

嘱託職員・臨時職員を募集します

募集期間 2月1日～28日(水)必着

応募方法 履歴書に希望職種を記載し、資格証の写しを添付の上、郵送又は持参してください。

嘱託職員

職種 (採用人数)	応募資格
営繕大工 (1人)	大工経験を有し、普通自動車第1種免許を有する方
保育士 (12人)	保育士資格を有する方
看護師【保育園】 (1人)	看護師または准看護師免許を有する方
栄養士【保育園】 (2人)	栄養士免許を有する方
放課後児童クラブ支援員と補助員 (7人)	保育士・社会福祉士資格、教員・幼稚園教諭免許を有する方など ※補助員は資格要件なし
司書 (1人)	司書または司書補の資格を有し、普通自動車第1種免許を有する方

臨時職員

職種 (採用人数)	応募資格
学校事務補助 (3人)	パソコン操作が可能な方
学習支援員 (9人)	小・中学校いずれかの教員免許を有する方
学校介助員 (1人)	資格要件なし
学校給食調理員 (3人)	資格要件なし ※調理師免許・栄養士資格を有する方優遇
保育園給食調理員 (1人)	資格要件なし ※調理師免許を有する方優遇
保育園給食調理員【パート】 (1人)	資格要件なし ※調理師免許を有する方優遇
幼稚園・保育園介助員 (2人)	資格要件なし
事務補助【博物館】 (1人)	パソコン操作が可能な方

応募先・問合せ

〒975-8686 原町区本町二丁目27
南相馬市教育委員会事務局
教育総務課総務係 ☎④5282

子育て応援基金助成事業

子育て支援活動に 取り組む団体を募集

市では、子育て支援活動に主体性をもって取り組む団体を支援します。

対象団体

- 子育て支援活動を行い、次の要件を全て満たす団体の要件に活動している団体
- 1) 団体の規約があり、自主的、主体的に活動している団体
 - 2) 3人以上で構成し、半数以上が市民である団体
 - 3) 会計経理が明確である団体
 - 4) 代表者が明確で、市内に活動拠点のある団体
- ※政治・宗教活動または営利を主な目的とする団体は対象になりません。

対象事業

- 地域や家庭における子育て支援
- 子育て活動を目的としたネットワークづくり

● 子育てを支援する環境づくり

事業期間

4月～平成31年3月

助成対象経費・助成額

事業を実施するために必要な経費で、1団体当たり1事業とし、助成額の上限は100万円です。

申請方法

持参

申請書配布場所

市役所男女共同こども課、各区役所市民福祉課、市ホームページ（ダウンロード）

申請期限

2月16日(金)

申請先・問合せ


男女共同こども課
☎④5215

環境放射線モニタリング結果

問合せ 生活環境課 ☎ 5 2 3 1

市内の空間放射線量率を掲載しています。

※測定日時は1月12日正午、単位はμSv/h、地上1m地点で測定

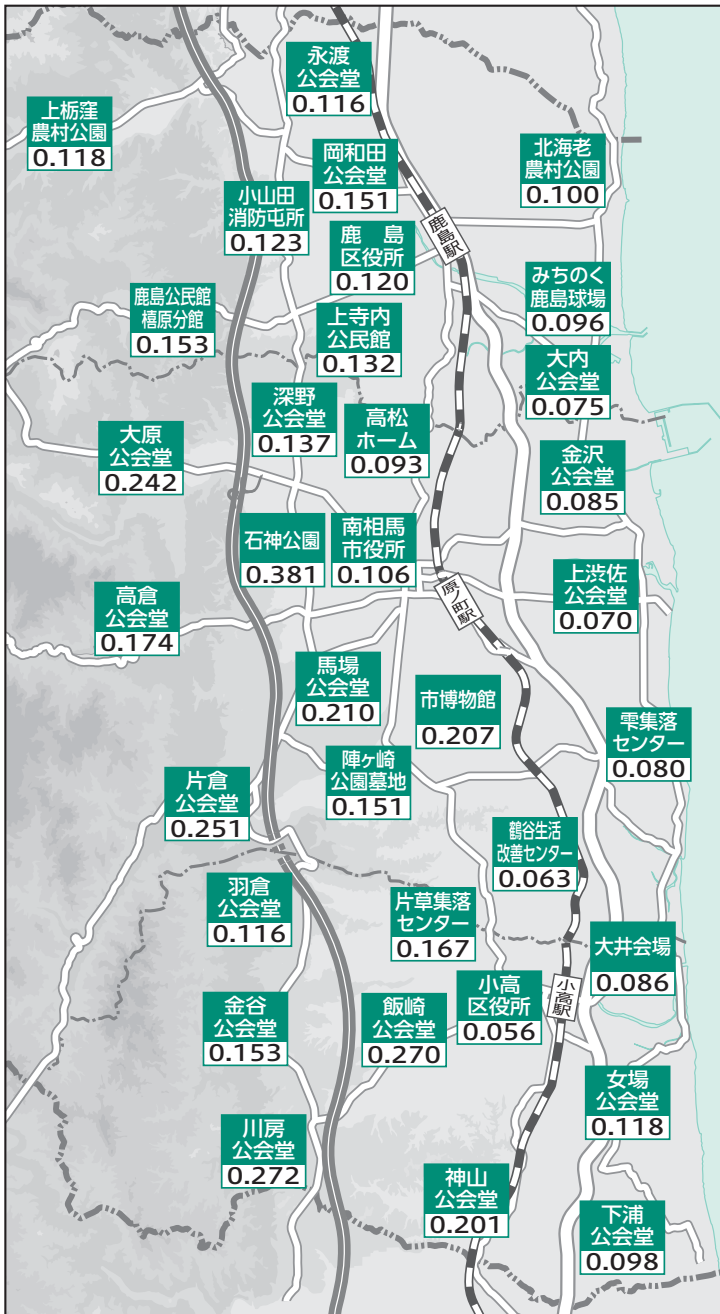

※市内約270カ所の測定結果が原子力規制委員会ホームページで公開されています。

南相馬市の人口

平成30年1月1日現在

人口 55,186人 (-77人)
 男 29,993人 (-52人)
 女 25,193人 (-25人)
 26,036世帯(-5世帯)

12月中の動き

●転入 101人
 ●転出 137人
 ●出生 24人
 ●死亡 65人

平成27年国勢調査の確定値を基に毎月の届出による転入・転出・出生・死亡を加減して得た数値です。

問合せ 情報政策課 ☎ 5 2 1 3

大気浮遊じんモニタリング結果

問合せ 生活環境課 ☎ 5 2 3 1

ちりやほりに付着した放射性物質の飛散状況を調べるため、市内10地点で収集した大気1mあたりの放射性物質の濃度を測定しました。

測定地点	セシウム	放射能濃度 (mBq/m ³)		
		12/27~1/4	12/20~12/27	12/13~12/20
小高区	川房公会堂 (川房)	134	0.024	0.012
	金房小学校 (飯崎)	137	0.210	0.083
鹿島区	塚原公会堂 (塚原)	134	0.012	不検出
	鹿島区役所 (西町)	137	0.097	0.050
原町区	原町保健センター (小川町)	134	不検出	不検出
	高平生涯学習センター (下高平)	137	0.016	0.045
鹿島区	鹿島区3-3消防屯所 (南海老)	134	不検出	不検出
	横川ダム (馬場)	137	0.051	0.079
原町区	原町保健センター (小川町)	134	不検出	不検出
	高平生涯学習センター (下高平)	137	0.038	0.021
鹿島区	市立総合病院 (高見町)	134	0.044	0.073
	大原公会堂 (大原)	134	不検出	不検出
原町区	大原公会堂 (大原)	137	0.065	0.043
	高平生涯学習センター (下高平)	137	0.020	0.025
鹿島区	市立総合病院 (高見町)	134	不検出	不検出
	大原公会堂 (大原)	137	0.068	0.050
原町区	大原公会堂 (大原)	134	不検出	不検出
	大原公会堂 (大原)	137	0.045	0.064

※「不検出」とは検出限界値未満を示します。検出限界値はおおむね0.02~0.03 mBq/m³です。
 ※平成29年12月13日から20日までの間、金房小学校で電気設備等の工事が行われたため、この間を欠測期間としています。

渡邊正己京都大学名誉教授 (市放射線健康対策委員会委員長)による解説

冬冬番になって比較的強い風が吹く日も多くなっていますが、平成29年12月13日~平成30年1月4日の間の大気浮遊じん中に含まれるセシウム137の濃度は、平均0.054mBq/m³と低い値で推移しています。本市では原発事故後、市民を対象としたホールボディカウンターを使った検査が継続されていますが、平成26年度以降、20Bq/kgを超えて取り込んだ方はほとんどおらず、内部被ばくによる健康影響を心配することはありません。

水道水のモニタリング結果

問合せ 鹿島区/相馬地方広域水道企業団 ☎ 1020
 小高区・原町区/水道課 ☎ 3547
 (単位: Bq/kg)

対象施設	検査日		
	1月12日	1月10日	1月8日
小高区	第1浄水場	不 検 出	不 検 出
	第2浄水場		
	小高北部簡易水道浄水場		
原町区	小高西部簡易水道浄水場	不 検 出	不 検 出
	牛越浄水場		
	大谷浄水場		
鹿島区	矢川原浄水場	不 検 出	不 検 出
	大野台浄水場		
	鹿島第2水源		

※「不検出」とは検出限界値未満を示します。検出限界値はおおむね1Bq/kgです。