


電力見える化システム月間報告書（令和4年8月分）

生活環境課
新エネルギー推進係


1. 電気使用量

月間電力 使用量	54,619 kWh	前月電力 使用量	50,377 kWh	前年同月 電力使用量	56,004 kWh	前年同月と の比較	▲ 1,385 kWh
当月DM	229 kW	前年同月と の比較	14 kW				

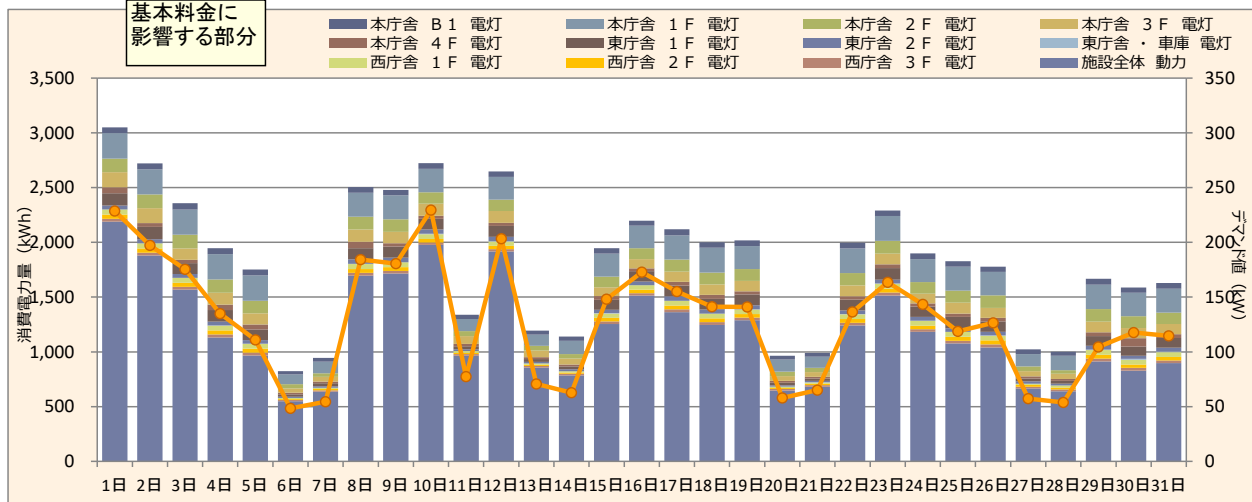

2. 発電電力量

月間発電 電力量	2,988.7 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	45,503 円	※備考 電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金 15.225 円 (夏季とその他の平均値) 東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による【令和元年版】 (https://www.tohoku-
-------------	-------------	-----------------------	----------	---

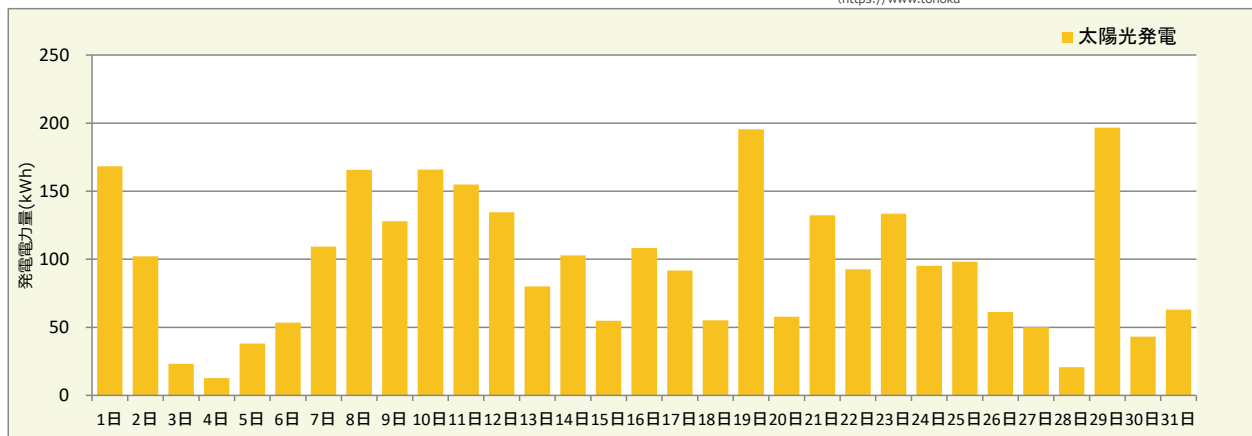

省エネまめ知識（8月号）「日頃の業務でできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？



市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。

→ 年間 43.84 kWh の削減

○設定温度は適切に。

→ 年間 61.72 kWh の削減
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和4年8月分）

生活環境課
新エネルギー推進係


1. 北庁舎電気使用量

月間電力 使用量	8,156 kWh	前月電力 使用量	7,676 kWh	前年同月 電力使用量	8,133 kWh	前年同月と の比較	23 kWh
当月DM	37 kW	前年同月と の比較	0 kW				

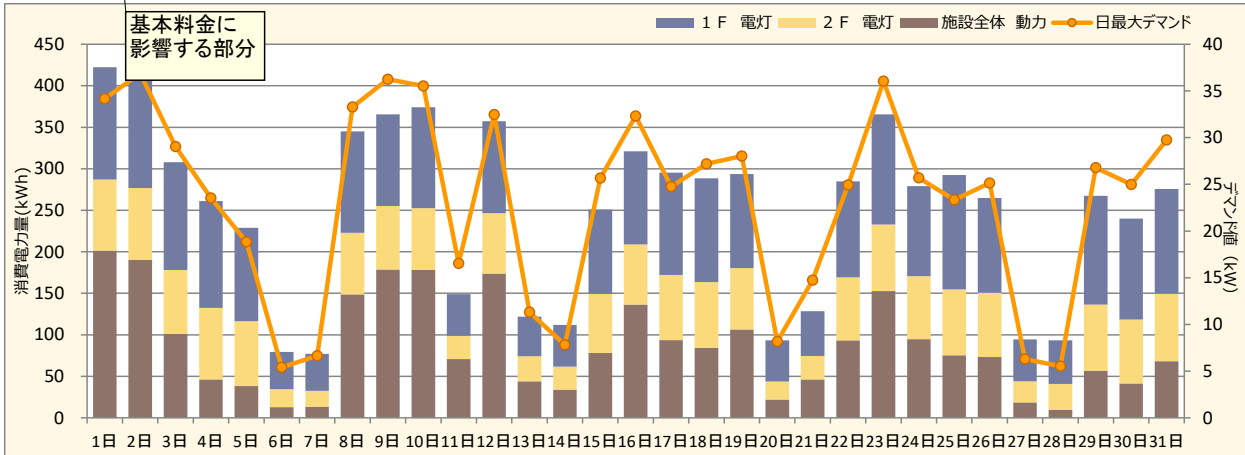

2. 南分庁舎電気使用量

月間電力 使用量	3,067 kWh	前月電力 使用量	2,550 kWh	前年同月 電力使用量	2,762 kWh	前年同月と の比較	37 kWh
当月DM	17 kW	前年同月と の比較	0 kW				

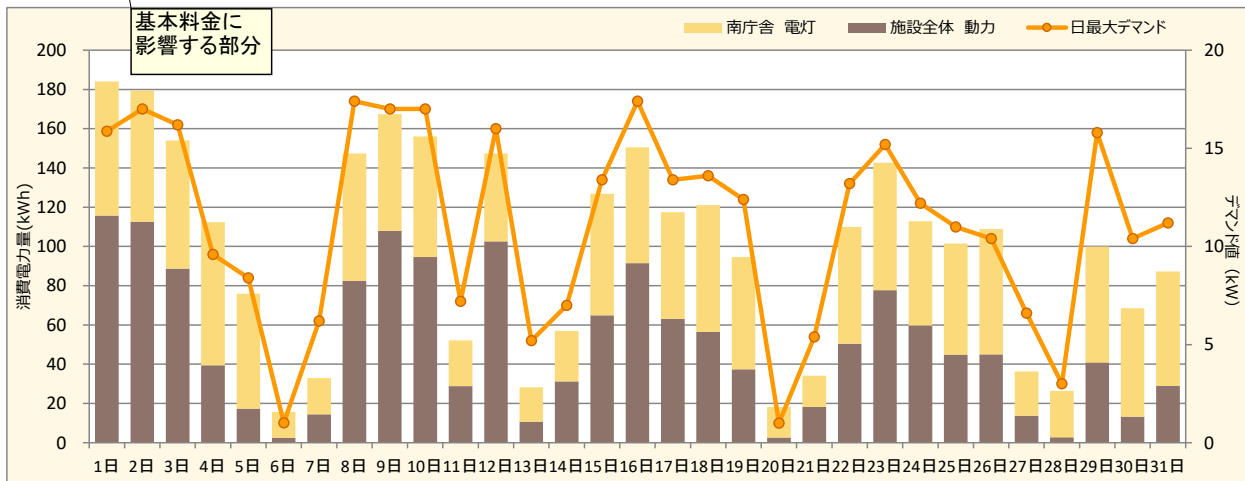

省エネまめ知識（8月号）「日頃の業務でできる省エネ～冷蔵庫編～」



冷蔵庫の使い方は適切ですか？



市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。

→ 年間 43.84 kWh の削減

○設定温度は適切に。

→ 年間 61.72 kWh の削減

(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和4年8月分）

生活環境課
新エネルギー推進係

1. 電気使用量


月間電力 使用量	5,835 kWh	前月電力 使用量	4,368 kWh	前年同月 電力使用量	8,085 kWh	前年同月と の比較	▲ 2,250 kWh
当月DM	- kW	前年同月と の比較	- kW				

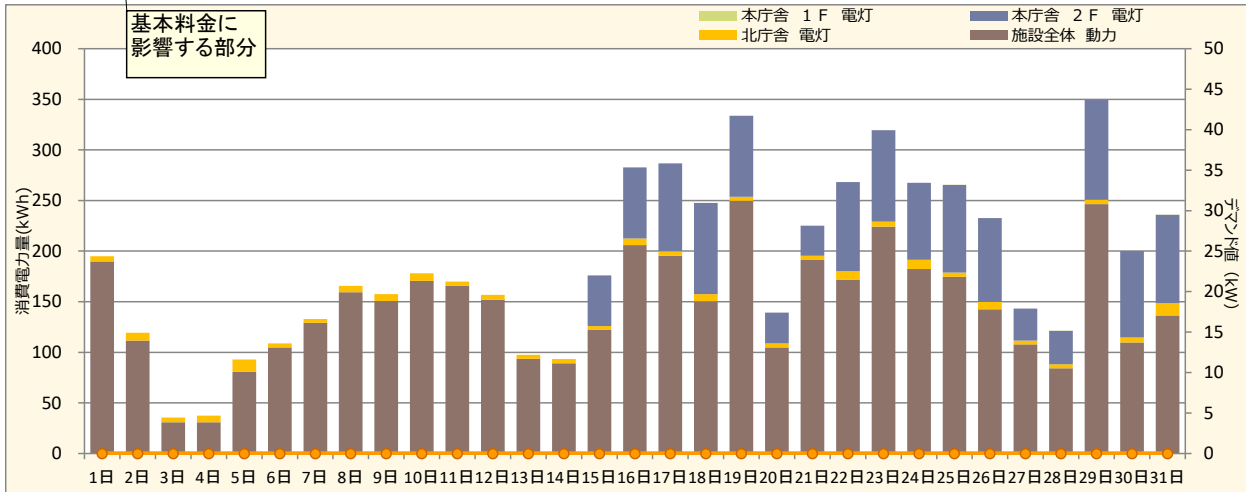

2. 発電電力量

月間発電 電力量	3,350.4 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	51,010 円	※備考 電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金15.225円 (夏季とその他の平均値)
-------------	-------------	-----------------------	----------	--

東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による
(http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/height_bus.html)

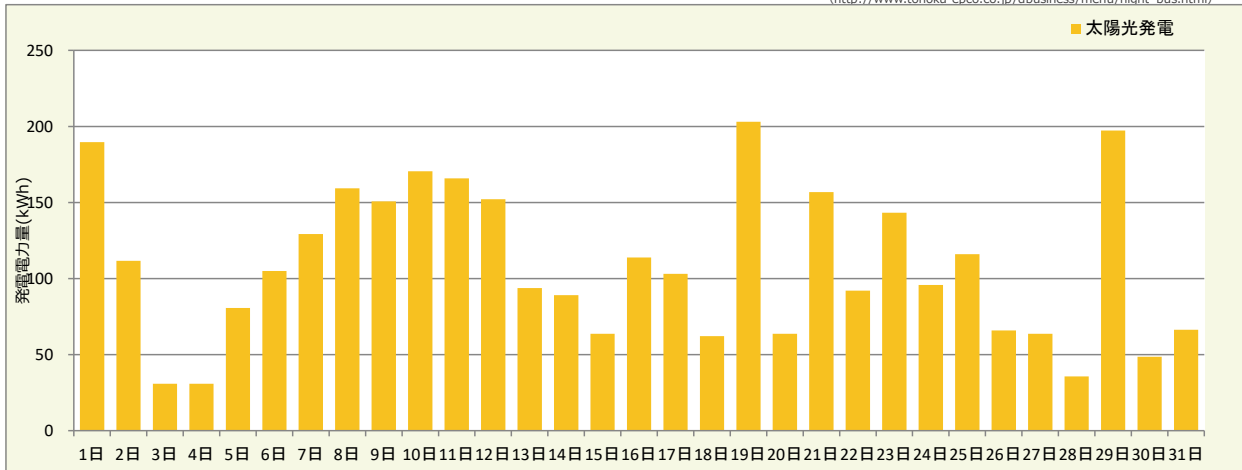

省エネまめ知識（8月号）「日頃の業務でできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？



市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。
→ 年間 43.84 kWh の削減

○設定温度は適切に。
→ 年間 61.72 kWh の削減
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)




< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >

電力見える化システム月間報告書（令和4年8月分）

生活環境課
新エネルギー推進係

1. 電気使用量


月間電力 使用量	18,093 kWh	前月電力 使用量	15,521 kWh	前年同月 電力使用量	17,531 kWh	前年同月と の比較	562 kWh
当月DM	62 kW	前年同月と の比較	▲ 37 kW				

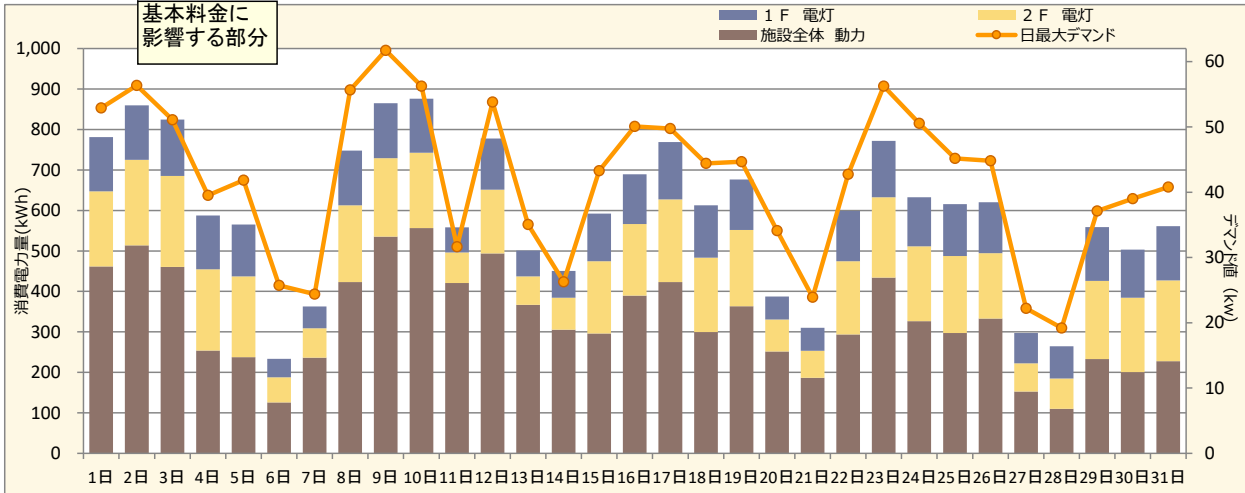

2. 発電電力量

月間発電 電力量	1,083.1 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	16,490 円	※備考 電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金15.225円 (夏季とその他の季節の平均値)
-------------	-------------	-----------------------	----------	---

東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による
(http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_bus.html)

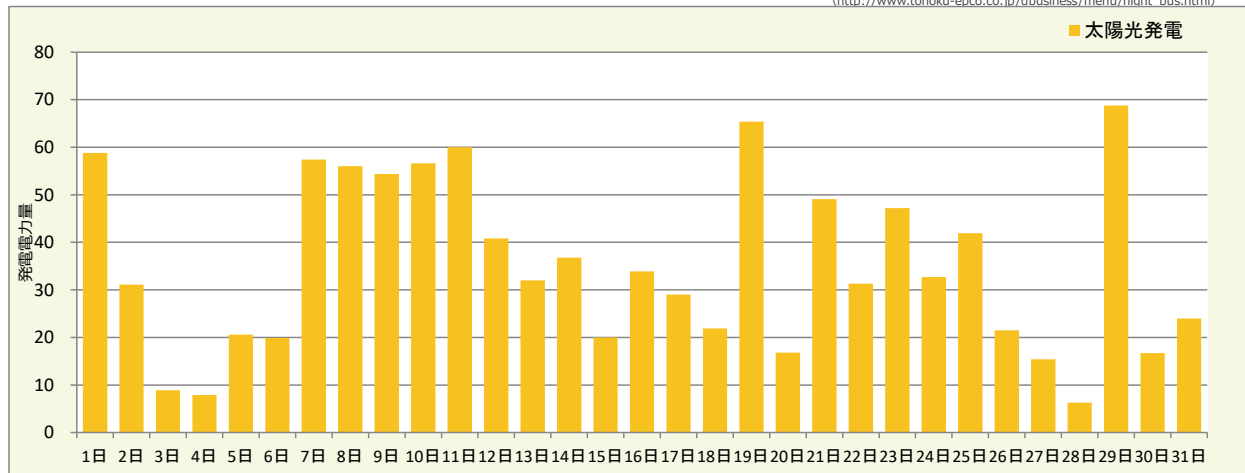

省エネまめ知識（8月号）「日頃の業務でできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。
→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。
→ 年間 **61.72 kWh** の削減
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和4年8月分）

生活環境課
新エネルギー推進係

1. 電気使用量

月間電力 使用量	8,882 kWh	前月電力 使用量	8,256 kWh	前年同月 電力使用量	9,468 kWh	前年同月と の比較	▲ 586 kWh
当月DM	62 kW	前年同月と の比較	▲ 6 kW				

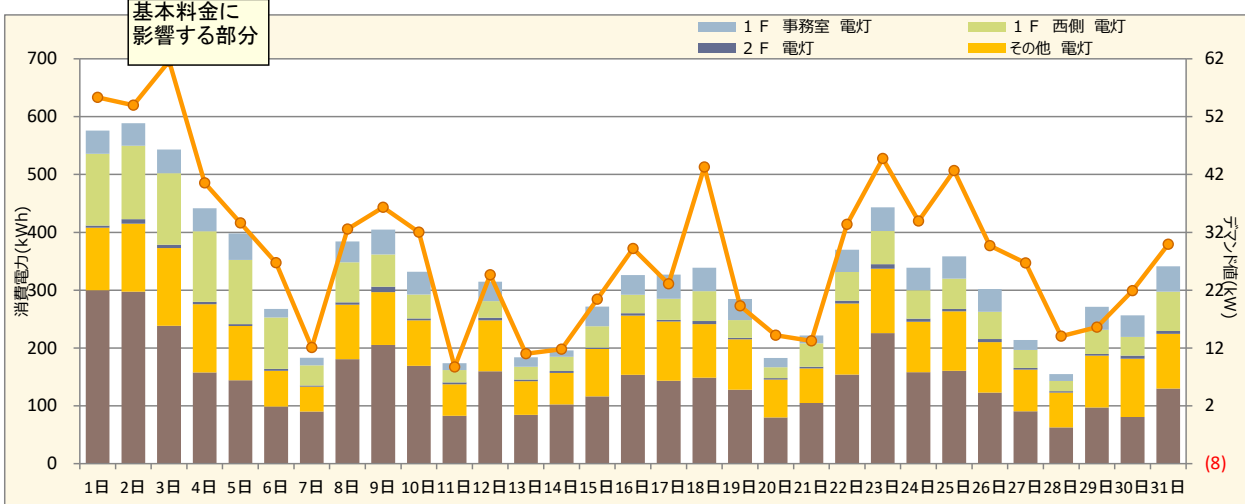


2. 発電電力量

月間発電 電力量	1,487.3 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	22,644 円	※備考 電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金 15.225 円 (夏季とその他の平均値)
-------------	-------------	-----------------------	----------	--

※参考値として見てください

東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による
(http://www.tohoku-epco.co.jp/d/business/menu/high_bus.html)

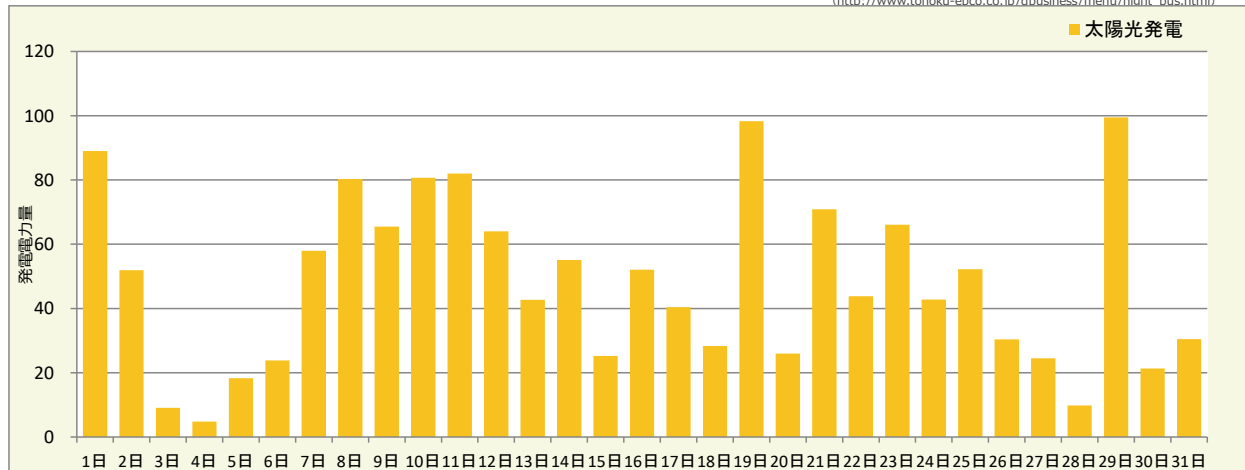

省エネまめ知識（8月号）「日頃の業務でできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。
→ 年間 43.84 kWh の削減

○設定温度は適切に。
→ 年間 61.72 kWh の削減
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和4年8月分）

生活環境課
新エネルギー推進係


1. 電気使用量

月間電力 使用量	2,859 kWh	前月電力 使用量	2,396 kWh	前年同月 電力使用量	3,516 kWh	前年同月と の比較	▲ 657 kWh
当月DM	21 kW	前年同月と の比較	▲ 23 kW				

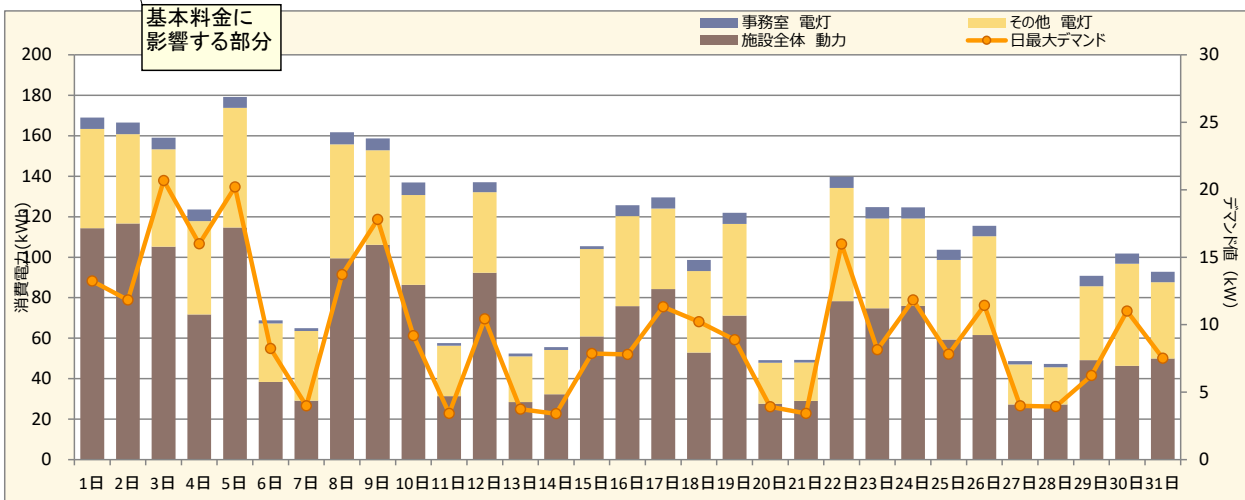

2. 発電電力量

月間発電 電力量	1,328.5 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	20,226 円	※備考 電気使用料削減効果＝月間発電電力量×電力量料金15.225円（夏季とその他の平均値） 東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による (http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_bus.html)
-------------	----------------	-----------------------	-------------	---

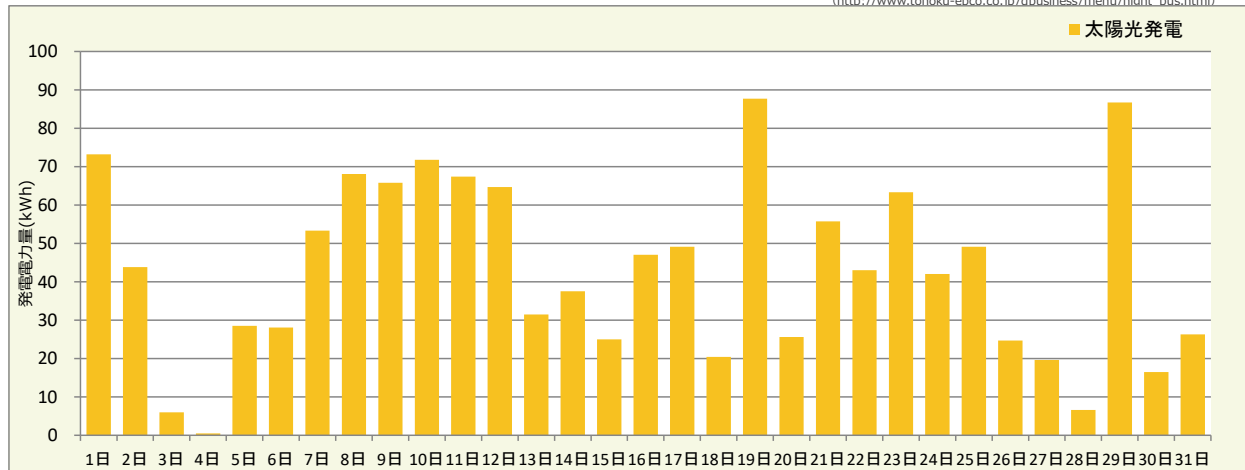

省エネまめ知識（8月号）「日頃の業務でできる省エネ～冷蔵庫編～」



冷蔵庫の使い方は適切ですか？



市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。
→ 年間 43.84 kWh の削減

○設定温度は適切に。
→ 年間 61.72 kWh の削減
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)



< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >