


電力見える化システム月間報告書（令和4年8月分）

生活環境課
新エネルギー推進係


1. 電気使用量

月間電力 使用量	11,072 kWh	前月電力 使用量	16,261 kWh	前年同月 電力使用量	12,419 kWh	前年同月と の比較	▲ 1,347 kWh
当月DM	122 kW	前年同月と の比較	13 kW				

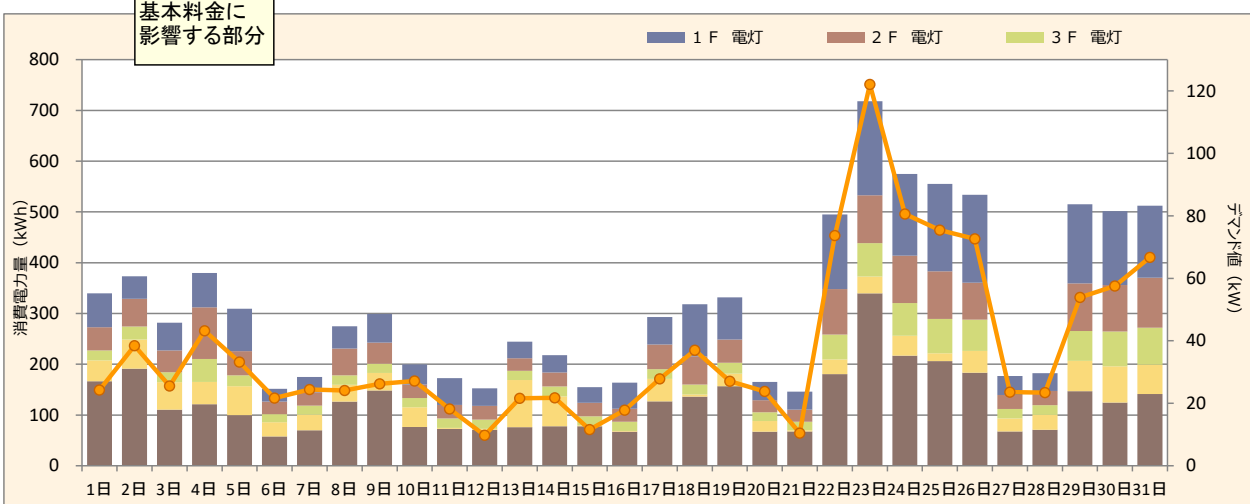

2. 発電電力量

月間発電 電力量	1,836.7 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	27,964 円	※備考 電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金 15.225円 (夏季とその他季の平均値) 東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による (http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_bus.html)
-------------	-------------	-----------------------	----------	--

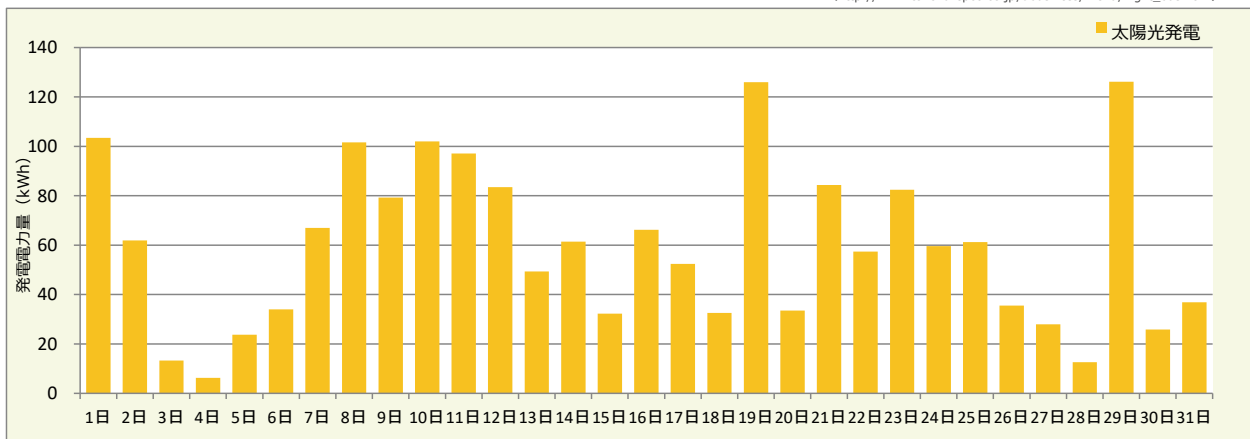

省エネまめ知識（8月号）「日頃の業務でできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。
→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。
→ 年間 **61.72 kWh** の削減
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和4年8月分）

生活環境課
新エネルギー推進係

1. 電気使用量

当月電力 使用量	10,108 kWh	前月電力 使用量	13,903 kWh	前年同月 電力使用量	10,064 kWh	前年同月と の比較	44 kWh
当月DM	92 kW	前年同月と の比較	20 kW				

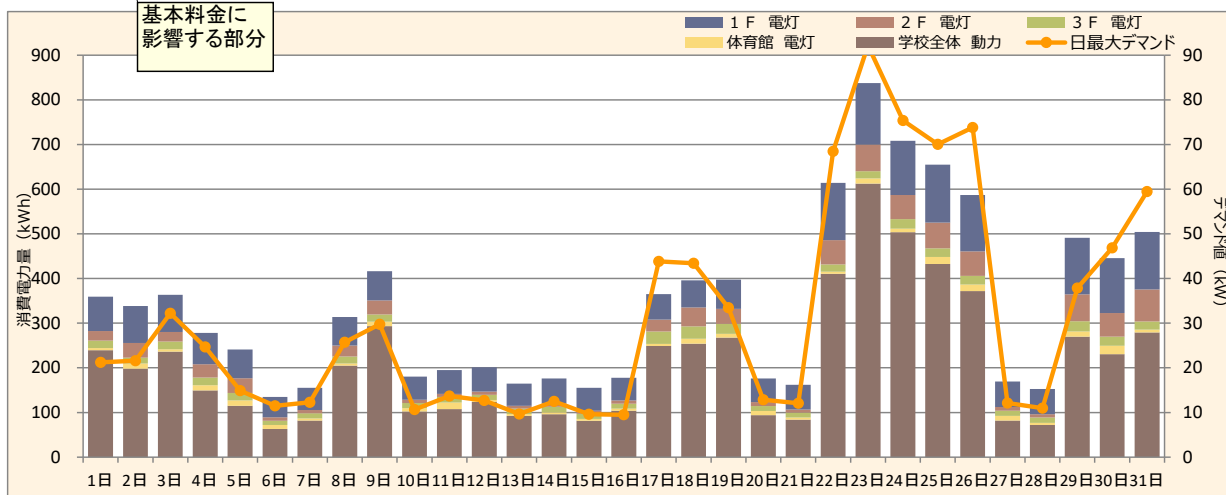

2. 発電電力量

月間発電 電力量	1,746.2 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	26,586 円
-------------	-------------	-----------------------	----------


※参考値としてご覧ください

※備考

電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金 15.225 円（夏季とその他の季の平均値）

東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による

(http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html)

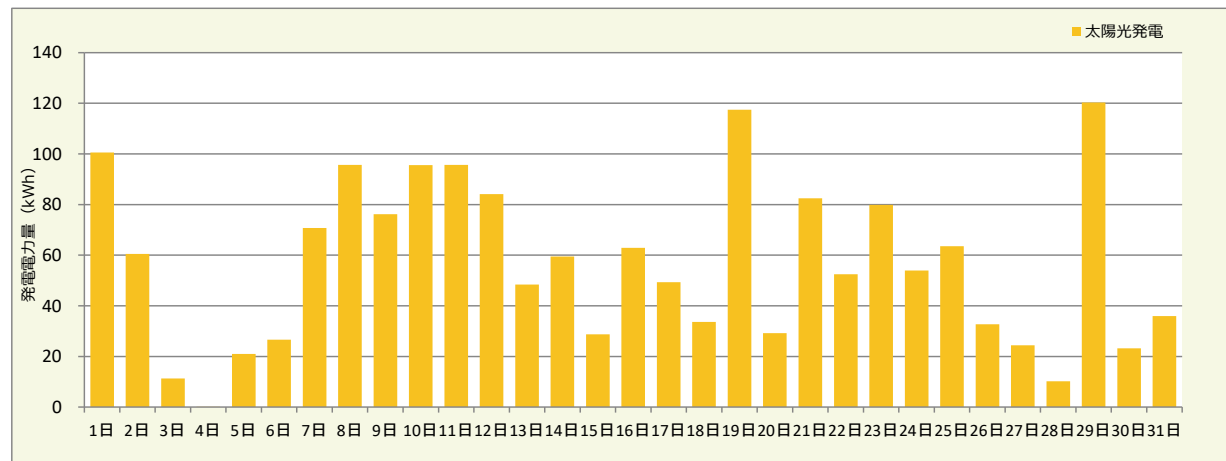

省エネまめ知識（8月号）「日頃の業務でできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？



市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。

→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。

→ 年間 **61.72 kWh** の削減

(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和4年8月分）

生活環境課
新エネルギー推進係

1. 電気使用量

当月電力 使用量	11,887 kWh	前月電力 使用量	17,585 kWh	前年同月 電力使用量	12,377 kWh	前年同月と の比較	▲ 490 kWh
-------------	------------	-------------	------------	---------------	------------	--------------	-----------

当月DM	130 kW	前年同月と の比較	1 kW
------	--------	--------------	------

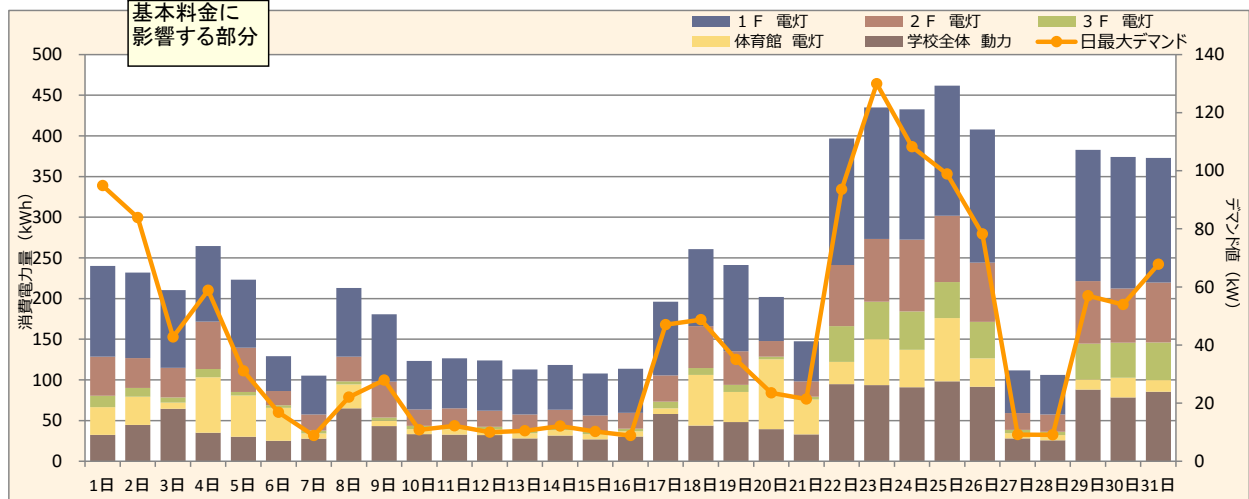


2. 発電電力量

月間発電 電力量	1,781.5 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	27,123 円
-------------	-------------	-----------------------	----------

※参考値としてご覧ください

※備考
電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金 15.225円（夏季とその他季の平均値）
東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による
(http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html)

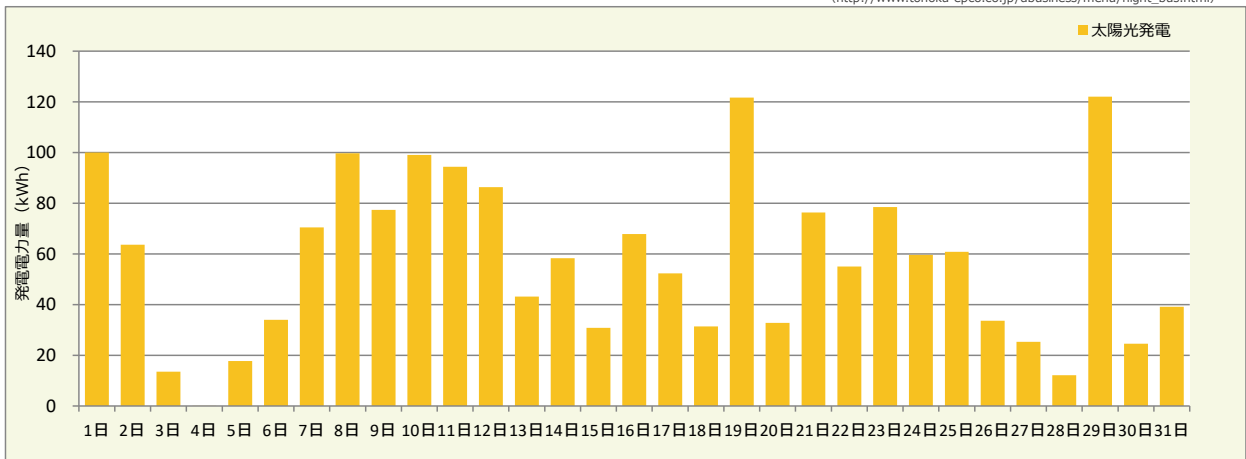

省エネまめ知識（8月号）「日頃の業務でできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。

→ 年間 43.84 kWh の削減

○設定温度は適切に。

→ 年間 61.72 kWh の削減

(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和4年8月分）

生活環境課
新エネルギー推進係


1. 電気使用量

当月電力 使用量	9,379 kWh	前月電力 使用量	12,600 kWh	前年同月 電力使用量	9,683 kWh	前年同月と の比較	▲ 304 kWh
当月DM	68 kW	前年同月と の比較	▲ 16 kW				

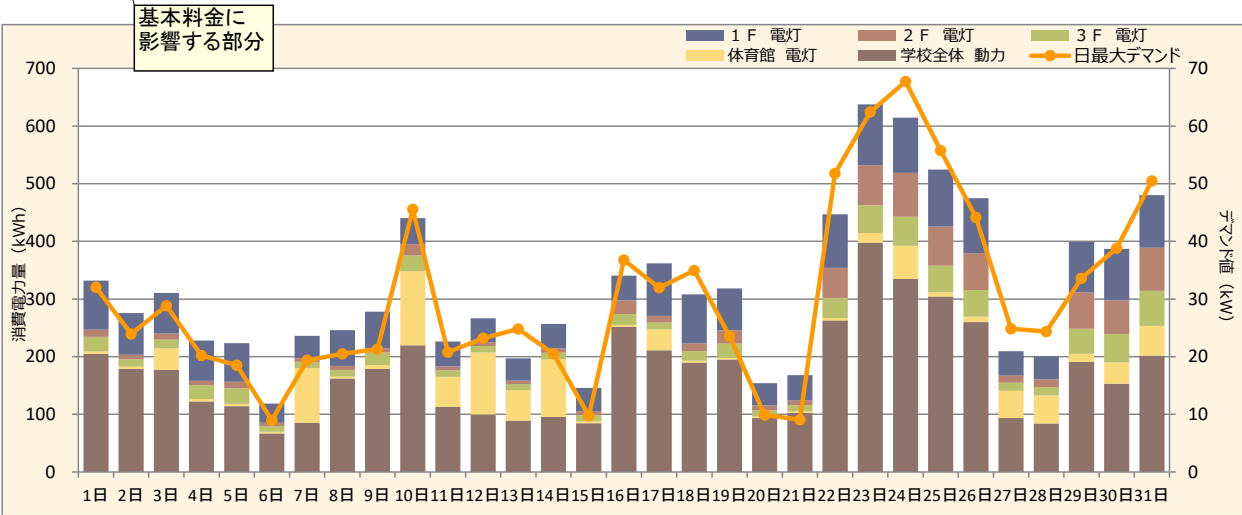

2. 発電電力量

月間発電 電力量	1,892.3 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	28,810 円	※備考 電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金 15.225 円 (夏季とその他季の平均値) 東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による (http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html)
-------------	-------------	-----------------------	----------	---

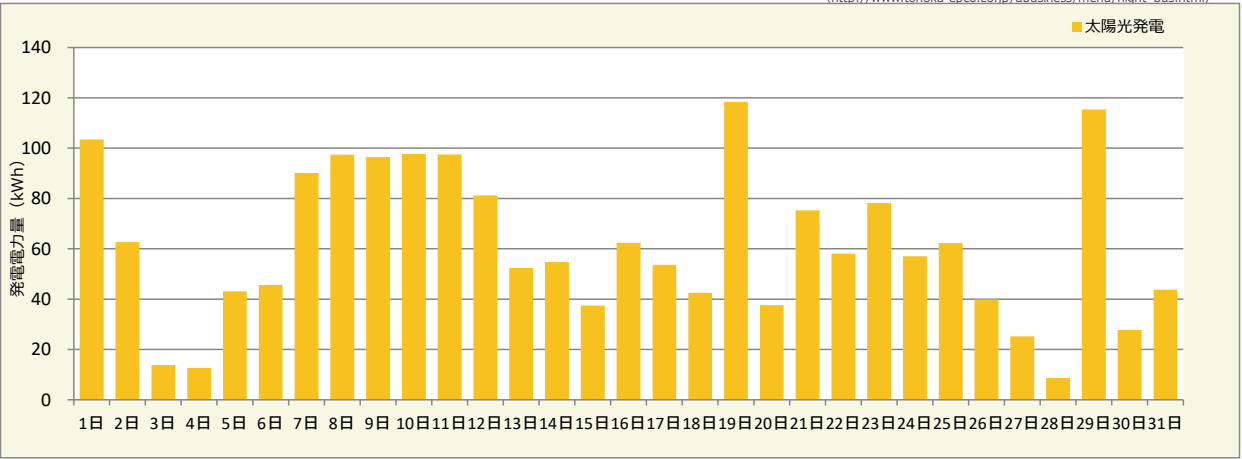

省エネまめ知識（8月号）「日頃の業務でできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。
→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。
→ 年間 **61.72 kWh** の削減
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和4年8月分）

生活環境課
新エネルギー推進係

1. 電気使用量


当月電力 使用量	3,077 kWh	前月電力 使用量	5,051 kWh	前年同月 電力使用量	3,089 kWh	前年同月と の比較	▲ 12 kWh
当月DM	31 kW	前年同月と の比較	6 kW				

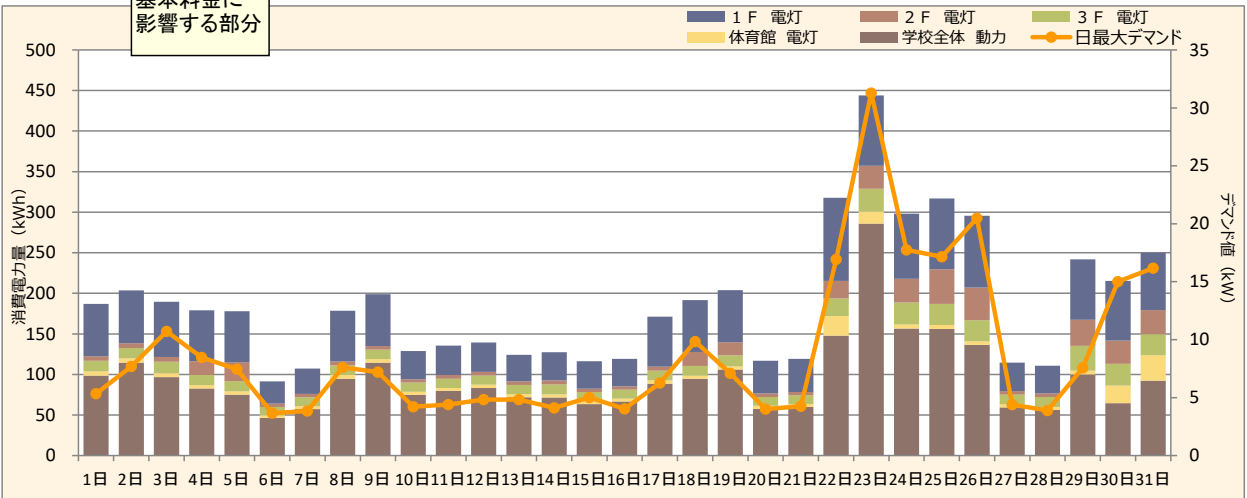

2. 発電電力量

月間発電 電力量	1,397.9 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	21,283 円
-------------	-------------	-----------------------	----------

※備考
電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金 15.225円 (夏季とその他の平均値)
東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による
(http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html)

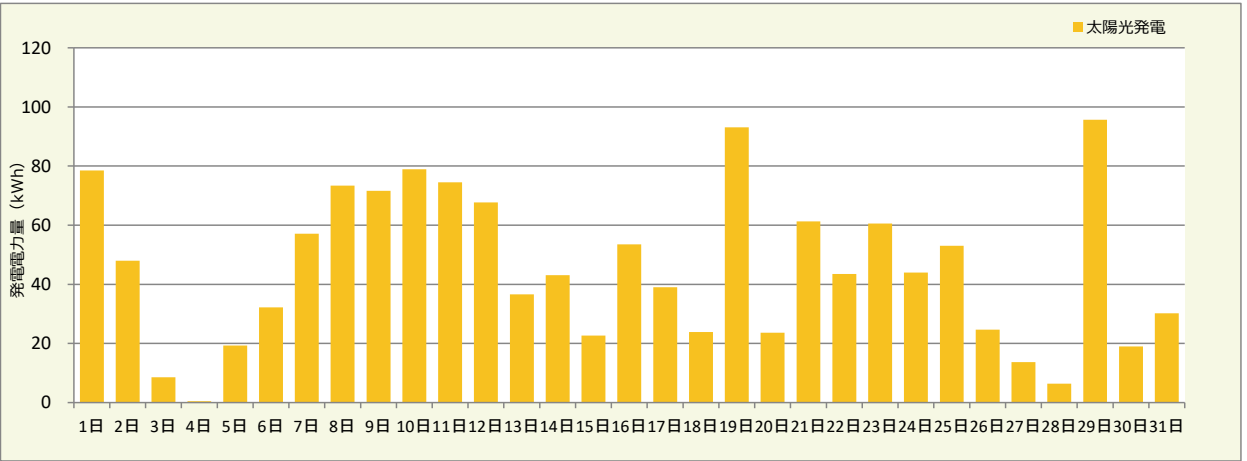

省エネまめ知識（8月号）「日頃の業務でできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。
→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。
→ 年間 **61.72 kWh** の削減
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和4年8月分）

生活環境課
新エネルギー推進係

1. 電気使用量


当月電力 使用量	5,294 kWh	前月電力 使用量	7,419 kWh	前年同月 電力使用量	5,973 kWh	前年同月と の比較	▲ 679 kWh
当月DM	43 kW	前年同月と の比較	▲ 2 kW				

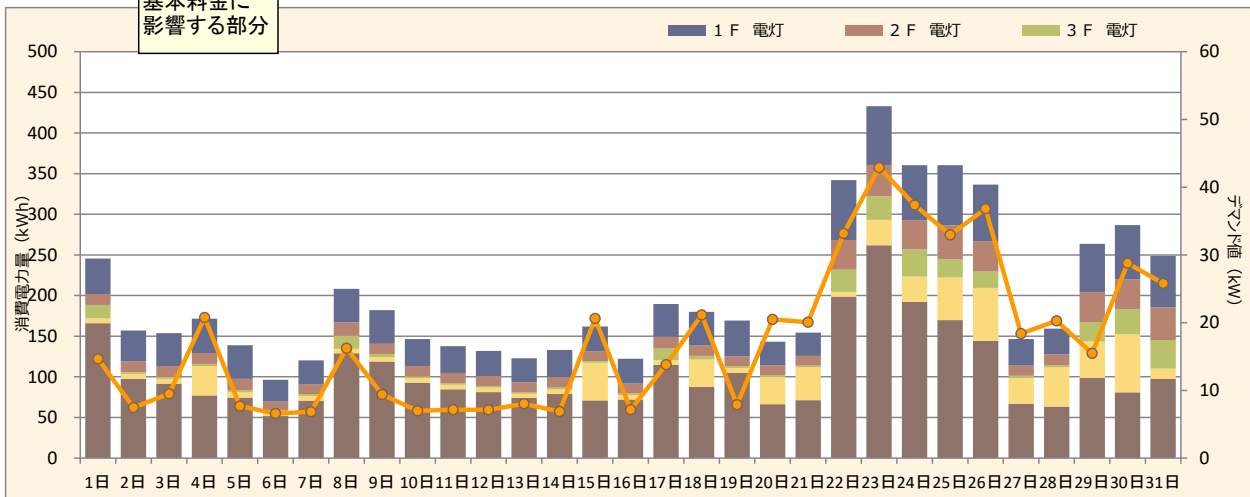基本料金に
影響する部分

2. 発電電力量

月間発電 電力量	1,747.3 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	26,603 円	※備考 電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金 15.225円 (夏季とその他季の平均値) 東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による (http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html)
-------------	-------------	-----------------------	----------	--

※参考値としてご覧ください

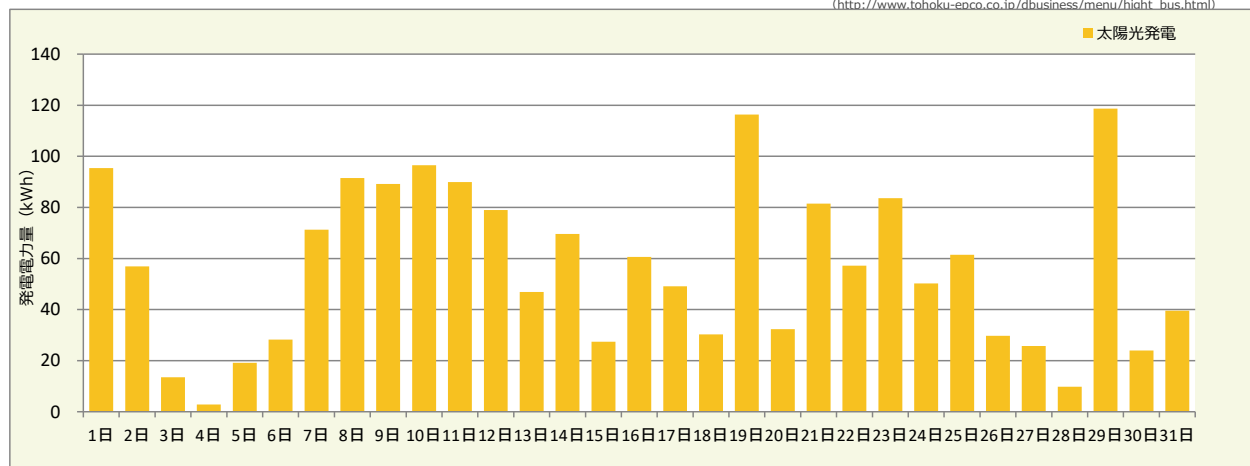

省エネまめ知識（8月号）「日頃の業務でできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。

→ 年間 43.84 kWh の削減

○設定温度は適切に。

→ 年間 61.72 kWh の削減

(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和4年8月分）

生活環境課
新エネルギー推進係

1. 電気使用量

当月電力 使用量	10,588 kWh	前月電力 使用量	14,632 kWh	前年同月 電力使用量	11,923 kWh	前年同月と の比較	▲ 1,335 kWh
当月DM	124 kW	前年同月と の比較	0 kW				

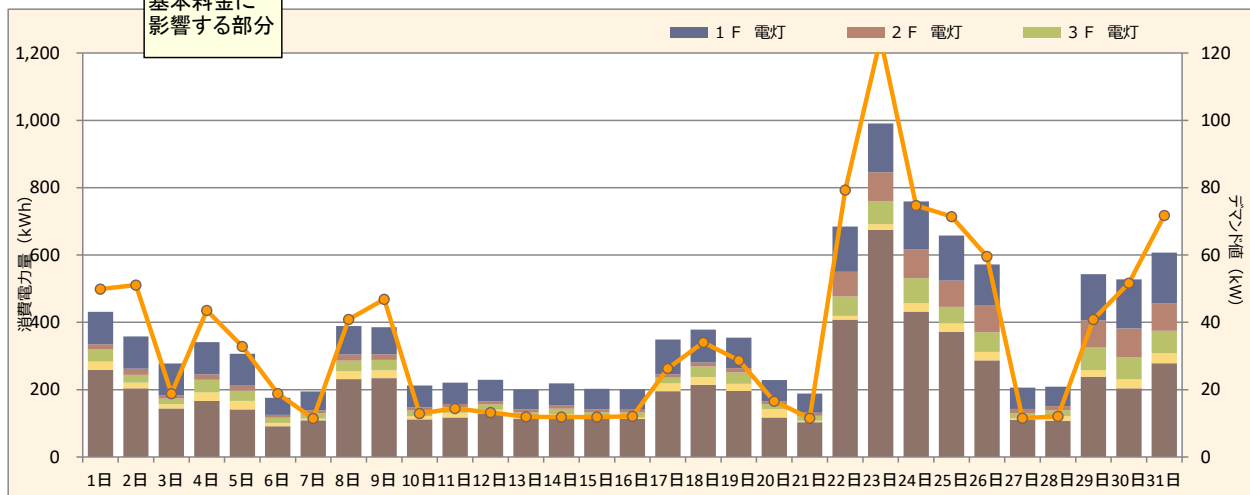

2. 発電電力量


月間発電 電力量	1,838.0 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	27,984 円
-------------	-------------	-----------------------	----------

※備考

電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金 15.225 円 (夏季とその他の平均値)

東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による

(http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html)

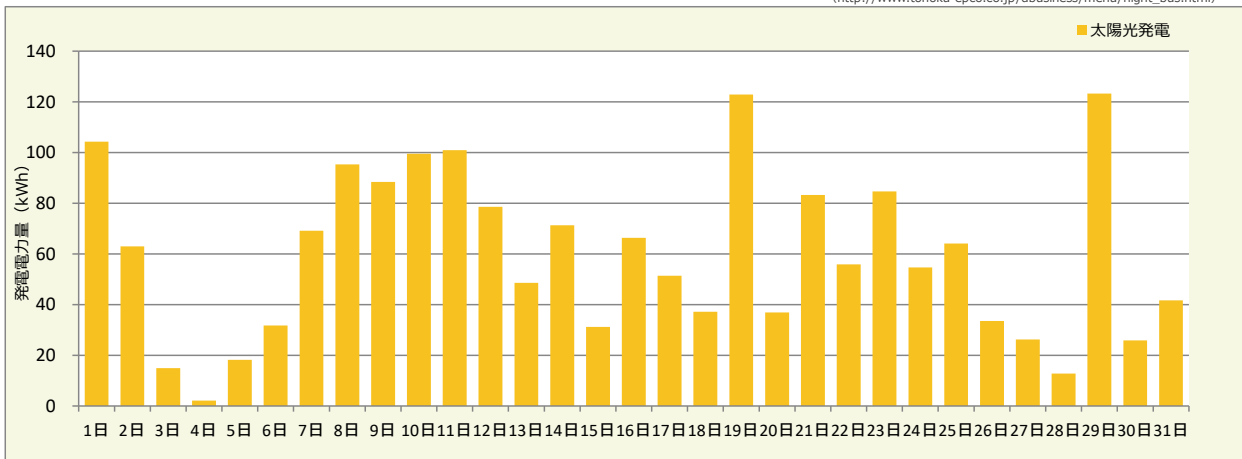

省エネまめ知識（8月号）「日頃の業務でできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

○ものを詰め込みすぎない。

→ 年間 43.84 kWh の削減

○設定温度は適切に。

→ 年間 61.72 kWh の削減

(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

電力見える化システム月間報告書（令和4年8月分）

生活環境課
新エネルギー推進係

1. 電気使用量


当月電力 使用量	5,806 kWh	前月電力 使用量	9,592 kWh	前年同月 電力使用量	6,315 kWh	前年同月と の比較	▲ 509 kWh
当月DM	52 kW	前年同月と の比較	0 kW				

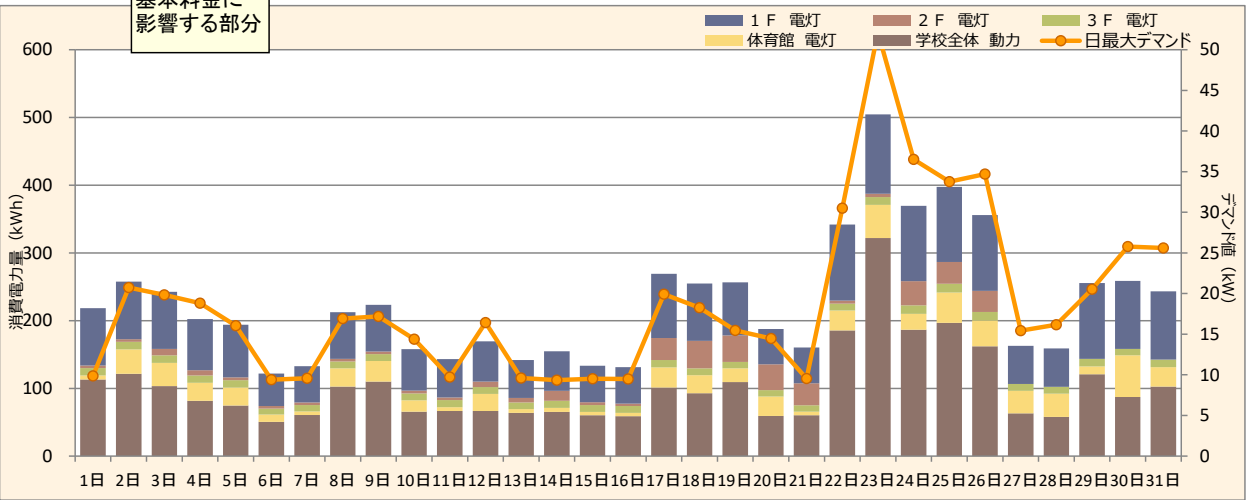

2. 発電電力量

月間発電 電力量	1,854.5 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	28,235 円
-------------	-------------	-----------------------	----------

※備考
電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金 15.225 円 (夏季とその他季の平均値)
東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による
(http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html)

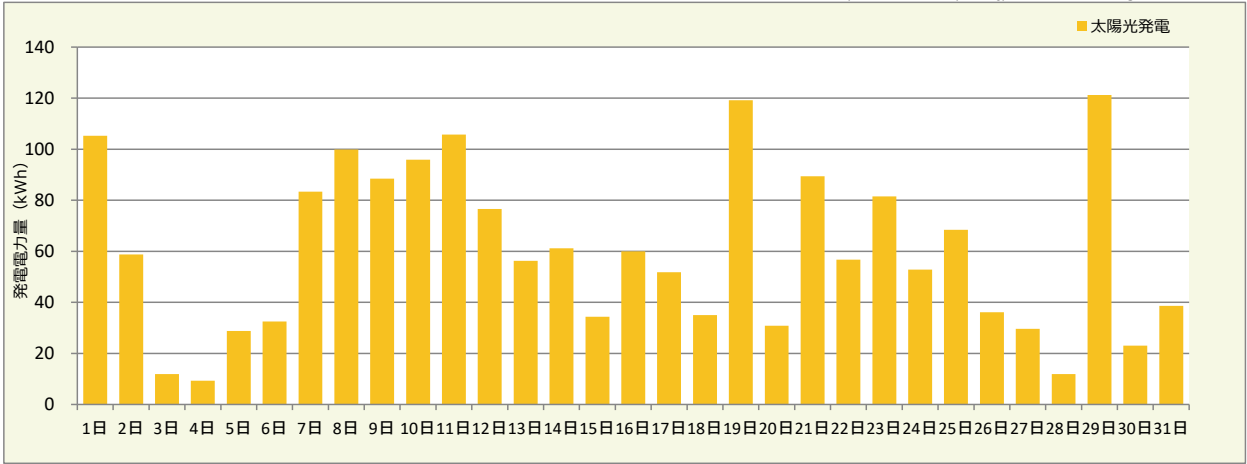

省エネまめ知識（8月号）「日頃の業務でできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。
→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。
→ 年間 **61.72 kWh** の削減
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和4年8月分）

生活環境課
新エネルギー推進係

1. 電気使用量

当月電力 使用量	9,247 kWh	前月電力 使用量	15,022 kWh	前年同月 電力使用量	9,805 kWh	前年同月と の比較	▲ 558 kWh
当月DM	120 kW	前年同月と の比較	9 kW				

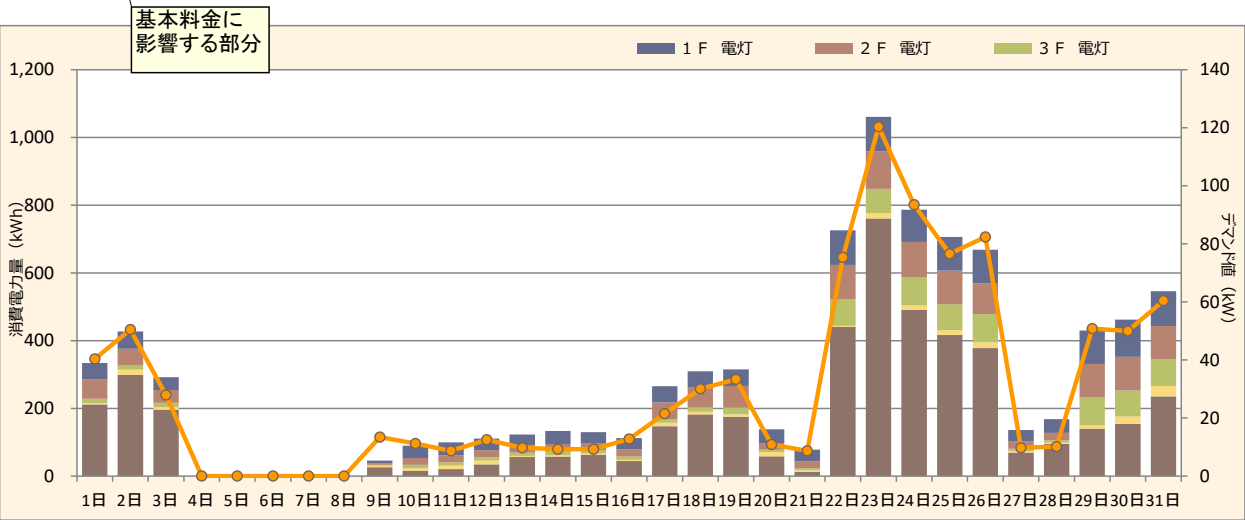


2. 発電電力量

月間発電 電力量	0.0 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	0 円
-------------	---------	-----------------------	-----

※参考値としてご覧ください

※備考
電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金 15.225円 (夏季とその他の平均値)
東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による
(http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html)

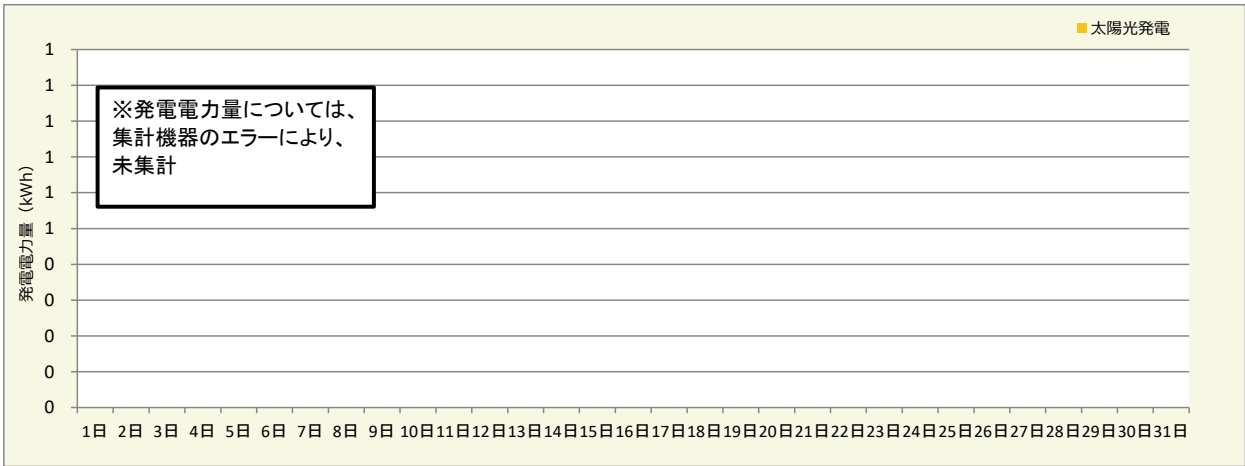

省エネまめ知識（8月号）「日頃の業務でできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。
→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。
→ 年間 **61.72 kWh** の削減
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和4年8月分）

生活環境課
新エネルギー推進係

1. 電気使用量

当月電力 使用量	4,965 kWh	前月電力 使用量	8,482 kWh	前年同月 電力使用量	5,378 kWh	前年同月と の比較	▲ 413 kWh
当月DM	64 kW	前年同月と の比較	50 kW				

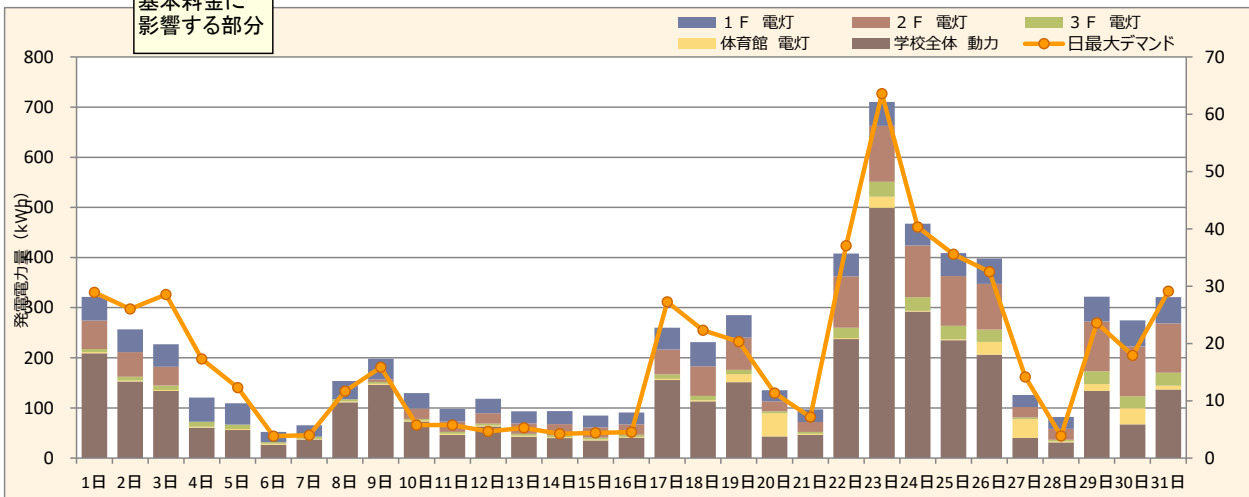基本料金に
影響する部分

2. 発電電力量

月間発電 電力量	3,665.3 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	55,804 円
-------------	-------------	-----------------------	----------


※参考値として見てください

※備考

電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金 15.225円（夏季とその他季の平均値）

東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による

(http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html)

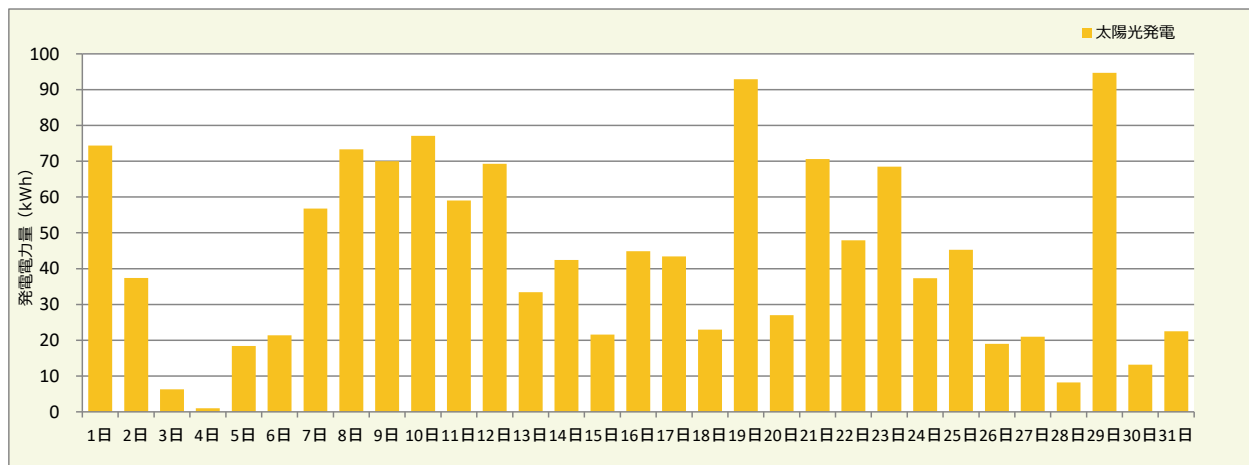

省エネまめ知識（8月号）「日頃の業務でできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ

※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。

→ 年間 43.84 kWh の削減

○設定温度は適切に。

→ 年間 61.72 kWh の削減

(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和4年8月分）

生活環境課
新エネルギー推進係


1. 電気使用量

当月電力 使用量	6,221 kWh	前月電力 使用量	9,968 kWh	前年同月 電力使用量	6,276 kWh	前年同月と の比較	▲ 55 kWh
当月DM	40 kW	前年同月と の比較	▲ 9 kW				

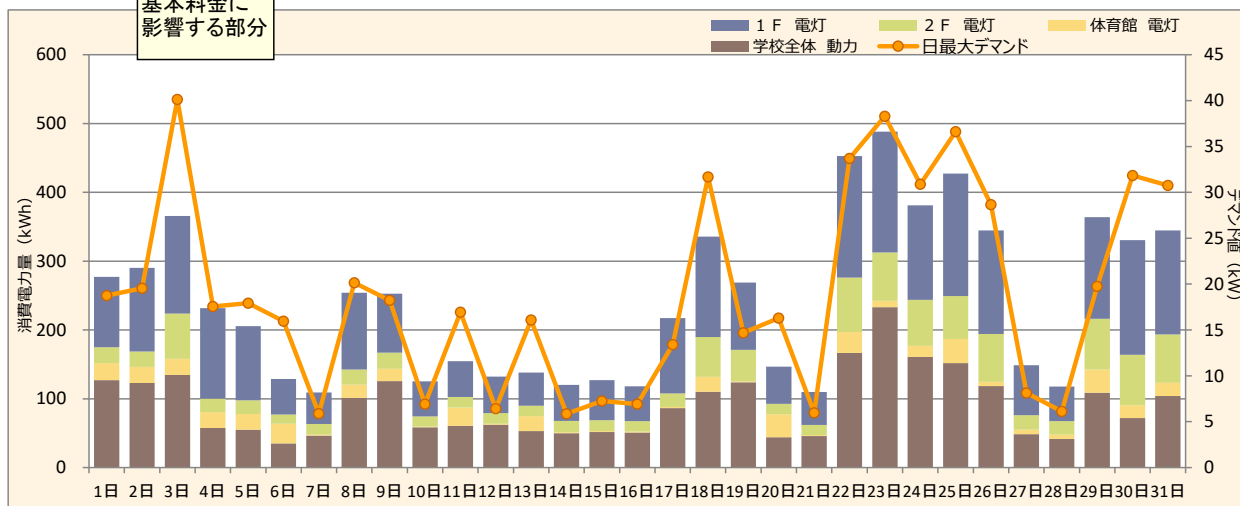

2. 発電電力量

月間発電 電力量	1,844.1 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	28,076 円	※備考 電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金 15.225 円 (夏季とその他季の平均値) 東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による (http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html)
-------------	-------------	-----------------------	----------	---

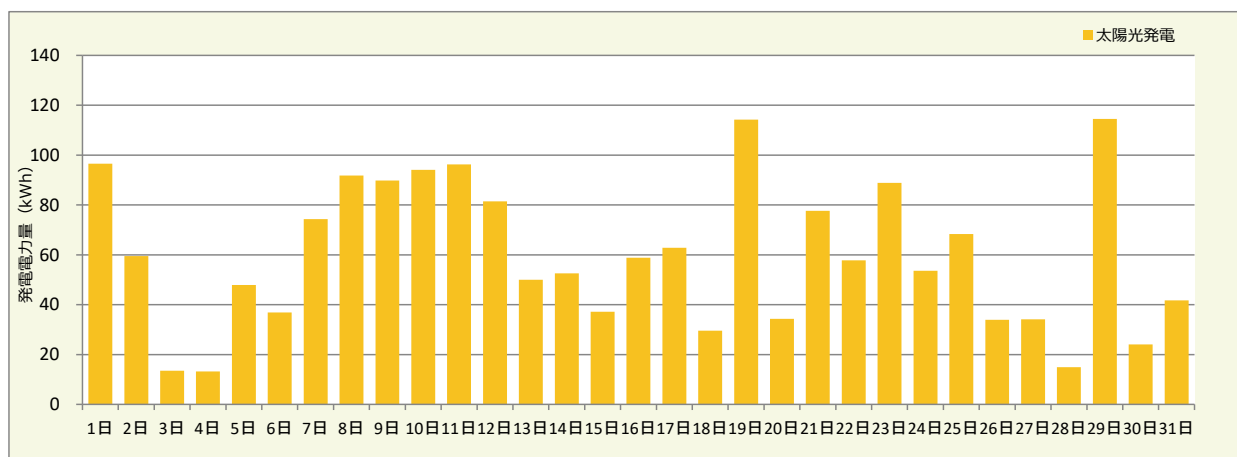

省エネまめ知識（8月号）「日頃の業務でできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？



市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。

→ 年間 43.84 kWh の削減

○設定温度は適切に。

→ 年間 61.72 kWh の削減
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和4年8月分）

生活環境課
新エネルギー推進係


1. 電気使用量

当月電力 使用量	8,116 kWh	前月電力 使用量	10,755 kWh	前年同月 電力使用量	8,270 kWh	前年同月と の比較	▲ 154 kWh
当月DM	58 kW	前年同月と の比較	▲ 3 kW				

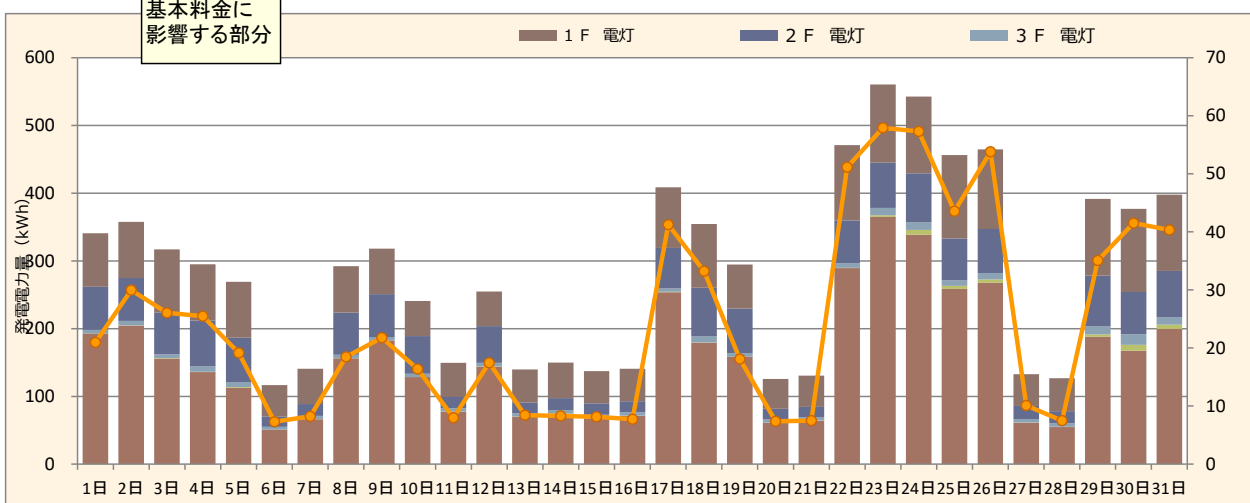

2. 発電電力量

月間発電 電力量	1,373.2 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	20,907 円	※備考 電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金 15.225 円 (夏季とその他の平均値) 東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による (http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html)
-------------	-------------	-----------------------	----------	--

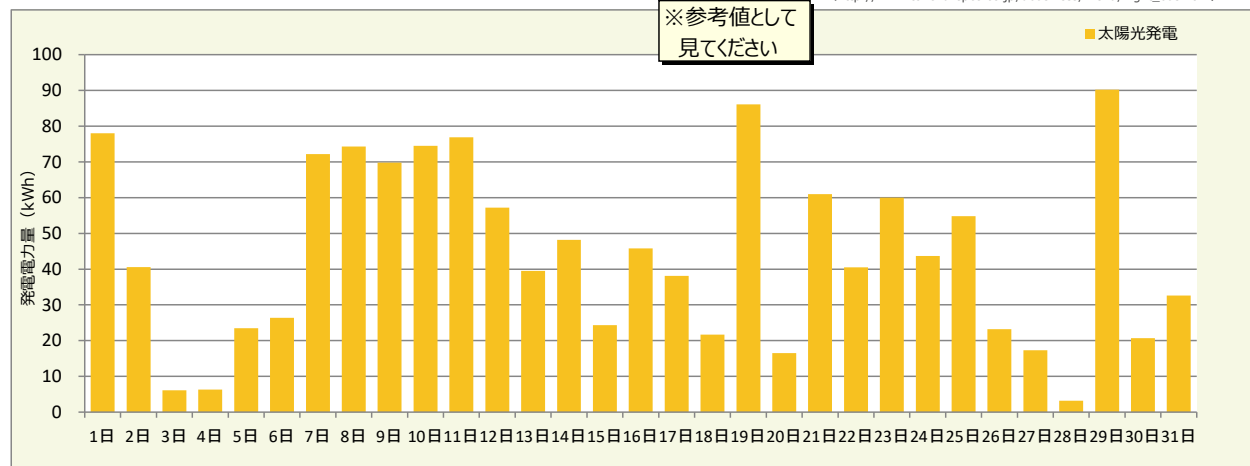

省エネまめ知識（8月号）「日頃の業務でできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？



市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。

→ 年間 43.84 kWh の削減

○設定温度は適切に。

→ 年間 61.72 kWh の削減

(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >

