


電力見える化システム月間報告書（令和4年9月分）

生活環境課
新エネルギー推進係


1. 電気使用量

月間電力 使用量	42,369 kWh	前月電力 使用量	54,619 kWh	前年同月 電力使用量	40,275 kWh	前年同月と の比較	2,094 kWh
当月DM	179 kW	前年同月と の比較	38 kW				

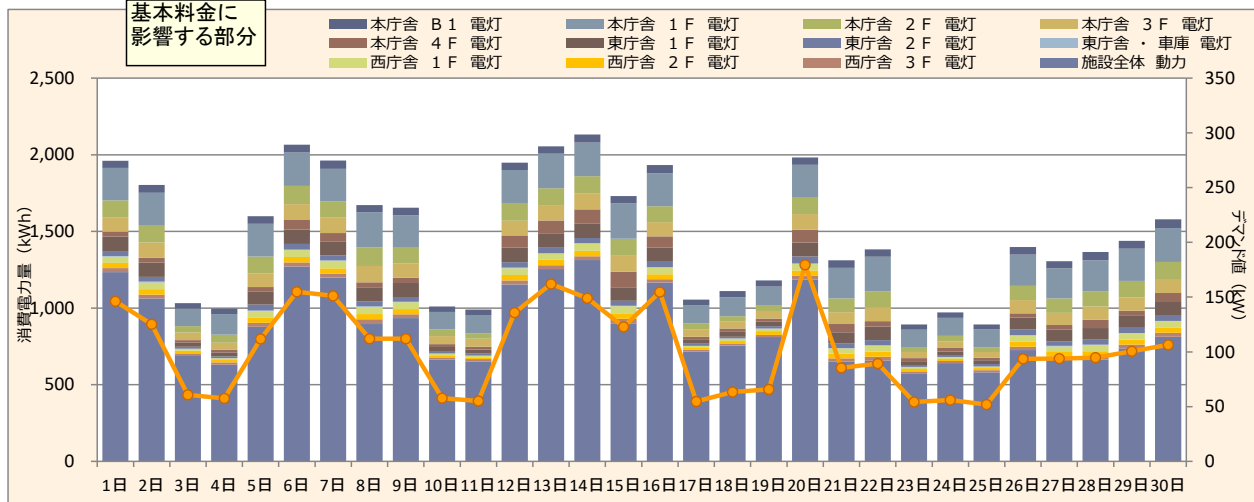

2. 発電電力量

月間発電 電力量	3,080.8 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	46,905 円	※備考 電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金15.225円 (夏季とその他季の平均値) 東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による【令和元年版】 (https://www.tohoku-
-------------	-------------	-----------------------	----------	--

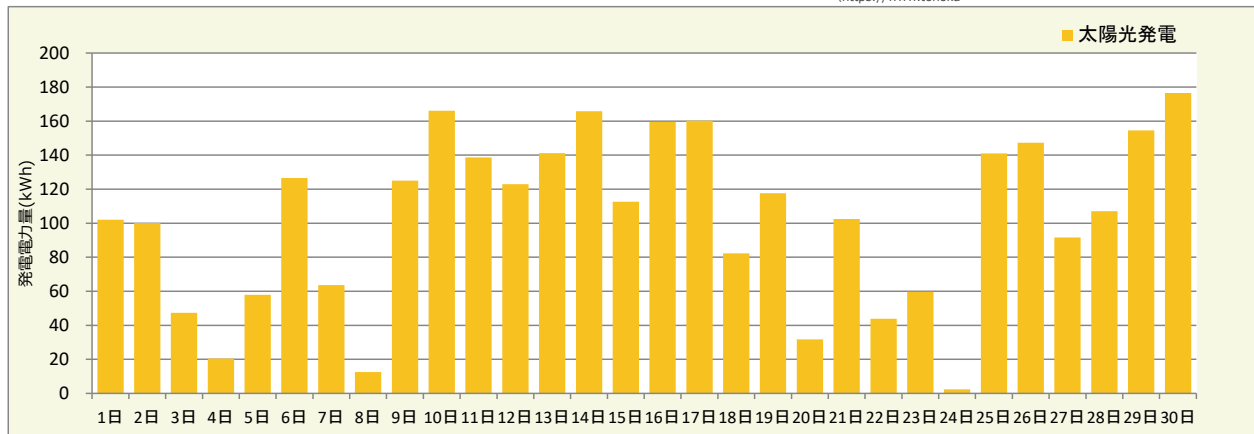

省エネまめ知識（9月号）「日頃の業務でできる省エネ～温水洗浄トイレ編～」

温水洗浄トイレの省エネポイント！！

市役所では温水洗浄トイレが28か所※1に設置されています。普段の使い方を見直してみましょう。

- 使わないときはフタを閉める。
→ 年間34.9kWhの削減（「貯湯式」の場合）
 - 便座暖房の温度は低めに。
→ 年間26.4kWhの削減
（設定温度を中→弱にした場合（貯湯式）※冷房期間はOFF）
- < 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >

☆ 期待される削減量 ☆

年間 約 **1716.4 kWh**
(電気料金 約2万7千円※2)※1 新エネルギー推進係調べ
※2 電力量料金15.63円で計算


電力見える化システム月間報告書（令和4年9月分）

生活環境課
新エネルギー推進係

1. 北庁舎電気使用量

月間電力 使用量	6,887 kWh	前月電力 使用量	8,156 kWh	前年同月 電力使用量	6,157 kWh	前年同月と の比較	730 kWh
-------------	-----------	-------------	-----------	---------------	-----------	--------------	---------


当月DM	31 kW	前年同月と の比較	▲ 1 kW
------	-------	--------------	--------

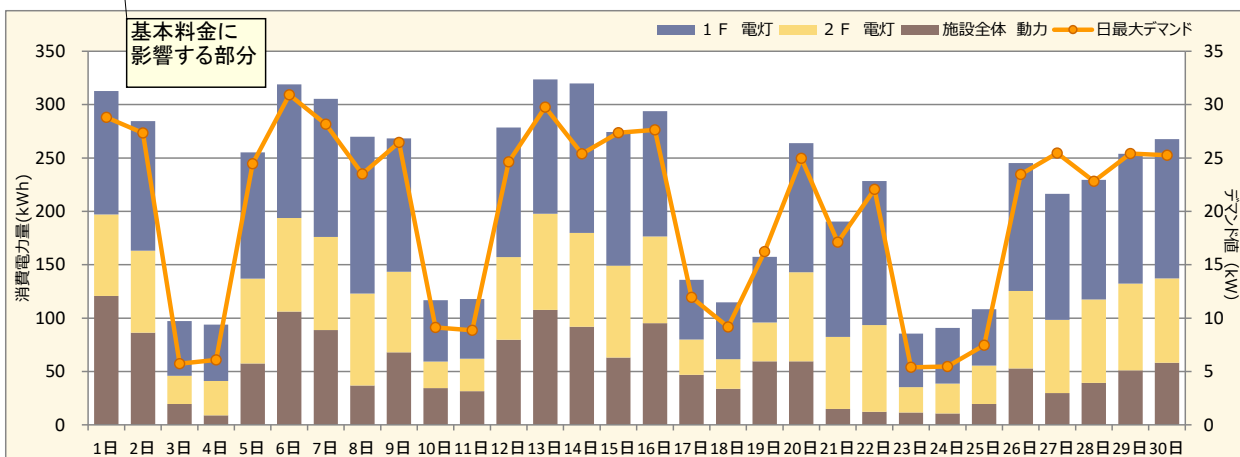

2. 南分庁舎電気使用量

月間電力 使用量	2,307 kWh	前月電力 使用量	3,067 kWh	前年同月 電力使用量	1,899 kWh	前年同月と の比較	37 kWh
-------------	-----------	-------------	-----------	---------------	-----------	--------------	--------

当月DM	14 kW	前年同月と の比較	1 kW
------	-------	--------------	------

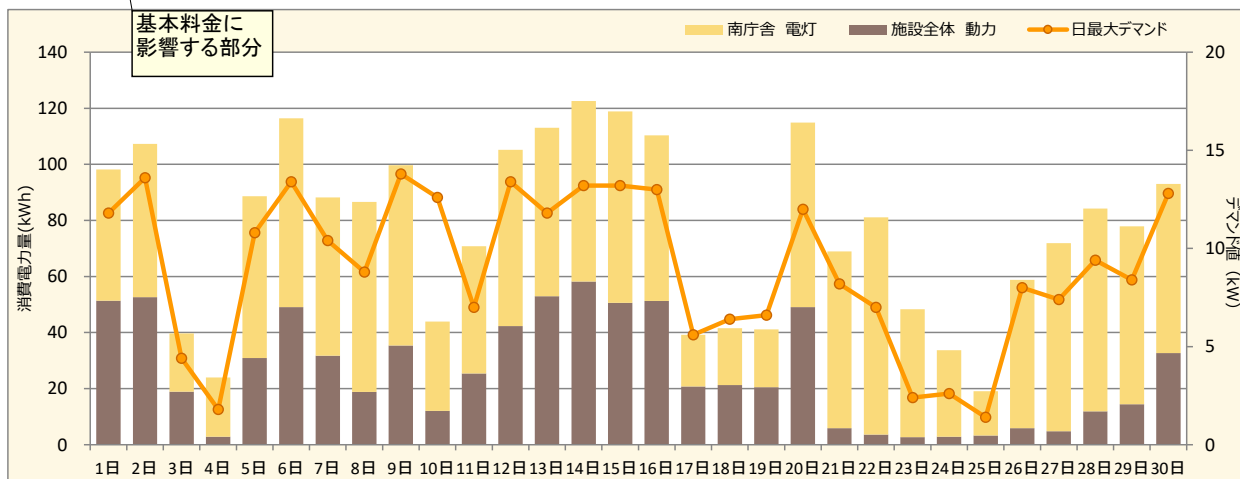

省エネまめ知識（9月号）「日頃の業務でできる省エネ～温水洗浄トイレ編～」

温水洗浄トイレの省エネポイント！！

市役所では温水洗浄トイレが28か所※1に設置されています。普段の使い方を見直してみましょう。

- 使わないときはフタを閉める。
→ 年間**34.9kWh**の削減（「貯湯式」の場合）
- 便座暖房の温度は低めに。
→ 年間**26.4kWh**の削減
（設定温度を中→弱にした場合（貯湯式）※冷房期間はOFF）

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >

☆ 期待される削減量 ☆


年間 約 **1716.4 kWh**
(電気料金 約2万7千円※2)※1 新エネルギー推進係調べ
※2 電力量料金15.63円で計算

電力見える化システム月間報告書（令和4年9月分）

生活環境課
新エネルギー推進係

1. 電気使用量


月間電力 使用量	5,835 kWh	前月電力 使用量	5,835 kWh	前年同月 電力使用量	5,817 kWh	前年同月と の比較	18 kWh
当月DM	- kW	前年同月と の比較	- kW				

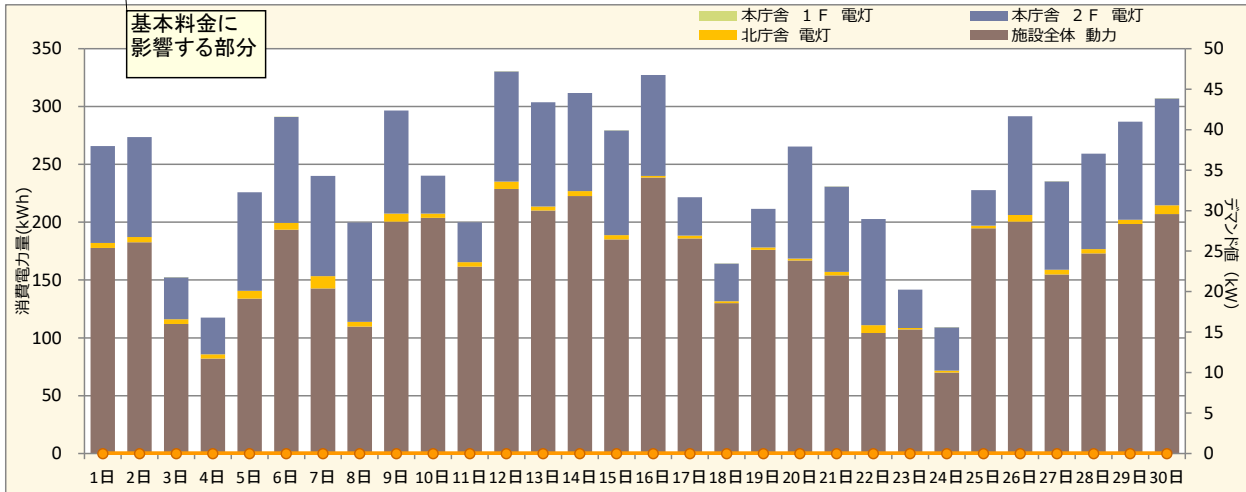

2. 発電電力量

月間発電 電力量	3,348.0 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	50,973 円	※備考 電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金15.225円 (夏季とその他の平均値)
-------------	-------------	-----------------------	----------	--

東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による
(http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/height_bus.html)

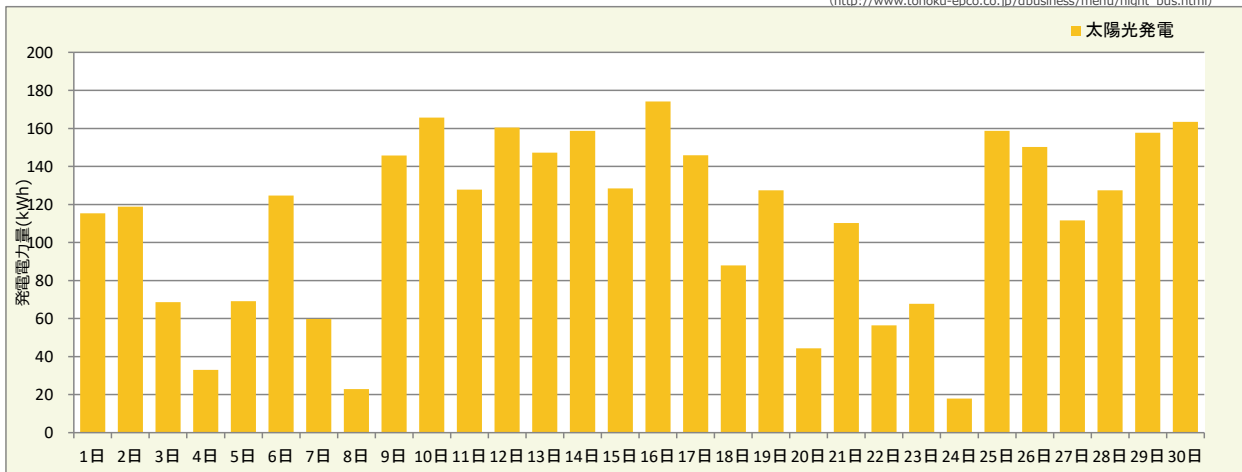

省エネまめ知識（9月号）「日頃の業務でできる省エネ～温水洗浄トイレ編～」

温水洗浄トイレの省エネポイント！！

市役所では温水洗浄トイレが28か所※1に設置されています。普段の使い方を見直してみましょう。

- 使わないときはフタを閉める。
→ 年間34.9kWhの削減（「貯湯式」の場合）
- 便座暖房の温度は低めに。
→ 年間26.4kWhの削減
（設定温度を中→弱にした場合（貯湯式）※冷房期間はOFF）

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >

☆ 期待される削減量 ☆


年間 約 **1716.4 kWh**
(電気料金 約2万7千円※2)※1 新エネルギー推進係調べ
※2 電力量料金15.63円で計算

電力見える化システム月間報告書（令和4年9月分）

生活環境課
新エネルギー推進係

1. 電気使用量


月間電力 使用量	12,786 kWh	前月電力 使用量	18,093 kWh	前年同月 電力使用量	11,796 kWh	前年同月と の比較	990 kWh
当月DM	48 kW	前年同月と の比較	4 kW				

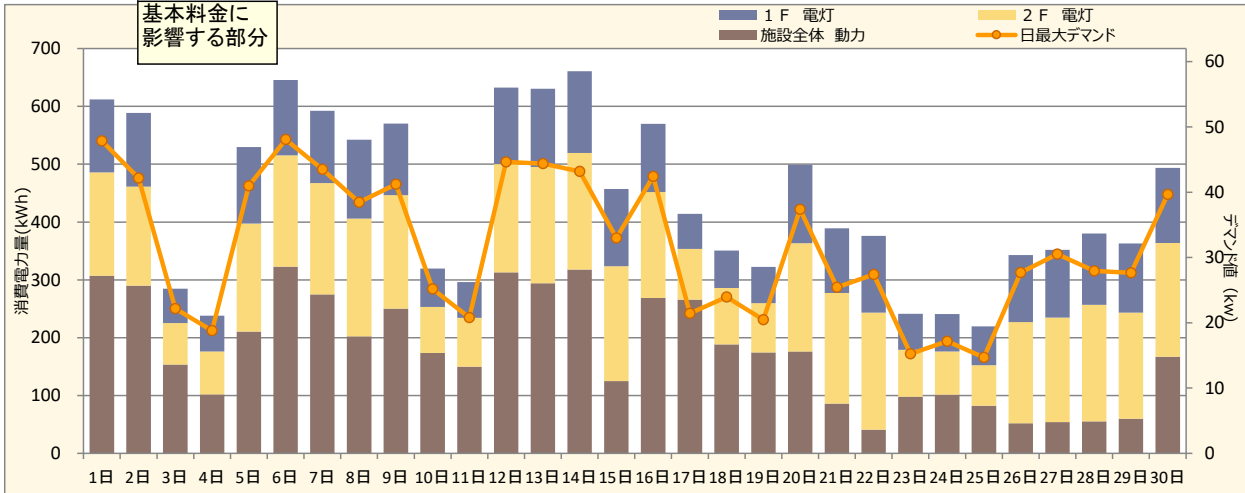

2. 発電電力量

月間発電 電力量	1,092.9 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	16,639 円	※備考 電気使用料削減効果 = 月間発電電力量×電力量料金15.225円 (夏季とその他の平均値)
-------------	-------------	-----------------------	----------	--

東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による
(http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/height_bus.html)

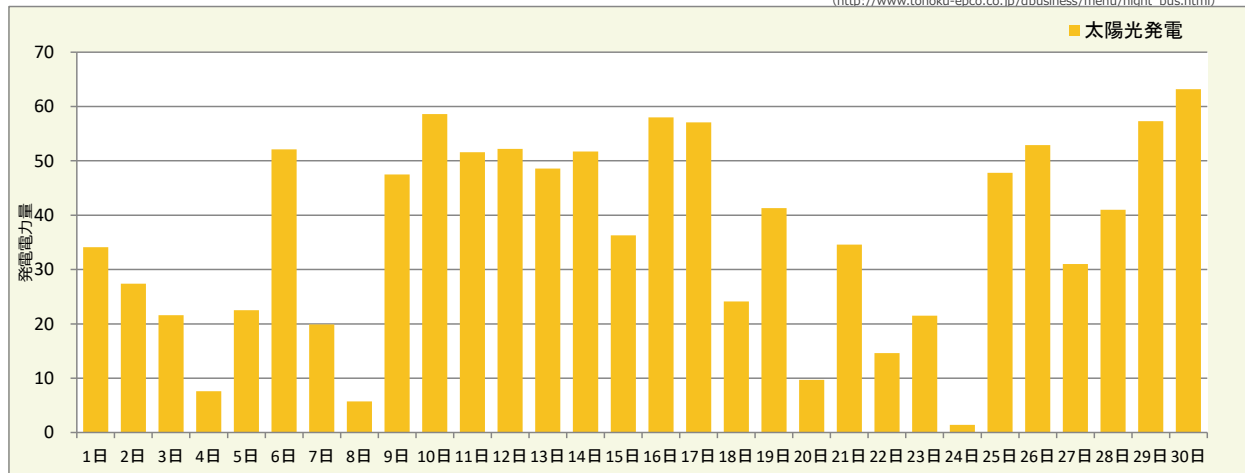

省エネまめ知識（9月号）「日頃の業務でできる省エネ～温水洗浄トイレ編～」

温水洗浄トイレの省エネポイント！！

市役所では温水洗浄トイレが28か所※1に設置されています。普段の使い方を見直してみましょう。

- 使わないときはフタを閉める。
→ 年間34.9kWhの削減（「貯湯式」の場合）
 - 便座暖房の温度は低めに。
→ 年間26.4kWhの削減
（設定温度を中→弱にした場合（貯湯式）※冷房期間はOFF）
- < 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >

☆ 期待される削減量 ☆

年間 約 **1716.4 kWh**
（電気料金 約2万7千円※2）


※1 新エネルギー推進係調べ
※2 電力量料金15.63円で計算

電力見える化システム月間報告書（令和4年9月分）

生活環境課
新エネルギー推進係


1. 電気使用量

月間電力 使用量	6,548 kWh	前月電力 使用量	8,882 kWh	前年同月 電力使用量	6,762 kWh	前年同月と の比較	▲ 214 kWh
当月DM	47 kW	前年同月と の比較	8 kW				

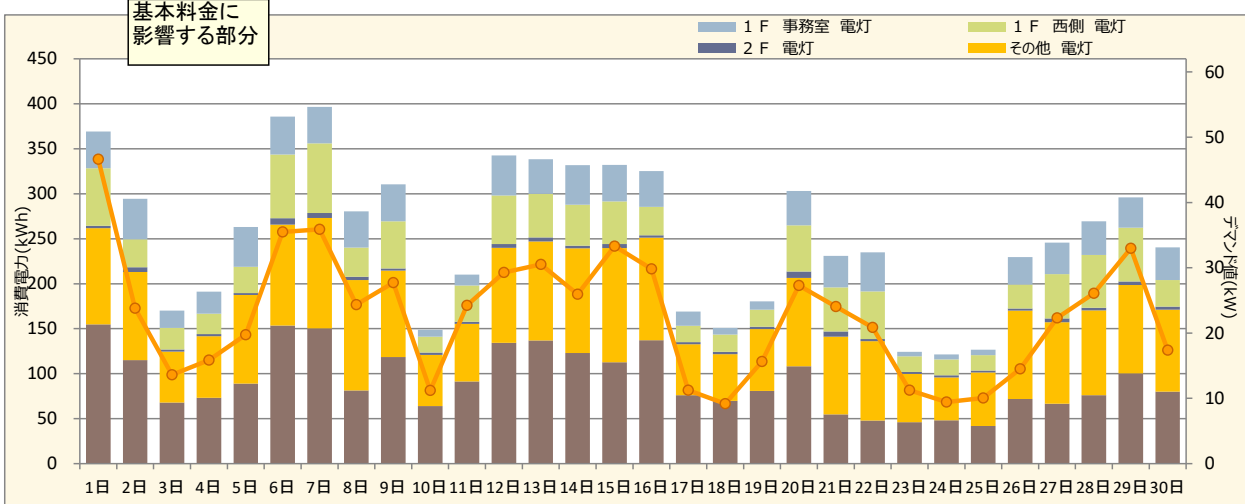

2. 発電電力量

月間発電 電力量	1,497.3 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	22,796 円	※備考 電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金15.225円（夏季とその他の平均値） 東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による (http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_bus.html)
-------------	-------------	-----------------------	----------	---

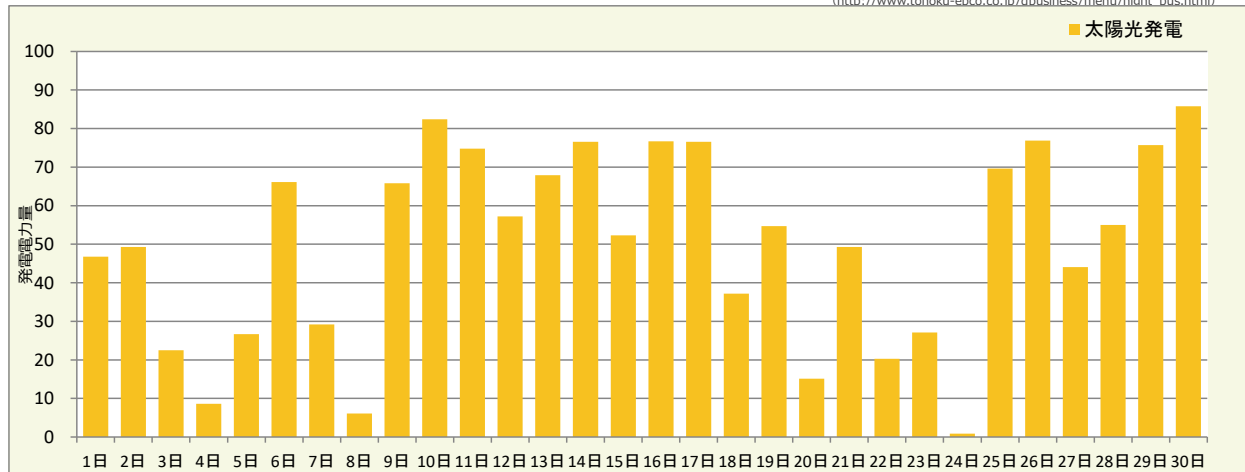

省エネまめ知識（9月号）「日頃の業務でできる省エネ～温水洗浄トイレ編～」

温水洗浄トイレの省エネポイント！！

市役所では温水洗浄トイレが28か所※1に設置されています。普段の使い方を見直してみましょう。

- 使わないときはフタを閉める。
→ 年間34.9kWhの削減（「貯湯式」の場合）
- 便座暖房の温度は低めに。
→ 年間26.4kWhの削減
（設定温度を中→弱にした場合（貯湯式）※冷房期間はOFF）

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >

☆ 期待される削減量 ☆

年間 約 **1716.4 kWh**
（電気料金 約2万7千円※2）


※1 新エネルギー推進係調べ
※2 電力量料金15.63円で計算

電力見える化システム月間報告書（令和4年9月分）

生活環境課
新エネルギー推進係


1. 電気使用量

月間電力 使用量	2,144 kWh	前月電力 使用量	2,859 kWh	前年同月 電力使用量	2,281 kWh	前年同月と の比較	▲ 137 kWh
当月DM	22 kW	前年同月と の比較	3 kW				

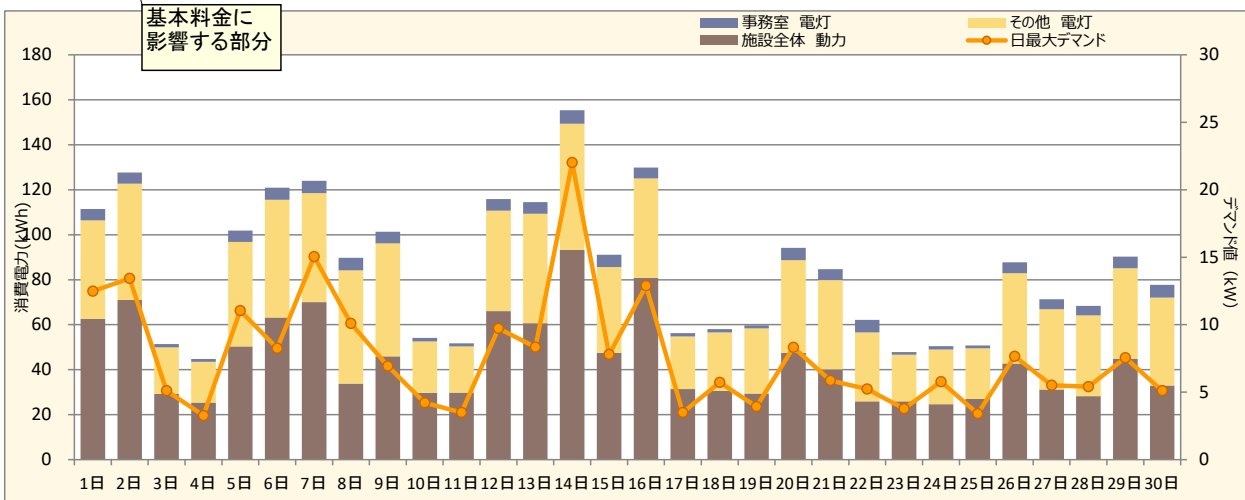

2. 発電電力量

月間発電 電力量	1,333.5 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	20,303 円	※参考値として見てください			
				※備考 電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金15.225円（夏季とその他季の平均値） 東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による (http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_bus.html)			

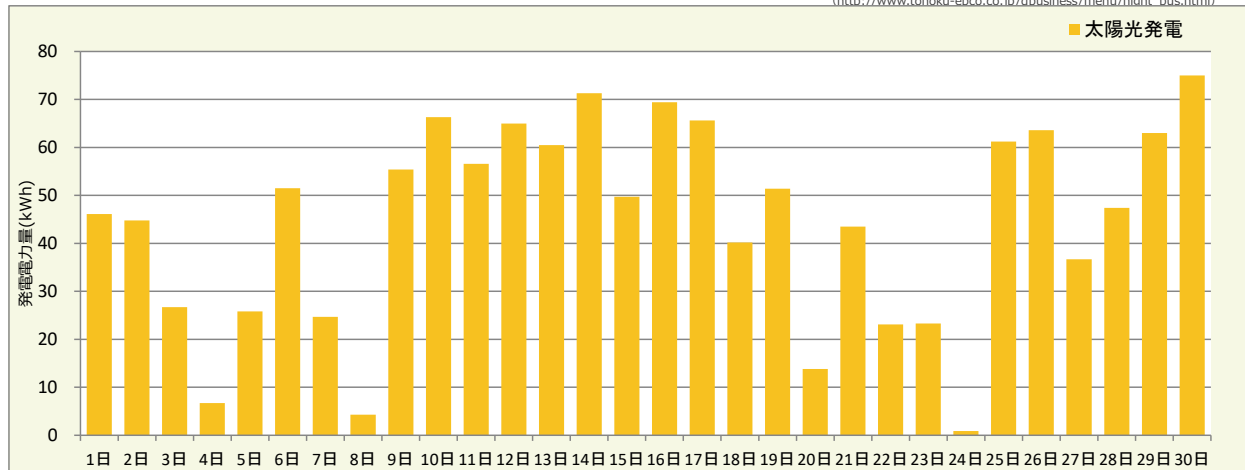

省エネまめ知識（9月号）「日頃の業務でできる省エネ～温水洗浄トイレ編～」

温水洗浄トイレの省エネポイント！！

市役所では温水洗浄トイレが28か所※1に設置されています。普段の使い方を見直してみましょう。

○使わないときはフタを閉める。

→ 年間34.9kWhの削減（「貯湯式」の場合）

○便座暖房の温度は低めに。

→ 年間26.4kWhの削減

（設定温度を中→弱にした場合（貯湯式）※冷房期間はOFF）

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >

☆ 期待される削減量 ☆

年間 約 **1716.4 kWh**
（電気料金 約2万7千円※2）

※1 新エネルギー推進係調べ

※2 電力量料金15.63円で計算