


電力見える化システム月間報告書（令和5年1月分）

生活環境課
新エネルギー推進係


1. 電気使用量

月間電力 使用量	77,233 kWh	前月電力 使用量	72,455 kWh	前年同月 電力使用量	76,366 kWh	前年同月と の比較	867 kWh
当月DM	291 kW	前年同月と の比較	▲ 1 kW				

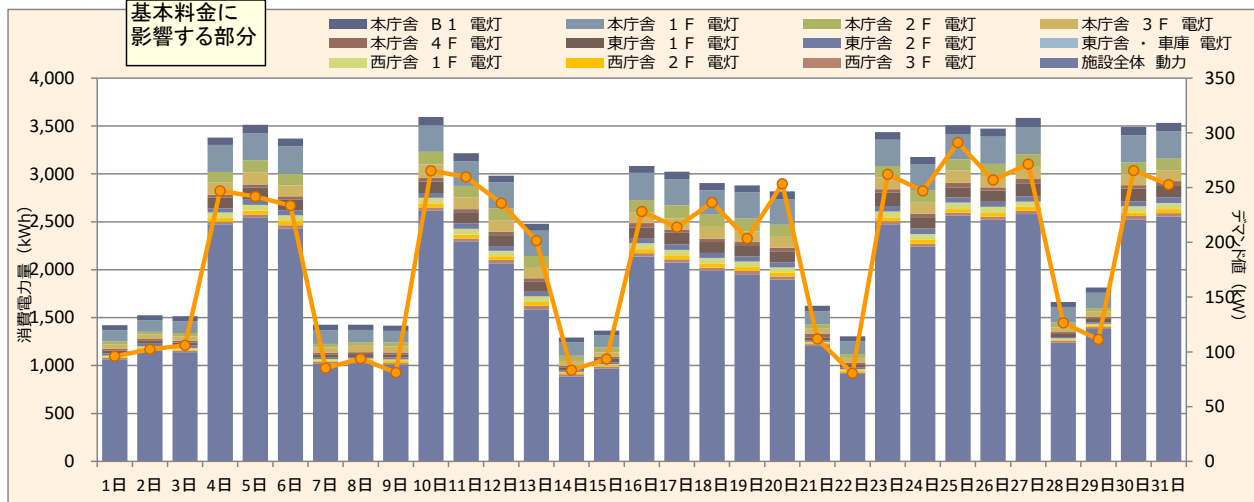

2. 発電電力量

月間発電 電力量	2,905.1 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	44,230 円	※備考 電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金15.225円 (夏季とその他季の平均値) 東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による【令和元年版】 (https://www.tohoku-
-------------	-------------	-----------------------	----------	--

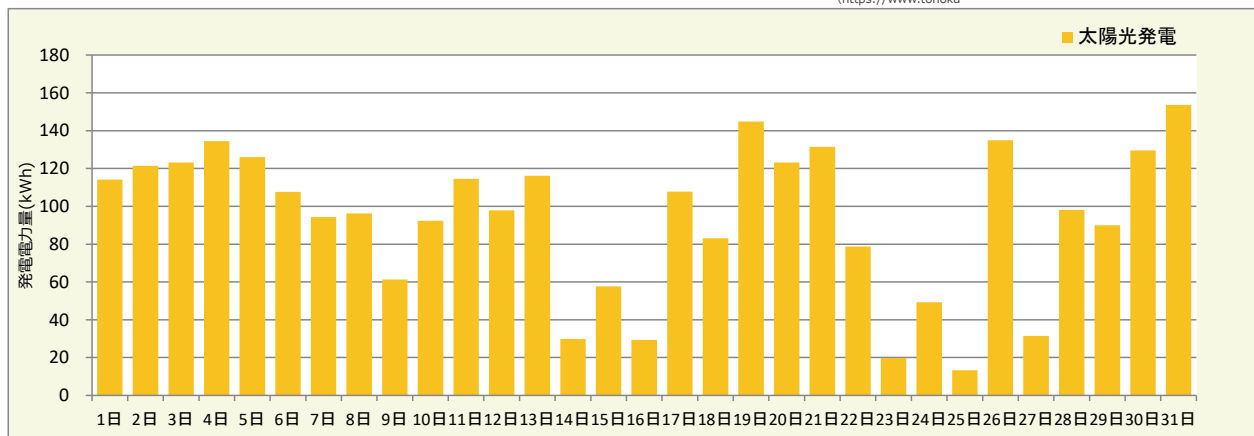

省エネまめ知識 1月号「日頃からできる省エネ～冷蔵庫編～」



冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ

※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。

→ 年間 43.84 kWh の削減

○設定温度は適切に。

→ 年間 61.72 kWh の削減

(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和5年1月分）

生活環境課
新エネルギー推進係


1. 北庁舎電気使用量

月間電力 使用量	12,061 kWh	前月電力 使用量	10,870 kWh	前年同月 電力使用量	11,053 kWh	前年同月と の比較	1,008 kWh
当月DM	60 kW	前年同月と の比較	2 kW				

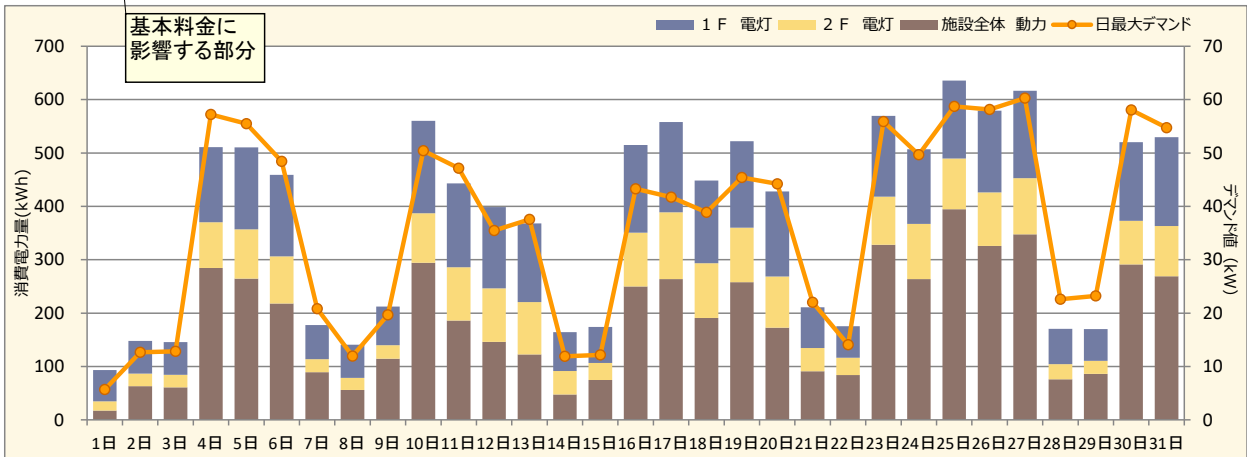

2. 南分庁舎電気使用量

月間電力 使用量	2,490 kWh	前月電力 使用量	2,016 kWh	前年同月 電力使用量	2,101 kWh	前年同月と の比較	389 kWh
当月DM	11 kW	前年同月と の比較	▲ 1 kW				

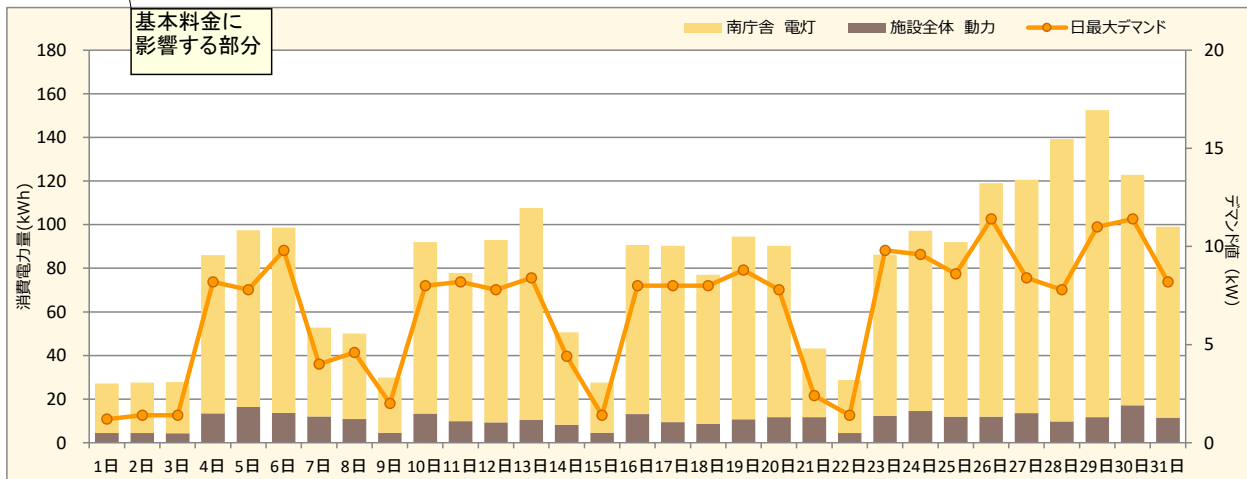

省エネまめ知識 1月号「日頃からできる省エネ～冷蔵庫編～」



冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。

→ 年間 43.84 kWh の削減

○設定温度は適切に。

→ 年間 61.72 kWh の削減

(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和5年1月分）

生活環境課
新エネルギー推進係

1. 電気使用量

月間電力 使用量	- kWh	前月電力 使用量	- kWh	前年同月 電力使用量	- kWh	前年同月と の比較	- kWh
当月DM	- kW	前年同月と の比較	- kW				

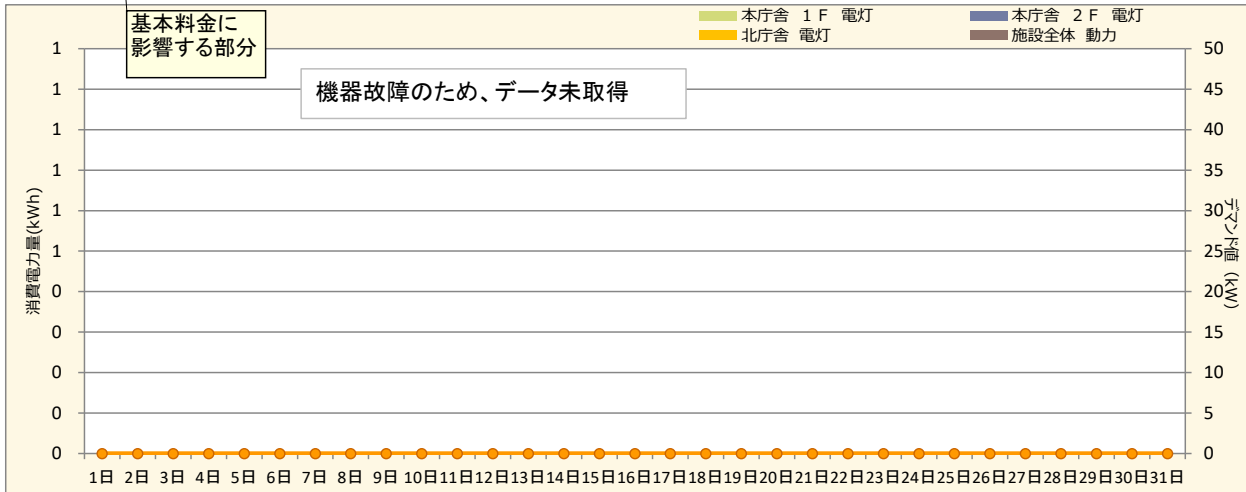

2. 発電電力量

月間発電 電力量	- kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	円
-------------	-------	-----------------------	---

※備考
電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金15.225円（夏季とその他の平均値）
東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による
(http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/height_bus.html)



省エネまめ知識 1月号「日頃からできる省エネ～冷蔵庫編～」



冷蔵庫の使い方は適切ですか？



市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。
→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。
→ 年間 **61.72 kWh** の削減
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)




< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >

電力見える化システム月間報告書（令和5年1月分）

生活環境課
新エネルギー推進係


1. 電気使用量

月間電力 使用量	22,194 kWh	前月電力 使用量	19,964 kWh	前年同月 電力使用量	27,103 kWh	前年同月と の比較	▲ 4,909 kWh
当月DM	109 kW	前年同月と の比較	33 kW				

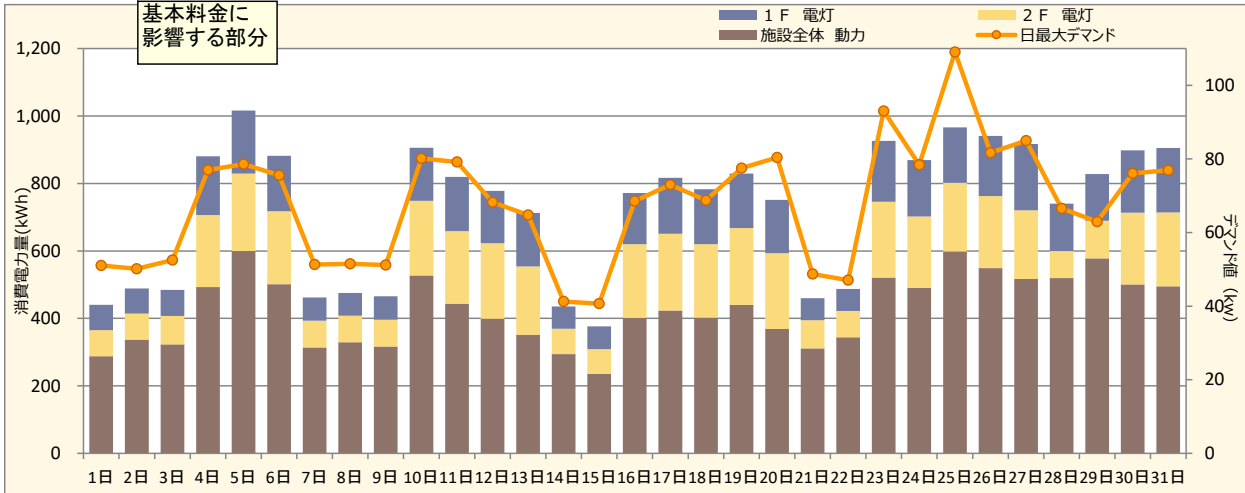

2. 発電電力量

月間発電 電力量	1,029.1 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	15,668 円	※備考 電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金15.225円（夏季とその他の季の平均値） 東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による (http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/height_bus.html)
-------------	-------------	-----------------------	----------	---

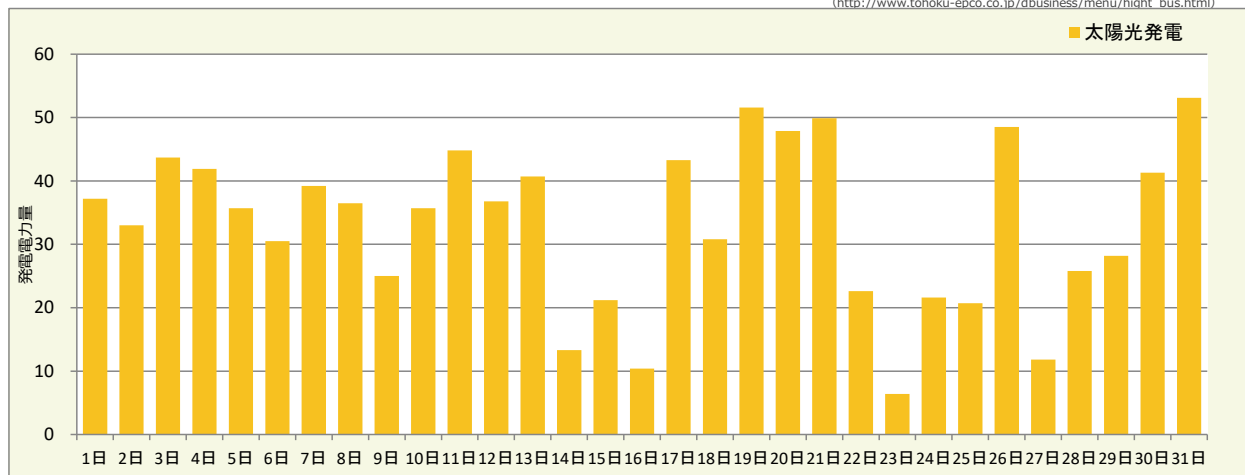

省エネまめ知識 1月号「日頃からできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

- ものを詰め込みすぎない。
→ 年間 43.84 kWh の削減
 - 設定温度は適切に。
→ 年間 61.72 kWh の削減
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)
- < 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和5年1月分）

生活環境課
新エネルギー推進係


1. 電気使用量

月間電力 使用量	10,981 kWh	前月電力 使用量	9,174 kWh	前年同月 電力使用量	12,186 kWh	前年同月と の比較	▲ 1,205 kWh
当月DM	91 kW	前年同月と の比較	5 kW				

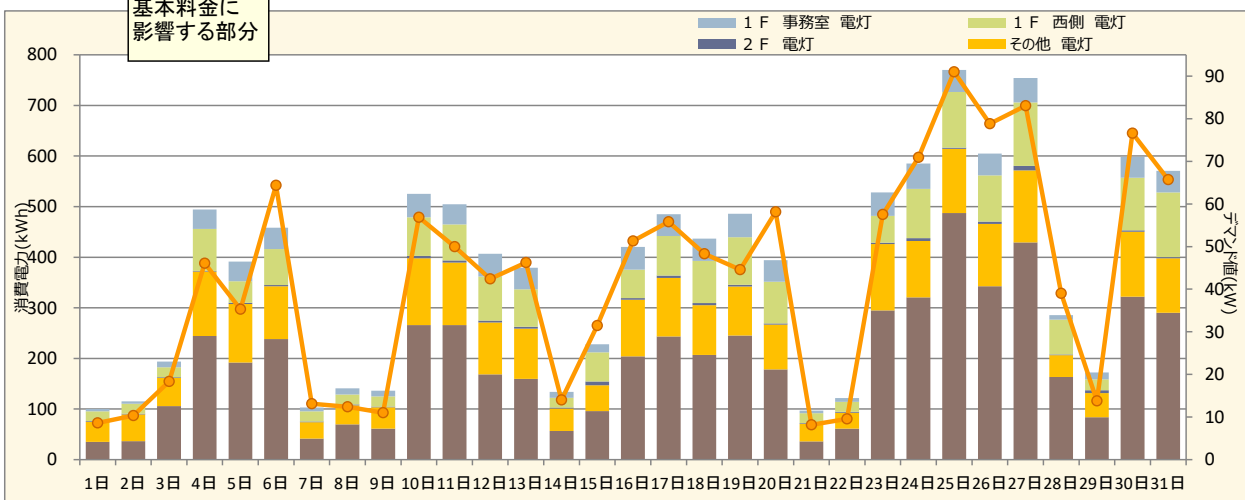

2. 発電電力量

月間発電 電力量	1,188.0 kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	18,087 円	※備考 電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金 15.225 円 (夏季とその他の平均値) 東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による (http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_bus.html)			
-------------	-------------	-----------------------	----------	--	--	--	--

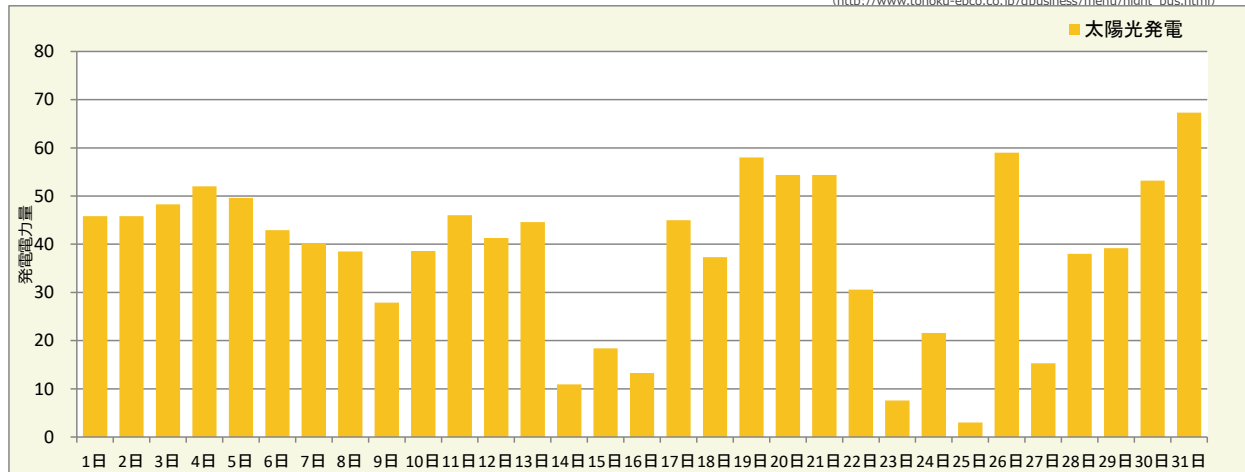

省エネまめ知識 1月号「日頃からできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。
→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。
→ 年間 **61.72 kWh** の削減
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和5年1月分）

生活環境課
新エネルギー推進係

1. 電気使用量

月間電力 使用量	- kWh	前月電力 使用量	- kWh	前年同月 電力使用量	- kWh	前年同月と の比較	- kWh
当月DM	- kW	前年同月と の比較	- kW				

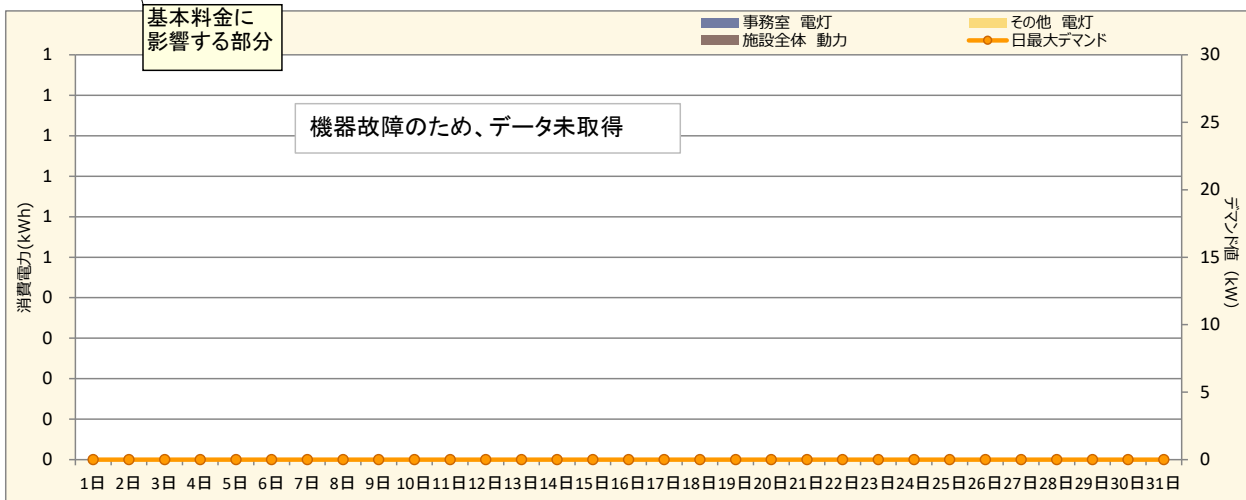

2. 発電電力量

月間発電 電力量	- kWh	(参考) 電気使用料 削減効果	円
-------------	-------	-----------------------	---

※参考値として見てください

※備考

電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金15.225円（夏季とその他の平均値）

東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による

(http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_bus.html)



省エネまめ知識 1月号「日頃からできる省エネ～冷蔵庫編～」



冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。

→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。

→ 年間 **61.72 kWh** の削減

(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >

