


電力見える化システム月間報告書（令和5年1月分）

生活環境課  
新エネルギー推進係


1. 電気使用量

|             |            |              |            |                      |            |              |           |
|-------------|------------|--------------|------------|----------------------|------------|--------------|-----------|
| 月間電力<br>使用量 | 24,344 kWh | 前月電力<br>使用量  | 21,475 kWh | 前年同月<br>電力使用量        | 21,104 kWh | 前年同月と<br>の比較 | 3,240 kWh |
| 当月DM        | 196 kW     | 前年同月と<br>の比較 | - kW       | ←前年度サーバエラーのため、データ未取得 |            |              |           |

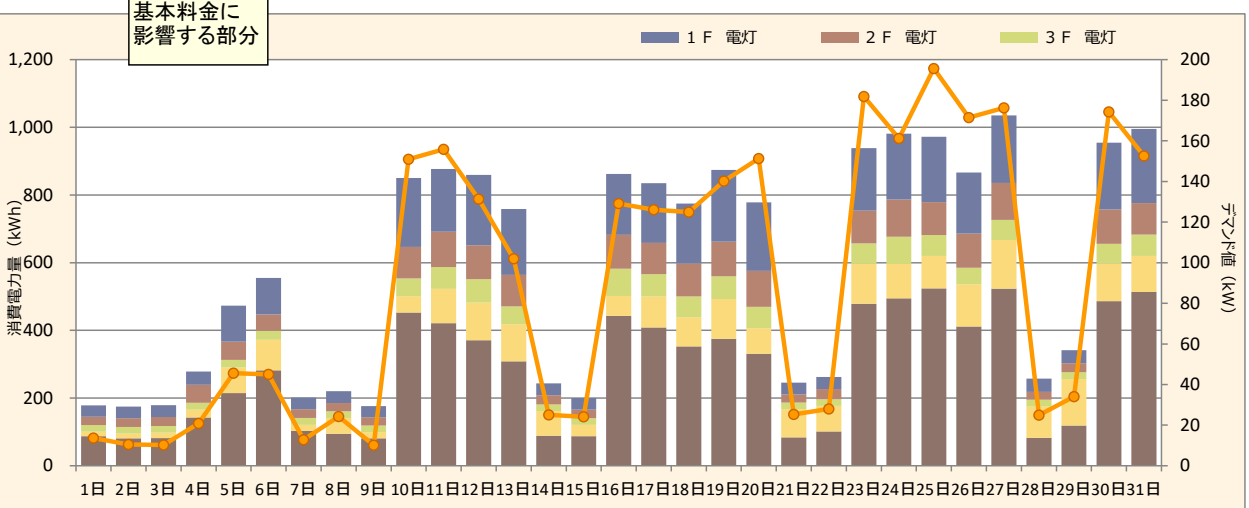

2. 発電電力量

|             |             |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 月間発電<br>電力量 | 2,153.9 kWh | (参考)<br>電気使用料<br>削減効果 | 32,793 円 | ※備考<br>電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金 15.225円 (夏季とその他季の平均値)<br>東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による<br>( <a href="http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_bus.html">http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_bus.html</a> ) |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

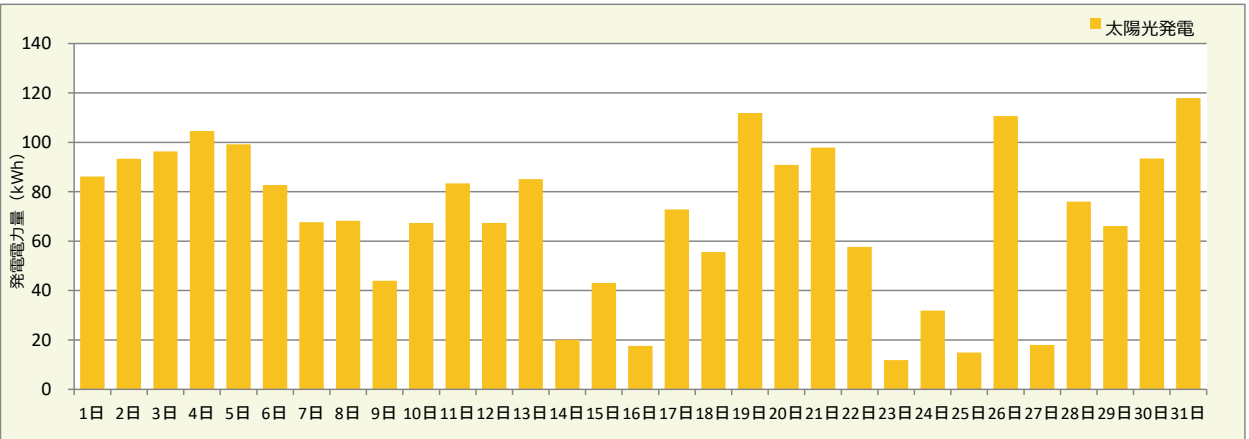

省エネまめ知識 1月号「日頃からできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。  
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**  
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。  
→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。  
→ 年間 **61.72 kWh** の削減  
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和5年1月分）

生活環境課  
新エネルギー推進係

1. 電気使用量

|             |            |              |            |                      |            |              |         |
|-------------|------------|--------------|------------|----------------------|------------|--------------|---------|
| 当月電力<br>使用量 | 15,055 kWh | 前月電力<br>使用量  | 14,706 kWh | 前年同月<br>電力使用量        | 14,861 kWh | 前年同月と<br>の比較 | 194 kWh |
| 当月DM        | 118 kW     | 前年同月と<br>の比較 | -          | ←前年度サーバエラーのため、データ未取得 |            |              |         |

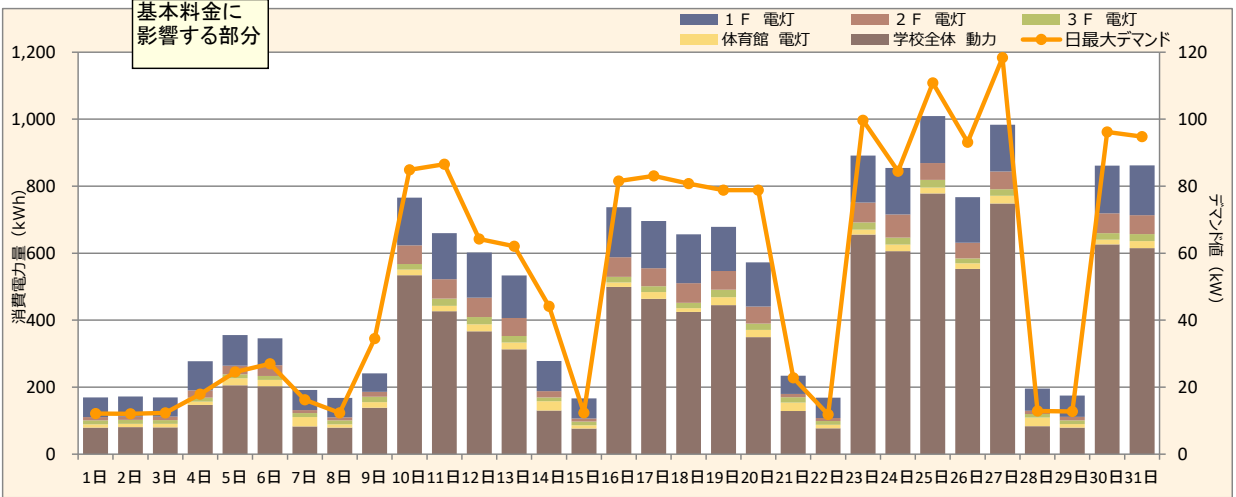


2. 発電電力量

|             |             |                       |          |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|
| 月間発電<br>電力量 | 2,032.3 kWh | (参考)<br>電気使用料<br>削減効果 | 30,942 円 |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|

※参考値としてご覧ください

※備考  
電気使用料削減効果＝月間発電電力量×電力量料金15.225円（夏季とその他の季の平均値）  
東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による  
([http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/hight\\_bus.html](http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/hight_bus.html))

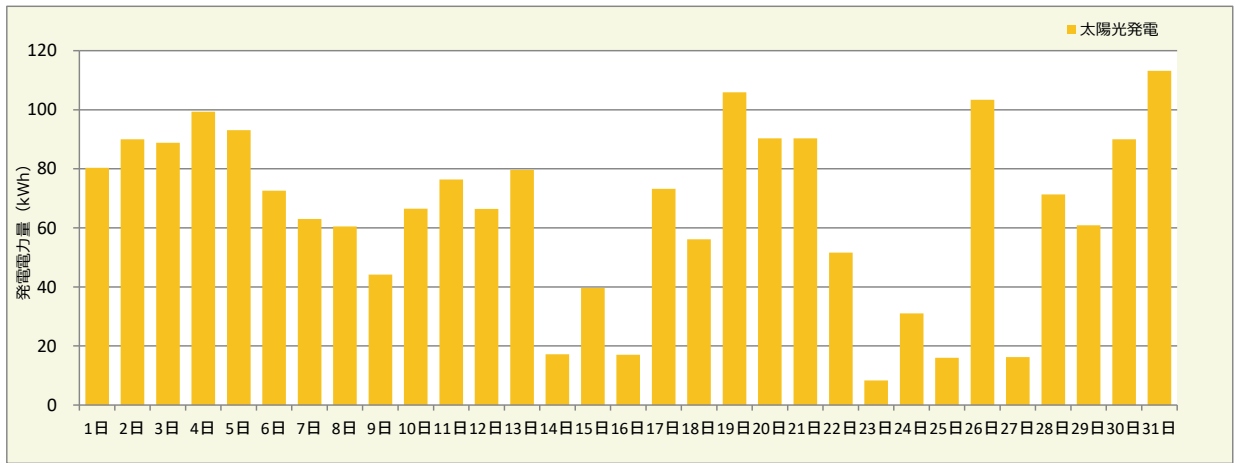

省エネまめ知識 1月号「日頃からできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。  
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**  
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

- ものを詰め込みすぎない。  
→ 年間 **43.84 kWh** の削減
  - 設定温度は適切に。  
→ 年間 **61.72 kWh** の削減  
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)
- ＜環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用＞




## 電力見える化システム月間報告書（令和5年1月分）

生活環境課  
新エネルギー推進係

### 1. 電気使用量


|             |            |              |            |                       |            |              |             |
|-------------|------------|--------------|------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|
| 当月電力<br>使用量 | 22,276 kWh | 前月電力<br>使用量  | 20,209 kWh | 前年同月<br>電力使用量         | 23,276 kWh | 前年同月と<br>の比較 | ▲ 1,000 kWh |
| 当月DM        | 201 kW     | 前年同月と<br>の比較 | - kW       | ＜前年度サーバエラーのため、データ未取得＞ |            |              |             |

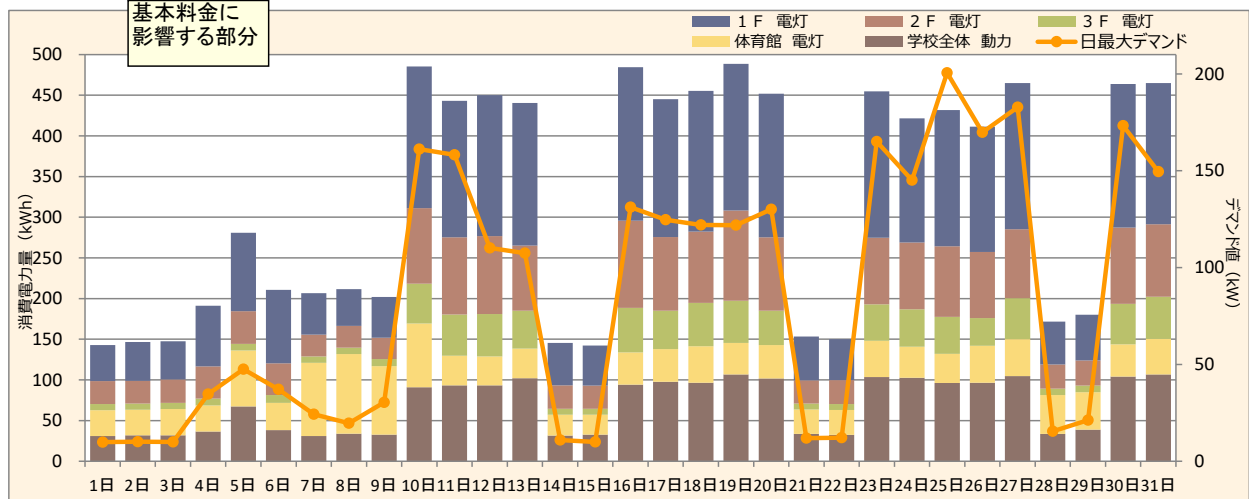

### 2. 発電電力量

|             |             |                       |          |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|
| 月間発電<br>電力量 | 1,928.0 kWh | (参考)<br>電気使用料<br>削減効果 | 29,354 円 |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|

※備考  
電気使用料削減効果＝月間発電電力量×電力量料金15.225円（夏季とその他季の平均値）  
東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による  
([http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high\\_t\\_bus.html](http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html))

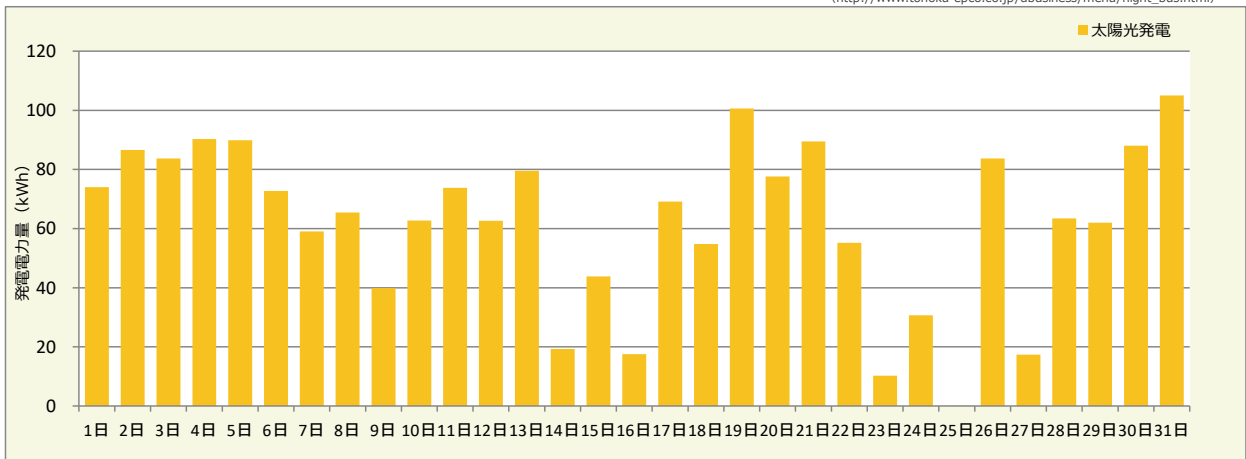

省エネまめ知識 1月号「日頃からできる省エネ～冷蔵庫編～」

### 冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。  
使い方を直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**  
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。

→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。

→ 年間 **61.72 kWh** の削減

(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

＜環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用＞




電力見える化システム月間報告書（令和5年1月分）

生活環境課  
新エネルギー推進係

1. 電気使用量


|             |            |              |            |                       |            |              |         |
|-------------|------------|--------------|------------|-----------------------|------------|--------------|---------|
| 当月電力<br>使用量 | 14,894 kWh | 前月電力<br>使用量  | 13,330 kWh | 前年同月<br>電力使用量         | 14,164 kWh | 前年同月と<br>の比較 | 730 kWh |
| 当月DM        | 131 kW     | 前年同月と<br>の比較 | -          | ← 前年度サーバエラーのため、データ未取得 |            |              |         |

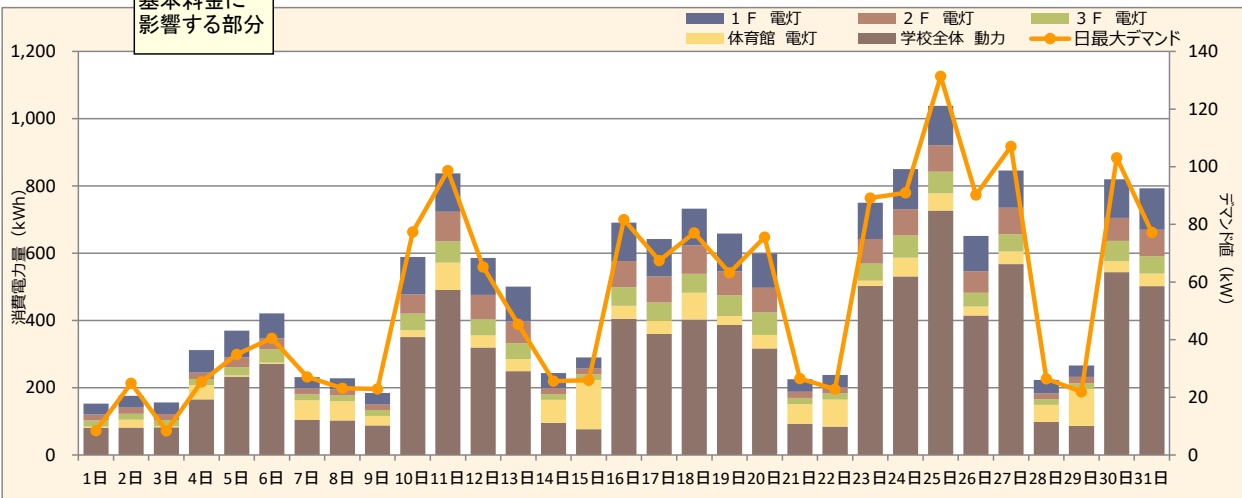

2. 発電電力量

|             |             |                       |          |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|
| 月間発電<br>電力量 | 1,520.3 kWh | (参考)<br>電気使用料<br>削減効果 | 23,147 円 |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|

※備考  
電気使用料削減効果＝月間発電電力量×電力量料金15.225円（夏季とその他季の平均値）  
東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による  
([http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high\\_t\\_bus.html](http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html))

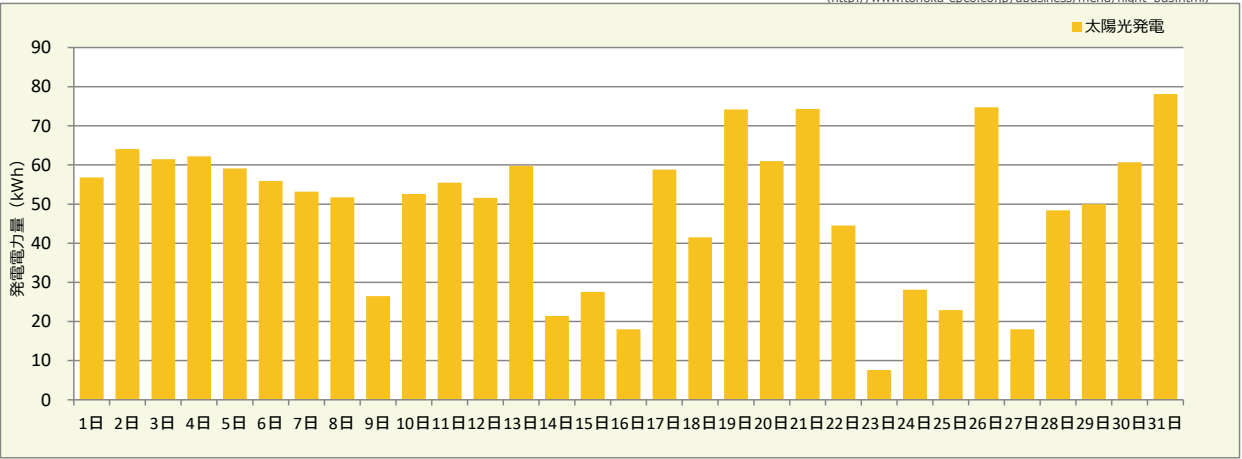

省エネまめ知識 1月号「日頃からできる省エネ～冷蔵庫編～」



冷蔵庫の使い方は適切ですか？



市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。  
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**  
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。

→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。

→ 年間 **61.72 kWh** の削減

(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和5年1月分）

生活環境課  
新エネルギー推進係

1. 電気使用量


|             |           |              |           |                      |           |              |         |
|-------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|-----------|--------------|---------|
| 当月電力<br>使用量 | 6,170 kWh | 前月電力<br>使用量  | 6,000 kWh | 前年同月<br>電力使用量        | 5,541 kWh | 前年同月と<br>の比較 | 629 kWh |
| 当月DM        | 51 kW     | 前年同月と<br>の比較 | - kW      | ←前年度サーバエラーのため、データ未取得 |           |              |         |

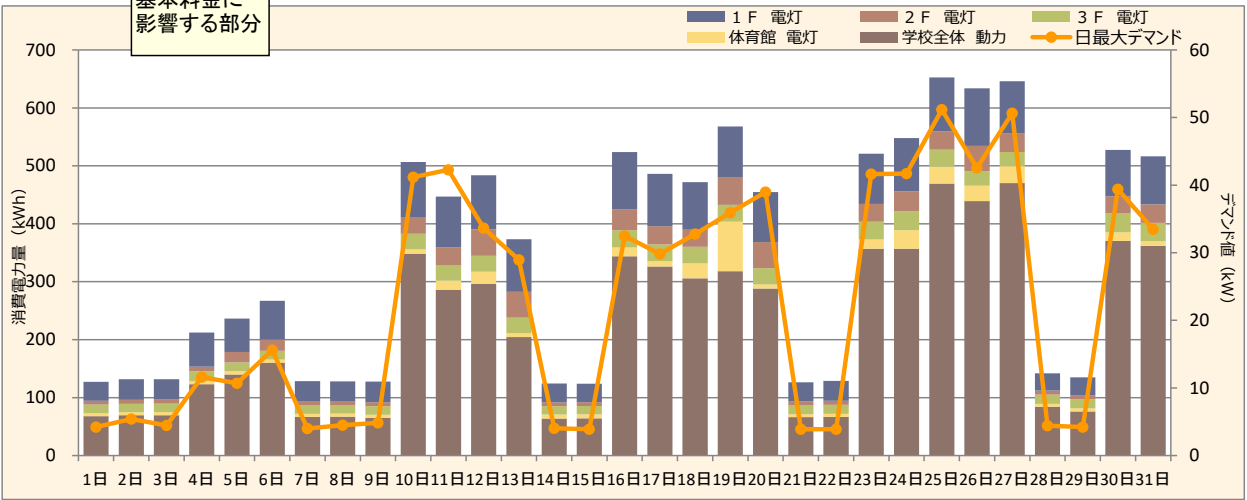

2. 発電電力量

|             |             |                       |          |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|
| 月間発電<br>電力量 | 1,523.6 kWh | (参考)<br>電気使用料<br>削減効果 | 23,197 円 |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|

※備考  
電気使用料削減効果＝月間発電電力量×電力量料金15.225円（夏季とその他季の平均値）  
東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による  
([http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high\\_t\\_bus.html](http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html))

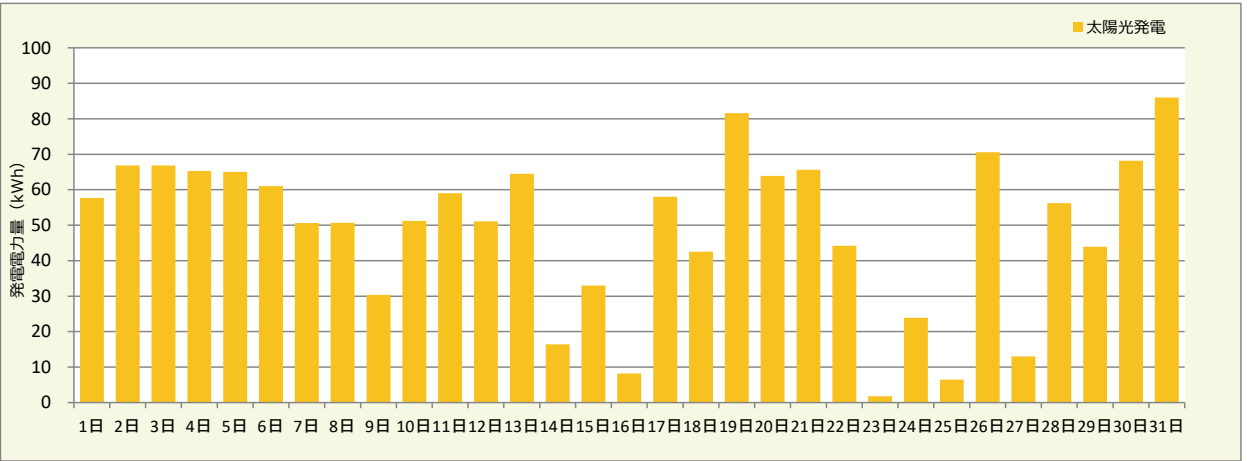

省エネまめ知識 1月号「日頃からできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。  
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**  
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。  
→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。  
→ 年間 **61.72 kWh** の削減  
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和5年1月分）

生活環境課  
新エネルギー推進係

1. 電気使用量


|             |            |              |            |                       |            |              |         |
|-------------|------------|--------------|------------|-----------------------|------------|--------------|---------|
| 当月電力<br>使用量 | 11,606 kWh | 前月電力<br>使用量  | 10,471 kWh | 前年同月<br>電力使用量         | 10,781 kWh | 前年同月と<br>の比較 | 825 kWh |
| 当月DM        | 89 kW      | 前年同月と<br>の比較 | - kW       | ← 前年度サーバエラーのため、データ未取得 |            |              |         |

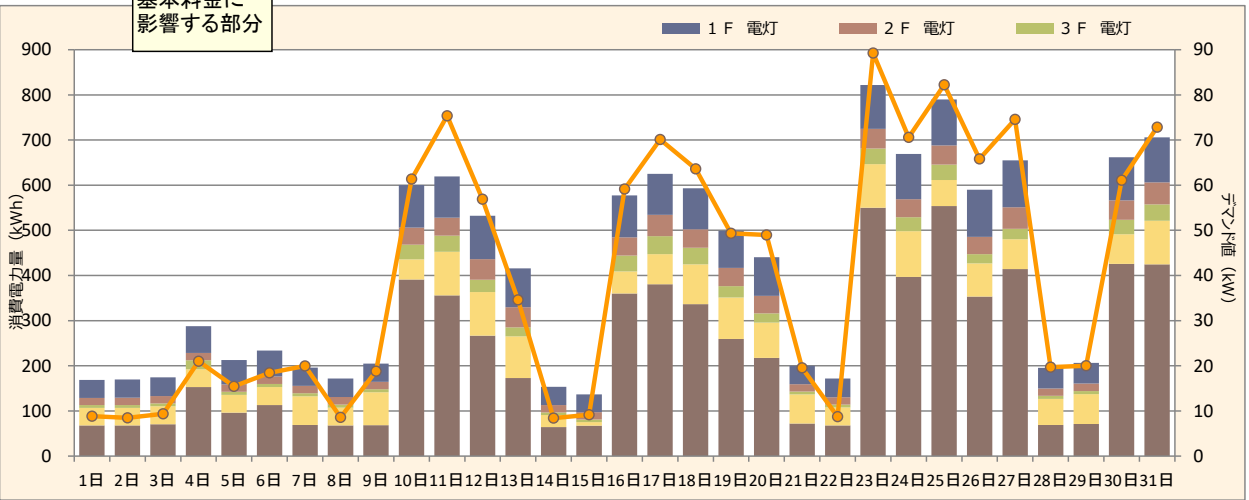

2. 発電電力量

|             |             |                       |          |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|
| 月間発電<br>電力量 | 2,046.6 kWh | (参考)<br>電気使用料<br>削減効果 | 31,159 円 |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|

※備考  
電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金 15.225 円 (夏季とその他季の平均値)  
東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による  
([http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high\\_t\\_bus.html](http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html))

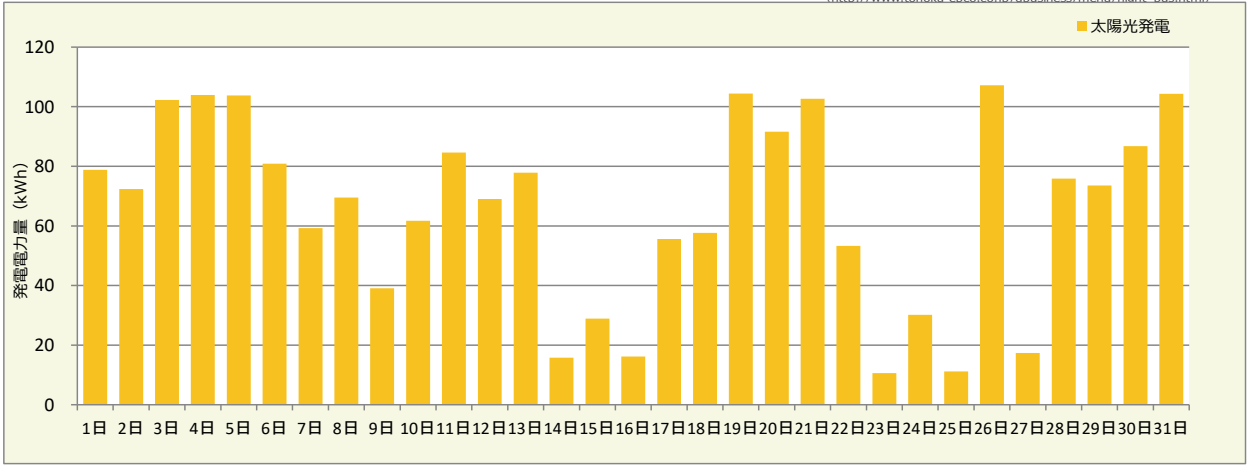

省エネまめ知識 1月号「日頃からできる省エネ～冷蔵庫編～」



冷蔵庫の使い方は適切ですか？



市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。  
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**  
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。  
→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。  
→ 年間 **61.72 kWh** の削減  
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)




< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >

電力見える化システム月間報告書（令和5年1月分）

生活環境課  
新エネルギー推進係

1. 電気使用量

|             |            |              |            |                       |            |              |         |
|-------------|------------|--------------|------------|-----------------------|------------|--------------|---------|
| 当月電力<br>使用量 | 20,355 kWh | 前月電力<br>使用量  | 18,713 kWh | 前年同月<br>電力使用量         | 19,953 kWh | 前年同月と<br>の比較 | 402 kWh |
| 当月DM        | 175 kW     | 前年同月と<br>の比較 | - kW       | ← 前年度サーバエラーのため、データ未取得 |            |              |         |

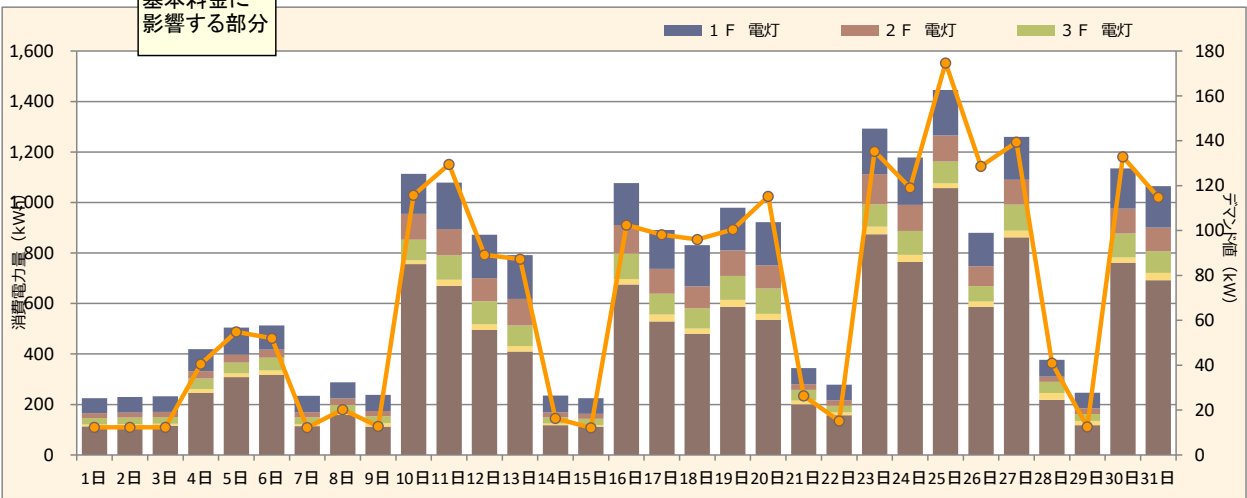


2. 発電電力量

|             |             |                       |          |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|
| 月間発電<br>電力量 | 1,915.1 kWh | (参考)<br>電気使用料<br>削減効果 | 29,157 円 |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|

※参考値としてご覧ください

※備考  
電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金 15.225円 (夏季とその他の平均値)  
東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による  
([http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high\\_t\\_bus.html](http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html))

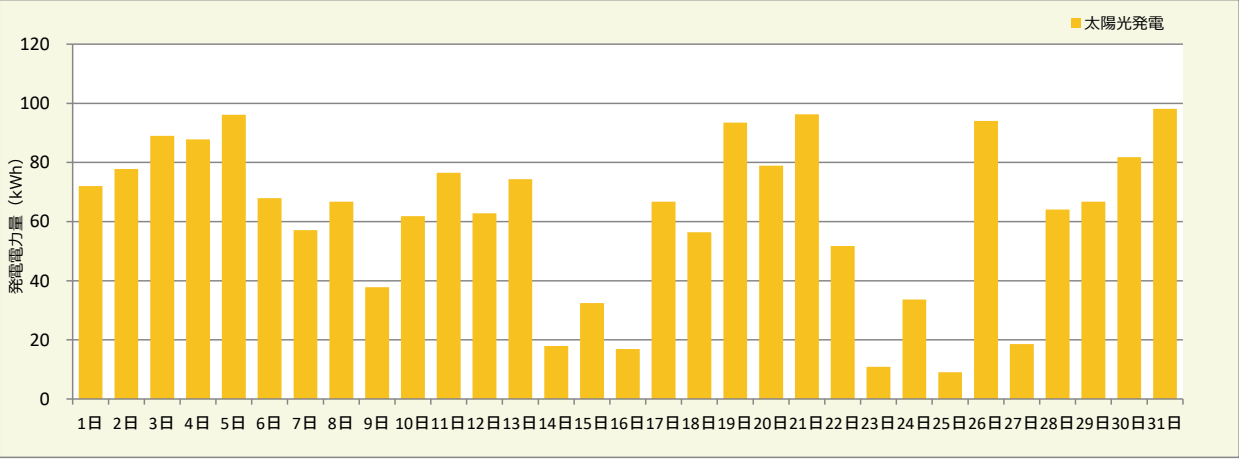

省エネまめ知識 1月号「日頃からできる省エネ～冷蔵庫編～」



冷蔵庫の使い方は適切ですか？



市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。  
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**  
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。  
→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。  
→ 年間 **61.72 kWh** の削減  
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)




< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >

電力見える化システム月間報告書（令和5年1月分）

生活環境課  
新エネルギー推進係

1. 電気使用量


|             |            |              |           |                       |           |              |           |
|-------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|
| 当月電力<br>使用量 | 10,294 kWh | 前月電力<br>使用量  | 9,715 kWh | 前年同月<br>電力使用量         | 8,391 kWh | 前年同月と<br>の比較 | 1,903 kWh |
| 当月DM        | 89 kW      | 前年同月と<br>の比較 | - kW      | ← 前年度サーバエラーのため、データ未取得 |           |              |           |

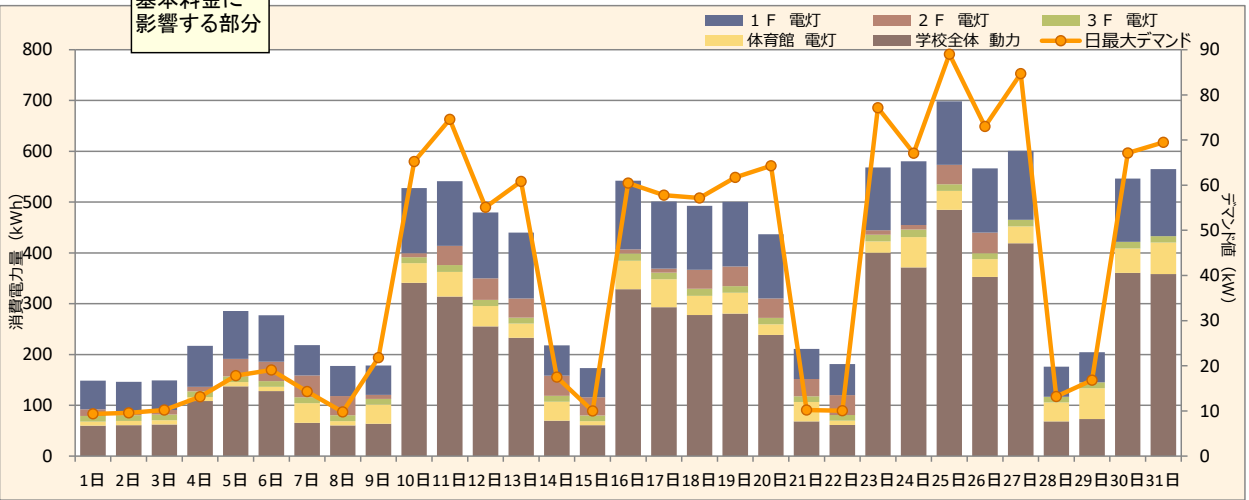

2. 発電電力量

|             |             |                       |          |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|
| 月間発電<br>電力量 | 1,983.3 kWh | (参考)<br>電気使用料<br>削減効果 | 30,196 円 |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|

※備考  
電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金 15.225円 (夏季とその他季の平均値)  
東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による  
([http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high\\_t\\_bus.html](http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html))

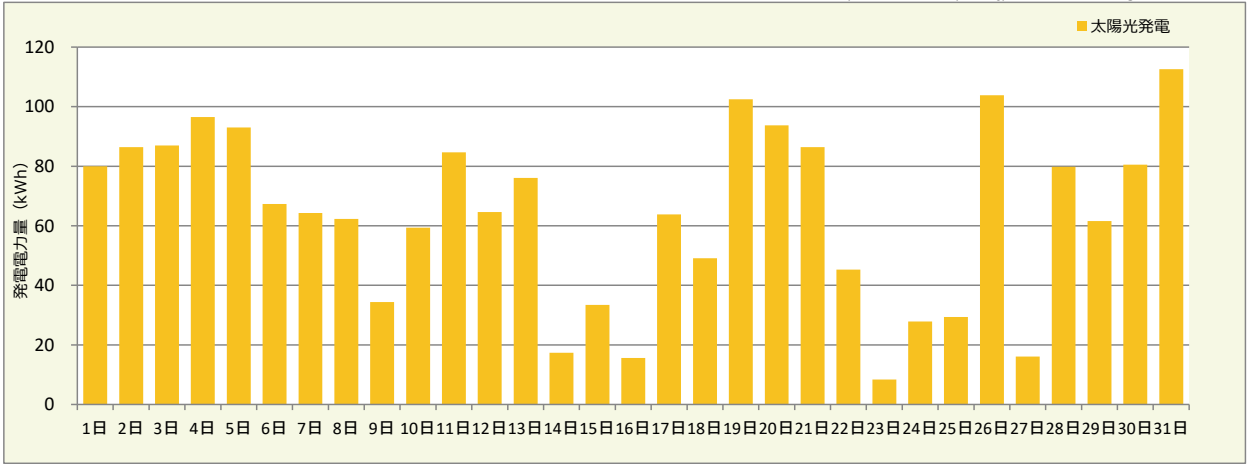

省エネまめ知識 1月号「日頃からできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。  
使い方を直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**  
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。  
→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。  
→ 年間 **61.72 kWh** の削減  
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >






電力見える化システム月間報告書（令和5年1月分）

生活環境課  
新エネルギー推進係

1. 電気使用量


|             |            |              |            |                       |            |              |           |
|-------------|------------|--------------|------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|
| 当月電力<br>使用量 | 22,105 kWh | 前月電力<br>使用量  | 17,845 kWh | 前年同月<br>電力使用量         | 18,079 kWh | 前年同月と<br>の比較 | 4,026 kWh |
| 当月DM        | 181 kW     | 前年同月と<br>の比較 | - kW       | ← 前年度サーバエラーのため、データ未取得 |            |              |           |

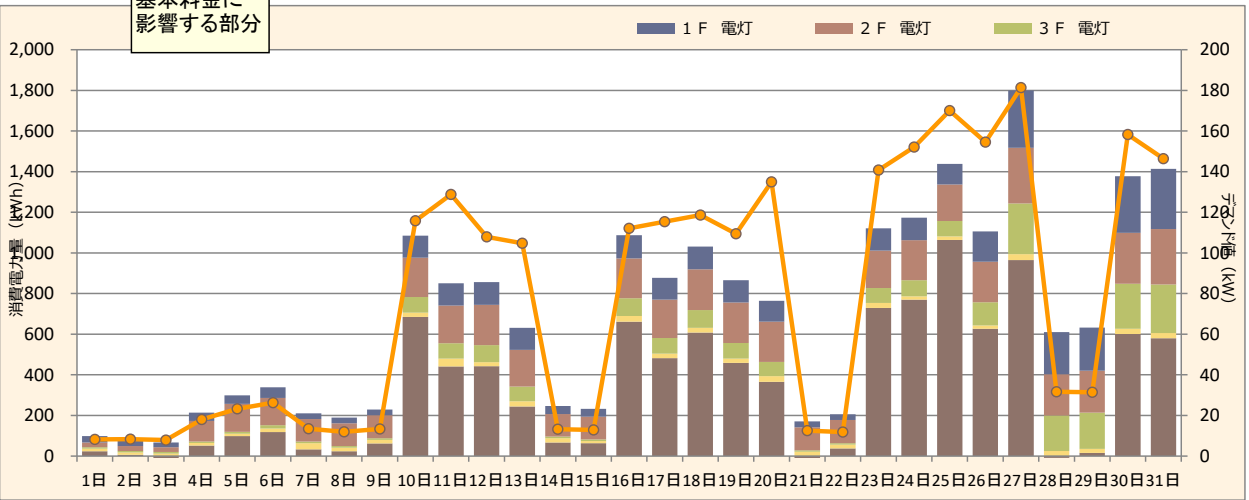

2. 発電電力量

|             |         |                       |     |
|-------------|---------|-----------------------|-----|
| 月間発電<br>電力量 | 0.0 kWh | (参考)<br>電気使用料<br>削減効果 | 0 円 |
|-------------|---------|-----------------------|-----|

※備考  
電気使用料削減効果＝月間発電電力量×電力量料金15.225円（夏季とその他季の平均値）  
東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による  
([http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high\\_t\\_bus.html](http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html))

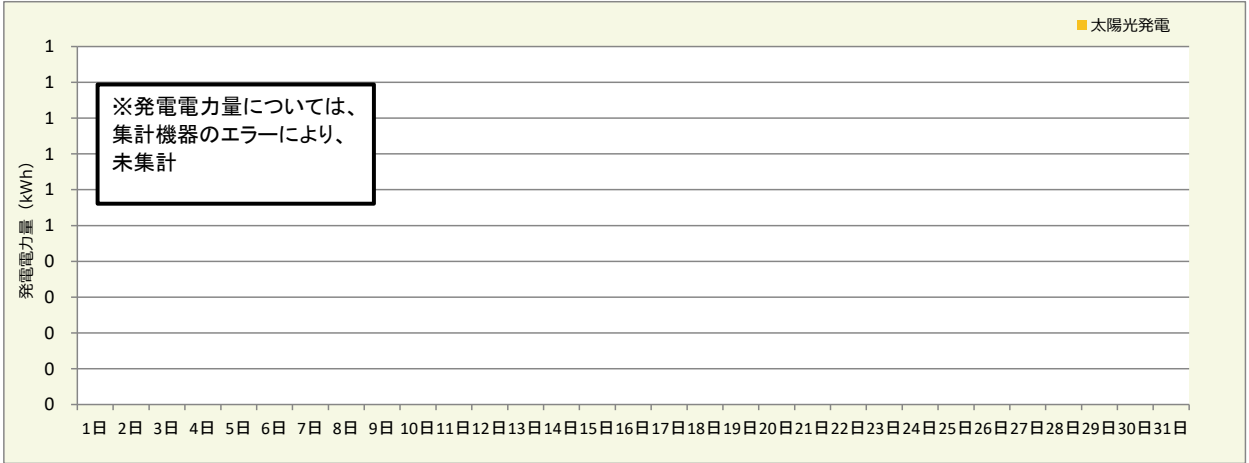

省エネまめ知識 1月号「日頃からできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。  
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**  
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。  
→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。  
→ 年間 **61.72 kWh** の削減  
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




## 電力見える化システム月間報告書（令和5年1月分）

生活環境課  
新エネルギー推進係

## 1. 電気使用量


|             |            |              |           |                       |            |              |           |
|-------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|--------------|-----------|
| 当月電力<br>使用量 | 10,713 kWh | 前月電力<br>使用量  | 9,734 kWh | 前年同月<br>電力使用量         | 11,082 kWh | 前年同月と<br>の比較 | ▲ 369 kWh |
| 当月DM        | 102 kW     | 前年同月と<br>の比較 | - kW      | ← 前年度サーバエラーのため、データ未取得 |            |              |           |

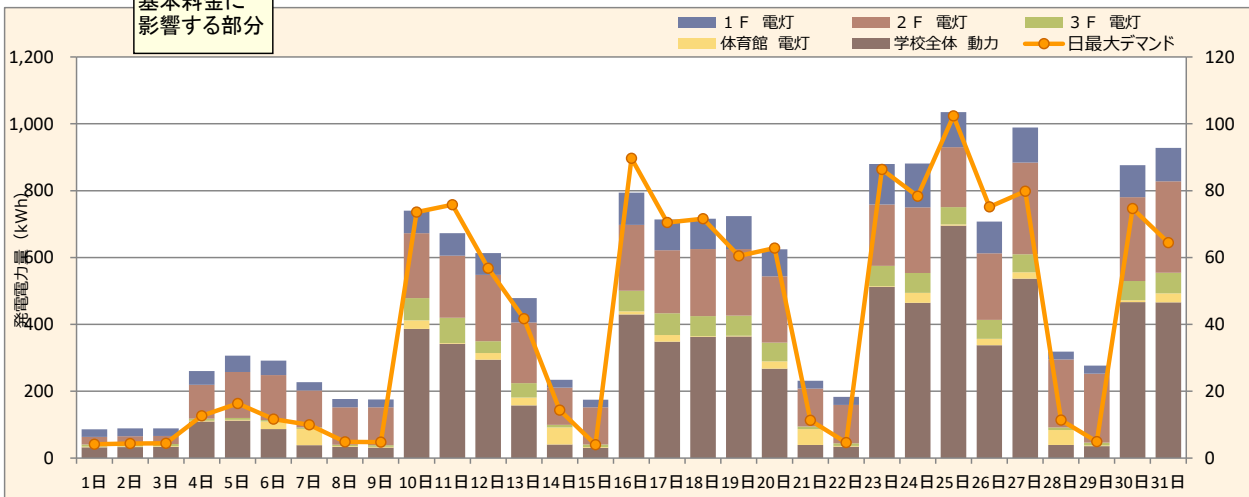

## 2. 発電電力量

|             |             |                       |           |
|-------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 月間発電<br>電力量 | 7,163.1 kWh | (参考)<br>電気使用料<br>削減効果 | 109,058 円 |
|-------------|-------------|-----------------------|-----------|

※備考  
電気使用料削減効果＝月間発電電力量×電力量料金15.225円（夏季とその他の平均値）  
東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による  
([http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high\\_t\\_bus.html](http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html))

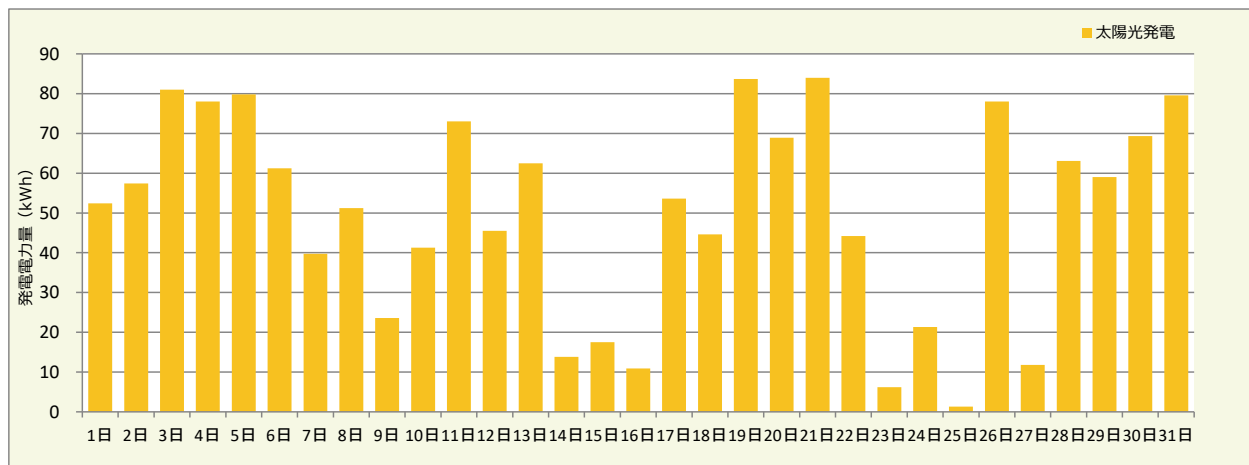

省エネまめ知識 1月号「日頃からできる省エネ～冷蔵庫編～」



## 冷蔵庫の使い方は適切ですか？



市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。  
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**  
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。

→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。

→ 年間 **61.72 kWh** の削減

(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

&lt; 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 &gt;




電力見える化システム月間報告書（令和5年1月分）

生活環境課  
新エネルギー推進係


1. 電気使用量

|             |           |              |           |                       |           |              |        |
|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|--------|
| 当月電力<br>使用量 | 7,530 kWh | 前月電力<br>使用量  | 7,126 kWh | 前年同月<br>電力使用量         | 7,508 kWh | 前年同月と<br>の比較 | 22 kWh |
| 当月DM        | 56 kW     | 前年同月と<br>の比較 | - kW      | ← 前年度サーバエラーのため、データ未取得 |           |              |        |

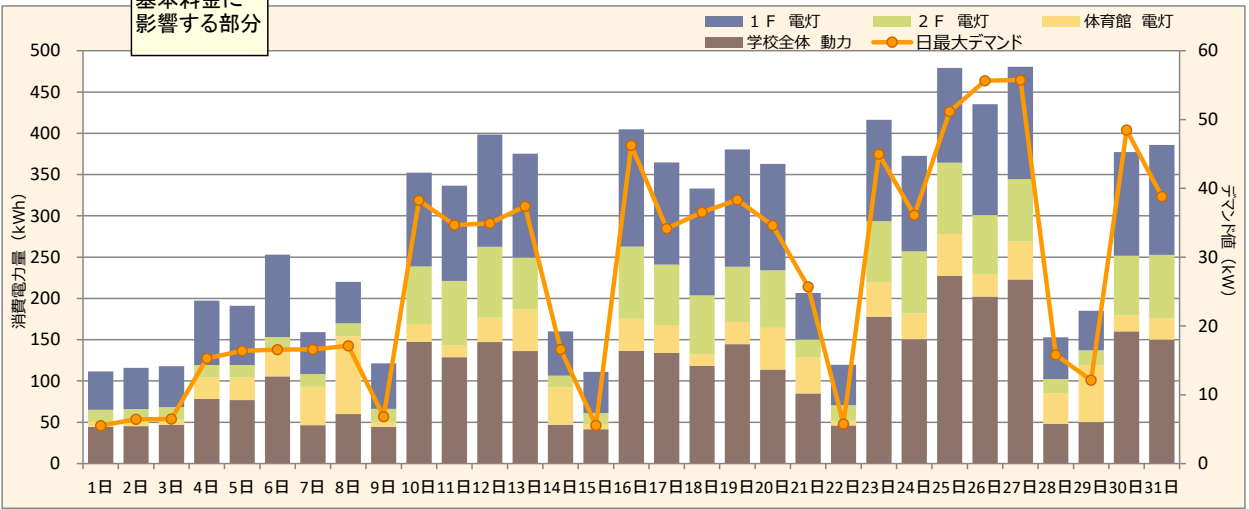

2. 発電電力量

|             |             |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 月間発電<br>電力量 | 1,652.9 kWh | (参考)<br>電気使用料<br>削減効果 | 25,165 円 | ※備考<br>電気使用料削減効果 = 月間発電電力量 × 電力量料金 15.225 円 (夏季とその他季の平均値)<br>東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による<br>( <a href="http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html">http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html</a> ) |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

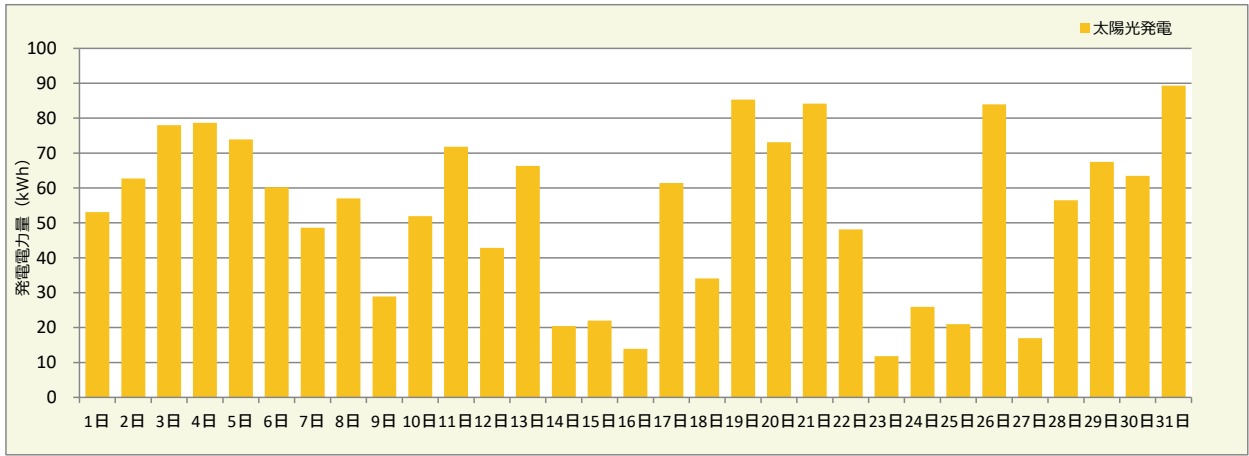

省エネまめ知識 1月号「日頃からできる省エネ～冷蔵庫編～」

冷蔵庫の使い方は適切ですか？

市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。  
使い方を直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**  
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。  
→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。  
→ 年間 **61.72 kWh** の削減  
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)

< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >




電力見える化システム月間報告書（令和5年1月分）

生活環境課  
新エネルギー推進係


1. 電気使用量

|             |            |              |            |                      |            |              |         |
|-------------|------------|--------------|------------|----------------------|------------|--------------|---------|
| 当月電力<br>使用量 | 14,854 kWh | 前月電力<br>使用量  | 13,451 kWh | 前年同月<br>電力使用量        | 14,660 kWh | 前年同月と<br>の比較 | 194 kWh |
| 当月DM        | 125 kW     | 前年同月と<br>の比較 | - kW       | ←前年度サーバエラーのため、データ未取得 |            |              |         |

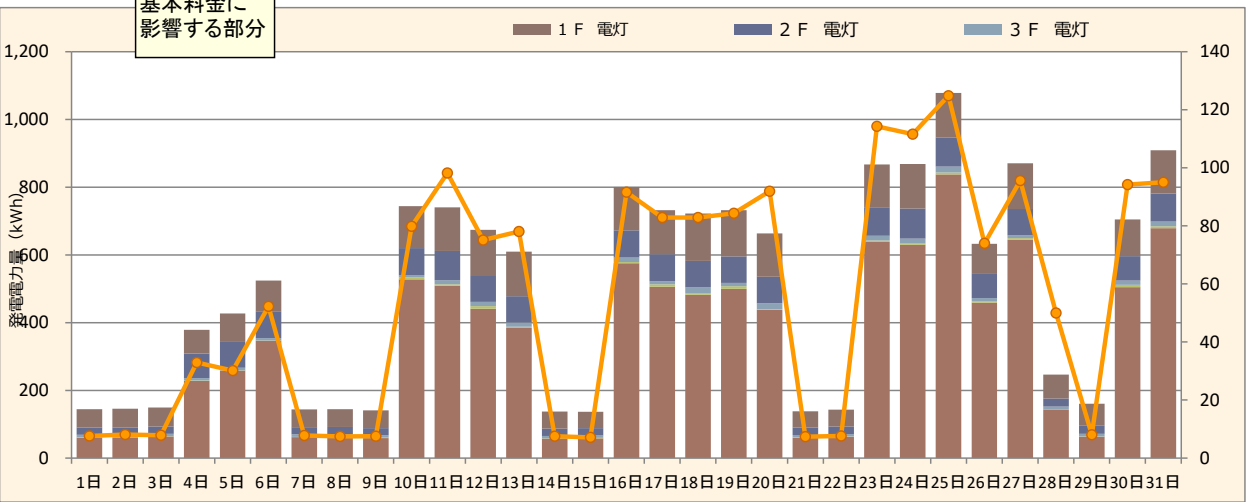

2. 発電電力量

|             |             |                       |          |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 月間発電<br>電力量 | 1,276.5 kWh | (参考)<br>電気使用料<br>削減効果 | 19,435 円 | ※備考<br>電気使用料削減効果＝月間発電電力量×電力量料金15.225円（夏季とその他の平均値）<br>東北電力(株)の契約電力の場合の電力量料金表による<br>( <a href="http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html">http://www.tohoku-epco.co.jp/dbusiness/menu/high_t_bus.html</a> ) |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

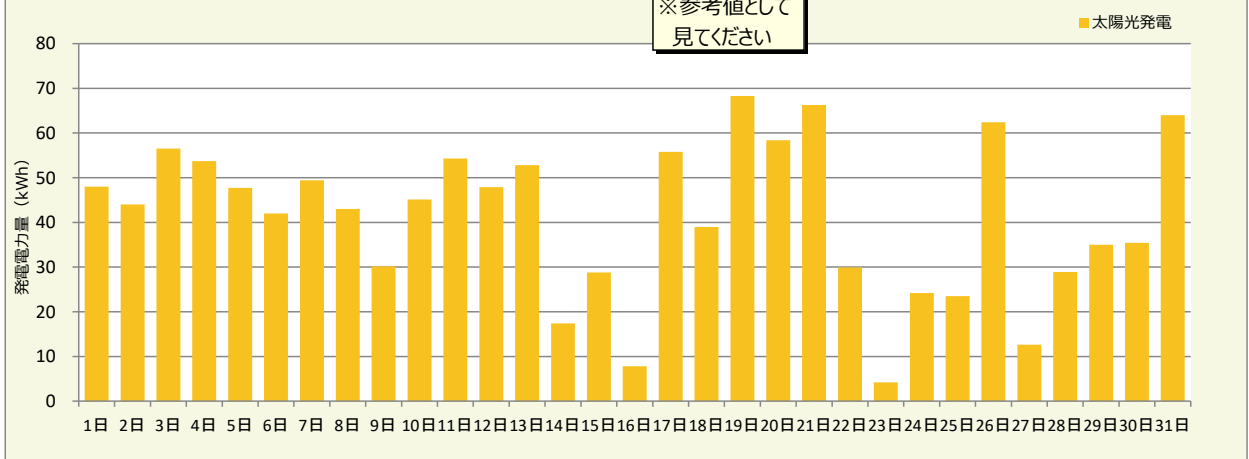

省エネまめ知識 1月号「日頃からできる省エネ～冷蔵庫編～」



冷蔵庫の使い方は適切ですか？



市役所では21台※1の冷蔵庫が使用されています。  
使い方を見直して電気代を削減しましょう！

☆期待される削減量☆

年間 約 **2,216.8 kWh**  
(電気料金 約3万5千円※2)

※1 新エネルギー推進係調べ ※2 電力量料金15.63円で計算

○ものを詰め込みすぎない。  
→ 年間 **43.84 kWh** の削減

○設定温度は適切に。  
→ 年間 **61.72 kWh** の削減  
(周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合)



< 環境省資源エネルギー庁HP「省エネポータルサイト」より引用 >