


IX-EG 14-2

南 相 馬 都 市 計 画 図

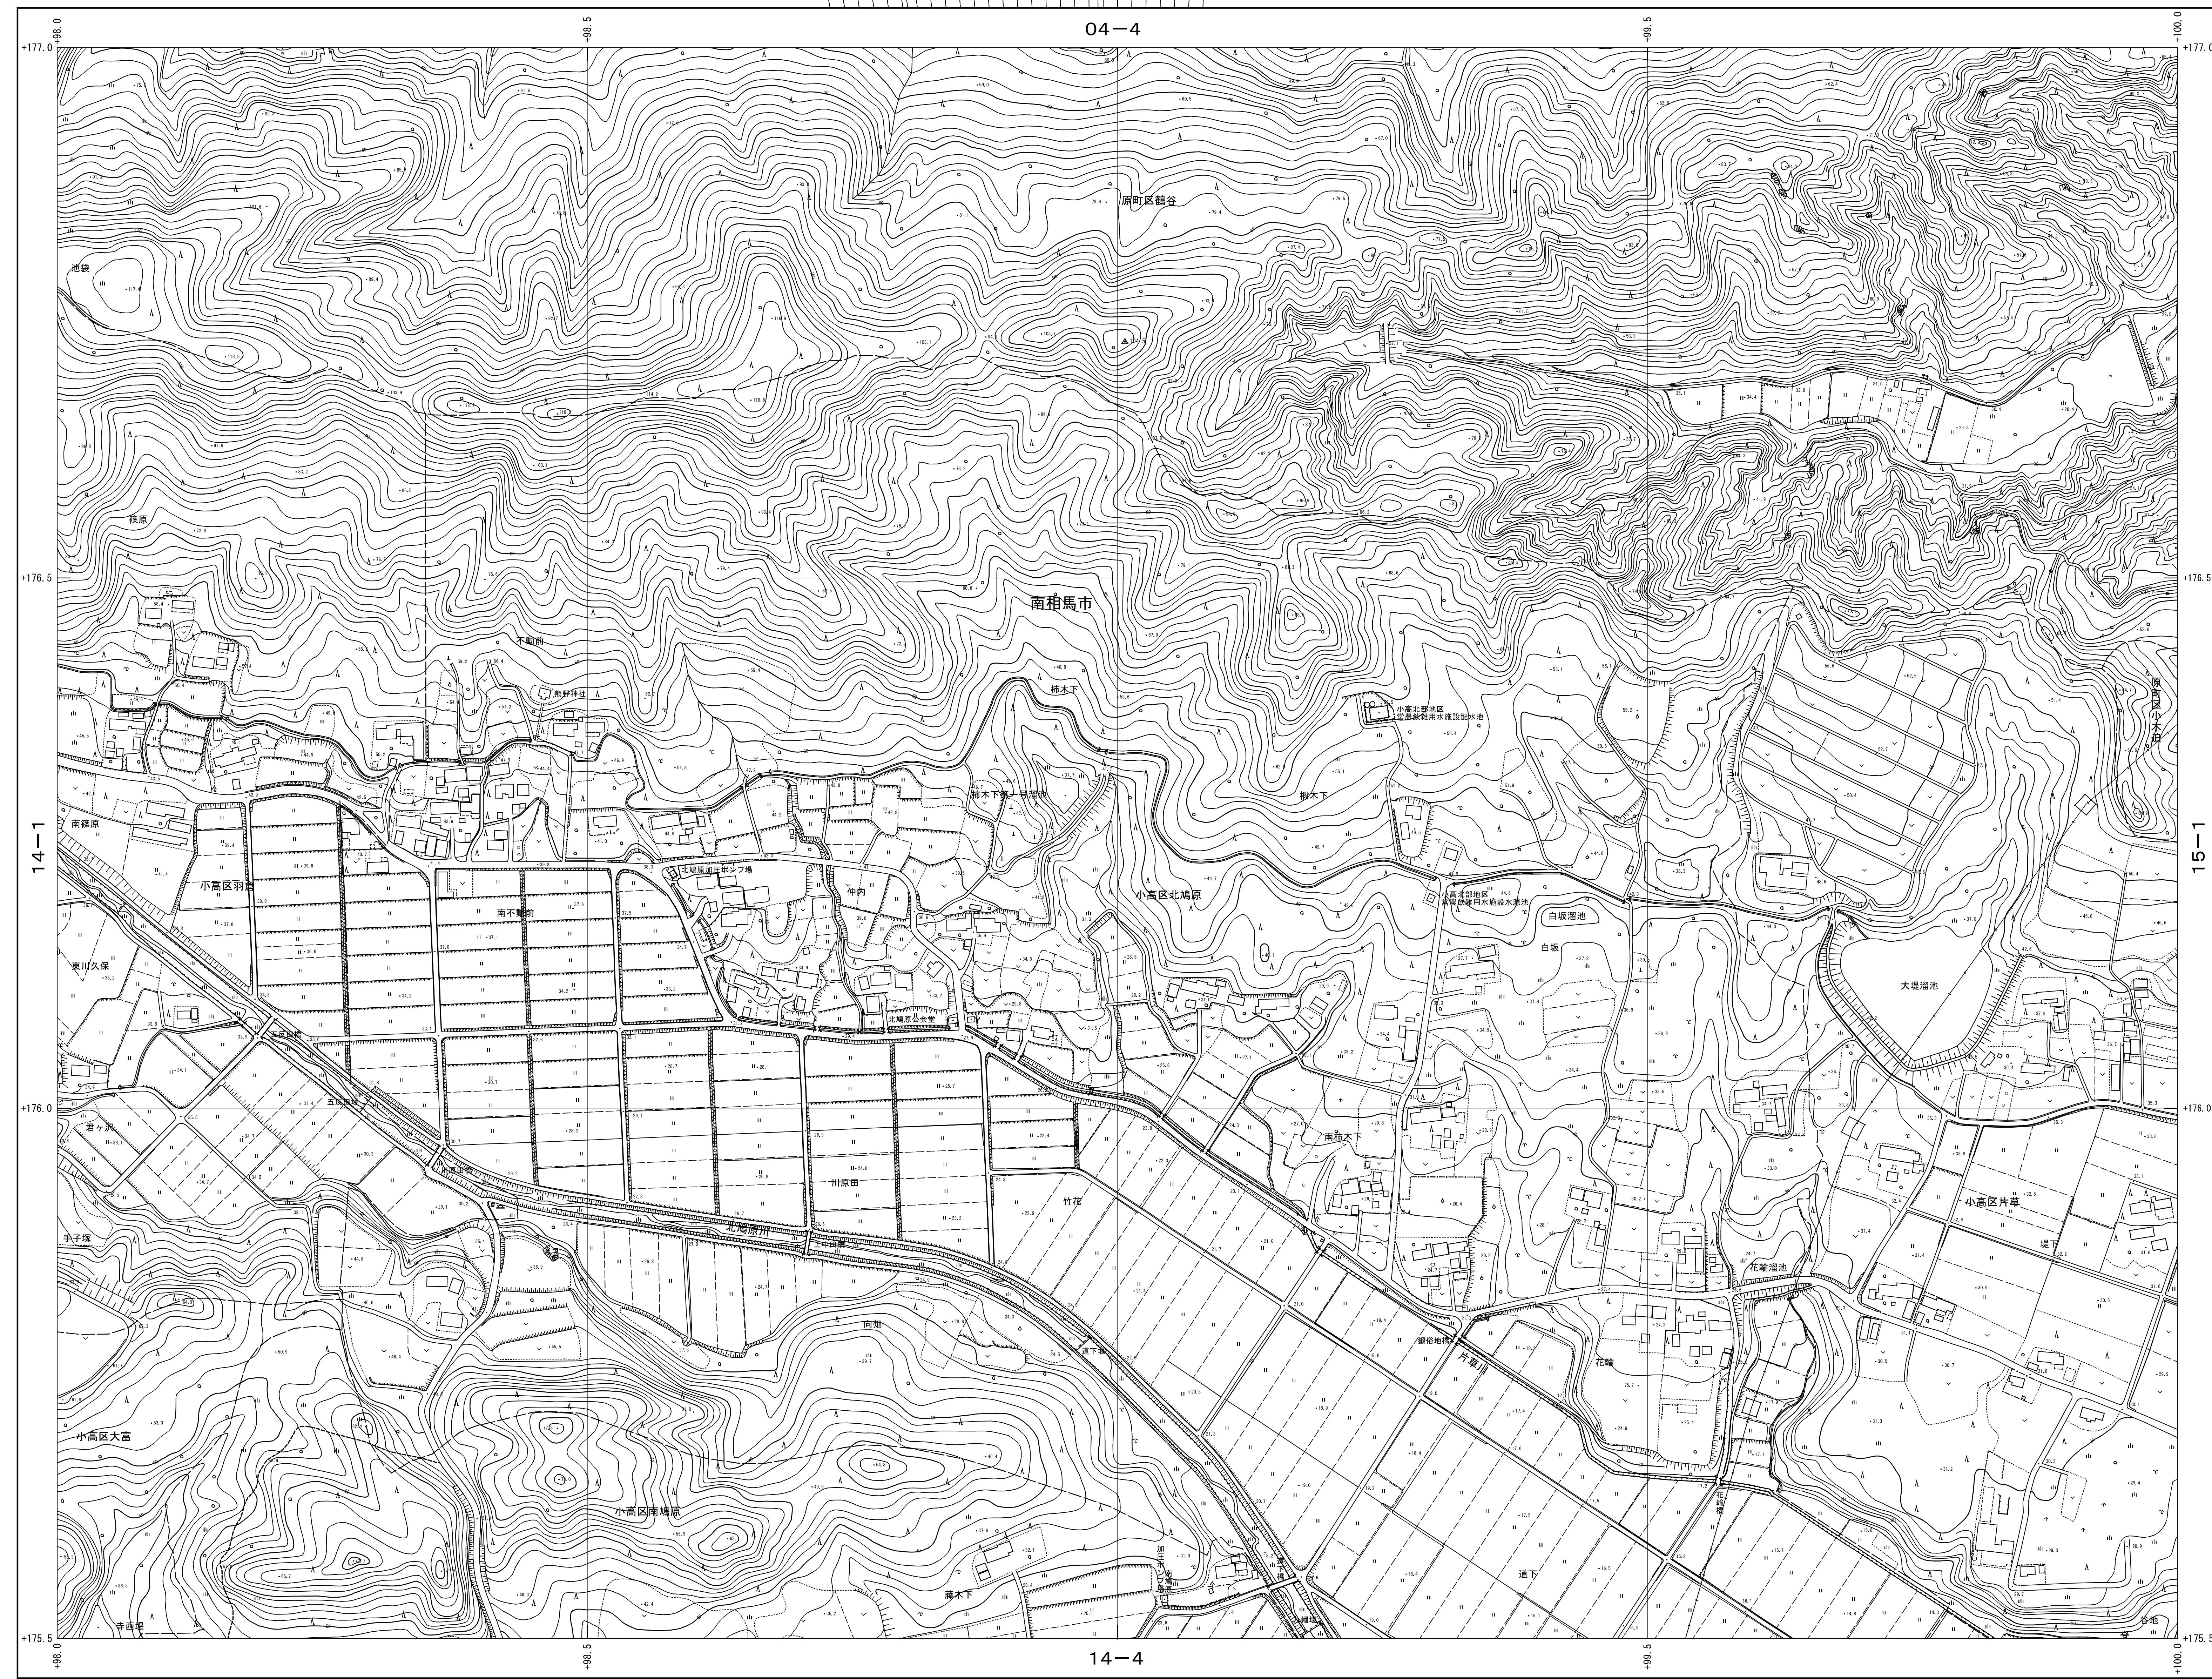

IX-EG 14-2

04-3	04-4	05-3
14-1		15-1
14-3	14-4	15-3

記 号

[illegible][illegible]

日	田	○	栗園	○	栗園
日		○	栗園	○	栗園
▽	畑	○	その後の 栗木伐	山	山
▽		...		山	山
+	さとう きび畑	...	芝	芝	まいにち
+		...		芝	まいにち
+	バナナ ブル畑		広 樹	下	下
+			樹	下	下
+	畑	人	樹	下	下
+		人	樹	下	下
+	茶畑	で	竹	林	林
+					

Figure 1 is a schematic diagram of the water supply system for the Shuanghuangyuan station. The diagram illustrates the flow of water from the intake to the distribution and supply systems. Key components include:

- Water Intake (取水):** Located at the top left, connected to the main pipeline.
- Water Pump (水泵):** A central component that pumps water into the distribution system.
- Water Storage Tank (水塔):** A large tank that stores water before it is distributed.
- Water Distribution System (配水):** A network of pipelines that deliver water to various points.
- Water Supply System (供水):** The final stage where water is supplied to the end users.

The diagram also includes a legend for different types of pipelines:

- 大管 (Large Pipe):** Represented by a thick line.
- 小管 (Small Pipe):** Represented by a thin line.
- 地上管 (Above-ground Pipe):** Represented by a line with a dashed top.
- 地下管 (Below-ground Pipe):** Represented by a solid line.
- 空管 (Empty Pipe):** Represented by a line with a cross-hatch pattern.

A scale bar at the bottom indicates a distance of 100 meters.

[illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による第Ⅱ座標系
 投影は横メルカル図法
 図郭に表示している座標値はキロメートル単位
 方角は0.5キロメートル間隔
 高さの基準は東京湾の平均海面
 等高線の間隔は2メートル
 平面直角座標値は、世界測地系(2011)による

IX-EG 14-2