


IX-EG 24-3

南 相 馬 都 市 計 画 図

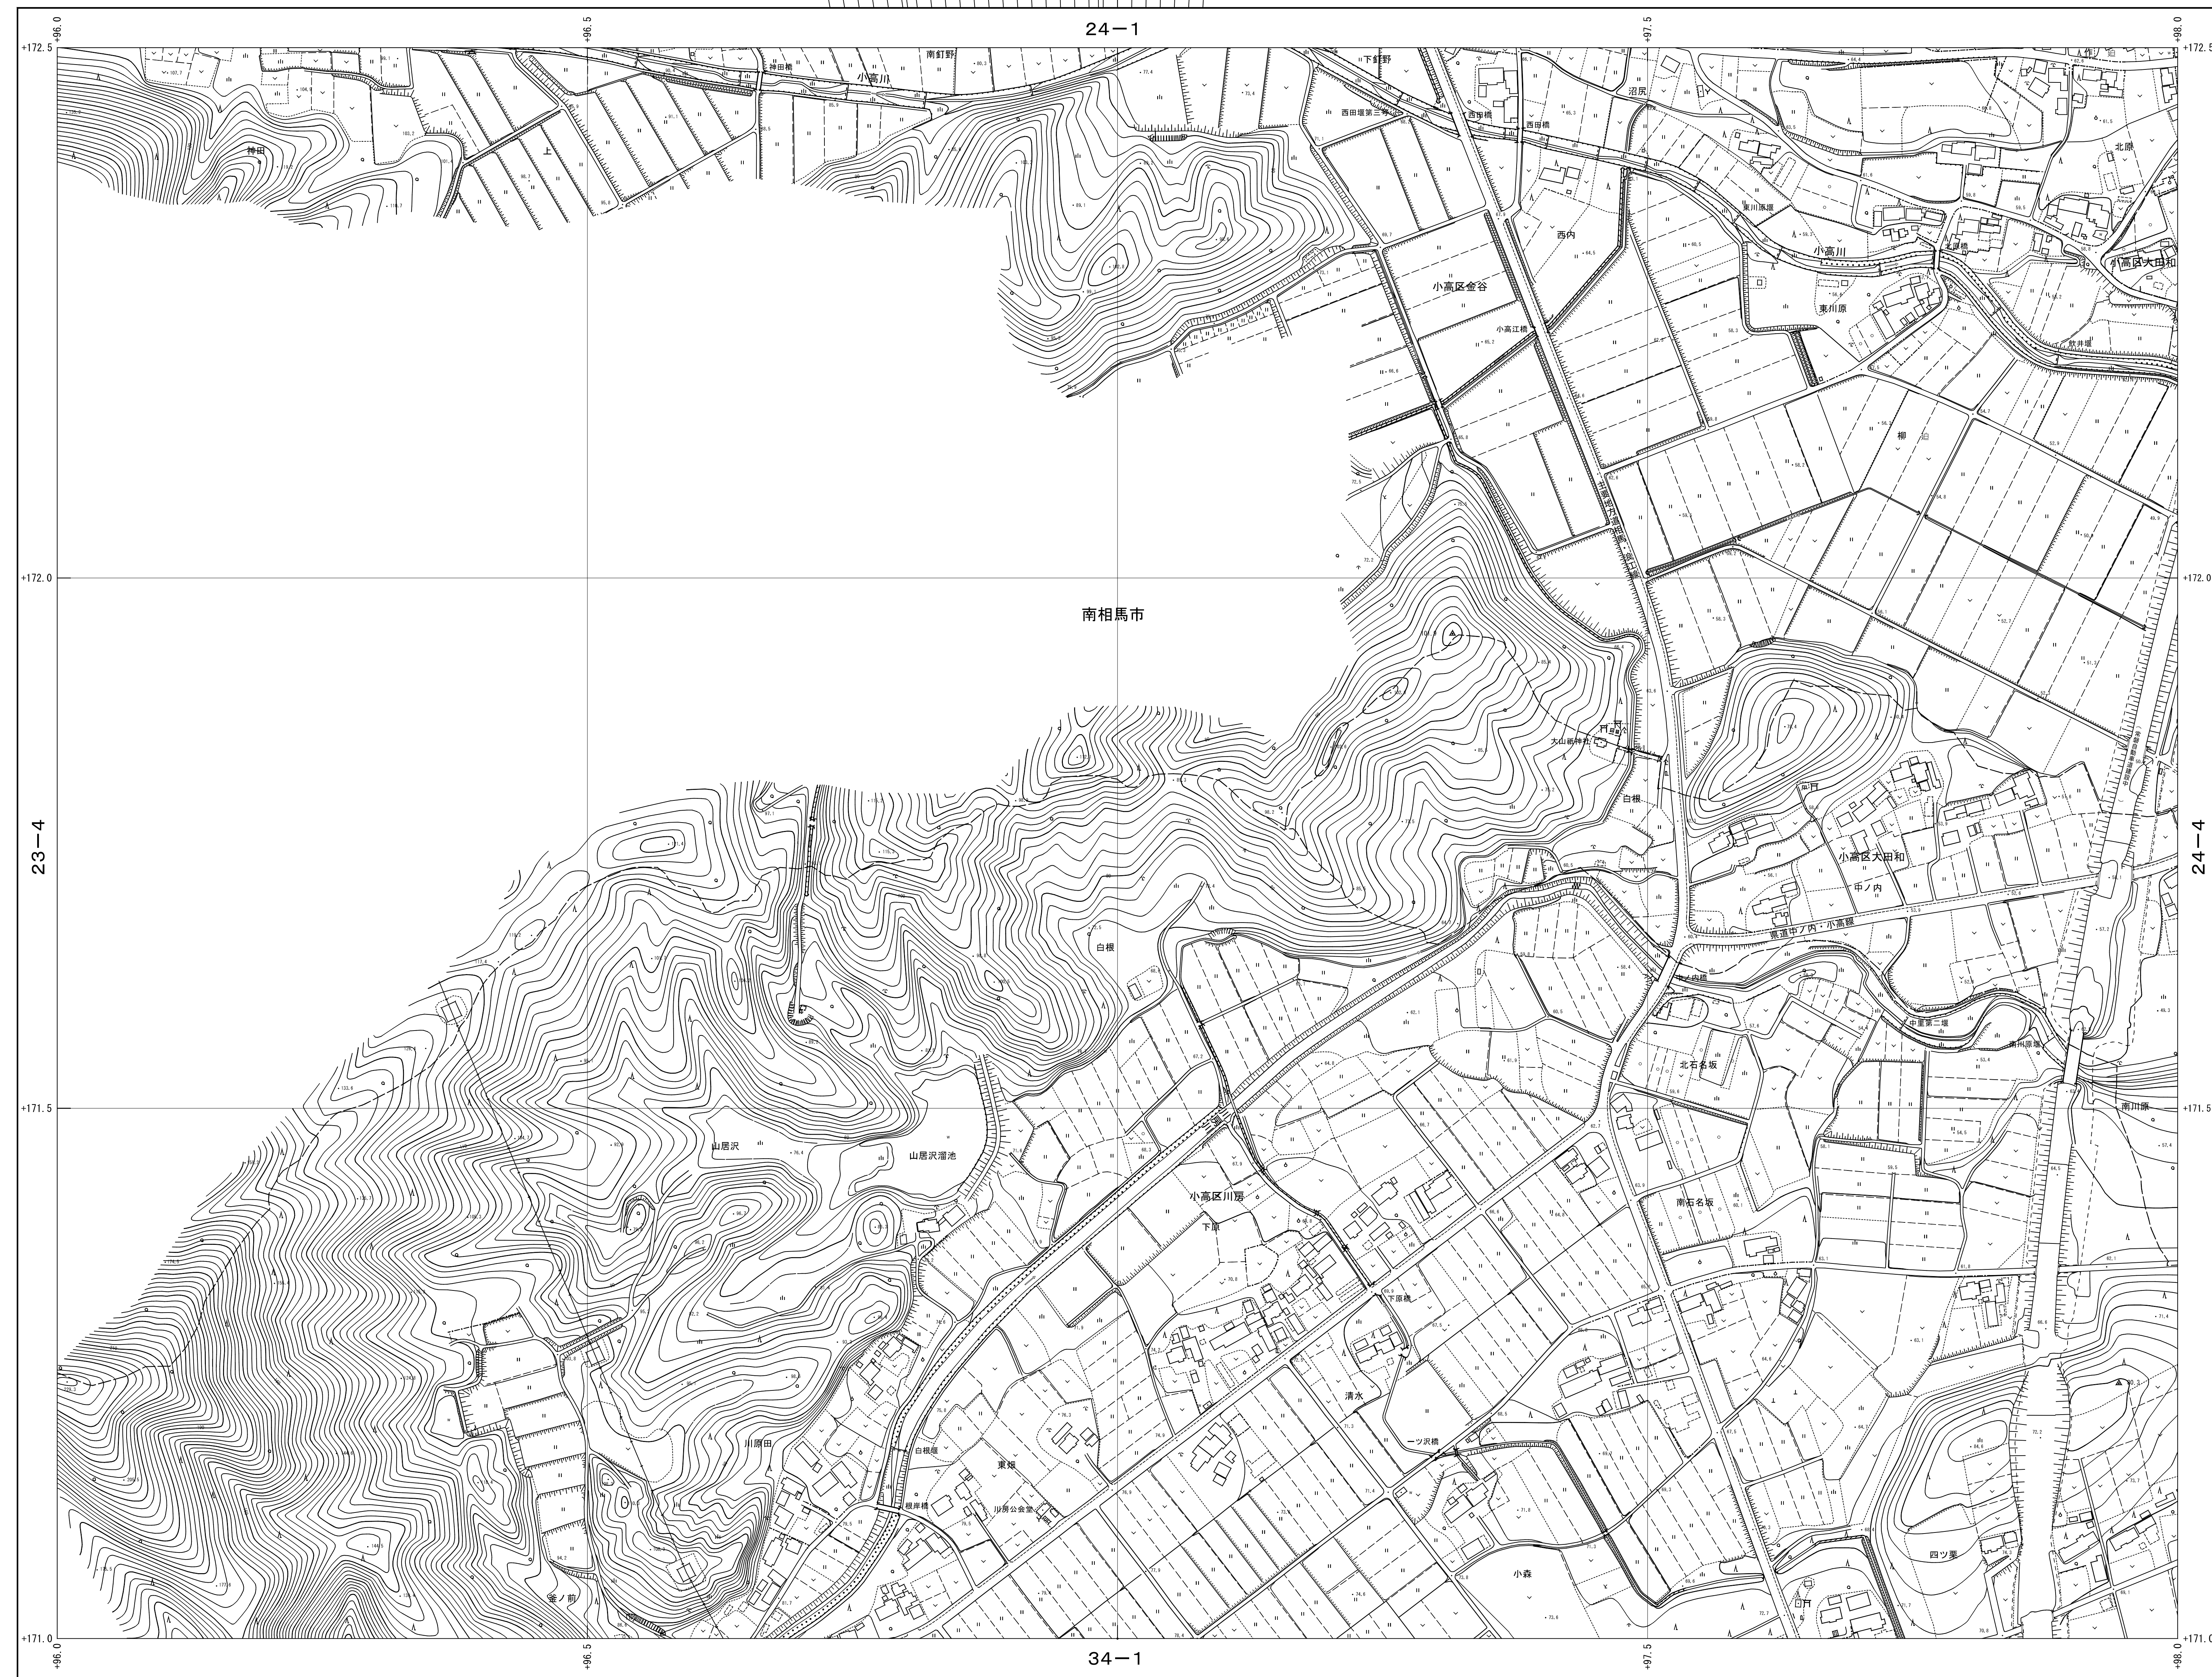

平成23年測量


撮	影	平成22年	10月
現	調	平成22年	12月

1 : 2 , 5 0 0

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである
(助言番号) 平成22 東公 第 173号」

計 画 機 関 南 相 馬 市
作 業 機 関 国 際 航 業 株 式 会 社
許 可 なく複製を禁ずる。

IX-EG 24-3

23-2	24-1	24-2
23-4		24-4
33-2	34-1	34-2

記 号

	建 物	△ 37.2	三 角 点
	■ 25.62	水 準 点	
	○ 42.3	多角点の確率を 有する四角点の 公共基準点 (三角点)	
	▽ 35.6	(公共基準点)	
	■ 25.72	電子基準点	
	△ 25.72	電線を有しない 四角点の確率 による四角点	
	○ 12.3		
	■ 15.6		

[illegible][illegible]

日		田	◇	黒根園	▽	園	庭
日			◇	その後の 木本庭	山	山	荒地
▽		畑	◇		山		
+		さとうきび畑	…	芝地			ない空地
+		パイナップル畑	…	広樹 豊林	T		しの地
+			◇	杉園 豊林	T	T	やし林 栗林
△		桑畑	△		T	T	
△		茶畑	△	竹林	△	△	湿地

[illegible]

鉄、コンクリート屋根

さんご園

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による第Ⅹ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.5キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
平面直角座標値は、世界測地系(2011)による

IX-EG 24-3