

# 仕 様 書

## 1. 一般事項

概要 本仕様書は、原三小多目的ホール空調機器設置業務委託に適用するものとする。

業務場所 原町第三小学校 多目的ホール  
設置機器 空気調和設備 一式

搬入 搬入経路、その他現場の状況を考慮し、安全に据付場所へ搬入すること。

試運転 機器据付調整完了後、設置機器の試運転を実施すること。

## 2. 機器仕様（参考）

空冷ヒートポンプエアコン 室外機・室内機 各3台  
型番（室外機）：PUZ-ERMP80SHA15 （室内機）：PSRP80KA21

入札品は、記載された参考品若しくは、参考品と同等以上の仕様を満たすものを原則とする。参考品以外で入札する場合は、「同等品確認書」及びカタログ等により入札品を教育総務課に提示し、了解を得た後に入札すること。（確認後は指名業者全社へ通知を行うため、一度了承

を  
得た物品については、それ以降の確認は不要。ただし、全社へ送付する確認書の写しに事業者名を記載の上、入札書と一緒に提出のこと。）

提出期限：入札日4日前(閉庁日を除く)の正午まで

提出先：教育総務課施設管理係（24-5282※担当課の電話番号）

※南相馬市ホームページの「同等品確認申請について」の内容を確認の上、様式をダウンロードして使用のこと。

## 3. 業務内容

本業務は多目的ホールに空調機を設置する業務である。指定の場所に据付取付し、空調が稼働できる状態にすること。

詳細は参考明細のとおり。

## 4. 履行期間

契約締結日から令和8年8月21日 まで

## 5. 提出書類

本業務にて以下の提出書類を成果品として提出すること。

- (1) 業務委託完了届
- (2) 機器説明書
- (3) 施工写真
- (4) その他必要と思われる資料

## 6. 環境への配慮

南相馬市役所の環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針集に基づき環境に配慮した活動を行うものとする。

## 7. その他

本仕様書に記載のない事項は、担当者と十分協議し定めるものとする。

原三小多目的ホール空調機器設置業務委託


参考明細書

	名称	規格	数量	単位	備考
1	空気調和設備設置工				
	空冷ヒートポンプエアコン	PUZ-ERMP80SHA15	3	台	室外機
		冷房：7.1kw 暖房：8.0kw			
		圧縮機出力*個数：1.60*1kw			
		電源1Φ200V 50Hz			
	空冷ヒートポンプエアコン	PSRP80KA21	3	台	室内機（床置型）
	室内機据付	屋内機,床置き,防振基礎無し, 8.0kW以下	3	台	
	室外機据付	室外機,床置き,防振基礎無し, 8.0kW以下	3	台	
	平架台	室外機用	3	台	
	冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B),液管,厚10mm以上	18	m	
	冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B),ガス管,厚20mm以上	18	m	
	ドレン管配管	ACドレン Φ25	18	m	
	VVFケーブル	2.0mm-,3C	18	m	
	屋外配管化粧カバー	SD-100	9	m	
	機械はつり	100～150mm,100mm	3	か所	
	(ダイヤモンドカッターによる 配管用貫通口)				
	養生費	シート、ベニヤ等	1	式	
2	諸経費		1	式	

※参考と異なる機器等の場合は同等以上の性能を有するものであること。

教育委員会事務局教育総務課

原三小多目的ホール空調機器設置業務委託 参考図

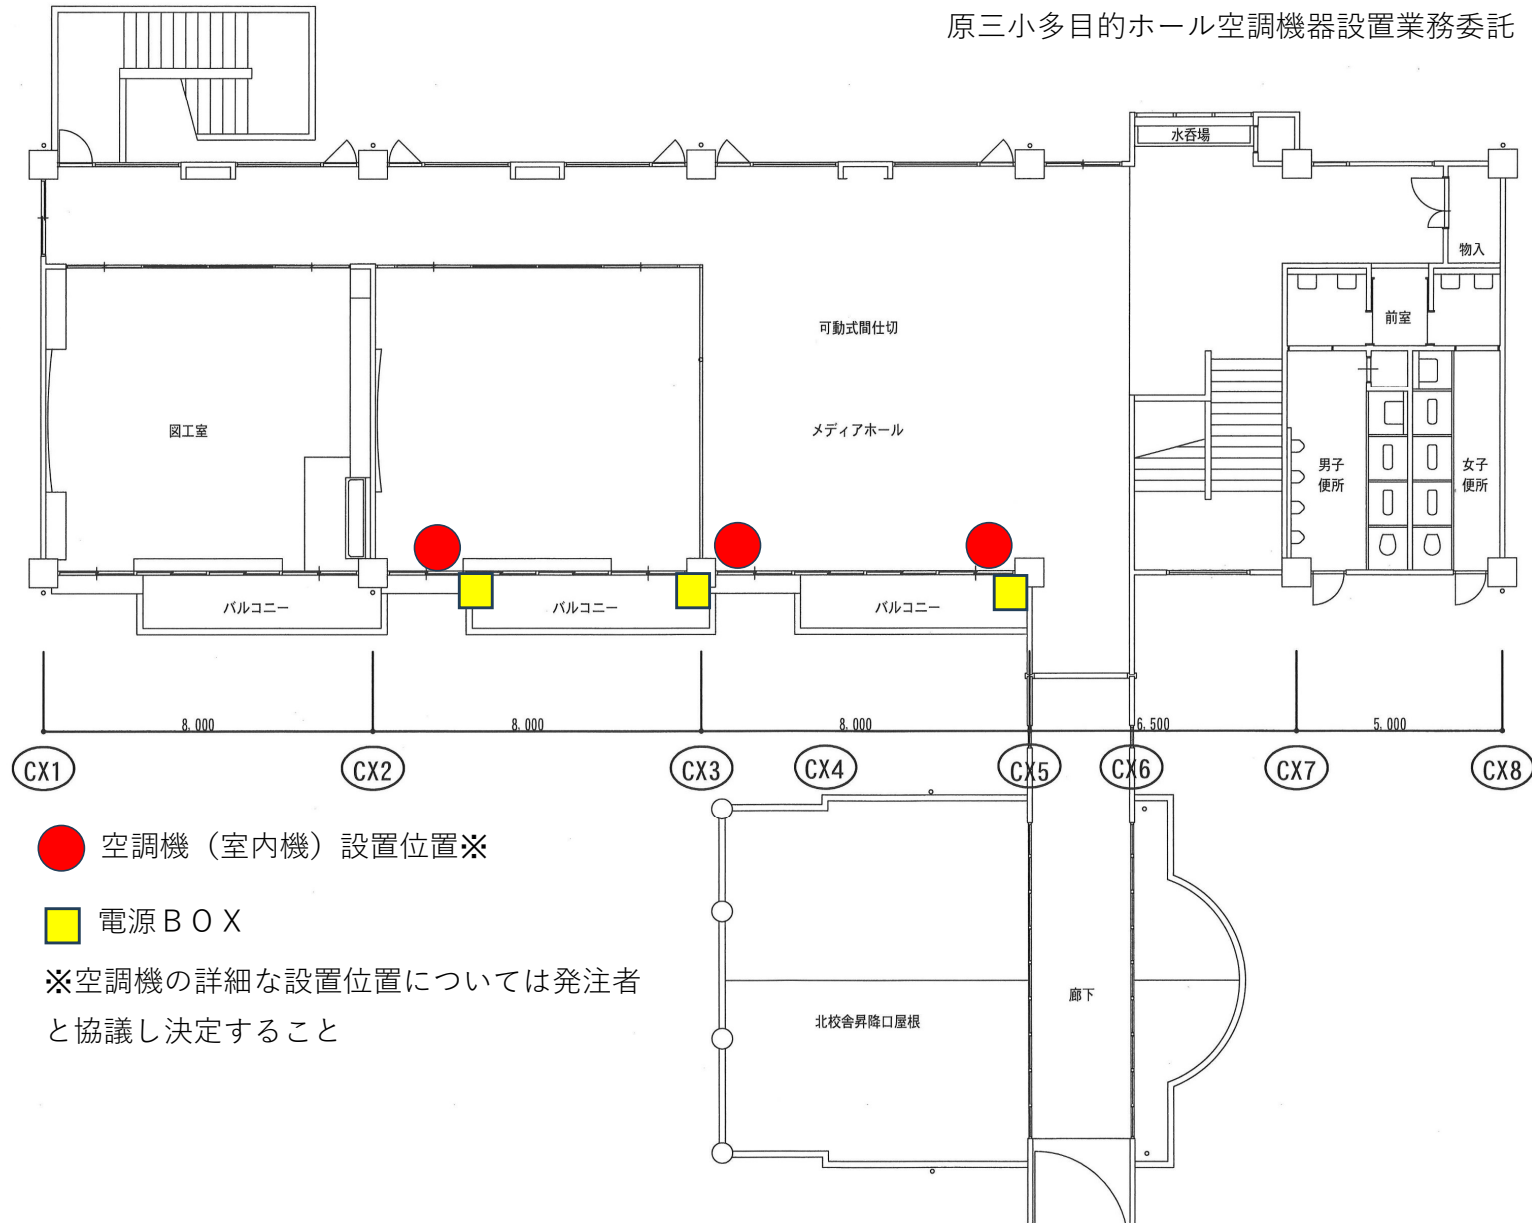

● 空調機（室内機）設置位置※

■ 電源BOX

※空調機の詳細な設置位置については発注者と協議し決定すること

内観・外観及び電源BOX位置



電源箱 電源供給  
IF まなびの教室より

電源箱 電源供給  
IF すこやか教室より

電源箱 電源供給  
IF かがやき教室より