

鹿島浄化センター機械棟無停電電源装置交換業務委託 仕様書

1. 本仕様書は南相馬市が実施する鹿島浄化センター機械棟無停電電源装置交換業務委託に適用する。
2. 本業務委託の遂行に当たっては、本仕様書・その他関連諸法規に従い、担当職員と協議の上、内容主旨を十分理解の上実施すること。

3. 委託内容

1) 概要

鹿島浄化センター機械棟
無停電電源装置交換 1 台

- ・ 既設撤去処分
- ・ 現地試験、各種計測等

2) 業務場所

福島県南相馬市鹿島区南右田字榎内 地内

3) 機器仕様

機器名	型 式・仕 様	数量	備考
無停電電源装置	(参考型式：TH2-300=35 または同等品) 給電方式：商用同期常時インバーター給電 定格電圧：100/120V 相数：単相 2 線 周波数：50Hz 出力容量：3kVA/2400W 保持時間：35 分以上 (1600W 負荷時) 保守バイパス機能あり 専用付属品	1 台	※同等以上
	無電圧接点出力接点ボード (THA-S0/S)	1 個	
	固定金具 (THA2-FM-FM)	1 個	
	連結金具 (THA2-FM-MK)	2 個	

4) 検査・試験

取付後の電圧測定及び停電時のバックアップ動作確認を実施のこと。

※その他、担当職員の指示により実施のこと。

5) 委託の期間・実施日程

契約日から令和9年2月26日までとする。

6) 予防保全

業務において支障が認められるものについては、速やかに担当職員に報告し指示を受けること。

7) 提出書類



受託者は業務完了時に下記書類を速やかに提出しなければならない。

完了報告書1式（写真帳を含む） 2部

8) 環境への配慮

南相馬市の環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針に基づき、環境に配慮した活動を行うものとする。

UPS電源系統図

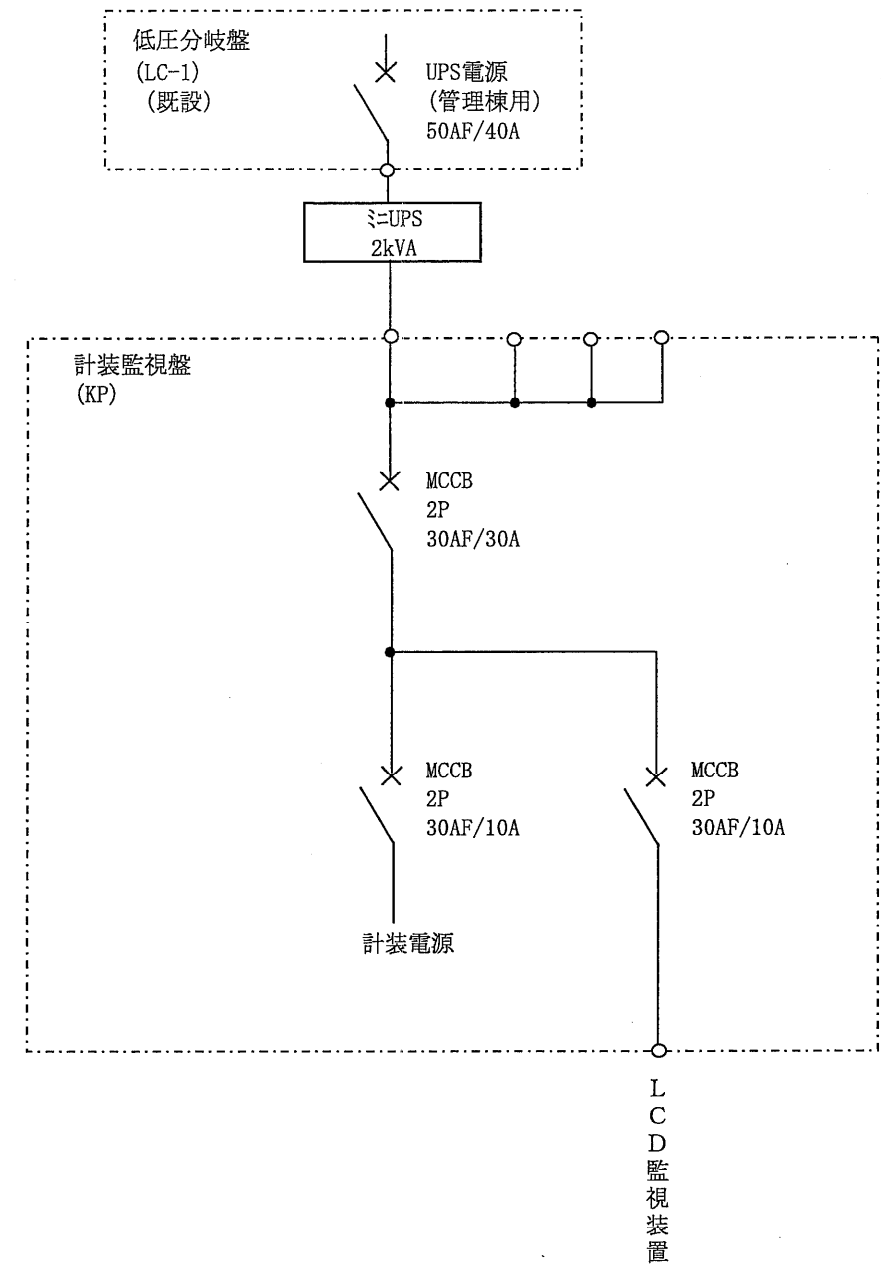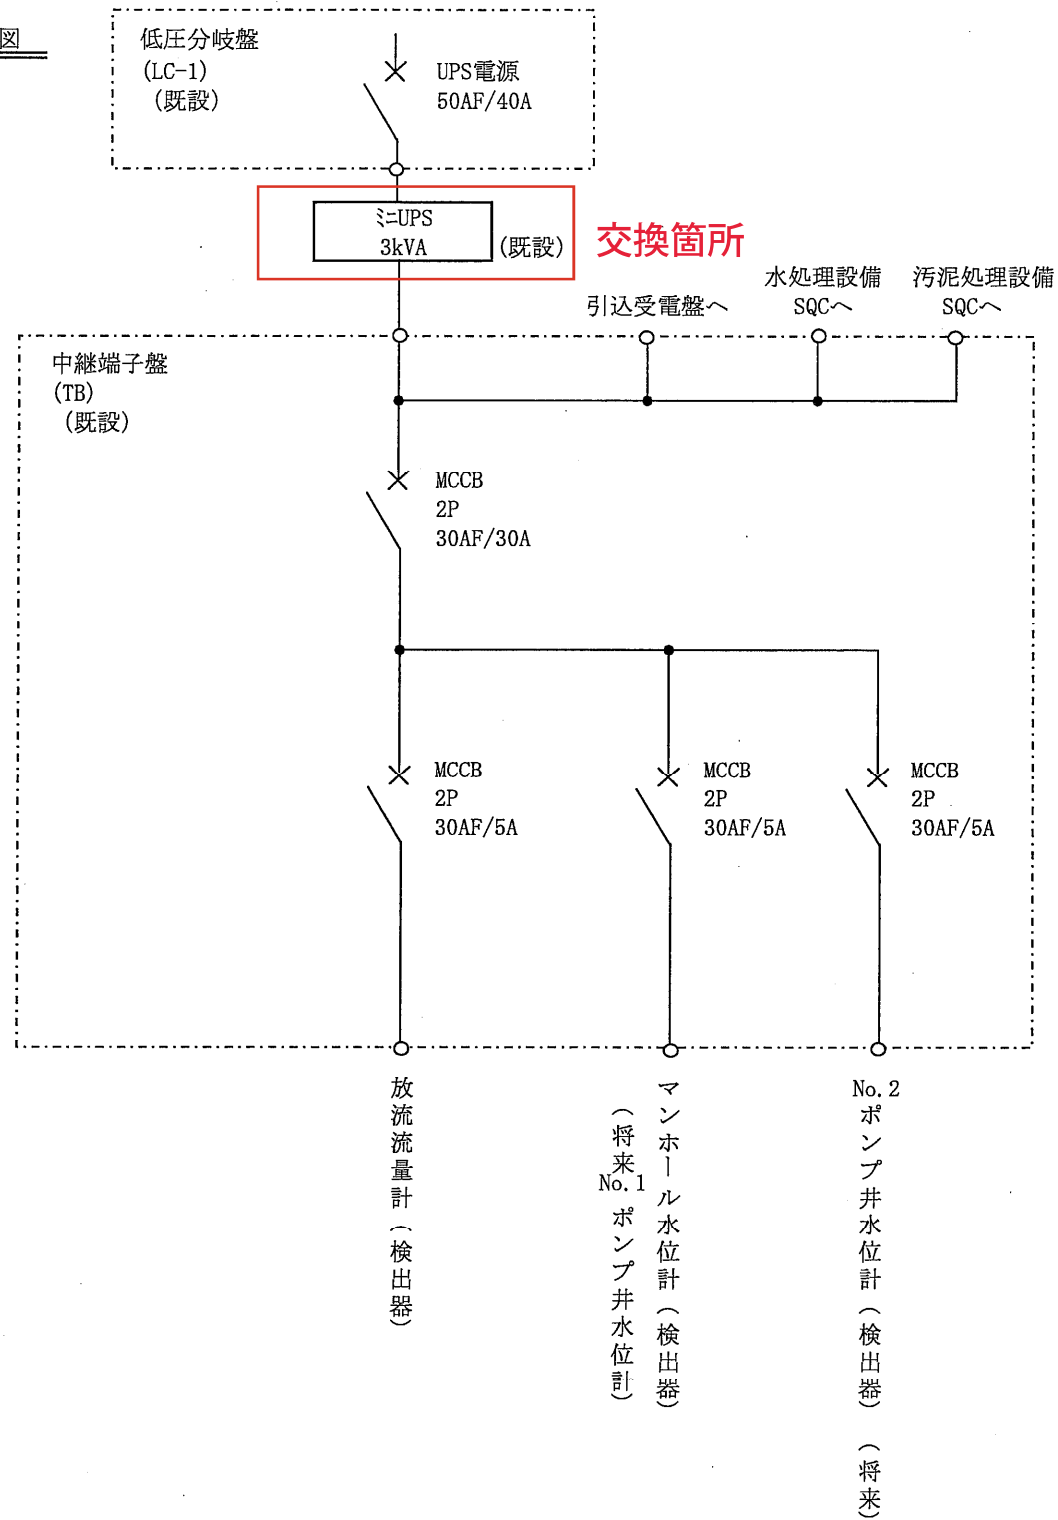

鹿島浄化センター機械棟無停電電源装置交換業務委託