

原町第一下水処理場初沈流入 SS 計外交換業務委託 仕様書

1. 本仕様書は南相馬市が実施する原町第一下水処理場初沈流入 SS 計外交換業務委託に適用する。
2. 本業務委託の遂行に当たっては、本仕様書・その他関連諸法規に従い、担当職員と協議の上、内容主旨を十分理解の上実施すること。

3. 委託内容

1) 概要

【計装機器交換】

- ① 初沈流入 SS 計 1 台
- ② 雨量計感部 1 台
- ③ 雨量強度計感部 1 台

- ・ 既設撤去処分
- ・ 現地試験、各種計測等

2) 業務場所

福島県南相馬市原町区錦町三丁目地内

3) 機器仕様

機器名	型 式・仕 様	数量	備考
①消初沈流入 SS 計	【検出器】 SS300G 潜漬型 測定方式：透過光散乱光比較方式 測定範囲：500 ～ 20000mg/L 使用温度：0～50 度 圧力：0～200kPa 流速：0.2 ～ 1m/sec 以下 ケーブル 10m	1 台	※同等以上
	【変換器】 SS400G 取付：盤内 電源：A C 100V 50H z 出力信号：2 出力、4～20mA DC 保守中および洗浄中は両信号ともにホールド	1 台	

	可能 表示部：表示器あり 検出値、故障出力表示あり 使用温度-5～50 度 保護等級 IP65 以上 【ホルダ】 DOX8HS 潜漬形ホルダ	1 式	
②雨量計感部	【感部】 WB0015-05S1-HH-JNN 1 転倒雨量 0.5mm 接点出力 1 接点出力 上下ヒーター付き	1 台	※同等以上
③雨量強度計 感部	【感部】 B-061-01 油槽材質：ガラス	1 台	※同等以上

4) 検査・試験

新品取付後の単体試験及び計装ループ試験の実施。

※その他、担当職員の指示により実施のこと。

5) 委託の期間・実施日程

契約日から令和8年11月30日までとする。

6) 予防保全

業務において支障が認められるものについては、速やかに担当職員に報告し指示を受けること。


7) 提出書類

受託者は業務完了時に下記書類を速やかに提出しなければならない。

完了報告書 1 式（写真帳を含む） 2 部

8) 環境への配慮



南相馬市の環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針に基づき、環境に配慮した活動を行うものとする。

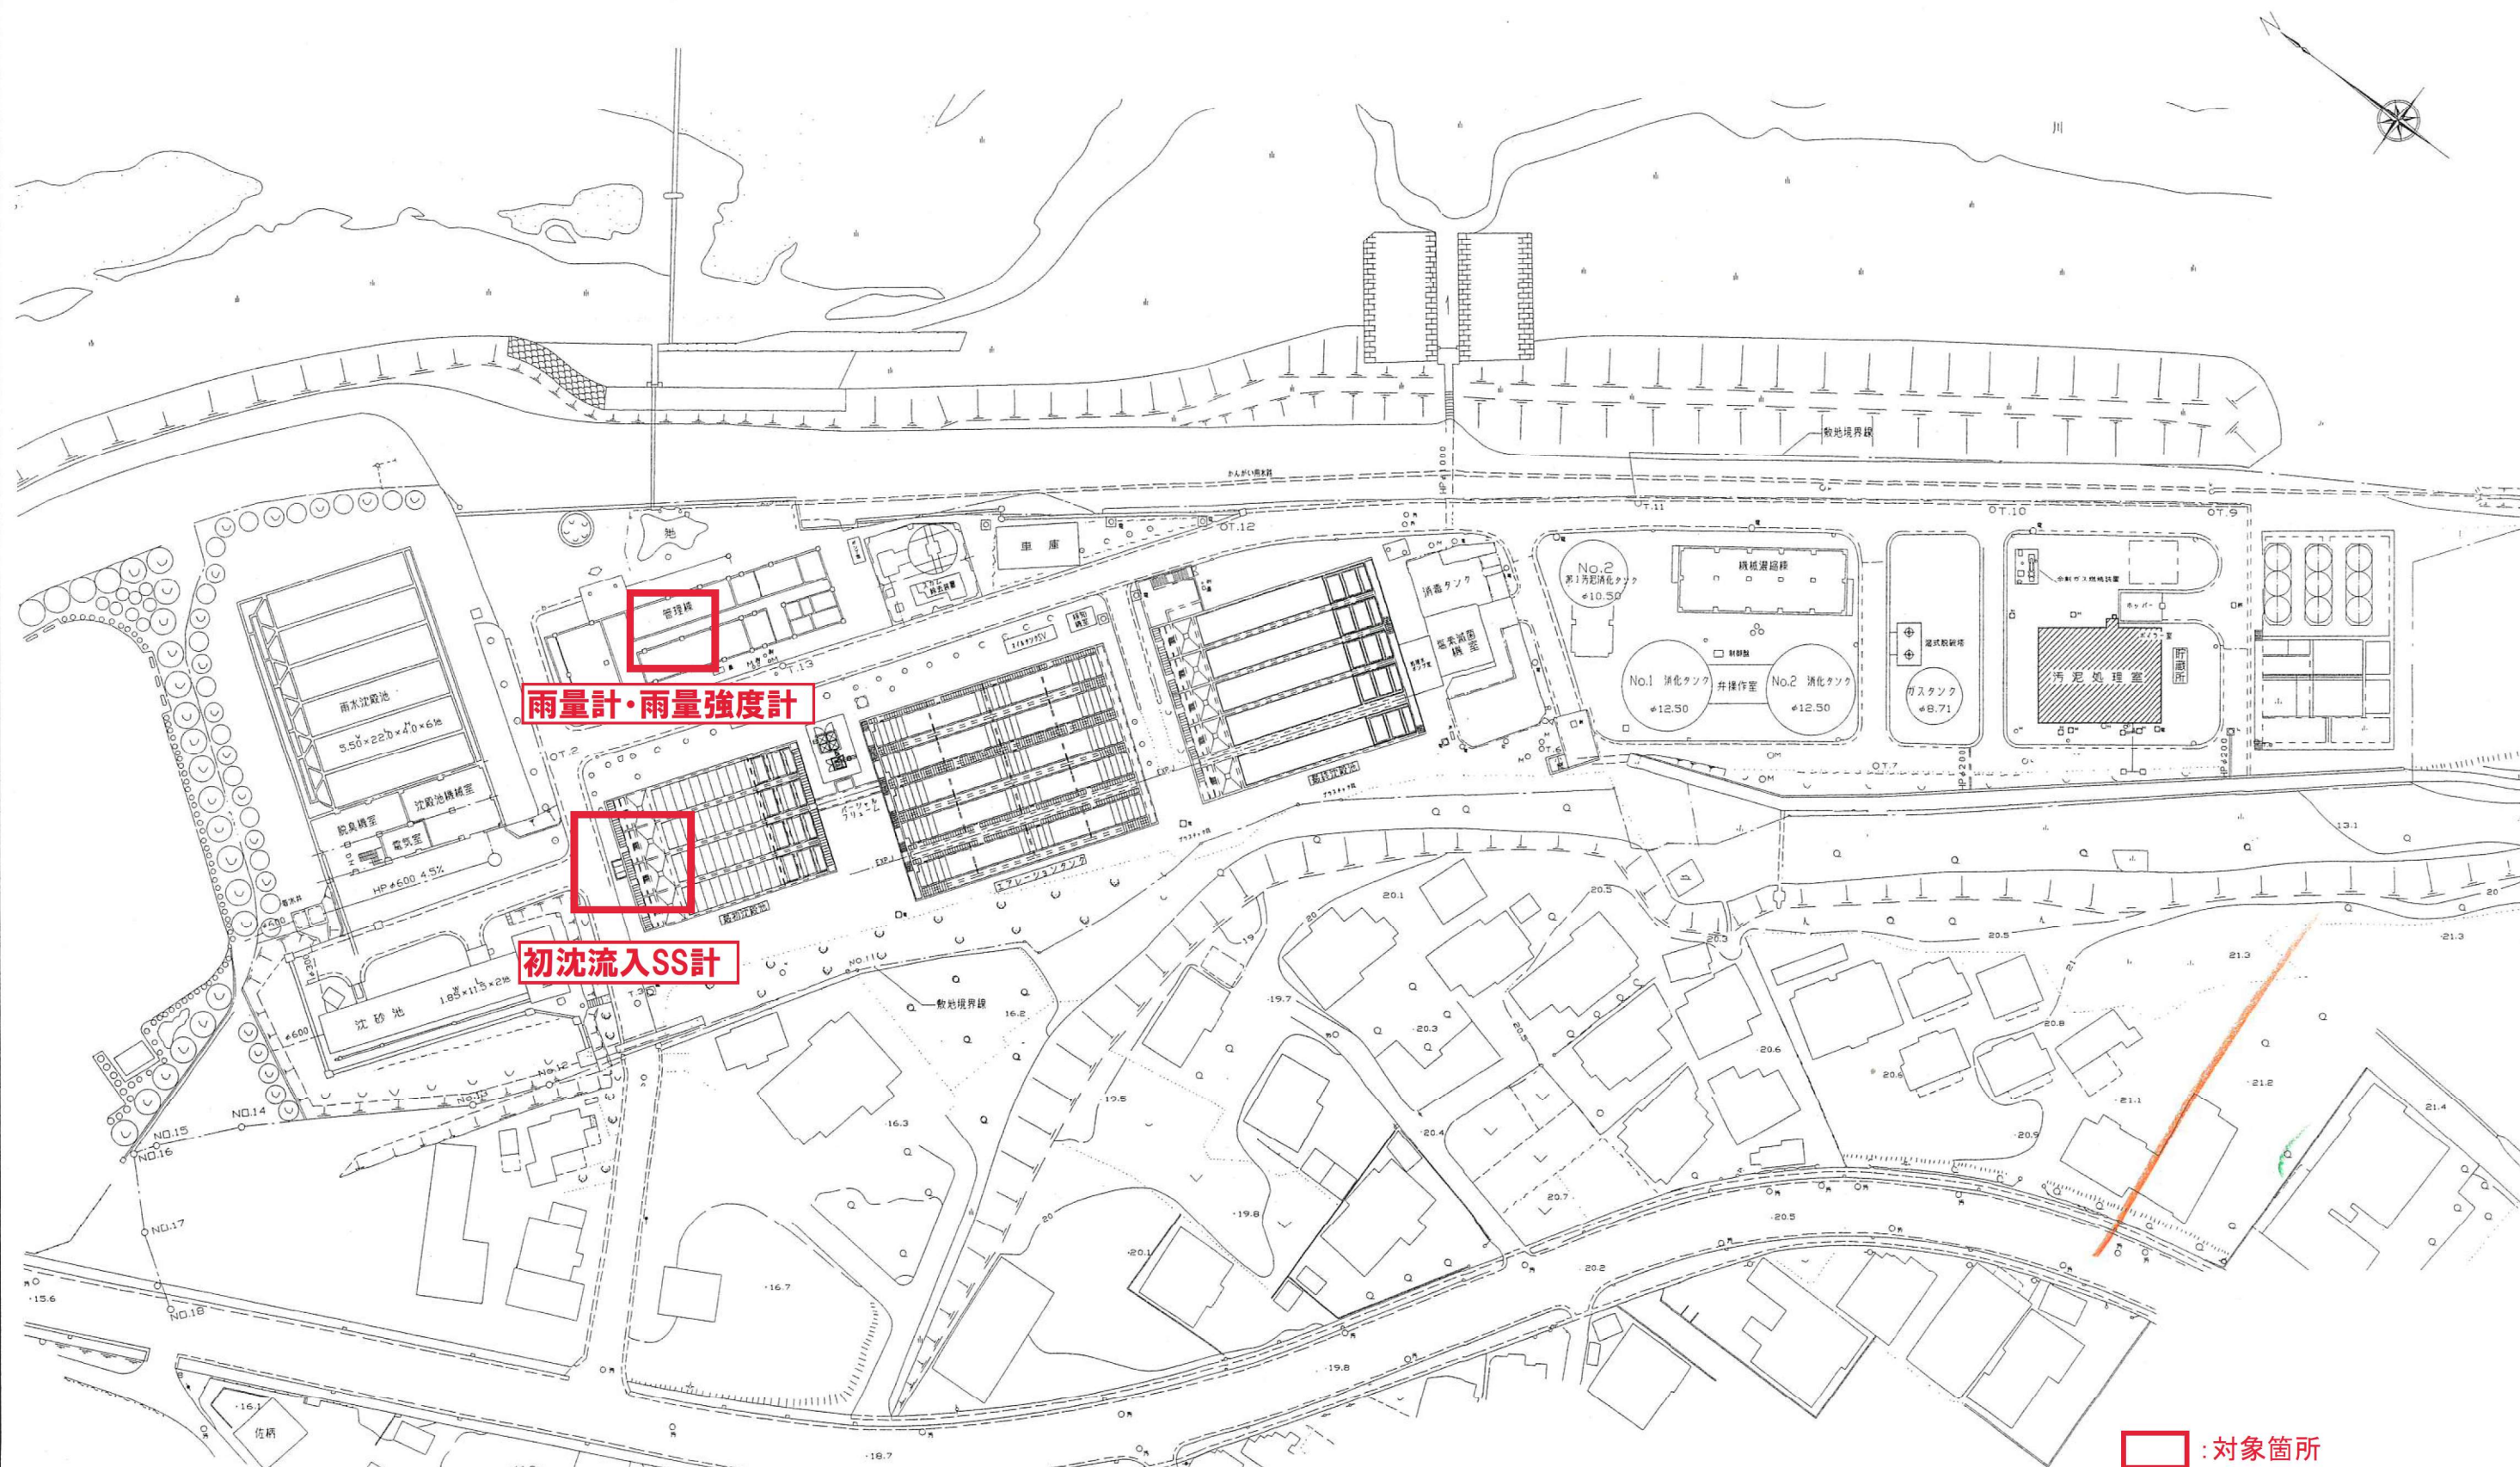


□ : 対象箇所

令和8年度	
業務名	原町第一下水処理場 初沈流入SS計外交換業務委託
図面名称	原町第一下水処理場
施工位置	南相馬市原町区錦町三丁目地内 南相馬市建設部下水道課


【既設図面】 原町第一下水処理場初沈流入SS計

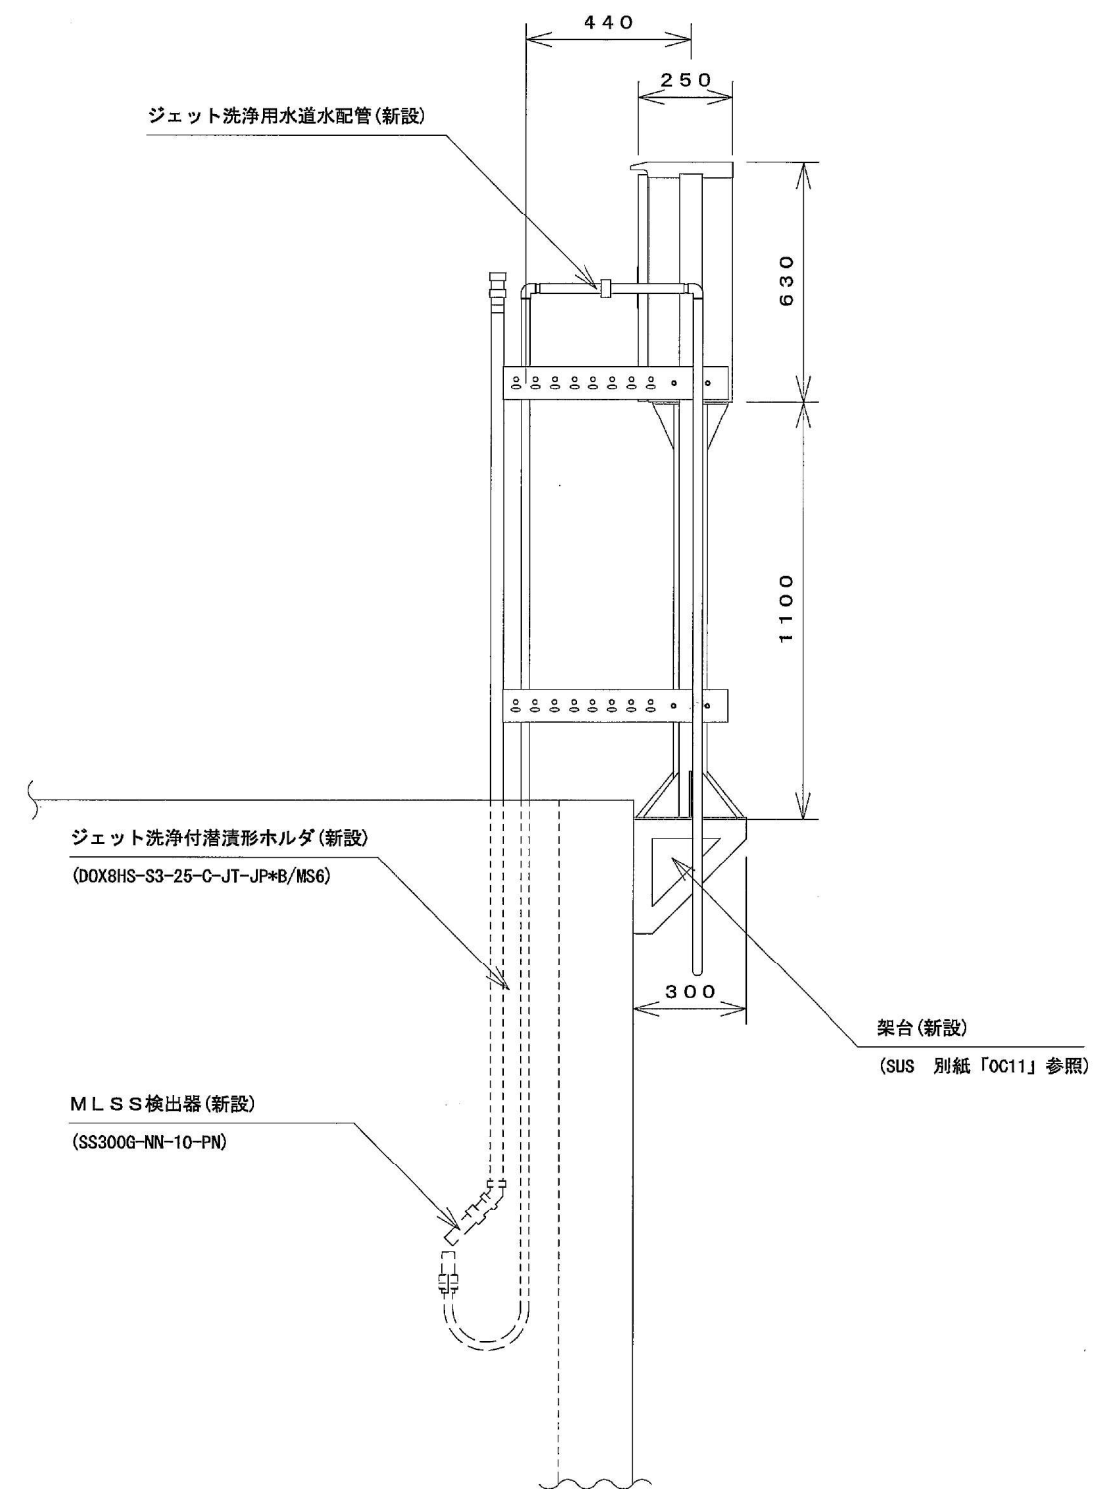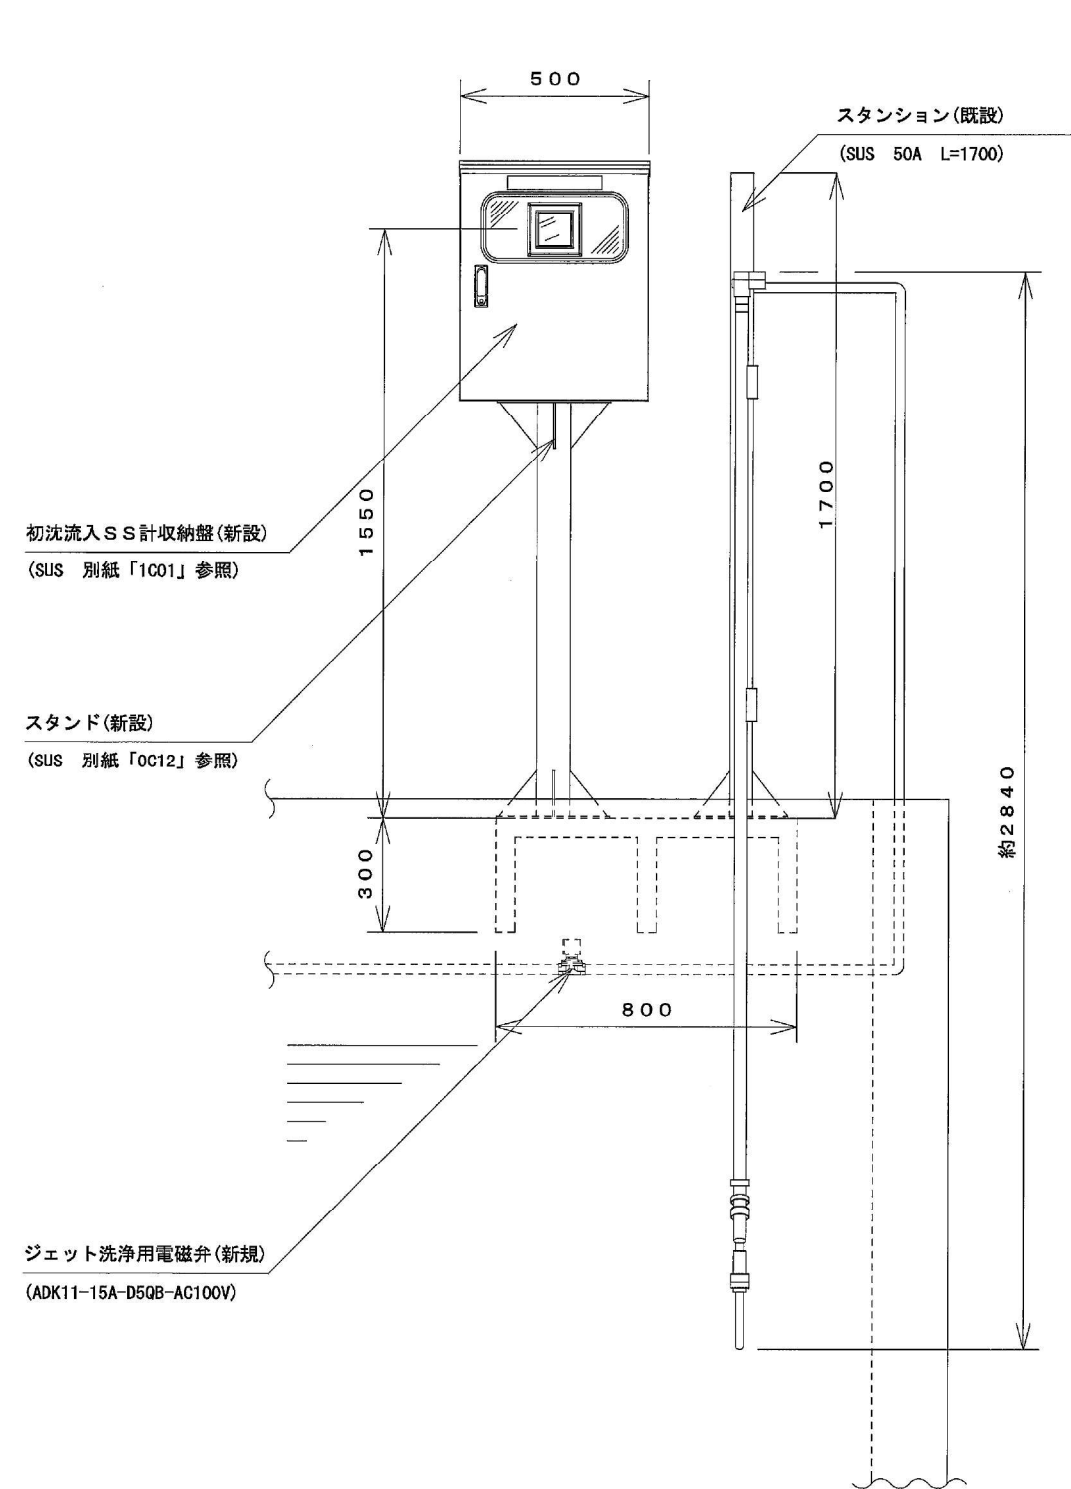

【既設図面】 原町第一下水処理場初沈流入SS計

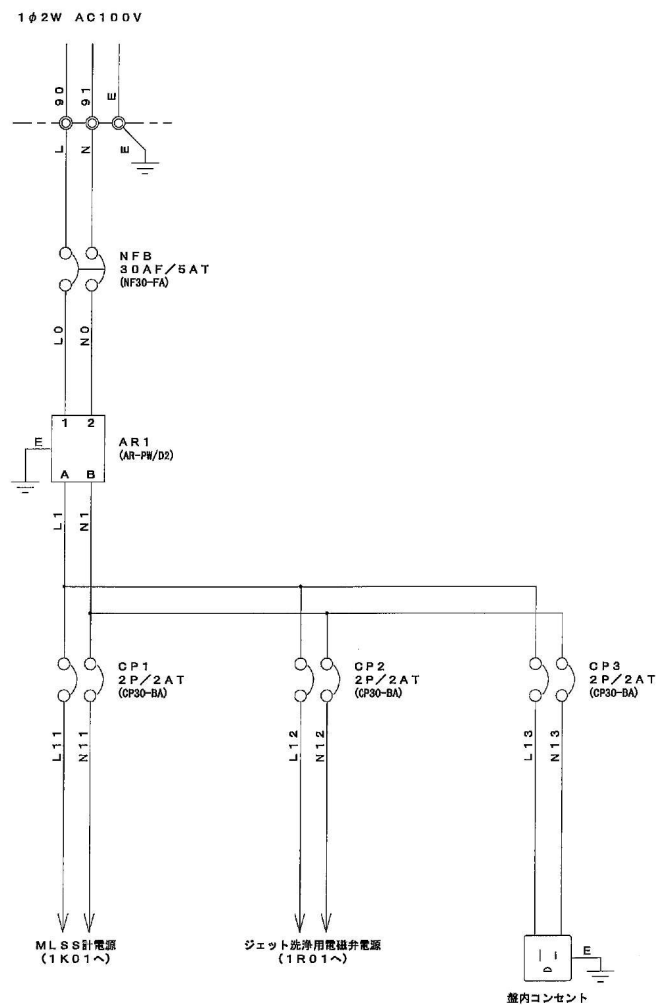

【既設図面】 原町第一下水処理場初沈流入SS計

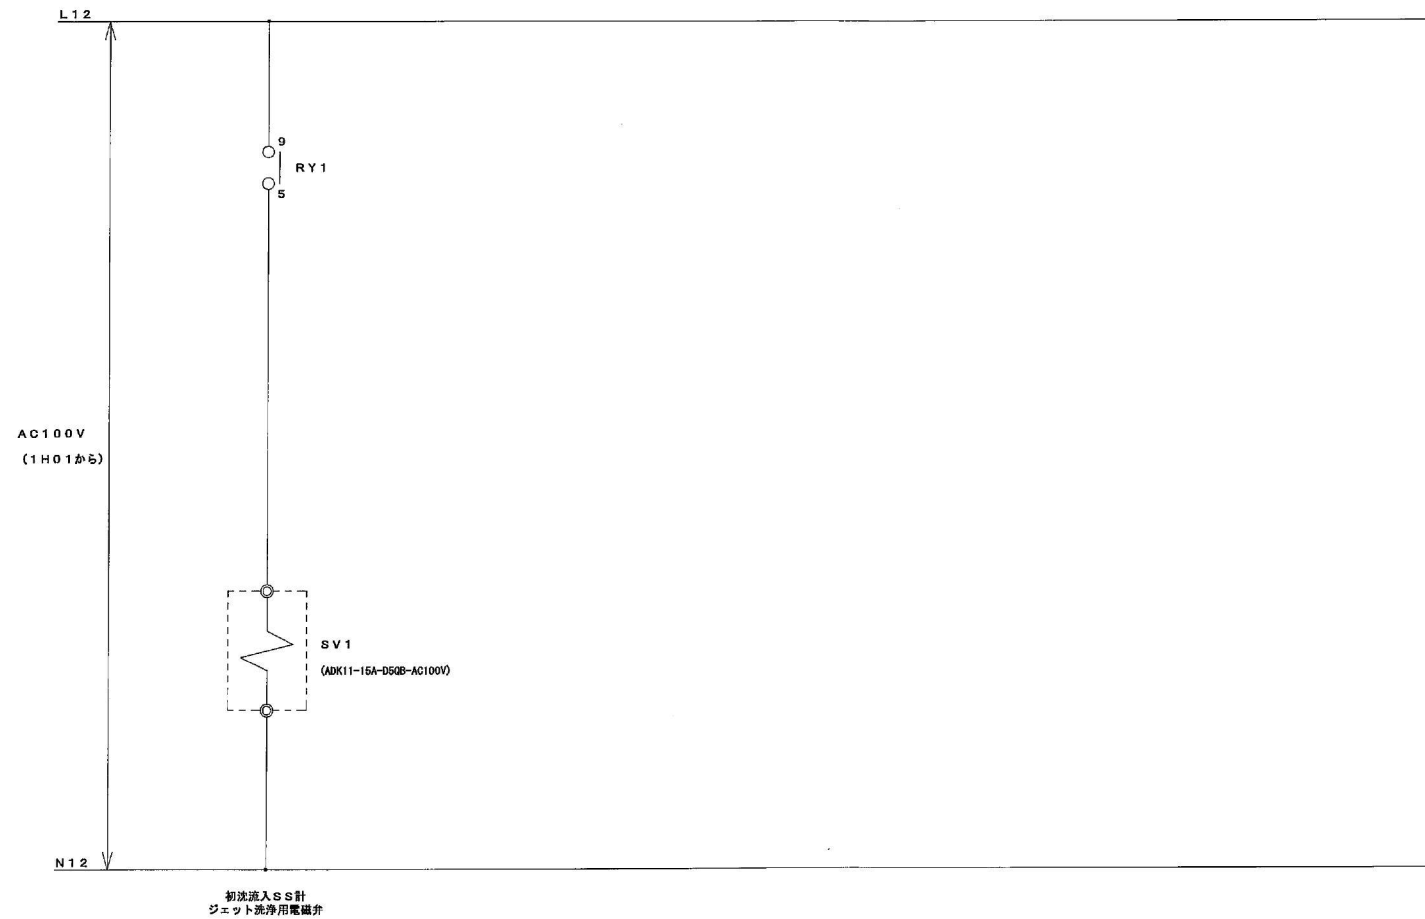

【既設図面】原町第一下水処理場初沈流入SS計

