

スポーツセンター給湯設備修繕業務委託 仕様書

- 1 本仕様書は南相馬市が実施するスポーツセンター給湯設備修繕業務委託に適用する。
- 2 本業務委託の遂行に当たっては、本仕様書・その他関連諸法規に従い、発注者と協議の上、内容主旨を十分理解の上実施すること。

3 委託内容

(1) 概要

スポーツセンター給湯設備修繕

- ①衛生設備
- ②給湯設備
- ③給湯給水修繕
- ④ガス修繕

※撤去品処分等を含む

- ・機器、材料は発注前に発注者から仕様の承認を得ること。
- ・業務着手前に現場確認および発注者と充分協議し進めること。
- ・気密試験、試運転調整等を確実に行うこと。
- ・業務委託完了時に処分に係るマニフェストを提出のこと。

(2) 業務場所

南相馬市スポーツセンター（福島県南相馬市原町区桜井町二丁目200）

(3) 機器仕様

①衛生設備

- ・サーモスタット式シャワー1式【参考】規格：KF800TNNMB（同等以上）10個
- ・シングル混合栓（洗面台）【参考】規格：MSK110KT（同等以上）8個
- ・穴メクラ止キャップ（洗面台）16箇所

②給湯設備

- ・ガス給湯器【参考】規格：RUXC-A3200W（同等以上）2台
- ・バルブ25Φ（ライニング継手修繕共）3個
- ・プロテカバー（ピット、給湯器周り）1式
- ・バルブ20Φ 2個
- ・ビニル絶縁ビニルシース平形ケーブル【参考】規格：VVF 2×2.0（同等以上）30m
- ・屋内配線用ビニル絶縁電線【参考】規格：IV-2.0 緑（同等以上）25m
- ・露出コンセントボックス 2個
- ・部材 1式
- ・雑材消耗品 1式

③給湯給水修繕

- ・架橋ポリエチレン管 20Φ 36m
- ・架橋ポリエチレン管 13Φ 30m
- ・水栓金具【参考】規格：WL5-13（同等以上）36個
- ・継手類（チーズ、エルボ等）1式
- ・支持金物類 1式
- ・壁配管カバー 66m
- ・継手類カバー 1式

④ガス修繕

- ・PLS管 20A 4m
- ・固定金具 1式
- ・可とう管ガス栓 13Φ 2個
- ・ホース 2本
- ・雑材消耗品 1式

（４）委託の期間・実施日程

契約日から令和8年12月28日までとする。

（５）予防保全

業務において支障が認められるものについては、速やかに担当職員に報告し指示を受けること。

（６）提出書類


受託者は業務完了時に下記書類を速やかに提出しなければならない。

完了報告書1式（写真帳を含む） 2部

（７）環境への配慮

南相馬市の環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針に基づき、環境に配慮した活動を行うものとする。

【別添1】 シャワー室平面図

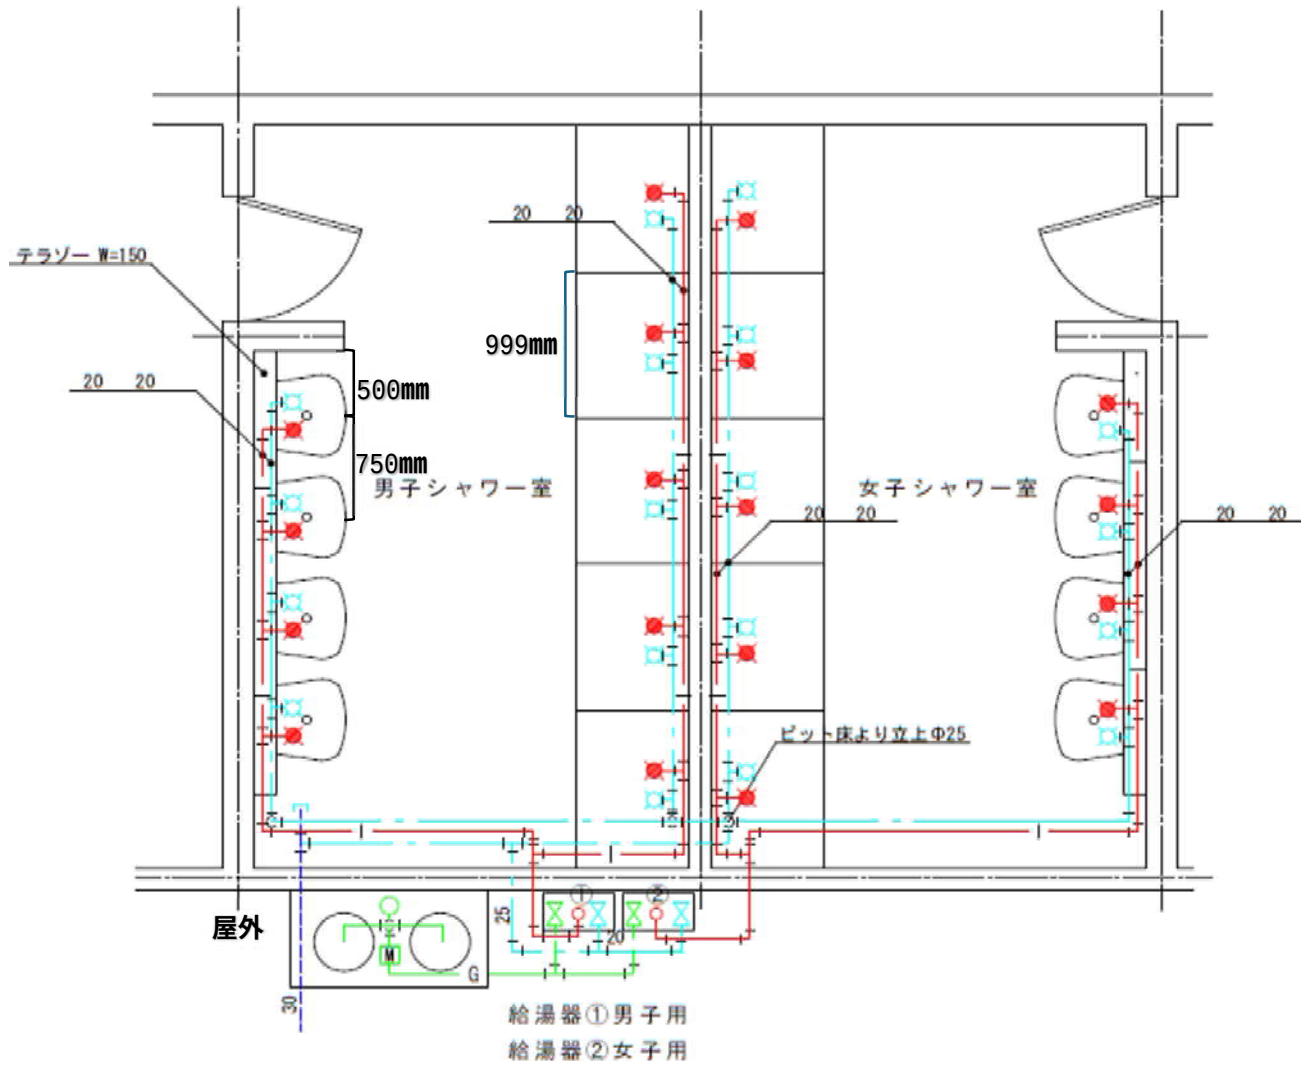

※故障した既設のボイラー設備によらず新たにガス給湯器を設置するもの。