

# 南相馬市～工事等設計書～

金抜き

|                    |                                 |         |               |                                   |  |
|--------------------|---------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------|--|
| 起工月                | 令和 7 年 6 月                      |         | 工事概要          | 配水管耐震化工事 L=755.677m               |  |
| 契約番号               | 2025000568                      |         |               | ・配管布設工                            |  |
| 路線名                | 石神第二小学校線                        |         |               | DCIP(GX形)-φ400 L=524.9m(524.905m) |  |
| 工事等名               | 重要給水施設配水管耐震化事業<br>管路耐震化(大谷地区)工事 |         |               | DCIP(GX形)-φ200 L=2.4m(2.360m)     |  |
|                    |                                 |         |               | ・不断水工 N=2箇所                       |  |
| 工事等場所              | 南相馬市 原町区大谷字中柴沢 地内外              |         | ・空気弁設置工 N=2箇所 |                                   |  |
|                    |                                 |         | ・水管橋設置工 N=1橋  |                                   |  |
| 総工事費               | 当初請負                            |         | 仕様概要          | ・流量計室設置工 N=1箇所                    |  |
|                    | 当初設計                            |         |               | ・耐震継手工                            |  |
|                    | 変更請負                            |         |               | 既設管(K形)-φ400 L=234.1m(234.106m)   |  |
|                    | 変更設計                            |         |               | 1. 設計書及び各仕様書(共通・特記)によること。         |  |
| 2. 詳細は監督員の指示によること。 |                                 |         |               |                                   |  |
| 工 事 費 総 括 表        |                                 |         |               |                                   |  |
| 費 目                | 金 額                             | 工 事 価 格 | 消費税相当額        | 摘 要                               |  |
| 本工事費               |                                 |         |               |                                   |  |
| 附帯工事費              |                                 |         |               |                                   |  |
| 測量及び試験費            |                                 |         |               |                                   |  |
| 用地費及び補償費           |                                 |         |               |                                   |  |
| 機械器具費              |                                 |         |               |                                   |  |
| 営繕費                |                                 |         |               |                                   |  |
| 工事雑費               |                                 |         |               |                                   |  |
| 工事費                |                                 |         |               |                                   |  |
| 事務費                |                                 |         |               |                                   |  |
| 事業費                |                                 |         |               |                                   |  |

# 工 事 費 内 訳 書

|                             |           |     |
|-----------------------------|-----------|-----|
| 契約番号( 2025000568 )          |           |     |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化(大谷地区)工事 |           |     |
| 種 別                         | 金 額 ( 円 ) | 備 考 |
| 配水管耐震化工                     |           |     |
| 配水管工                        |           |     |
| 分岐管取付工                      |           |     |
| 空気弁工                        |           |     |
| 排泥弁工                        |           |     |
| 耐震継手工                       |           |     |
| 不断水工                        |           |     |
| 不断水工                        |           |     |
| 水路横断工                       |           |     |
| ステンレス鋼管工                    |           |     |
| 仮設工                         |           |     |
| 仮設材賃料等                      |           |     |
| 産廃処分工                       |           |     |
| 産廃処分工                       |           |     |
| 安全工                         |           |     |
| 交通誘導員                       |           |     |
| 流量計室設置工                     |           |     |
| 流量計室設置工                     |           |     |
| 撤去工                         |           |     |
| 既設管撤去工                      |           |     |
| 産廃処分工                       |           |     |
| 産廃処分工                       |           |     |
|                             |           |     |
| 直接工事費                       |           |     |
| 諸 経 費                       |           |     |
| 工事費計(税抜き)                   |           |     |

※諸経費は一括計上すること。ただし、積み上げ金額がある場合は備考に内書で( )の中に金額を記入すること。

住 所

業者名

代表者名



# 最低制限価格の設定(算定)について

## 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化(大谷地区)工事

今回の入札において、最低制限価格を下記の計算式に基づき設定しております。

※該当工事には ☒ のチェック表示をしております。

工事に伴う最低限必要な費用＝最低制限価格(P)

■ 最低制限価格(P)の設定範囲： 予定価格(入札書比較価格)の75%～92%＋消費税額

※ 予定価格(入札書比較価格)の75%～92%の範囲内で算出(1千円未満の端数は切り捨てる)した額に、消費税額を加算した額を最低制限価格(P)とする。ただし、上記の設定範囲を上回った(下回った)場合には、それぞれ設定範囲の上限(下限)値とする。

### 算定式

#### ☐ 一般土木工事(橋製作・架設工を含む)

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

#### ☐ 建築工事(一般・解体工事共通)

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

※建築工事に付随する設備工事、並びに単独補修工事は建築工事算定方法に準じる

#### ☐ 舗装工事

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

#### ☒ 水道工事

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

#### ☐ 暖冷房衛生設備工事

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費68%

#### ☐ 電気・通信設備工事(製作・据付共通)

(直接製作費＋直接工事費)×97%＋(共通仮設費＋間接労務費)×90%＋(現場管理費＋工場管理費＋機器間接費)×90%＋一般管理費(製作分＋据付分)×68%

#### ☐ 機械設備工事(製作・据付共通)

(直接製作費＋直接工事費)×97%＋(共通仮設費＋間接労務費)×90%＋(現場管理費＋工場管理費＋据付間接費＋設計技術費)×90%＋一般管理費×68%

※直接製作費:製作工事に係る経費(材料費、機器単体費、労務費 等)

※直接工事費:据付工事に係る経費(輸送費、材料費、労務費、仮設費 等)

# 工事箇所図

重要給水施設配水管耐震化事業  
管路耐震化(大谷地区)工事

南相馬市役所

福島県南相馬合同庁舎



## 凡 例

南相馬市原町区大谷字中柴沢地内外

総 括 情 報 表

頁0-0001

|                                                                               |                                                                                                                                                 |  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数<br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日<br><br>諸経費体系<br>ファイル名 | D1 南相馬市<br>実施設計書 当初 20250000006<br>0<br><br>1 実施単価<br>71 S（相双1）地区<br>00-07.06.15(0)<br><br>9 水道工事<br>20250000006当初 重要給水施設配水管耐震化事業 管路耐震化（大谷地区）工事 |  |       |
|                                                                               | 当 世 代                                                                                                                                           |  | 前 世 代 |
| 前払率<br>工種区分<br>冬期割増<br>施工地域補正<br>積雪寒冷地補正<br>現場環境改善費<br>契約保証補正<br>週休二日補正       | 40<br>01 開削・小口径推進工事等<br>00 冬期割増なし<br>06 一般交通影響あり2<br>00 積雪寒冷地補正なし<br>00 必要なし<br>01 金銭的保証<br>02 4週8休以上（月単位）                                      |  |       |
|                                                                               |                                                                                                                                                 |  |       |

工種条件

| 条件                   | 条件値 | 名称                   |
|----------------------|-----|----------------------|
| A 水替費区分              | 0   | 水替費なし                |
|                      | 1   | 水替費あり                |
| B 山林砂防工置き換え区分        | 0   | 山林砂防工置き換えなし          |
|                      | 1   | 山林砂防工置き換えあり          |
| C 時間的制約を受ける場合の労務単価補正 | 1   | 時間的制約を受ける(補正1.06)    |
|                      | 2   | 時間的制約を著しく受ける(補正1.14) |
| D 夜間工事の場合の労務単価補正     | 1   | 20時開始の夜間工事(補正1.5)    |
|                      | 2   | 19時開始の夜間工事(補正1.437)  |
|                      | 3   | 18時開始の夜間工事(補正1.375)  |
| E 特殊勤務費[円]           |     |                      |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 本工事費                                              |     |     |     |     | X1000         |
| 重要給水施設配水管耐震化工（補助対象）                               |     |     |     |     | Y100H002672   |
| 配水管耐震化工                                           |     |     |     |     | Y211Y002677   |
| 配水管工                                              |     |     |     |     | Y3200002678   |
| 配水管工資材費                                           |     |     |     |     | Y44C6002683   |
| GX型ダクタイル鋳鉄管<br>φ400 S種 有効長 6m<br>内面エポキシライニング      | 67  | 本   |     |     | F100001<br>00 |
| GX型ダクタイル鋳鉄管（切管用）<br>φ400 1種 有効長 6m<br>内面エポキシライニング | 17  | 本   |     |     | F100002<br>00 |
| GX型片受曲管<br>φ400×5° 5/8                            | 1   | 個   |     |     | F100003<br>00 |
| GX型片受曲管<br>φ400×11° 1/4                           | 7   | 個   |     |     | F100004<br>00 |
| GX型片受曲管<br>φ400×22° 1/2                           | 8   | 個   |     |     | F100005<br>00 |
| GX型両受曲管<br>φ400×22° 1/2                           | 10  | 個   |     |     | F100006<br>00 |
| GX型片受曲管<br>φ400×45°                               | 2   | 個   |     |     | F100007<br>00 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| GX型片受曲管<br>φ400×90°                            | 1   | 個   |     |     | F100009<br>00      |
| GX型両受バタフライ弁<br>φ400 10k                        | 4   | 個   |     |     | F100010<br>00      |
| GX型F付T字管<br>φ400×75                            | 2   | 個   |     |     | F200001<br>00<br>1 |
| GX型二受T字管<br>φ400×300                           | 1   | 個   |     |     | F100011<br>00      |
| GX型排水T字管<br>φ400×150                           | 1   | 個   |     |     | F100013<br>00      |
| GX継輪<br>φ400                                   | 2   | 個   |     |     | F100036<br>00      |
| K形管帽<br>φ400 特殊押輪込み                            | 4   | 個   |     |     | F100037<br>00      |
| GXライナー<br>φ400                                 | 15  | 個   |     |     | F100015<br>00      |
| 溝切+切管用挿しロリング<br>φ400                           | 35  | 組   |     |     | F100016<br>00      |
| GX接合部品<br>φ400                                 | 59  | 組   |     |     | F100017<br>00      |
| 仕切弁筐類<br>口環付杉式弁筐(カー・FCD製・頭部φ300)<br>H=625 820  | 3   | 個   |     |     | TZZ0840<br>00      |
| 仕切弁筐類<br>口環付杉式弁筐(カー・FCD製・頭部φ300)<br>H=810 1010 | 1   | 個   |     |     | TZZ0841<br>00      |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|----------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 埋設マーカ－<br>本管用（青）                                   | 18    | 本   |     |     | F000006<br>00                 |
| 弁筐座台及び弁基礎用底版<br>弁筐座台（丸型再生プラスチック製）<br>H=50          | 4     | 個   |     |     | TZZ0928<br>00                 |
| 弁筐座台及び弁基礎用底版<br>弁基礎用底版（角形コンクリート製）<br>W500×D300×H60 | 4     | 個   |     |     | TZZ0929<br>00                 |
| 弁筐関連資材<br>仕切弁継足棒 L-500<br>四方向固定                    | 2     | 本   |     |     | TZZ0834<br>00                 |
| 弁筐関連資材<br>仕切弁継足棒 L-700<br>四方向固定                    | 1     | 本   |     |     | TZZ0835<br>00                 |
| 弁筐関連資材<br>仕切弁継足棒 L-1000<br>四方向固定                   | 1     | 本   |     |     | TZZ0836<br>00                 |
| 硬質塩化ビニール管<br>φ400 L=4m                             | 1     | 本   |     |     | F900001<br>00                 |
| 本管工労務費                                             | 1     | 式   |     |     | Y45W5000001                   |
| 鋳鉄管吊込み据付工：機械<br>φ400                               | 524.9 | m   |     |     | SZ0010<br>00<br>施工 第0 -0001号表 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工同時（GX型）<br>φ400                         | 32    | 口   |     |     | SZ0462<br>00<br>施工 第0 -0002号表 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工2工程（NS・GX/専用）<br>φ400<br>溝切り加工のみ        | 3     | 口   |     |     | SZ0470<br>00<br>施工 第0 -0003号表 |
| G×形継手接合工<br>直管<br>φ400                             | 81    | 口   |     |     | SZ0070<br>00<br>施工 第0 -0004号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------------|
| G X形継手接合工<br>異形管<br>φ 4 0 0                                   | 59    | 口   |     |     | SZ0070<br>00<br>施工 第0 -0005号表  |
| パタフライ弁設置工(鑄鉄製・鋼板製): 機械<br>織型<br>φ 4 0 0                       | 4     | 基   |     |     | SZ0580<br>00<br>施工 第0 -0006号表  |
| ねじ式弁筐設置工<br>A、B形 1号<br>底版 有り                                  | 4     | 箇所  |     |     | SZ0690<br>00<br>施工 第0 -0007号表  |
| 硬質塩化ビニル管切断工<br>φ 4 0 0 (φ 3 0 0歩掛代用)                          | 4     | 口   |     |     | SZ0500<br>00<br>施工 第0 -0008号表  |
| ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 4 0 0                                      | 524.9 | m   |     |     | SZ0120<br>00<br>施工 第0 -0009号表  |
| 管明示テープ工: 鑄鉄管<br>φ 4 0 0 × 6 0 0 0 天端明示有り                      | 524.9 | m   |     |     | SZ0150<br>00<br>施工 第0 -0010号表  |
| 管明示シート工<br>W 1 5 0 mm × 5 0 m 2倍                              | 524.9 | m   |     |     | VZ016<br>00<br>施工 第0 -0011号表   |
| 本管工土工                                                         | 1     | 式   |     |     | Y45W5000002                    |
| 本管土工1-①<br>林道車道 DIP400 DP=1.955m<br>掘削深 H=2.48 軽量鋼矢板 H=3.0 2段 | 8.6   | m   |     |     | V000001<br>00<br>施工 第0 -0012号表 |
| 本管土工1-②<br>林道車道 DIP400 DP=0.556m<br>掘削深 H=1.08                | 6.4   | m   |     |     | V000002<br>00<br>施工 第0 -0029号表 |
| 本管土工1-③<br>林道車道 DIP400 DP=1.9m<br>掘削深 H=2.43 軽量鋼矢板 H=3.0 2段   | 19.1  | m   |     |     | V000003<br>00<br>施工 第0 -0043号表 |
| 本管土工1-④<br>林道車道 DIP400 DP=2.63m<br>掘削深 H=3.16 軽量鋼矢板 H=3.5 2段  | 7.1   | m   |     |     | V000004<br>00<br>施工 第0 -0044号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など                                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------------------|
| 本管土工1-⑤<br>林道車道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.73 軽量鋼矢板 H=2.0 1段        | 180.6 | m   |     |     | V000005<br>00<br>施工 第0 -0048号表  |
| 本管土工2-①<br>県道取付 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.73 軽量鋼矢板 H=2.0 1段        | 2.7   | m   |     |     | V000007<br>00<br>施工 第0 -0050号表  |
| 本管土工2-②<br>県道取付 DIP400 DP=1.32m<br>掘削深 H=1.85 軽量鋼矢板 H=2.5 1段        | 10.4  | m   |     |     | V000008<br>00<br>施工 第0 -0053号表  |
| 本管土工2-③<br>県道取付 DIP400 DP=1.47m<br>掘削深 H=2.00 軽量鋼矢板 H=2.5 1段        | 20.1  | m   |     |     | V000009<br>00<br>施工 第0 -0054号表  |
| 本管土工2-④<br>県道取付 DIP400 DP=2.23m<br>掘削深 H=2.76 軽量鋼矢板 H=3.0 2段        | 0.9   | m   |     |     | V0000091<br>00<br>施工 第0 -0056号表 |
| 本管土工2-⑤<br>県道車道 DIP400 DP=2.23m<br>掘削深 H=2.76 軽量鋼矢板 H=3.0 2段        | 7.4   | m   |     |     | V0000092<br>00<br>施工 第0 -0060号表 |
| 本管土工2-⑥<br>県道車道 DIP400 DP=1.81m<br>掘削深 H=2.34 軽量鋼矢板 H=3.0 2段        | 58.8  | m   |     |     | V0000093<br>00<br>施工 第0 -0064号表 |
| 本管土工2-⑦<br>県道車道 DIP400 DP=1.30m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段        | 59.6  | m   |     |     | V0000094<br>00<br>施工 第0 -0065号表 |
| 本管土工2-⑧ (枝管土工)<br>県道車道 DIP400 DP=1.72m<br>掘削深 H=2.25 軽量鋼矢板 H=3.0 2段 | 12.5  | m   |     |     | V0000095<br>00<br>施工 第0 -0066号表 |
| 本管土工2-⑨ (枝管土工)<br>県道車道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.73 軽量鋼矢板 H=2.0 1段 | 125.3 | m   |     |     | V0000096<br>00<br>施工 第0 -0067号表 |
| 本管土工2-⑩<br>県道歩道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.73 軽量鋼矢板 H=2.0 1段        | 2.1   | m   |     |     | V0000097<br>00<br>施工 第0 -0068号表 |
| 分岐管取付工                                                              | 1     | 式   |     |     | Y3257002687                     |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 分岐管取付工資材費                                     |     |     |     |     | Y44CA002688                   |
|                                               | 1   | 式   |     |     |                               |
| ダクタイル鋳鉄管（内面珪酸粉体塗装）<br>GX形1種φ200mm×5m          | 1   | 本   |     |     | TZ0134<br>00                  |
| GX型片落管<br>挿し受 φ300×φ200                       | 1   | 個   |     |     | F100022<br>00<br>1            |
| ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪酸粉体塗装）<br>GX形曲管φ200×90°         | 1   | 個   |     |     | TZ1713<br>00                  |
| GX接合部品<br>φ300                                | 1   | 組   |     |     | F100018<br>00<br>1            |
| ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪酸粉体塗装）<br>GX形接合材料φ200           | 1   | 個   |     |     | TZ1904<br>00                  |
| ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪酸粉体塗装）<br>GX形切管ユニット(G-Link)φ200 | 1   | 個   |     |     | TZ1944<br>00                  |
| 分岐管取付工労務費                                     |     |     |     |     | Y45W5000001                   |
|                                               | 1   | 式   |     |     |                               |
| 鋳鉄管吊込み据付工：機械<br>φ200                          | 2.4 | m   |     |     | SZ0010<br>00<br>施工 第0 -0070号表 |
| 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）<br>φ200                      | 1   | 口   |     |     | SZ0455<br>00<br>施工 第0 -0072号表 |
| GX形継手接合工<br>異形管<br>φ200                       | 3   | 口   |     |     | SZ0070<br>00<br>施工 第0 -0073号表 |
| GX形継手接合工<br>異形管<br>φ300                       | 1   | 口   |     |     | SZ0070<br>00<br>施工 第0 -0074号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など                                                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| G X形継手接合工<br>G-L i n k (異形管)<br>φ 2 0 0                                  | 1   | 口   |     |     | SZ0070<br>00<br>施工 第0 -0075号表  |
| ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ 2 0 0                                                 | 2.4 | m   |     |     | SZ0120<br>00<br>施工 第0 -0076号表  |
| 管明示テープ工：鋳鉄管<br>φ 2 0 0 × 5 0 0 0 天端明示無し                                  | 2.4 | m   |     |     | SZ0150<br>00<br>施工 第0 -0077号表  |
| 管明示シート工<br>W 1 5 0 mm × 5 0 m 2倍                                         | 2.4 | m   |     |     | VZ016<br>00<br>施工 第0 -0011号表   |
| 分岐管取付工土工費                                                                | 1   | 式   |     |     | Y45W5000015                    |
| 分岐管土工4-①<br>県道車道 DIP200 DP=1.72m<br>掘削深 H=2.25 軽量鋼矢板 H=2.5 2段            | 1.8 | m   |     |     | V000011<br>00<br>施工 第0 -0078号表 |
| 空気弁工                                                                     | 1   | 式   |     |     | Y3256002682                    |
| 空気弁工資材費                                                                  | 1   | 式   |     |     | Y44C6002683                    |
| LSPステンレス芯金内蔵ガasket+SUS3304ボルト・ナット<br>GF・RF兼用(7.5K用)<br>φ 75 M16×長75mm 4本 | 6   | 組   |     |     | TZZ1665<br>00                  |
| 急排式空気弁<br>φ 75 7.5k<br>内外面粉体                                             | 2   | 基   |     |     | F200002<br>00<br>1             |
| 耐震式ボール補修弁<br>φ 75*150L 75k RF<br>RLC7.5Y                                 | 2   | 個   |     |     | F000007<br>00                  |
| 両フランジ短管<br>φ 75×400L                                                     | 2   | 個   |     |     | F200004<br>00<br>1             |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------|
| フランジ継手部補修金具<br>φ75<br>TK-14FS                   | 2   | 組   |     |     | F000008<br>00                |
| 補修弁用フランジ継手部補強金具<br>φ75<br>TK-15FS               | 2   | 組   |     |     | F000009<br>00                |
| 空気弁・消火栓等ホック用鉄蓋<br>丸型(カー・FCD製) 丸型内径φ600          | 2   | 枚   |     |     | TZZ0953<br>00                |
| 消火栓・空気弁用(浅埋対応型)<br>リブコンクリートホック調整リング(丸型φ600)H=50 | 2   | 個   |     |     | TZZ0949<br>00                |
| 消火栓・空気弁用リブコンクリートホック(丸形)<br>段積用上段部(丸型φ600)H=200  | 2   | 個   |     |     | TZZ0938<br>00                |
| 消火栓・空気弁用リブコンクリートホック(丸形)<br>段積用中段部(丸型φ600)H=100  | 2   | 個   |     |     | TZZ0939<br>00                |
| 消火栓・空気弁用リブコンクリートホック(丸形)<br>段積用下段部(丸型φ600)H=300  | 2   | 個   |     |     | TZZ0944<br>00                |
| 消火栓・空気弁用リブコンクリートホック(丸形)<br>床版(丸型φ600)H=40       | 2   | 個   |     |     | TZZ0946<br>00                |
| 空気弁工労務費                                         | 1   | 式   |     |     | Y4521                        |
| 空気弁設置工(人力施工)<br>空気弁設置<br>φ75                    | 2   | 基   |     |     | SZ0600<br>00<br>施工 第0-0079号表 |
| フランジ継手工<br>φ75(80)<br>JWWA 7.5K                 | 6   | 口   |     |     | SZ0040<br>00<br>施工 第0-0080号表 |
| 円型鉄蓋設置工<br>円形4号 φ600<br>30kg以上60kg未満            | 2   | 個   |     |     | SZ0630<br>00<br>施工 第0-0081号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称など                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 円形レジコンクリート製ボックス設置工<br>4号 調整リング φ600 高さ50<br>30kg未満      | 2   | 個   |     |     | SZ0650<br>00<br>施工 第0 -0082号表 |
| 円形レジコンクリート製ボックス設置工<br>4号 上部壁 φ600 高さ200<br>30kg以上60kg未満 | 2   | 個   |     |     | SZ0650<br>00<br>施工 第0 -0083号表 |
| 円形レジコンクリート製ボックス設置工<br>4号 中部壁 φ600 高さ100<br>30kg未満       | 2   | 個   |     |     | SZ0650<br>00<br>施工 第0 -0084号表 |
| 円形レジコンクリート製ボックス設置工<br>4号 下部壁 φ600 高さ300<br>30kg以上60kg未満 | 2   | 個   |     |     | SZ0650<br>00<br>施工 第0 -0085号表 |
| 円形レジコンクリート製ボックス設置工<br>4号 底版 φ600 高さ40<br>30kg未満         | 2   | 個   |     |     | SZ0650<br>00<br>施工 第0 -0086号表 |
| 排泥弁工                                                    | 1   | 式   |     |     | Y3257002687                   |
| 排泥弁工資材費                                                 | 1   | 式   |     |     | Y44CA002688                   |
| GX型片落管<br>挿し受 φ150×φ100                                 | 1   | 個   |     |     | F100031<br>00                 |
| ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪酸粉体塗装）<br>GX形曲管φ100×45°                   | 1   | 個   |     |     | TZ1706<br>00                  |
| GX型ソフトシール仕切弁<br>受挿 7.5k                                 | 1   | 個   |     |     | F100032<br>00<br>1            |
| ダクタイル鋳鉄管（内面珪酸粉体塗装）<br>GX形1種φ100mm×4m                    | 1   | 本   |     |     | TZ0132<br>00                  |
| VCジョイント ロング<br>φ100                                     | 1   | 個   |     |     | TZZ0091<br>00                 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管<br>TS-V P (H I) φ100×4m JIS K 6742  | 2   | 本   |     |     | TZ2158<br>00                  |
| 塩ビ製継手<br>TSエルボφ100                                 | 2   | 個   |     |     | TZ3518<br>00                  |
| GX接合部品<br>φ100                                     | 1   | 組   |     |     | F100034<br>00                 |
| GX接合部品<br>φ150                                     | 1   | 組   |     |     | F100035<br>00                 |
| Gリンク<br>φ100                                       | 1   | 組   |     |     | F100030<br>00                 |
| 仕切弁筐類<br>口環付斜式弁筐(カー・FCD製・頭部φ300)<br>H=455 655      | 1   | 個   |     |     | TZZ0839<br>00                 |
| 弁筐座台及び弁基礎用底版<br>弁筐座台(丸型再生プラスチック製)<br>H=50          | 1   | 個   |     |     | TZZ0928<br>00                 |
| 弁筐座台及び弁基礎用底版<br>弁基礎用底版(角形コンクリート製)<br>W500×D300×H60 | 1   | 個   |     |     | TZZ0929<br>00                 |
| 排泥弁工労務費                                            | 1   | 式   |     |     | Y45W5000014                   |
| 鑄鉄管吊込み据付工：人力<br>φ100                               | 2.4 | m   |     |     | SZ0015<br>00<br>施工 第0 -0087号表 |
| 鑄鉄管切断工(エンジンカッター)<br>φ100                           | 1   | 口   |     |     | SZ0455<br>00<br>施工 第0 -0088号表 |
| 硬質塩化ビニル管据付工<br>φ100                                | 1.9 | m   |     |     | SZ0300<br>00<br>施工 第0 -0089号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称など                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 硬質塩化ビニル管切断工<br>φ100                   | 3   | 口   |     |     | SZ0500<br>00<br>施工 第0 -0090号表 |
| G X形継手接合工<br>異形管<br>φ100              | 1   | 口   |     |     | SZ0070<br>00<br>施工 第0 -0091号表 |
| G X形継手接合工<br>異形管<br>φ150              | 1   | 口   |     |     | SZ0070<br>00<br>施工 第0 -0092号表 |
| G X形継手接合工<br>G-L i n k (異形管)<br>φ100  | 1   | 口   |     |     | SZ0070<br>00<br>施工 第0 -0093号表 |
| 仕切弁・バ ッ クラ ッ プ弁設置工(縦・横型) : 人力<br>φ100 | 1   | 基   |     |     | SZ0570<br>00<br>施工 第0 -0094号表 |
| ねじ式弁筐設置工<br>A、B形 1号<br>底版 有り          | 1   | 箇所  |     |     | SZ0690<br>00<br>施工 第0 -0007号表 |
| T S継手工<br>φ100                        | 4   | 口   |     |     | SZ0310<br>00<br>施工 第0 -0095号表 |
| メカニカル継手工<br>φ100 押輪                   | 1   | 口   |     |     | SZ0020<br>00<br>施工 第0 -0096号表 |
| R R継手工<br>離脱防止金具 有り<br>φ100           | 1   | 口   |     |     | SZ0320<br>00<br>施工 第0 -0097号表 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ100                 | 2.4 | m   |     |     | SZ0120<br>00<br>施工 第0 -0098号表 |
| 管明示テープ工 : 鋳鉄管<br>φ100×4000 天端明示無し     | 2.4 | m   |     |     | SZ0150<br>00<br>施工 第0 -0099号表 |
| 管明示シート工<br>W150mm×50m 2倍              | 2.4 | m   |     |     | VZ016<br>00<br>施工 第0 -0011号表  |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0013

| 費目・工種・施工名称など                                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 排泥弁土工費                                                        |     |     |     |     | Y45W5000015                    |
|                                                               | 1   | 式   |     |     |                                |
| 排泥管土工5-①<br>県道歩道 DIP400 DP=0.71m<br>掘削深 H=0.93 軽量鋼矢板 H=2.0 1段 | 3.2 | m   |     |     | V000013<br>00<br>施工 第0 -0100号表 |
| 耐震継手工                                                         |     |     |     |     | Y3001                          |
|                                                               | 1   | 式   |     |     |                                |
| 耐震継手工資材費                                                      |     |     |     |     | Y4001                          |
|                                                               | 1   | 式   |     |     |                                |
| 耐震継ぎ輪<br>φ400 離脱防止性能：3DkN<br>伸縮機能付き                           | 12  | 組   |     |     | F10001<br>00                   |
| 耐震補強金具<br>φ400 離脱防止性能：3DkN                                    | 41  | 組   |     |     | F10002<br>00                   |
| フランジサポート<br>φ400 3DkN/cm3 SUSB/Nセット                           | 2   | 個   |     |     | F10003<br>00                   |
| フランジサポート<br>φ75 3DkN/cm3 SUSB/Nセット                            | 1   | 個   |     |     | F10004<br>00                   |
| 補修弁用フランジサポート<br>φ75 3DkN/cm3 SUSB/Nセット                        | 1   | 個   |     |     | F10005<br>00                   |
| フランジ継手部補強金具<br>φ75                                            | 2   | 個   |     |     | TZZ1834<br>00                  |
| 埋設マーカー<br>本管用（青）                                              | 11  | 本   |     |     | F000006<br>00                  |
| 耐震継手工労務費                                                      |     |     |     |     | Y4002                          |
|                                                               | 1   | 式   |     |     |                                |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0014

| 費目・工種・施工名称など                                                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                             |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------------------|
| 耐震継輪設置工<br>φ400 DIP 屋間施工                                             | 12    | 箇所  |     |     | V10001<br>00<br>施工 第0 -0101号表   |
| 耐震補強金具設置工<br>φ400 DIP 屋間施工                                           | 41    | 箇所  |     |     | V10002<br>00<br>施工 第0 -0104号表   |
| ポリエチレンスリーブ被覆工<br>φ400                                                | 234.1 | m   |     |     | SZ0120<br>00<br>施工 第0 -0009号表   |
| 管明示テープ工：鋳鉄管<br>φ400×6000 天端明示有り                                      | 234.1 | m   |     |     | SZ0150<br>00<br>施工 第0 -0010号表   |
| 管明示シート工<br>W150mm×50m 2倍                                             | 234.1 | m   |     |     | VZ016<br>00<br>施工 第0 -0011号表    |
| 耐震継手工土工費                                                             | 1     | 式   |     |     | Y4003                           |
| 本管土工3-①<br>県道歩道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段         | 14.3  | m   |     |     | V0000101<br>00<br>施工 第0 -0105号表 |
| 本管土工3-②<br>市道車道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段         | 163.2 | m   |     |     | V0000102<br>00<br>施工 第0 -0106号表 |
| 本管土工3-③<br>市道歩道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段         | 5.3   | m   |     |     | V0000103<br>00<br>施工 第0 -0107号表 |
| 本管土工3-④（耐震補強金具）<br>市道車道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段 | 31.5  | m   |     |     | V0000104<br>00<br>施工 第0 -0108号表 |
| 本管土工3-⑤（耐震補強金具）<br>市道歩道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段 | 5.4   | m   |     |     | V0000105<br>00<br>施工 第0 -0109号表 |
| 本管土工3-⑥（耐震継ぎ輪）<br>市道歩道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段  | 14.4  | m   |     |     | V0000106<br>00<br>施工 第0 -0110号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0015

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 不断水工                                               |     |     |     |     | Y2101002697   |
|                                                    | 1   | 式   |     |     |               |
| 不断水工                                               |     |     |     |     | Y3259002698   |
|                                                    | 1   | 式   |     |     |               |
| 不断水工資材費                                            |     |     |     |     | Y44P0002699   |
|                                                    | 1   | 式   |     |     |               |
| 仕切弁筐類<br>口環付斜式弁筐(カー・FCD製・頭部φ300)<br>H=625 820      |     |     |     |     | TZZ0840<br>00 |
|                                                    | 2   | 個   |     |     |               |
| 仕切弁筐類<br>口環付斜式弁筐(カー・FCD製・頭部φ300)<br>H=810 1010     |     |     |     |     | TZZ0841<br>00 |
|                                                    | 2   | 個   |     |     |               |
| 弁筐座台及び弁基礎用底版<br>弁筐座台(丸型再生プラスチック製)<br>H=50          |     |     |     |     | TZZ0928<br>00 |
|                                                    | 4   | 個   |     |     |               |
| 弁筐座台及び弁基礎用底版<br>弁基礎用底版(角形コンクリート製)<br>W500×D300×H60 |     |     |     |     | TZZ0929<br>00 |
|                                                    | 4   | 個   |     |     |               |
| 硬質塩化ビニール管<br>φ400 L=4m                             |     |     |     |     | F900001<br>00 |
|                                                    | 1   | 本   |     |     |               |
| 弁筐関連資材<br>仕切弁継足棒 L=500<br>四方向固定                    |     |     |     |     | TZZ0834<br>00 |
|                                                    | 2   | 本   |     |     |               |
| 弁筐関連資材<br>仕切弁継足棒 L=1000<br>四方向固定                   |     |     |     |     | TZZ0836<br>00 |
|                                                    | 2   | 本   |     |     |               |
| *調整データ*                                            |     |     |     |     | #0040         |
|                                                    |     | 調整式 |     |     |               |
| 鑄鉄管用ロータリーバルブ<br>φ400×400 NS受口付                     |     |     |     |     | F400001<br>00 |
|                                                    | 2   | 基   |     |     |               |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0016

| 費目・工種・施工名称など                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 不断水挿入型ソフトシール弁<br>φ400 DIP用                     | 2   | 基   |     |     | F40001<br>00                  |
| 不断水工労務費                                        | 1   | 式   |     |     | Y44P0002699                   |
| ねじ式弁筐設置工<br>A、B形 1号<br>底版 有り                   | 4   | 箇所  |     |     | SZ0690<br>00<br>施工 第0 -0007号表 |
| 鑄鉄管切断工(エンジンカッター)<br>φ400<br>撤去管(ダクタイル鑄鉄管(FCD)) | 4   | 口   |     |     | SZ0455<br>00<br>施工 第0 -0111号表 |
| *調整データ*                                        |     | 調整式 |     |     | #0040                         |
| ロータリーバルブ設置工<br>φ400×400                        | 2   | 箇所  |     |     | F400002<br>00                 |
| 不断水ソフトシール弁施工費<br>φ400 DIP 屋間施工                 | 2   | 箇所  |     |     | F40002<br>00                  |
| 不断水工土工費                                        | 1   | 式   |     |     | Y44P0002699                   |
| 不断水土工6-①<br>林道車道 不断水工<br>DP=2.045 H=3.121      | 1   | 箇所  |     |     | V50011<br>00<br>施工 第0 -0112号表 |
| 不断水土工6-②<br>県道歩道 不断水工<br>DP=1.200 H=2.276      | 1   | 箇所  |     |     | V50012<br>00<br>施工 第0 -0120号表 |
| 水路横断工                                          | 1   | 式   |     |     | Y211S002748                   |
| ステンレス鋼管工                                       | 1   | 式   |     |     | Y320B002749                   |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0017

| 費目・工種・施工名称など                                                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| ステンレス鋼管工賃材費                                                                |     |     |     |     | Y45W5000042    |
|                                                                            | 1   | 式   |     |     |                |
| 空気弁・消火栓等ホック用鉄蓋<br>丸型(カー・FCD製) 丸型内径φ600                                     |     |     |     |     | TZZ0953<br>00  |
|                                                                            | 1   | 枚   |     |     |                |
| 消火栓・空気弁用リブコンクリートボックス(丸形)<br>段積用上段部(丸型φ600)H=200                            |     |     |     |     | TZZ0938<br>00  |
|                                                                            | 1   | 個   |     |     |                |
| 消火栓・空気弁用リブコンクリートボックス(丸形)<br>段積用中段部(丸型φ600)H=100                            |     |     |     |     | TZZ0939<br>00  |
|                                                                            | 1   | 個   |     |     |                |
| 消火栓・空気弁用リブコンクリートボックス(丸形)<br>床版(丸型φ600)H=40                                 |     |     |     |     | TZZ0946<br>00  |
|                                                                            | 1   | 個   |     |     |                |
| *調整データ*                                                                    |     |     |     |     | #0040          |
|                                                                            |     | 調整式 |     |     |                |
| 両B曲管<br>400A×900L×90°×638L<br>SUS304TP Sch20S埋設部外面PU被覆                     |     |     |     |     | F300001<br>00  |
|                                                                            | 1   | 基   |     |     |                |
| 両B曲管(取出付)<br>400A×100A×638L×90°<br>×2300L×370H<br>SUS304TP Sch20S埋設部外面PU被覆 |     |     |     |     | F3000011<br>00 |
|                                                                            | 1   | 基   |     |     |                |
| 両B直管<br>400A×4000L<br>SUS304TP Sch20S                                      |     |     |     |     | F300002<br>00  |
|                                                                            | 1   | 基   |     |     |                |
| 両B曲管<br>400A×2300L×90°×703L<br>SUS304TP Sch20S埋設部外面PU被覆                    |     |     |     |     | F300003<br>00  |
|                                                                            | 1   | 基   |     |     |                |
| 両B曲管<br>400A×703L×90°×900L<br>SUS304TP Sch20S埋設部外面PU被覆                     |     |     |     |     | F3000031<br>00 |
|                                                                            | 1   | 基   |     |     |                |
| 不凍急排空気弁<br>φ50<br>sus                                                      |     |     |     |     | F300004<br>00  |
|                                                                            | 1   | 基   |     |     |                |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0018

| 費目・工種・施工名称など                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 継手材<br>LSPフランジパッキン φ100                             | 1   | 組   |     |     | TZZ1806<br>00                  |
| 耐震絶縁継手付伸縮可とう管<br>φ400 h=200 (GX受口×SUSベベル)<br>タイロッド付 | 1   | 基   |     |     | F300005<br>00                  |
| 耐震絶縁継手付伸縮可とう管<br>φ400 h=200 (GX挿口×SUSベベル)<br>タイロッド付 | 1   | 基   |     |     | F300006<br>00                  |
| ジョイントコート<br>400A用                                   | 6   | 基   |     |     | F300007<br>00                  |
| ステンレス鋼管工労務費                                         | 1   | 式   |     |     | Y45W5000043                    |
| 防護コンクリート工<br>2箇所                                    | 1   | 式   |     |     | V600002<br>00<br>施工 第0 -0121号表 |
| *調整データ*                                             |     | 調整式 |     |     | #0040                          |
| 荷おろし工                                               | 1   | 式   |     |     | F300011<br>00                  |
| 地組工<br>φ400                                         | 1   | 式   |     |     | F300012<br>00                  |
| 架設工<br>φ400                                         | 1   | 式   |     |     | F300013<br>00                  |
| ステンレス溶接工<br>φ400A (t=8.0mm)                         | 6   | 口   |     |     | F300014<br>00                  |
| 空気弁設置工<br>φ50                                       | 1   | 口   |     |     | F300015<br>00                  |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0019

| 費目・工種・施工名称など                                                                            | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-------------------------------|
| フランジ継手工 (7.5k)<br>A100用                                                                 | 1    | 箇所             |     |     | F100039<br>00                 |
| 伸縮可とう管設置工<br>φ400 h=2200                                                                | 2    | 箇所             |     |     | F300016<br>00                 |
| ジョイントコート工 (労務)<br>400A用                                                                 | 6    | 箇所             |     |     | F300017<br>00                 |
| X線検査工                                                                                   | 1    | 日              |     |     | F300018<br>00                 |
| 仮設工                                                                                     | 1    | 式              |     |     | Y2005                         |
| 仮設材質料等                                                                                  | 1    | 式              |     |     | Y3005                         |
| 軽量鋼矢板                                                                                   | 1    | 式              |     |     | Y4005                         |
| 軽量鋼矢板賃料・損料<br>LSP1, 2, 3型 180日 (6か月以内)<br>H=1.5m~3.5m                                   | 1    | 式              |     |     | V40002<br>00<br>施工 第0 -0126号表 |
| 産廃処分工                                                                                   | 1    | 式              |     |     | Y2120002822                   |
| 産廃処分工                                                                                   | 1    | 式              |     |     | Y33K5000021                   |
| 産廃処分工                                                                                   | 1    | 式              |     |     | Y45W5000125                   |
| ダンプ運搬工 (4 t 積車)<br>運搬距離 L=9.5km<br>クローラ型 山O. 4 5m <sup>3</sup> (平O. 3 5m <sup>3</sup> ) | 37.9 | m <sup>3</sup> |     |     | SZA260<br>00<br>施工 第0 -0127号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0020

| 費目・工種・施工名称など                                                | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|-------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| ダンプ運搬工（4 t 積車）<br>運搬距離 L=12km<br>クローラ型 山0. 4 5m3（平0. 3 5m3） | 7.1  | m3  |     |     | SZA260<br>00<br>施工 第0 -0128号表 |
| *調整データ*                                                     |      | 調整式 |     |     | #0040                         |
| アスファルト塊処分費<br>中間処理                                          | 89.0 | t   |     |     | W1000                         |
| 切断汚泥処分費<br>中間処理                                             | 10.0 | t   |     |     | W3000                         |
| 安全工                                                         | 1    | 式   |     |     | Y2121002865                   |
| 交通誘導員                                                       | 1    | 式   |     |     | Y3200002678                   |
| 交通誘導員                                                       | 1    | 式   |     |     | Y4400002679                   |
| 交通誘導警備員B<br>[0.908]                                         | 282  | 人   |     |     | R0900<br>00                   |
| 直接工事費                                                       |      |     |     |     |                               |
| 運 搬 費                                                       |      | 式   |     |     | Z0002                         |
| 運搬費                                                         |      | 式   |     |     | Y2010                         |
| 仮設材の運搬費<br>運搬質量 25.6 t<br>運搬距離（片道）53km                      | 1.0  | 式   |     |     | S0070<br>00<br>施工 第0 -0129号表  |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0021

| 費目・工種・施工名称など                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------------|
| 仮設材等の積込み、取卸し費<br>積込み取卸し（往復分） | 25.6 | t   |     |     | S0072<br>00<br>施工 第0 -0130号表 |
| 営 繕 費                        |      | 式   |     |     | Z0006                        |
| 工事名標示板加算額<br>（木材使用・据付撤去含む）   | 2    | 基   |     |     | T9940<br>00                  |
| 共通仮設費<br>対象額算出               |      | 式   |     |     |                              |
| 共通仮設費（率分）                    |      | 式   |     |     | Z0013                        |
| 共通仮設費                        |      |     |     |     |                              |
| 純工事費                         |      |     |     |     |                              |
| 現場管理費<br>対象額算出               |      | 式   |     |     |                              |
| 現場管理費                        |      | 式   |     |     |                              |
| 工事原価                         |      |     |     |     |                              |
| 一般管理費<br>対象額算出               |      | 式   |     |     |                              |
| 一般管理費等                       |      | 式   |     |     |                              |

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0022

| 費目・工種・施工名称など |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 工事価格         |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |
| 工事価格（改め）     |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |
| 消費税相当額       |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     | 式   |     |     |     |
| 工事費          |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |
|              |  |     |     |     |     |     |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0023

| 費目・工種・施工名称など                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 本工事費                                  |     |     |     |     | X2000         |
| 重要給水施設配水管耐震化工（補助対象外）                  |     |     |     |     | Y100H002672   |
| 流量計室設置工                               | 1   | 式   |     |     | Y211Z002803   |
| 流量計室設置工                               |     | 式   |     |     | Y3001         |
| 流量計室設置工資材費                            | 1   | 式   |     |     | Y4001         |
| 空気弁・消火栓等ホック用鉄蓋<br>丸型（カー・FCD製）丸型内径φ600 | 1   | 枚   |     |     | TZZ0953<br>00 |
| マンホール 調整リング<br>H150 600×150           | 1   | 個   |     |     | TG225<br>00   |
| マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊<br>600C 600×900×600 | 1   | 個   |     |     | TG148<br>00   |
| マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>900B 900×600     | 1   | 個   |     |     | TG128<br>00   |
| マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>900C 900×900     | 1   | 個   |     |     | TG129<br>00   |
| マンホール 床版<br>φ1120×150                 | 1   | 個   |     |     | TG216<br>00   |
| 流量計室設置工労務費                            | 1   | 式   |     |     | Y4002         |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0024

| 費目・工種・施工名称など                                                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 円型鉄蓋設置工<br>円形4号 φ600<br>30kg以上60kg未満                              | 1    | 個   |     |     | SZ0630<br>00<br>施工 第0 -0081号表 |
| 組立マンホール設置 手間のみ<br>1号(内径 900mm) 深さ3m以下<br>週休二日4週8休以上(月単位) 補正係数1.03 | 1    | 箇所  |     |     | TGM11<br>00                   |
| 基礎碎石<br>17.5cmを超え20.0cm以下<br>クラッシャラン C-40                         | 4.0  | m2  |     |     | SPA391<br>00<br>施工 第0 -0125号表 |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物<br>人力打設                                        | 0.25 | m3  |     |     | SPB401<br>00<br>施工 第0 -0131号表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                                               | 0.95 | m2  |     |     | SPB431<br>00<br>施工 第0 -0119号表 |
| 構造物とりこわし工(人力施工)<br>鉄筋構造物                                          | 0.05 | m3  |     |     | S7308<br>00<br>施工 第0 -0132号表  |
| モルタル練<br>セメント(高炉B)25kg袋入                                          | 0.02 | m3  |     |     | SPB405<br>00<br>施工 第0 -0133号表 |
| 撤去工                                                               | 1    | 式   |     |     | Y2006                         |
| 既設管撤去工                                                            | 1    | 式   |     |     | Y3006                         |
| 水管橋撤去                                                             | 1    | 式   |     |     | Y4006                         |
| 鋳鉄管吊込み撤去工:機械<br>φ400                                              | 10.4 | m   |     |     | SZ0010<br>00<br>施工 第0 -0134号表 |
| 鋳鉄管切断工(エンジンカッター)<br>φ400<br>撤去管(ダクタイル鋳鉄管(FCD))                    | 4    | 口   |     |     | SZ0455<br>00<br>施工 第0 -0111号表 |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0025

| 費目・工種・施工名称など                                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 産廃処分工                                                        |      |     |     |     | Y2120002822                   |
|                                                              | 1    | 式   |     |     |                               |
| 産廃処分工                                                        |      |     |     |     | Y33K5000021                   |
|                                                              | 1    | 式   |     |     |                               |
| 産廃処分工                                                        |      |     |     |     | Y45W5000125                   |
|                                                              | 1    | 式   |     |     |                               |
| ダンプ運搬工（4 t 積車）<br>運搬距離 L=9.7km<br>クローラ型 山0. 4 5m3（平0. 3 5m3） | 0.05 | m3  |     |     | SZA260<br>00<br>施工 第0 -0135号表 |
| *調整データ*                                                      |      |     |     |     | #0040                         |
|                                                              |      | 調整式 |     |     |                               |
| コンクリート殻処分費（有筋）<br>昼間処理                                       | 0.11 | t   |     |     | W2000                         |
| 直接工事費                                                        |      |     |     |     |                               |
|                                                              |      |     |     |     |                               |
| 共通仮設費<br>対象額算出                                               |      |     |     |     |                               |
|                                                              |      | 式   |     |     |                               |
| 共通仮設費（率分）                                                    |      |     |     |     | Z0013                         |
|                                                              |      | 式   |     |     |                               |
| 共通仮設費                                                        |      |     |     |     |                               |
|                                                              |      |     |     |     |                               |
| 純工事費                                                         |      |     |     |     |                               |
|                                                              |      |     |     |     |                               |
| 現場管理費<br>対象額算出                                               |      |     |     |     |                               |
|                                                              |      | 式   |     |     |                               |

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0026

| 費目・工種・施工名称など   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 現場管理費          |     | 式   |     |     |     |
| 工事原価           |     |     |     |     |     |
| 一般管理費<br>対象額算出 |     | 式   |     |     |     |
| 一般管理費等         |     | 式   |     |     |     |
| 工事価格           |     |     |     |     |     |
| 工事価格（改め）       |     |     |     |     |     |
| 消費税相当額         |     | 式   |     |     |     |
| 工事費            |     |     |     |     |     |
| 工事価格計          |     |     |     |     |     |
| 消費税相当額<br>計    |     | 式   |     |     |     |
| 工事費計           |     |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0027

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考               |
|----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------|
| <b>鋳鉄管吊込み据付工：機械</b><br>SZ0010<br>φ 4 0 0                       | 10   | m   |     |     | 施工 第0 -0001号表     |
| 配管工<br>[0.764]                                                 | 0.25 | 人   |     |     | R0300<br>0.21*1.2 |
| 普通作業員<br>[0.828]                                               | 0.37 | 人   |     |     | R0030<br>0.31*1.2 |
| トラックレンタル賃料 油圧伸縮ジャック型 4.9t吊                                     | 0.35 | 日   |     |     | K0005<br>0.29*1.2 |
| *** 合 計 ***                                                    | 10   | m   |     |     |                   |
| *** 単位当たり ***                                                  | 1    | m   |     |     |                   |
| A=1      据付<br>B=8      φ 4 0 0<br>C=1      少ない<br>D=2      普通 |      |     |     |     |                   |
|                                                                |      |     |     |     |                   |
|                                                                |      |     |     |     |                   |
|                                                                |      |     |     |     |                   |
|                                                                |      |     |     |     |                   |
|                                                                |      |     |     |     |                   |
|                                                                |      |     |     |     |                   |
|                                                                |      |     |     |     |                   |
|                                                                |      |     |     |     |                   |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0028

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>鋳鉄管切断・溝切り加工同時(GX型)</b><br>SZ0462<br>φ 4 0 0 | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0002号表 |
| 特殊作業員<br>[0.769]                               | 0.28 | 人   |     |     | R0020         |
| 普通作業員<br>[0.828]                               | 1.25 | 人   |     |     | R0030         |
| パイプ切削切断機損料<br>N-450                            | 0.37 | 日   |     |     | TZ8261        |
| 諸雑費                                            | 5.00 | %   |     |     | #09           |
| *** 単位当たり ***                                  | 1    | 口   |     |     |               |
| A=7      φ 4 0 0                               |      |     |     |     |               |
|                                                |      |     |     |     |               |
|                                                |      |     |     |     |               |
|                                                |      |     |     |     |               |
|                                                |      |     |     |     |               |
|                                                |      |     |     |     |               |
|                                                |      |     |     |     |               |
|                                                |      |     |     |     |               |
|                                                |      |     |     |     |               |
|                                                |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0029

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------|
| <b>鋳鉄管切断・溝切り加工 2 工程 (NS・GX/専用</b><br>SZ0470<br>φ 4 0 0<br>溝切り加工のみ | 1     | 口   |     |     | 施工 第0 -0003号表      |
| 特殊作業員<br>[0.769]                                                  | 0.20  | 人   |     |     | R0020<br>0.28*0.7  |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                  | 0.36  | 人   |     |     | R0030<br>0.52*0.7  |
| タッピンねじ式専用工具損料 (溝切機)                                               | 0.22  | 日   |     |     | TZ8272<br>0.31*0.7 |
| 溝切り・切断刃損耗費                                                        | 0.062 | 率   |     |     | 0.089*0.7          |
| 諸雑費                                                               | 1.00  | %   |     |     | #09                |
| *** 単位当たり ***                                                     | 1     | 口   |     |     |                    |
| A=8      φ 4 0 0<br>B=2      溝切りのみ                                |       |     |     |     |                    |
|                                                                   |       |     |     |     |                    |
|                                                                   |       |     |     |     |                    |
|                                                                   |       |     |     |     |                    |
|                                                                   |       |     |     |     |                    |
|                                                                   |       |     |     |     |                    |
|                                                                   |       |     |     |     |                    |
|                                                                   |       |     |     |     |                    |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0030

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>G X 形継手接合工</b><br>SZ0070<br>直管<br>φ 4 0 0  | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
| 配管工<br>[0.764]                                | 0.10 | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[0.828]                              | 0.10 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                           | 1.00 | %   |     |     | #09           |
| *** 単位当たり ***                                 | 1    | 口   |     |     |               |
| A=1      直管<br>B=7      φ 4 0 0               |      |     |     |     |               |
| *****                                         |      |     |     |     |               |
| <b>G X 形継手接合工</b><br>SZ0070<br>異形管<br>φ 4 0 0 | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| 配管工<br>[0.764]                                | 0.12 | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[0.828]                              | 0.12 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                           | 1.00 | %   |     |     | #09           |
| *** 単位当たり ***                                 | 1    | 口   |     |     |               |
| A=2      異形管<br>B=7      φ 4 0 0              |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0031

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                        | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考           |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| <b>バタフライ弁設置工(鋳鉄製・鋼板製)：機械</b><br>SZ0580<br>縦型<br>φ400 | 1     | 基     |       |       | 施工 第0 -0006号表 |
| 配管工<br>[0.764]                                       | 0.41  | 人     |       |       | R0300         |
| 普通作業員<br>[0.828]                                     | 1.13  | 人     |       |       | R0030         |
| トラックレンタル賃料 油圧伸縮ジャッキ型 4.9t吊                           | 0.28  | 日     |       |       | K0005         |
| *** 単位当たり ***                                        | 1     | 基     |       |       |               |
| A=1 縦型<br>B=5 φ400<br>C=1 設置                         |       |       |       |       |               |
| *****                                                | ***** | ***** | ***** | ***** | *****         |
| <b>ねじ式弁筐設置工</b><br>SZ0690<br>A、B形 1号<br>底版 有り        | 1     | 箇所    |       |       | 施工 第0 -0007号表 |
| 普通作業員<br>[0.828]                                     | 0.04  | 人     |       |       | R0030         |
| *** 単位当たり ***                                        | 1     | 箇所    |       |       |               |
| A=1 A、B形 1号<br>B=2 底版 有り (A、B形の場合のみ選択可)<br>C=1 設置    |       |       |       |       |               |
|                                                      |       |       |       |       |               |
|                                                      |       |       |       |       |               |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0033

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|---------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工<br>SZ0120<br>φ 4 0 0                                                  | 100    | m   |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 配管工<br>[0.764]                                                                      | 0.75   | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                    | 0.75   | 人   |     |     | R0030         |
| ポリエチレンスリーブ<br>φ 4 0 0 × 7. 0 m                                                      | 128.33 | m   |     |     | TZ8019        |
| 溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ<br>巾50mm                                                         | 190.40 | m   |     |     | TZ8052        |
| *** 合 計 ***                                                                         | 100    | m   |     |     |               |
| *** 単位当たり ***                                                                       | 1      | m   |     |     |               |
| A=8      φ 4 0 0<br>B=2      粘着テープ<br>C=0.1    ポリエチレンスリーブ割増係数<br>D=0      固定バンド割増係数 |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0034

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------------------|
| <b>管明示テープ工：鋳鉄管</b><br>SZ0150<br>φ 4 0 0 × 6 0 0 0 天端明示有り                           | 100  | m   |     |     | 施工 第0 -0010号表                      |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                   | 0.17 | 人   |     |     | R0030                              |
| 管明示テープ（エコポリ製・印刷表示付）<br>W50mm×t0.15mm 粘着                                            | 6.00 | m   |     |     | TZ7112                             |
| *** 合 計 ***                                                                        | 100  | m   |     |     |                                    |
| *** 単位当たり ***                                                                      | 1    | m   |     |     |                                    |
| A=9 φ 4 0 0 × 6 0 0 0 天端明示有り<br>B=6 管明示テープ数量（m）<br>C=2 ビニル製・印刷表示付 W50mm×t0.15mm 粘着 |      |     |     |     |                                    |
| *****                                                                              |      |     |     |     |                                    |
| <b>管明示シート工</b><br>VZ016<br>W 1 5 0 mm × 5 0 m 2 倍                                  | 100  | m   |     |     | 施工 第0 -0011号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                   | 0.4  | 人   |     |     | R0030                              |
| 埋設アルミシート<br>2 倍折込                                                                  | 100  | m   |     |     | FTZ7012                            |
| *** 合 計 ***                                                                        | 100  | m   |     |     |                                    |
| *** 単位当たり ***                                                                      | 1    | m   |     |     |                                    |
|                                                                                    |      |     |     |     |                                    |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0035

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------------------|
| <b>本管土工1-①</b><br>V000001<br>林道車道 DIP400 DP=1.955m<br>掘削深 H=2.48 軽量鋼矢板 H=3.0 2段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0 -0012号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 機械掘削工<br>クロー型 山0.45m3（平0.35m3）吊能力2.9t                                           | 2.49 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表             |
| 保護砂埋戻工<br>クロー型 山0.45m3（平0.35m3）吊能力2.9t                                          | 0.58 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表             |
| クリンカアッシュ（土質改良材）<br>（単位容積重量 1.0 t/m3）                                            | 0.77 | t   |     |     | TU360                              |
| 碎石埋戻工<br>クロー型 山0.45m3（平0.35m3）吊能力2.9t                                           | 1.66 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表             |
| クラッシュラン<br>C-40 40～0mm                                                          | 2.11 | m3  |     |     | T8321                              |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                     | 1.00 | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0018号表             |
| ダンプ運搬工（4 t 積車）<br>運搬距離 L=2km<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）                          | 2.49 | m3  |     |     | SZA260<br>施工 第0-0020号表             |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                                                | 2.49 | m3  |     |     | SPA109<br>施工 第0-0022号表             |
| 土留工（軽量鋼矢板たて込み）（両側分）：機械<br>掘削深 2.5m以下<br>軽量金属製支保工                                | 1.0  | m   |     |     | SZA020<br>施工 第0-0023号表             |
| *** 単位当たり ***                                                                   | 1    | m   |     |     |                                    |
|                                                                                 |      |     |     |     |                                    |
|                                                                                 |      |     |     |     |                                    |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0036

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|----------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>機械掘削工</b><br>SZA211<br>クロー型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t | 100  | m3  |     |     | 施工 第0-0013号表           |
| 土木一般世話役<br>[0.775]                                       | 1.50 | 人   |     |     | R0010                  |
| 普通作業員<br>[0.828]                                         | 3.90 | 人   |     |     | R0030                  |
| バックホウ(クレーン機能付)運転<br>機-1<br>山0.45m3 (平0.35m3) 2.9t吊       | 8.80 | h   |     |     | SZ8027<br>施工 第0-0014号表 |
| 諸雑費                                                      | 1    | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                              | 100  | m3  |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                            | 1    | m3  |     |     |                        |
| A=2 クロー型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                       |      |     |     |     |                        |
|                                                          |      |     |     |     |                        |
|                                                          |      |     |     |     |                        |
|                                                          |      |     |     |     |                        |
|                                                          |      |     |     |     |                        |
|                                                          |      |     |     |     |                        |
|                                                          |      |     |     |     |                        |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0038

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|----------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>保護砂埋戻工</b><br>SZA221<br>クラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t | 100  | m3  |     |     | 施工 第0-0015号表           |
| 土木一般世話役<br>[0.775]                                       | 2.50 | 人   |     |     | R0010                  |
| 普通作業員<br>[0.828]<br>埋戻し+締固め                              | 6.80 | 人   |     |     | R0030                  |
| バックホウ（クレーン機能付）運転<br>機-1<br>山0.45m3 (平0.35m3) 2.9t吊       | 6.20 | h   |     |     | SZ8027<br>施工 第0-0014号表 |
| タンパ運転<br>機-31<br>60~80kg                                 | 3.00 | 日   |     |     | SZK511<br>施工 第0-0016号表 |
| 諸雑費                                                      | 1    | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                              | 100  | m3  |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                            | 1    | m3  |     |     |                        |
| A=2      クラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                   |      |     |     |     |                        |
|                                                          |      |     |     |     |                        |
|                                                          |      |     |     |     |                        |
|                                                          |      |     |     |     |                        |
|                                                          |      |     |     |     |                        |
|                                                          |      |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0039

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------|
| タンパ運転<br>SZK511<br>機-31<br>60~80kg                                     | 1    | 日   |     |     | 施工 第0-0016号表 |
| 特殊作業員<br>[0.769]                                                       | 1.00 | 人   |     |     | R0020        |
| レギュラーガソリン<br>スタンド                                                      | 5.00 | L   |     |     | T0240        |
| タンパ及びランマ<br>60~80kg                                                    | 1.38 | 供用日 |     |     | K2620        |
| 諸雑費                                                                    | 1    | 式   |     |     | #99          |
| *** 単位当たり ***                                                          | 1    | 日   |     |     |              |
| A=1      60~80kg<br>B=1      運転労務数量<br>C=5      燃料消費量<br>D=1.38   賃料数量 |      |     |     |     |              |
|                                                                        |      |     |     |     |              |
|                                                                        |      |     |     |     |              |
|                                                                        |      |     |     |     |              |
|                                                                        |      |     |     |     |              |
|                                                                        |      |     |     |     |              |
|                                                                        |      |     |     |     |              |
|                                                                        |      |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0040

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|----------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>碎石埋戻工</b><br>SZA221<br>クロー型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t | 100  | m3  |     |     | 施工 第0-0017号表           |
| 土木一般世話役<br>[0.775]                                       | 2.50 | 人   |     |     | R0010                  |
| 普通作業員<br>[0.828]<br>埋戻し+締固め                              | 6.80 | 人   |     |     | R0030                  |
| バックホウ（クレーン機能付）運転<br>機-1<br>山0.45m3 (平0.35m3) 2.9t吊       | 6.20 | h   |     |     | SZ8027<br>施工 第0-0014号表 |
| タンパ運転<br>機-31<br>60~80kg                                 | 3.00 | 日   |     |     | SZK511<br>施工 第0-0016号表 |
| 諸雑費                                                      | 1    | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                              | 100  | m3  |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                            | 1    | m3  |     |     |                        |
| A=2 クロー型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                       |      |     |     |     |                        |
|                                                          |      |     |     |     |                        |
|                                                          |      |     |     |     |                        |
|                                                          |      |     |     |     |                        |
|                                                          |      |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0041

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------|
| 路盤工<br>SZA240<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                      | 100   | m2  |     |     | 施工 第0 -0018号表          |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                           | 0.78  | 人   |     |     | R0030                  |
| クラッシャラン<br>C-40 40~0mm                                                                     | 12.70 | m3  |     |     | T8321                  |
| タンパ運転<br>機-31<br>60~80kg                                                                   | 0.45  | 日   |     |     | SZK511<br>施工 第0-0019号表 |
| 諸雑費                                                                                        | 1     | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                                                                | 100   | m2  |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                              | 1     | m2  |     |     |                        |
| A=1 施工幅 1.8m未満<br>B=1 下層路盤<br>C=10 一層仕上り厚さ (cm)<br>D=3 クラッシャラン<br>E=2 振動ロー 排出ガス対策型(第1基) 使用 |       |     |     |     |                        |
|                                                                                            |       |     |     |     |                        |
|                                                                                            |       |     |     |     |                        |
|                                                                                            |       |     |     |     |                        |
|                                                                                            |       |     |     |     |                        |
|                                                                                            |       |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0042

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------|
| タンパ運転<br>SZK511<br>機-31<br>60~80kg                                     | 1    | 日   |     |     | 施工 第0-0019号表 |
| 特殊作業員<br>[0.769]                                                       | 1.00 | 人   |     |     | R0020        |
| レギュラーガソリン<br>スタンド                                                      | 4.00 | L   |     |     | T0240        |
| タンパ及びランマ<br>60~80kg                                                    | 1.61 | 供用日 |     |     | K2620        |
| 諸雑費                                                                    | 1    | 式   |     |     | #99          |
| *** 単位当たり ***                                                          | 1    | 日   |     |     |              |
| A=1      60~80kg<br>B=1      運転労務数量<br>C=4      燃料消費量<br>D=1.61   賃料数量 |      |     |     |     |              |
|                                                                        |      |     |     |     |              |
|                                                                        |      |     |     |     |              |
|                                                                        |      |     |     |     |              |
|                                                                        |      |     |     |     |              |
|                                                                        |      |     |     |     |              |
|                                                                        |      |     |     |     |              |
|                                                                        |      |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0043

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0044

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>ダンプトラック運転</b><br>SZK506<br>機-22<br>4 t 積級                                                  | 1     | 日   |     |     | 施工 第0 -0021号表 |
| 運転手 (一般)<br>[0.793]                                                                           | 1.00  | 人   |     |     | R0130         |
| 軽油<br>ミニローリー (パトロール給油)                                                                        | 32.00 | L   |     |     | T0250         |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>4 t 積級                                                               | 1.29  | 供用日 |     |     | MA302         |
| ダンプトラックタイヤ損耗 4 t<br>路面状況 良好<br><br>【損料表】                                                      | 1.29  | 供用日 |     |     | K1013         |
| 諸雑費                                                                                           | 1     | 式   |     |     | #99           |
| *** 単位当たり ***                                                                                 | 1     | 日   |     |     |               |
| A=2      4 t 積級<br>B=1      補正なし<br>C=1      タイヤの損耗状態 良好<br>D=1      運転労務数量<br>E=32     燃料消費量 |       |     |     |     |               |
| F=1.29    機械損料数量                                                                              |       |     |     |     |               |
|                                                                                               |       |     |     |     |               |
|                                                                                               |       |     |     |     |               |
|                                                                                               |       |     |     |     |               |
|                                                                                               |       |     |     |     |               |
|                                                                                               |       |     |     |     |               |

頁0-0045

標準單價：                      機械構成比：                      勞務構成比：                      材料構成比：                      市場單價構成比：

|             |       |     |
|-------------|-------|-----|
| 20250000006 | 福 島 県 | 金抜き |
|-------------|-------|-----|

# 施 工 内 訳 表

頁0-0046

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------|
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分):機械<br>SZA020<br>掘削深 2.5m以下<br>軽量金属製支保工                                                                      | 100    | m   |     |     | 施工 第0-0023号表           |
| 軽量鋼矢板たて込み工(両側分):機械<br>掘削深 2.5m以下<br>ｸｰﾗｰ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                                             | 100.00 | m   |     |     | SZA041<br>施工 第0-0024号表 |
| 軽量鋼矢板引抜き工(両側分):機械<br>掘削深 2.5m以下<br>ﾊﾞｯｸﾙ 吊能力2.9t 山0.45m3 (平0.35m3)                                                              | 100.00 | m   |     |     | SZA045<br>施工 第0-0025号表 |
| 支保工(軽量金属製) 設置撤去<br>2段:3.5m以下<br>軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート                                                                             | 100.00 | m   |     |     | SZA065<br>施工 第0-0026号表 |
| *** 合 計 ***                                                                                                                     | 100    | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                   | 1      | m   |     |     |                        |
| A=1 建込み・引抜き<br>B=3 掘削深 2.5m以下<br>C=4 ｸｰﾗｰ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t<br>D=2 ﾊﾞｯｸﾙ 排ガス対策型(第1次基準値)使用<br>E=2 軽量金属製支保工(J,K,L,M条件選択) |        |     |     |     |                        |
| F=1 木製支保工:設置撤去<br>G=1 木矢板 2.0m未満<br>H=0 木製支保工:腹起し材数量(本/100m)<br>I=0 木製支保工:切りばり材数量(m3/100m)<br>J=1 軽量金属製支保工:設置撤去                 |        |     |     |     |                        |
| K=2 2段:3.5m以下<br>L=1 軽量金属腹起し材<br>M=1 水圧式パイプサポート<br>N=2 ﾊﾞｯｸﾙ 吊能力2.9t 山0.45m3 (平0.35m3)                                          |        |     |     |     |                        |
|                                                                                                                                 |        |     |     |     |                        |
|                                                                                                                                 |        |     |     |     |                        |
|                                                                                                                                 |        |     |     |     |                        |
|                                                                                                                                 |        |     |     |     |                        |
|                                                                                                                                 |        |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0047

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>軽量鋼矢板たて込み工(両側分) : 機械</b><br>SZA041<br>掘削深 2.5m以下<br>クラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t | 100   | m   |     |     | 施工 第0-0024号表           |
| 土木一般世話役<br>[0.775]                                                                   | 2.40  | 人   |     |     | R0010                  |
| 特殊作業員<br>[0.769]                                                                     | 2.40  | 人   |     |     | R0020                  |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                     | 7.20  | 人   |     |     | R0030                  |
| バックホウ(クレーン機能付)運転<br>機-1<br>山0.45m3 (平0.35m3) 2.9t吊                                   | 12.50 | h   |     |     | SZ8027<br>施工 第0-0014号表 |
| 諸雑費                                                                                  | 1     | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                                                          | 100   | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                        | 1     | m   |     |     |                        |
| A=3 掘削深 2.5m以下<br>B=2 クラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t<br>C=2 排出ガス対策型(第1次基準値) 使用        |       |     |     |     |                        |
|                                                                                      |       |     |     |     |                        |
|                                                                                      |       |     |     |     |                        |
|                                                                                      |       |     |     |     |                        |
|                                                                                      |       |     |     |     |                        |
|                                                                                      |       |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0048

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>軽量鋼矢板引抜き工(両側分)：機械</b><br>SZA045<br>掘削深 2.5m以下<br>バックホウ 吊能力2.9t 山0.45m3 (平0.35m3) | 100  | m   |     |     | 施工 第0-0025号表           |
| 土木一般世話役<br>[0.775]                                                                  | 0.90 | 人   |     |     | R0010                  |
| 特殊作業員<br>[0.769]                                                                    | 0.90 | 人   |     |     | R0020                  |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                    | 2.70 | 人   |     |     | R0030                  |
| バックホウ(クレーン機能付)運転<br>機-1<br>山0.45m3 (平0.35m3) 2.9t吊                                  | 6.50 | h   |     |     | SZ8027<br>施工 第0-0014号表 |
| 諸雑費                                                                                 | 1    | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                                                         | 100  | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                       | 1    | m   |     |     |                        |
| A=3 掘削深 2.5m以下<br>B=2 バックホウ 吊能力2.9t 山0.45m3 (平0.35m3)                               |      |     |     |     |                        |
|                                                                                     |      |     |     |     |                        |
|                                                                                     |      |     |     |     |                        |
|                                                                                     |      |     |     |     |                        |
|                                                                                     |      |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0049

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>支保工(軽量金属製) 設置撤去</b><br>SZA065<br>2段：3.5m以下<br>軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート | 100    | m   |     |     | 施工 第0-0026号表           |
| 腹起し材設置撤去工<br>軽量金属腹起し材 2段：3.5m以下                                      | 100.00 | m   |     |     | SZA070<br>施工 第0-0027号表 |
| 切梁材設置撤去工<br>水圧式パイプサポート 2段：3.5m以下                                     | 100.00 | m   |     |     | SZA080<br>施工 第0-0028号表 |
| *** 合 計 ***                                                          | 100    | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                        | 1      | m   |     |     |                        |
| A=1 設置撤去<br>B=2 2段：3.5m以下<br>C=1 軽量金属腹起し材<br>D=1 水圧式パイプサポート          |        |     |     |     |                        |
|                                                                      |        |     |     |     |                        |
|                                                                      |        |     |     |     |                        |
|                                                                      |        |     |     |     |                        |
|                                                                      |        |     |     |     |                        |
|                                                                      |        |     |     |     |                        |
|                                                                      |        |     |     |     |                        |
|                                                                      |        |     |     |     |                        |
|                                                                      |        |     |     |     |                        |
|                                                                      |        |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0050

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| 腹起し材設置撤去工<br>SZA070<br>軽量金属腹起し材 2段：3.5m以下 | 100  | m   |     |     | 施工 第0 -0027号表 |
| 世話役（設置）<br>[0.775]                        | 0.80 | 人   |     |     | R0010         |
| 世話役（撤去）<br>[0.775]                        | 0.60 | 人   |     |     | R0010         |
| 特殊作業員（設置）<br>[0.769]                      | 0.80 | 人   |     |     | R0020         |
| 特殊作業員（撤去）<br>[0.769]                      | 0.60 | 人   |     |     | R0020         |
| 普通作業員（設置）<br>[0.828]                      | 2.40 | 人   |     |     | R0030         |
| 普通作業員（撤去）<br>[0.828]                      | 1.80 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                       | 1    | 式   |     |     | #99           |
| *** 合 計 ***                               | 100  | m   |     |     |               |
| *** 単位当たり ***                             | 1    | m   |     |     |               |
| A=1 設置撤去<br>B=2 軽量金属腹起し材 2段：3.5m以下        |      |     |     |     |               |
|                                           |      |     |     |     |               |
|                                           |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0051

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>切梁材設置撤去工</b><br>SZA080<br>水圧式ハブ材ト 2段：3.5m以下 | 100  | m   |     |     | 施工 第0 -0028号表 |
| 世話役（設置）<br>[0.775]                             | 0.40 | 人   |     |     | R0010         |
| 世話役（撤去）<br>[0.775]                             | 0.40 | 人   |     |     | R0010         |
| 特殊作業員（設置）<br>[0.769]                           | 0.40 | 人   |     |     | R0020         |
| 特殊作業員（撤去）<br>[0.769]                           | 0.40 | 人   |     |     | R0020         |
| 普通作業員（設置）<br>[0.828]                           | 1.20 | 人   |     |     | R0030         |
| 普通作業員（撤去）<br>[0.828]                           | 1.20 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                            | 1    | 式   |     |     | #99           |
| *** 合 計 ***                                    | 100  | m   |     |     |               |
| *** 単位当たり ***                                  | 1    | m   |     |     |               |
| A=1      設置撤去<br>B=2      水圧式ハブ材ト 2段：3.5m以下    |      |     |     |     |               |
|                                                |      |     |     |     |               |
|                                                |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0052

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>本管土工1-②</b><br>V000002<br>林道車道 DIP400 DP=0.556m<br>掘削深 H=1.08 | 1    | m   |     |     | 施工 第0-0029号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>7スファルト舗装版<br>15cm以下                                     | 0    | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)<br>舗装厚 0cm超え10cm以下        | 0    | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                         | 1.09 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                        | 0.58 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1.0t/m3)                             | 0.77 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                         | 0.26 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュラン<br>C-40 40~0mm                                           | 0.33 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                      | 1.00 | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0018号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                      | 0    | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 6cm                                       | 0    | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0034号表            |
| アスファルト舗装工 (人力) / 車道・路肩<br>粗粒度 (20)<br>再生アスファルト合材を使用する            | 0    | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0035号表            |
| ダンプ運搬工 (4t積車)<br>運搬距離 L=2km<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)           | 1.09 | m3  |     |     | SZA260<br>施工 第0-0020号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0053

[illegible]

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0054

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                                                    | 単価(積算地区) | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                              | 単価(東京地区) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------|----------|
| <b>舗装版切断</b><br>SPD321<br>アスファルト舗装版<br>標準単価： 673.26      機械構成比： 15.42%      労務構成比： 57.13%      材料構成比： 27.45%      市場単価構成比： 0.00% | 15cm以下   |        | 施工 第0-0030号表<br>1<br>m                     |          |
| MC448<br>コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音                                                                                           |          | 10.49% | TPMC448<br>コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音   |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[0.769]                                                                                                        |          | 19.60% | TPR0020<br>特殊作業員                           |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[0.775]                                                                                                      |          | 10.55% | TPR0010<br>土木一般世話役                         |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[0.828]                                                                                                        |          | 8.73%  | TPR0030<br>普通作業員                           |          |
| T9877<br>コンクリートカッタブレード<br>径 45cm (18インチ)                                                                                         |          | 23.29% | TPTSD05<br>ブレード(コンクリートカッタ)<br>径18インチ(45cm) |          |
| T0240<br>レギュラーガソリン<br>スタンド                                                                                                       |          | 2.83%  | TPT0240<br>ガソリン<br>レギュラー スタンド              |          |
|                                                                                                                                  |          |        |                                            |          |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                    |          |        |                                            |          |
| A=1      アスファルト舗装版<br>B=1      15cm以下<br>E=1      全ての費用<br>F=1      土木工事標準積算基準 IV-3-③-1                                          |          |        |                                            |          |
|                                                                                                                                  |          |        |                                            |          |
|                                                                                                                                  |          |        |                                            |          |
|                                                                                                                                  |          |        |                                            |          |

20250000006

福 島 県

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0055

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                          | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|------------------------|
| <b>舗装版直接掘削積込み工</b><br>SZA231<br>クローラ型 山0.45m <sup>3</sup> (平0.35m <sup>3</sup> )<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                    | 100  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0-0031号表           |
| 土木一般世話役<br>[0.775]                                                                                                     | 0.35 | 人              |     |     | R0010                  |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                                                       | 0.52 | 人              |     |     | R0030                  |
| バックホウ運転<br>機-1<br>クローラ型 山0.45m <sup>3</sup> (平0.35m <sup>3</sup> )                                                     | 2.76 | h              |     |     | SZ8020<br>施工 第0-0032号表 |
| 諸雑費                                                                                                                    | 1    | 式              |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                                                                                            | 100  | m <sup>2</sup> |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                                                          | 1    | m <sup>2</sup> |     |     |                        |
| A=2 クローラ型 山0.45m <sup>3</sup> (平0.35m <sup>3</sup> )<br>B=1 舗装厚 0cm超え10cm以下<br>C=2 バックホ 排ガス対策型 (第1次基準値) 使用<br>D=1 補正なし |      |                |     |     |                        |
|                                                                                                                        |      |                |     |     |                        |
|                                                                                                                        |      |                |     |     |                        |
|                                                                                                                        |      |                |     |     |                        |
|                                                                                                                        |      |                |     |     |                        |
|                                                                                                                        |      |                |     |     |                        |
|                                                                                                                        |      |                |     |     |                        |
|                                                                                                                        |      |                |     |     |                        |
|                                                                                                                        |      |                |     |     |                        |
|                                                                                                                        |      |                |     |     |                        |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0057

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------------------|
| <b>路盤工</b><br>SZA240<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                              | 100   | m2  |     |     | 施工 第0 -0033号表              |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                          | 0.78  | 人   |     |     | R0030                      |
| 粒度調整碎石<br>M-40 40~0mm                                                                     | 12.70 | m3  |     |     | T8344                      |
| タンパ運転<br>機-31<br>60~80kg                                                                  | 0.45  | 日   |     |     | SZK511<br><br>施工 第0-0019号表 |
| 諸雑費                                                                                       | 1     | 式   |     |     | #99                        |
| *** 合 計 ***                                                                               | 100   | m2  |     |     |                            |
| *** 単位当たり ***                                                                             | 1     | m2  |     |     |                            |
| A=1 施工幅 1.8m未満<br>B=2 上層路盤<br>C=10 一層仕上り厚さ (cm)<br>D=2 粒度調整碎石<br>E=2 振動ロー 排出ガス対策型(第1基) 使用 |       |     |     |     |                            |
|                                                                                           |       |     |     |     |                            |
|                                                                                           |       |     |     |     |                            |
|                                                                                           |       |     |     |     |                            |
|                                                                                           |       |     |     |     |                            |
|                                                                                           |       |     |     |     |                            |
|                                                                                           |       |     |     |     |                            |
|                                                                                           |       |     |     |     |                            |
|                                                                                           |       |     |     |     |                            |
|                                                                                           |       |     |     |     |                            |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0058

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------------------|
| <b>路盤工</b><br>SZA240<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 6cm                                              | 100  | m2  |     |     | 施工 第0 -0034号表              |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                         | 0.78 | 人   |     |     | R0030                      |
| 粒度調整碎石<br>M-40 40~0mm                                                                    | 7.62 | m3  |     |     | T8344                      |
| タンパ運転<br>機-31<br>60~80kg                                                                 | 0.45 | 日   |     |     | SZK511<br><br>施工 第0-0019号表 |
| 諸雑費                                                                                      | 1    | 式   |     |     | #99                        |
| *** 合 計 ***                                                                              | 100  | m2  |     |     |                            |
| *** 単位当たり ***                                                                            | 1    | m2  |     |     |                            |
| A=1 施工幅 1.8m未満<br>B=2 上層路盤<br>C=6 一層仕上り厚さ (cm)<br>D=2 粒度調整碎石<br>E=2 振動ロー 排出ガス対策型(第1基) 使用 |      |     |     |     |                            |
|                                                                                          |      |     |     |     |                            |
|                                                                                          |      |     |     |     |                            |
|                                                                                          |      |     |     |     |                            |
|                                                                                          |      |     |     |     |                            |
|                                                                                          |      |     |     |     |                            |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0059

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩</b><br>SZA320<br>粗粒度（20）<br>再生アスファルト合材を使用する        | 100    | m2  |     |     | 施工 第0-0035号表                      |
| 土木一般世話役<br>[0.775]                                                        | 0.40   | 人   |     |     | R0010<br>100/250                  |
| 特殊作業員<br>[0.769]                                                          | 0.80   | 人   |     |     | R0020<br>200/250                  |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                          | 1.60   | 人   |     |     | R0030<br>400/250                  |
| 再生材アスファルト合材 粗粒度（20）<br>最大粒径20mm                                           | 10.06  | t   |     |     | T8410                             |
| アスファルト乳剤<br>PK-3プライム用、PK-4タック用                                            | 126.00 | L   |     |     | T0211                             |
| 振動ローラ運転<br>機-23<br>ハンドガイド式 0.5～0.6t                                       | 0.40   | 日   |     |     | SZK593<br>100/250<br>施工 第0-0036号表 |
| 振動コンパクタ運転<br>機-23<br>前進型 40～60kg                                          | 0.80   | 日   |     |     | SZK730<br>200/250<br>施工 第0-0037号表 |
| 砂散布費                                                                      | 3.00   | %   |     |     | #01                               |
| 諸雑費                                                                       | 17.00  | %   |     |     | #09                               |
| *** 合 計 ***                                                               | 100    | m2  |     |     |                                   |
| *** 単位当たり ***                                                             | 1      | m2  |     |     |                                   |
| A=4 仕上り厚（cm）<br>B=2 粗粒度（20）<br>C=1 混合AS使用しない<br>D=2 プライムコート<br>E=1 砂散布が必要 |        |     |     |     |                                   |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0060

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                        | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考          |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| F=2 再生アスファルト合材を使用する                                  |       |       |       |       |              |
| *****                                                | ***** | ***** | ***** | ***** | *****        |
| <b>振動ローラ運転</b><br>SZK593<br>機-23<br>ハンドガイド式 0.5~0.6t | 1     | 日     |       |       | 施工 第0-0036号表 |
| 特殊作業員<br>[0.769]                                     | 1.00  | 人     |       |       | R0020        |
| 軽油<br>ミニローラー (パトロール給油)                               | 3.00  | L     |       |       | T0250        |
| 振動ローラ [ハンドガイド式]<br>質量 0.5~0.6t                       | 1.23  | 供用日   |       |       | MD130        |
| 諸雑費                                                  | 1     | 式     |       |       | #99          |
| *** 単位当たり ***                                        | 1     | 日     |       |       |              |
| A=1 ハンドガイド式 0.5~0.6t<br>B=3 燃料消費量<br>C=1.23 機械損料数量   |       |       |       |       |              |
|                                                      |       |       |       |       |              |
|                                                      |       |       |       |       |              |
|                                                      |       |       |       |       |              |
|                                                      |       |       |       |       |              |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| 振動コンパクト運転<br>SZK730<br>機-23<br>前進型 40～60kg   | 1    | 日   |     |     | 施工 第0 -0037号表 |
| 特殊作業員<br>[0.769]                             | 1.00 | 人   |     |     | R0020         |
| レギュラーガソリン<br>スタンド                            | 5.00 | L   |     |     | T0240         |
| 振動コンパクト [前進型]<br>質量 40～60kg                  | 1.40 | 供用日 |     |     | MD180         |
| 諸雑費                                          | 1    | 式   |     |     | #99           |
| *** 単位当たり ***                                | 1    | 日   |     |     |               |
| A=1 前進型 40～60kg<br>B=5 燃料消費量<br>C=1.4 機械損料数量 |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |
|                                              |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0062

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>軽量鋼矢板たて込み工(両側分) : 機械</b><br>SZA041<br>掘削深 2.0m以下<br>クラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t | 100   | m   |     |     | 施工 第0-0038号表           |
| 土木一般世話役<br>[0.775]                                                                   | 2.00  | 人   |     |     | R0010                  |
| 特殊作業員<br>[0.769]                                                                     | 2.00  | 人   |     |     | R0020                  |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                     | 6.00  | 人   |     |     | R0030                  |
| バックホウ(クレーン機能付)運転<br>機-1<br>山0.45m3 (平0.35m3) 2.9t吊                                   | 11.60 | h   |     |     | SZ8027<br>施工 第0-0014号表 |
| 諸雑費                                                                                  | 1     | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                                                          | 100   | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                        | 1     | m   |     |     |                        |
| A=2 掘削深 2.0m以下<br>B=2 クラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t<br>C=2 排出ガス対策型(第1次基準値) 使用        |       |     |     |     |                        |
|                                                                                      |       |     |     |     |                        |
|                                                                                      |       |     |     |     |                        |
|                                                                                      |       |     |     |     |                        |
|                                                                                      |       |     |     |     |                        |
|                                                                                      |       |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0063

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------------------|
| <b>軽量鋼矢板引抜き工(両側分)：機械</b><br>SZA045<br>掘削深 2.0m以下<br>バックホウ 吊能力2.9t 山0.45m3 (平0.35m3) | 100  | m   |     |     | 施工 第0-0039号表               |
| 土木一般世話役<br>[0.775]                                                                  | 0.90 | 人   |     |     | R0010                      |
| 特殊作業員<br>[0.769]                                                                    | 0.90 | 人   |     |     | R0020                      |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                    | 2.70 | 人   |     |     | R0030                      |
| バックホウ(クレーン機能付)運転<br>機-1<br>山0.45m3 (平0.35m3) 2.9t吊                                  | 6.20 | h   |     |     | SZ8027<br><br>施工 第0-0014号表 |
| 諸雑費                                                                                 | 1    | 式   |     |     | #99                        |
| *** 合 計 ***                                                                         | 100  | m   |     |     |                            |
| *** 単位当たり ***                                                                       | 1    | m   |     |     |                            |
| A=2 掘削深 2.0m以下<br>B=2 バックホウ 吊能力2.9t 山0.45m3 (平0.35m3)                               |      |     |     |     |                            |
|                                                                                     |      |     |     |     |                            |
|                                                                                     |      |     |     |     |                            |
|                                                                                     |      |     |     |     |                            |
|                                                                                     |      |     |     |     |                            |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0064

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                              | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>支保工(軽量金属製) 設置撤去</b><br>SZA065<br>1 段 : 2. 0 m 以下<br>軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート | 100    | m   |     |     | 施工 第0 -0040号表          |
| 腹起し材設置撤去工<br>軽量金属腹起し材 1 段 : 2. 0 m 以下                                      | 100.00 | m   |     |     | SZA070<br>施工 第0-0041号表 |
| 切梁材設置撤去工<br>水圧式パイプサポート 1 段 : 2. 0 m 以下                                     | 100.00 | m   |     |     | SZA080<br>施工 第0-0042号表 |
| *** 合 計 ***                                                                | 100    | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                              | 1      | m   |     |     |                        |
| A=1 設置撤去<br>B=1 1 段 : 2. 0 m 以下<br>C=1 軽量金属腹起し材<br>D=1 水圧式パイプサポート          |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |
|                                                                            |        |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0065

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>腹起し材設置撤去工</b><br>SZA070<br>軽量金属腹起し材 1段：2.0m以下 | 100  | m   |     |     | 施工 第0 -0041号表 |
| 世話役（設置）<br>[0.775]                               | 0.40 | 人   |     |     | R0010         |
| 世話役（撤去）<br>[0.775]                               | 0.30 | 人   |     |     | R0010         |
| 特殊作業員（設置）<br>[0.769]                             | 0.40 | 人   |     |     | R0020         |
| 特殊作業員（撤去）<br>[0.769]                             | 0.30 | 人   |     |     | R0020         |
| 普通作業員（設置）<br>[0.828]                             | 1.20 | 人   |     |     | R0030         |
| 普通作業員（撤去）<br>[0.828]                             | 0.90 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                              | 1    | 式   |     |     | #99           |
| *** 合 計 ***                                      | 100  | m   |     |     |               |
| *** 単位当たり ***                                    | 1    | m   |     |     |               |
| A=1<br>B=1<br>設置撤去<br>軽量金属腹起し材 1段：2.0m以下         |      |     |     |     |               |
|                                                  |      |     |     |     |               |
|                                                  |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0066

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>切梁材設置撤去工</b><br>SZA080<br>水圧式ハブ材ト 1段：2.0m以下 | 100  | m   |     |     | 施工 第0 -0042号表 |
| 世話役（設置）<br>[0.775]                             | 0.20 | 人   |     |     | R0010         |
| 世話役（撤去）<br>[0.775]                             | 0.20 | 人   |     |     | R0010         |
| 特殊作業員（設置）<br>[0.769]                           | 0.20 | 人   |     |     | R0020         |
| 特殊作業員（撤去）<br>[0.769]                           | 0.20 | 人   |     |     | R0020         |
| 普通作業員（設置）<br>[0.828]                           | 0.60 | 人   |     |     | R0030         |
| 普通作業員（撤去）<br>[0.828]                           | 0.60 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                            | 1    | 式   |     |     | #99           |
| *** 合 計 ***                                    | 100  | m   |     |     |               |
| *** 単位当たり ***                                  | 1    | m   |     |     |               |
| A=1      設置撤去<br>B=1      水圧式ハブ材ト 1段：2.0m以下    |      |     |     |     |               |
|                                                |      |     |     |     |               |
|                                                |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0067

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>本管土工1-③</b><br>V000003<br>林道車道 DIP400 DP=1.9m<br>掘削深 H=2.43 軽量鋼矢板 H=3.0 2段 | 1     | m   |     |     | 施工 第0-0043号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>7スファルト舗装版<br>15cm以下                                                  | 0     | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                     | 0     | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                      | 2.43  | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                     | 0.59  | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1.0t/m3)                                          | 0.78  | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                      | 1.60  | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュヤラン<br>C-40 40~0mm                                                       | 2.03  | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                   | 1.0   | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0018号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                   | 0     | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 6cm                                                    | 0     | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0034号表            |
| アスファルト舗装工 (人力) / 車道・路肩<br>粗粒度 (20)<br>再生アスファルト合材を使用する                         | 0     | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0035号表            |
| ダンプ運搬工 (4t積車)<br>運搬距離 L=2km<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)                        | 2.430 | m3  |     |     | SZA260<br>施工 第0-0020号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き

## 施 工 内 訳 表

頁0-0068

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0069

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>本管土工1-④</b><br>V000004<br>林道車道 DIP400 DP=2.63m<br>掘削深 H=3.16 軽量鋼矢板 H=3.5 2段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0-0044号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>7スファルト舗装版<br>15cm以下                                                   | 0    | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                      | 0    | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                       | 3.16 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                      | 0.59 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1.0t/m3)                                           | 0.78 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                       | 2.33 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュラン<br>C-40 40~0mm                                                         | 2.95 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                    | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0018号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                    | 0    | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 6cm                                                     | 0    | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0034号表            |
| アスファルト舗装工 (人力) / 車道・路肩<br>粗粒度 (20)<br>再生アスファルト合材を使用する                          | 0    | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0035号表            |
| ダンプ運搬工 (4t積車)<br>運搬距離 L=2km<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)                         | 3.16 | m3  |     |     | SZA260<br>施工 第0-0020号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0070

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                | 数 量    | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|----------------------------|
| <b>整地</b><br>残土受入れ地での処理                                                                                                      | 3.16   | m3    |       |       | SPA109<br><br>施工 第0-0022号表 |
| <b>土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)：機械</b><br>掘削深 3.5m以下<br>軽量金属製支保工                                                                      | 1.00   | m     |       |       | SZA020<br><br>施工 第0-0045号表 |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                | 1      | m     |       |       |                            |
| *****                                                                                                                        | *****  | ***** | ***** | ***** | *****                      |
| <b>土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)：機械</b><br>SZA020<br>掘削深 3.5m以下<br>軽量金属製支保工                                                            | 100    | m     |       |       | 施工 第0-0045号表               |
| <b>軽量鋼矢板たて込み工(両側分)：機械</b><br>掘削深 3.5m以下<br>クラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                                     | 100.00 | m     |       |       | SZA041<br><br>施工 第0-0046号表 |
| <b>軽量鋼矢板引抜き工(両側分)：機械</b><br>掘削深 3.5m以下<br>バック材 吊能力2.9t 山0.45m3 (平0.35m3)                                                     | 100.00 | m     |       |       | SZA045<br><br>施工 第0-0047号表 |
| <b>支保工(軽量金属製) 設置撤去</b><br>2段：3.5m以下<br>軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート                                                                   | 100.00 | m     |       |       | SZA065<br><br>施工 第0-0026号表 |
| *** 合 計 ***                                                                                                                  | 100    | m     |       |       |                            |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                | 1      | m     |       |       |                            |
| A=1 建込み・引抜き<br>B=5 掘削深 3.5m以下<br>C=4 クラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t<br>D=2 バック材 排ガス対策型(第1次基準値)使用<br>E=2 軽量金属製支保工(J,K,L,M条件選択) |        |       |       |       |                            |
| F=1 木製支保工：設置撤去<br>G=1 木矢板 2.0m未満<br>H=0 木製支保工：腹起し材数量(本/100m)<br>I=0 木製支保工：切りばり材数量(m3/100m)<br>J=1 軽量金属製支保工：設置撤去              |        |       |       |       |                            |
| K=2 2段：3.5m以下<br>L=1 軽量金属腹起し材<br>M=1 水圧式パイプサポート<br>N=2 バック材 吊能力2.9t 山0.45m3 (平0.35m3)                                        |        |       |       |       |                            |

20250000006

福 島 県

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0071

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>軽量鋼矢板たて込み工(両側分) : 機械</b><br>SZA041<br>掘削深 3.5m以下<br>クラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t | 100   | m   |     |     | 施工 第0-0046号表           |
| 土木一般世話役<br>[0.775]                                                                   | 3.10  | 人   |     |     | R0010                  |
| 特殊作業員<br>[0.769]                                                                     | 3.10  | 人   |     |     | R0020                  |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                     | 9.30  | 人   |     |     | R0030                  |
| バックホウ(クレーン機能付)運転<br>機-1<br>山0.45m3 (平0.35m3) 2.9t吊                                   | 14.60 | h   |     |     | SZ8027<br>施工 第0-0014号表 |
| 諸雑費                                                                                  | 1     | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                                                          | 100   | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                        | 1     | m   |     |     |                        |
| A=5 掘削深 3.5m以下<br>B=2 クラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t<br>C=2 排出ガス対策型(第1次基準値) 使用        |       |     |     |     |                        |
|                                                                                      |       |     |     |     |                        |
|                                                                                      |       |     |     |     |                        |
|                                                                                      |       |     |     |     |                        |
|                                                                                      |       |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0072

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>軽量鋼矢板引抜き工(両側分)：機械</b><br>SZA045<br>掘削深 3.5m以下<br>バックホウ 吊能力2.9t 山0.45m3 (平0.35m3) | 100  | m   |     |     | 施工 第0-0047号表           |
| 土木一般世話役<br>[0.775]                                                                  | 1.00 | 人   |     |     | R0010                  |
| 特殊作業員<br>[0.769]                                                                    | 1.00 | 人   |     |     | R0020                  |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                    | 3.00 | 人   |     |     | R0030                  |
| バックホウ(クレーン機能付)運転<br>機-1<br>山0.45m3 (平0.35m3) 2.9t吊                                  | 7.60 | h   |     |     | SZ8027<br>施工 第0-0014号表 |
| 諸雑費                                                                                 | 1    | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                                                         | 100  | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                       | 1    | m   |     |     |                        |
| A=5 掘削深 3.5m以下<br>B=2 バックホウ 吊能力2.9t 山0.45m3 (平0.35m3)                               |      |     |     |     |                        |
|                                                                                     |      |     |     |     |                        |
|                                                                                     |      |     |     |     |                        |
|                                                                                     |      |     |     |     |                        |
|                                                                                     |      |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0073

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>本管土工1-⑤</b><br>V000005<br>林道車道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.73 軽量鋼矢板 H=2.0 1段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0-0048号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>7スファルト舗装版<br>15cm以下                                                   | 0    | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                      | 0    | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                       | 1.73 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                      | 0.59 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1.0t/m3)                                           | 0.78 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                       | 0.90 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュラン<br>C-40 40~0mm                                                         | 1.14 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                    | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0018号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                    | 0    | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 6cm                                                     | 0    | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0034号表            |
| アスファルト舗装工 (人力) / 車道・路肩<br>粗粒度 (20)<br>再生アスファルト合材を使用する                          | 0    | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0035号表            |
| ダンプ運搬工 (4t積車)<br>運搬距離 L=2km<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)                         | 1.73 | m3  |     |     | SZA260<br>施工 第0-0020号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0074

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                  | 数 量    | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|----------------------------|
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                                                                                               | 1.73   | m3    |       |       | SPA109<br><br>施工 第0-0022号表 |
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分):機械<br>掘削深 2.0m以下<br>軽量金属製支保工                                                                               | 1.0    | m     |       |       | SZA020<br><br>施工 第0-0049号表 |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                  | 1      | m     |       |       |                            |
| *****                                                                                                                          | *****  | ***** | ***** | ***** | *****                      |
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分):機械<br>SZA020<br>掘削深 2.0m以下<br>軽量金属製支保工                                                                     | 100    | m     |       |       | 施工 第0-0049号表               |
| 軽量鋼矢板たて込み工(両側分):機械<br>掘削深 2.0m以下<br>ｸｰﾗｰ型 山0.45m3(平0.35m3) 吊能力2.9t                                                             | 100.00 | m     |       |       | SZA041<br><br>施工 第0-0038号表 |
| 軽量鋼矢板引抜き工(両側分):機械<br>掘削深 2.0m以下<br>ﾊﾞｯｸﾙ 吊能力2.9t 山0.45m3(平0.35m3)                                                              | 100.00 | m     |       |       | SZA045<br><br>施工 第0-0039号表 |
| 支保工(軽量金属製) 設置撤去<br>1段:2.0m以下<br>軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート                                                                            | 100.00 | m     |       |       | SZA065<br><br>施工 第0-0040号表 |
| *** 合 計 ***                                                                                                                    | 100    | m     |       |       |                            |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                  | 1      | m     |       |       |                            |
| A=1 建込み・引抜き<br>B=2 掘削深 2.0m以下<br>C=4 ｸｰﾗｰ型 山0.45m3(平0.35m3) 吊能力2.9t<br>D=2 ﾊﾞｯｸﾙ 排ガス対策型(第1次基準値)使用<br>E=2 軽量金属製支保工(J,K,L,M条件選択) |        |       |       |       |                            |
| F=1 木製支保工:設置撤去<br>G=1 木矢板 2.0m未満<br>H=0 木製支保工:腹起し材数量(本/100m)<br>I=0 木製支保工:切りばり材数量(m3/100m)<br>J=1 軽量金属製支保工:設置撤去                |        |       |       |       |                            |
| K=1 1段:2.0m以下<br>L=1 軽量金属腹起し材<br>M=1 水圧式パイプサポート<br>N=2 ﾊﾞｯｸﾙ 吊能力2.9t 山0.45m3(平0.35m3)                                          |        |       |       |       |                            |

20250000006

福 島 県

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0075

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>本管土工2-①</b><br>V000007<br>県道取付 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.73 軽量鋼矢板 H=2.0 1段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0-0050号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>7スファルト舗装版<br>15cm以下                                                   | 2.0  | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                      | 1.0  | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                       | 1.69 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                      | 0.59 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1.0t/m3)                                           | 0.78 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                       | 0.67 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュラン<br>C-40 40~0mm                                                         | 0.85 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 19cm                                                    | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0051号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                    | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| アスファルト舗装工 (人力) / 車道・路肩<br>密粒度 (13)<br>再生アスファルト合材を使用する                          | 1.0  | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0052号表            |
| ダンプ運搬工 (4t積車)<br>運搬距離 L=2km<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)                         | 1.69 | m3  |     |     | SZA260<br>施工 第0-0020号表            |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                                               | 1.69 | m3  |     |     | SPA109<br>施工 第0-0022号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0076

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                              | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分):機械<br>掘削深 2.0m以下<br>軽量金属製支保工                                           | 1.0   | m     |       |       | SZA020<br>施工 第0-0049号表 |
| *** 単位当たり ***                                                                              | 1     | m     |       |       |                        |
| *****                                                                                      | ***** | ***** | ***** | ***** | *****                  |
| <b>路盤工</b><br>SZA240<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 19cm                                               | 100   | m2    |       |       | 施工 第0-0051号表           |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                           | 0.78  | 人     |       |       | R0030                  |
| クラッシャラン<br>C-40 40~0mm                                                                     | 24.13 | m3    |       |       | T8321                  |
| タンパ運転<br>機-31<br>60~80kg                                                                   | 0.45  | 日     |       |       | SZK511<br>施工 第0-0019号表 |
| 諸雑費                                                                                        | 1     | 式     |       |       | #99                    |
| *** 合 計 ***                                                                                | 100   | m2    |       |       |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                              | 1     | m2    |       |       |                        |
| A=1 施工幅 1.8m未満<br>B=1 下層路盤<br>C=19 一層仕上り厚さ (cm)<br>D=3 クラッシャラン<br>E=2 振動ロー 排出ガス対策型(第1基) 使用 |       |       |       |       |                        |
|                                                                                            |       |       |       |       |                        |
|                                                                                            |       |       |       |       |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0077

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩</b><br>SZA320<br>密粒度（13）<br>再生アスファルト合材を使用する        | 100    | m2  |     |     | 施工 第0-0052号表                      |
| 土木一般世話役<br>[0.775]                                                        | 0.40   | 人   |     |     | R0010<br>100/250                  |
| 特殊作業員<br>[0.769]                                                          | 0.80   | 人   |     |     | R0020<br>200/250                  |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                          | 1.60   | 人   |     |     | R0030<br>400/250                  |
| 再生材アスファルト合材 密粒度（13）<br>最大粒径 13mm                                          | 10.06  | t   |     |     | T8420                             |
| アスファルト乳剤<br>PK-3プライム用、PK-4タック用                                            | 126.00 | L   |     |     | T0211                             |
| 振動ローラ運転<br>機-23<br>ハンドガイド式 0.5～0.6t                                       | 0.40   | 日   |     |     | SZK593<br>100/250<br>施工 第0-0036号表 |
| 振動コンパクタ運転<br>機-23<br>前進型 40～60kg                                          | 0.80   | 日   |     |     | SZK730<br>200/250<br>施工 第0-0037号表 |
| 砂散布費                                                                      | 3.00   | %   |     |     | #01                               |
| 諸雑費                                                                       | 17.00  | %   |     |     | #09                               |
| *** 合 計 ***                                                               | 100    | m2  |     |     |                                   |
| *** 単位当たり ***                                                             | 1      | m2  |     |     |                                   |
| A=4 仕上り厚（cm）<br>B=3 密粒度（13）<br>C=1 混合AS使用しない<br>D=2 プライムコート<br>E=1 砂散布が必要 |        |     |     |     |                                   |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0079

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>本管土工2-②</b><br>V000008<br>県道取付 DIP400 DP=1.32m<br>掘削深 H=1.85 軽量鋼矢板 H=2.5 1段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0-0053号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>7スファルト舗装版<br>15cm以下                                                   | 2.0  | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                      | 1.0  | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                       | 1.81 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                      | 0.59 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1.0t/m3)                                           | 0.78 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                       | 0.79 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュラン<br>C-40 40~0mm                                                         | 1.00 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 19cm                                                    | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0051号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                    | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| アスファルト舗装工 (人力) / 車道・路肩<br>密粒度 (13)<br>再生アスファルト合材を使用する                          | 1.0  | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0052号表            |
| ダンプ運搬工 (4t積車)<br>運搬距離 L=2km<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)                         | 1.81 | m3  |     |     | SZA260<br>施工 第0-0020号表            |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                                               | 1.81 | m3  |     |     | SPA109<br>施工 第0-0022号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き

## 施 工 内 訳 表

頁0-0080

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0081

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>本管土工2-③</b><br>V000009<br>県道取付 DIP400 DP=1.47m<br>掘削深 H=2.00 軽量鋼矢板 H=2.5 1段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0-0054号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下                                                   | 2.0  | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                      | 1.0  | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                       | 1.96 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                      | 0.59 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1.0t/m3)                                           | 0.78 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                       | 0.94 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュラン<br>C-40 40~0mm                                                         | 1.19 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 19cm                                                    | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0051号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                    | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0055号表            |
| アスファルト舗装工 (人力) / 車道・路肩<br>密粒度 (13)<br>再生アスファルト合材を使用する                          | 1.0  | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0052号表            |
| ダンプ運搬工 (4t積車)<br>運搬距離 L=2km<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)                         | 1.96 | m3  |     |     | SZA260<br>施工 第0-0020号表            |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                                               | 1.96 | m3  |     |     | SPA109<br>施工 第0-0022号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0082

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                              | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分):機械<br>掘削深 2.0m以下<br>軽量金属製支保工                                           | 1.0   | m     |       |       | SZA020<br>施工 第0-0049号表 |
| *** 単位当たり ***                                                                              | 1     | m     |       |       |                        |
| *****                                                                                      | ***** | ***** | ***** | ***** | *****                  |
| <b>路盤工</b><br>SZA240<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                               | 100   | m2    |       |       | 施工 第0-0055号表           |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                           | 0.78  | 人     |       |       | R0030                  |
| クラッシャラン<br>C-40 40~0mm                                                                     | 12.70 | m3    |       |       | T8321                  |
| タンパ運転<br>機-31<br>60~80kg                                                                   | 0.45  | 日     |       |       | SZK511<br>施工 第0-0019号表 |
| 諸雑費                                                                                        | 1     | 式     |       |       | #99                    |
| *** 合 計 ***                                                                                | 100   | m2    |       |       |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                              | 1     | m2    |       |       |                        |
| A=1 施工幅 1.8m未満<br>B=2 上層路盤<br>C=10 一層仕上り厚さ (cm)<br>D=3 クラッシャラン<br>E=2 振動ロー 排出ガス対策型(第1基) 使用 |       |       |       |       |                        |
|                                                                                            |       |       |       |       |                        |
|                                                                                            |       |       |       |       |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0083

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>本管土工2-④</b><br>V0000091<br>県道取付 DIP400 DP=2.23m<br>掘削深 H=2.76 軽量鋼矢板 H=3.0 2段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0-0056号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>7スファルト舗装版<br>15cm以下                                                    | 2.0  | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)<br>舗装厚 0cmを超え10cm以下                      | 1.0  | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                        | 2.72 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                       | 0.59 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1.0t/m3)                                            | 0.78 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                        | 1.70 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュラン<br>C-40 40~0mm                                                          | 2.16 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 19cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0051号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0055号表            |
| アスファルト舗装工 (人力) / 車道・路肩<br>密粒度 (13)<br>再生アスファルト合材を使用する                           | 1.0  | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0052号表            |
| ダンプ運搬工 (4t積車)<br>運搬距離 L=2km<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)                          | 2.72 | m3  |     |     | SZA260<br>施工 第0-0020号表            |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                                                | 2.72 | m3  |     |     | SPA109<br>施工 第0-0022号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0084

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                  | 数 量    | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------------------------|
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分):機械<br>掘削深 3.0m以下<br>軽量金属製支保工                                                                               | 1.0    | m     |       |       | SHA020<br>施工 第0-0057号表 |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                  | 1      | m     |       |       |                        |
| *****                                                                                                                          | *****  | ***** | ***** | ***** | *****                  |
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分):機械<br>SHA020<br>掘削深 3.0m以下<br>軽量金属製支保工                                                                     | 100    | m     |       |       | 施工 第0-0057号表           |
| 軽量鋼矢板たて込み工(両側分):機械<br>掘削深 3.0m以下<br>ｸﾛｰﾗ型 山0.45m3(平0.35m3) 吊能力2.9t                                                             | 100.00 | m     |       |       | SHA041<br>施工 第0-0058号表 |
| 軽量鋼矢板引抜き工(両側分):機械<br>掘削深 3.0m以下<br>ﾊﾞｯｸﾙ 吊能力2.9t 山0.45m3(平0.35m3)                                                              | 100.00 | m     |       |       | SHA045<br>施工 第0-0059号表 |
| 支保工(軽量金属製) 設置撤去<br>2段:3.5m以下<br>軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート                                                                            | 100.00 | m     |       |       | SHA065<br>施工 第0-0026号表 |
| *** 合 計 ***                                                                                                                    | 100    | m     |       |       |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                  | 1      | m     |       |       |                        |
| A=1 建込み・引抜き<br>B=4 掘削深 3.0m以下<br>C=4 ｸﾛｰﾗ型 山0.45m3(平0.35m3) 吊能力2.9t<br>D=2 ﾊﾞｯｸﾙ 排ガス対策型(第1次基準値)使用<br>E=2 軽量金属製支保工(J,K,L,M条件選択) |        |       |       |       |                        |
| F=1 木製支保工:設置撤去<br>G=1 木矢板 2.0m未満<br>H=0 木製支保工:腹起し材数量(本/100m)<br>I=0 木製支保工:切りばり材数量(m3/100m)<br>J=1 軽量金属製支保工:設置撤去                |        |       |       |       |                        |
| K=2 2段:3.5m以下<br>L=1 軽量金属腹起し材<br>M=1 水圧式パイプサポート<br>N=2 ﾊﾞｯｸﾙ 吊能力2.9t 山0.45m3(平0.35m3)                                          |        |       |       |       |                        |
|                                                                                                                                |        |       |       |       |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0085

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>軽量鋼矢板たて込み工(両側分) : 機械</b><br>SZA041<br>掘削深 3.0m以下<br>クラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t | 100   | m   |     |     | 施工 第0-0058号表           |
| 土木一般世話役<br>[0.775]                                                                   | 2.80  | 人   |     |     | R0010                  |
| 特殊作業員<br>[0.769]                                                                     | 2.80  | 人   |     |     | R0020                  |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                     | 8.40  | 人   |     |     | R0030                  |
| バックホウ(クレーン機能付)運転<br>機-1<br>山0.45m3 (平0.35m3) 2.9t吊                                   | 13.40 | h   |     |     | SZ8027<br>施工 第0-0014号表 |
| 諸雑費                                                                                  | 1     | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                                                          | 100   | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                        | 1     | m   |     |     |                        |
| A=4 掘削深 3.0m以下<br>B=2 クラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t<br>C=2 排出ガス対策型(第1次基準値) 使用        |       |     |     |     |                        |
|                                                                                      |       |     |     |     |                        |
|                                                                                      |       |     |     |     |                        |
|                                                                                      |       |     |     |     |                        |
|                                                                                      |       |     |     |     |                        |
|                                                                                      |       |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0086

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>軽量鋼矢板引抜き工(両側分)：機械</b><br>SZA045<br>掘削深 3.0m以下<br>バックホウ 吊能力2.9t 山0.45m3 (平0.35m3) | 100  | m   |     |     | 施工 第0-0059号表           |
| 土木一般世話役<br>[0.775]                                                                  | 1.00 | 人   |     |     | R0010                  |
| 特殊作業員<br>[0.769]                                                                    | 1.00 | 人   |     |     | R0020                  |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                    | 3.00 | 人   |     |     | R0030                  |
| バックホウ(クレーン機能付)運転<br>機-1<br>山0.45m3 (平0.35m3) 2.9t吊                                  | 6.90 | h   |     |     | SZ8027<br>施工 第0-0014号表 |
| 諸雑費                                                                                 | 1    | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                                                         | 100  | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                       | 1    | m   |     |     |                        |
| A=4 掘削深 3.0m以下<br>B=2 バックホウ 吊能力2.9t 山0.45m3 (平0.35m3)                               |      |     |     |     |                        |
|                                                                                     |      |     |     |     |                        |
|                                                                                     |      |     |     |     |                        |
|                                                                                     |      |     |     |     |                        |
|                                                                                     |      |     |     |     |                        |
|                                                                                     |      |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0087

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>本管土工2-⑤</b><br>V0000092<br>県道車道 DIP400 DP=2.23m<br>掘削深 H=2.76 軽量鋼矢板 H=3.0 2段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0-0060号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>7スファルト舗装版<br>15cm以下                                                    | 2.0  | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                       | 1.0  | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                        | 2.66 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                       | 0.59 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1.0t/m3)                                            | 0.78 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                        | 1.43 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュヤラン<br>C-40 40~0mm                                                         | 1.82 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 20cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0061号表            |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 15cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0062号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| アスファルト舗装工 (人力) / 車道・路肩<br>粗粒度 (20)<br>再生アスファルト合材を使用する                           | 1.0  | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0063号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0088

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------|
| ダンプ運搬工 (4 t 積車)<br>運搬距離 L=2km<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)                                   | 2.66  | m3  |     |     | SHA260<br>施工 第0-0020号表 |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                                                           | 2.66  | m3  |     |     | SPA109<br>施工 第0-0022号表 |
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分):機械<br>掘削深 3.0m以下<br>軽量金属製支保工                                           | 1.0   | m   |     |     | SHA020<br>施工 第0-0057号表 |
| *** 単位当たり ***                                                                              | 1     | m   |     |     |                        |
| *****                                                                                      |       |     |     |     |                        |
| 路盤工<br>SHA240<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 20cm                                                      | 100   | m2  |     |     | 施工 第0-0061号表           |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                           | 0.78  | 人   |     |     | R0030                  |
| クラッシャラン<br>C-40 40~0mm                                                                     | 25.40 | m3  |     |     | T8321                  |
| タンパ運転<br>機-31<br>60~80kg                                                                   | 0.45  | 日   |     |     | SZK511<br>施工 第0-0019号表 |
| 諸雑費                                                                                        | 1     | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                                                                | 100   | m2  |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                                                              | 1     | m2  |     |     |                        |
| A=1 施工幅 1.8m未満<br>B=1 下層路盤<br>C=20 一層仕上り厚さ (cm)<br>D=3 クラッシャラン<br>E=2 振動ロー 排出ガス対策型(第1基) 使用 |       |     |     |     |                        |

20250000006

福 島 県

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0089

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------------------|
| <b>路盤工</b><br>SZA240<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 15cm                                               | 100   | m2  |     |     | 施工 第0 -0062号表              |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                           | 0.78  | 人   |     |     | R0030                      |
| クラッシャラン<br>C-40 40~0mm                                                                     | 19.05 | m3  |     |     | T8321                      |
| タンパ運転<br>機-31<br>60~80kg                                                                   | 0.45  | 日   |     |     | SZK511<br><br>施工 第0-0019号表 |
| 諸雑費                                                                                        | 1     | 式   |     |     | #99                        |
| *** 合 計 ***                                                                                | 100   | m2  |     |     |                            |
| *** 単位当たり ***                                                                              | 1     | m2  |     |     |                            |
| A=1 施工幅 1.8m未満<br>B=1 下層路盤<br>C=15 一層仕上り厚さ (cm)<br>D=3 クラッシャラン<br>E=2 振動ロー 排出ガス対策型(第1基) 使用 |       |     |     |     |                            |
|                                                                                            |       |     |     |     |                            |
|                                                                                            |       |     |     |     |                            |
|                                                                                            |       |     |     |     |                            |
|                                                                                            |       |     |     |     |                            |
|                                                                                            |       |     |     |     |                            |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0090

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩</b><br>SZA320<br>粗粒度（20）<br>再生アスファルト合材を使用する        | 100    | m2  |     |     | 施工 第0 -0063号表                     |
| 土木一般世話役<br>[0.775]                                                        | 0.40   | 人   |     |     | R0010<br>100/250                  |
| 特殊作業員<br>[0.769]                                                          | 0.80   | 人   |     |     | R0020<br>200/250                  |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                          | 1.60   | 人   |     |     | R0030<br>400/250                  |
| 再生材アスファルト合材 粗粒度（20）<br>最大粒径20mm                                           | 12.57  | t   |     |     | T8410                             |
| アスファルト乳剤<br>PK-3プライム用、PK-4タック用                                            | 126.00 | L   |     |     | T0211                             |
| 振動ローラ運転<br>機-23<br>ハンドガイド式 0.5～0.6t                                       | 0.40   | 日   |     |     | SZK593<br>100/250<br>施工 第0-0036号表 |
| 振動コンパクタ運転<br>機-23<br>前進型 40～60kg                                          | 0.80   | 日   |     |     | SZK730<br>200/250<br>施工 第0-0037号表 |
| 砂散布費                                                                      | 3.00   | %   |     |     | #01                               |
| 諸雑費                                                                       | 17.00  | %   |     |     | #09                               |
| *** 合 計 ***                                                               | 100    | m2  |     |     |                                   |
| *** 単位当たり ***                                                             | 1      | m2  |     |     |                                   |
| A=5 仕上り厚（cm）<br>B=2 粗粒度（20）<br>C=1 混合AS使用しない<br>D=2 プライムコート<br>E=1 砂散布が必要 |        |     |     |     |                                   |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0092

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>本管土工2-⑥</b><br>V0000093<br>県道車道 DIP400 DP=1.81m<br>掘削深 H=2.34 軽量鋼矢板 H=3.0 2段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0-0064号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>7スファルト舗装版<br>15cm以下                                                    | 2.0  | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                       | 1.0  | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                        | 2.24 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                       | 0.59 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1.0t/m3)                                            | 0.78 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                        | 1.01 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュヤラン<br>C-40 40~0mm                                                         | 1.28 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 20cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0061号表            |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 15cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0062号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| アスファルト舗装工 (人力) / 車道・路肩<br>粗粒度 (20)<br>再生アスファルト合材を使用する                           | 1.0  | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0063号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き

## 施 工 内 訳 表

頁0-0093

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0094

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>本管土工2-⑦</b><br>V0000094<br>県道車道 DIP400 DP=1.30m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0-0065号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>7スファルト舗装版<br>15cm以下                                                    | 2.0  | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                       | 1.0  | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                        | 1.73 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                       | 0.59 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1.0t/m3)                                            | 0.78 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                        | 0.50 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュヤラン<br>C-40 40~0mm                                                         | 0.64 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 20cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0061号表            |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 15cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0062号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| アスファルト舗装工 (人力) / 車道・路肩<br>粗粒度 (20)<br>再生アスファルト合材を使用する                           | 1.0  | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0063号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き

## 施 工 内 訳 表

頁0-0095

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0096

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>本管土工2-⑧ (枝管土工)</b><br>V0000095<br>県道車道 DIP400 DP=1.72m<br>掘削深 H=2.25 軽量鋼矢板 H=3.0 2段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0-0066号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>7スファルト舗装版<br>15cm以下                                                           | 2.0  | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                              | 1.0  | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                               | 2.15 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                              | 0.59 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1.0t/m3)                                                   | 0.78 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                               | 0.92 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュラン<br>C-40 40~0mm                                                                 | 1.17 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 20cm                                                            | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0061号表            |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 15cm                                                            | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0062号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                            | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                            | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| アスファルト舗装工 (人力) / 車道・路肩<br>粗粒度 (20)<br>再生アスファルト合材を使用する                                  | 1.0  | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0063号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き

## 施 工 内 訳 表

頁0-0097

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0098

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>本管土工2-⑨（枝管土工）</b><br>V0000096<br>県道車道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.73 軽量鋼矢板 H=2.0 1段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0-0067号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>757舗装版<br>15cm以下                                                             | 2.0  | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                              | 1.0  | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）吊能力2.9t                                                | 1.63 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）吊能力2.9t                                               | 0.59 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ（土質改良材）<br>（単位容積重量 1.0t/m3）                                                   | 0.78 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）吊能力2.9t                                                | 0.40 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュラン<br>C-40 40～0mm                                                                | 0.51 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 20cm                                                           | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0061号表            |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 15cm                                                           | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0062号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                           | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                           | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩<br>粗粒度（20）<br>再生アスファルト合材を使用する                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0063号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き

## 施 工 内 訳 表

頁0-0099

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0100

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>本管土工2-⑩</b><br>V0000097<br>県道歩道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.73 軽量鋼矢板 H=2.0 1段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0-0068号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>7スファルト舗装版<br>15cm以下                                                    | 2.0  | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                       | 1.0  | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                        | 1.70 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                       | 0.59 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1.0t/m3)                                            | 0.78 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                        | 0.87 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュラン<br>C-40 40~0mm                                                          | 1.10 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 20cm                                                     | 0    | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0061号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                     | 0    | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0055号表            |
| アスファルト舗装工 (人力) / 車道・路肩<br>細粒度 (13)<br>再生アスファルト合材を使用する                           | 1.0  | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0069号表            |
| ダンプ運搬工 (4t積車)<br>運搬距離 L=2km<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)                          | 1.70 | m3  |     |     | SZA260<br>施工 第0-0020号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き



# 施 工 内 訳 表

頁0-0102

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩</b><br>SZA320<br>細粒度（１３）<br>再生アスファルト合材を使用する        | 100    | m2  |     |     | 施工 第0 -0069号表                     |
| 土木一般世話役<br>[0.775]                                                        | 0.40   | 人   |     |     | R0010<br>100/250                  |
| 特殊作業員<br>[0.769]                                                          | 0.80   | 人   |     |     | R0020<br>200/250                  |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                          | 1.60   | 人   |     |     | R0030<br>400/250                  |
| 再生材アスファルト合材 細粒度（１３）<br>最大粒径 13mm                                          | 7.38   | t   |     |     | T8430                             |
| アスファルト乳剤<br>PK-3プライム用、PK-4タック用                                            | 126.00 | L   |     |     | T0211                             |
| 振動ローラ運転<br>機-23<br>ハンドガイド式 0.5～0.6t                                       | 0.40   | 日   |     |     | SZK593<br>100/250<br>施工 第0-0036号表 |
| 振動コンパクタ運転<br>機-23<br>前進型 40～60kg                                          | 0.80   | 日   |     |     | SZK730<br>200/250<br>施工 第0-0037号表 |
| 砂散布費                                                                      | 3.00   | %   |     |     | #01                               |
| 諸雑費                                                                       | 17.00  | %   |     |     | #09                               |
| *** 合 計 ***                                                               | 100    | m2  |     |     |                                   |
| *** 単位当たり ***                                                             | 1      | m2  |     |     |                                   |
| A=3 仕上り厚（cm）<br>B=1 細粒度（１３）<br>C=1 混合AS使用しない<br>D=2 プライムコート<br>E=1 砂散布が必要 |        |     |     |     |                                   |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0103

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考                              |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|
| F=2 再生アスファルト合材を使用する                        |       |       |       |       |                                  |
| *****                                      | ***** | ***** | ***** | ***** | *****                            |
| <b>鋳鉄管吊込み据付工：機械</b><br>SZ0010<br>φ 2 0 0   | 10    | m     |       |       | 施工 第0 -0070号表                    |
| 配管工<br>[0.764]                             | 0.10  | 人     |       |       | R0300<br>0.1*1                   |
| 普通作業員<br>[0.828]                           | 0.16  | 人     |       |       | R0030<br>0.16*1                  |
| クレーン付トラック運転<br>機－1<br>4 t 積 2.9 t 吊        | 1.41  | h     |       |       | SZ8060<br>1.41*1<br>施工 第0-0071号表 |
| *** 合 計 ***                                | 10    | m     |       |       |                                  |
| *** 単位当たり ***                              | 1     | m     |       |       |                                  |
| A=1 据付<br>B=4 φ 2 0 0<br>C=1 少ない<br>D=1 良好 |       |       |       |       |                                  |
|                                            |       |       |       |       |                                  |
|                                            |       |       |       |       |                                  |
|                                            |       |       |       |       |                                  |
|                                            |       |       |       |       |                                  |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0104

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| クレーン付トラック運転<br>SZ8060<br>機-1<br>4 t 積 2.9 t 吊 | 1    | h   |     |     | 施工 第0 -0071号表 |
| 運転手 (特殊)<br>[0.778]                           | 0.17 | 人   |     |     | R0120         |
| 軽油<br>ミニローリー (パトロール給油)                        | 5.30 | L   |     |     | T0250         |
| トラック [クレーン装置付]<br>4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊         | 1.00 | h   |     |     | M0343         |
| 諸雑費                                           | 1    | 式   |     |     | #99           |
| *** 単位当たり ***                                 | 1    | h   |     |     |               |
| A=2 4 t 積 2.9 t 吊                             |      |     |     |     |               |
|                                               |      |     |     |     |               |
|                                               |      |     |     |     |               |
|                                               |      |     |     |     |               |
|                                               |      |     |     |     |               |
|                                               |      |     |     |     |               |
|                                               |      |     |     |     |               |
|                                               |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0105

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>鋳鉄管切断工(エンジンカッター)</b><br>SZ0455<br>φ 2 0 0 | 1     | 口   |     |     | 施工 第0 -0072号表 |
| 特殊作業員<br>[0.769]                             | 0.05  | 人   |     |     | R0020         |
| 普通作業員<br>[0.828]                             | 0.09  | 人   |     |     | R0030         |
| エンジンカッター損料                                   | 0.05  | 日   |     |     | TZ8252        |
| 諸雑費                                          | 30.00 | %   |     |     | #09           |
| *** 単位当たり ***                                | 1     | 口   |     |     |               |
| A=1      切断<br>B=5      φ 2 0 0              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |
|                                              |       |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0106

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>G X 形継手接合工</b><br>SZ0070<br>異形管<br>φ 2 0 0 | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0073号表 |
| 配管工<br>[0.764]                                | 0.07 | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[0.828]                              | 0.07 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                           | 1.00 | %   |     |     | #09           |
| *** 単位当たり ***                                 | 1    | 口   |     |     |               |
| A=2 異形管<br>B=4 φ 2 0 0                        |      |     |     |     |               |
| *****                                         |      |     |     |     |               |
| <b>G X 形継手接合工</b><br>SZ0070<br>異形管<br>φ 3 0 0 | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0074号表 |
| 配管工<br>[0.764]                                | 0.09 | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[0.828]                              | 0.09 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                           | 1.00 | %   |     |     | #09           |
| *** 単位当たり ***                                 | 1    | 口   |     |     |               |
| A=2 異形管<br>B=6 φ 3 0 0                        |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0107

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>G X 形継手接合工</b><br>SZ0070<br>G-L i n k (異形管)<br>φ 2 0 0 | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0075号表 |
| 配管工<br>[0.764]                                            | 0.07 | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[0.828]                                          | 0.07 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                                       | 1.00 | %   |     |     | #09           |
| 割増                                                        |      |     |     |     | +00           |
| *** 単位当たり ***                                             | 1    | 口   |     |     |               |
| A=4      G-L i n k (異形管)<br>B=4      φ 2 0 0              |      |     |     |     |               |
|                                                           |      |     |     |     |               |
|                                                           |      |     |     |     |               |
|                                                           |      |     |     |     |               |
|                                                           |      |     |     |     |               |
|                                                           |      |     |     |     |               |
|                                                           |      |     |     |     |               |
|                                                           |      |     |     |     |               |
|                                                           |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0108

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|---------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工<br>SZ0120<br>φ 2 0 0                                                  | 100    | m   |     |     | 施工 第0 -0076号表 |
| 配管工<br>[0.764]                                                                      | 0.43   | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                    | 0.43   | 人   |     |     | R0030         |
| ポリエチレンスリーブ<br>φ 2 0 0 × 6 . 0 m                                                     | 144.00 | m   |     |     | TZ8015        |
| 溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ<br>巾50mm                                                         | 104.00 | m   |     |     | TZ8052        |
| *** 合 計 ***                                                                         | 100    | m   |     |     |               |
| *** 単位当たり ***                                                                       | 1      | m   |     |     |               |
| A=4      φ 2 0 0<br>B=2      粘着テープ<br>C=0.2    ポリエチレンスリーブ割増係数<br>D=0      固定バンド割増係数 |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0110

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>分岐管土工4-①</b><br>V000011<br>県道車道 DIP200 DP=1.72m<br>掘削深 H=2.25 軽量鋼矢板 H=2.5 2段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0-0078号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>7スファルト舗装版<br>15cm以下                                                    | 2.0  | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                       | 1.0  | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                        | 1.94 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                       | 0.28 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1.0t/m3)                                            | 0.37 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                        | 1.12 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュヤラン<br>C-40 40~0mm                                                         | 1.42 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 20cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0061号表            |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 15cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0062号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| アスファルト舗装工 (人力) / 車道・路肩<br>粗粒度 (20)<br>再生アスファルト合材を使用する                           | 1.0  | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0063号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0111

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|----------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| ダンプ運搬工 (4 t 積車)<br>運搬距離 L=2km<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) | 1.94 | m3  |     |     | SHA260<br>施工 第0-0020号表 |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                         | 1.94 | m3  |     |     | SPA109<br>施工 第0-0022号表 |
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分):機械<br>掘削深 2.5m以下<br>軽量金属製支保工         | 1.0  | m   |     |     | SHA020<br>施工 第0-0023号表 |
| *** 単位当たり ***                                            | 1    | m   |     |     |                        |
| *****                                                    |      |     |     |     |                        |
| 空気弁設置工 (人力施工)<br>SZ0600<br>空気弁設置<br>φ75                  | 1    | 基   |     |     | 施工 第0-0079号表           |
| 配管工<br>[0.764]                                           | 0.15 | 人   |     |     | R0300                  |
| 普通作業員<br>[0.828]                                         | 0.31 | 人   |     |     | R0030                  |
| 諸雑費                                                      | 1.00 | %   |     |     | #09                    |
| *** 単位当たり ***                                            | 1    | 基   |     |     |                        |
| A=1 空気弁設置<br>B=3 φ75<br>C=1 設置                           |      |     |     |     |                        |
|                                                          |      |     |     |     |                        |
|                                                          |      |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0112

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|-------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| <b>フランジ継手工</b><br>SZ0040<br>φ75(80)<br>JWWA 7.5K      | 1     | 口   |     |     | 施工 第0-0080号表    |
| 配管工<br>[0.764]                                        | 0.06  | 人   |     |     | R0300<br>0.06*1 |
| 普通作業員<br>[0.828]                                      | 0.06  | 人   |     |     | R0030<br>0.06*1 |
| 諸雑費                                                   | 1.00  | %   |     |     | #09             |
| *** 単位当たり ***                                         | 1     | 口   |     |     |                 |
| A=1 継手<br>B=1 JWWA 7.5K<br>C=2 φ75(80)<br>D=4 取替ボルト数  |       |     |     |     |                 |
| *****                                                 |       |     |     |     |                 |
| <b>円型鉄蓋設置工</b><br>SZ0630<br>円形4号 φ600<br>30kg以上60kg未満 | 1     | 個   |     |     | 施工 第0-0081号表    |
| 普通作業員<br>[0.828]                                      | 0.11  | 人   |     |     | R0030<br>0.11*1 |
| 無収縮モルタル<br>セメント系、プレミックスタイプ                            | 0.009 | m3  |     |     | T8960           |
| *** 単位当たり ***                                         | 1     | 個   |     |     |                 |
| A=4 円形4号 φ600<br>B=1 設置                               |       |     |     |     |                 |
|                                                       |       |     |     |     |                 |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0113

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                            | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| <b>円形レジコンクリート製ボックス設置工</b><br>SZ0650<br>4号 調整リング φ600 高さ50<br>30kg未満      | 1     | 個     |       |       | 施工 第0 -0082号表   |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                         | 0.02  | 人     |       |       | R0030<br>0.02*1 |
| *** 単位当たり ***                                                            | 1     | 個     |       |       |                 |
| A=30      4号 調整リング φ600 高さ50<br>B=1      設置                              |       |       |       |       |                 |
| *****                                                                    | ***** | ***** | ***** | ***** | *****           |
| <b>円形レジコンクリート製ボックス設置工</b><br>SZ0650<br>4号 上部壁 φ600 高さ200<br>30kg以上60kg未満 | 1     | 個     |       |       | 施工 第0 -0083号表   |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                         | 0.03  | 人     |       |       | R0030<br>0.03*1 |
| *** 単位当たり ***                                                            | 1     | 個     |       |       |                 |
| A=31      4号 上部壁 φ600 高さ200<br>B=1      設置                               |       |       |       |       |                 |
|                                                                          |       |       |       |       |                 |
|                                                                          |       |       |       |       |                 |
|                                                                          |       |       |       |       |                 |
|                                                                          |       |       |       |       |                 |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0114

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                            | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| <b>円形レジコンクリート製ボックス設置工</b><br>SZ0650<br>4号 中部壁 φ600 高さ100<br>30kg未満       | 1     | 個     |       |       | 施工 第0 -0084号表   |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                         | 0.02  | 人     |       |       | R0030<br>0.02*1 |
| *** 単位当たり ***                                                            | 1     | 個     |       |       |                 |
| A=32      4号 中部壁   φ600 高さ100<br>B=1      設置                             |       |       |       |       |                 |
| *****                                                                    | ***** | ***** | ***** | ***** | *****           |
| <b>円形レジコンクリート製ボックス設置工</b><br>SZ0650<br>4号 下部壁 φ600 高さ300<br>30kg以上60kg未満 | 1     | 個     |       |       | 施工 第0 -0085号表   |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                         | 0.03  | 人     |       |       | R0030<br>0.03*1 |
| *** 単位当たり ***                                                            | 1     | 個     |       |       |                 |
| A=36      4号 下部壁   φ600 高さ300<br>B=1      設置                             |       |       |       |       |                 |
|                                                                          |       |       |       |       |                 |
|                                                                          |       |       |       |       |                 |
|                                                                          |       |       |       |       |                 |
|                                                                          |       |       |       |       |                 |
|                                                                          |       |       |       |       |                 |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0115

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                         | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| <b>円形レジコンクリート製ボックス設置工</b><br>SZ0650<br>4号 底版      φ600 高さ40<br>30kg未満 | 1     | 個     |       |       | 施工 第0 -0086号表   |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                      | 0.02  | 人     |       |       | R0030<br>0.02*1 |
| *** 単位当たり ***                                                         | 1     | 個     |       |       |                 |
| A=38      4号 底版      φ600 高さ40<br>B=1      設置                         |       |       |       |       |                 |
| *****                                                                 | ***** | ***** | ***** | ***** | *****           |
| <b>鋳鉄管吊込み据付工：人力</b><br>SZ0015<br>φ100                                 | 10    | m     |       |       | 施工 第0 -0087号表   |
| 配管工<br>[0.764]                                                        | 0.19  | 人     |       |       | R0300           |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                      | 0.65  | 人     |       |       | R0030           |
| *** 合 計 ***                                                           | 10    | m     |       |       |                 |
| *** 単位当たり ***                                                         | 1     | m     |       |       |                 |
| A=1      据付<br>B=2      φ100                                          |       |       |       |       |                 |
|                                                                       |       |       |       |       |                 |
|                                                                       |       |       |       |       |                 |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0116

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>鋳鉄管切断工(エンジンカッター)</b><br>SZ0455<br>φ100 | 1     | 口   |     |     | 施工 第0 -0088号表 |
| 特殊作業員<br>[0.769]                          | 0.03  | 人   |     |     | R0020         |
| 普通作業員<br>[0.828]                          | 0.06  | 人   |     |     | R0030         |
| エンジンカッター損料                                | 0.03  | 日   |     |     | TZ8252        |
| 諸雑費                                       | 30.00 | %   |     |     | #09           |
| *** 単位当たり ***                             | 1     | 口   |     |     |               |
| A=1      切断<br>B=3      φ100              |       |     |     |     |               |
|                                           |       |     |     |     |               |
|                                           |       |     |     |     |               |
|                                           |       |     |     |     |               |
|                                           |       |     |     |     |               |
|                                           |       |     |     |     |               |
|                                           |       |     |     |     |               |
|                                           |       |     |     |     |               |
|                                           |       |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0117

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| 硬質塩化ビニル管据付工<br>SZ0300<br>φ 1 0 0 | 10   | m   |     |     | 施工 第0 -0089号表 |
| 配管工<br>[0.764]                   | 0.12 | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[0.828]                 | 0.20 | 人   |     |     | R0030         |
| *** 合 計 ***                      | 10   | m   |     |     |               |
| *** 単位当たり ***                    | 1    | m   |     |     |               |
| A=1 据付<br>B=9 φ 1 0 0            |      |     |     |     |               |
| *****                            |      |     |     |     |               |
| 硬質塩化ビニル管切断工<br>SZ0500<br>φ 1 0 0 | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0090号表 |
| 配管工<br>[0.764]                   | 0.02 | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[0.828]                 | 0.02 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                              | 5.00 | %   |     |     | #09           |
| *** 単位当たり ***                    | 1    | 口   |     |     |               |
| A=1 切断<br>B=9 φ 1 0 0            |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0118

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>G X 形継手接合工</b><br>SZ0070<br>異形管<br>φ 1 0 0 | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0091号表 |
| 配管工<br>[0.764]                                | 0.05 | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[0.828]                              | 0.05 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                           | 1.00 | %   |     |     | #09           |
| *** 単位当たり ***                                 | 1    | 口   |     |     |               |
| A=2 異形管<br>B=2 φ 1 0 0                        |      |     |     |     |               |
| *****                                         |      |     |     |     |               |
| <b>G X 形継手接合工</b><br>SZ0070<br>異形管<br>φ 1 5 0 | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0092号表 |
| 配管工<br>[0.764]                                | 0.06 | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[0.828]                              | 0.06 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                           | 1.00 | %   |     |     | #09           |
| *** 単位当たり ***                                 | 1    | 口   |     |     |               |
| A=2 異形管<br>B=3 φ 1 5 0                        |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0119

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                 | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考           |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| <b>G X 形継手接合工</b><br>SZ0070<br>G-L i n k (異形管)<br>φ 1 0 0     | 1     | 口     |       |       | 施工 第0 -0093号表 |
| 配管工<br>[0.764]                                                | 0.05  | 人     |       |       | R0300         |
| 普通作業員<br>[0.828]                                              | 0.05  | 人     |       |       | R0030         |
| 諸雑費                                                           | 1.00  | %     |       |       | #09           |
| 割増                                                            |       |       |       |       | +00           |
| *** 単位当たり ***                                                 | 1     | 口     |       |       |               |
| A=4      G-L i n k (異形管)<br>B=2      φ 1 0 0                  |       |       |       |       |               |
| *****                                                         | ***** | ***** | ***** | ***** | *****         |
| <b>仕切弁・バ ッ フ ラ イ 弁 設 置 工 (縦・横型) : 人力</b><br>SZ0570<br>φ 1 0 0 | 1     | 基     |       |       | 施工 第0 -0094号表 |
| 配管工<br>[0.764]                                                | 0.07  | 人     |       |       | R0300         |
| 普通作業員<br>[0.828]                                              | 0.23  | 人     |       |       | R0030         |
| *** 単位当たり ***                                                 | 1     | 基     |       |       |               |
| A=3      φ 1 0 0<br>B=1      設置                               |       |       |       |       |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0120

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>T S継手工</b><br>SZ0310<br>φ 1 0 0 | 2    | 口   |     |     | 施工 第0 -0095号表 |
| 配管工<br>[0.764]                     | 0.06 | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[0.828]                   | 0.06 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                | 1.00 | %   |     |     | #09           |
| *** 合 計 ***                        | 2    | 口   |     |     |               |
| *** 単位当たり ***                      | 1    | 口   |     |     |               |
| A=9          φ 1 0 0               |      |     |     |     |               |
|                                    |      |     |     |     |               |
|                                    |      |     |     |     |               |
|                                    |      |     |     |     |               |
|                                    |      |     |     |     |               |
|                                    |      |     |     |     |               |
|                                    |      |     |     |     |               |
|                                    |      |     |     |     |               |
|                                    |      |     |     |     |               |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考               |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------|
| メカニカル継手工<br>SZ0020<br>φ 1 0 0 押輪                                         | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0096号表     |
| 配管工<br>[0.764]                                                           | 0.07 | 人   |     |     | R0300<br>0.05*1.3 |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                         | 0.07 | 人   |     |     | R0030<br>0.05*1.3 |
| 諸雑費                                                                      | 1.00 | %   |     |     | #09               |
| *** 単位当たり ***                                                            | 1    | 口   |     |     |                   |
| A=1 継手<br>B=2 φ 1 0 0<br>C=2 離脱防止継手<br>D=1 押輪<br>E=2 押しボルト数（特殊押輪使用の場合のみ） |      |     |     |     |                   |
| F=4 T頭ボルト数（特殊押輪使用の場合のみ）<br>G=1 少ない<br>H=1 良好                             |      |     |     |     |                   |
|                                                                          |      |     |     |     |                   |
|                                                                          |      |     |     |     |                   |
|                                                                          |      |     |     |     |                   |
|                                                                          |      |     |     |     |                   |
|                                                                          |      |     |     |     |                   |
|                                                                          |      |     |     |     |                   |
|                                                                          |      |     |     |     |                   |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0122

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| <b>R R継手工</b><br>SZ0320<br>離脱防止金具 有り<br>φ 1 0 0 | 1    | 口   |     |     | 施工 第0 -0097号表 |
| 配管工<br>[0.764]                                  | 0.05 | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[0.828]                                | 0.05 | 人   |     |     | R0030         |
| 諸雑費                                             | 1.00 | %   |     |     | #09           |
| 割増（離脱防止金具使用）                                    |      |     |     |     | +00           |
| *** 単位当たり ***                                   | 1    | 口   |     |     |               |
| A=2 離脱防止金具 有り<br>B=3 φ 1 0 0                    |      |     |     |     |               |
|                                                 |      |     |     |     |               |
|                                                 |      |     |     |     |               |
|                                                 |      |     |     |     |               |
|                                                 |      |     |     |     |               |
|                                                 |      |     |     |     |               |
|                                                 |      |     |     |     |               |
|                                                 |      |     |     |     |               |
|                                                 |      |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0123

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|---------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工<br>SZ0120<br>φ 1 0 0                                                  | 100    | m   |     |     | 施工 第0 -0098号表 |
| 配管工<br>[0.764]                                                                      | 0.30   | 人   |     |     | R0300         |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                                    | 0.30   | 人   |     |     | R0030         |
| ポリエチレンスリーブ<br>φ 1 0 0 × 5. 0m                                                       | 150.00 | m   |     |     | TZ8012        |
| 溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ<br>巾50mm                                                         | 61.20  | m   |     |     | TZ8052        |
| *** 合 計 ***                                                                         | 100    | m   |     |     |               |
| *** 単位当たり ***                                                                       | 1      | m   |     |     |               |
| A=2      φ 1 0 0<br>B=2      粘着テープ<br>C=0.2    ポリエチレンスリーブ割増係数<br>D=0      固定バンド割増係数 |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |
|                                                                                     |        |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0124

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0125

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>排泥管土工5-①</b><br>V000013<br>県道歩道 DIP400 DP=0.71m<br>掘削深 H=0.93 軽量鋼矢板 H=2.0 1段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0-0100号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>757mm舗装版<br>15cm以下                                                     | 2.0  | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                       | 1.0  | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                        | 0.90 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                       | 0.41 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1.0t/m3)                                            | 0.55 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                        | 0.38 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュラン<br>C-40 40~0mm                                                          | 0.48 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 20cm                                                     | 0    | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0061号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                     | 0    | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0055号表            |
| アスファルト舗装工 (人力) / 車道・路肩<br>細粒度 (13)<br>再生アスファルト合材を使用する                           | 1.0  | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0069号表            |
| ダンプ運搬工 (4t積車)<br>運搬距離 L=2km<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)                          | 0.90 | m3  |     |     | SZA260<br>施工 第0-0020号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0126

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考                                |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                 | 0.90  | m3    |       |       | SPA109<br><br>施工 第0-0022号表         |
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分):機械<br>掘削深 2.0m以下<br>軽量金属製支保工 | 1.0   | m     |       |       | SZA020<br><br>施工 第0-0049号表         |
| *** 単位当たり ***                                    | 1     | m     |       |       |                                    |
| *****                                            | ***** | ***** | ***** | ***** | *****                              |
| 耐震継輪設置工<br>V10001<br>φ400 DIP 屋間施工               | 1     | 箇所    |       |       | 施工 第0-0101号表<br>特単単価適用日: 07年06月15日 |
| 取付工<br>φ400 DIP                                  | 1     | 箇所    |       |       | V100011<br><br>施工 第0-0102号表        |
| 水圧試験費<br>φ400 DIP                                | 1     | 箇所    |       |       | V100012<br><br>施工 第0-0103号表        |
| *** 単位当たり ***                                    | 1     | 箇所    |       |       |                                    |
|                                                  |       |       |       |       |                                    |
|                                                  |       |       |       |       |                                    |
|                                                  |       |       |       |       |                                    |
|                                                  |       |       |       |       |                                    |
|                                                  |       |       |       |       |                                    |
|                                                  |       |       |       |       |                                    |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0127

| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考                                |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|
| <b>取付工</b><br>V100011<br>φ400 DIP   | 1     | 箇所    |       |       | 施工 第0 -0102号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| トラック [クレーン装置付]<br>4～4.5 t積2.9 t吊    | 1.50  | h     |       |       | M0343                              |
| 普通作業員<br>[0.828]                    | 0.40  | 人     |       |       | R0030                              |
| 配管工<br>[0.764]                      | 0.20  | 人     |       |       | R0300                              |
| *** 単位当たり ***                       | 1     | 箇所    |       |       |                                    |
| *****                               | ***** | ***** | ***** | ***** | *****                              |
| <b>水圧試験費</b><br>V100012<br>φ400 DIP | 1     | 箇所    |       |       | 施工 第0 -0103号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 普通作業員<br>[0.828]                    | 0.40  | 人     |       |       | R0030                              |
| 配管工<br>[0.764]                      | 0.10  | 人     |       |       | R0300                              |
| 諸雑費                                 | 5.00  | %     |       |       | #01                                |
| *** 単位当たり ***                       | 1     | 箇所    |       |       |                                    |
|                                     |       |       |       |       |                                    |
|                                     |       |       |       |       |                                    |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0129

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>本管土工3-①</b><br>V0000101<br>県道歩道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0-0105号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>7スファルト舗装版<br>15cm以下                                                    | 2.0  | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                       | 1.0  | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                        | 1.80 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                       | 0.69 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1.0t/m3)                                            | 0.92 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                        | 0.87 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュラン<br>C-40 40~0mm                                                          | 1.10 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 19cm                                                     | 0    | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0051号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                     | 0    | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0055号表            |
| アスファルト舗装工 (人力) / 車道・路肩<br>細粒度 (13)<br>再生アスファルト合材を使用する                           | 1.0  | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0069号表            |
| ダンプ運搬工 (4t積車)<br>運搬距離 L=2km<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)                          | 1.80 | m3  |     |     | SZA260<br>施工 第0-0020号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き

## 施 工 内 訳 表

頁0-0130

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0131

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>本管土工3-②</b><br>V0000102<br>市道車道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0-0106号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下                                                    | 2.0  | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                       | 1.0  | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                        | 1.79 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                       | 0.69 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1.0t/m3)                                            | 0.92 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                        | 0.67 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュヤラン<br>C-40 40~0mm                                                         | 0.85 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 19cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0051号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                     | 0.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0055号表            |
| アスファルト舗装工 (人力) / 車道・路肩<br>密粒度 (13)<br>再生アスファルト合材を使用する                           | 1.0  | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0052号表            |
| ダンプ運搬工 (4t積車)<br>運搬距離 L=2km<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)                          | 1.79 | m3  |     |     | SZA260<br>施工 第0-0020号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0132

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0133

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>本管土工3-③</b><br>V0000103<br>市道歩道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0-0107号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>7スファルト舗装版<br>15cm以下                                                    | 2.0  | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                       | 1.0  | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                        | 1.80 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                       | 0.69 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1.0t/m3)                                            | 0.92 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3) 吊能力2.9t                                        | 0.87 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュラン<br>C-40 40~0mm                                                          | 1.10 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 19cm                                                     | 0    | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0051号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                     | 0    | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                     | 1.0  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0055号表            |
| アスファルト舗装工 (人力) / 車道・路肩<br>細粒度 (13)<br>再生アスファルト合材を使用する                           | 1.0  | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0069号表            |
| ダンプ運搬工 (4t積車)<br>運搬距離 L=2km<br>クローラ型 山0.45m3 (平0.35m3)                          | 1.80 | m3  |     |     | SZA260<br>施工 第0-0020号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0134

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0135

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------------------|
| <b>本管土工3-④（耐震補強金具）</b><br>V0000104<br>市道車道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0 -0108号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>7スファルト舗装版<br>15cm以下                                                            | 2.0  | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表             |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                                | 1.5  | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表             |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）吊能力2.9t                                                  | 2.69 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表             |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）吊能力2.9t                                                 | 1.10 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表             |
| クリンカアッシュ（土質改良材）<br>（単位容積重量 1.0t/m3）                                                     | 1.46 | t   |     |     | TU360                              |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）吊能力2.9t                                                  | 1.10 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表             |
| クラッシュラン<br>C-40 40～0mm                                                                  | 1.40 | m3  |     |     | T8321                              |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 19cm                                                             | 1.5  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0051号表             |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                             | 0    | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表             |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                             | 1.5  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表             |
| アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩<br>密粒度（13）<br>再生アスファルト合材を使用する                                       | 1.5  | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0052号表             |
| ダンプ運搬工（4t積車）<br>運搬距離 L=2km<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）                                    | 2.69 | m3  |     |     | SZA260<br>施工 第0-0020号表             |

20250000006

福 島 県

金抜き



# 施 工 内 訳 表

頁0-0137

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>本管土工3-⑤（耐震補強金具）</b><br>V0000105<br>市道歩道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0-0109号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>7スファルト舗装版<br>15cm以下                                                            | 2.0  | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                                | 1.5  | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）吊能力2.9t                                                  | 2.70 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）吊能力2.9t                                                 | 1.10 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ（土質改良材）<br>（単位容積重量 1.0t/m3）                                                     | 1.46 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）吊能力2.9t                                                  | 1.31 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュヤラン<br>C-40 40～0mm                                                                 | 1.66 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 19cm                                                             | 0    | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0051号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                             | 0    | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                             | 1.5  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0055号表            |
| アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩<br>細粒度（13）<br>再生アスファルト合材を使用する                                       | 1.5  | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0069号表            |
| ダンプ運搬工（4t積車）<br>運搬距離 L=2km<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）                                    | 2.70 | m3  |     |     | SZA260<br>施工 第0-0020号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0138

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0139

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>本管土工3-⑥（耐震継ぎ輪）</b><br>V0000106<br>市道歩道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段 | 1    | m   |     |     | 施工 第0-0110号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 舗装版切断<br>7スファルト舗装版<br>15cm以下                                                           | 2.0  | m   |     |     | SPD321<br>施工 第0-0030号表            |
| 舗装版直接掘削積込み工<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                               | 1.4  | m2  |     |     | SZA231<br>施工 第0-0031号表            |
| 機械掘削工<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）吊能力2.9t                                                 | 2.52 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0013号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）吊能力2.9t                                                | 1.02 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0015号表            |
| クリンカアッシュ（土質改良材）<br>（単位容積重量 1.0t/m3）                                                    | 1.36 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）吊能力2.9t                                                 | 1.22 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0017号表            |
| クラッシュラン<br>C-40 40～0mm                                                                 | 1.55 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 19cm                                                            | 0    | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0051号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                            | 0    | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0033号表            |
| 路盤工<br>上層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                                            | 1.4  | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0055号表            |
| アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩<br>細粒度（13）<br>再生アスファルト合材を使用する                                      | 1.4  | m2  |     |     | SZA320<br>施工 第0-0069号表            |
| ダンプ運搬工（4t積車）<br>運搬距離 L=2km<br>クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）                                   | 2.52 | m3  |     |     | SZA260<br>施工 第0-0020号表            |

20250000006

福 島 県

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0140

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                   | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                                | 2.52  | m3    |       |       | SPA109<br>施工 第0-0022号表 |
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分):機械<br>掘削深 2.0m以下<br>軽量金属製支保工                | 1.0   | m     |       |       | SZA020<br>施工 第0-0049号表 |
| *** 単位当たり ***                                                   | 1     | m     |       |       |                        |
| *****                                                           | ***** | ***** | ***** | ***** | *****                  |
| <b>鋳鉄管切断工(エンジンカッター)</b><br>SZ0455<br>φ400<br>撤去管(ダクタイル鋳鉄管(FCD)) | 1     | 口     |       |       | 施工 第0-0111号表           |
| 特殊作業員<br>[0.769]                                                | 0.07  | 人     |       |       | R0020                  |
| 普通作業員<br>[0.828]                                                | 0.22  | 人     |       |       | R0030                  |
| 撤去管切断の補正                                                        |       |       |       |       | +00                    |
| エンジンカッター損料(既設管切断用)                                              | 0.07  | 日     |       |       | TZ8256                 |
| 諸雑費                                                             | 30.00 | %     |       |       | #09                    |
| *** 単位当たり ***                                                   | 1     | 口     |       |       |                        |
| A=3<br>B=9<br>撤去管切断(ダクタイル鋳鉄管(FCD))<br>φ400                      |       |       |       |       |                        |
|                                                                 |       |       |       |       |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0141

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>不断水土工6-①</b><br>V50011<br>林道車道 不断水工<br>DP=2.045 H=3.121 | 1     | 箇所  |     |     | 施工 第0-0112号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 機械掘削工<br>クロー型 山0.28m3 (平0.2m3)                             | 19.43 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0113号表            |
| 人力掘削<br>土砂                                                 | 10.73 | m3  |     |     | SPA137<br>施工 第0-0115号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クロー型 山0.28m3 (平0.2m3)                            | 10.73 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0116号表            |
| クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1.0 t/m3)                      | 14.27 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クロー型 山0.28m3 (平0.2m3)                             | 18.38 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0117号表            |
| クラッシュラン<br>C-40 40~0mm                                     | 23.34 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                | 10.53 | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0018号表            |
| ダンプ運搬工 (4 t 積車)<br>運搬距離 L=2km<br>クロー型 山0.45m3 (平0.35m3)    | 19.43 | m3  |     |     | SZA260<br>施工 第0-0020号表            |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                           | 19.43 | m3  |     |     | SPA109<br>施工 第0-0022号表            |
| コンクリート<br>小型構造物<br>バック材(クレーン機能付)打設                         | 2.47  | m3  |     |     | SPB401<br>施工 第0-0118号表            |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                                        | 5.50  | m2  |     |     | SPB431<br>施工 第0-0119号表            |
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)：機械<br>掘削深 3.5m以下<br>軽量金属製支保工           | 4.2   | m   |     |     | SZA020<br>施工 第0-0045号表            |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0142

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考                    |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分):機械<br>掘削深 3.5m以下<br>軽量金属製支保工 | 1.8   | m     |       |       | SZA020<br>施工 第0-0045号表 |
| *** 単位当たり ***                                    | 1     | 箇所    |       |       |                        |
| *****                                            | ***** | ***** | ***** | ***** | *****                  |
| <b>機械掘削工</b><br>SZA211<br>クローラ型 山0.28m3 (平0.2m3) | 100   | m3    |       |       | 施工 第0-0113号表           |
| 土木一般世話役<br>[0.775]                               | 1.90  | 人     |       |       | R0010                  |
| 普通作業員<br>[0.828]                                 | 5.00  | 人     |       |       | R0030                  |
| バックホウ運転<br>機-1<br>クローラ型 山0.28m3 (平積0.2m3)        | 11.10 | h     |       |       | SZ8020<br>施工 第0-0114号表 |
| 諸雑費                                              | 1     | 式     |       |       | #99                    |
| *** 合 計 ***                                      | 100   | m3    |       |       |                        |
| *** 単位当たり ***                                    | 1     | m3    |       |       |                        |
| A=1 クローラ型 山0.28m3 (平0.2m3)                       |       |       |       |       |                        |
|                                                  |       |       |       |       |                        |
|                                                  |       |       |       |       |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0143

[illegible]

頁0-0144

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0145

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|--------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>保護砂埋戻工</b><br>SZA221<br>クロー型 山0.28m3 (平0.2m3) | 100  | m3  |     |     | 施工 第0-0116号表           |
| 土木一般世話役<br>[0.775]                               | 2.50 | 人   |     |     | R0010                  |
| 普通作業員<br>[0.828]<br>埋戻し+締固め                      | 6.80 | 人   |     |     | R0030                  |
| バックホウ運転<br>機-1<br>クローラ型 山0.28m3 (平積0.2m3)        | 7.60 | h   |     |     | SZ8020<br>施工 第0-0114号表 |
| タンパ運転<br>機-31<br>60~80kg                         | 3.00 | 日   |     |     | SZK511<br>施工 第0-0016号表 |
| 諸雑費                                              | 1    | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                      | 100  | m3  |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                    | 1    | m3  |     |     |                        |
| A=1 クロー型 山0.28m3 (平0.2m3)                        |      |     |     |     |                        |
|                                                  |      |     |     |     |                        |
|                                                  |      |     |     |     |                        |
|                                                  |      |     |     |     |                        |
|                                                  |      |     |     |     |                        |
|                                                  |      |     |     |     |                        |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0146

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|-------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|
| <b>碎石埋戻工</b><br>SZA221<br>クロー型 山0.28m3 (平0.2m3) | 100  | m3  |     |     | 施工 第0-0117号表           |
| 土木一般世話役<br>[0.775]                              | 2.50 | 人   |     |     | R0010                  |
| 普通作業員<br>[0.828]<br>埋戻し+締固め                     | 6.80 | 人   |     |     | R0030                  |
| バックホウ運転<br>機-1<br>クローラ型 山0.28m3 (平積0.2m3)       | 7.60 | h   |     |     | SZ8020<br>施工 第0-0114号表 |
| タンパ運転<br>機-31<br>60~80kg                        | 3.00 | 日   |     |     | SZK511<br>施工 第0-0016号表 |
| 諸雑費                                             | 1    | 式   |     |     | #99                    |
| *** 合 計 ***                                     | 100  | m3  |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                                   | 1    | m3  |     |     |                        |
| A=1 クロー型 山0.28m3 (平0.2m3)                       |      |     |     |     |                        |
|                                                 |      |     |     |     |                        |
|                                                 |      |     |     |     |                        |
|                                                 |      |     |     |     |                        |
|                                                 |      |     |     |     |                        |
|                                                 |      |     |     |     |                        |

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0147

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                                                | 単価(積算地区) | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                             | 単価(東京地区) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------|----------|
| <b>コンクリート</b><br>SPB401<br>小型構造物<br>標準単価： 34,650      機械構成比： 3.69%      労務構成比： 37.88%      材料構成比： 58.43%      市場単価構成比： 0.00% |          |        | 施工 第0-0118号表<br>1<br>m3                   |          |
| K9205<br>バックホウ [クローラ型・クレーン機能付] 2.9 t 吊<br>山積 0.8 m3 (平積 0.6 m3)                                                              |          | 3.49%  | TPK9205<br>バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料         |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[0.828]                                                                                                    |          | 11.17% | TPR0030<br>普通作業員                          |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[0.769]                                                                                                    |          | 10.01% | TPR0020<br>特殊作業員                          |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[0.775]                                                                                                  |          | 7.75%  | TPR0010<br>土木一般世話役                        |          |
| R0120<br>運転手 (特殊)<br>[0.778]                                                                                                 |          | 6.47%  | TPR0120<br>運転手 (特殊)                       |          |
| T8600<br>生コンクリート ②<br>18-8-40-60%                                                                                            |          | 56.64% | TPT0618<br>生コンクリート<br>24-12-25 高炉 W/C 55% |          |
| T0250<br>軽油<br>ミニローリー (パトロール給油)                                                                                              |          | 1.69%  | TPT0250<br>軽油<br>1.2号 パトロール給油             |          |
|                                                                                                                              |          |        |                                           |          |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                |          |        |                                           |          |
| A=2      小型構造物<br>B=3      バックホウ (クレーン機能付) 打設<br>E=2      一般養生<br>K=2      高炉<br>L=13      18-8-40-60%                       |          |        |                                           |          |
| M=1      小型車割増なし<br>N=1      冬期割増なし<br>O=1      全ての費用<br>P=1      土木工事標準積算基準 II-4-①-4                                        |          |        |                                           |          |
|                                                                                                                              |          |        |                                           |          |

20250000006

福島県

金抜き

頁0-0148

標準單價：                      機械構成比：                      勞務構成比：                      材料構成比：                      市場單價構成比：

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0149

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| <b>不断水土工6-②</b><br>V50012<br>県道歩道 不断水工<br>DP=1.200 H=2.276 | 1     | 箇所  |     |     | 施工 第0-0120号表<br>特単単価適用日：07年06月15日 |
| 機械掘削工<br>クロー型 山0.28m3 (平0.2m3)                             | 10.53 | m3  |     |     | SZA211<br>施工 第0-0113号表            |
| 人力掘削<br>土砂                                                 | 10.73 | m3  |     |     | SPA137<br>施工 第0-0115号表            |
| 保護砂埋戻工<br>クロー型 山0.28m3 (平0.2m3)                            | 10.73 | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0116号表            |
| クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1.0 t/m3)                      | 14.27 | t   |     |     | TU360                             |
| 碎石埋戻工<br>クロー型 山0.28m3 (平0.2m3)                             | 9.16  | m3  |     |     | SZA221<br>施工 第0-0117号表            |
| クラッシュラン<br>C-40 40~0mm                                     | 11.68 | m3  |     |     | T8321                             |
| 路盤工<br>下層路盤<br>一層仕上り厚さ 10cm                                | 10.53 | m2  |     |     | SZA240<br>施工 第0-0018号表            |
| ダンプ運搬工 (4 t 積車)<br>運搬距離 L=2km<br>クロー型 山0.45m3 (平0.35m3)    | 10.53 | m3  |     |     | SZA260<br>施工 第0-0020号表            |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                           | 10.53 | m3  |     |     | SPA109<br>施工 第0-0022号表            |
| コンクリート<br>小型構造物<br>バックホウ(クレーン機能付)打設                        | 2.47  | m3  |     |     | SPB401<br>施工 第0-0118号表            |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                                        | 5.50  | m2  |     |     | SPB431<br>施工 第0-0119号表            |
| 土留工 (軽量鋼矢板たて込み) (両側分) : 機械<br>掘削深 3.5m以下<br>軽量金属製支保工       | 4.2   | m   |     |     | SZA020<br>施工 第0-0045号表            |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0150

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量   | 単 位   | 単 価   | 金 額   | 備 考                                |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|
| 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分):機械<br>掘削深 3.5m以下<br>軽量金属製支保工 | 1.8   | m     |       |       | SZA020<br>施工 第0-0045号表             |
| *** 単位当たり ***                                    | 1     | 箇所    |       |       |                                    |
| *****                                            | ***** | ***** | ***** | ***** | *****                              |
| 防護コンクリート工<br>V600002<br>2箇所                      | 1     | 式     |       |       | 施工 第0-0121号表<br>特単単価適用日: 07年06月15日 |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設                          | 4.08  | m3    |       |       | SPB401<br>施工 第0-0122号表             |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                              | 18.66 | m2    |       |       | SPB431<br>施工 第0-0119号表             |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物<br>人力打設                       | 0.20  | m3    |       |       | SPB401<br>施工 第0-0123号表             |
| 型枠<br>一般型枠<br>均しコンクリート                           | 0.80  | m2    |       |       | SPB431<br>施工 第0-0124号表             |
| 基礎砕石<br>17.5cmを超え20.0cm以下<br>クラッシャーラン C-40       | 2.88  | m2    |       |       | SPA391<br>施工 第0-0125号表             |
| *** 単位当たり ***                                    | 1     | 式     |       |       |                                    |
|                                                  |       |       |       |       |                                    |
|                                                  |       |       |       |       |                                    |
|                                                  |       |       |       |       |                                    |

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0151

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                                                | 単価(積算地区)      | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                            | 単価(東京地区) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------|----------|
| <b>コンクリート</b><br>SPB401<br>小型構造物<br>標準単価： 33,825      機械構成比： 0.00%      労務構成比： 42.01%      材料構成比： 57.99%      市場単価構成比： 0.00% | 人力打設<br>0.00% |        | 施工 第0 -0122号表<br>1                       | m3       |
| R0030<br>普通作業員<br>[0.828]                                                                                                    |               | 22.75% | TPR0030<br>普通作業員                         |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[0.775]                                                                                                  |               | 9.31%  | TPR0010<br>土木一般世話役                       |          |
| R0020<br>特殊作業員<br>[0.769]                                                                                                    |               | 7.89%  | TPR0020<br>特殊作業員                         |          |
| T8600<br>生コンクリート ②<br>18-8-40-60%                                                                                            |               | 57.99% | TPTC618<br>生コンクリート<br>24-12-25 高炉 W/C55% |          |
|                                                                                                                              |               |        |                                          |          |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                |               |        |                                          |          |
| A=2      小型構造物<br>B=4      人力打設<br>E=2      一般養生<br>G=2      現場内小運搬なし<br>K=2      高炉                                         |               |        |                                          |          |
| L=13      18-8-40-60%<br>M=1      小型車割増なし<br>N=1      冬期割増なし<br>O=1      全ての費用<br>P=1      土木工事標準積算基準 Ⅱ-4-①-4                |               |        |                                          |          |
|                                                                                                                              |               |        |                                          |          |
|                                                                                                                              |               |        |                                          |          |
|                                                                                                                              |               |        |                                          |          |
|                                                                                                                              |               |        |                                          |          |

20250000006

福 島 県

金抜き

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0152

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                         | 単価(積算地区)      | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                            | 単価(東京地区)    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------|-------------|
| <b>コンクリート</b><br>SPB401<br>無筋・鉄筋構造物<br>標準単価： 27,139<br>機械構成比： 0.00%                   | 人力打設<br>0.00% | 27.04% | 施工 第0 -0123号表<br>1<br>材料構成比： 72.96%      | m3<br>0.00% |
| R0030<br>普通作業員<br>[0.828]                                                             |               | 11.44% | TPR0030<br>普通作業員                         |             |
| R0020<br>特殊作業員<br>[0.769]                                                             |               | 7.77%  | TPR0020<br>特殊作業員                         |             |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[0.775]                                                           |               | 6.06%  | TPR0010<br>土木一般世話役                       |             |
| T8600<br>生コンクリート ②<br>18-8-40-60%                                                     |               | 72.96% | TPTC618<br>生コンクリート<br>24-12-25 高炉 W/C55% |             |
|                                                                                       |               |        |                                          |             |
| *** 単位当たり ***                                                                         |               |        |                                          |             |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>B=4 人力打設<br>E=1 養生無し<br>G=2 現場内小運搬なし<br>K=2 高炉                        |               |        |                                          |             |
| L=13 18-8-40-60%<br>M=1 小型車割増なし<br>N=1 冬期割増なし<br>O=1 全ての費用<br>P=1 土木工事標準積算基準 II-4-①-4 |               |        |                                          |             |
|                                                                                       |               |        |                                          |             |
|                                                                                       |               |        |                                          |             |
|                                                                                       |               |        |                                          |             |
|                                                                                       |               |        |                                          |             |

20250000006

福 島 県

金抜き

頁0-0153

標準單價：                      機械構成比：                      勞務構成比：                      材料構成比：                      市場單價構成比：

20250000006

福 島 県

金抜き

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0154

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                                          | 単価(積算地区)     | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                 | 単価(東京地区) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------|----------|
| <b>基礎碎石</b><br>SPA391<br>17.5cmを超え20.0cm以下<br>標準単価： 1,350.1<br>機械構成比： 4.99% 労務構成比： 69.17% 材料構成比： 25.84% 市場単価構成比： 0.00% | クラッシャラン C-40 |        | 施工 第0-0125号表<br>1<br>m2       |          |
| バックホウ [クローラ型]<br>山積 0.8m3 (平積 0.6m3)<br>K9203                                                                          |              | 4.96%  | バックホウ [クローラ型] 賃料<br>TPK9203   |          |
| 普通作業員<br>[0.828]<br>R0030                                                                                              |              | 33.14% | 普通作業員<br>TPR0030              |          |
| 特殊作業員<br>[0.769]<br>R0020                                                                                              |              | 14.04% | 特殊作業員<br>TPR0020              |          |
| 運転手 (特殊)<br>[0.778]<br>R0120                                                                                           |              | 13.23% | 運転手 (特殊)<br>TPR0120           |          |
| 土木一般世話役<br>[0.775]<br>R0010                                                                                            |              | 8.28%  | 土木一般世話役<br>TPR0010            |          |
| クラッシャラン<br>C-40 40~0mm<br>T8321                                                                                        |              | 21.33% | 再生クラッシャラン<br>RC-40<br>TPT8454 |          |
| 軽油<br>ミニローリー (パトロール給油)<br>T0250                                                                                        |              | 4.48%  | 軽油<br>1.2号 パトロール給油<br>TPT0250 |          |
|                                                                                                                        |              |        |                               |          |
| *** 単位当たり ***                                                                                                          |              |        |                               |          |
| A=4 17.5cmを超え20.0cm以下<br>C=1 クラッシャラン C-40<br>D=1 全ての費用<br>E=1 土木工事標準積算基準 II-2-②-2                                      |              |        |                               |          |
|                                                                                                                        |              |        |                               |          |
|                                                                                                                        |              |        |                               |          |

20250000006

福島県

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0155

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| <b>軽量鋼矢板賃料・損料</b><br>V40002<br>LSP1, 2, 3型 180日 (6か月以内)<br>H=1.5m~3.5m | 1     | 式   |     |     | 施工 第0 -0126号表<br>特単単価適用日 : 07年06月15日 |
| 軽量鋼矢板 (賃料)<br>LSP1~3形 180日以内                                           | 480.1 | t・日 |     |     | F91001                               |
| 軽量鋼矢板 (整備費)                                                            | 125.7 | t   |     |     | F31101                               |
| 軽量金属腹起し材 (基本料)<br>W110~120×H120~130×L4000                              | 62.0  | 本   |     |     | F31002                               |
| アルミ腹起し材 (賃料)<br>W110~120×H120~130×L4000                                | 992.0 | 本・日 |     |     | F300022                              |
| 水圧式パイプサポート (基本料)<br>調整長770~1300                                        | 62.0  | 本   |     |     | F31003                               |
| 水圧サポート (賃料)<br>調整長770~1300                                             | 992.0 | 本・日 |     |     | F30004                               |
| 軽量金属腹起し材 (基本料)<br>W110~120×H120~130×L2000                              | 8.0   | 本   |     |     | F31102                               |
| アルミ腹起し材 (賃料)<br>W110~120×H120~130×L2000                                | 8.0   | 本・日 |     |     | F310022                              |
| 水圧式パイプサポート (基本料)<br>調整長1500~2200                                       | 8.0   | 本   |     |     | F31103                               |
| 水圧サポート (賃料)<br>調整長1500~2200                                            | 8.0   | 本・日 |     |     | F310044                              |
| 水圧手動ポンプ (基本料)<br>タンク容量15~19L                                           | 1.0   | 台   |     |     | F31104                               |
| 水圧手動ポンプ (賃料)<br>タンク容量15~19L                                            | 141.0 | 台・日 |     |     | F31005                               |

20250000006

福 島 県

金抜き



# 施 工 内 訳 表

頁0-0157

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                             | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------------------------|
| <b>ダンプ運搬工（4 t 積車）</b><br>SZA260<br>運搬距離 L=12km<br>クローラ型 山0.45m <sup>3</sup> （平0.35m <sup>3</sup> ）                        | 1     | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0128号表                    |
| ダンプトラック運転<br>機-22<br>4 t 積級                                                                                               | 0.90  | 日              |     |     | SZK506<br>0.9*1<br>施工 第0-0021号表 |
| 10m <sup>3</sup> 当り→1m <sup>3</sup> 当り                                                                                    |       | m <sup>3</sup> |     |     | +00                             |
| *** 単位当たり ***                                                                                                             | 1     | m <sup>3</sup> |     |     |                                 |
| A=12 運搬距離 (km)<br>B=2 ダンプトラック 4 t 積車<br>C=4 クローラ型 山0.45m <sup>3</sup> （平0.35m <sup>3</sup> ）<br>D=1 土砂<br>E=1 D I D 区間：なし |       |                |     |     |                                 |
| F=1 良 好                                                                                                                   |       |                |     |     |                                 |
| *****                                                                                                                     |       |                |     |     |                                 |
| <b>仮設材の運搬費</b><br>S0070<br>運搬質量 25.6 t<br>運搬距離（片道）53km                                                                    | 1     | 式              |     |     | 施工 第0-0129号表                    |
| 仮設材の運搬費                                                                                                                   | 1.000 | 式              |     |     |                                 |
| *** 単位当たり ***                                                                                                             | 1     | 式              |     |     |                                 |
| A=53 運搬距離（片道距離：km）<br>B=1 製品長 12m以内<br>C=25.6 運搬質量（t）<br>D=0 運賃割増率（F1～F2）<br>E=                                           |       |                |     |     |                                 |
| F=1 土木工事標準積算基準 I-2-②-16                                                                                                   |       |                |     |     |                                 |
|                                                                                                                           |       |                |     |     |                                 |



# 施工パッケージ内訳表

頁0-0159

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                         | 単価(積算地区)      | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                            | 単価(東京地区)    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------|-------------|
| <b>コンクリート</b><br>SPB401<br>無筋・鉄筋構造物<br>標準単価： 28,051<br>機械構成比： 0.00%                   | 人力打設<br>0.00% | 29.40% | 施工 第0-0131号表<br>1<br>材料構成比： 70.60%       | m3<br>0.00% |
| R0030<br>普通作業員<br>[0.828]                                                             |               | 13.20% | TPR0030<br>普通作業員                         |             |
| R0020<br>特殊作業員<br>[0.769]                                                             |               | 7.51%  | TPR0020<br>特殊作業員                         |             |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[0.775]                                                           |               | 6.69%  | TPR0010<br>土木一般世話役                       |             |
| T8600<br>生コンクリート ②<br>18-8-40-60%                                                     |               | 70.60% | TPTC618<br>生コンクリート<br>24-12-25 高炉 W/C55% |             |
|                                                                                       |               |        |                                          |             |
| *** 単位当たり ***                                                                         |               |        |                                          |             |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>B=4 人力打設<br>E=2 一般養生<br>G=2 現場内小運搬なし<br>K=2 高炉                        |               |        |                                          |             |
| L=13 18-8-40-60%<br>M=1 小型車割増なし<br>N=1 冬期割増なし<br>O=1 全ての費用<br>P=1 土木工事標準積算基準 II-4-①-4 |               |        |                                          |             |
|                                                                                       |               |        |                                          |             |
|                                                                                       |               |        |                                          |             |
|                                                                                       |               |        |                                          |             |
|                                                                                       |               |        |                                          |             |

20250000006

福島県

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0160

[illegible]

# 施工パッケージ内訳表

頁0-0161

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                                | 単価(積算地区)                                        | 構成比    | 代表機労材規格(東京地区)                    | 単価(東京地区) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------|----------|
| <b>モルタル練</b><br>SPB405<br>セメント(高炉B)25kg袋入<br>標準単価： 94,888                                                    |                                                 |        | 施工 第0-0133号表<br>1                | m3       |
| 標準単価： 94,888           機械構成比： 0.00%           労務構成比： 83.30%           材料構成比： 16.70%           市場単価構成比： 0.00% |                                                 |        |                                  |          |
| R0030<br>普通作業員<br>[0.828]                                                                                    |                                                 | 55.43% | TPR0030<br>普通作業員                 |          |
| R0010<br>土木一般世話役<br>[0.775]                                                                                  |                                                 | 27.71% | TPR0010<br>土木一般世話役               |          |
| T0016<br>セメント(高炉B)<br>25kg袋入                                                                                 |                                                 | 11.28% | TPT0016<br>セメント(高炉B)<br>25kg袋入   |          |
| T8300<br>コンクリート用骨材<br>砂(洗)                                                                                   |                                                 | 5.42%  | TPT8300<br>コンクリート用骨材<br>砂 細目(洗い) |          |
|                                                                                                              |                                                 |        |                                  |          |
| *** 単位当たり ***                                                                                                |                                                 |        |                                  |          |
| B=4<br>C=1<br>D=1                                                                                            | セメント(高炉B)25kg袋入<br>全ての費用<br>土木工事標準積算基準 II-4-①-8 |        |                                  |          |
|                                                                                                              |                                                 |        |                                  |          |
|                                                                                                              |                                                 |        |                                  |          |
|                                                                                                              |                                                 |        |                                  |          |
|                                                                                                              |                                                 |        |                                  |          |
|                                                                                                              |                                                 |        |                                  |          |
|                                                                                                              |                                                 |        |                                  |          |

20250000006

福 島 県

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0162

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------|
| <b>鋳鉄管吊込み撤去工：機械</b><br>SZ0010<br>φ 4 0 0                       | 10   | m   |     |     | 施工 第0 -0134号表   |
| 配管工<br>[0.764]                                                 | 0.21 | 人   |     |     | R0300<br>0.21*1 |
| 普通作業員<br>[0.828]                                               | 0.31 | 人   |     |     | R0030<br>0.31*1 |
| トラックレン賃料 油圧伸縮ゾフ型 4.9t吊                                         | 0.29 | 日   |     |     | K0005<br>0.29*1 |
| 撤去の補正                                                          |      |     |     |     | +00             |
| *** 合 計 ***                                                    | 10   | m   |     |     |                 |
| *** 単位当たり ***                                                  | 1    | m   |     |     |                 |
| A=2      撤去<br>B=8      φ 4 0 0<br>C=1      少ない<br>D=1      良好 |      |     |     |     |                 |
|                                                                |      |     |     |     |                 |
|                                                                |      |     |     |     |                 |
|                                                                |      |     |     |     |                 |
|                                                                |      |     |     |     |                 |
|                                                                |      |     |     |     |                 |
|                                                                |      |     |     |     |                 |
|                                                                |      |     |     |     |                 |
|                                                                |      |     |     |     |                 |

## 施 工 内 訳 表

頁0-0163

[illegible]

# 特殊施工単価一覧表

頁0-0164

| 単価コード<br>番号        | 単価名称・規格1・規格2                                                       | 単位 | 単価数量<br>単価 | 条件 | 単価適用日  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----|------------|----|--------|
| VZ016<br>0-0011    | 管明示シート工<br>W150mm×50mm 2倍                                          | m  | 100        |    | 070615 |
| V000001<br>0-0012  | 本管土工1-①<br>林道車道 DIP400 DP=1.955m<br>掘削深 H=2.48 軽量鋼矢板 H=3.0 2段      | m  | 1          |    | 070615 |
| V000002<br>0-0029  | 本管土工1-②<br>林道車道 DIP400 DP=0.556m<br>掘削深 H=1.08                     | m  | 1          |    | 070615 |
| V000003<br>0-0043  | 本管土工1-③<br>林道車道 DIP400 DP=1.9m<br>掘削深 H=2.43 軽量鋼矢板 H=3.0 2段        | m  | 1          |    | 070615 |
| V000004<br>0-0044  | 本管土工1-④<br>林道車道 DIP400 DP=2.63m<br>掘削深 H=3.16 軽量鋼矢板 H=3.5 2段       | m  | 1          |    | 070615 |
| V000005<br>0-0048  | 本管土工1-⑤<br>林道車道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.73 軽量鋼矢板 H=2.0 1段       | m  | 1          |    | 070615 |
| V000007<br>0-0050  | 本管土工2-①<br>県道取付 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.73 軽量鋼矢板 H=2.0 1段       | m  | 1          |    | 070615 |
| V000008<br>0-0053  | 本管土工2-②<br>県道取付 DIP400 DP=1.32m<br>掘削深 H=1.85 軽量鋼矢板 H=2.5 1段       | m  | 1          |    | 070615 |
| V000009<br>0-0054  | 本管土工2-③<br>県道取付 DIP400 DP=1.47m<br>掘削深 H=2.00 軽量鋼矢板 H=2.5 1段       | m  | 1          |    | 070615 |
| V0000091<br>0-0056 | 本管土工2-④<br>県道取付 DIP400 DP=2.23m<br>掘削深 H=2.76 軽量鋼矢板 H=3.0 2段       | m  | 1          |    | 070615 |
| V0000092<br>0-0060 | 本管土工2-⑤<br>県道車道 DIP400 DP=2.23m<br>掘削深 H=2.76 軽量鋼矢板 H=3.0 2段       | m  | 1          |    | 070615 |
| V0000093<br>0-0064 | 本管土工2-⑥<br>県道車道 DIP400 DP=1.81m<br>掘削深 H=2.34 軽量鋼矢板 H=3.0 2段       | m  | 1          |    | 070615 |
| V0000094<br>0-0065 | 本管土工2-⑦<br>県道車道 DIP400 DP=1.30m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段       | m  | 1          |    | 070615 |
| V0000095<br>0-0066 | 本管土工2-⑧(枝管土工)<br>県道車道 DIP400 DP=1.72m<br>掘削深 H=2.25 軽量鋼矢板 H=3.0 2段 | m  | 1          |    | 070615 |
| V0000096<br>0-0067 | 本管土工2-⑨(枝管土工)<br>県道車道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.73 軽量鋼矢板 H=2.0 1段 | m  | 1          |    | 070615 |
| V0000097<br>0-0068 | 本管土工2-⑩<br>県道歩道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.73 軽量鋼矢板 H=2.0 1段       | m  | 1          |    | 070615 |
| V000011<br>0-0078  | 分岐管土工4-①<br>県道車道 DIP200 DP=1.72m<br>掘削深 H=2.25 軽量鋼矢板 H=2.5 2段      | m  | 1          |    | 070615 |
| V000013<br>0-0100  | 排泥管土工5-①<br>県道歩道 DIP400 DP=0.71m<br>掘削深 H=0.93 軽量鋼矢板 H=2.0 1段      | m  | 1          |    | 070615 |

# 特殊施工単価一覧表

頁0-0165

| 単価コード<br>第 番 号     | 単価名称・規格 1・規格 2                                                       | 単 位 | 単位数量<br>単 価 | 条 件 | 単価適用日  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|--------|
| V10001<br>0-0101   | 耐震継輪設置工<br>φ400 DIP 屋間施工                                             | 箇所  | 1           |     | 070615 |
| V100011<br>0-0102  | 取付工<br>φ400 DIP                                                      | 箇所  | 1           |     | 070615 |
| V100012<br>0-0103  | 水圧試験費<br>φ400 DIP                                                    | 箇所  | 1           |     | 070615 |
| V10002<br>0-0104   | 耐震補強金具設置工<br>φ400 DIP 屋間施工                                           | 箇所  | 1           |     | 070615 |
| V0000101<br>0-0105 | 本管土工3-①<br>県道歩道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段         | m   | 1           |     | 070615 |
| V0000102<br>0-0106 | 本管土工3-②<br>市道車道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段         | m   | 1           |     | 070615 |
| V0000103<br>0-0107 | 本管土工3-③<br>市道歩道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段         | m   | 1           |     | 070615 |
| V0000104<br>0-0108 | 本管土工3-④（耐震補強金具）<br>市道車道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段 | m   | 1           |     | 070615 |
| V0000105<br>0-0109 | 本管土工3-⑤（耐震補強金具）<br>市道歩道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段 | m   | 1           |     | 070615 |
| V0000106<br>0-0110 | 本管土工3-⑥（耐震継ぎ輪）<br>市道歩道 DIP400 DP=1.20m<br>掘削深 H=1.83 軽量鋼矢板 H=2.5 1段  | m   | 1           |     | 070615 |
| V50011<br>0-0112   | 不断水土工6-①<br>林道車道 不断水工<br>DP=2.045 H=3.121                            | 箇所  | 1           |     | 070615 |
| V50012<br>0-0120   | 不断水土工6-②<br>県道歩道 不断水工<br>DP=1.200 H=2.276                            | 箇所  | 1           |     | 070615 |
| V600002<br>0-0121  | 防護コンクリート工<br>2箇所                                                     | 式   | 1           |     | 070615 |
| V40002<br>0-0126   | 軽量鋼矢板賃料・損料<br>LSP1, 2, 3型 180日（6か月以内）<br>H=1.5m～3.5m                 | 式   | 1           |     | 070615 |
|                    |                                                                      |     |             |     |        |
|                    |                                                                      |     |             |     |        |
|                    |                                                                      |     |             |     |        |
|                    |                                                                      |     |             |     |        |

# 数 量 計 算 書

## 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事

### 1. 配管布設工

|             |       |                               |
|-------------|-------|-------------------------------|
| ① DCIP(GX形) | φ 400 | 施工延長 L = 524.9 m<br>(524.905) |
| ② DCIP(GX形) | φ 200 | 施工延長 L = 2.4 m<br>(2.360)     |

### 排泥管布設（1箇所）

|             |       |                                            |
|-------------|-------|--------------------------------------------|
| ① DCIP(GX形) | φ 100 | 施工延長 L = 2.4 m<br>(4.360-1.928=2.432)      |
| ① HI-VP     | φ 100 | 施工延長 L = 1.9 m<br>(1.128+.400+0.400=1.928) |

識別マーカー（青）（起点、分岐点、曲管位置） 18 箇所

### 2. 不断水工

|                |                   |        |
|----------------|-------------------|--------|
| 不断水耐震用ロータリーバルブ | φ 400×400         | 2.0 箇所 |
| 不断水仕切弁         | φ 400（K形既設管用ストッパ） | 2.0 箇所 |

### 3. 空気弁設置工

|          |        |
|----------|--------|
| 空気弁 φ 75 | 2.0 箇所 |
|----------|--------|

### 4. 水管橋設置工

|        |       |
|--------|-------|
| 水管橋設置工 | 1.0 式 |
|--------|-------|

### 5. 流量計室設置工

|         |       |
|---------|-------|
| 流量計室設置工 | 1.0 式 |
|---------|-------|

### 6. 耐震継手工

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 既設管(K形) φ 400 | 施工延長 L = 234.1 m<br>(234.106) |
|---------------|-------------------------------|

耐震補強金具 41 個

耐震継ぎ輪 12 個

仕切弁用フランジサポート金具 2 個

空気弁用フランジサポート金具 1 個

補修弁用フランジサポート金具 1 個

流量計部フランジサポート金具 2 個

識別マーカー（青）  
（曲管位置、終点） 11 個

# 1. 配管布設工

① GX形ダクタイル鑄鉄管  $\phi 400$  施工延長 L = 503.5 m  
 布設延長 L = 522.9 m  
 (524.905-0.50×4=522.905)

① GX形ダクタイル鑄鉄管  $\phi 200$  施工延長 L = 2.4 m  
 布設延長 L = 2.4 m  
 (2.360)

## 排泥管布設

① GX形ダクタイル鑄鉄管  $\phi 100$  施工延長 L = 2.4 m  
 布設延長 L = 1.9 m  
 (2.432-0.490=1.942)

① HI-VP  $\phi 100$  施工延長 L = 1.9 m  
 布設延長 L = 1.9 m  
 (1.928)

林道 大谷中柴沢線

本管土工 掘削深H=2.48m (H=2.481m) GX形  $\phi 400$  L = 8.64 m  
 DP=1.955m W=1.00 敷碎石 10cm (林道)

本管土工 掘削深H=1.08m (H=1.082m) GX形  $\phi 400$  L = 6.40 m  
 DP=0.556m W=1.00 敷碎石 10cm (林道)

本管土工 掘削深H=2.43m (H=2.426m) GX形  $\phi 400$  L = 19.05 m  
 DP=1.90m W=1.00 敷碎石 10cm (林道)

本管土工 掘削深H=3.15m (H=3.152m) GX形  $\phi 400$  L = 7.06 m  
 DP=2.63m W=1.00 敷碎石 10cm (林道)

本管土工 掘削深H=1.73m (H=1.726m) GX形  $\phi 400$  L = 180.60 m  
 DP=1.20m W=1.00 敷碎石 10cm (林道)

本管土工 掘削深H=1.73m (H=1.726m) GX形  $\phi 400$  L = 2.70 m  
 DP=1.20m W=1.00 As=4cm (林道取付)

本管土工 掘削深H=1.86m (H=1.856m) GX形  $\phi 400$  L = 10.36 m  
 DP=1.32m W=1.00 As=4cm (林道取付)

本管土工 掘削深H=2.00m (H=2.004m) GX形  $\phi 400$  L = 20.06 m  
 DP=1.47m W=1.00 As=4cm (林道取付)

本管土工 掘削深H=2.76m (H=2.756m) GX形  $\phi 400$  L = 0.94 m  
 DP=2.23m W=1.00 As=4cm (林道取付)

本管土工 掘削深H=2.76m (H=2.756m) GX形  $\phi 400$  L = 7.43 m  
 DP=2.23m W=1.00 As=10cm (県道)

県道 原町川保線

本管土工 掘削深H=2.34m (H=2.341m) GX形  $\phi 400$  L = 58.81 m  
 DP=1.81m W=1.00 As=10cm (県道)

本管土工 掘削深H=1.83m (H=1.826m) GX形  $\phi 400$  L = 59.58 m  
 DP=1.30m W=1.00 As=10cm (県道)

本管土工 掘削深H=2.25m (H=2.246m) GX形  $\phi 400$  L = 12.51 m  
 DP=1.72m W=1.00 As=10cm (県道)

本管土工 掘削深H=1.73m (H=1.726m) GX形  $\phi 400$  L = 125.34 m  
 DP=1.20m W=1.00 As=10cm (県道)

|                 |        |                         |                |                                  |  |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------|----------------------------------|--|
| 市道 深野<br>信田沢2号線 | 本管土工   | 掘削深H=1.73m (H=1.726m)   | GX形 $\phi$ 400 | L = 2.09 m                       |  |
|                 |        | DP=1.20m W=1.00 As=3cm  | (歩道)           |                                  |  |
|                 | 本管土工   | 掘削深H=1.83m (H=1.826m)   | K形 $\phi$ 400  | L = 14.30 m                      |  |
|                 |        | DP=1.20m W=1.00 As=3cm  | (歩道)           | (18.80-0.90×5)                   |  |
|                 | 本管土工   | 掘削深H=1.83m (H=1.826m)   | K形 $\phi$ 400  | L = 163.21 m                     |  |
| 市道 深野<br>信田沢2号線 |        | DP=1.20m W=1.00 As=4cm  | (市道)           | (234.106-14.3-5.3-31.5-5.4-14.4) |  |
|                 | 本管土工   | 掘削深H=1.83m (H=1.826m)   | K形 $\phi$ 400  | L = 5.30 m                       |  |
|                 |        | DP=1.20m W=1.00 As=3cm  | (歩道)           | (6.20-0.90)                      |  |
|                 | 本管土工   | 掘削深H=1.83m (H=1.826m)   | K形 $\phi$ 400  | L = 31.50 m                      |  |
|                 | (補強金具) | DP=1.20m W=1.50 As=4cm  | (市道)           | (0.90×35)                        |  |
| 市道 深野<br>信田沢2号線 | 本管土工   | 掘削深H=1.83m (H=1.826m)   | K形 $\phi$ 400  | L = 5.40 m                       |  |
|                 | (補強金具) | DP=1.20m W=1.50 As=3cm  | (歩道)           | (0.90×6)                         |  |
|                 | 本管土工   | 掘削深H=1.83m (H=1.826m)   | K形 $\phi$ 400  | L = 14.40 m                      |  |
|                 | (継ぎ輪)  | DP=1.20m W=1.40 As=4cm  | (車道)           | (1.20×12)                        |  |
|                 | 分岐管土工  | 掘削深H=2.25m (H=2.246m)   | GX形 $\phi$ 200 | L = 1.82 m                       |  |
| 県道 原町川俣線        |        | DP=1.72m W=1.00 As=10cm | (県道)           |                                  |  |
|                 | 排泥管土工  | 掘削深H=0.93m (H=0.93m)    | $\phi$ 100     | L = 3.19 m                       |  |
|                 |        | DP=0.71m W=1.00 As=3cm  | (歩道)           |                                  |  |

1. 配管布設工

|  | 種 別                      | 項 目                            | 算 式                              | 数 量 | 単 位 |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----|-----|
|  | (本線資材)                   |                                |                                  |     |     |
|  | GX形ダクタイル鋳鉄管              | φ 400×6,000 L                  |                                  | 67  | 本   |
|  | GX形ダクタイル鋳鉄管<br>(切管用 1種管) | φ 400×6,000 L                  |                                  | 17  | 本   |
|  | GX形5° 5/8曲管              | φ 400                          | (片受)                             | 1   | 個   |
|  | GX形11° 1/4曲管             | φ 400                          | (片受)                             | 7   | 個   |
|  | GX形22° 1/2曲管             | φ 400                          | (片受)                             | 8   | 個   |
|  | GX形22° 1/2両受曲管           | φ 400                          | (両受)                             | 10  | 個   |
|  | GX形45° 曲管                | φ 400                          | (片受)                             | 2   | 個   |
|  | GX形90° 曲管                | φ 400                          | (片受)                             | 1   | 個   |
|  | バタフライ仕切弁<br>(両受)         | GX形 φ 400                      | (両受)                             | 4   | 個   |
|  | フランジ付きT字管<br>(空気弁用)      | GX形 φ 400×75                   | (片受)                             | 2   | 個   |
|  | 二受T字管                    | GX形 φ 400×300                  | (片受)                             | 1   | 個   |
|  | 排水T字管                    | GX形 φ 400×150                  | (両受)                             | 1   | 個   |
|  | 継ぎ輪                      | GX形 φ 400                      | (両受)                             | 2   | 個   |
|  | 管帽                       | 既設管 (K形 φ 400)                 |                                  | 4   | 個   |
|  | GX用ライナー                  | φ 400                          |                                  | 15  | 個   |
|  | 溝切+切管用挿しロリング             | φ 400                          |                                  | 35  | 個   |
|  | GX用接合部品                  | φ 400                          |                                  | 59  | 組   |
|  | 仕切弁筐<br>(バタフライ仕切弁)       | H=625~885<br>座台を含む             |                                  | 4   | 組   |
|  | 塩化ビニル管<br>(仕切弁筐用立上り管)    | プレーンエンド直管<br>V P φ 400、L=4.00m | L=1.00m×1、L=0.80m×1<br>L=0.50m×2 | 1   | 本   |
|  | 仕切弁継ぎ足し棒                 | L=0.50m                        |                                  | 2   | 本   |
|  | 仕切弁継ぎ足し棒                 | L=0.70m                        |                                  | 1   | 本   |
|  | 仕切弁継ぎ足し棒                 | L=1.00m                        |                                  | 1   | 本   |
|  | 識別マーカー                   | (青)                            |                                  | 18  | 個   |

|  | 種 別                      | 項 目                    | 算 式                | 数 量 | 単 位 |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------|-----|-----|
|  | (分岐管取付工)                 |                        |                    |     |     |
|  | GX形ダクタイル鋳鉄管<br>(切管用 1種管) | φ 200×5,000 L<br>(乙切管) | L=0.77m            | 1   | 本   |
|  | GX形挿し受片落管                | φ 300×200              |                    | 1   | 個   |
|  | GX形90° 曲管                | φ 200                  |                    | 1   | 個   |
|  | Gリンク                     | φ 200                  |                    | 1   | 個   |
|  | GX型接合材料                  | φ 200                  |                    | 1   | 個   |
|  | GX用接合部品                  | φ 300                  |                    | 1   | 組   |
|  |                          |                        |                    |     |     |
|  | (排泥工)                    |                        |                    |     |     |
|  | GX形挿し受片落管                | φ 150×100              |                    | 1   | 個   |
|  | GX形45° 曲管                | φ 100                  |                    | 1   | 個   |
|  | GX形ソフトシール仕切弁             | φ 100                  |                    | 1   | 個   |
|  | GX形ダクタイル鋳鉄管<br>(切管用 1種管) | φ 100×4,000 L<br>(乙切管) | L=0.77m            | 1   | 本   |
|  | VCジョイント                  | φ 100                  |                    | 1   | 個   |
|  | 硬質塩化ビニル管<br>(プレーンエンド直管)  | VP φ 100×4,000 L       | L=1.128m、L=0.40m×2 | 1   | 本   |
|  | TSエルボ (VP)               | φ 100                  |                    | 2   | 個   |
|  | Gリンク                     | φ 100                  |                    | 1   | 個   |
|  | GX用接合部品                  | φ 150                  |                    | 1   | 組   |
|  | GX用接合部品                  | φ 100                  |                    | 1   | 組   |
|  | 仕切弁筐                     | H=455～655<br>座台を含む     |                    | 1   | 組   |
|  |                          |                        |                    |     |     |
|  |                          |                        |                    |     |     |
|  |                          |                        |                    |     |     |
|  |                          |                        |                    |     |     |

[illegible]

|  | 種 別                     | 項 目                | 算 式               | 数 量 | 単 位 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----|-----|
|  | (分岐管取付工料)               |                    |                   |     |     |
|  | GX形ダクタイル鋳鉄管<br>布設工      | φ 200              |                   | 2.4 | m   |
|  | GX形ダクタイル鋳鉄管<br>切断工      | φ 200              |                   | 1   | 口   |
|  | GX継手工<br>(異形管部)         | φ 200<br>接合部品使用    |                   | 3   | 箇所  |
|  | GX継手工<br>(異形管部)         | φ 300<br>接合部品使用    |                   | 1   | 箇所  |
|  | Gリンク継手工                 | φ 200              |                   | 1   | 箇所  |
|  | ポリエチレンスリーブ被覆工           | φ 200              |                   | 2.4 | m   |
|  | 管明示テープ取付工               |                    |                   | 2.4 | m   |
|  | 明示シート布設工                |                    |                   | 2.4 | m   |
|  |                         |                    |                   |     |     |
|  |                         |                    |                   |     |     |
|  | (排泥管工料)                 |                    |                   |     |     |
|  | GX形ダクタイル鋳鉄管<br>布設工      | φ 100              | 2.43              | 2.4 | m   |
|  | 塩ビ管布設工<br>布設工           | φ 100              | 1.928             | 1.9 | m   |
|  | ダクタイル鋳鉄管切断工             | φ 100              | 0.770             | 1   | 口   |
|  | 塩ビ管切断工                  | φ 100              | 1.128、0.400、0.400 | 3   | 口   |
|  | GX形ソフトシール<br>仕切弁設置工     | φ 100              |                   | 1   | 基   |
|  | ねじ式弁篋設置工                |                    |                   | 1   | 箇所  |
|  | GX継手工<br>(異形管部)         | φ 100<br>接合部品使用    |                   | 4   | 箇所  |
|  | GX継手工<br>(異形管部)         | φ 150<br>接合部品使用    |                   | 1   | 箇所  |
|  | Gリンク継手工                 | φ 100              |                   | 1   | 箇所  |
|  | メカニカル継手工<br>(塩ビ用離脱防止金具) | φ 100              |                   | 1   | 箇所  |
|  | RR継手工                   | φ 100<br>(VCジョイント) |                   | 1   | 箇所  |
|  | ポリエチレンスリーブ被覆工           | φ 100              |                   | 2.4 | m   |
|  | 管明示テープ取付工               |                    |                   | 2.4 | m   |
|  | 明示シート布設工                |                    |                   | 2.4 | m   |
|  |                         |                    |                   |     |     |
|  |                         |                    |                   |     |     |

土 工 集 計 表

|                          | 本 管 土 工                |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                 |                       |                       |                                 |                                 |                                | 枝管・排泥土工   |                       |                       | 合 計    |           |          |
|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------|----------|
|                          | 林道 大谷・中柴沢線(車道)         |                        |                       |                       |                       | 県道 原町川俣線              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 市道 深野信田沢2号線                     |                       |                       |                                 |                                 |                                | 小計        | 県道 原町川俣線              |                       |        |           |          |
|                          | φ 400                  |                        |                       |                       |                       | φ 400                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | φ 400                           |                       |                       |                                 |                                 |                                |           | φ 200(枝管)             | φ 100(排泥)             | 小計     |           |          |
|                          | DP=1.955m<br>(H=2.48m) | DP=0.556m<br>(H=1.08m) | DP=1.90m<br>(H=2.43m) | DP=2.63m<br>(H=3.15m) | DP=1.20m<br>(H=1.73m) | DP=1.20m<br>(H=1.73m) | DP=1.32m<br>(H=1.85m) | DP=1.47m<br>(H=2.00m) | DP=2.23m<br>(H=2.76m) | DP=2.23m<br>(H=2.76m) | DP=1.81m<br>(H=2.34m) | DP=1.30m<br>(H=1.83m) | DP=1.72m<br>(H=2.25m) | DP=1.20m<br>(H=1.73m) | DP=1.20m<br>(H=1.73m) | DP=1.20m<br>(H=1.83m)<br>[県道歩道] | DP=1.20m<br>(H=1.83m) | DP=1.20m<br>(H=1.83m) | DP=1.20m<br>(H=1.83m)<br>(補強金具) | DP=1.20m<br>(H=1.83m)<br>(補強金具) | DP=1.20m<br>(H=1.83m)<br>(継ぎ輪) |           | DP=1.72m<br>(H=2.25m) | DP=0.71m<br>(H=0.93m) |        |           |          |
|                          | W=1.00m                | W=1.00m                | W=1.00m               | W=1.00m               | W=1.00m               | W=1.00m               | W=1.00m               | W=1.00m               | W=1.00m               | W=1.00m               | W=1.00m               | W=1.00m               | W=1.00m               | W=1.00m               | W=1.00m               | W=1.00m                         | W=1.00m               | W=1.00m               | W=1.50m                         | W=1.50m                         | W=1.40m                        |           | W=1.00m               | W=1.00m               |        |           |          |
| 延 長                      | 8.64m                  | 6.40m                  | 19.05m                | 7.06m                 | 180.60m               | 2.70m                 | 10.36m                | 20.06m                | 0.94m                 | 7.43m                 | 58.81m                | 59.58m                | 12.51m                | 125.34m               | 2.09m                 | 14.30m                          | 163.21m               | 5.30m                 | 31.50m                          | 5.40m                           | 14.40m                         | 755.68 m  | 1.82m                 | 3.19m                 | 5.01 m | 760.69 m  |          |
| As舗装切断 t=3cm             | -                      | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 4.18                            | 28.60                 | -                     | 10.60                           | -                               | 10.80                          | 28.80     | 82.98 m               | -                     | 6.38   | 6.38 m    | 89.4 m   |
| As舗装切断 t=4cm             | -                      | -                      | -                     | -                     | -                     | 5.40                  | 20.72                 | 40.12                 | 1.88                  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                               | -                     | 326.42                | -                               | 63.00                           | -                              | -         | 457.54 m              | -                     | -      | 0.00 m    | 457.54 m |
| As舗装切断 t=10cm            | -                      | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 14.86                 | 117.62                | 119.16                | 25.02                 | 250.68                | -                     | -                               | -                     | -                     | -                               | -                               | -                              | -         | 527.34 m              | 3.64                  | -      | 3.64 m    | 530.98 m |
| As舗装取壊 t=3cm             | -                      | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 2.1                             | 14.3                  | -                     | 5.3                             | -                               | 8.1                            | 20.2      | 50.0 m2               | -                     | 3.2    | 3.20 m2   | 53.2 m2  |
| As舗装取壊 t=4cm             | -                      | -                      | -                     | -                     | -                     | 2.7                   | 10.4                  | 20.1                  | 0.9                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                               | -                     | 163.2                 | -                               | 47.3                            | -                              | -         | 244.6 m2              | -                     | -      | 0.0 m2    | 244.6 m2 |
| As舗装取壊 t=10cm            | -                      | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 7.4                   | 58.8                  | 59.6                  | 12.5                  | 125.3                 | -                     | -                               | -                     | -                     | -                               | -                               | -                              | -         | 263.6 m2              | 1.8                   | -      | 1.8 m2    | 265.4 m2 |
| As殻運搬                    | -                      | -                      | -                     | -                     | -                     | 0.1                   | 0.4                   | 0.8                   | 0.04                  | 0.7                   | 5.9                   | 6.0                   | 1.3                   | 12.5                  | 0.1                   | 0.4                             | 6.5                   | 0.2                   | 1.9                             | 0.2                             | 0.6                            | 37.64 m3  | 0.2                   | 0.1                   | 0.3 m3 | 37.9 m3   |          |
| As産廃処理                   | -                      | -                      | -                     | -                     | -                     | 0.3                   | 1.0                   | 1.9                   | 0.1                   | 1.7                   | 13.8                  | 14.0                  | 2.9                   | 29.5                  | 0.1                   | 1.0                             | 15.3                  | 0.4                   | 4.4                             | 0.6                             | 1.4                            | 88.4 t    | 0.4                   | 0.2                   | 0.6 t  | 89.0 t    |          |
|                          |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                 |                       |                       |                                 |                                 |                                |           |                       |                       |        |           |          |
| 機械床掘                     | 21.5                   | 7.0                    | 46.3                  | 22.3                  | 312.4                 | 4.6                   | 18.8                  | 39.3                  | 2.6                   | 19.8                  | 131.7                 | 103.1                 | 26.9                  | 204.3                 | 3.6                   | 25.7                            | 292.1                 | 9.5                   | 84.6                            | 14.6                            | 36.3                           | 1427.0 m3 | 3.5                   | 2.9                   | 6.4 m3 | 1433.4 m3 |          |
| 埋戻(山砂)                   | 5.1                    | 3.7                    | 11.2                  | 4.1                   | 106.1                 | 1.6                   | 6.1                   | 11.8                  | 0.6                   | 4.4                   | 34.6                  | 35.0                  | 7.3                   | 73.6                  | 1.2                   | 9.8                             | 112.2                 | 3.6                   | 34.7                            | 6.0                             | 14.7                           | 487.4 m3  | 0.5                   | 1.3                   | 1.8 m3 | 489.2 m3  |          |
| 埋戻(碎石)                   | 14.3                   | 1.7                    | 30.5                  | 16.4                  | 162.5                 | 1.8                   | 8.2                   | 18.9                  | 1.6                   | 10.6                  | 59.4                  | 29.8                  | 11.5                  | 50.1                  | 1.8                   | 12.4                            | 109.4                 | 4.6                   | 31.7                            | 7.0                             | 17.5                           | 601.7 m3  | 2.0                   | 1.2                   | 3.2 m3 | 604.9 m3  |          |
| 敷碎石(t=10cm)              | 8.6                    | 6.4                    | 19.1                  | 7.1                   | 180.6                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                               | -                     | -                     | -                               | -                               | -                              | -         | 221.8 m2              | -                     | -      | 0.0 m2    | 221.8 m2 |
| 取付路盤工(t=19cm)            | -                      | -                      | -                     | -                     | -                     | 2.7                   | 10.4                  | 20.1                  | 0.9                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                               | -                     | -                     | -                               | -                               | -                              | -         | 34.1 m2               | -                     | -      | 0.0 m2    | 34.1 m2  |
| 歩道路盤工(t=10cm)            | -                      | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 2.1                             | 14.3                  | -                     | 5.3                             | -                               | 8.1                            | 20.2      | 50.0 m2               | -                     | 3.2    | 3.2 m2    | 53.2 m2  |
| 下層路盤(t=35cm)             | -                      | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 7.4                   | 58.8                  | 59.6                  | 12.5                  | 125.3                 | -                     | -                               | -                     | -                     | -                               | -                               | -                              | -         | 263.6 m2              | 1.8                   | -      | 1.8 m2    | 265.4 m2 |
| 下層路盤(t=19cm)             | -                      | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                               | -                     | 163.2                 | -                               | 47.3                            | -                              | -         | 210.5 m2              | -                     | -      | 0.0 m2    | 210.5 m2 |
| 上層路盤(t=20cm)             | -                      | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 7.4                   | 58.8                  | 59.6                  | 12.5                  | 125.3                 | -                     | -                               | -                     | -                     | -                               | -                               | -                              | -         | 263.6 m2              | 1.8                   | -      | 1.8 m2    | 265.4 m2 |
| 上層路盤(t=10cm)             | -                      | -                      | -                     | -                     | -                     | 2.7                   | 10.4                  | 20.1                  | 0.9                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                               | -                     | 163.2                 | -                               | 47.3                            | -                              | -         | 244.6 m2              | -                     | -      | 0.0 m2    | 244.6 m2 |
| 仮復旧舗装(t=4cm)             | -                      | -                      | -                     | -                     | -                     | 2.7                   | 10.4                  | 20.1                  | 0.9                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                               | -                     | 163.2                 | -                               | 47.3                            | -                              | -         | 244.6 m2              | 1.8                   | -      | 1.8 m2    | 246.4 m2 |
| 仮復旧舗装(t=5cm)             |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 7.4                   | 58.8                  | 59.6                  | 12.5                  | 125.3                 |                       |                                 |                       |                       |                                 |                                 |                                |           | 263.6 m2              |                       |        | 0.0 m2    | 263.6 m2 |
| 歩道仮復旧舗装(t=3cm)           | -                      | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 2.1                             | 14.3                  | -                     | 5.3                             | -                               | 8.1                            | 20.2      | 50.0 m2               | -                     | 3.2    | 3.2 m2    | 53.2 m2  |
| 残 土                      | 21.5                   | 7.0                    | 46.3                  | 22.3                  | 312.4                 | 4.6                   | 18.8                  | 39.3                  | 2.6                   | 19.8                  | 131.7                 | 103.1                 | 26.9                  | 204.3                 | 3.6                   | 25.7                            | 292.1                 | 9.5                   | 84.6                            | 14.6                            | 36.3                           | 1427.0 m3 | 3.5                   | 2.9                   | 6.4 m3 | 1433.4 m3 |          |
|                          |                        |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                 |                       |                       |                                 |                                 |                                |           |                       |                       |        |           |          |
| 土留なし                     | -                      | 6.4                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                               | -                     | -                     | -                               | -                               | -                              | -         | 6.40 m                | -                     | -      | 0.00 m    | 6.40 m   |
| 軽量鋼矢板土留工<br>(H=1.50m、1段) | -                      | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                               | -                     | -                     | -                               | -                               | -                              | -         | 0.00 m                | -                     | 3.19   | 3.19 m    | 3.19 m   |
| 軽量鋼矢板土留工<br>(H=2.00m、1段) | -                      | -                      | -                     | -                     | 180.60                | 2.70                  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 125.34                | 2.09                  | -                               | -                     | -                     | -                               | -                               | -                              | -         | 310.73 m              | -                     | -      | 0.00 m    | 310.73 m |
| 軽量鋼矢板土留工<br>(H=2.50m、1段) | -                      | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | 10.36                 | 20.06                 | -                     | -                     | -                     | 59.58                 | -                     | -                     | -                     | 14.30                           | 163.21                | 5.30                  | 31.50                           | 5.40                            | 14.40                          | 324.11 m  | -                     | -                     | 0.00 m | 324.11 m  |          |
| 軽量鋼矢板土留工<br>(H=2.50m、2段) | -                      | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 12.51                 | -                     | -                     | -                               | -                     | -                     | -                               | -                               | -                              | -         | 12.51 m               | 1.82                  | -      | 1.82 m    | 14.33 m  |
| 軽量鋼矢板土留工<br>(H=3.00m、2段) | 8.64                   | -                      | 19.05                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 0.94                  | 7.43                  | 58.81                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -                               | -                     | -                     | -                               | -                               | -                              | -         | 94.87 m               | -                     | -      | 0.00 m    | 94.87 m  |
| 軽量鋼矢板土留工<br>(H=3.50m、2段) | -                      | -                      | -                     | 7.06                  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                               | -                     | -                     | -                               | -                               | -                              | -         | 7.06 m                | -                     | -      | 0.00 m    | 7.06 m   |
| 軽量鋼矢板土留工<br>(H=4.00m、3段) | -                      | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                               | -                     | -                     | -                               | -                               | -                              | 0.00 m    | -                     | -                     | 0.00 m | 0.00 m    |          |

## 産廃処分量集計表

[illegible]

|      |            |                 |               |
|------|------------|-----------------|---------------|
| 本管土工 | 土被り = 1.96 | 管径 = $\phi 400$ | 掘削幅 = 1.00    |
|      | 舗装厚 = 0.00 | 仮復旧厚 = 0.00     | 本管土工延長 = 8.64 |
|      |            | 上層路盤厚 = 0.00    |               |
|      |            | 下層路盤厚 = 0.10    |               |

|  | 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位            |
|--|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|  |            | 掘削幅                                                  | 高さ 1m   |        |                |
|  | (土 工)      |                                                      |         |        |                |
|  | 舗 装 切 断 工  |                                                      | 1.0 × 2 | 2.0000 | m              |
|  | 舗 装 取 壊 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
|  | As ガ ラ 運 搬 | 1.00 × 0.00                                          | × 1.0   | 0.0000 | m <sup>3</sup> |
|  | 産 廃 処 理    | 1.00 × 0.00 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.0000 | t              |
|  | 機 械 床 堀    | 1.00 × 2.49                                          | × 1.0   | 2.4900 | m <sup>3</sup> |
|  | 砂 埋 戻 工    | 1.00 × 0.73 - 0.1451                                 | × 1.0   | 0.5849 | m <sup>3</sup> |
|  | 砕 石 埋 戻 工  | 1.00 × 1.66                                          | × 1.0   | 1.6600 | m <sup>3</sup> |
|  | 下 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
|  | 上 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
|  | 仮 復 旧 工    | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
|  | 残 土 処 理 工  | 1.00 × 2.49                                          | × 1.0   | 2.4900 | m <sup>3</sup> |
|  |            | $\phi 400$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.430^2 = 0.1451$ |         |        |                |
|  |            |                                                      |         |        |                |

(土 工)

本管土工

土被り = 1.96

0

管径 =  $\phi 400$ 

本管土工延長 = 8.64

|  | 種 別        | 項 目                 |               | 数 量  | 単 位            |
|--|------------|---------------------|---------------|------|----------------|
|  | 舗 装 切 断 工  | t = 0cm             | 0.00 × 2.0000 | 0.00 | m              |
|  | 舗 装 取 壊 工  | t = 0cm             | 0.00 × 1.0000 | 0.0  | m <sup>2</sup> |
|  | As ガ ラ 運 搬 |                     | 0.00 × 0.0000 | 0.0  | m <sup>3</sup> |
|  | 産 廃 処 理    | As                  | 0.00 × 0.0000 | 0.0  | t              |
|  | 機 械 床 堀 工  |                     | 8.64 × 2.4900 | 21.5 | m <sup>3</sup> |
|  | 埋 戻 工      | 砂                   | 8.64 × 0.5849 | 5.1  | m <sup>3</sup> |
|  | 埋 戻 工      | 切込砕石 C-40           | 8.64 × 1.6600 | 14.3 | m <sup>3</sup> |
|  | 路 盤 工      | 切込砕石 t = 10cm       | 8.64 × 1.0000 | 8.6  | m <sup>2</sup> |
|  | 上 層 路 盤 工  | 粒調砕石 t = 0cm        | 0.00 × 1.0000 | 0.0  | m <sup>2</sup> |
|  | 仮 復 旧 工    | 再生密粒度A s 20 t = 0cm | 0.00 × 1.0000 | 0.0  | m <sup>2</sup> |
|  | 残 土 処 理 工  |                     | 8.64 × 2.4900 | 21.5 | m <sup>3</sup> |

|      |            |                 |               |
|------|------------|-----------------|---------------|
| 本管土工 | 土被り = 0.56 | 管径 = $\phi$ 400 | 掘削幅 = 1.00    |
|      | 舗装厚 = 0.00 | 仮復旧厚 = 0.00     | 本管土工延長 = 6.40 |
|      |            | 上層路盤厚 = 0.00    |               |
|      |            | 下層路盤厚 = 0.10    |               |

|  | 種 別        | 算 式                                              | 1m当り   | 単 位 |
|--|------------|--------------------------------------------------|--------|-----|
|  |            | 掘削幅 高さ 1m                                        |        |     |
|  | (土 工)      |                                                  |        |     |
|  | 舗 装 切 断 工  | 1.0 × 2                                          | 2.0000 | m   |
|  | 舗 装 取 壊 工  | 1.00 × 1.0                                       | 1.0000 | m2  |
|  | As ガ ラ 運 搬 | 1.00 × 0.00 × 1.0                                | 0.0000 | m3  |
|  | 産 廃 処 理    | 1.00 × 0.00 × 2.35 × 1.0                         | 0.0000 | t   |
|  | 機 械 床 堀    | 1.00 × 1.09 × 1.0                                | 1.0900 | m3  |
|  | 砂 埋 戻 工    | 1.00 × 0.73 - 0.1451 × 1.0                       | 0.5849 | m3  |
|  | 砕 石 埋 戻 工  | 1.00 × 0.26 × 1.0                                | 0.2600 | m3  |
|  | 下 層 路 盤 工  | 1.00 × 1.0                                       | 1.0000 | m2  |
|  | 上 層 路 盤 工  | 1.00 × 1.0                                       | 1.0000 | m2  |
|  | 仮 復 旧 工    | 1.00 × 1.0                                       | 1.0000 | m2  |
|  | 残 土 処 理 工  | 1.00 × 1.09 × 1.0                                | 1.0900 | m3  |
|  |            | φ 400 水道管の断面積＝ 0.785×0.430 <sup>2</sup> ＝ 0.1451 |        |     |
|  |            |                                                  |        |     |

(± I)

本管土工

土被り = 0.56

管径 =  $\phi 400$

本管土工延長= 6.40

| 種 別        | 項 目               | 数 量           | 単 位    |
|------------|-------------------|---------------|--------|
| 舗 装 切 断 工  | t =0cm            | 0.00 × 2.0000 | 0.00 m |
| 舗 装 取 壊 工  | t =0cm            | 0.00 × 1.0000 | 0.0 m2 |
| As ガ ラ 運 搬 |                   | 0.00 × 0.0000 | 0.0 m3 |
| 産 廃 処 理    | As                | 0.00 × 0.0000 | 0.0 t  |
| 機 械 床 堀 工  |                   | 6.40 × 1.0900 | 7.0 m3 |
| 埋 戻 工      | 砂                 | 6.40 × 0.5849 | 3.7 m3 |
| 埋 戻 工      | 切込碎石 C-40         | 6.40 × 0.2600 | 1.7 m3 |
| 路 盤 工      | 切込碎石 t=10cm       | 6.40 × 1.0000 | 6.4 m2 |
| 上 層 路 盤 工  | 粒調碎石 t=0cm        | 0.00 × 1.0000 | 0.0 m2 |
| 仮 復 旧 工    | 再生密粒度A s 20 t=0cm | 0.00 × 1.0000 | 0.0 m2 |
| 残 土 処 理 工  |                   | 6.40 × 1.0900 | 7.0 m3 |

|              |            |                 |                |
|--------------|------------|-----------------|----------------|
| 本管土工         | 土被り = 1.90 | 管径 = $\phi 400$ | 掘削幅 = 1.00     |
| (林道 大谷・中柴沢線) | 舗装厚 = 0.00 | 仮復旧厚 = 0.00     | 本管土工延長 = 19.05 |
|              |            | 上層路盤厚 = 0.00    |                |
|              |            | 敷碎石厚 = 0.10     |                |

| 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位 |
|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|-----|
|            | 掘削幅                                                  | 高さ 1m   |        |     |
| (土 工)      |                                                      |         |        |     |
| 舗 装 切 断 工  |                                                      | 0.0 × 2 | 0.0000 | m   |
| 舗 装 取 壊 工  | 1.00                                                 | × 0.0   | 0.0000 | m2  |
| As ガ ラ 運 搬 | 1.00 × 0.00                                          | × 1.0   | 0.0000 | m3  |
| 産 廃 処 理    | 1.00 × 0.00 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.0000 | t   |
| 機 械 床 堀    | 1.00 × 2.43                                          | × 1.0   | 2.4300 | m3  |
| 砂 埋 戻 工    | 1.00 × 0.73 - 0.1425                                 | × 1.0   | 0.5875 | m3  |
| 砕 石 埋 戻 工  | 1.00 × 1.60                                          | × 1.0   | 1.6000 | m3  |
| 敷 砕 石      | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m2  |
| 上 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 0.0   | 0.0000 | m2  |
| 仮 復 旧 工    | 1.00                                                 | × 0.0   | 0.0000 | m2  |
| 残 土 処 理 工  | 1.00 × 2.43                                          | × 1.0   | 2.4300 | m3  |
|            | $\phi 400$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.426^2 = 0.1425$ |         |        |     |
|            |                                                      |         |        |     |

(土 工)

 本管土工 土被り = 1.90  
 (林道 大谷・中柴沢線) 管径 =  $\phi 400$ 

本管土工延長 = 19.05

| 種 別        | 項 目                 |                | 数 量  | 単 位 |
|------------|---------------------|----------------|------|-----|
| 舗 装 切 断 工  | t = 0cm             | 19.05 × 0.0000 | 0.00 | m   |
| 舗 装 取 壊 工  | t = 0cm             | 19.05 × 0.0000 | 0.0  | m2  |
| As ガ ラ 運 搬 |                     | 19.05 × 0.0000 | 0.0  | m3  |
| 産 廃 処 理    | As                  | 19.05 × 0.0000 | 0.0  | t   |
| 機 械 床 堀 工  |                     | 19.05 × 2.4300 | 46.3 | m3  |
| 埋 戻 工      | 砂                   | 19.05 × 0.5875 | 11.2 | m3  |
| 埋 戻 工      | 切込砕石 C-40           | 19.05 × 1.6000 | 30.5 | m3  |
| 敷 砕 石      | 切込砕石 t = 10cm       | 19.05 × 1.0000 | 19.1 | m2  |
| 上 層 路 盤 工  | 粒調砕石 t = 0cm        | 19.05 × 0.0000 | 0.0  | m2  |
| 仮 復 旧 工    | 再生密粒度A s 20 t = 0cm | 19.05 × 0.0000 | 0.0  | m2  |
| 残 土 処 理 工  |                     | 19.05 × 2.4300 | 46.3 | m3  |

|              |            |                 |               |
|--------------|------------|-----------------|---------------|
| 本管土工         | 土被り = 2.63 | 管径 = $\phi 400$ | 掘削幅 = 1.00    |
| (林道 大谷・中柴沢線) | 舗装厚 = 0.00 | 仮復旧厚 = 0.00     | 本管土工延長 = 7.06 |
|              |            | 上層路盤厚 = 0.00    |               |
|              |            | 敷碎石厚 = 0.10     |               |

| 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位            |
|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|            | 掘削幅                                                  | 高さ 1m   |        |                |
| (土 工)      |                                                      |         |        |                |
| 舗 装 切 断 工  |                                                      | 0.0 × 2 | 0.0000 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | 1.00                                                 | × 0.0   | 0.0000 | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 | 1.00 × 0.00                                          | × 1.0   | 0.0000 | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | 1.00 × 0.00 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.0000 | t              |
| 機 械 床 堀    | 1.00 × 3.16                                          | × 1.0   | 3.1600 | m <sup>3</sup> |
| 砂 埋 戻 工    | 1.00 × 0.73 - 0.1425                                 | × 1.0   | 0.5875 | m <sup>3</sup> |
| 砕 石 埋 戻 工  | 1.00 × 2.33                                          | × 1.0   | 2.3300 | m <sup>3</sup> |
| 敷 砕 石      | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 0.0   | 0.0000 | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 1.00                                                 | × 0.0   | 0.0000 | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  | 1.00 × 3.16                                          | × 1.0   | 3.1600 | m <sup>3</sup> |
|            | $\phi 400$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.426^2 = 0.1425$ |         |        |                |
|            |                                                      |         |        |                |

(土 工)

 本管土工 土被り = 2.63  
 (林道 大谷・中柴沢線) 管径 =  $\phi 400$ 

本管土工延長 = 7.06

| 種 別        | 項 目                 |               | 数 量  | 単 位            |
|------------|---------------------|---------------|------|----------------|
| 舗 装 切 断 工  | t = 0cm             | 7.06 × 0.0000 | 0.00 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | t = 0cm             | 7.06 × 0.0000 | 0.0  | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 |                     | 7.06 × 0.0000 | 0.0  | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | As                  | 7.06 × 0.0000 | 0.0  | t              |
| 機 械 床 堀 工  |                     | 7.06 × 3.1600 | 22.3 | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 砂                   | 7.06 × 0.5875 | 4.1  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 切込砕石 C-40           | 7.06 × 2.3300 | 16.4 | m <sup>3</sup> |
| 敷 砕 石      | 切込砕石 t = 10cm       | 7.06 × 1.0000 | 7.1  | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 粒調砕石 t = 0cm        | 7.06 × 0.0000 | 0.0  | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 再生密粒度A s 20 t = 0cm | 7.06 × 0.0000 | 0.0  | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  |                     | 7.06 × 3.1600 | 22.3 | m <sup>3</sup> |

|              |            |                 |                 |
|--------------|------------|-----------------|-----------------|
| 本管土工         | 土被り = 1.20 | 管径 = $\phi$ 400 | 掘削幅 = 1.00      |
| (林道 大谷・中柴沢線) | 舗装厚 = 0.00 | 仮復旧厚 = 0.00     | 本管土工延長 = 180.60 |
|              |            | 上層路盤厚 = 0.00    |                 |
|              |            | 敷砕石厚 = 0.10     |                 |

|  | 種 別        | 算 式                                        |         | 1m当り   | 単 位 |
|--|------------|--------------------------------------------|---------|--------|-----|
|  |            | 掘削幅                                        | 高さ 1m   |        |     |
|  | (土 工)      |                                            |         |        |     |
|  | 舗 装 切 断 工  |                                            | 0.0 × 2 | 0.0000 | m   |
|  | 舗 装 取 壊 工  | 1.00                                       | × 0.0   | 0.0000 | m2  |
|  | As ガ ラ 運 搬 | 1.00 × 0.00                                | × 1.0   | 0.0000 | m3  |
|  | 産 廃 処 理    | 1.00 × 0.00 × 2.35 × 1.0                   |         | 0.0000 | t   |
|  | 機 械 床 堀    | 1.00 × 1.73                                | × 1.0   | 1.7300 | m3  |
|  | 砂 埋 戻 工    | 1.00 × 0.73 - 0.1425 × 1.0                 |         | 0.5875 | m3  |
|  | 砕 石 埋 戻 工  | 1.00 × 0.90                                | × 1.0   | 0.9000 | m3  |
|  | 敷 砕 石      | 1.00                                       | × 1.0   | 1.0000 | m2  |
|  | 上 層 路 盤 工  | 1.00                                       | × 0.0   | 0.0000 | m2  |
|  | 仮 復 旧 工    | 1.00                                       | × 0.0   | 0.0000 | m2  |
|  | 残 土 処 理 工  | 1.00 × 1.73                                | × 1.0   | 1.7300 | m3  |
|  |            | φ 400 水道管の断面積 = 0.785 × 0.426 ^ 2 = 0.1425 |         |        |     |
|  |            |                                            |         |        |     |

(± I)

本管土工 土被り = 1.20  
(林道 大谷・中柴沢線) 管径 =  $\phi 400$

本管土工延長 = 180.60

|  | 種 別        | 項 目                |                 | 数 量   | 単 位 |
|--|------------|--------------------|-----------------|-------|-----|
|  | 舗 装 切 断 工  | t =0cm             | 180.60 × 0.0000 | 0.00  | m   |
|  | 舗 装 取 壊 工  | t =0cm             | 180.60 × 0.0000 | 0.0   | m2  |
|  | As ガ ラ 運 搬 |                    | 180.60 × 0.0000 | 0.0   | m3  |
|  | 産 廃 処 理    | As                 | 180.60 × 0.0000 | 0.0   | t   |
|  | 機 械 床 堀 工  |                    | 180.60 × 1.7300 | 312.4 | m3  |
|  | 埋 戻 工      | 砂                  | 180.60 × 0.5875 | 106.1 | m3  |
|  | 埋 戻 工      | 切込碎石 C-40          | 180.60 × 0.9000 | 162.5 | m3  |
|  | 敷 砕 石      | 切込碎石 t =10cm       | 180.60 × 1.0000 | 180.6 | m2  |
|  | 上 層 路 盤 工  | 粒調碎石 t =0cm        | 180.60 × 0.0000 | 0.0   | m2  |
|  | 仮 復 旧 工    | 再生密粒度A s 20 t =0cm | 180.60 × 0.0000 | 0.0   | m2  |
|  | 残 土 処 理 工  |                    | 180.60 × 1.7300 | 312.4 | m3  |

|             |            |                 |               |
|-------------|------------|-----------------|---------------|
| 本管土工        | 土被り = 1.20 | 管径 = $\phi 400$ | 掘削幅 = 1.00    |
| (県道原町川俣線取付) | 舗装厚 = 0.04 | 仮復旧厚 = 0.04     | 本管土工延長 = 2.70 |
|             |            | 上層路盤厚 = 0.10    |               |
|             |            | 取付路盤厚 = 0.19    |               |

| 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位            |
|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|            | 掘削幅                                                  | 高さ 1m   |        |                |
| (土 工)      |                                                      |         |        |                |
| 舗 装 切 断 工  |                                                      | 1.0 × 2 | 2.0000 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 | 1.00 × 0.04                                          | × 1.0   | 0.0400 | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | 1.00 × 0.04 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.0940 | t              |
| 機 械 床 堀    | 1.00 × 1.69                                          | × 1.0   | 1.6900 | m <sup>3</sup> |
| 砂 埋 戻 工    | 1.00 × 0.73 - 0.1425                                 | × 1.0   | 0.5875 | m <sup>3</sup> |
| 砕 石 埋 戻 工  | 1.00 × 0.67                                          | × 1.0   | 0.6700 | m <sup>3</sup> |
| 取 付 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  | 1.00 × 1.69                                          | × 1.0   | 1.6900 | m <sup>3</sup> |
|            | $\phi 400$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.426^2 = 0.1425$ |         |        |                |
|            |                                                      |         |        |                |

(土 工)

 本管土工  
 (県道原町川俣線取付)

 土被り = 1.20  
 管径 =  $\phi 400$ 

本管土工延長 = 2.70

| 種 別        | 項 目                 |               | 数 量  | 単 位            |
|------------|---------------------|---------------|------|----------------|
| 舗 装 切 断 工  | t = 4cm             | 2.70 × 2.0000 | 5.40 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | t = 4cm             | 2.70 × 1.0000 | 2.7  | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 |                     | 2.70 × 0.0400 | 0.1  | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | As                  | 2.70 × 0.0940 | 0.3  | t              |
| 機 械 床 堀 工  |                     | 2.70 × 1.6900 | 4.6  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 砂                   | 2.70 × 0.5875 | 1.6  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 切込砕石 C-40           | 2.70 × 0.6700 | 1.8  | m <sup>3</sup> |
| 取 付 路 盤 工  | 切込砕石 t = 19cm       | 2.70 × 1.0000 | 2.7  | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 粒調砕石 t = 10cm       | 2.70 × 1.0000 | 2.7  | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 再生密粒度A s 13 t = 4cm | 2.70 × 1.0000 | 2.7  | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  |                     | 2.70 × 1.6900 | 4.6  | m <sup>3</sup> |

|             |            |                 |                |
|-------------|------------|-----------------|----------------|
| 本管土工        | 土被り = 1.32 | 管径 = $\phi 400$ | 掘削幅 = 1.00     |
| (県道原町川俣線取付) | 舗装厚 = 0.04 | 仮復旧厚 = 0.04     | 本管土工延長 = 10.36 |
|             |            | 上層路盤厚 = 0.10    |                |
|             |            | 取付路盤厚 = 0.19    |                |

| 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位            |
|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|            | 掘削幅                                                  | 高さ      |        |                |
| (土 工)      |                                                      | 1m      |        |                |
| 舗 装 切 断 工  |                                                      | 1.0 × 2 | 2.0000 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 | 1.00 × 0.04                                          | × 1.0   | 0.0400 | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | 1.00 × 0.04 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.0940 | t              |
| 機 械 床 堀    | 1.00 × 1.81                                          | × 1.0   | 1.8100 | m <sup>3</sup> |
| 砂 埋 戻 工    | 1.00 × 0.73 - 0.1425                                 | × 1.0   | 0.5875 | m <sup>3</sup> |
| 砕 石 埋 戻 工  | 1.00 × 0.79                                          | × 1.0   | 0.7900 | m <sup>3</sup> |
| 取 付 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  | 1.00 × 1.81                                          | × 1.0   | 1.8100 | m <sup>3</sup> |
|            | $\phi 400$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.426^2 = 0.1425$ |         |        |                |
|            |                                                      |         |        |                |

(土 工)

 本管土工 土被り = 1.32  
 (県道原町川俣線取付) 管径 =  $\phi 400$ 

本管土工延長 = 10.36

| 種 別        | 項 目                 |                | 数 量   | 単 位            |
|------------|---------------------|----------------|-------|----------------|
| 舗 装 切 断 工  | t = 4cm             | 10.36 × 2.0000 | 20.72 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | t = 4cm             | 10.36 × 1.0000 | 10.4  | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 |                     | 10.36 × 0.0400 | 0.4   | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | As                  | 10.36 × 0.0940 | 1.0   | t              |
| 機 械 床 堀 工  |                     | 10.36 × 1.8100 | 18.8  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 砂                   | 10.36 × 0.5875 | 6.1   | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 切込砕石 C-40           | 10.36 × 0.7900 | 8.2   | m <sup>3</sup> |
| 取 付 路 盤 工  | 切込砕石 t = 19cm       | 10.36 × 1.0000 | 10.4  | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 粒調砕石 t = 10cm       | 10.36 × 1.0000 | 10.4  | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 再生密粒度A s 13 t = 4cm | 10.36 × 1.0000 | 10.4  | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  |                     | 10.36 × 1.8100 | 18.8  | m <sup>3</sup> |

|             |            |                 |                |
|-------------|------------|-----------------|----------------|
| 本管土工        | 土被り = 1.47 | 管径 = $\phi 400$ | 掘削幅 = 1.00     |
| (県道原町川俣線取付) | 舗装厚 = 0.04 | 仮復旧厚 = 0.04     | 本管土工延長 = 20.06 |
|             |            | 上層路盤厚 = 0.10    |                |
|             |            | 取付路盤厚 = 0.19    |                |

|  | 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位            |
|--|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|  |            | 掘削幅                                                  | 高さ      |        |                |
|  | (土 工)      |                                                      | 1m      |        |                |
|  | 舗 装 切 断 工  |                                                      | 1.0 × 2 | 2.0000 | m              |
|  | 舗 装 取 壊 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
|  | As ガ ラ 運 搬 | 1.00 × 0.04                                          | × 1.0   | 0.0400 | m <sup>3</sup> |
|  | 産 廃 処 理    | 1.00 × 0.04 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.0940 | t              |
|  | 機 械 床 堀    | 1.00 × 1.96                                          | × 1.0   | 1.9600 | m <sup>3</sup> |
|  | 砂 埋 戻 工    | 1.00 × 0.73 - 0.1425                                 | × 1.0   | 0.5875 | m <sup>3</sup> |
|  | 砕 石 埋 戻 工  | 1.00 × 0.94                                          | × 1.0   | 0.9400 | m <sup>3</sup> |
|  | 取 付 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
|  | 上 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
|  | 仮 復 旧 工    | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
|  | 残 土 処 理 工  | 1.00 × 1.96                                          | × 1.0   | 1.9600 | m <sup>3</sup> |
|  |            | $\phi 400$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.426^2 = 0.1425$ |         |        |                |
|  |            |                                                      |         |        |                |

(土 工)

 本管土工 土被り = 1.47  
 (県道原町川俣線取付) 管径 =  $\phi 400$ 

本管土工延長 = 20.06

|  | 種 別        | 項 目                 |                | 数 量   | 単 位            |
|--|------------|---------------------|----------------|-------|----------------|
|  | 舗 装 切 断 工  | t = 4cm             | 20.06 × 2.0000 | 40.12 | m              |
|  | 舗 装 取 壊 工  | t = 4cm             | 20.06 × 1.0000 | 20.1  | m <sup>2</sup> |
|  | As ガ ラ 運 搬 |                     | 20.06 × 0.0400 | 0.8   | m <sup>3</sup> |
|  | 産 廃 処 理    | As                  | 20.06 × 0.0940 | 1.9   | t              |
|  | 機 械 床 堀 工  |                     | 20.06 × 1.9600 | 39.3  | m <sup>3</sup> |
|  | 埋 戻 工      | 砂                   | 20.06 × 0.5875 | 11.8  | m <sup>3</sup> |
|  | 埋 戻 工      | 切込砕石 C-40           | 20.06 × 0.9400 | 18.9  | m <sup>3</sup> |
|  | 取 付 路 盤 工  | 切込砕石 t = 19cm       | 20.06 × 1.0000 | 20.1  | m <sup>2</sup> |
|  | 上 層 路 盤 工  | 粒調砕石 t = 10cm       | 20.06 × 1.0000 | 20.1  | m <sup>2</sup> |
|  | 仮 復 旧 工    | 再生密粒度A s 13 t = 4cm | 20.06 × 1.0000 | 20.1  | m <sup>2</sup> |
|  | 残 土 処 理 工  |                     | 20.06 × 1.9600 | 39.3  | m <sup>3</sup> |

|             |            |                 |               |
|-------------|------------|-----------------|---------------|
| 本管土工        | 土被り = 2.23 | 管径 = $\phi 400$ | 掘削幅 = 1.00    |
| (県道原町川俣線取付) | 舗装厚 = 0.04 | 仮復旧厚 = 0.04     | 本管土工延長 = 0.94 |
|             |            | 上層路盤厚 = 0.10    |               |
|             |            | 取付路盤厚 = 0.19    |               |

| 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位            |
|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|            | 掘削幅                                                  | 高さ 1m   |        |                |
| (土 工)      |                                                      |         |        |                |
| 舗 装 切 断 工  |                                                      | 1.0 × 2 | 2.0000 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 | 1.00 × 0.04                                          | × 1.0   | 0.0400 | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | 1.00 × 0.04 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.0940 | t              |
| 機 械 床 堀    | 1.00 × 2.72                                          | × 1.0   | 2.7200 | m <sup>3</sup> |
| 砂 埋 戻 工    | 1.00 × 0.73 - 0.1425                                 | × 1.0   | 0.5875 | m <sup>3</sup> |
| 砕 石 埋 戻 工  | 1.00 × 1.70                                          | × 1.0   | 1.7000 | m <sup>3</sup> |
| 取 付 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  | 1.00 × 2.72                                          | × 1.0   | 2.7200 | m <sup>3</sup> |
|            | $\phi 400$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.426^2 = 0.1425$ |         |        |                |
|            |                                                      |         |        |                |

(土 工)

 本管土工 土被り = 2.23  
 (県道原町川俣線取付) 管径 =  $\phi 400$ 

本管土工延長 = 0.94

| 種 別        | 項 目                 |               | 数 量  | 単 位            |
|------------|---------------------|---------------|------|----------------|
| 舗 装 切 断 工  | t = 4cm             | 0.94 × 2.0000 | 1.88 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | t = 4cm             | 0.94 × 1.0000 | 0.9  | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 |                     | 0.94 × 0.0400 | 0.04 | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | As                  | 0.94 × 0.0940 | 0.1  | t              |
| 機 械 床 堀 工  |                     | 0.94 × 2.7200 | 2.6  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 砂                   | 0.94 × 0.5875 | 0.6  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 切込碎石 C-40           | 0.94 × 1.7000 | 1.6  | m <sup>3</sup> |
| 取 付 路 盤 工  | 切込碎石 t = 19cm       | 0.94 × 1.0000 | 0.9  | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 粒調碎石 t = 10cm       | 0.94 × 1.0000 | 0.9  | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 再生密粒度A s 13 t = 4cm | 0.94 × 1.0000 | 0.9  | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  |                     | 0.94 × 2.7200 | 2.6  | m <sup>3</sup> |

|           |            |                 |               |
|-----------|------------|-----------------|---------------|
| 本管土工      | 土被り = 2.23 | 管径 = $\phi 400$ | 掘削幅 = 1.00    |
| (県道原町川俣線) | 舗装厚 = 0.10 | 仮復旧厚 = 0.05     | 本管土工延長 = 7.43 |
|           |            | 上層路盤厚 = 0.20    |               |
|           |            | 下層路盤厚 = 0.35    |               |

| 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位            |
|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|            | 掘削幅                                                  | 高さ 1m   |        |                |
| (土 工)      |                                                      |         |        |                |
| 舗 装 切 断 工  |                                                      | 1.0 × 2 | 2.0000 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 | 1.00 × 0.10                                          | × 1.0   | 0.1000 | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | 1.00 × 0.10 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.2350 | t              |
| 機 械 床 堀    | 1.00 × 2.66                                          | × 1.0   | 2.6600 | m <sup>3</sup> |
| 砂 埋 戻 工    | 1.00 × 0.73 - 0.1425                                 | × 1.0   | 0.5875 | m <sup>3</sup> |
| 砕 石 埋 戻 工  | 1.00 × 1.43                                          | × 1.0   | 1.4300 | m <sup>3</sup> |
| 下 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  | 1.00 × 2.66                                          | × 1.0   | 2.6600 | m <sup>3</sup> |
|            | $\phi 400$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.426^2 = 0.1425$ |         |        |                |
|            |                                                      |         |        |                |

(土 工)

 本管土工 土被り = 2.23  
 (県道原町川俣線) 管径 =  $\phi 400$ 

本管土工延長 = 7.43

| 種 別        | 項 目               |               | 数 量   | 単 位            |
|------------|-------------------|---------------|-------|----------------|
| 舗 装 切 断 工  | t=10cm            | 7.43 × 2.0000 | 14.86 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | t=10cm            | 7.43 × 1.0000 | 7.4   | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 |                   | 7.43 × 0.1000 | 0.7   | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | As                | 7.43 × 0.2350 | 1.7   | t              |
| 機 械 床 堀 工  |                   | 7.43 × 2.6600 | 19.8  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 砂                 | 7.43 × 0.5875 | 4.4   | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 切込砕石 C-40         | 7.43 × 1.4300 | 10.6  | m <sup>3</sup> |
| 下 層 路 盤 工  | 切込砕石 t=35cm       | 7.43 × 1.0000 | 7.4   | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 粒調砕石 t=20cm       | 7.43 × 1.0000 | 7.4   | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 再生粗粒度A s 20 t=5cm | 7.43 × 1.0000 | 7.4   | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  |                   | 7.43 × 2.6600 | 19.8  | m <sup>3</sup> |

|           |            |                 |                |
|-----------|------------|-----------------|----------------|
| 本管土工      | 土被り = 1.81 | 管径 = $\phi 400$ | 掘削幅 = 1.00     |
| (県道原町川俣線) | 舗装厚 = 0.10 | 仮復旧厚 = 0.05     | 本管土工延長 = 58.81 |
|           |            | 上層路盤厚 = 0.20    |                |
|           |            | 下層路盤厚 = 0.35    |                |

| 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位            |
|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|            | 掘削幅                                                  | 高さ 1m   |        |                |
| (土 工)      |                                                      |         |        |                |
| 舗 装 切 断 工  |                                                      | 1.0 × 2 | 2.0000 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 | 1.00 × 0.10                                          | × 1.0   | 0.1000 | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | 1.00 × 0.10 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.2350 | t              |
| 機 械 床 堀    | 1.00 × 2.24                                          | × 1.0   | 2.2400 | m <sup>3</sup> |
| 砂 埋 戻 工    | 1.00 × 0.73 - 0.1425                                 | × 1.0   | 0.5875 | m <sup>3</sup> |
| 砕 石 埋 戻 工  | 1.00 × 1.01                                          | × 1.0   | 1.0100 | m <sup>3</sup> |
| 下 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  | 1.00 × 2.24                                          | × 1.0   | 2.2400 | m <sup>3</sup> |
|            | $\phi 400$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.426^2 = 0.1425$ |         |        |                |
|            |                                                      |         |        |                |

(土 工)

 本管土工 土被り = 1.81  
 (県道原町川俣線) 管径 =  $\phi 400$ 

本管土工延長 = 58.81

| 種 別        | 項 目               |                | 数 量    | 単 位            |
|------------|-------------------|----------------|--------|----------------|
| 舗 装 切 断 工  | t=10cm            | 58.81 × 2.0000 | 117.62 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | t=10cm            | 58.81 × 1.0000 | 58.8   | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 |                   | 58.81 × 0.1000 | 5.9    | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | As                | 58.81 × 0.2350 | 13.8   | t              |
| 機 械 床 堀 工  |                   | 58.81 × 2.2400 | 131.7  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 砂                 | 58.81 × 0.5875 | 34.6   | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 切込砕石 C-40         | 58.81 × 1.0100 | 59.4   | m <sup>3</sup> |
| 下 層 路 盤 工  | 切込砕石 t=35cm       | 58.81 × 1.0000 | 58.8   | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 粒調砕石 t=20cm       | 58.81 × 1.0000 | 58.8   | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 再生粗粒度A s 20 t=5cm | 58.81 × 1.0000 | 58.8   | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  |                   | 58.81 × 2.2400 | 131.7  | m <sup>3</sup> |

|           |            |                 |                |
|-----------|------------|-----------------|----------------|
| 本管土工      | 土被り = 1.30 | 管径 = $\phi 400$ | 掘削幅 = 1.00     |
| (県道原町川俣線) | 舗装厚 = 0.10 | 仮復旧厚 = 0.05     | 本管土工延長 = 59.58 |
|           |            | 上層路盤厚 = 0.20    |                |
|           |            | 下層路盤厚 = 0.35    |                |

|  | 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位            |
|--|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|  |            | 掘削幅                                                  | 高さ      |        |                |
|  | (土 工)      |                                                      | 1m      |        |                |
|  | 舗 装 切 断 工  |                                                      | 1.0 × 2 | 2.0000 | m              |
|  | 舗 装 取 壊 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
|  | As ガ ラ 運 搬 | 1.00 × 0.10                                          | × 1.0   | 0.1000 | m <sup>3</sup> |
|  | 産 廃 処 理    | 1.00 × 0.10 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.2350 | t              |
|  | 機 械 床 堀    | 1.00 × 1.73                                          | × 1.0   | 1.7300 | m <sup>3</sup> |
|  | 砂 埋 戻 工    | 1.00 × 0.73 - 0.1425                                 | × 1.0   | 0.5875 | m <sup>3</sup> |
|  | 砕 石 埋 戻 工  | 1.00 × 0.50                                          | × 1.0   | 0.5000 | m <sup>3</sup> |
|  | 下 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
|  | 上 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
|  | 仮 復 旧 工    | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
|  | 残 土 処 理 工  | 1.00 × 1.73                                          | × 1.0   | 1.7300 | m <sup>3</sup> |
|  |            | $\phi 400$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.426^2 = 0.1425$ |         |        |                |
|  |            |                                                      |         |        |                |

(土 工)

 本管土工 土被り = 1.30  
 (県道原町川俣線) 管径 =  $\phi 400$ 

本管土工延長 = 59.58

|  | 種 別        | 項 目               |                | 数 量    | 単 位            |
|--|------------|-------------------|----------------|--------|----------------|
|  | 舗 装 切 断 工  | t=10cm            | 59.58 × 2.0000 | 119.16 | m              |
|  | 舗 装 取 壊 工  | t=10cm            | 59.58 × 1.0000 | 59.6   | m <sup>2</sup> |
|  | As ガ ラ 運 搬 |                   | 59.58 × 0.1000 | 6.0    | m <sup>3</sup> |
|  | 産 廃 処 理    | As                | 59.58 × 0.2350 | 14.0   | t              |
|  | 機 械 床 堀 工  |                   | 59.58 × 1.7300 | 103.1  | m <sup>3</sup> |
|  | 埋 戻 工      | 砂                 | 59.58 × 0.5875 | 35.0   | m <sup>3</sup> |
|  | 埋 戻 工      | 切込砕石 C-40         | 59.58 × 0.5000 | 29.8   | m <sup>3</sup> |
|  | 下 層 路 盤 工  | 切込砕石 t=35cm       | 59.58 × 1.0000 | 59.6   | m <sup>2</sup> |
|  | 上 層 路 盤 工  | 粒調砕石 t=20cm       | 59.58 × 1.0000 | 59.6   | m <sup>2</sup> |
|  | 仮 復 旧 工    | 再生粗粒度A s 20 t=5cm | 59.58 × 1.0000 | 59.6   | m <sup>2</sup> |
|  | 残 土 処 理 工  |                   | 59.58 × 1.7300 | 103.1  | m <sup>3</sup> |

|           |            |                 |                |
|-----------|------------|-----------------|----------------|
| 枝管土工      | 土被り = 1.72 | 管径 = $\phi 400$ | 掘削幅 = 1.00     |
| (県道原町川俣線) | 舗装厚 = 0.10 | 仮復旧厚 = 0.05     | 本管土工延長 = 12.51 |
|           |            | 上層路盤厚 = 0.20    |                |
|           |            | 下層路盤厚 = 0.35    |                |

| 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位            |
|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|            | 掘削幅                                                  | 高さ 1m   |        |                |
| (土 工)      |                                                      |         |        |                |
| 舗 装 切 断 工  |                                                      | 1.0 × 2 | 2.0000 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 | 1.00 × 0.10                                          | × 1.0   | 0.1000 | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | 1.00 × 0.10 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.2350 | t              |
| 機 械 床 堀    | 1.00 × 2.15                                          | × 1.0   | 2.1500 | m <sup>3</sup> |
| 砂 埋 戻 工    | 1.00 × 0.73 - 0.1425                                 | × 1.0   | 0.5875 | m <sup>3</sup> |
| 砕 石 埋 戻 工  | 1.00 × 0.92                                          | × 1.0   | 0.9200 | m <sup>3</sup> |
| 下 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  | 1.00 × 2.15                                          | × 1.0   | 2.1500 | m <sup>3</sup> |
|            | $\phi 400$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.426^2 = 0.1425$ |         |        |                |
|            |                                                      |         |        |                |

(土 工)

枝管土工 土被り = 1.72  
(県道原町川俣線) 管径 =  $\phi 400$ 

本管土工延長 = 12.51

| 種 別        | 項 目               |                | 数 量   | 単 位            |
|------------|-------------------|----------------|-------|----------------|
| 舗 装 切 断 工  | t=10cm            | 12.51 × 2.0000 | 25.02 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | t=10cm            | 12.51 × 1.0000 | 12.5  | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 |                   | 12.51 × 0.1000 | 1.3   | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | As                | 12.51 × 0.2350 | 2.9   | t              |
| 機 械 床 堀 工  |                   | 12.51 × 2.1500 | 26.9  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 砂                 | 12.51 × 0.5875 | 7.3   | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 切込砕石 C-40         | 12.51 × 0.9200 | 11.5  | m <sup>3</sup> |
| 下 層 路 盤 工  | 切込砕石 t=35cm       | 12.51 × 1.0000 | 12.5  | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 粒調砕石 t=20cm       | 12.51 × 1.0000 | 12.5  | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 再生粗粒度A s 20 t=5cm | 12.51 × 1.0000 | 12.5  | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  |                   | 12.51 × 2.1500 | 26.9  | m <sup>3</sup> |

|           |            |                 |                 |
|-----------|------------|-----------------|-----------------|
| 枝管土工      | 土被り = 1.20 | 管径 = $\phi 400$ | 掘削幅 = 1.00      |
| (県道原町川俣線) | 舗装厚 = 0.10 | 仮復旧厚 = 0.05     | 本管土工延長 = 125.34 |
|           |            | 上層路盤厚 = 0.20    |                 |
|           |            | 下層路盤厚 = 0.35    |                 |

| 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位            |
|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|            | 掘削幅                                                  | 高さ 1m   |        |                |
| (土 工)      |                                                      |         |        |                |
| 舗 装 切 断 工  |                                                      | 1.0 × 2 | 2.0000 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 | 1.00 × 0.10                                          | × 1.0   | 0.1000 | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | 1.00 × 0.10 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.2350 | t              |
| 機 械 床 堀    | 1.00 × 1.63                                          | × 1.0   | 1.6300 | m <sup>3</sup> |
| 砂 埋 戻 工    | 1.00 × 0.73 - 0.1425                                 | × 1.0   | 0.5875 | m <sup>3</sup> |
| 砕 石 埋 戻 工  | 1.00 × 0.40                                          | × 1.0   | 0.4000 | m <sup>3</sup> |
| 下 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  | 1.00 × 1.63                                          | × 1.0   | 1.6300 | m <sup>3</sup> |
|            | $\phi 400$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.426^2 = 0.1425$ |         |        |                |
|            |                                                      |         |        |                |

(土 工)

枝管土工 土被り = 1.20  
(県道原町川俣線) 管径 =  $\phi 400$ 

本管土工延長 = 125.34

| 種 別        | 項 目               |                 | 数 量    | 単 位            |
|------------|-------------------|-----------------|--------|----------------|
| 舗 装 切 断 工  | t=10cm            | 125.34 × 2.0000 | 250.68 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | t=10cm            | 125.34 × 1.0000 | 125.3  | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 |                   | 125.34 × 0.1000 | 12.5   | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | As                | 125.34 × 0.2350 | 29.5   | t              |
| 機 械 床 堀 工  |                   | 125.34 × 1.6300 | 204.3  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 砂                 | 125.34 × 0.5875 | 73.6   | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 切込砕石 C-40         | 125.34 × 0.4000 | 50.1   | m <sup>3</sup> |
| 下 層 路 盤 工  | 切込砕石 t=35cm       | 125.34 × 1.0000 | 125.3  | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 粒調砕石 t=20cm       | 125.34 × 1.0000 | 125.3  | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 再生粗粒度A s 20 t=5cm | 125.34 × 1.0000 | 125.3  | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  |                   | 125.34 × 1.6300 | 204.3  | m <sup>3</sup> |

|             |            |                 |               |
|-------------|------------|-----------------|---------------|
| 排泥土工        | 土被り = 1.20 | 管径 = $\phi 400$ | 掘削幅 = 1.00    |
| (県道原町川俣線歩道) | 舗装厚 = 0.03 | 仮復旧厚 = 0.03     | 本管土工延長 = 2.09 |
|             |            | 上層路盤厚 = 0.00    |               |
|             |            | 歩道路盤厚 = 0.10    |               |

| 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位            |
|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|            | 掘削幅                                                  | 高さ 1m   |        |                |
| (土 工)      |                                                      |         |        |                |
| 舗 装 切 断 工  |                                                      | 1.0 × 2 | 2.0000 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 | 1.00 × 0.03                                          | × 1.0   | 0.0300 | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | 1.00 × 0.03 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.0705 | t              |
| 機 械 床 堀 工  | 1.00 × 1.70                                          | × 1.0   | 1.7000 | m <sup>3</sup> |
| 砂 埋 戻 工    | 1.00 × 0.73 - 0.1425                                 | × 1.0   | 0.5875 | m <sup>3</sup> |
| 砕 石 埋 戻 工  | 1.00 × 0.87                                          | × 1.0   | 0.8700 | m <sup>3</sup> |
| 歩 道 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 0.0   | 0.0000 | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  | 1.00 × 1.70                                          | × 1.0   | 1.7000 | m <sup>3</sup> |
|            | $\phi 400$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.426^2 = 0.1425$ |         |        |                |
|            |                                                      |         |        |                |

(土 工)

 排泥土工 土被り = 1.20  
 (県道原町川俣線歩道) 管径 =  $\phi 400$ 

本管土工延長 = 2.09

| 種 別        | 項 目                |               | 数 量  | 単 位            |
|------------|--------------------|---------------|------|----------------|
| 舗 装 切 断 工  | t = 3cm            | 2.09 × 2.0000 | 4.18 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | t = 3cm            | 2.09 × 1.0000 | 2.1  | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 |                    | 2.09 × 0.0300 | 0.1  | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | As                 | 2.09 × 0.0705 | 0.1  | t              |
| 機 械 床 堀 工  |                    | 2.09 × 1.7000 | 3.6  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 砂                  | 2.09 × 0.5875 | 1.2  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 切込砕石 C-40          | 2.09 × 0.8700 | 1.8  | m <sup>3</sup> |
| 歩 道 路 盤 工  | 切込砕石 t = 10cm      | 2.09 × 1.0000 | 2.1  | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 粒調砕石 t = 0cm       | 2.09 × 0.0000 | 0.0  | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 再生細粒度As 13 t = 3cm | 2.09 × 1.0000 | 2.1  | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  |                    | 2.09 × 1.7000 | 3.6  | m <sup>3</sup> |

|             |            |                 |                |
|-------------|------------|-----------------|----------------|
| 本管土工        | 土被り = 1.20 | 管径 = $\phi 400$ | 掘削幅 = 1.00     |
| (県道原町川俣線歩道) | 舗装厚 = 0.03 | 仮復旧厚 = 0.03     | 本管土工延長 = 14.30 |
|             |            | 上層路盤厚 = 0.00    |                |
|             |            | 歩道路盤厚 = 0.10    |                |

| 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位            |
|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|            | 掘削幅                                                  | 高さ      |        |                |
| (土 工)      |                                                      | 1m      |        |                |
| 舗 装 切 断 工  |                                                      | 1.0 × 2 | 2.0000 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 | 1.00 × 0.03                                          | × 1.0   | 0.0300 | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | 1.00 × 0.03 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.0705 | t              |
| 機 械 床 堀    | 1.00 × 1.80                                          | × 1.0   | 1.8000 | m <sup>3</sup> |
| 砂 埋 戻 工    | 1.00 × 0.83 - 0.1425                                 | × 1.0   | 0.6875 | m <sup>3</sup> |
| 砕 石 埋 戻 工  | 1.00 × 0.87                                          | × 1.0   | 0.8700 | m <sup>3</sup> |
| 歩 道 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 0.0   | 0.0000 | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  | 1.00 × 1.80                                          | × 1.0   | 1.8000 | m <sup>3</sup> |
|            | $\phi 400$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.426^2 = 0.1425$ |         |        |                |
|            |                                                      |         |        |                |

(土 工)

 本管土工 土被り = 1.20  
 (県道原町川俣線歩道) 管径 =  $\phi 400$ 

本管土工延長 = 14.30

| 種 別        | 項 目                 |                | 数 量   | 単 位            |
|------------|---------------------|----------------|-------|----------------|
| 舗 装 切 断 工  | t = 3cm             | 14.30 × 2.0000 | 28.60 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | t = 3cm             | 14.30 × 1.0000 | 14.3  | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 |                     | 14.30 × 0.0300 | 0.4   | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | As                  | 14.30 × 0.0705 | 1.0   | t              |
| 機 械 床 堀 工  |                     | 14.30 × 1.8000 | 25.7  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 砂                   | 14.30 × 0.6875 | 9.8   | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 切込砕石 C-40           | 14.30 × 0.8700 | 12.4  | m <sup>3</sup> |
| 歩 道 路 盤 工  | 切込砕石 t = 10cm       | 14.30 × 1.0000 | 14.3  | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 粒調砕石 t = 0cm        | 14.30 × 0.0000 | 0.0   | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 再生細粒度A s 13 t = 3cm | 14.30 × 1.0000 | 14.3  | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  |                     | 14.30 × 1.8000 | 25.7  | m <sup>3</sup> |

|              |            |                 |                 |
|--------------|------------|-----------------|-----------------|
| 本管土工         | 土被り = 1.20 | 管径 = $\phi 400$ | 掘削幅 = 1.00      |
| (市道深野信田沢2号線) | 舗装厚 = 0.04 | 仮復旧厚 = 0.04     | 本管土工延長 = 163.21 |
|              |            | 上層路盤厚 = 0.10    |                 |
|              |            | 下層路盤厚 = 0.19    |                 |

|  | 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位            |
|--|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|  |            | 掘削幅                                                  | 高さ      |        |                |
|  | (土 工)      |                                                      | 1m      |        |                |
|  | 舗 装 切 断 工  |                                                      | 1.0 × 2 | 2.0000 | m              |
|  | 舗 装 取 壊 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
|  | As ガ ラ 運 搬 | 1.00 × 0.04                                          | × 1.0   | 0.0400 | m <sup>3</sup> |
|  | 産 廃 処 理    | 1.00 × 0.04 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.0940 | t              |
|  | 機 械 床 堀    | 1.00 × 1.79                                          | × 1.0   | 1.7900 | m <sup>3</sup> |
|  | 砂 埋 戻 工    | 1.00 × 0.83 - 0.1425                                 | × 1.0   | 0.6875 | m <sup>3</sup> |
|  | 砕 石 埋 戻 工  | 1.00 × 0.67                                          | × 1.0   | 0.6700 | m <sup>3</sup> |
|  | 下 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
|  | 上 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
|  | 仮 復 旧 工    | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
|  | 残 土 処 理 工  | 1.00 × 1.79                                          | × 1.0   | 1.7900 | m <sup>3</sup> |
|  |            | $\phi 400$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.426^2 = 0.1425$ |         |        |                |
|  |            |                                                      |         |        |                |

(土 工)

 本管土工 土被り = 1.20  
 (市道深野信田沢2号線) 管径 =  $\phi 400$ 

本管土工延長 = 163.21

|  | 種 別        | 項 目                 |                 | 数 量    | 単 位            |
|--|------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|
|  | 舗 装 切 断 工  | t = 4cm             | 163.21 × 2.0000 | 326.42 | m              |
|  | 舗 装 取 壊 工  | t = 4cm             | 163.21 × 1.0000 | 163.2  | m <sup>2</sup> |
|  | As ガ ラ 運 搬 |                     | 163.21 × 0.0400 | 6.5    | m <sup>3</sup> |
|  | 産 廃 処 理    | As                  | 163.21 × 0.0940 | 15.3   | t              |
|  | 機 械 床 堀 工  |                     | 163.21 × 1.7900 | 292.1  | m <sup>3</sup> |
|  | 埋 戻 工      | 砂                   | 163.21 × 0.6875 | 112.2  | m <sup>3</sup> |
|  | 埋 戻 工      | 切込砕石 C-40           | 163.21 × 0.6700 | 109.4  | m <sup>3</sup> |
|  | 下 層 路 盤 工  | 切込砕石 t = 19cm       | 163.21 × 1.0000 | 163.2  | m <sup>2</sup> |
|  | 上 層 路 盤 工  | 粒調砕石 t = 10cm       | 163.21 × 1.0000 | 163.2  | m <sup>2</sup> |
|  | 仮 復 旧 工    | 再生密粒度A s 13 t = 4cm | 163.21 × 1.0000 | 163.2  | m <sup>2</sup> |
|  | 残 土 処 理 工  |                     | 163.21 × 1.7900 | 292.1  | m <sup>3</sup> |

|                |            |                 |               |
|----------------|------------|-----------------|---------------|
| 本管土工           | 土被り = 1.20 | 管径 = $\phi 400$ | 掘削幅 = 1.00    |
| (市道深野信田沢2号線歩道) | 舗装厚 = 0.03 | 仮復旧厚 = 0.03     | 本管土工延長 = 5.30 |
|                |            | 上層路盤厚 = 0.00    |               |
|                |            | 歩道路盤厚 = 0.10    |               |

|  | 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位            |
|--|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|  |            | 掘削幅                                                  | 高さ      |        |                |
|  | (土 工)      |                                                      | 1m      |        |                |
|  | 舗 装 切 断 工  |                                                      | 1.0 × 2 | 2.0000 | m              |
|  | 舗 装 取 壊 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
|  | As ガ ラ 運 搬 | 1.00 × 0.03                                          | × 1.0   | 0.0300 | m <sup>3</sup> |
|  | 産 廃 処 理    | 1.00 × 0.03 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.0705 | t              |
|  | 機 械 床 堀    | 1.00 × 1.80                                          | × 1.0   | 1.8000 | m <sup>3</sup> |
|  | 砂 埋 戻 工    | 1.00 × 0.83 - 0.1425                                 | × 1.0   | 0.6875 | m <sup>3</sup> |
|  | 砕 石 埋 戻 工  | 1.00 × 0.87                                          | × 1.0   | 0.8700 | m <sup>3</sup> |
|  | 歩 道 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
|  | 上 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 0.0   | 0.0000 | m <sup>2</sup> |
|  | 仮 復 旧 工    | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
|  | 残 土 処 理 工  | 1.00 × 1.80                                          | × 1.0   | 1.8000 | m <sup>3</sup> |
|  |            | $\phi 400$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.426^2 = 0.1425$ |         |        |                |
|  |            |                                                      |         |        |                |

(土 工)

 本管土工 土被り = 1.20  
 (市道深野信田沢2号線歩道) 管径 =  $\phi 400$ 

本管土工延長 = 5.30

|  | 種 別        | 項 目                 |               | 数 量   | 単 位            |
|--|------------|---------------------|---------------|-------|----------------|
|  | 舗 装 切 断 工  | t = 3cm             | 5.30 × 2.0000 | 10.60 | m              |
|  | 舗 装 取 壊 工  | t = 3cm             | 5.30 × 1.0000 | 5.3   | m <sup>2</sup> |
|  | As ガ ラ 運 搬 |                     | 5.30 × 0.0300 | 0.2   | m <sup>3</sup> |
|  | 産 廃 処 理    | As                  | 5.30 × 0.0705 | 0.4   | t              |
|  | 機 械 床 堀 工  |                     | 5.30 × 1.8000 | 9.5   | m <sup>3</sup> |
|  | 埋 戻 工      | 砂                   | 5.30 × 0.6875 | 3.6   | m <sup>3</sup> |
|  | 埋 戻 工      | 切込砕石 C-40           | 5.30 × 0.8700 | 4.6   | m <sup>3</sup> |
|  | 歩 道 路 盤 工  | 切込砕石 t = 10cm       | 5.30 × 1.0000 | 5.3   | m <sup>2</sup> |
|  | 上 層 路 盤 工  | 粒調砕石 t = 0cm        | 5.30 × 0.0000 | 0.0   | m <sup>2</sup> |
|  | 仮 復 旧 工    | 再生細粒度A s 13 t = 3cm | 5.30 × 1.0000 | 5.3   | m <sup>2</sup> |
|  | 残 土 処 理 工  |                     | 5.30 × 1.8000 | 9.5   | m <sup>3</sup> |

|              |            |                 |                |
|--------------|------------|-----------------|----------------|
| 本管土工         | 土被り = 1.20 | 管径 = $\phi 400$ | 掘削幅 = 1.50     |
| (市道深野信田沢2号線) | 舗装厚 = 0.04 | 仮復旧厚 = 0.04     | 本管土工延長 = 31.50 |
| (耐震補強金具)     |            | 上層路盤厚 = 0.10    |                |
|              |            | 下層路盤厚 = 0.19    |                |

| 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位            |
|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|            | 掘削幅                                                  | 高さ 1m   |        |                |
| (土 工)      |                                                      |         |        |                |
| 舗 装 切 断 工  |                                                      | 1.0 × 2 | 2.0000 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | 1.50                                                 | × 1.0   | 1.5000 | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 | 1.50 × 0.04                                          | × 1.0   | 0.0600 | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | 1.50 × 0.04 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.1410 | t              |
| 機 械 床 堀    | 1.50 × 1.79                                          | × 1.0   | 2.6850 | m <sup>3</sup> |
| 砂 埋 戻 工    | 1.50 × 0.83 - 0.1425                                 | × 1.0   | 1.1025 | m <sup>3</sup> |
| 砕 石 埋 戻 工  | 1.50 × 0.67                                          | × 1.0   | 1.0050 | m <sup>3</sup> |
| 下 層 路 盤 工  | 1.50                                                 | × 1.0   | 1.5000 | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 1.50                                                 | × 1.0   | 1.5000 | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 1.50                                                 | × 1.0   | 1.5000 | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  | 1.50 × 1.79                                          | × 1.0   | 2.6850 | m <sup>3</sup> |
|            | $\phi 400$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.426^2 = 0.1425$ |         |        |                |
|            |                                                      |         |        |                |

(土 工)

 本管土工 土被り = 1.20  
 (市道深野信田沢2号線) 管径 =  $\phi 400$ 

本管土工延長 = 31.50

| 種 別        | 項 目                 |                | 数 量   | 単 位            |
|------------|---------------------|----------------|-------|----------------|
| 舗 装 切 断 工  | t = 4cm             | 31.50 × 2.0000 | 63.00 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | t = 4cm             | 31.50 × 1.5000 | 47.3  | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 |                     | 31.50 × 0.0600 | 1.9   | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | As                  | 31.50 × 0.1410 | 4.4   | t              |
| 機 械 床 堀 工  |                     | 31.50 × 2.6850 | 84.6  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 砂                   | 31.50 × 1.1025 | 34.7  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 切込砕石 C-40           | 31.50 × 1.0050 | 31.7  | m <sup>3</sup> |
| 下 層 路 盤 工  | 切込砕石 t = 19cm       | 31.50 × 1.5000 | 47.3  | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 粒調砕石 t = 10cm       | 31.50 × 1.5000 | 47.3  | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 再生密粒度A s 13 t = 4cm | 31.50 × 1.5000 | 47.3  | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  |                     | 31.50 × 2.6850 | 84.6  | m <sup>3</sup> |

|                |            |                 |               |
|----------------|------------|-----------------|---------------|
| 本管土工           | 土被り = 1.20 | 管径 = $\phi 400$ | 掘削幅 = 1.50    |
| (市道深野信田沢2号線歩道) | 舗装厚 = 0.03 | 仮復旧厚 = 0.03     | 本管土工延長 = 5.40 |
| (耐震補強金具)       |            | 上層路盤厚 = 0.00    |               |
|                |            | 歩道路盤厚 = 0.10    |               |

| 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位            |
|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|            | 掘削幅                                                  | 高さ      |        |                |
| (土 工)      |                                                      | 1m      |        |                |
| 舗 装 切 断 工  |                                                      | 1.0 × 2 | 2.0000 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | 1.50                                                 | × 1.0   | 1.5000 | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 | 1.50 × 0.03                                          | × 1.0   | 0.0450 | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | 1.50 × 0.03 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.1058 | t              |
| 機 械 床 堀    | 1.50 × 1.80                                          | × 1.0   | 2.7000 | m <sup>3</sup> |
| 砂 埋 戻 工    | 1.50 × 0.83 - 0.1425                                 | × 1.0   | 1.1025 | m <sup>3</sup> |
| 砕 石 埋 戻 工  | 1.50 × 0.87                                          | × 1.0   | 1.3050 | m <sup>3</sup> |
| 歩 道 路 盤 工  | 1.50                                                 | × 1.0   | 1.5000 | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 1.50                                                 | × 0.0   | 0.0000 | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 1.50                                                 | × 1.0   | 1.5000 | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  | 1.50 × 1.80                                          | × 1.0   | 2.7000 | m <sup>3</sup> |
|            | $\phi 400$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.426^2 = 0.1425$ |         |        |                |
|            |                                                      |         |        |                |

(土 工)

 本管土工 土被り = 1.20  
 (市道深野信田沢2号線歩道) 管径 =  $\phi 400$ 

本管土工延長 = 5.40

| 種 別        | 項 目                |               | 数 量   | 単 位            |
|------------|--------------------|---------------|-------|----------------|
| 舗 装 切 断 工  | t = 3cm            | 5.40 × 2.0000 | 10.80 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | t = 3cm            | 5.40 × 1.5000 | 8.1   | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 |                    | 5.40 × 0.0450 | 0.2   | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | As                 | 5.40 × 0.1058 | 0.6   | t              |
| 機 械 床 堀 工  |                    | 5.40 × 2.7000 | 14.6  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 砂                  | 5.40 × 1.1025 | 6.0   | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 切込砕石 C-40          | 5.40 × 1.3050 | 7.0   | m <sup>3</sup> |
| 歩 道 路 盤 工  | 切込砕石 t = 10cm      | 5.40 × 1.5000 | 8.1   | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 粒調砕石 t = 0cm       | 5.40 × 0.0000 | 0.0   | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 再生細粒度As 13 t = 3cm | 5.40 × 1.5000 | 8.1   | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  |                    | 5.40 × 2.7000 | 14.6  | m <sup>3</sup> |

|                |            |                 |                |
|----------------|------------|-----------------|----------------|
| 本管土工           | 土被り = 1.20 | 管径 = $\phi 400$ | 掘削幅 = 1.40     |
| (市道深野信田沢2号線歩道) | 舗装厚 = 0.03 | 仮復旧厚 = 0.03     | 本管土工延長 = 14.40 |
| (耐震継ぎ輪)        |            | 上層路盤厚 = 0.00    |                |
|                |            | 歩道路盤厚 = 0.10    |                |

| 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位            |
|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|            | 掘削幅                                                  | 高さ      |        |                |
| (土 工)      |                                                      | 1m      |        |                |
| 舗 装 切 断 工  |                                                      | 1.0 × 2 | 2.0000 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | 1.40                                                 | × 1.0   | 1.4000 | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 | 1.40 × 0.03                                          | × 1.0   | 0.0420 | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | 1.40 × 0.03 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.0987 | t              |
| 機 械 床 堀    | 1.40 × 1.80                                          | × 1.0   | 2.5200 | m <sup>3</sup> |
| 砂 埋 戻 工    | 1.40 × 0.83 - 0.1425                                 | × 1.0   | 1.0195 | m <sup>3</sup> |
| 砕 石 埋 戻 工  | 1.40 × 0.87                                          | × 1.0   | 1.2180 | m <sup>3</sup> |
| 歩 道 路 盤 工  | 1.40                                                 | × 1.0   | 1.4000 | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 1.40                                                 | × 0.0   | 0.0000 | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 1.40                                                 | × 1.0   | 1.4000 | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  | 1.40 × 1.80                                          | × 1.0   | 2.5200 | m <sup>3</sup> |
|            | $\phi 400$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.426^2 = 0.1425$ |         |        |                |
|            |                                                      |         |        |                |

(土 工)

 本管土工 土被り = 1.20  
 (市道深野信田沢2号線歩道) 管径 =  $\phi 400$ 

本管土工延長 = 14.40

| 種 別        | 項 目                 |                | 数 量   | 単 位            |
|------------|---------------------|----------------|-------|----------------|
| 舗 装 切 断 工  | t = 3cm             | 14.40 × 2.0000 | 28.80 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | t = 3cm             | 14.40 × 1.4000 | 20.2  | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 |                     | 14.40 × 0.0420 | 0.6   | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | As                  | 14.40 × 0.0987 | 1.4   | t              |
| 機 械 床 堀 工  |                     | 14.40 × 2.5200 | 36.3  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 砂                   | 14.40 × 1.0195 | 14.7  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 切込砕石 C-40           | 14.40 × 1.2180 | 17.5  | m <sup>3</sup> |
| 歩 道 路 盤 工  | 切込砕石 t = 10cm       | 14.40 × 1.4000 | 20.2  | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 粒調砕石 t = 0cm        | 14.40 × 0.0000 | 0.0   | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 再生細粒度A s 13 t = 3cm | 14.40 × 1.4000 | 20.2  | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  |                     | 14.40 × 2.5200 | 36.3  | m <sup>3</sup> |

|           |            |                 |               |
|-----------|------------|-----------------|---------------|
| 分岐管土工     | 土被り = 1.72 | 管径 = $\phi 200$ | 掘削幅 = 1.00    |
| (県道原町川俣線) | 舗装厚 = 0.10 | 仮復旧厚 = 0.05     | 本管土工延長 = 1.82 |
|           |            | 上層路盤厚 = 0.20    |               |
|           |            | 下層路盤厚 = 0.35    |               |

| 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位            |
|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|            | 掘削幅                                                  | 高さ      |        |                |
| (土 工)      |                                                      | 1m      |        |                |
| 舗 装 切 断 工  |                                                      | 1.0 × 2 | 2.0000 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 | 1.00 × 0.10                                          | × 1.0   | 0.1000 | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | 1.00 × 0.10 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.2350 | t              |
| 機 械 床 堀    | 1.00 × 1.94                                          | × 1.0   | 1.9400 | m <sup>3</sup> |
| 砂 埋 戻 工    | 1.00 × 0.32 - 0.0380                                 | × 1.0   | 0.2820 | m <sup>3</sup> |
| 砕 石 埋 戻 工  | 1.00 × 1.12                                          | × 1.0   | 1.1200 | m <sup>3</sup> |
| 下 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  | 1.00 × 1.94                                          | × 1.0   | 1.9400 | m <sup>3</sup> |
|            | $\phi 200$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.220^2 = 0.0380$ |         |        |                |
|            |                                                      |         |        |                |

(土 工)

分岐管土工 土被り = 1.72  
(県道原町川俣線) 管径 =  $\phi 200$

本管土工延長 = 1.82

| 種 別        | 項 目               |               | 数 量  | 単 位            |
|------------|-------------------|---------------|------|----------------|
| 舗 装 切 断 工  | t=10cm            | 1.82 × 2.0000 | 3.64 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | t=10cm            | 1.82 × 1.0000 | 1.8  | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 |                   | 1.82 × 0.1000 | 0.2  | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | As                | 1.82 × 0.2350 | 0.4  | t              |
| 機 械 床 堀 工  |                   | 1.82 × 1.9400 | 3.5  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 砂                 | 1.82 × 0.2820 | 0.5  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 切込砕石 C-40         | 1.82 × 1.1200 | 2.0  | m <sup>3</sup> |
| 下 層 路 盤 工  | 切込砕石 t=35cm       | 1.82 × 1.0000 | 1.8  | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 粒調砕石 t=20cm       | 1.82 × 1.0000 | 1.8  | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 再生粗粒度A s 20 t=5cm | 1.82 × 1.0000 | 1.8  | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  |                   | 1.82 × 1.9400 | 3.5  | m <sup>3</sup> |

|           |            |                 |               |
|-----------|------------|-----------------|---------------|
| 排泥管土工     | 土被り = 0.71 | 管径 = $\phi 100$ | 掘削幅 = 1.00    |
| (県道原町川俣線) | 舗装厚 = 0.03 | 仮復旧厚 = 0.03     | 本管土工延長 = 3.19 |
|           |            | 上層路盤厚 = 0.00    |               |
|           |            | 歩道路盤厚 = 0.10    |               |

| 種 別        | 算 式                                                  |         | 1m当り   | 単 位            |
|------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
|            | 掘削幅                                                  | 高さ 1m   |        |                |
| (土 工)      |                                                      |         |        |                |
| 舗 装 切 断 工  |                                                      | 1.0 × 2 | 2.0000 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 | 1.00 × 0.03                                          | × 1.0   | 0.0300 | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | 1.00 × 0.03 × 2.35                                   | × 1.0   | 0.0705 | t              |
| 機 械 床 堀    | 1.00 × 0.90                                          | × 1.0   | 0.9000 | m <sup>3</sup> |
| 砂 埋 戻 工    | 1.00 × 0.42 - 0.0109                                 | × 1.0   | 0.4091 | m <sup>3</sup> |
| 砕 石 埋 戻 工  | 1.00 × 0.38                                          | × 1.0   | 0.3800 | m <sup>3</sup> |
| 歩 道 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 1.00                                                 | × 0.0   | 0.0000 | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 1.00                                                 | × 1.0   | 1.0000 | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  | 1.00 × 0.90                                          | × 1.0   | 0.9000 | m <sup>3</sup> |
|            | $\phi 100$ 水道管の断面積 = $0.785 \times 0.118^2 = 0.0109$ |         |        |                |
|            |                                                      |         |        |                |

(土 工)

















 排泥管土工 土被り = 0.71  
 (県道原町川俣線) 管径 =  $\phi 100$ 

本管土工延長 = 3.19

| 種 別        | 項 目                 |               | 数 量  | 単 位            |
|------------|---------------------|---------------|------|----------------|
| 舗 装 切 断 工  | t = 3cm             | 3.19 × 2.0000 | 6.38 | m              |
| 舗 装 取 壊 工  | t = 3cm             | 3.19 × 1.0000 | 3.2  | m <sup>2</sup> |
| As ガ ラ 運 搬 |                     | 3.19 × 0.0300 | 0.1  | m <sup>3</sup> |
| 産 廃 処 理    | As                  | 3.19 × 0.0705 | 0.2  | t              |
| 機 械 床 堀 工  |                     | 3.19 × 0.9000 | 2.9  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 砂                   | 3.19 × 0.4091 | 1.3  | m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工      | 切込砕石 C-40           | 3.19 × 0.3800 | 1.2  | m <sup>3</sup> |
| 歩 道 路 盤 工  | 切込砕石 t = 10cm       | 3.19 × 1.0000 | 3.2  | m <sup>2</sup> |
| 上 層 路 盤 工  | 粒調砕石 t = 0cm        | 3.19 × 0.0000 | 0.0  | m <sup>2</sup> |
| 仮 復 旧 工    | 再生細粒度A s 13 t = 3cm | 3.19 × 1.0000 | 3.2  | m <sup>2</sup> |
| 残 土 処 理 工  |                     | 3.19 × 0.9000 | 2.9  | m <sup>3</sup> |

## GX形ダクタイトル鉄管切管調書(φ400)・・・本管

L= 6000

| 切管組み合わせ                                                                             | 原管形式  | 管種 | 有 効 長     |           |           | 残管   | 切管個所数 | 溝切工 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|-----------|------|-------|-----|
|                                                                                     |       |    | 甲切管       | 乙切管       | 乙切管       |      |       |     |
|    | GX-GX | 1種 |           | 3415<br>① | 2223<br>② | 362  | 2     | 3   |
|    | GX-GX | 1種 | 1274<br>③ |           | 3222<br>④ | 1504 | 2     | 2   |
|    | GX-GX | 1種 | 3000<br>⑤ | 1687<br>⑥ | 1200<br>⑦ | 113  | 3     | 4   |
|    | GX-GX | 1種 | 1342<br>⑧ | 4313<br>⑨ |           | 345  | 2     | 2   |
|    | GX-GX | 1種 | 2027<br>⑩ | 1170<br>⑪ |           | 2803 | 2     | 2   |
|    | GX-GX | 1種 | 2784<br>⑫ | 3000<br>⑬ |           | 216  | 2     | 2   |
|    | GX-GX | 1種 | 5187<br>⑭ |           |           | 813  | 1     | 1   |
|    | GX-GX | 1種 | 2545<br>⑮ | 2659<br>⑯ |           | 796  | 2     | 2   |
|   | GX-GX | 1種 | 3948<br>⑰ | 1500<br>⑱ |           | 552  | 2     | 2   |
|  | GX-GX | 1種 | 3490<br>⑲ | 1619<br>⑳ |           | 891  | 2     | 2   |
|  | GX-GX | 1種 |           | 4658<br>㉑ |           | 1342 | 1     | 1   |
|  | GX-GX | 1種 |           | 4151<br>㉒ |           | 1849 | 1     | 1   |
|  | GX-GX | 1種 | 1928<br>㉓ | 3973<br>㉔ |           | 99   | 2     | 2   |
|  | GX-GX | 1種 | 2190<br>㉕ | 3486<br>㉖ |           | 324  | 2     | 2   |
|  | GX-GX | 1種 | 2190<br>㉗ | 1216<br>㉘ | 1409<br>㉙ | 1185 | 3     | 4   |
|  | GX-GX | 1種 | 5571<br>㉚ |           |           | 429  | 1     | 1   |
|  | GX-GX | 1種 | 4150<br>㉛ | 1500<br>㉜ |           | 350  | 2     | 2   |
|                                                                                     |       |    |           |           |           |      |       |     |
| GX形ダクタイトル鋳鉄管(φ400)                                                                  |       |    | 17        | 本         | 切管個所数     | 32箇所 | 35箇所  |     |

L= 5000

[illegible]

## GX形ダクタイル鑄鉄管切管調書(φ100)・・・排泥箇所

$$L = 4000$$
[illegible]

排 泥 管 数 量

| 切 管 調 書 ( 排 泥 ) |       |       |       |     |     |     |        |      |
|-----------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|------|
| 管種              | 口径    | 直管    | 乙切り   | 乙切り | 乙切り | 乙切り | 残管     | 切断工  |
| 硬質塩化ビニル管        | φ 100 | 4,000 | 1,128 | 400 | 400 |     | (2072) | 3    |
|                 |       |       |       |     |     |     |        |      |
|                 |       |       |       |     |     |     |        |      |
|                 |       |       |       |     |     |     |        |      |
|                 |       |       |       |     |     |     |        |      |
|                 |       |       |       |     |     |     |        |      |
|                 |       |       |       |     |     |     |        |      |
|                 |       |       |       |     |     |     |        |      |
| 合 計             |       | 1 本   | -     | -   | -   | -   | -      | 3 箇所 |

※ 硬質塩化ビニル管は、プレーンエンド直管を示す。

## 2. 不断水工

|                |                     |     |    |
|----------------|---------------------|-----|----|
| 不断水耐震用ロータリーバルブ | φ 400×400           | 2.0 | 箇所 |
| 不断水仕切弁         | φ 400 (K形既設管用ストッパー) | 2.0 | 箇所 |

## 2. 不断水工

[illegible]

[illegible]

| 種 別                          | 算 式                                                      |  |  | 工 料 単 位 | 単 位 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|---------|-----|
|                              | ※舗装版撤去・仮復旧工は“本管土工”扱いとする。                                 |  |  |         |     |
| 不断水分岐土工<br>DIP-φ400×400      |                                                          |  |  |         |     |
| 林道 大谷・中柴沢線<br>(ANO.0～AIP.2)  | DP=2.045<br>H=3.121                                      |  |  |         |     |
| 機 械 床 掘                      | 4.200 × 1.950 × 1.845 +<br>1.800 × 1.300 × 1.845         |  |  | 19.428  | m3  |
| 人 力 床 掘                      | 4.200 × 1.950 × 1.076 +<br>1.800 × 1.300 × 1.076 - 0.599 |  |  | 10.731  | m3  |
| 砂 埋 戻 工<br>(切込)              | 4.200 × 1.950 × 1.076 +<br>1.800 × 1.300 × 1.076 - 0.599 |  |  | 10.731  | m3  |
| 砕 石 埋 戻 工<br>(切込砕石 C-40)     | 4.200 × 1.950 × 1.745 +<br>1.800 × 1.300 × 1.745         |  |  | 18.375  | m3  |
| 敷 設 砕 石<br>(切込)              | 4.200 × 1.950 +<br>1.800 × 1.300                         |  |  | 10.530  | m2  |
| 管 控 除 分<br>(φ400断面積)         | 0.1425 × 4.200                                           |  |  | 0.599   | m3  |
|                              |                                                          |  |  |         |     |
| コンクリート工<br>(基礎CON+防護CON)     | 1.640 + 0.830                                            |  |  | 2.470   | m3  |
| 型 枠 工<br>(基礎CON+防護CON)       | 2.460 + 3.040                                            |  |  | 5.500   | m2  |
|                              |                                                          |  |  |         |     |
|                              |                                                          |  |  |         |     |
| 県道 原町川俣線 歩道<br>(NO.10～IP.16) | DP=1.200<br>H=2.276                                      |  |  |         |     |
| 機 械 床 掘                      | 4.200 × 1.950 × 1.000 +<br>1.800 × 1.300 × 1.000         |  |  | 10.530  | m3  |
| 人 力 床 掘                      | 4.200 × 1.950 × 1.076 +<br>1.800 × 1.300 × 1.076 - 0.599 |  |  | 10.731  | m3  |
| 砂 埋 戻 工<br>(切込)              | 4.200 × 1.950 × 1.076 +<br>1.800 × 1.300 × 1.076 - 0.599 |  |  | 10.731  | m3  |
| 砕 石 埋 戻 工<br>(切込砕石 C-40)     | 4.200 × 1.950 × 0.870 +<br>1.800 × 1.300 × 0.870         |  |  | 9.161   | m3  |
| 歩 道 路 盤 工<br>(切込)            | 4.200 × 1.950 +<br>1.800 × 1.300                         |  |  | 10.5300 | m2  |
| 管 控 除 分<br>(φ400断面積)         | 0.1425 × 4.200                                           |  |  | 0.599   | m3  |
|                              |                                                          |  |  |         |     |
| コンクリート工<br>(基礎CON+防護CON)     | 1.640 + 0.830                                            |  |  | 2.470   | m3  |
| 型 枠 工<br>(基礎CON+防護CON)       | 2.460 + 3.040                                            |  |  | 5.500   | m2  |
|                              |                                                          |  |  |         |     |
|                              |                                                          |  |  |         |     |
|                              |                                                          |  |  |         |     |
|                              |                                                          |  |  |         |     |
|                              |                                                          |  |  |         |     |

3. 空気弁設置工

空気弁     $\phi$  75

2.0   箇所

### 3. 空気弁設置工

[illegible]

[illegible]

4. 水管橋設置工

|       |     |   |
|-------|-----|---|
| 水管橋設置 | 1.0 | 式 |
|-------|-----|---|

|           |     |   |
|-----------|-----|---|
| 防護コンクリート工 | 1.0 | 式 |
|-----------|-----|---|



#### 4. 水管橋設置工

[illegible]

[illegible]

5. 流量計室設置工

流量計室設置

1.0 箇所



## 5. 流量計室設置工

[illegible]

[illegible]

## 6. 耐震継手工

既設管 (K形)  $\phi 400$ 

施工延長  $L = 234.1 \text{ m}$   
(234.106)

耐震補強金具 41 個

耐震継ぎ輪 12 個

仕切弁用フランジサポート金具 2 個

空気弁用フランジサポート金具 1 個

補修弁用フランジサポート金具 1 個

流量計部フランジサポート金具 2 個

識別マーカー（青） 11 個

## 6. 耐震継手設置工

[illegible]

[illegible]

# 数 量 計 算 書

| 名 称                            | 形状・寸法                             | 単位  | 数 量   | 計 算                                                      | 備 考 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------|-----|
| 配水管布設工                         | 軽量鋼矢板土留<br>H=1.5m W=1.0m 1段       | m   | 3.2   | 0.00 + 3.19 = 3.19<br>本管 枝管・排泥管                          |     |
|                                | 軽量鋼矢板土留<br>H=2.0m W=1.0m 1段       | m   | 310.7 | 310.73<br>本管                                             |     |
|                                | 軽量鋼矢板土留<br>H=2.5m W=1.0m 1段       | m   | 324.1 | 324.11<br>本管                                             |     |
|                                | 軽量鋼矢板土留<br>H=2.5m W=1.0m 2段       | m   | 14.3  | 12.51 + 1.82 = 14.33<br>本管 枝管・排泥管                        |     |
|                                | 軽量鋼矢板土留<br>H=3.0m W=1.0m 2段       | m   | 94.9  | 94.87<br>本管                                              |     |
|                                | 軽量鋼矢板土留<br>H=3.5m W=1.0m 2段       | m   | 7.1   | 7.06<br>本管                                               |     |
| 不断水工                           | 軽量鋼矢板土留<br>H=2.5m W=1.0m 2段       | m   | 6.0   | 4.20 + 1.80 = 6.0<br>防護コンクリート部                           |     |
|                                | 軽量鋼矢板土留<br>H=3.5m W=1.0m 2段       | m   | 6.0   | 4.20 + 1.80 = 6.0<br>防護コンクリート部                           |     |
|                                | 合計                                | m   | 766.3 |                                                          |     |
|                                |                                   |     |       |                                                          |     |
| 軽 量 鋼 矢 板<br>賃 料               | LSP1,2,3型 H=2.5～5m<br>180日(6カ月)以内 | t・日 | 480.1 | 2.1 + 164.7 + 216.6 + 10.7 + 76.7 + 5.0<br>+ 1.8 + 2.5   |     |
| 1 現 場 当 り 修 理 費<br>お よ び 損 耗 費 |                                   | t   | 125.7 | 2.1 + 38.3 + 51.5 + 5.3 + 19.2 + 5.0<br>+ 1.8 + 2.5      |     |
| 軽量金属腹起し材<br>基 本 料              | W110～120mm×<br>H120～130mm×L4.00m  | 本   | 62.0  | 6.0 + 6.0 + 6.0 + 12.0 + 12.0 + 12.0<br>+ 4.0 + 4.0      |     |
| 軽量金属腹起し材<br>賃 料                | W110～120mm×<br>H120～130mm×L4.00m  | 本・日 | 992.0 | 6.0 + 348.0 + 366.0 + 36.0 + 216.0 + 12.0<br>+ 4.0 + 4.0 |     |
| 軽 量 金 属 切 梁 材<br>基 本 料         | 水圧式パイプサポート<br>調整長=770～1300mm      | 本   | 62.0  | 6.0 + 6.0 + 6.0 + 12.0 + 12.0 + 12.0<br>+ 4.0 + 4.0      |     |
| 軽 量 金 属 切 梁 材<br>賃 料           | 水圧式パイプサポート<br>調整長=770～1300mm      | 本・日 | 992.0 | 6.0 + 348.0 + 366.0 + 36.0 + 216.0 + 12.0<br>+ 4.0 + 4.0 |     |
| 軽量金属腹起し材<br>基 本 料              | W110～120mm×<br>H120～130mm×L2.00m  | 本   | 8.0   | 4.0 + 4.0                                                |     |
| 軽量金属腹起し材<br>賃 料                | W110～120mm×<br>H120～130mm×L2.00m  | 本・日 | 8.0   | 4.0 + 4.0                                                |     |
| 軽 量 金 属 切 梁 材<br>基 本 料         | 水圧式パイプサポート<br>調整長=1500～2200mm     | 本   | 8.0   | 4.0 + 4.0                                                |     |
| 軽 量 金 属 切 梁 材<br>賃 料           | 水圧式パイプサポート<br>調整長=1500～2200mm     | 本・日 | 8.0   | 4.0 + 4.0                                                |     |

# 数 量 計 算 書

| 名 称                            | 形状・寸法                            | 単位  | 数 量 | 計 算                                                                                                    | 備 考   |
|--------------------------------|----------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 軽量鋼矢板建込み                       | 機械 両側<br>H=1.5m                  | m   | 3.2 | 3.20                                                                                                   |       |
| 軽量鋼矢板引抜工                       | 機械 両側<br>H=1.5m                  | m   | 3.2 | 3.20                                                                                                   |       |
| 軽 量 鋼 矢 板<br>賃 料               | LSP2型<br>H=1.5m                  | t・日 | 2.1 | $(使用数量) 2 \times \frac{1.50}{H} \times \frac{12.00}{1工程延長} \times 0.0592 = 2.13 \quad t$               | 仮設材重量 |
|                                |                                  |     |     | $(供用日数) \quad 1.00 \quad 日 \quad 工期算定表より$                                                              |       |
|                                |                                  |     |     | $(H=1.5m供用日数)$                                                                                         |       |
|                                |                                  |     |     | $(使用数量 \times 供用日数) \quad 2.13 \times 1.00 = 2.13 \quad t \cdot 日$                                     |       |
| 1 現 場 当 り 修 理 費<br>お よ び 損 耗 費 | 軽量鋼矢板 LSP2型<br>H=1.5m            | t   | 2.1 | $(使用回数) \quad 1.0 \quad 回 \quad (使用箇所数) 工期算定表より$                                                       | 整備費含む |
|                                |                                  |     |     | $(回数補正) \quad 1/2 \times (1.00 + 1) = 1.0$                                                             |       |
|                                |                                  |     |     | $(使用数量 \times 回数補正) \quad 2.13 \times 1.0 = 2.13 \quad t$                                              |       |
| 支 保 材 設 置 工                    | 1段                               |     | 3.2 | 3.20                                                                                                   |       |
| 軽量金属腹起し材                       | 2.0m以下                           | m   |     |                                                                                                        |       |
| 支 保 材 撤 去 工                    | 1段                               |     | 3.2 | 3.20                                                                                                   |       |
| 軽量金属腹起し材                       | 2.0m以下                           | m   |     |                                                                                                        |       |
| 支 保 材 設 置 工                    | 1段                               |     | 3.2 | 3.20                                                                                                   |       |
| 水圧式パイプサポート                     | 2.0m以下                           | m   |     |                                                                                                        |       |
| 支 保 材 撤 去 工                    | 1段                               |     | 3.2 | 3.20                                                                                                   |       |
| 水圧式パイプサポート                     | 2.0m以下                           | m   |     |                                                                                                        |       |
| 軽量金属腹起し材<br>基 本 料              | W110～120mm×<br>H120～130mm×L4.00m | 本   | 6.0 | $(使用数量) \quad ( \frac{12.00}{延長} \times \frac{2.0}{両側} \div \frac{4.0}{段} ) \times 1.0 = 6.00$         |       |
| 軽量金属腹起し材<br>賃 料                | W110～120mm×<br>H120～130mm×L4.00m | 本・日 | 6.0 | $(使用数量 \times 供用日数) \quad 6.0 \times 1.00 = 6.00$                                                      |       |
| 軽 量 金 属 切 梁 材<br>基 本 料         | 水圧式パイプサポート<br>調整長=770～1300mm     | 本   | 6.0 | $(使用数量) \quad ( \frac{12.00}{延長} \times \frac{2.0}{両側} \div \frac{4.0}{段} ) \times 1.0 \quad 段 = 6.00$ |       |
| 軽 量 金 属 切 梁 材<br>賃 料           | 水圧式パイプサポート<br>調整長=770～1300mm     | 本・日 | 6.0 | $(使用数量 \times 供用日数) \quad 6.0 \times 1.00 = 6.00$                                                      |       |
|                                |                                  |     |     |                                                                                                        |       |
|                                |                                  |     |     |                                                                                                        |       |
|                                |                                  |     |     |                                                                                                        |       |
|                                |                                  |     |     |                                                                                                        |       |

# 数 量 計 算 書

| 名 称                            | 形状・寸法                            | 単位  | 数 量   | 計 算                                                                                               | 備 考   |
|--------------------------------|----------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 軽量鋼矢板建込み                       | 機械 両側<br>H=2.0m                  | m   | 310.7 | 310.70                                                                                            |       |
| 軽量鋼矢板引抜工                       | 機械 両側<br>H=2.0m                  | m   | 310.7 | 310.70                                                                                            |       |
| 軽 量 鋼 矢 板<br>賃 料               | LSP2型<br>H=2.0m                  | t・日 | 164.7 | $(使用数量) \frac{2 \times 2.00}{H} \times \frac{12.00}{1工程延長} \times 0.0592 = 2.84 \text{ t}$        | 仮設材重量 |
|                                |                                  |     |       | $(供用日数) \frac{58.00}{(H=2.0m供用日数)} \text{ 日 工期算定表より}$                                             |       |
|                                |                                  |     |       | $(使用数量 \times 供用日数) 2.84 \times 58.00 = 164.72 \text{ t・日}$                                       |       |
| 1 現 場 当 り 修 理 費<br>お よ び 損 耗 費 | 軽量鋼矢板 LSP2型<br>H=2.0m            | t   | 38.3  | $(使用回数) 26.0 \text{ 回 (使用箇所数) 工期算定表より}$                                                           | 整備費含む |
|                                |                                  |     |       | $(回数補正) \frac{1}{2} \times (26.00 + 1) = 13.5$                                                    |       |
|                                |                                  |     |       | $(使用数量 \times 回数補正) 2.84 \times 13.5 = 38.34 \text{ t}$                                           |       |
| 支 保 材 設 置 工                    | 1段                               | m   | 310.7 | 310.70                                                                                            |       |
| 軽量金属腹起し材                       | 2.0m以下                           | m   |       |                                                                                                   |       |
| 支 保 材 撤 去 工                    | 1段                               | m   | 310.7 | 310.70                                                                                            |       |
| 軽量金属腹起し材                       | 2.0m以下                           | m   |       |                                                                                                   |       |
| 支 保 材 設 置 工                    | 1段                               | m   | 310.7 | 310.70                                                                                            |       |
| 水圧式パイプサポート                     | 2.0m以下                           | m   |       |                                                                                                   |       |
| 支 保 材 撤 去 工                    | 1段                               | m   | 310.7 | 310.70                                                                                            |       |
| 水圧式パイプサポート                     | 2.0m以下                           | m   |       |                                                                                                   |       |
| 軽量金属腹起し材<br>基 本 料              | W110～120mm×<br>H120～130mm×L4.00m | 本   | 6.0   | $(使用数量) \frac{(12.00 \times 2.0 \div 4.0)}{延長} \times \frac{1.0}{両側} = 6.00$                      |       |
| 軽量金属腹起し材<br>賃 料                | W110～120mm×<br>H120～130mm×L4.00m | 本・日 | 348.0 | $(使用数量 \times 供用日数) 6.0 \times 58.00 = 348.00$                                                    |       |
| 軽 量 金 属 切 梁 材<br>基 本 料         | 水圧式パイプサポート<br>調整長=770～1300mm     | 本   | 6.0   | $(使用数量) \frac{(12.00 \times 2.0 \div 4.0)}{延長} \times \frac{1.0}{両側} \times 1.0 \text{ 段} = 6.00$ |       |
| 軽 量 金 属 切 梁 材<br>賃 料           | 水圧式パイプサポート<br>調整長=770～1300mm     | 本・日 | 348.0 | $(使用数量 \times 供用日数) 6.00 \times 58.00 = 348.00$                                                   |       |
|                                |                                  |     |       |                                                                                                   |       |
|                                |                                  |     |       |                                                                                                   |       |
|                                |                                  |     |       |                                                                                                   |       |
|                                |                                  |     |       |                                                                                                   |       |

# 数 量 計 算 書

| 名 称                            | 形状・寸法                            | 単位  | 数 量   | 計 算                                                                                                           | 備 考   |
|--------------------------------|----------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 軽量鋼矢板建込み                       | 機械 両側<br>H=2.5m 1段               | m   | 324.1 | 324.10                                                                                                        |       |
| 軽量鋼矢板引抜工                       | 機械 両側<br>H=2.5m 1段               | m   | 324.1 | 324.10                                                                                                        |       |
| 軽 量 鋼 矢 板<br>賃 料               | LSP2型<br>H=2.5m                  | t・日 | 216.6 | $(使用数量) 2 \times \frac{2.50}{H} \times 12.00 \times 0.0592 = 3.55 \text{ t}$                                  | 仮設材重量 |
|                                |                                  |     |       | $(供用日数) 61.00 \text{ 日 工期算定表より}$                                                                              |       |
|                                |                                  |     |       | $(H=2.5m供用日数)$                                                                                                |       |
|                                |                                  |     |       | $(使用数量 \times 供用日数) 3.55 \times 61.00 = 216.55 \text{ t・日}$                                                   |       |
| 1 現 場 当 り 修 理 費<br>お よ び 損 耗 費 | 軽量鋼矢板 LSP2型<br>H=2.5m            | t   | 51.5  | $(使用回数) 28.0 \text{ 回 (使用箇所数) 工期算定表より}$                                                                       | 整備費含む |
|                                |                                  |     |       | $(回数補正) 1/2 \times (28.0 + 1) = 14.5$                                                                         |       |
|                                |                                  |     |       | $(使用数量 \times 回数補正) 3.55 \times 14.5 = 51.48 \text{ t}$                                                       |       |
| 支 保 材 設 置 工                    | 1段                               | m   | 324.1 | 324.10                                                                                                        |       |
| 軽量金属腹起し材                       | 2.5m以下                           | m   |       |                                                                                                               |       |
| 支 保 材 撤 去 工                    | 1段                               | m   | 324.1 | 324.10                                                                                                        |       |
| 軽量金属腹起し材                       | 2.5m以下                           | m   |       |                                                                                                               |       |
| 支 保 材 設 置 工                    | 1段                               | m   | 324.1 | 324.10                                                                                                        |       |
| 水圧式パイプサポート                     | 2.5m以下                           | m   |       |                                                                                                               |       |
| 支 保 材 撤 去 工                    | 1段                               | m   | 324.1 | 324.10                                                                                                        |       |
| 水圧式パイプサポート                     | 2.5m以下                           | m   |       |                                                                                                               |       |
| 軽量金属腹起し材<br>基 本 料              | W110～120mm×<br>H120～130mm×L4.00m | 本   | 6.0   | $(使用数量) \left( \frac{12.00}{延長} \times \frac{2.0}{両側} \div \frac{4.0}{段} \right) \times 1.0 = 6.00$           |       |
| 軽量金属腹起し材<br>賃 料                | W110～120mm×<br>H120～130mm×L4.00m | 本・日 | 366.0 | $(使用数量 \times 供用日数) 6.00 \times 61.00 = 366.00$                                                               |       |
| 軽 量 金 属 切 梁 材<br>基 本 料         | 水圧式パイプサポート<br>調整長＝770～1300mm     | 本   | 6.0   | $(使用数量) \left( \frac{12.00}{延長} \times \frac{2.0}{両側} \div \frac{4.0}{段} \right) \times 1.0 \text{ 段} = 6.00$ |       |
| 軽 量 金 属 切 梁 材<br>賃 料           | 水圧式パイプサポート<br>調整長＝770～1300mm     | 本・日 | 366.0 | $(使用数量 \times 供用日数) 6.00 \times 61.00 = 366.00$                                                               |       |
|                                |                                  |     |       |                                                                                                               |       |
|                                |                                  |     |       |                                                                                                               |       |
|                                |                                  |     |       |                                                                                                               |       |
|                                |                                  |     |       |                                                                                                               |       |

# 数 量 計 算 書

| 名 称                            | 形状・寸法                            | 単位  | 数 量  | 計 算                                                                                                | 備 考   |
|--------------------------------|----------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 軽量鋼矢板建込み                       | 機械 両側<br>H=2.5m 2段               | m   | 14.3 | 14.30                                                                                              |       |
| 軽量鋼矢板引抜工                       | 機械 両側<br>H=2.5m 2段               | m   | 14.3 | 14.30                                                                                              |       |
| 軽 量 鋼 矢 板<br>賃 料               | LSP2型<br>H=2.5m                  | t・日 | 10.7 | $(使用数量) \frac{2 \times 2.50}{H} \times \frac{12.00}{1工程延長} \times 0.0592 = 3.55 \text{ t}$         | 仮設材重量 |
|                                |                                  |     |      | $(供用日数) \frac{3.00}{(H=2.5m供用日数)} \text{ 日 工期算定表より}$                                               |       |
|                                |                                  |     |      | $(使用数量 \times 供用日数) 3.55 \times 3.00 = 10.65 \text{ t・日}$                                          |       |
| 1 現 場 当 り 修 理 費<br>お よ び 損 耗 費 | 軽量鋼矢板 LSP2型<br>H=2.5m            | t   | 5.3  | $(使用回数) 2.0 \text{ 回 (使用箇所数) 工期算定表より}$                                                             | 整備費含む |
|                                |                                  |     |      | $(回数補正) \frac{1}{2} \times (2.0 + 1) = 1.5$                                                        |       |
|                                |                                  |     |      | $(使用数量 \times 回数補正) 3.55 \times 1.5 = 5.33 \text{ t}$                                              |       |
| 支 保 材 設 置 工                    | 2段                               | m   | 14.3 | 14.30                                                                                              |       |
| 軽量金属腹起し材                       | 3.5m以下                           | m   |      |                                                                                                    |       |
| 支 保 材 撤 去 工                    | 2段                               | m   | 14.3 | 14.30                                                                                              |       |
| 軽量金属腹起し材                       | 3.5m以下                           | m   |      |                                                                                                    |       |
| 支 保 材 設 置 工                    | 2段                               | m   | 14.3 | 14.30                                                                                              |       |
| 水圧式パイプサポート                     | 3.5m以下                           | m   |      |                                                                                                    |       |
| 支 保 材 撤 去 工                    | 2段                               | m   | 14.3 | 14.30                                                                                              |       |
| 水圧式パイプサポート                     | 3.5m以下                           | m   |      |                                                                                                    |       |
| 軽量金属腹起し材<br>基 本 料              | W110～120mm×<br>H120～130mm×L4.00m | 本   | 12.0 | $(使用数量) \frac{(12.00 \times 2.0 \div 4.0)}{延長} \times \frac{2.0}{両側} \times \frac{2.0}{段} = 12.00$ |       |
| 軽量金属腹起し材<br>賃 料                | W110～120mm×<br>H120～130mm×L4.00m | 本・日 | 36.0 | $(使用数量 \times 供用日数) 12.00 \times 3.00 = 36.00$                                                     |       |
| 軽 量 金 属 切 梁 材<br>基 本 料         | 水圧式パイプサポート<br>調整長＝770～1300mm     | 本   | 12.0 | $(使用数量) \frac{(12.00 \times 2.0 \div 4.0)}{延長} \times \frac{2.0}{両側} \times 2.0 \text{ 段} = 12.00$ |       |
| 軽 量 金 属 切 梁 材<br>賃 料           | 水圧式パイプサポート<br>調整長＝770～1300mm     | 本・日 | 36.0 | $(使用数量 \times 供用日数) 12.00 \times 3.00 = 36.00$                                                     |       |
|                                |                                  |     |      |                                                                                                    |       |
|                                |                                  |     |      |                                                                                                    |       |
|                                |                                  |     |      |                                                                                                    |       |
|                                |                                  |     |      |                                                                                                    |       |

# 数 量 計 算 書

| 名 称                            | 形状・寸法                            | 単位  | 数 量   | 計 算                                                                                                            | 備 考   |
|--------------------------------|----------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 軽量鋼矢板建込み                       | 機械 両側<br>H=3.0m                  | m   | 94.9  | 94.90                                                                                                          |       |
| 軽量鋼矢板引抜工                       | 機械 両側<br>H=3.0m                  | m   | 94.9  | 94.90                                                                                                          |       |
| 軽 量 鋼 矢 板<br>賃 料               | LSP2型<br>H=3.0m                  | t・日 | 76.7  | $(使用数量) 2 \times \frac{3.00}{H} \times 12.00 \times 0.0592 = 4.26 \text{ t}$                                   | 仮設材重量 |
|                                |                                  |     |       | $(供用日数) 18.00 \text{ 日 工期算定表より}$                                                                               |       |
|                                |                                  |     |       | $(H=3.0m供用日数)$                                                                                                 |       |
|                                |                                  |     |       | $(使用数量 \times 供用日数) 4.26 \times 18.00 = 76.68 \text{ t・日}$                                                     |       |
| 1 現 場 当 り 修 理 費<br>お よ び 損 耗 費 | 軽量鋼矢板 LSP2型<br>H=3.0m            | t   | 19.2  | $(使用回数) 8.0 \text{ 回 (使用箇所数) 工期算定表より}$                                                                         | 整備費含む |
|                                |                                  |     |       | $(回数補正) 1/2 \times (8.0 + 1) = 4.5$                                                                            |       |
|                                |                                  |     |       | $(使用数量 \times 回数補正) 4.26 \times 4.5 = 19.17 \text{ t}$                                                         |       |
| 支 保 材 設 置 工                    | 2段                               | m   | 94.9  | 94.90                                                                                                          |       |
| 軽量金属腹起し材                       | 3.5m以下                           | m   |       |                                                                                                                |       |
| 支 保 材 撤 去 工                    | 2段                               | m   | 94.9  | 94.90                                                                                                          |       |
| 軽量金属腹起し材                       | 3.5m以下                           | m   |       |                                                                                                                |       |
| 支 保 材 設 置 工                    | 2段                               | m   | 94.9  | 94.90                                                                                                          |       |
| 水圧式パイプサポート                     | 3.5m以下                           | m   |       |                                                                                                                |       |
| 支 保 材 撤 去 工                    | 2段                               | m   | 94.9  | 94.90                                                                                                          |       |
| 水圧式パイプサポート                     | 3.5m以下                           | m   |       |                                                                                                                |       |
| 軽量金属腹起し材<br>基 本 料              | W110～120mm×<br>H120～130mm×L4.00m | 本   | 12.0  | $(使用数量) \left( \frac{12.00}{延長} \times \frac{2.0}{両側} \div \frac{4.0}{段} \right) \times 2.0 = 12.00$           |       |
| 軽量金属腹起し材<br>賃 料                | W110～120mm×<br>H120～130mm×L4.00m | 本・日 | 216.0 | $(使用数量 \times 供用日数) 12.00 \times 18.00 = 216.00$                                                               |       |
| 軽 量 金 属 切 梁 材<br>基 本 料         | 水圧式パイプサポート<br>調整長=770～1300mm     | 本   | 12.0  | $(使用数量) \left( \frac{12.00}{延長} \times \frac{2.0}{両側} \div \frac{4.0}{段} \right) \times 2.0 \text{ 段} = 12.00$ |       |
| 軽 量 金 属 切 梁 材<br>賃 料           | 水圧式パイプサポート<br>調整長=770～1300mm     | 本・日 | 216.0 | $(使用数量 \times 供用日数) 12.00 \times 18.00 = 216.00$                                                               |       |
|                                |                                  |     |       |                                                                                                                |       |
|                                |                                  |     |       |                                                                                                                |       |
|                                |                                  |     |       |                                                                                                                |       |
|                                |                                  |     |       |                                                                                                                |       |

| 名 称                            | 形状・寸法                            | 単位  | 数 量  | 計 算                                                                                                            | 備 考   |
|--------------------------------|----------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 軽量鋼矢板建込み                       | 機械 両側<br>H=3.5m                  | m   | 7.1  | 7.10                                                                                                           |       |
| 軽量鋼矢板引抜工                       | 機械 両側<br>H=3.5m                  | m   | 7.1  | 7.10                                                                                                           |       |
| 軽 量 鋼 矢 板<br>賃 料               | LSP2型<br>H=3.5m                  | t・日 | 5.0  | $(使用数量) 2 \times \frac{3.50}{H} \times \frac{12.00}{1工程延長} \times 0.0592 = 4.97 \text{ t}$                     | 仮設材重量 |
|                                |                                  |     |      | $(供用日数) 1.00 \text{ 日 工期算定表より}$ $(H=3.5m供用日数)$                                                                 |       |
|                                |                                  |     |      | $(使用数量 \times 供用日数) 4.97 \times 1.00 = 4.97 \text{ t・日}$                                                       |       |
| 1 現 場 当 り 修 理 費<br>お よ び 損 耗 費 | 軽量鋼矢板 LSP2型<br>H=3.5m            | t   | 5.0  | $(使用回数) 1.0 \text{ 回 (使用箇所数) 工期算定表より}$                                                                         | 整備費含む |
|                                |                                  |     |      | $(回数補正) 1/2 \times (1.0 + 1) = 1.0$                                                                            |       |
|                                |                                  |     |      | $(使用数量 \times 回数補正) 4.97 \times 1.0 = 4.97 \text{ t}$                                                          |       |
| 支 保 材 設 置 工                    | 2段                               |     | 7.1  | 7.10                                                                                                           |       |
| 軽量金属腹起し材                       | 3.5m以下                           | m   |      |                                                                                                                |       |
| 支 保 材 撤 去 工                    | 2段                               |     | 7.1  | 7.10                                                                                                           |       |
| 軽量金属腹起し材                       | 3.5m以下                           | m   |      |                                                                                                                |       |
| 支 保 材 設 置 工                    | 2段                               |     | 7.1  | 7.10                                                                                                           |       |
| 水圧式パイプサポート                     | 3.5m以下                           | m   |      |                                                                                                                |       |
| 支 保 材 撤 去 工                    | 2段                               |     | 7.1  | 7.10                                                                                                           |       |
| 水圧式パイプサポート                     | 3.5m以下                           | m   |      |                                                                                                                |       |
| 軽量金属腹起し材<br>基 本 料              | W110～120mm×<br>H120～130mm×L4.00m | 本   | 12.0 | $(使用数量) \left( \frac{12.00}{延長} \times \frac{2.0}{両側} \div \frac{4.0}{段} \right) \times \frac{2.0}{段} = 12.00$ |       |
| 軽量金属腹起し材<br>賃 料                | W110～120mm×<br>H120～130mm×L4.00m | 本・日 | 12.0 | $(使用数量 \times 供用日数) 12.00 \times 1.00 = 12.00$                                                                 |       |
| 軽 量 金 属 切 梁 材<br>基 本 料         | 水圧式パイプサポート<br>調整長=770～1300mm     | 本   | 12.0 | $(使用数量) \left( \frac{12.00}{延長} \times \frac{2.0}{両側} \div \frac{4.0}{段} \right) \times \frac{2.0}{段} = 12.00$ |       |
| 軽 量 金 属 切 梁 材<br>賃 料           | 水圧式パイプサポート<br>調整長=770～1300mm     | 本・日 | 12.0 | $(使用数量 \times 供用日数) 12.00 \times 1.00 = 12.00$                                                                 |       |
|                                |                                  |     |      |                                                                                                                |       |
|                                |                                  |     |      |                                                                                                                |       |
|                                |                                  |     |      |                                                                                                                |       |
|                                |                                  |     |      |                                                                                                                |       |

# 数 量 計 算 書

| 名 称                 | 形状・寸法                            | 単位  | 数 量 | 計 算                                                                                                                              | 備 考            |
|---------------------|----------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (不断水工)<br>軽量鋼矢板建込み  | 機械 両側<br>H=2.5m                  | m   | 6.0 | 6.00                                                                                                                             |                |
| 軽量鋼矢板引抜工            | 機械 両側<br>H=2.5m                  | m   | 6.0 | 6.00                                                                                                                             |                |
| 軽 量 鋼 矢 板<br>賃 料    | LSP2型<br>H=2.5m                  | t・日 | 1.8 | $(\text{使用数量}) \times \frac{2.50}{H} \times 6.00 \times 0.0592 = 1.78 \text{ t}$                                                 | 仮設材重量          |
|                     |                                  |     |     | $(\text{供用日数}) \times 1.00 \text{ 日}$                                                                                            |                |
|                     |                                  |     |     | $(\text{使用数量} \times \text{供用日数}) \times 1.78 \times 1.00 = 1.78 \text{ t・日}$                                                    |                |
| 1 現場当り修理費<br>および損耗費 | 軽量鋼矢板 LSP2型<br>H=2.5m            | t   | 1.8 | $(\text{使用回数}) \times 1.0 \text{ 回}$                                                                                             | 整備費含む          |
|                     |                                  |     |     | $(\text{回数補正}) \times \frac{1}{2} \times (1.0 + 1) = 1.0$                                                                        |                |
|                     |                                  |     |     | $(\text{使用数量} \times \text{回数補正}) \times 1.78 \times 1.0 = 1.78 \text{ t}$                                                       |                |
| 支保材設置工              | 2段                               | m   | 6.0 | 6.00                                                                                                                             |                |
| 軽量金属腹起し材            | 2.5m以下                           | m   | 6.0 | 6.00                                                                                                                             |                |
| 支保材撤去工              | 2段                               | m   | 6.0 | 6.00                                                                                                                             |                |
| 軽量金属腹起し材            | 2.5m以下                           | m   | 6.0 | 6.00                                                                                                                             |                |
| 支保材設置工              | 2段                               | m   | 6.0 | 6.00                                                                                                                             |                |
| 水圧式パイプサポート          | 2.5m以下                           | m   | 6.0 | 6.00                                                                                                                             |                |
| 支保材撤去工              | 2段                               | m   | 6.0 | 6.00                                                                                                                             |                |
| 水圧式パイプサポート          | 2.5m以下                           | m   | 6.0 | 6.00                                                                                                                             |                |
| 軽量金属腹起し材<br>基 本 料   | W110～120mm×<br>H120～130mm×L4.00m | 本   | 4.0 | $(\text{使用数量}) \times \frac{4.00}{\text{延長}} \times \frac{2.0}{\text{両側}} \div \frac{4.0}{\text{段}} \times 2.0 \div 4.00 = 4.00$ | 土工延長<br>L=4.2m |
| 軽量金属腹起し材<br>賃 料     | W110～120mm×<br>H120～130mm×L4.00m | 本・日 | 4.0 | $(\text{使用数量} \times \text{供用日数}) \times 4.0 \times 1.00 = 4.00$                                                                 |                |
| 軽量金属切梁材<br>基 本 料    | 水圧式パイプサポート<br>調整長=1500～2200mm    | 本   | 4.0 | $(\text{使用数量}) \times \frac{4.00}{\text{延長}} \times \frac{2.0}{\text{両側}} \div \frac{4.0}{\text{段}} \times 2.0 \div 4.00 = 4.00$ | 土工延長<br>L=4.2m |
| 軽量金属切梁材<br>賃 料      | 水圧式パイプサポート<br>調整長=1500～2200mm    | 本・日 | 4.0 | $(\text{使用数量} \times \text{供用日数}) \times 4.00 \times 1.00 = 4.00$                                                                |                |
| 軽量金属腹起し材<br>基 本 料   | W110～120mm×<br>H120～130mm×L2.00m | 本   | 4.0 | $(\text{使用数量}) \times \frac{2.00}{\text{延長}} \times \frac{2.0}{\text{両側}} \div \frac{2.0}{\text{段}} \times 2.0 \div 4.00 = 4.00$ | 土工延長<br>L=1.8m |
| 軽量金属腹起し材<br>賃 料     | W110～120mm×<br>H120～130mm×L2.00m | 本・日 | 4.0 | $(\text{使用数量} \times \text{供用日数}) \times 4.0 \times 1.00 = 4.00$                                                                 |                |
| 軽量金属切梁材<br>基 本 料    | 水圧式パイプサポート<br>調整長=770～1300mm     | 本   | 4.0 | $(\text{使用数量}) \times \frac{2.00}{\text{延長}} \times \frac{2.0}{\text{両側}} \div \frac{2.0}{\text{段}} \times 2.0 \div 4.00 = 4.00$ | 土工延長<br>L=1.8m |
| 軽量金属切梁材<br>賃 料      | 水圧式パイプサポート<br>調整長=770～1300mm     | 本・日 | 4.0 | $(\text{使用数量} \times \text{供用日数}) \times 4.00 \times 1.00 = 4.00$                                                                |                |

| 名 称                 | 形状・寸法                            | 単位  | 数 量 | 計 算                                                                                                          | 備 考            |
|---------------------|----------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (不断水工)<br>軽量鋼矢板建込み  | 機械 両側<br>H=3.5m                  | m   | 6.0 | 6.00                                                                                                         |                |
| 軽量鋼矢板引抜工            | 機械 両側<br>H=3.5m                  | m   | 6.0 | 6.00                                                                                                         |                |
| 軽 量 鋼 矢 板<br>賃 料    | LSP2型<br>H=3.5m                  | t・日 | 2.5 | $(使用数量) \frac{2 \times 3.50}{H} \times \frac{6.00}{延長} \times 0.0592 = 2.49 \text{ t}$                       | 仮設材重量          |
|                     |                                  |     |     | $(供用日数) \frac{1.00}{(H=3.5m供用日数)} \text{ 日 工期算定表より}$                                                         |                |
|                     |                                  |     |     | $(使用数量 \times 供用日数) 2.49 \times 1.00 = 2.49 \text{ t・日}$                                                     |                |
| 1 現場当り修理費<br>および損耗費 | 軽量鋼矢板 LSP2型<br>H=3.5m            | t   | 2.5 | $(使用回数) 1.0 \text{ 回 (使用箇所数) 工期算定表より}$                                                                       | 整備費含む          |
|                     |                                  |     |     | $(回数補正) \frac{1}{2} \times (1.00 + 1) = 1.0$                                                                 |                |
|                     |                                  |     |     | $(使用数量 \times 回数補正) 2.49 \times 1.0 = 2.49 \text{ t}$                                                        |                |
| 支 保 材 設 置 工         | 2段                               |     | 6.0 | 6.00                                                                                                         |                |
| 軽量金属腹起し材            | 3.5m以下                           | m   |     |                                                                                                              |                |
| 支 保 材 撤 去 工         | 2段                               |     | 6.0 | 6.00                                                                                                         |                |
| 軽量金属腹起し材            | 3.5m以下                           | m   |     |                                                                                                              |                |
| 支 保 材 設 置 工         | 2段                               |     | 6.0 | 6.00                                                                                                         |                |
| 水圧式パイプサポート          | 3.5m以下                           | m   |     |                                                                                                              |                |
| 支 保 材 撤 去 工         | 2段                               |     | 6.0 | 6.00                                                                                                         |                |
| 水圧式パイプサポート          | 3.5m以下                           | m   |     |                                                                                                              |                |
| 軽量金属腹起し材<br>基 本 料   | W110～120mm×<br>H120～130mm×L4.00m | 本   | 4.0 | $(使用数量) \left( \frac{4.00}{延長} \times \frac{2.0}{両側} \div \frac{4.0}{段} \right) \times 2.0 \div 4.00 = 4.00$ | 土工延長<br>L=4.2m |
| 軽量金属腹起し材<br>賃 料     | W110～120mm×<br>H120～130mm×L4.00m | 本・日 | 4.0 | $(使用数量 \times 供用日数) 4.0 \times 1.00 = 4.00$                                                                  |                |
| 軽量金属切梁材<br>基 本 料    | 水圧式パイプサポート<br>調整長=1500～2200mm    | 本   | 4.0 | $(使用数量) \left( \frac{4.00}{延長} \times \frac{2.0}{両側} \div \frac{4.0}{段} \right) \times 2.0 \div 4.00 = 4.00$ | 土工延長<br>L=4.2m |
| 軽量金属切梁材<br>賃 料      | 水圧式パイプサポート<br>調整長=1500～2200mm    | 本・日 | 4.0 | $(使用数量 \times 供用日数) 4.00 \times 1.00 = 4.00$                                                                 |                |
| 軽量金属腹起し材<br>基 本 料   | W110～120mm×<br>H120～130mm×L2.00m | 本   | 4.0 | $(使用数量) \left( \frac{2.00}{延長} \times \frac{2.0}{両側} \div \frac{2.0}{段} \right) \times 2.0 \div 4.00 = 4.00$ | 土工延長<br>L=1.8m |
| 軽量金属腹起し材<br>賃 料     | W110～120mm×<br>H120～130mm×L2.00m | 本・日 | 4.0 | $(使用数量 \times 供用日数) 4.0 \times 1.00 = 4.00$                                                                  |                |
| 軽量金属切梁材<br>基 本 料    | 水圧式パイプサポート<br>調整長=770～1300mm     | 本   | 4.0 | $(使用数量) \left( \frac{2.00}{延長} \times \frac{2.0}{両側} \div \frac{2.0}{段} \right) \times 2.0 \div 4.00 = 4.00$ | 土工延長<br>L=1.8m |
| 軽量金属切梁材<br>賃 料      | 水圧式パイプサポート<br>調整長=770～1300mm     | 本・日 | 4.0 | $(使用数量 \times 供用日数) 4.00 \times 1.00 = 4.00$                                                                 |                |

工事日数算定表 (所要日数・矢板供用日数)

NO. 1

[illegible]

工事日数算定表 (所要日数・矢板供用日数)

NO. 2

[illegible]

交通誘導員 (令和7年度)

# 数量計算書

NO. 1

[illegible]

(令和7年度)  
(積上げ計上分)

## NO. 1

[illegible]

# 特記仕様書

工事番号： 2025000568  
 路線河川名： 石神第二小学校線（市道深野信田沢2号線外）  
 工事名： 経重要給水施設配水管耐震化管路耐震化（大谷地区）工事  
 工事施工箇所： 南相馬市原町区大谷字中柴沢地内外

- 本工事の施工にあたっては、「共通仕様書 土木工事編」に基づき実施しなければならない。
- 本工事の施工にあたり、該当する項目は、☒としている箇所である。  
 ただし、以下については、全ての工事に該当する項目である。
  - ・第4章 情報共有システム・遠隔臨場
  - ・第5章 ~~労働者確保に関する積算方法の試行工事~~
  - ・第6章 ~~快適トイレの設置（災害復旧工事は除く）~~
  - ・第7章 週休2日確保モデル工事等
  - ・第8章 ~~建設キャリアアップシステム活用工事~~
  - ・第9章 ~~ふくしまME資格取得者の現場活用~~
  - ・第23章 ~~法定外の労災保険の付保~~
  - ・第24章 異常気象時における現場状況の報告
  - ・第25章 再生資源利用計画書
  - ・第26章 再生資源利用促進計画書
  - ・第29章 その他
- 第2章～第6章、第15章～第22章が適用される場合は、具体的内容を、福島県技術管理課ホームページに掲載しているので、必ず確認すること。  
※ 福島県ホームページ＞組織でさがす＞技術管理課＞特記仕様書
- 本特記仕様書は、共通仕様書に優先する。
- 設計図書として扱う図面は以下（別紙）のとおりとする。

| 図 面 名          | 図面番号   | 葉数 | 適 用     |
|----------------|--------|----|---------|
| 平面図            | 1, 2   | 2  |         |
| 平面図・縦断図        | 3      | 1  |         |
| 縦断図            | 4～6    | 3  |         |
| 配水管土工・仮設土留区標準図 | 7      | 1  |         |
| 横断図            | 8～14   | 7  |         |
| 配管図            | 15, 16 | 2  |         |
| 耐震継手工詳細図       | 17     | 1  |         |
| 水管橋（埋設配管）計画図   | 18     | 1  |         |
| 空気弁筐（水管橋）詳細図   | 19     | 1  |         |
| 各種施設標準図        | 20     | 1  | （次頁へ続く） |

| 図 面 名    | 図面番号   | 葉数 | 適 用 |
|----------|--------|----|-----|
| 流量計室詳細図  | 21     | 1  |     |
| 分岐配水管詳細図 | 22     | 1  |     |
| 不断水工図    | 23     | 1  |     |
|          |        |    |     |
| 計        | 全 23 葉 |    |     |

- 6 以下（別紙）の図面は参考図とする。

| 図 面 名 | 図面番号 | 葉数 | 適 用 |
|-------|------|----|-----|
|       |      |    |     |
|       |      |    |     |
|       |      |    |     |
|       |      |    |     |
|       |      |    |     |
|       |      |    |     |
|       |      |    |     |
| 計     | 全 葉  |    |     |

- 7 本工事の施工にあたって、資機材及び労働者の調達に時間を要することが判明し、受注者から協議があった場合は、工事の一時中止及び工期の変更について検討し、決定するものとする。

- 8 設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾した書面は、設計図書とする。

製作図や施工図が必要となる材料・製品等に関しては、事前に監督員へ提出し、承諾を得ること。

- 9 設計変更に係る業務の円滑化を図るためのツールとして「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）※」（福島県土木部）を活用すること。

※技術管理課ホームページ参照

南 相 馬 市

## ☒第1章 一般共通事項

- ☒1 下記の規制区域に該当するため、監督員と協議のうえ、関係官公庁に対して緊密な連絡をとり、協調を保つものとする。許可関係等がある場合には、監督員と協議のうえ、着手するものとする。

- |              |                            |   |                                       |
|--------------|----------------------------|---|---------------------------------------|
| 1) 国有・民有保安林  | <input type="checkbox"/> 有 | ・ | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |
| 2) 鳥獣保護区域    | <input type="checkbox"/> 有 | ・ | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |
| 3) 国立・県立公園区域 | <input type="checkbox"/> 有 | ・ | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |
| 4) 鉄道近接区域    | <input type="checkbox"/> 有 | ・ | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |
| 5) その他（      | <input type="checkbox"/> 有 | ・ | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |

- ☒2 施工区域内の地下埋設設備の確認について

受注者は、当該工事を実施するにあたり、「建設工事公衆災害防止対策要綱 第5章 埋設物（共通仕様書 土木工事編Ⅲ）」を遵守し、埋設物管理者に対し地下埋設物有無の確認の後に着手すること。

- ☐3 福島県の絶滅のおそれのある野生生物の生息区域との関係 ☐有 ・ ☐無  
有の場合は、監督員と施工方法、施工時期、保護対策等について綿密な打合せを行うこと。

- ☐4 河道掘削に伴う工事測量

河道掘削工事にあたっての工事着手時の測量については、伐採、伐開除根、表土剥ぎ等を行った上で実施すること。

## ☐第2章 フレックス工事

~~（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）~~

~~本工事はフレックス工事であり、受注者は発注者が示した工期までの間で、工事の始期及び終期を任意に設定できる工事である。~~

## ☐第3章 準備期間確保工事

~~（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）~~

~~本工事は準備期間確保工事であり、受注者は契約締結日から準備期間（〇〇日間）内に着工日を任意に設定できる工事である。~~

## 第4章 情報共有システム、遠隔臨場

（本章はすべての工事に該当する）

~~（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）~~

情報共有システム及び遠隔臨場について、実施できない特段の理由等がある場合は、受発注者間の協議を行ったうえで実施の可否を決定する。

情報システム実施の可否にかかわらず、本工事の提出書類については、可能な範囲で電位媒体により納品を行うものとする。

情報共有システム実施は、南相馬市建設工事情報システム実施要領によること。

## 第5章 労働者確保に関する積算方法の試行工事

~~（本章はすべての工事に該当する）~~

~~（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）~~

~~□1 労働者確保に関する積算方法の試行工事~~

~~本工事は、「労働者確保に関する積算方法の試行工事」である。~~

~~共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上費）の割合：\_\_\_\_\_％~~

~~現場管理費（率分）に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）の割合：\_\_\_\_\_％~~

~~□2 労働者確保及び労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事~~

~~本工事は、「労働者確保及び労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事」である。~~

~~共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上費、労働者宿舍の維持・補修に要する費用）の割合：\_\_\_\_\_％~~

~~現場管理費（率分）に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用、租税公課）の割合：\_\_\_\_\_％~~

~~第6章 快適トイレの設置~~

~~（本章は災害復旧工事を除くすべての工事に該当する）~~

~~（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）~~

~~本工事は、快適トイレ設置の対象工事である。~~

~~設置の可否については、現場環境（工事期間、周辺環境、労働者配置状況等）を踏まえ、あらかじめ受発注者協議を行い、決定すること。~~

第7章 週休2日確保モデル工事等

（本章はすべての工事に該当する）

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

本工事は、「福島県土木部週休2日等工事試行要領」に定める工事のうち、☒としている箇所の対象工事である。

☒「週休2日確保モデル工事（発注者指定型）」 ☒月単位 ☐通 期

☐「週休2日確保交替制工事（発注者指定型）」 ☐月単位 ☐通 期

☐「完全週休2日モデル工事（発注者指定型）」

なお、「週休2日確保モデル工事（発注者指定型）」及び「週休2日確保交替制工事（発注者指定型）」において、受注者が「月単位の4週8休以上」を希望する場合、受発注者協議の上で変更することができる。

また、本試行対象外工事であっても、受注者が週休2日等の実施を希望する場合は、受発注者協議の上で対象とすることができる。

第8章 建設キャリアアップシステム活用工事

（本章はすべての工事に該当する）

~~1 本工事は、『福島県土木部発注工事等における建設キャリアアップシステム活用工事実施要領』の対象工事である。~~

~~2 受注者は実施要領に定める事項について遵守しなければならない。~~

~~（※なお、実施要領は技術管理課ホームページ参照）~~

第9章 ~~ふくしまME（メンテナンスエキスパート）資格取得者の現場活用~~

~~（本章はすべての工事に該当する）~~

~~（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）~~

☑第10章 総 則

☑1 施工計画書

工程管理は ネットワーク により行うものとする。

工事規模や監督員との協議により バーチャート へ変更を可とする。）

なお、施工計画書作成にあたっては、「施工計画書作成の手引き（土木工事編）」  
（技術管理課ホームページ参照）を参考にすることができる。

☑2 工事用地等の使用

□1） \_\_\_\_\_ 作業に係るヤードとして、別添「 \_\_\_\_\_ 図」による土地を使用すること。（土地の使用は可能である。）

☑2）使用にあたっての条件、制限等

施工機械・資材置場等は請負者にて、施工場所近傍に確保すること。

□3 関連工事

1）工 事 名： \_\_\_\_\_

2）路河川名： \_\_\_\_\_ 線・筋

3）施工箇所： \_\_\_\_\_ 市・郡 \_\_\_\_\_ 町・村 大字 \_\_\_\_\_ 字 \_\_\_\_\_ 地内

4）注意・指示事項： \_\_\_\_\_

□4 支給材料及び貸与品

支給材料及び貸与品、またその引き渡し場所等については、下記のとおりとする。

支給品目： \_\_\_\_\_ 数量： \_\_\_\_\_

引渡時期： \_\_\_\_\_

引渡場所： \_\_\_\_\_

□5 工事現場発生品

1）工事現場発生品及びその引き渡し場所は、下記のとおりとする。

発生品目： \_\_\_\_\_

引渡時期： \_\_\_\_\_

引渡場所： \_\_\_\_\_

2）従来施設の撤去により発生した \_\_\_\_\_ は、 \_\_\_\_\_ 材料として再使用するものとし、使用にあたってはあらかじめ監督員の数量検査を受けなければならない。

☑6 建設副産物処理

□1）下記の建設副産物は、現地において下記のとおりリサイクル処理するものとする。

| 建設副産物名 | 処理方法等 | 備考 |
|--------|-------|----|
|        |       |    |
|        |       |    |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

- ☑ 2) 下記の建設副産物は、下記に示す方法で処理するものとする。ただし、施設は指定するものではない。

| 建設副産物名  | 処理方法              | 積算上の施設※           |
|---------|-------------------|-------------------|
| As 塊    | (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 | 加藤道路(株) L=9.5km   |
| As 切断泥水 | (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 | (株)モンマ L=12.0km   |
| Con 殻   | (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 | 加藤建材工業(株) L=9.7km |

※ 積算上の施設は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではなく、ここに明示した施設と異なる施設に処理する場合は、監督員の承諾を得ることとするが、設計変更の対象とはしない。なお、受入拒否等により処理施設の条件が異なる場合は、その記録をもって設計協議の対象とする。

- ☑ 3) 金属くずについては、簡単に分別可能であり、明らかにスクラップとして売却処分できるものについては、協議の対象とする。

#### □ 7 中間検査に関すること

- 1) 以下の対象工事(工種)の「有」について中間検査を実施する。毎月の履行報告時に実施予定時期を報告すること。なお、①～④に複数該当する場合には、中間検査の回数について監督員と協議すること。

| 対象要件                                            | 対象工事<br>(工種)                                                  | 実施時期                                                     | 備考<br>(具体的な工種等) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| ① 竣工検査時に確認困難な工事(工種)<br>(足場、仮設を撤去すると現場に行けなくなる等。) | <input type="checkbox"/> 有<br>・<br><input type="checkbox"/> 無 | ・ 対象工種が完成してから足場、仮設等を撤去するまでの間。                            |                 |
| ② 不可視部の工事(工種)で2)に示すもの                           | <input type="checkbox"/> 有<br>・<br><input type="checkbox"/> 無 | ・ 不可視部の施工が完了、又は概ね完了した時。<br>・ 鉄筋構造物については、配筋が完了、又は概ね完了した時。 | 2)に示す工事<br>(工種) |
| ③ 工期が1年以上となる工事。                                 | <input type="checkbox"/> 有<br>・<br><input type="checkbox"/> 無 | ・ 協議による。                                                 |                 |
| ④ その他、発注者が必要とする工事(工種)                           | <input type="checkbox"/> 有<br>・<br><input type="checkbox"/> 無 | ・ 製作、仮組みが完了した時。<br>・ その他、発注者の指示による。                      | 3)に示す工事<br>(工種) |

注1) 監督員は、有無に○印を付けるとともに、備考に工種を記入すること。

また必要に応じ実施時期を修正すること。

- 2) ② 不可視部の工事(工種)とは次のものとする。

□杭基礎、□場所打杭、□深礎杭、□ケーソン基礎、□地盤改良  
□捨石均し、□被覆・根固め均し、□井筒潜函基礎、□山腹基礎床掘  
□上層路盤(1,000m<sup>2</sup>以上の工事)

- ☐ 現場打ちのボックスカルバート、擁壁（鉄筋 Co）  
☐ 橋台・橋脚、☐ 現場制作 P C 橋、☐ 床版  
☐ 水門・樋門  
☐ ブロック製作、ケーソン製作  
☐ 覆工 Co の前段工事  
☐ その他【

】

3) ④その他、発注者が必要とする工種（工事）とは次のものとする。

- ☐ 桁の仮組立  
☐ 水門扉、☐ 可動堰、☐ スノーシェッド、☐ ポンプ施設、☐ 除塵機、☐ 栈橋  
☐ 堰堤（Co、盛土）  
☐ 堰（工場制作）、ラバーダム  
☐ 地盤変動等の影響が予想される掘削  
☐ 仮橋、路面覆工（一般交通に供し、指定仮設として設置されるもの）  
☐ 仮堤防（本堤防と同等の機能を求める仮堤防）  
☐ その他【

】

#### ☑ 8 監督員による確認及び立会等

監督員による検査及び立会は、共通仕様書によるもののほか下記のとおりとする。

| 検査及び確認事項         | 工種・箇所等  | 段階(確認時期)  | 備 考 |
|------------------|---------|-----------|-----|
| 施工延長、縦横断測量等      | 起工測量    | 起工測量後     |     |
| 変更資材も含む          | 資材検査    | 資材搬入後     |     |
| 穿孔コア確認、水圧テスト実施   | 不断水工    | 不断水工実施時   |     |
| 継手チェックシート提出      | 管布設・継手工 | 管布設時      |     |
| 水圧試験実施前後、通水及びブロー | 水圧試験    | 布設工事完了後   |     |
| 手直しが生じた場合は再検査    | 完了検査    | 完成日前に 1 回 |     |
| 必要に応じ、別途指示する事項   | その他     | 監督員の指示    |     |

#### ☐ 9 施工管理

管理基準等については共通仕様書によるが、下記の工種については下記の規格値等で管理するものとする。

##### ☐ 1) 出来形管理

| 工 種  | 測定項目及び規格値 | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|-----------|------|------|
| 起工測量 |           |      |      |
| 資材検査 |           |      |      |
| 不断水工 |           |      |      |

##### ☐ 2) 品質管理

| 工種及び種別 | 試験項目及び試験方法 | 規格値 | 試験基準等 |
|--------|------------|-----|-------|
|        |            |     |       |
|        |            |     |       |
|        |            |     |       |

##### ☐ 3) 写真管理

| 工 種 | 撮影項目 | 撮影頻度 | 提出頻度 |
|-----|------|------|------|
|     |      |      |      |
|     |      |      |      |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

☐ 10 コンクリートの圧縮強度試験

「共通仕様書 土木工事編Ⅱ」の「品質管理基準及び規格値」における「1セメント・コンクリート」によるもののほか、下記の構造物に使用するセメント・コンクリートの圧縮強度試験のうち、材齢28日圧縮強度試験は公的試験機関で実施すること。

| 構造物名 | コンクリートの品名等 | 摘 要 |
|------|------------|-----|
|      |            |     |
|      |            |     |
|      |            |     |

☐ 11 用地取得及び支障物件

☐ 1) 工事区域内の用地確保 (☐ 済 ・ ☐ 一部未了 )

工事区域内に用地の確保が未了である場合は、監督員と緊密な連絡を保ち、解決に協力すること。

【用地取得見込時期】 年 月 (☐ 上旬 ☐ 中旬 ☐ 下旬)

☐ 2) 工事支障物件: ☐ 有 ・ ☐ 無

【支障物件移転予定時期】 年 月 (☐ 上旬 ☐ 中旬 ☐ 下旬)

☒ 12 工事の履行報告 (工程会議)

工事着工後、履行状況については、 月 末 に監督員に提出すること。

なお、休日の場合は、日程について監督員と協議すること。

また、協議様式は、監督員の指示によること。

※毎月の履行報告時に、履行報告書のほか全体工程表や月間工程表を添付して提出すること。また、該当する検査・立会等の実施予定時期を計画工程表へ記載して報告すること。併せて現場の進捗状況がわかる記録写真を添付すること。

☒ 13 交通誘導員の配置

交通誘導員は  施工箇所  に  2  人 配置する。

交替要員は   人 配置する。

なお、詳細については施工計画書において監督員と協議すること。

☒ 14 作業工程

1)  全ての  作業は、 昼間  とし、時間帯は  8:30  ～  17:00  時までとする。

2) 作業工程における注意事項:

断水については、近隣住民及び近接工事との調整が必要となる。

3) 現道の使用規制について

現道は、 原則片側通行止め  により本工事を施工するものとする。

4) 工事を施工しない日 ☐ 有 ・ ☐ 無 年 月 日

工事を施工しない時間帯 ☐ 有 ・ ☐ 無 : ~ :

「工事を施工しない時間帯」は、

☐ 工期全体 ☐ 上記「工事を施工しない日」 ☐ \_\_\_\_\_ に適用する。

☒ 15 仮設

☒ 1) 指定仮設の有無 ☐ 有 ・ ☒ 無

☐ 2) 指定仮設

| 仮設物名 | 規格・寸法・構造 | 資料の有無 | 備考 |
|------|----------|-------|----|
|      |          |       |    |
|      |          |       |    |
|      |          |       |    |
|      |          |       |    |

☐ 3) 下記の仮設物は工事完了後も工事現場に存置すること。

仮設物名：\_\_\_\_\_ 数量等：\_\_\_\_\_

存置期間：\_\_\_\_\_

☐ 16 工事における現場環境改善

当該工事で実施する現場環境改善は、下表の計上費目別に指定する項目数を、実施する内容から選択して実施すること。

| 計上費目              | 実施する項目数 | 実施する内容<br>(率計上分)                                                                                                                                                            |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 現場環境改善<br>(仮設備関係) | ( )     | ① 用水・電力等の供給設備<br>② 緑化・花壇<br>③ ライトアップ施設<br>④ 見学路及び椅子の設置<br>⑤ 昇降設備の充実<br>⑥ 環境負荷の低減                                                                                            |
| 現場環境改善<br>(営繕関係)  | ( )     | ① 現場事務所の快適化 (女性用更衣室の設置を含む)<br>② 労働者宿舎の快適化<br>③ デザインボックス (交通誘導警備員待機室)<br>④ 現場休憩所の快適化<br>⑤ 健康関連設備及び厚生施設の充実等                                                                   |
| 現場環境改善<br>(安全関係)  | ( )     | ① 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ (電光式標識等)<br>② 盗難防止対策 (警報器等)<br>③ 避暑 (熱中症予防)・防寒対策                                                                                                     |
| 地域連携              | ( )     | ① 完成予想図<br>② 工法説明図<br>③ 工事工程表<br>④ デザイン工事看板 (各工事PR看板含む)<br>⑤ 見学会等の開催 (イベント等の実施含む)<br>⑥ 見学所 (インフォメーションセンター) の設置及び管理運営<br>⑦ パンフレット・工法説明ビデオ<br>⑧ 地域対策費 (地域行事等の経費を含む)<br>⑨ 社会貢献 |

☒ 17 工事名標示板

本工事には、県産木材を利用した工事名標示板を 2 基設置すること。

## □ 18 六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）

本工事は、「六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）」の対象工事であり、下記に示す工事について六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

なお、試験方法は、セメント及びセメント固化剤を使用した改良土等の六価クロム溶出試験要領によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

（六価クロム溶出試験対象工種及び検体数）

| 工 種 | 工 法 | 配合設計段階 | 施工後段階 |
|-----|-----|--------|-------|
|     |     | 検体     | 検体    |
|     |     | 検体     | 検体    |
|     |     | 検体     | 検体    |

（タンクリーチング試験対象工種及び検体数）

| 工 種 | 工 法 | 検体数 | 備 考 |
|-----|-----|-----|-----|
|     |     | 検体  |     |
|     |     | 検体  |     |
|     |     | 検体  |     |

## □第11章 材 料

□ 1 設計図書に指示されていない工事材料は下記の仕様による。

□ 1) 一般資材

| 種別 | 材料名 | 記号等 | 品種・規格等 | 備考 |
|----|-----|-----|--------|----|
|    |     |     |        |    |
|    |     |     |        |    |
|    |     |     |        |    |

※ 設計図書に規格等の明示のないものを記載する。

□ 2) 再生材

| 材料名 | 規格等 | 使用箇所 | 備考 |
|-----|-----|------|----|
|     |     |      |    |
|     |     |      |    |
|     |     |      |    |

※ 再生骨材・再生アスファルト合材については、運搬距離40kmの範囲までの再資源化施設についてストック量を調査し使用することとする。これにおいても再生材が入手不可能であった場合は、発注者と受注者が協議を行った上で新材を使用することができるものとし、設計変更の対象とする。

□ 2 下記の工事材料については、受注者の責任においてその外観及び品質証明書等を照合して確認した資料、見本等を事前に監督員に提出し確認を受けること。

また、工事材料のうち試験を行わなければならない材料は下記のとおりとする。

| 種別 | 材料名 | 記号等 | 品種・規格等 | 備考                |
|----|-----|-----|--------|-------------------|
|    |     |     |        | 確認資料・見本<br>・試験( ) |
|    |     |     |        | 確認資料・見本<br>・試験( ) |
|    |     |     |        | 確認資料・見本<br>・試験( ) |

※ 備考欄で種別を選択する。(試験のカッコ書きは試験方法を記入する)

- 3 下記資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合又は調達地域内からの購入である場合においても設計価格と乖離がある場合には、事前に監督員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督員に提出するものとし、その費用について設計変更の対象とする。

| 資 材 名 | 規 格 | 調達地域等 |
|-------|-----|-------|
|       |     |       |
|       |     |       |
|       |     |       |

## ☑第12章 一般施工

### ☑1 建設発生土の処理

- 1) 他工事への流用: □ 有 ・ □ 無

工事名: \_\_\_\_\_ 路河川名: \_\_\_\_\_

施工場所: \_\_\_\_\_ 市・郡 \_\_\_\_\_ 町・村 大字 \_\_\_\_\_ 字 \_\_\_\_\_ 地内

運搬距離 \_\_\_\_\_ km

### ☑2) 搬出先

受入場所: 南相馬市 地内

運搬距離 2 km

なお、受注後、搬出場所や受け入れ費用に変更の必要が生じた場合は、協議により変更すること。協議時には、変更する搬出先が都市計画法(開発許可)、森林法(林地開発)、砂防法、急傾斜地崩壊防止法および盛土規制法(改正宅地造成等規制法)などの諸法令違反ではないことのわかる資料を監督員に提出すること。

搬出後は、最終形状、数量計算書、写真及び運搬距離等の資料を監督員に提出すること。

### ☑2 他工事からの流用土

- 1) 他工事からの流用: □ 有 ・ ☑ 無

① 工事名: \_\_\_\_\_ 路河川名: \_\_\_\_\_

② 指定・施工場所: \_\_\_\_\_ 市・郡 \_\_\_\_\_ 町・村 大字 \_\_\_\_\_ 字 \_\_\_\_\_ 地内

③ 運搬の有無: □ 有 ・ □ 無 ( \_\_\_\_\_ km)

④ 品 質: \_\_\_\_\_

品質の確認試験( \_\_\_\_\_ )については、 \_\_\_\_\_ で実施する。

## □3 購入土等

- 1) 購入土等の有無: ☐ 有 ・ ☐ 無
- 2) 購入土等の種類: ☐ 購入土 ・ ☐ 岩ズリ ・ ☐ その他 ( )
- 3) 購入土等がある場合は、受注者は施工計画書に購入先を記載して、監督員に提出する。
- 4) 購入土等が1工事あたり1,000m<sup>3</sup>以上の場合は、受注者は、工事で使用する購入土等を現場に搬入する前に、購入先の採取計画に関する認可書の写しを監督員に提出し、監督員の確認を受けなければならない。

## □4 建設汚泥(泥土)の処理

- 1) 汚泥(泥土)は、\_\_\_\_\_による改良を行い、\_\_\_\_\_として再利用する。
- 2) 改良目標は、国土交通省令の土質区分基準における\_\_\_\_\_とする。
- 3) 改良材料等の種類や添加量については設計図書によるものとするが、受注者は各種試験を行い改良目標が得られるような添加量を検討し、監督員と協議するものとする。  
なお、監督員の承諾が得られ、添加量が当初設計と異なる場合は変更設計の対象とする。
- 4) 改良土の品質管理及び改良土を使用した施工の施工管理基準は設計図書によるものとするが、設計図書に示されていない場合は監督員と協議するものとする。

## □5 レディーミクストコンクリートの養生

- 1) レディーミクストコンクリートの養生は、使用するコンクリートの特性をよく理解し、コンクリート種別、打設時期の日平均気温、打設環境に応じて適切な養生を行うものとし、共通仕様書に示す養生期間を遵守すること。また、コンクリートの運搬、打設計画、養生等の方法について、施工計画書に具体的に明記すること。

本工事におけるレディーミクストコンクリートの養生について検討する項目は以下の☑印のとおり。

|          |                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コンクリート種別 | <input type="checkbox"/> 普通ポルトランドセメント                                                                                                                                |
|          | <input type="checkbox"/> 高炉セメントB種 <sup>1)</sup><br><input type="checkbox"/> 混合セメントB種 <input type="checkbox"/> フライアッシュセメントB種<br><input type="checkbox"/> シリカセメントB種    |
|          | <input type="checkbox"/> 早強ポルトランドセメント                                                                                                                                |
| 気象条件     | <input type="checkbox"/> 暑中コンクリート(日平均気温が25℃を超える場合)                                                                                                                   |
|          | <input type="checkbox"/> 寒中コンクリート(日平均気温が4℃以下になる場合)<br><input type="checkbox"/> 連続して、あるいはしばしば<br>構造物の露出状態 水で飽和される部分 <sup>2)</sup><br><input type="checkbox"/> 普通の露出状態 |

1) 「高炉セメントコンクリートの特性と施工に関する留意点」は技術管理課ホームページ参照

<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/kouro-semento.html>

2) 水路、水槽、橋台、橋脚、擁壁、トンネル覆工等で水面に近く水で飽和される部分、及びこれらの構造物の他、桁、床版等で水面から離れてはいるが、融雪、流水、水しぶき等のため水で飽和される部分。

## □6 塗装工

□1) 塗装回数は下塗\_\_\_\_\_回、中塗\_\_\_\_\_回、上塗\_\_\_\_\_回とする。

□2) 塗料の種類は下記のとおりとする。

| 種別及び箇所 | 細 別   | 塗料の種類 | 目標塗膜厚(μm) |
|--------|-------|-------|-----------|
| 工場塗装   | 下塗り1層 |       |           |
|        | 下塗り2層 |       |           |
| 現場塗装   | 中塗り1層 |       |           |
|        | 中塗り2層 |       |           |
|        | 上塗り1層 |       |           |
|        | 上塗り2層 |       |           |

□3) 素地調整(ケレン)は\_\_\_\_\_とする。

□4) 詳細の色彩等については監督員と協議のこと。

## □7 現場打ちの鉄筋コンクリート構造物施工

□1) 受注者は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」により施工する。

□2) 受注者は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたり、設計図書等に「機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン」及び「現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン」を採用していない場合は、採用についての協議を行うことが出来る。

## □第13章 その他施工

## □1 工法の指定

工法は下記によるものとする。なお、現場条件等により、これにより難しい場合は監督員と協議のこと。

| 工 種 | 指 定 工 法 | 備考 |
|-----|---------|----|
|     |         |    |
|     |         |    |
|     |         |    |

## □2 建築物又は工作物の解体

石綿障害予防法規則に基づき、解体等の作業における保護具の装着、湿潤を保つ措置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用については、当初設計では計上していないため、それらに要した費用については、発注者と受注者が協議の上、設計変更で計上するものとする。

また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、福島県工事請負契約約款の関係条項に基づき適切に変更することとする。

## □3 重建設機械分解・組立及び輸送に要する費用

下記の機械については、分解・組立及び輸送に要する費用を計上しているが、受注者が施工計画で分解・組立を必要としない機種・規格を選定し、使用した場合においても、設計変更の対象としない。

| 工 種 | 機 種 | 規 格 |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |
|     |     |     |
|     |     |     |

- 4 ポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物の使用 ※ 車道および側帯の舗装新設、改築および大規模な修繕（延長 200m 以上の全層打ち換え）を行う工事でポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物を使用する場合に記載

本工事は表層材料に耐流動対策混合物としてポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物を使用する工事であり、塑性変形輪数の基準値の適用区分となる道路区分等は以下のとおりである。（該当するものに「○」）

| 道路区分              | 舗装計画<br>(単位 1 日につき台) | 交通量塑性変形輪数<br>(単位 1 ミリメートルにつき回) | 該当欄 |
|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----|
| 第 1 種、第 2 種       | 3, 000 以上            | 3, 000                         |     |
| 第 3 種第 1 級及び第 2 級 | 3, 000 未満            | 1, 500                         |     |
| 第 4 種第 1 級        |                      |                                |     |
| その他               |                      | 500                            |     |
| 交差点等耐流動対策混合物として使用 |                      | 1, 500                         |     |

- 5 植栽工 ※ 植栽に係る直接工事費が 50 万円以上となる工事の場合に記載  
本工事で植栽する樹木等については、植樹保険に加入しなければならない。  
また、工事完成届提出時まで、植樹保険付保証明書を提出しなければならない。

- 6 鋼橋桁の輸送に要する費用

鋼橋桁については、(例えば東京)からの輸送に要する費用を計上しているが、受注者が施工計画書で示した鋼橋桁の製作場所が(例えば東京)より近距離である場合、設計変更の対象とする。

## □第 14 章 ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針に基づく工事箇所

「共通仕様書 土木工事編Ⅰ」第 1 編第 1 章総則「1-1-3「ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針」の取扱い」の規定について、本工事では、特に以下の基本方針の L 印に該当するものについてユニバーサルデザインに配慮した施工をおこなうものとする。

- 1 工事を行う基本方針（指針 P 13）

基本方針 1 すべての人が 快適 に利用できる施設

- ① 特定の人々が特別扱いされたり、いやな思いをすることのない施設
- ② 右利き、左利きに対応した施設
- ③ 利用方法や利用状況の説明が効果的に行われる施設
- ④ 視覚、聴覚、触覚など多様な手段で、必要な情報が十分に提供される施設
- ⑤ 補助器具や補助手段を効果的に活用できる施設

- ☐⑥ 繰り返しの動作や、長時間にわたる肉体的負担が伴わない施設
- ☐⑦ 利用場所に接近しやすく、利用する広さが適切な施設
- ☐⑧ 重要なものがよく見えるよう、視線が確保されている施設
- ☐⑨ 使用しようとする全てのものに容易に手が届く施設
- ☐⑩ 少ない労力で効率的に、楽に使える施設
- ☐⑪ 利用者に不自然な姿勢を強いない施設
- ☐⑫ プライバシーに配慮された施設
- ☐⑬ 天候や季節に左右されない施設
- ☐⑭ 疲れたときに休むことができる施設

**基本方針2 すべての人が 簡単 に利用できる施設**

- ☐① 使い方を直感的に理解できる施設
- ☐② 利用者の理解力や言語能力の違いが問題にならない施設
- ☐③ 必要な情報が容易にわかる施設

**基本方針3 すべての人が 安全 に利用できる施設**

- ☐① 安全に対する配慮が等しく確保される施設
- ☐② 危険や間違いやすい状況が発生しない施設
- ☐③ 使用方法を間違えても重大な結果につながらない施設
- ☐④ 注意が必要な操作において、不注意な操作を誘発しない施設
- ☐⑤ 危険なときや使用方法を間違えたときは、注意や警告を発する施設
- ☐⑥ 危険な部分が防護されている施設
- ☐⑦ 四季を通じて安全な施設
- ☐⑧ 災害時や不測の事態が生じて、安全に避難できる施設

**基本方針4 さりげなく 美しい 施設**

- ☐① 色や形状などの印象が、利用者にとって抵抗感がなく、受け入れられやすい施設
- ☐② 創意工夫された内容が、目立ちすぎず、さりげなくデザインされている施設
- ☐③ 地域の特性を生かし、周辺の景観と調和した施設
- ☐④ 自然や環境に配慮し、動植物にやさしい施設

**基本方針5 どのような状況にも 柔軟 に対応できる施設**

- ☐① できる限り同じ手段で利用できる施設
- ☐② 利用者に応じた使い方が選べる施設
- ☐③ 利用者のペースに合わせることができる施設
- ☐④ 情報がその重要さに応じて提供される施設
- ☐⑤ 補助器具の使用や人的介助に十分な空間を提供できる施設

☐2 特に重点をおいて工事する項目・箇所

---

---

---

## □第15章 記録保存の資料作成

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

- 1 本工事は道路構造物の記録保存の対象工事である。  
以下の資料を作成要領に基づき作成すること。
  - ・道路構造物の記録保存資料
- 2 本工事は道路舗装構成物の記録保存の対象工事である。  
以下の資料、作成要領に基づき作成すること。
  - ・道路舗装構成等の記録保存資料

## □第16章 1日未満で完了する作業の積算

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

本工事は、施工実施にあたり、作業量が1日未満で完了するものと見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離が認められた場合に、「1日未満で完了する作業の積算」に基づき積算が出来る工事である。

## □第17章 施工箇所が点在する工事の積算

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

本工事は「施工箇所が点在する工事の積算方法」の対象工事である。

対象地区：○○工区（施工箇所○○、○○）、△△工区（施工箇所○○）、  
□□工区（施工箇所□□）（ホームページではこれらを対象地区という）  
（なお、積算上の親工区は、△△工区（施工箇所○○）とする。）

## □第18章 落橋防止装置の溶接施工等について

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

本工事において落橋防止装置の溶接施工等を行う際には、本章に基づき実施すること。

## □第19章 ICT活用工事

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

- 1 本工事の発注方式は（ □受注者希望型 ・ □発注者指定型 ）である。
- 2 ICT活用工事（土工）  
本工事は、「福島県土木部ICT活用工事（土工等）実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用する「ICT活用工事（土工）」の対象工事である。
- 3 ICT活用工事（舗装工）  
本工事は、「福島県土木部ICT活用工事（舗装工）実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用する「ICT活用工事（舗装工）」の対象工事である。
- 4 ICT活用工事（浚渫工（港湾））  
本工事は、「福島県土木部ICT活用工事（浚渫工（港湾））実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記

録及び関係書類について3次元データを活用する「ICT活用工事（浚渫工（港湾）」の対象工事である。

☑第20章 舗装の切断作業時に発生する排水の具体的処理について

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

~~☐第21章 「総合評価方式（標準型・簡易型）における技術提案書に記載された事項の実施状況」の確認について~~

~~（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）~~

☑第22章 熱中症対策に関する現場管理費補正及び工期の設定

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

1 本工事は、「土木工事における熱中症対策に関する試行要領」の対象工事である。

2 猛暑による作業不能日数

本工事は、猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいる。

i) 作業不能日数：●日間

ii) 上記 i) は、環境省が公表する東北地方●●（福島）地点における WBGT 値（気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数）過去5年分（令和2年～6年）について、本工事の工期に対応する期間（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に定める行政機関の休日及び夏季休暇（3日）を除く。）において、8時から17時の間に WBGT 値が31以上となった時間を算定し、日数に換算したもの5年分を平均したもの。

iii) 気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する東北地方●●（福島）地点における WBGT 値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））が i) の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。

第23章 法定外の労災保険の付保

（本章はすべての工事に該当する）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

受注者は、法定外の労災保険契約を締結したことを証明する書類（証券等の写し）を提出しなければならない。

第24章 異常気象時における現場状況の報告

異常気象時の工事現場における対応について下記のとおりとする。

1 異常気象時等の対象

(1) 大雨・洪水等の警報発令時

「工事現場の当該市町村」の気象警報を対象とする。

(2) 震度5弱以上の地震時

「工事現場の当該市町村」の震度5弱以上を対象とする。

ただし、気象条件及び現場条件等を勘案し、別途、監督員から指示がある場合は震度4の場合も対象とする。

## 2 パトロール等の実施及び報告の内容について

- ① 作業中であれば、作業を中止し、現場内及び周辺の状況把握に努める。
- ② 休工中であれば、必要に応じ2名以上を構成員とする警戒班(巡視員)を出動させて巡回点検(パトロール)を実施する。
- ③ 天気予報であらかじめ異常気象が予想される場合は、事前に防災監視体制を配備し待機する。
- ④ 危険箇所が発見された場合は、すみやかに危険箇所に立ち入らないよう防護措置を講じ、その旨を標示する。また、現場状況を把握し、2次災害防止に努める。
- ⑤ 警報が解除され、作業が再開する前には、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等の危険がないか入念に点検する。
- ⑥ 地震及び津波が発生した後に、作業を再開する前には、建設物、仮設物、資機材、建設機械、電気設備及び地盤、斜面状況等を十分点検する。
- ⑦ 異常の有無にかかわらず、点検結果を監督員(連絡が取れない場合は、係長又は課長)に適宜に報告する。また、報告方法は、まず電話連絡し、その後別紙様式にて、FAX又はメールする。

## 3 報告期限について

### (1) 大雨・洪水等の警報発令時

警報発令後1時間以内及び降雨等の状況等により適宜。

### (2) 震度5弱以上の地震時

地震発生後1時間以内。

(被害等が甚大でパトロールの実施が困難である場合などはこの限りでない)

## 第25章 再生資源利用計画書

### (本章はすべての工事に該当する)

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

## 第26章 再生資源利用促進計画書

### (本章はすべての工事に該当する)

- 1 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

- 2 受注者は、建設発生土の搬出先について、事前に当該工事の搬出先が盛土規制法など各種法令の許可状況等を満たしているか確認し、その結果を再生資源利用促進計画の添付資料(確認結果の現場揭示例※技術管理課ホームページ参照)として、工事現場の公

衆が見やすい場所に掲げなければならない。

- 3 受注者は、建設発生土の搬出先に受領書（※技術管理課ホームページ参照）の交付を求め、その写しを5年間保存し、受領書の写しを完成図書に添付しなければならない。搬出先が県土木部の有償民間受入地の場合、受領書は「公共工事建設発生土の民間受入に関する試行要領」第9条の規定によるものとする。（※試行要領は技術管理課ホームページ参照）
- 4 受注者は、土壌汚染対策法の手続き状況を確認し、確認結果（確認結果の現場掲示例※技術管理課ホームページ参照）を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

## □第27章 三者協議

本工事は、三者協議会実施要領の対象工事である。

## □第28章 国土強靱化事業の取組に関する広報

本工事は国土強靱化事業の関連工事であるため、工事名標示板に「国土強靱化対策工事」の記載を行うこと。

記載方法については、下記を参照し監督員と協議すること。

※主な工種等の記載に加え、枠内の記載を行う。

## ☑第29章 そ の 他

### (1) 工事書類の簡素化について

1. 本工事は福島県土木部における「工事に関する提出書類の簡素化ガイドライン」に基づき実施するものとする。
2. これに定められていないものは、監督職員と協議するものとする。

### (2) 電子納品について

1. 本工事の提出書類について、可能な範囲で電子媒体（情報共有システム（ASP）・CD、DVD）による納品を行うものとする。
2. 電子納品の対象となる成果品の種類や提出方法の詳細については、受注者と監督員が別途協議して決定するものとする。
3. 電子納品により省資源・省スペース化や業務時間削減を目的としていることから、発注者・受注者両者の負担とならない範囲で実施することとする。
4. 工事の電子納品に係る費用については、共通仮設費率に含まれるものとし、別途計上しない。

### (3) 農地法許可手続

資材置き場、現場事務所、残土捨場等に農地を使用する場合は、農地法の許可を得ること。

### (4) 道路工事に係る地区への周知

施工時期が決まり次第、監督員へ報告のこと。工事周知文は、月1回の市広報誌回覧時に合わせて回覧する。なお、これによらない場合は、請負者にて地区住民へ周知を行うこと。


### (5) 工期について

本工事の工期は、入札日の平日3日後から令和8年2月27日まで（約7か月）とする。


平面図

S=1:500  
所在：南相馬市原町区大谷字中柴沢 地内外

配水管耐震化延長 L=755.677m (GX形ダクトイル鉄管φ400 L=521.571m (L=524.905m)、K形既設管耐震補強金具・耐震継ぎ輪設置工 L=234.106m)

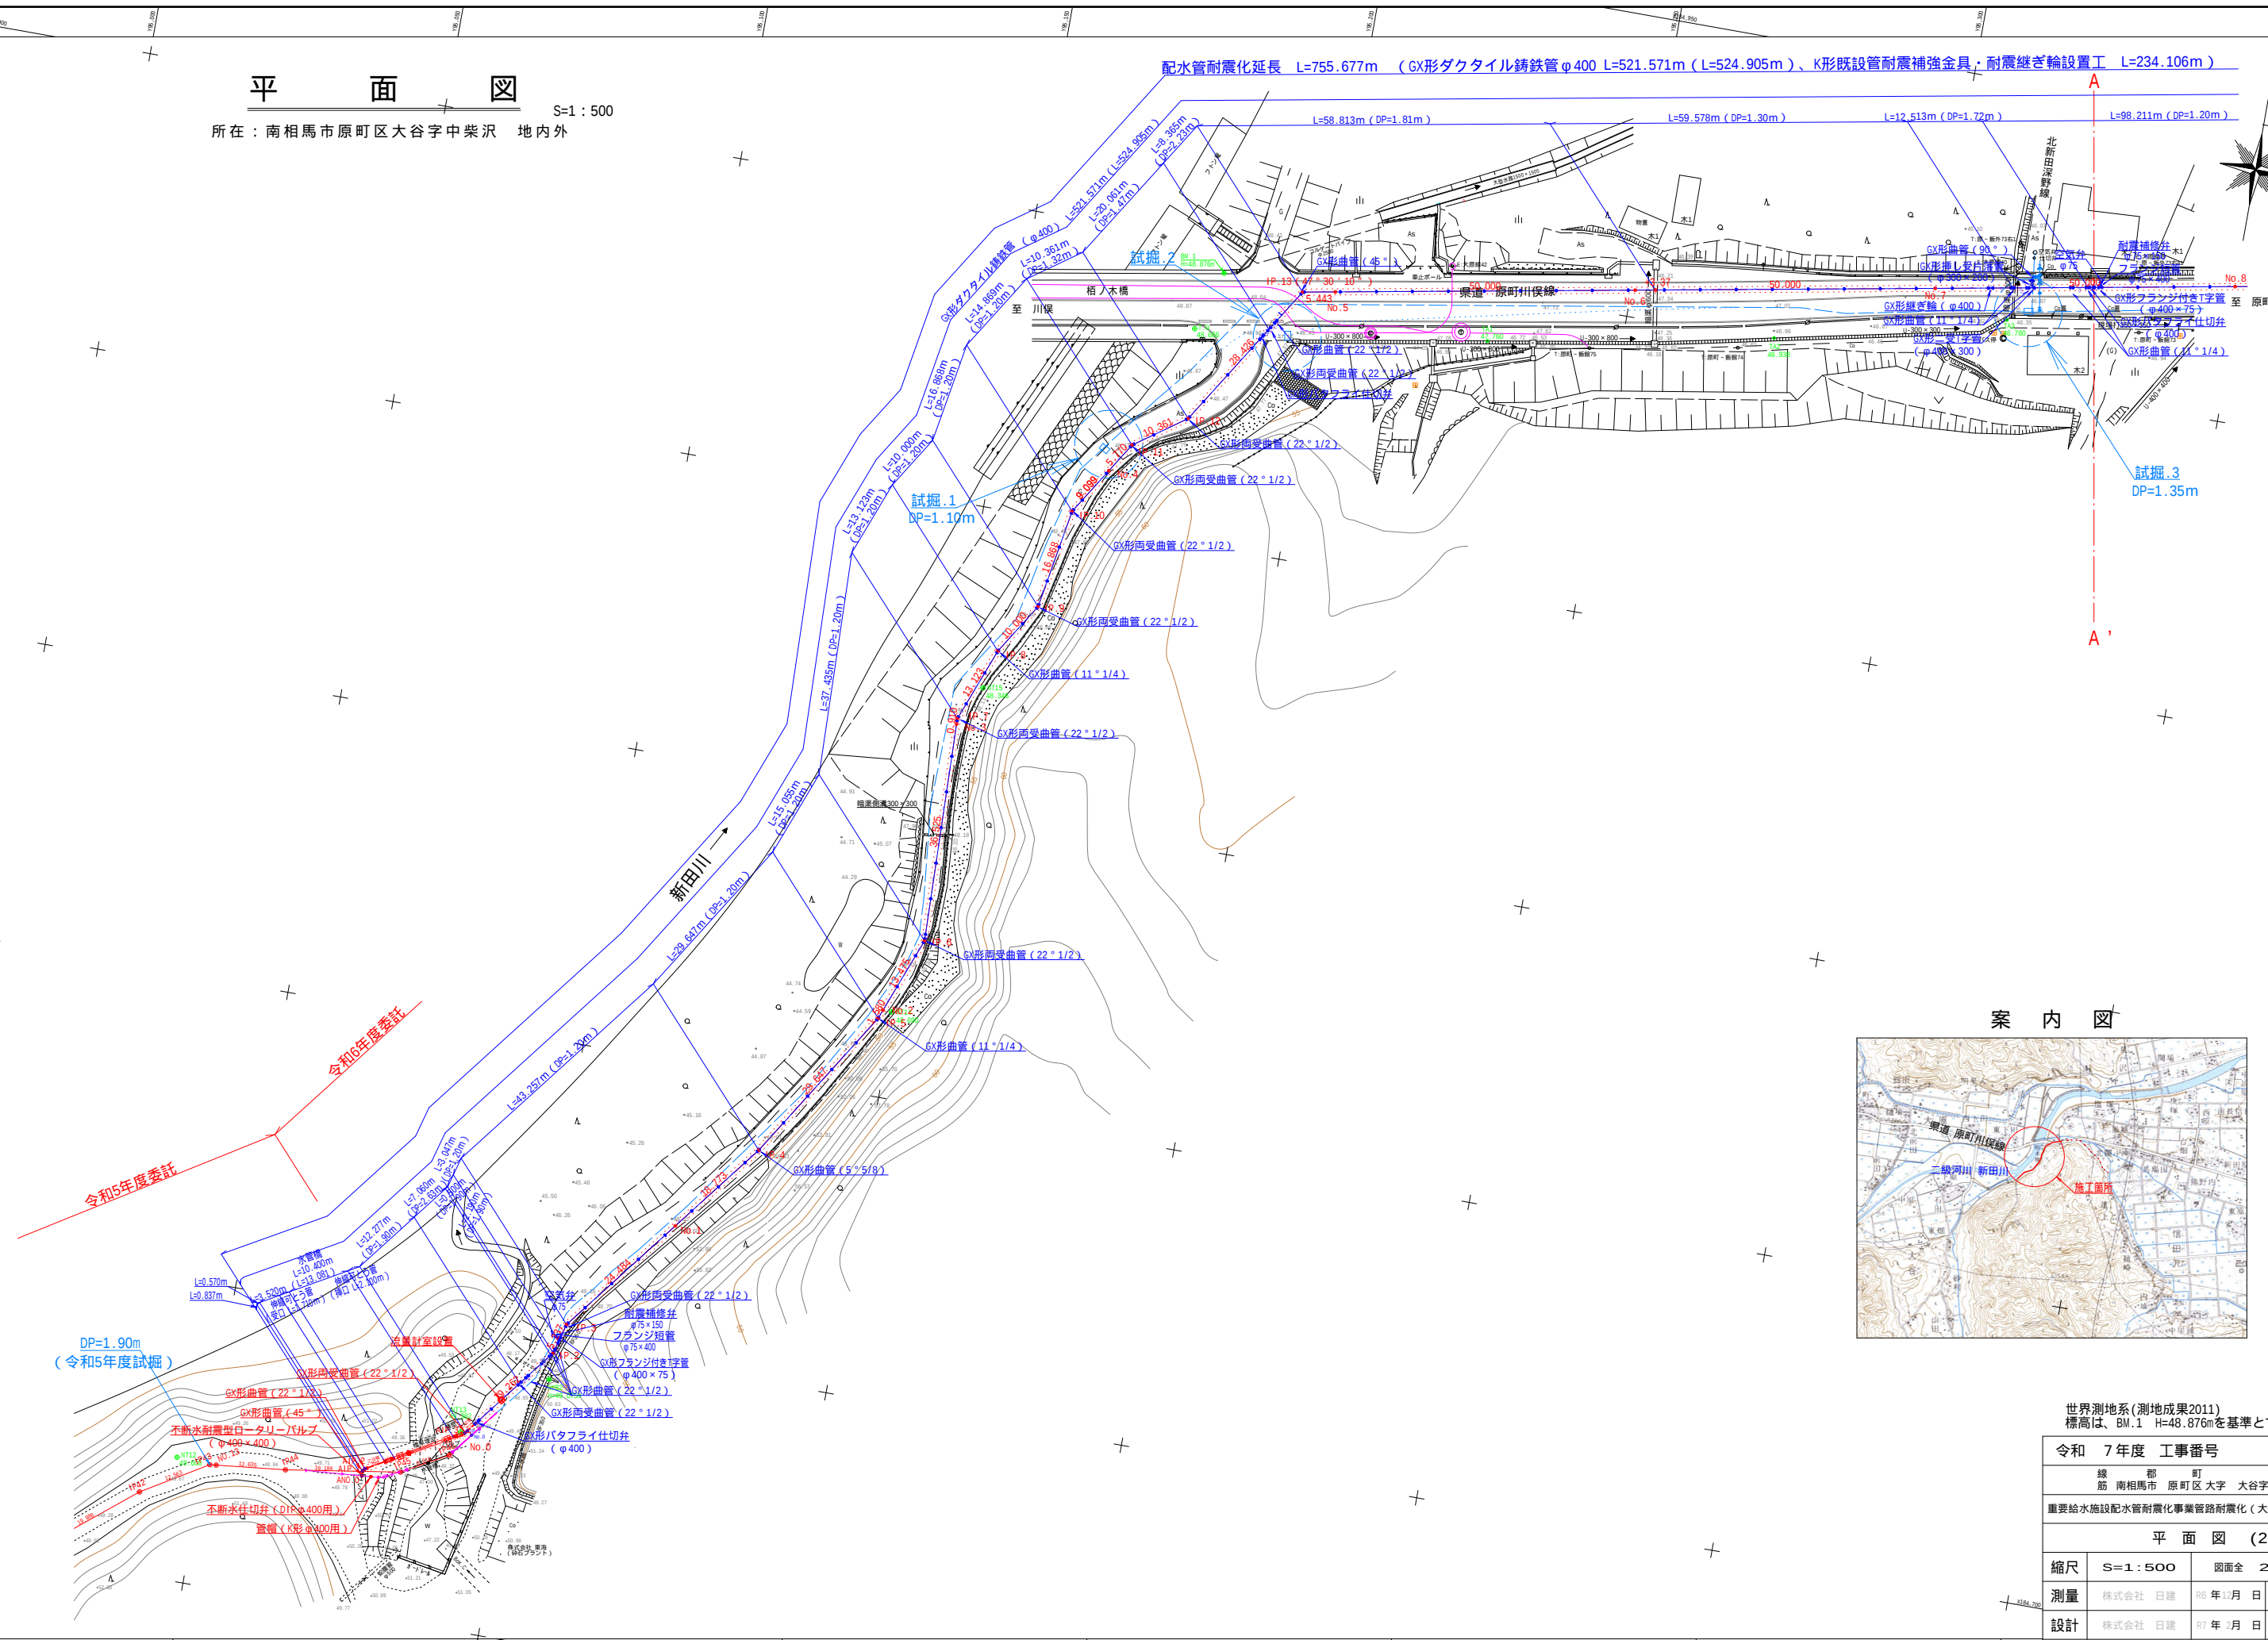

案内図

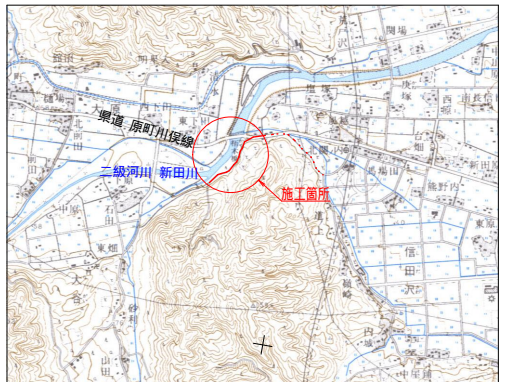

世界測地系(測地成果2011)  
標高は、BM.1 H=48.876mを基準とする。


|                             |         |           |             |
|-----------------------------|---------|-----------|-------------|
| 令和 7年度 工事番号                 |         |           |             |
| 線 部 町                       |         | 大谷字中柴沢地内外 |             |
| 筋 南相馬市 原町区 大字               |         |           |             |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化(大谷地区)工事 |         |           |             |
| 平 面 図 (2-1)                 |         |           |             |
| 縮尺                          | S=1:500 |           | 図面全 23 葉の 1 |
| 測量                          | 株式会社 日建 | R6 年1月 日  | 主 任 技 術 者   |
| 設計                          | 株式会社 日建 | R7 年 月 日  | 管 理 技 術 者   |
| 南 相 馬 市                     |         |           |             |

平面図

S=1:500


所在：南相馬市原町区大谷字中柴沢 地内外

配水管耐震化延長 L=755.677m (GX形ダクトイル鉄管φ400 L=521.571m (L=524.905m)、K形既設管耐震補強金具・耐震継ぎ輪設置工 L=234.106m)

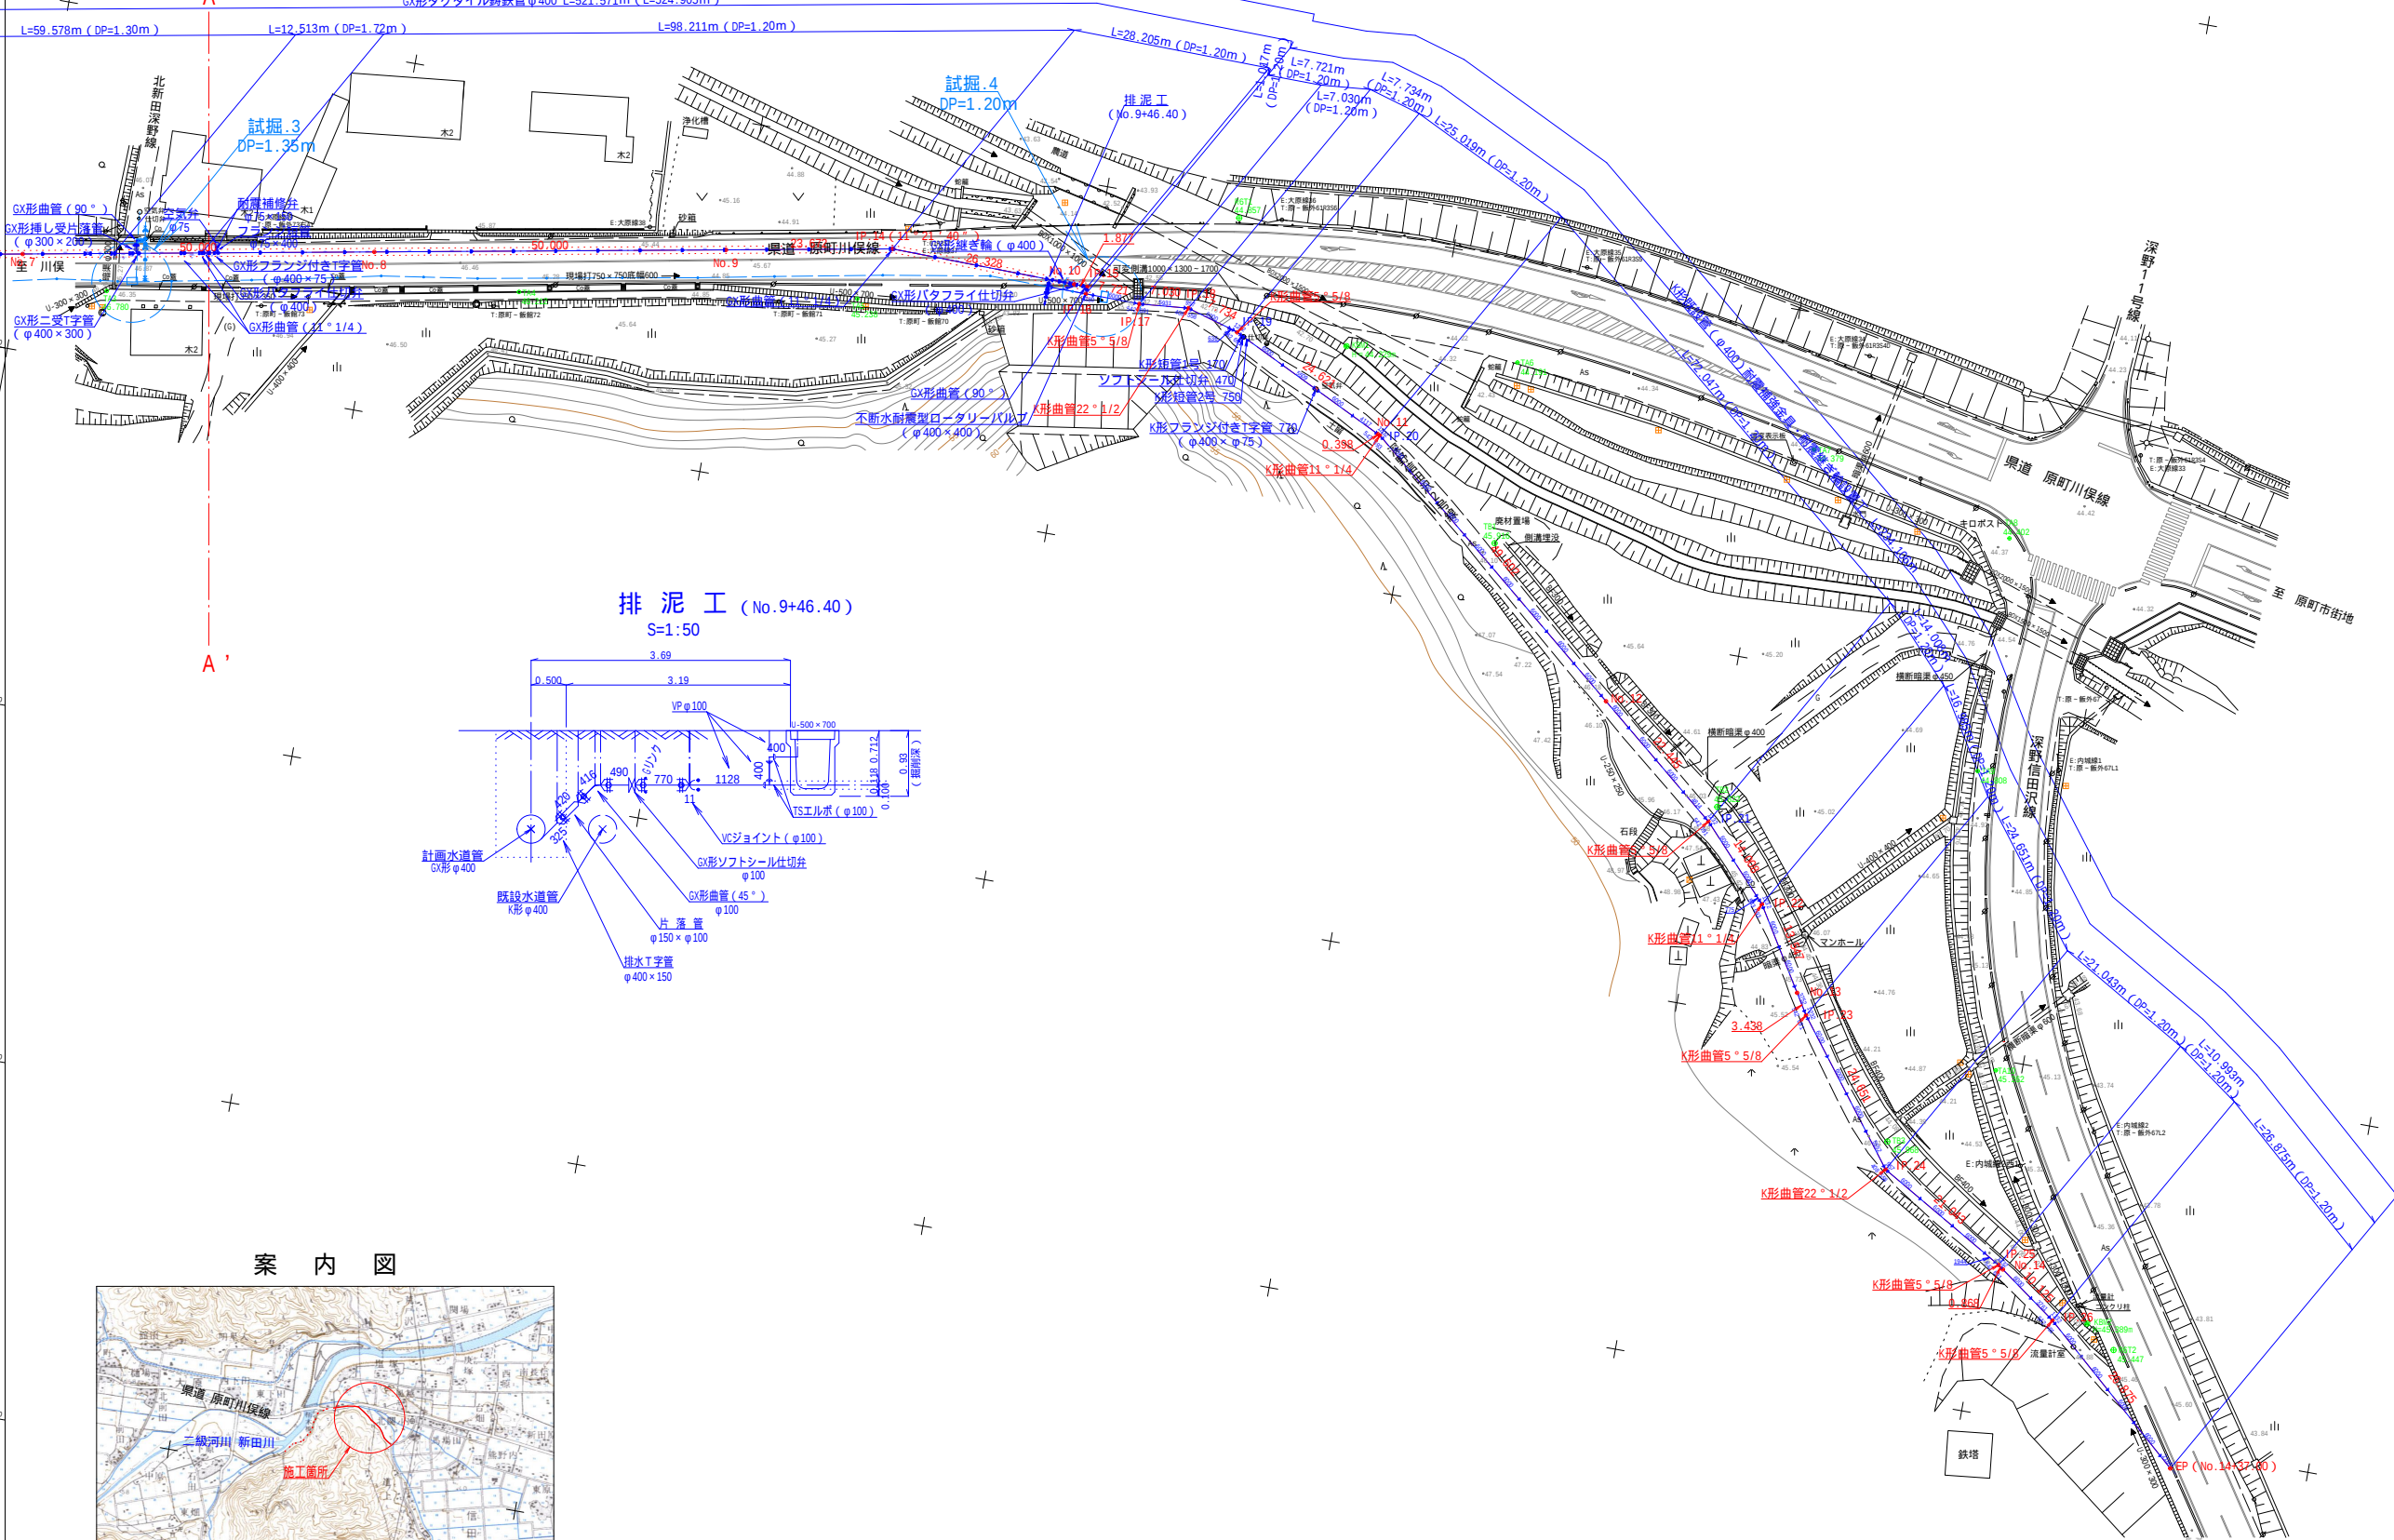


排泥工 (No. 9+46.40)

S=1:50

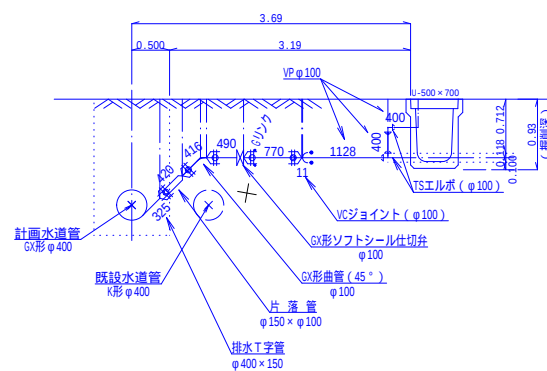

案内図

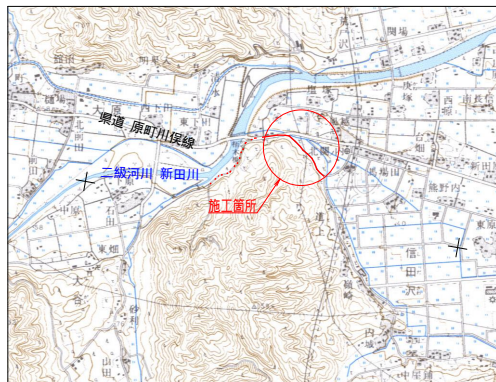

世界測地系(測地成果2011)  
標高は、BM.1 H=48.876mを基準とする。

令和 7年度 工事番号

線 筋 南相馬市 原町区 大字 大谷字中柴沢地内外

重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化(大谷地区)工事

平面図 (2-2)

縮尺 S=1:500 図面全 23 葉の 2

測量 株式会社 日建 R6 年12月 日 主 任 技 術 者


設計 株式会社 日建 R7 年 2月 日 管 理 技 術 者

南 相 馬 市

平面図


S=1:200

所在：南相馬市原町区大谷字中柴沢 地内外  
（南相馬市原町区深野字風越 地内）

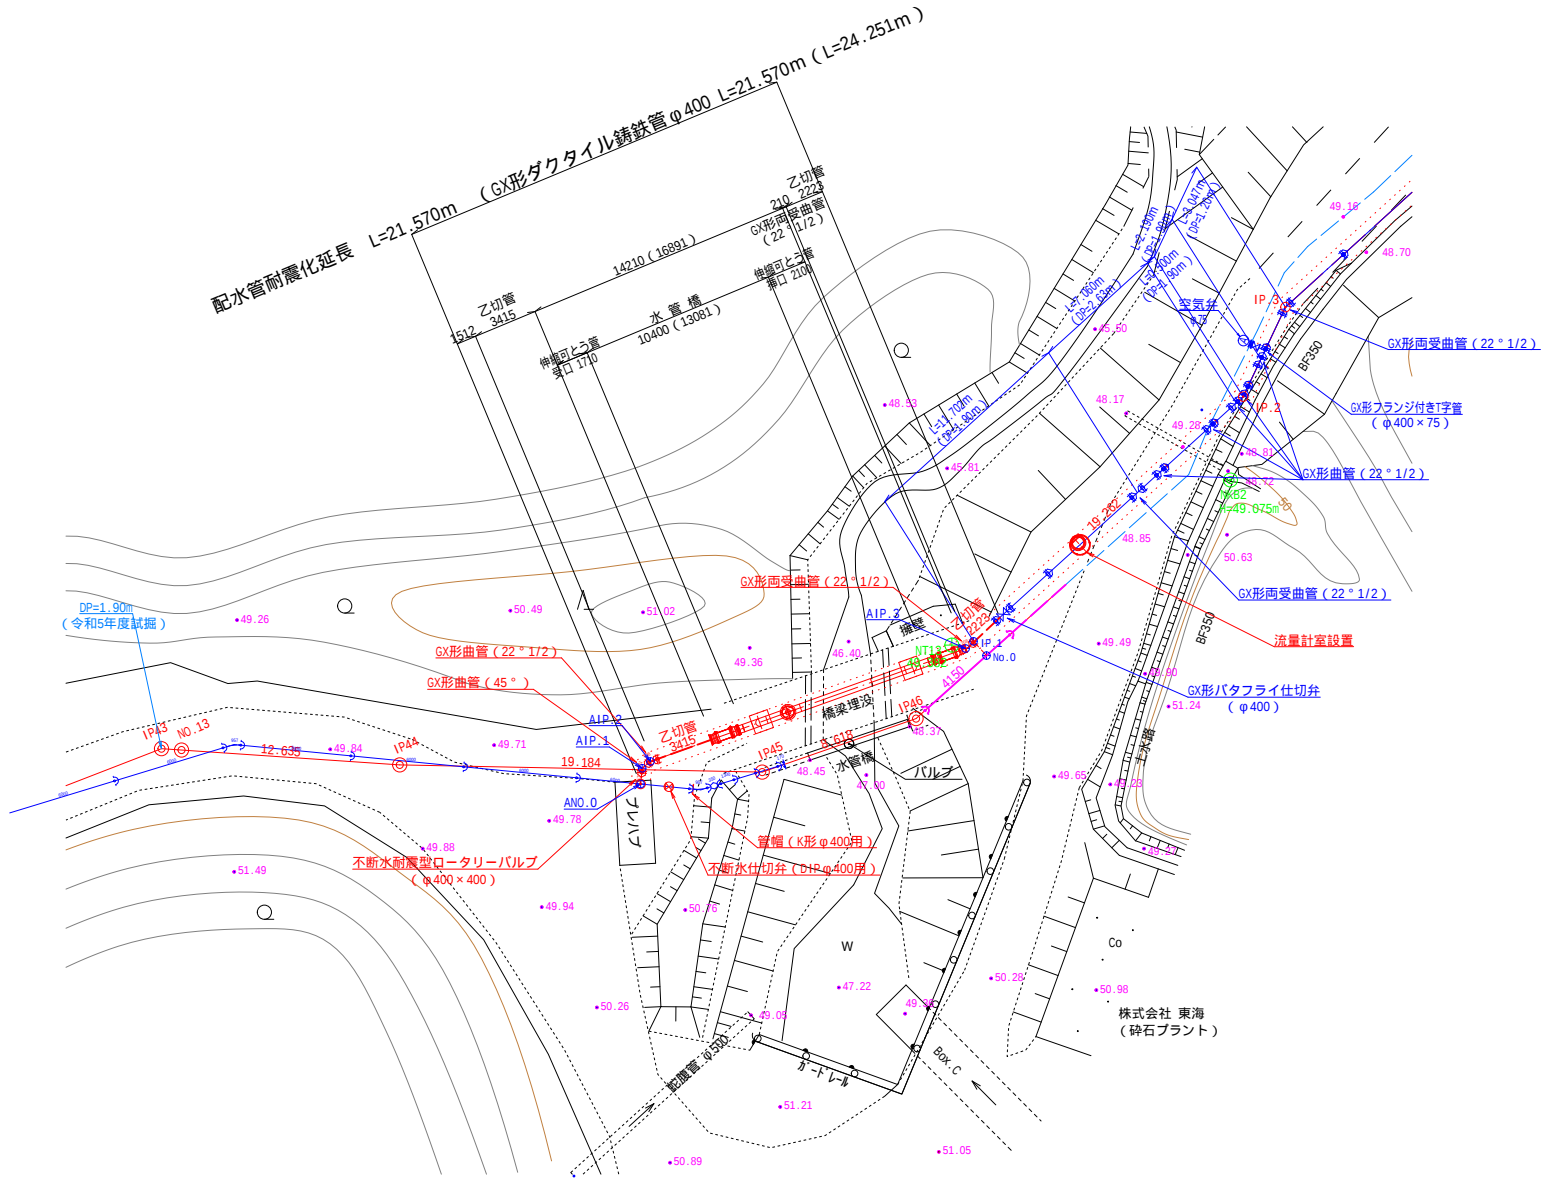


縦断図

V=1:100  
H=1:100

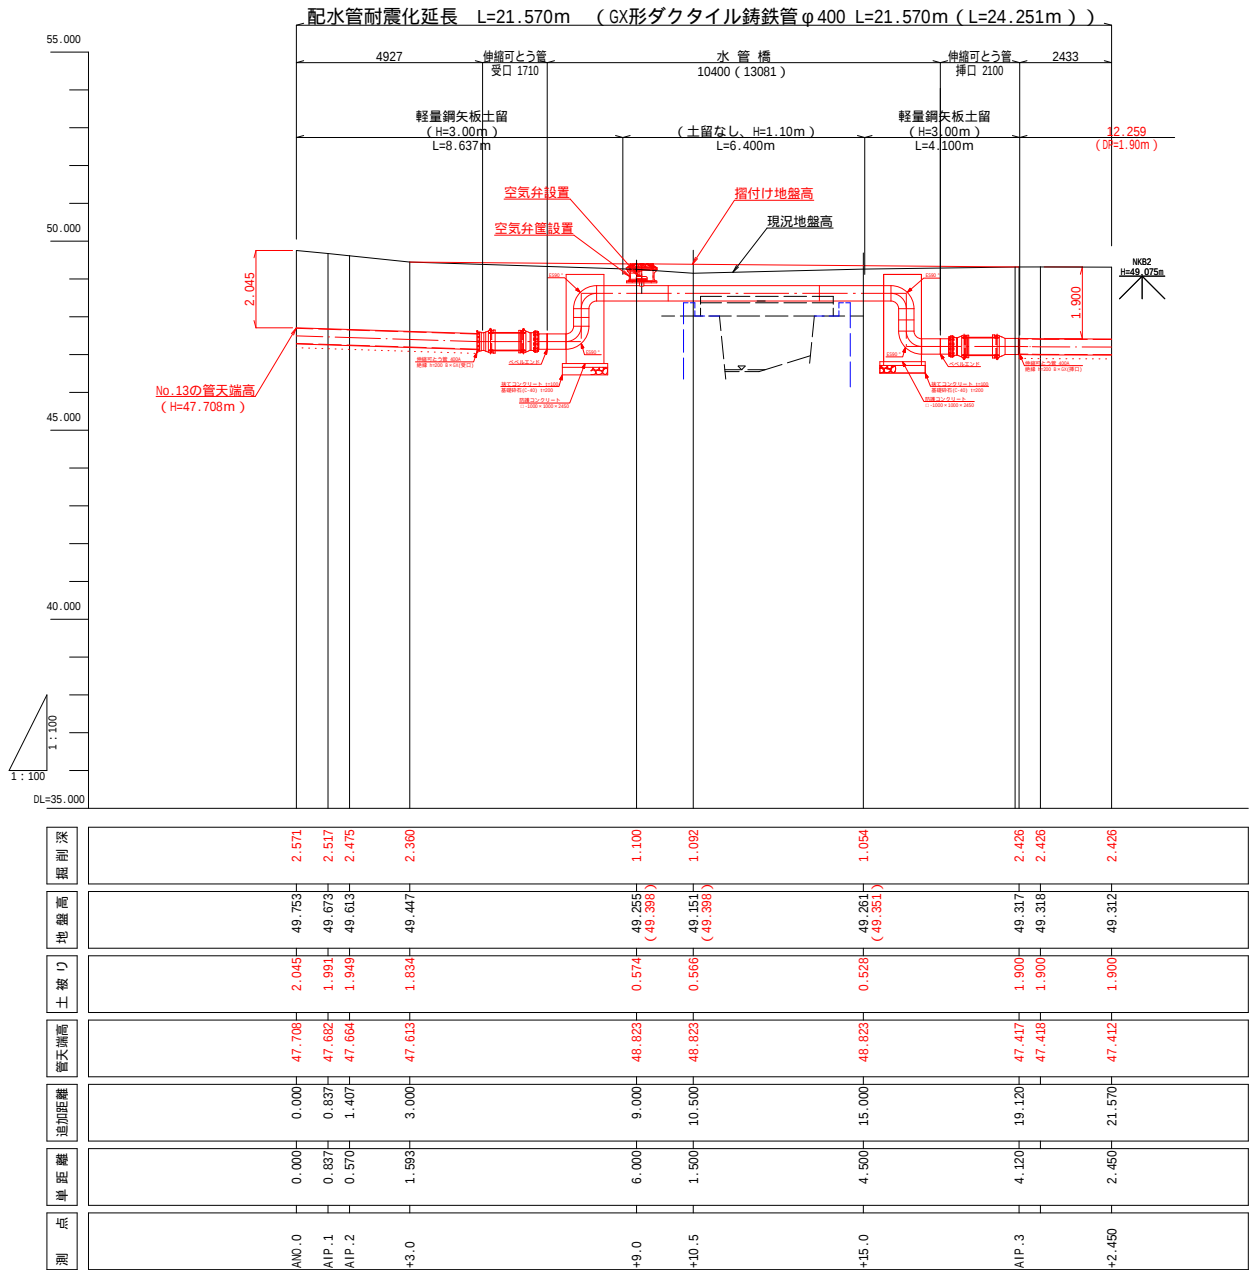

|                                  |         |             |              |
|----------------------------------|---------|-------------|--------------|
| 令和 7 年度 工事番号                     |         |             |              |
| 線 部 町<br>筋 南相馬市 原町区 大字 大谷字中柴沢地内外 |         |             |              |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事      |         |             |              |
| 平面図・縦断図                          |         |             |              |
| 縮尺                               | 図 示     | 図面全 23 葉の 3 |              |
| 測量                               | 株式会社 日建 | 97 年 3 月 日  | 主 任<br>技 術 者 |
| 設計                               | 株式会社 日建 | 97 年 3 月 日  | 管 理<br>技 術 者 |
| 南 相 馬 市                          |         |             |              |

縦断図 V=1:100 H=1:500

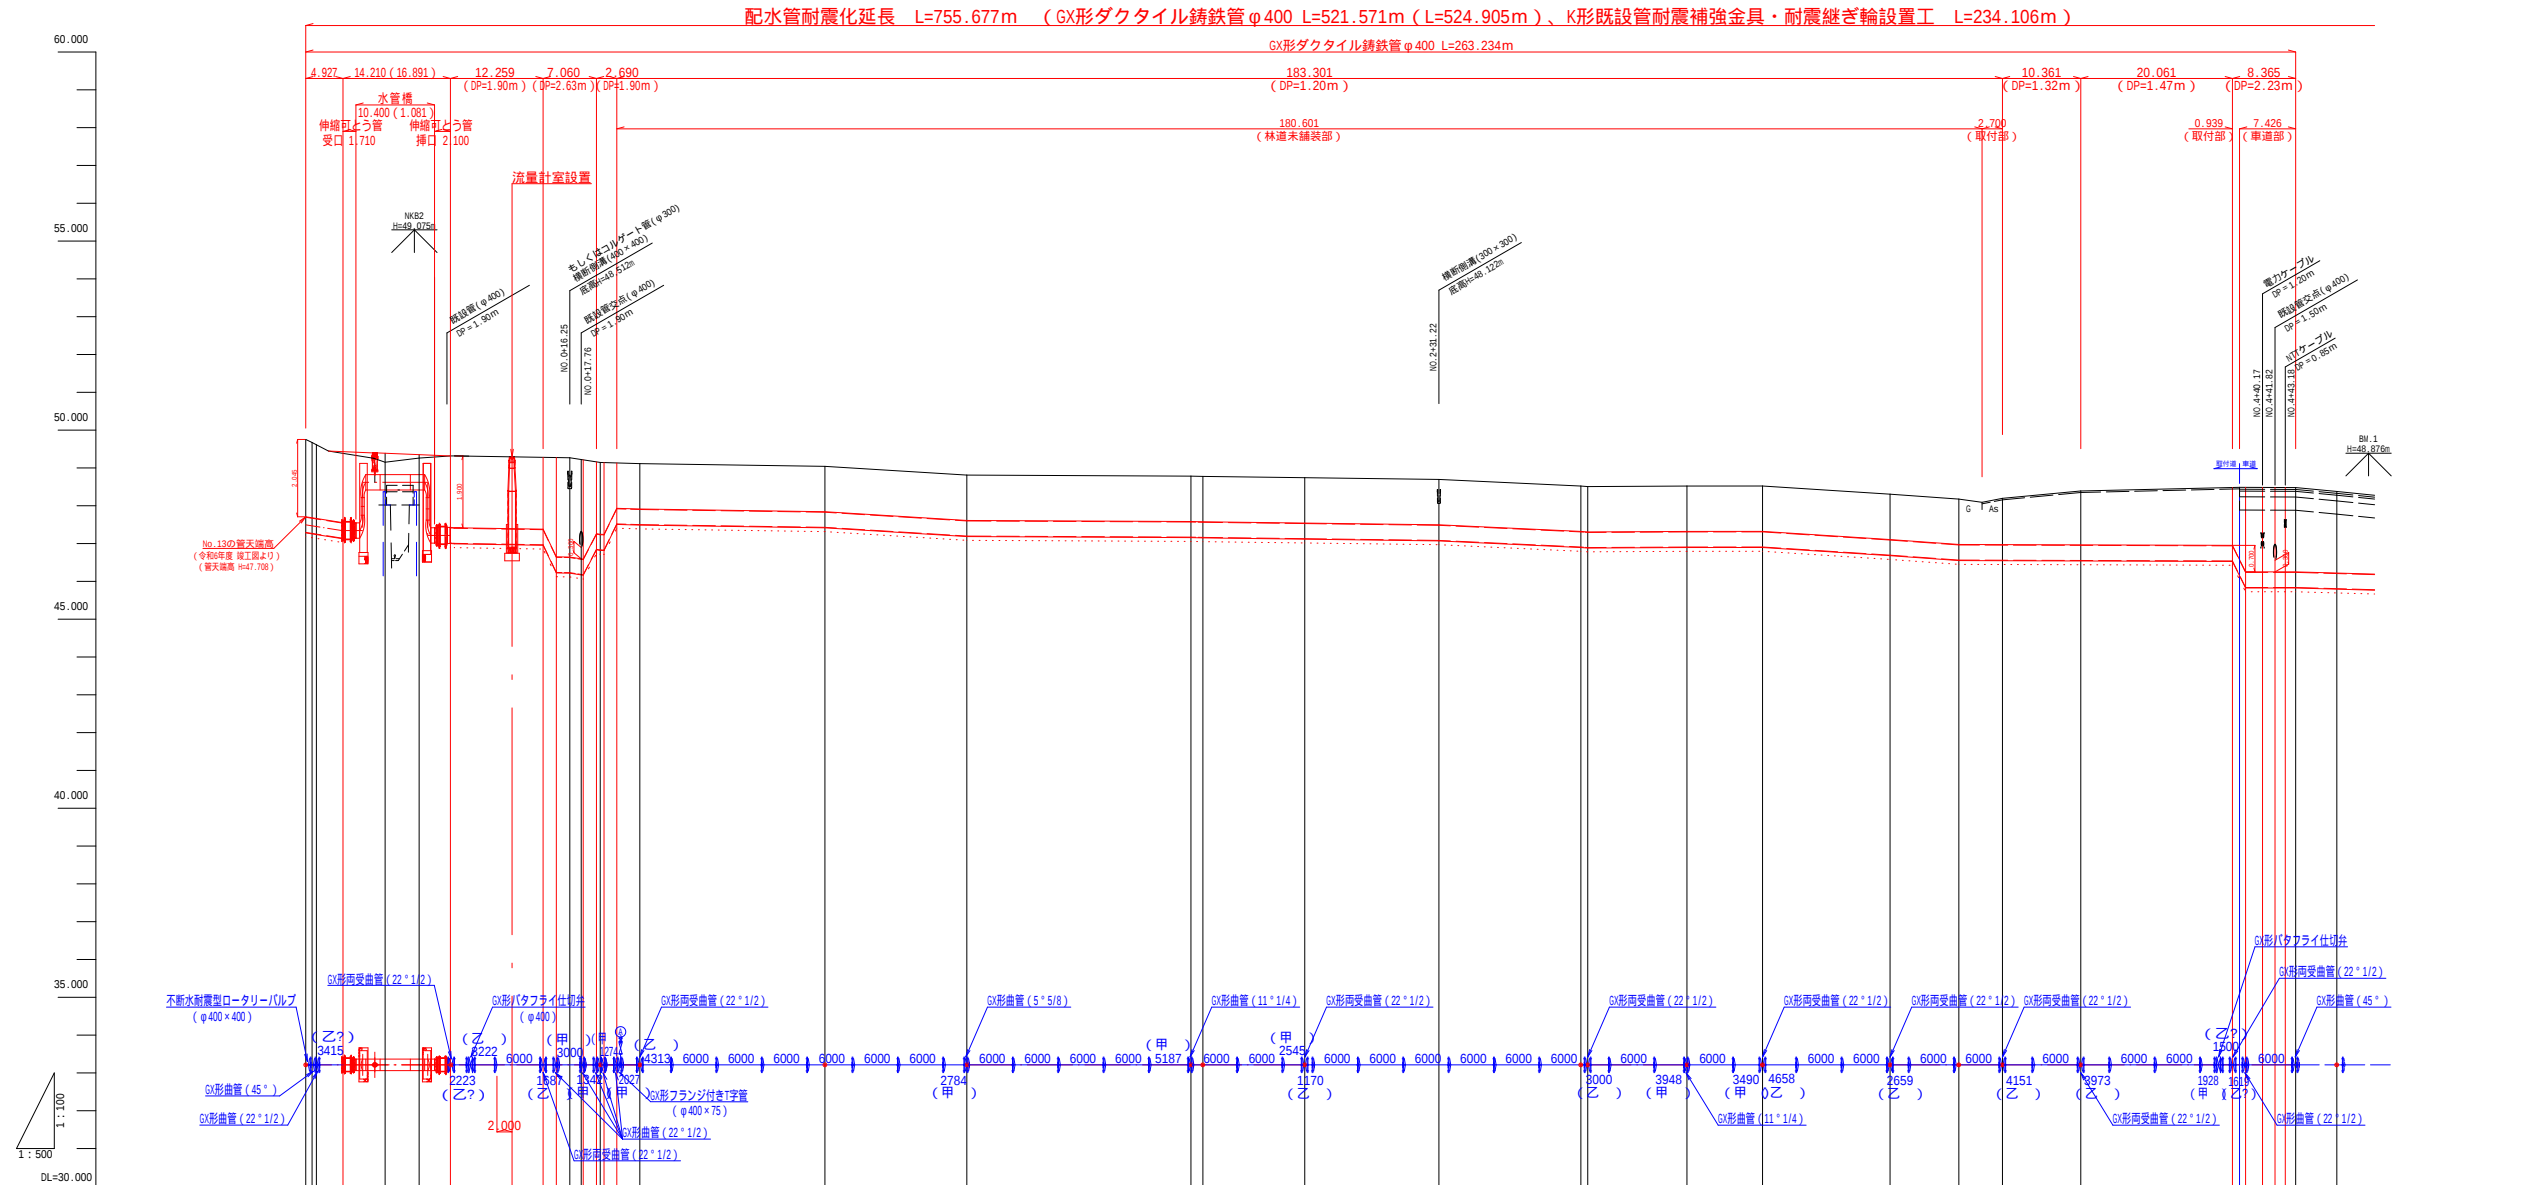

| 測点      | 単距離    | 追加距離    | 管天端高   | 土盛り   | 地盤高    | 掘削深   |
|---------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|
| AP.0    | 0.000  | 0.000   | 47.708 | 2.645 | 48.353 | 2.571 |
| AP.1    | 0.837  | 0.837   | 47.682 | 1.991 | 48.673 | 2.517 |
| AP.2    | 0.570  | 1.407   | 47.668 | 1.945 | 48.613 | 2.475 |
| +10.5   | 1.500  | 10.500  | 48.823 | 0.566 | 48.151 | 1.092 |
| +15.0   | 4.500  | 15.000  | 48.823 | 0.528 | 48.291 | 1.054 |
| AP.3    | 4.120  | 19.120  | 47.417 | 1.900 | 49.317 | 2.426 |
| +2.450  | 2.450  | 21.570  | 47.412 | 1.900 | 49.312 | 2.426 |
| +12.719 |        |         |        | 1.900 |        |       |
| +16.25  | 15.236 | 16.252  | 46.640 | 2.620 | 49.269 | 3.152 |
| IP.2    | 4.026  | 20.279  | 47.246 | 1.900 | 49.145 | 2.426 |
| +22.469 |        |         |        | 1.900 |        |       |
| IP.3    | 5.237  | 25.516  | 49.114 | 1.200 | 49.114 | 1.726 |
| NO.1    | 24.484 | 50.000  | 49.042 | 1.200 | 49.042 | 1.726 |
| IP.4    | 18.773 | 68.773  | 48.811 | 1.200 | 48.811 | 1.726 |
| IP.5    | 29.647 | 98.420  | 48.783 | 1.200 | 48.783 | 1.726 |
| NO.2    | 1.580  | 100.000 | 48.776 | 1.200 | 48.776 | 1.726 |
| IP.6    | 13.475 | 113.475 | 48.742 | 1.200 | 48.742 | 1.726 |
| +31.22  | 17.746 | 131.221 | 48.696 | 1.200 | 48.696 | 1.726 |
| NO.3    | 18.779 | 150.000 | 48.521 | 1.200 | 48.521 | 1.726 |
| IP.7    | 0.910  | 150.910 | 48.507 | 1.200 | 48.507 | 1.726 |
| IP.8    | 13.123 | 164.033 | 48.521 | 1.200 | 48.521 | 1.726 |
| IP.9    | 10.000 | 174.033 | 48.522 | 1.200 | 48.522 | 1.726 |
| IP.10   | 16.868 | 190.901 | 48.306 | 1.200 | 48.306 | 1.726 |
| NO.4    | 9.089  | 200.000 | 46.976 | 1.200 | 48.176 | 1.726 |
| IP.11   | 5.770  | 205.770 | 46.972 | 1.224 | 48.196 | 1.750 |
| IP.12   | 10.361 | 216.131 | 46.965 | 1.426 | 48.391 | 1.952 |
| +36.192 |        |         |        | 1.530 |        |       |
| IP.13   | 28.426 | 244.557 | 46.251 | 2.230 | 48.481 | 2.756 |
| NO.5    | 5.443  | 250.000 | 46.220 | 2.156 | 48.378 | 2.684 |

令和 7年度 工事番号

線 筋 南相馬市 原町区 大字 大谷字中柴沢地内外


重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事

縦断図（3-1）

|    |                    |            |           |
|----|--------------------|------------|-----------|
| 縮尺 | V=1:100<br>H=1:500 | 図面全        | 23 葉の 4   |
| 測量 | 株式会社 日建            | R6 年 12月 日 | 主 任 技 術 者 |
| 設計 | 株式会社 日建            | R7 年 2月 日  | 管 理 技 術 者 |

南 相 馬 市


縦断図 V=1:100 H=1:500

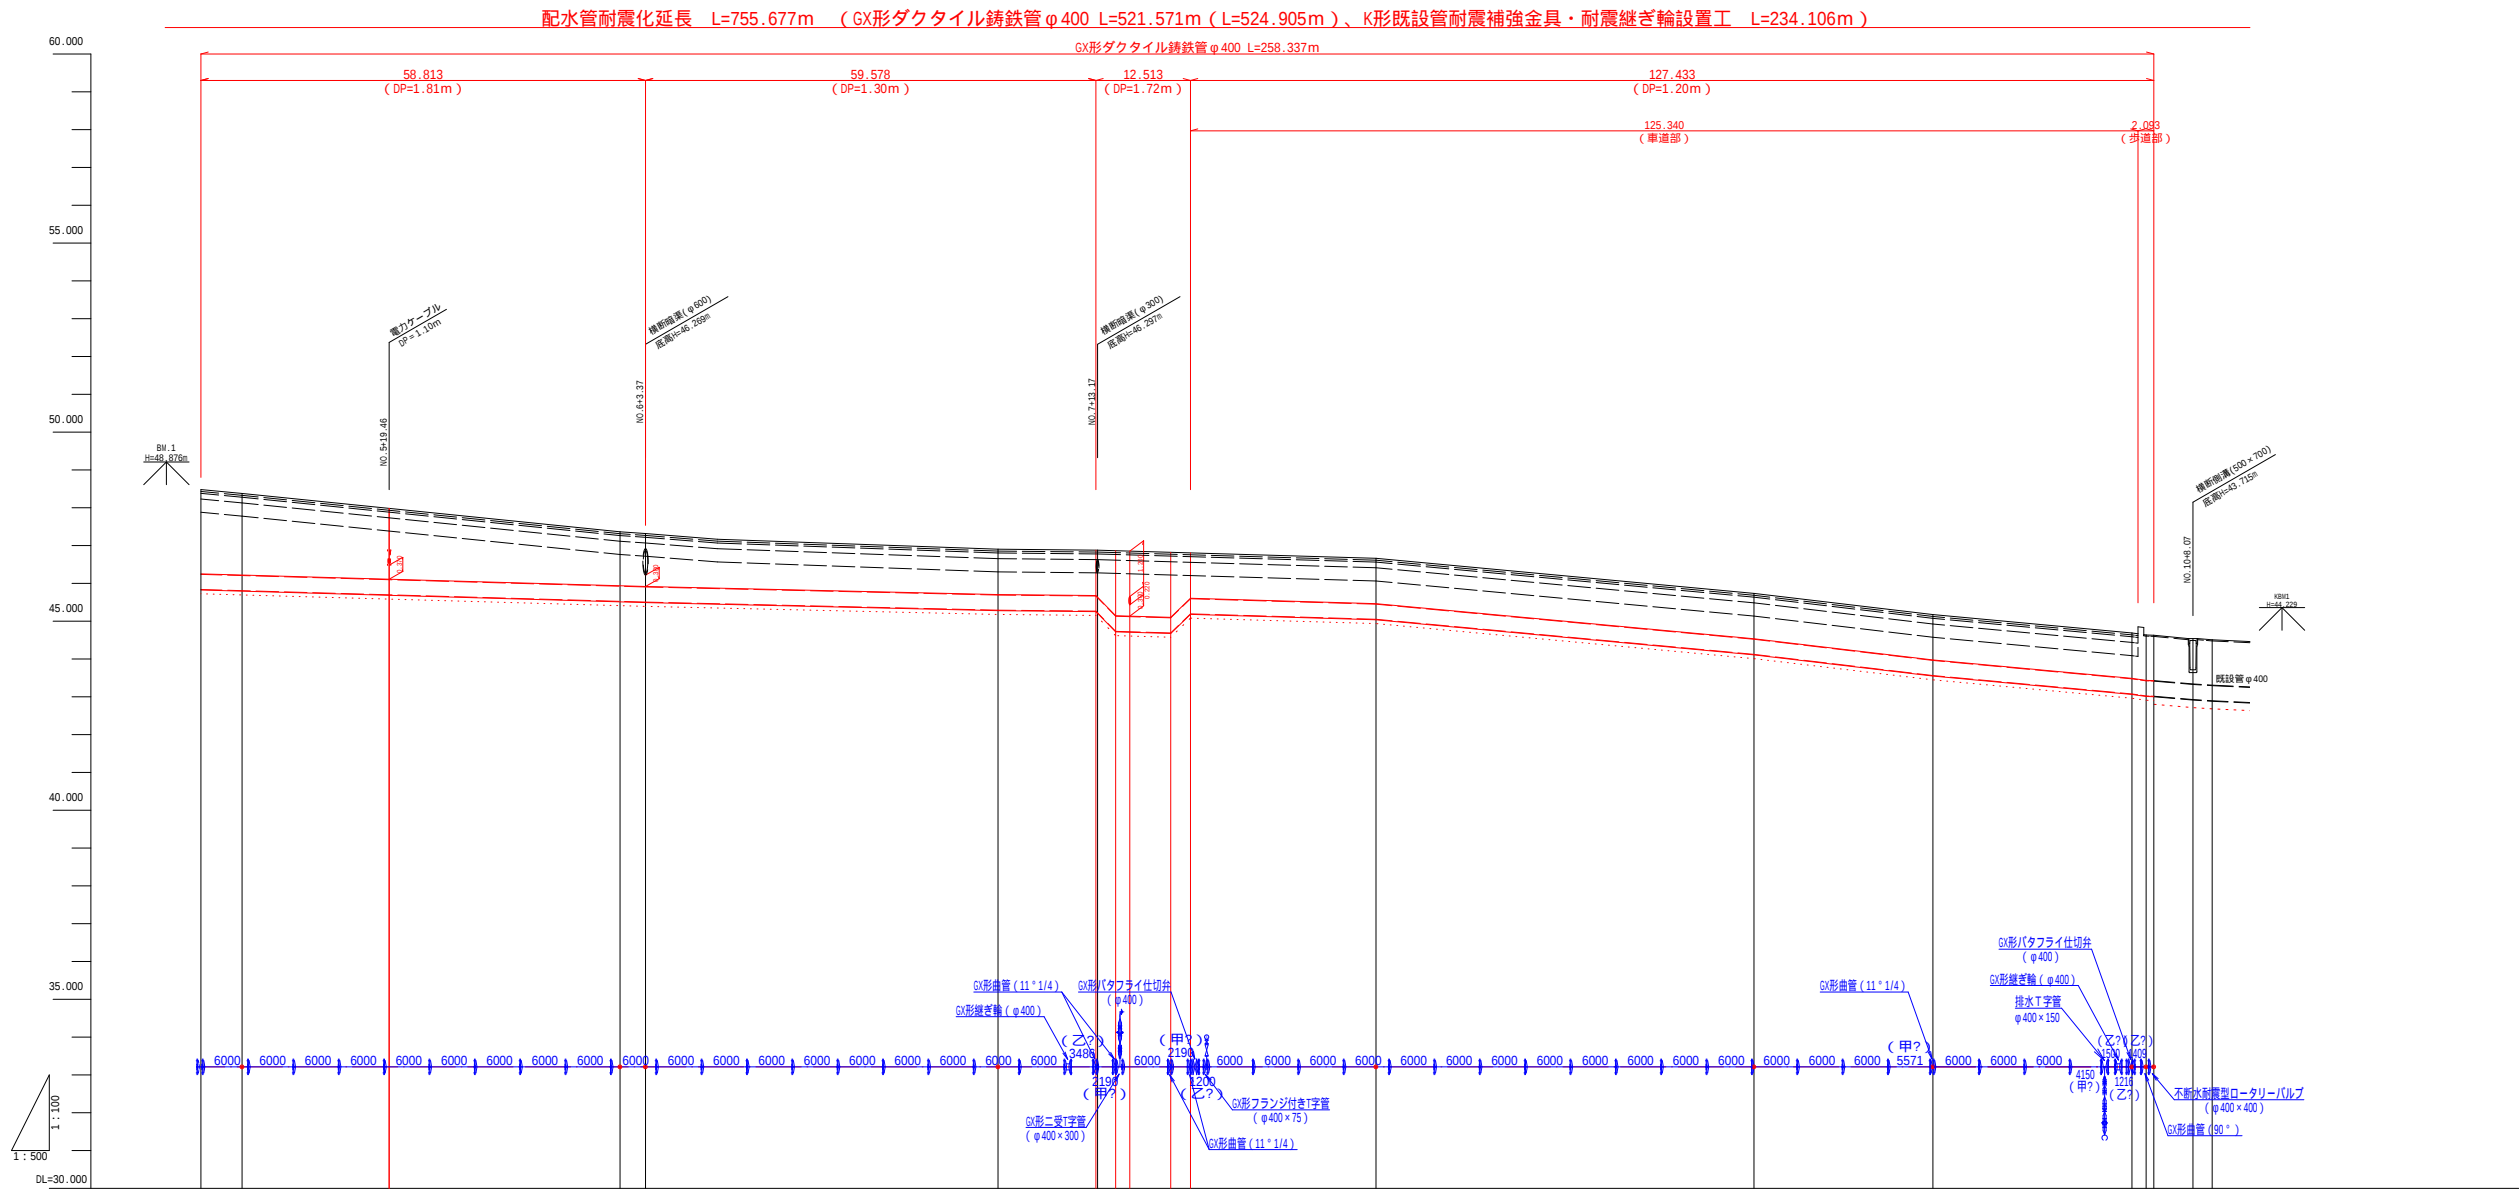

| 測点      | 単距離    | 追加距離    | 管天端高   | 土盛り   | 地盤高    | 掘削深   |
|---------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|
| IP.13   | 28.426 | 244.557 | 46.251 | 2.230 | 46.481 | 2.756 |
| NO.5    | 5.443  | 250.000 | 46.226 | 2.158 | 46.378 | 2.694 |
| NO.6    | 50.000 | 300.000 | 45.937 | 1.427 | 47.364 | 1.953 |
| +3.37   | 3.370  | 303.370 | 45.918 | 1.400 | 47.318 | 1.926 |
| NO.7    | 46.630 | 350.000 | 45.704 | 1.200 | 46.904 | 1.726 |
| +12.948 | 13.170 | 363.170 | 45.638 | 1.200 | 46.838 | 1.771 |
| +13.17  |        |         | 45.620 | 1.200 |        |       |
| +25.461 |        |         | 45.620 | 1.200 |        |       |
| NO.8    | 36.830 | 400.000 | 45.463 | 1.200 | 46.663 | 1.726 |
| NO.9    | 50.000 | 450.000 | 43.535 | 1.200 | 45.735 | 1.726 |
| IP.14   | 23.672 | 473.672 | 43.975 | 1.200 | 45.175 | 1.726 |
| NO.10   | 26.328 | 500.000 | 43.488 | 1.200 | 44.688 | 1.726 |
| IP.15   | 1.877  | 501.877 | 43.433 | 1.200 | 44.635 | 1.726 |
| IP.16   | 1.017  | 502.894 | 43.428 | 1.200 | 44.628 | 1.726 |
| +8.07   | 5.176  | 508.070 | 43.340 | 1.200 | 44.540 | 1.726 |
| IP.17   | 2.545  | 510.615 | 43.308 | 1.200 | 44.508 | 1.726 |

| 令和 7年度 工事番号                 |                    |             |           |      |
|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------|------|
| 線 南相馬市 原町区 大字 大谷字中柴沢地内外     |                    |             |           |      |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化(大谷地区)工事 |                    |             |           |      |
| 縦断図 (3-2)                   |                    |             |           |      |
| 縮尺                          | V=1:100<br>H=1:500 | 図面全         | 23        | 葉の 5 |
| 測量                          | 株式会社 日建            | R6 年 12 月 日 | 主 任 技 術 者 |      |
| 設計                          | 株式会社 日建            | R7 年 2 月 日  | 管 理 技 術 者 |      |
| 南 相 馬 市                     |                    |             |           |      |

縦断図 V=1:100 H=1:500

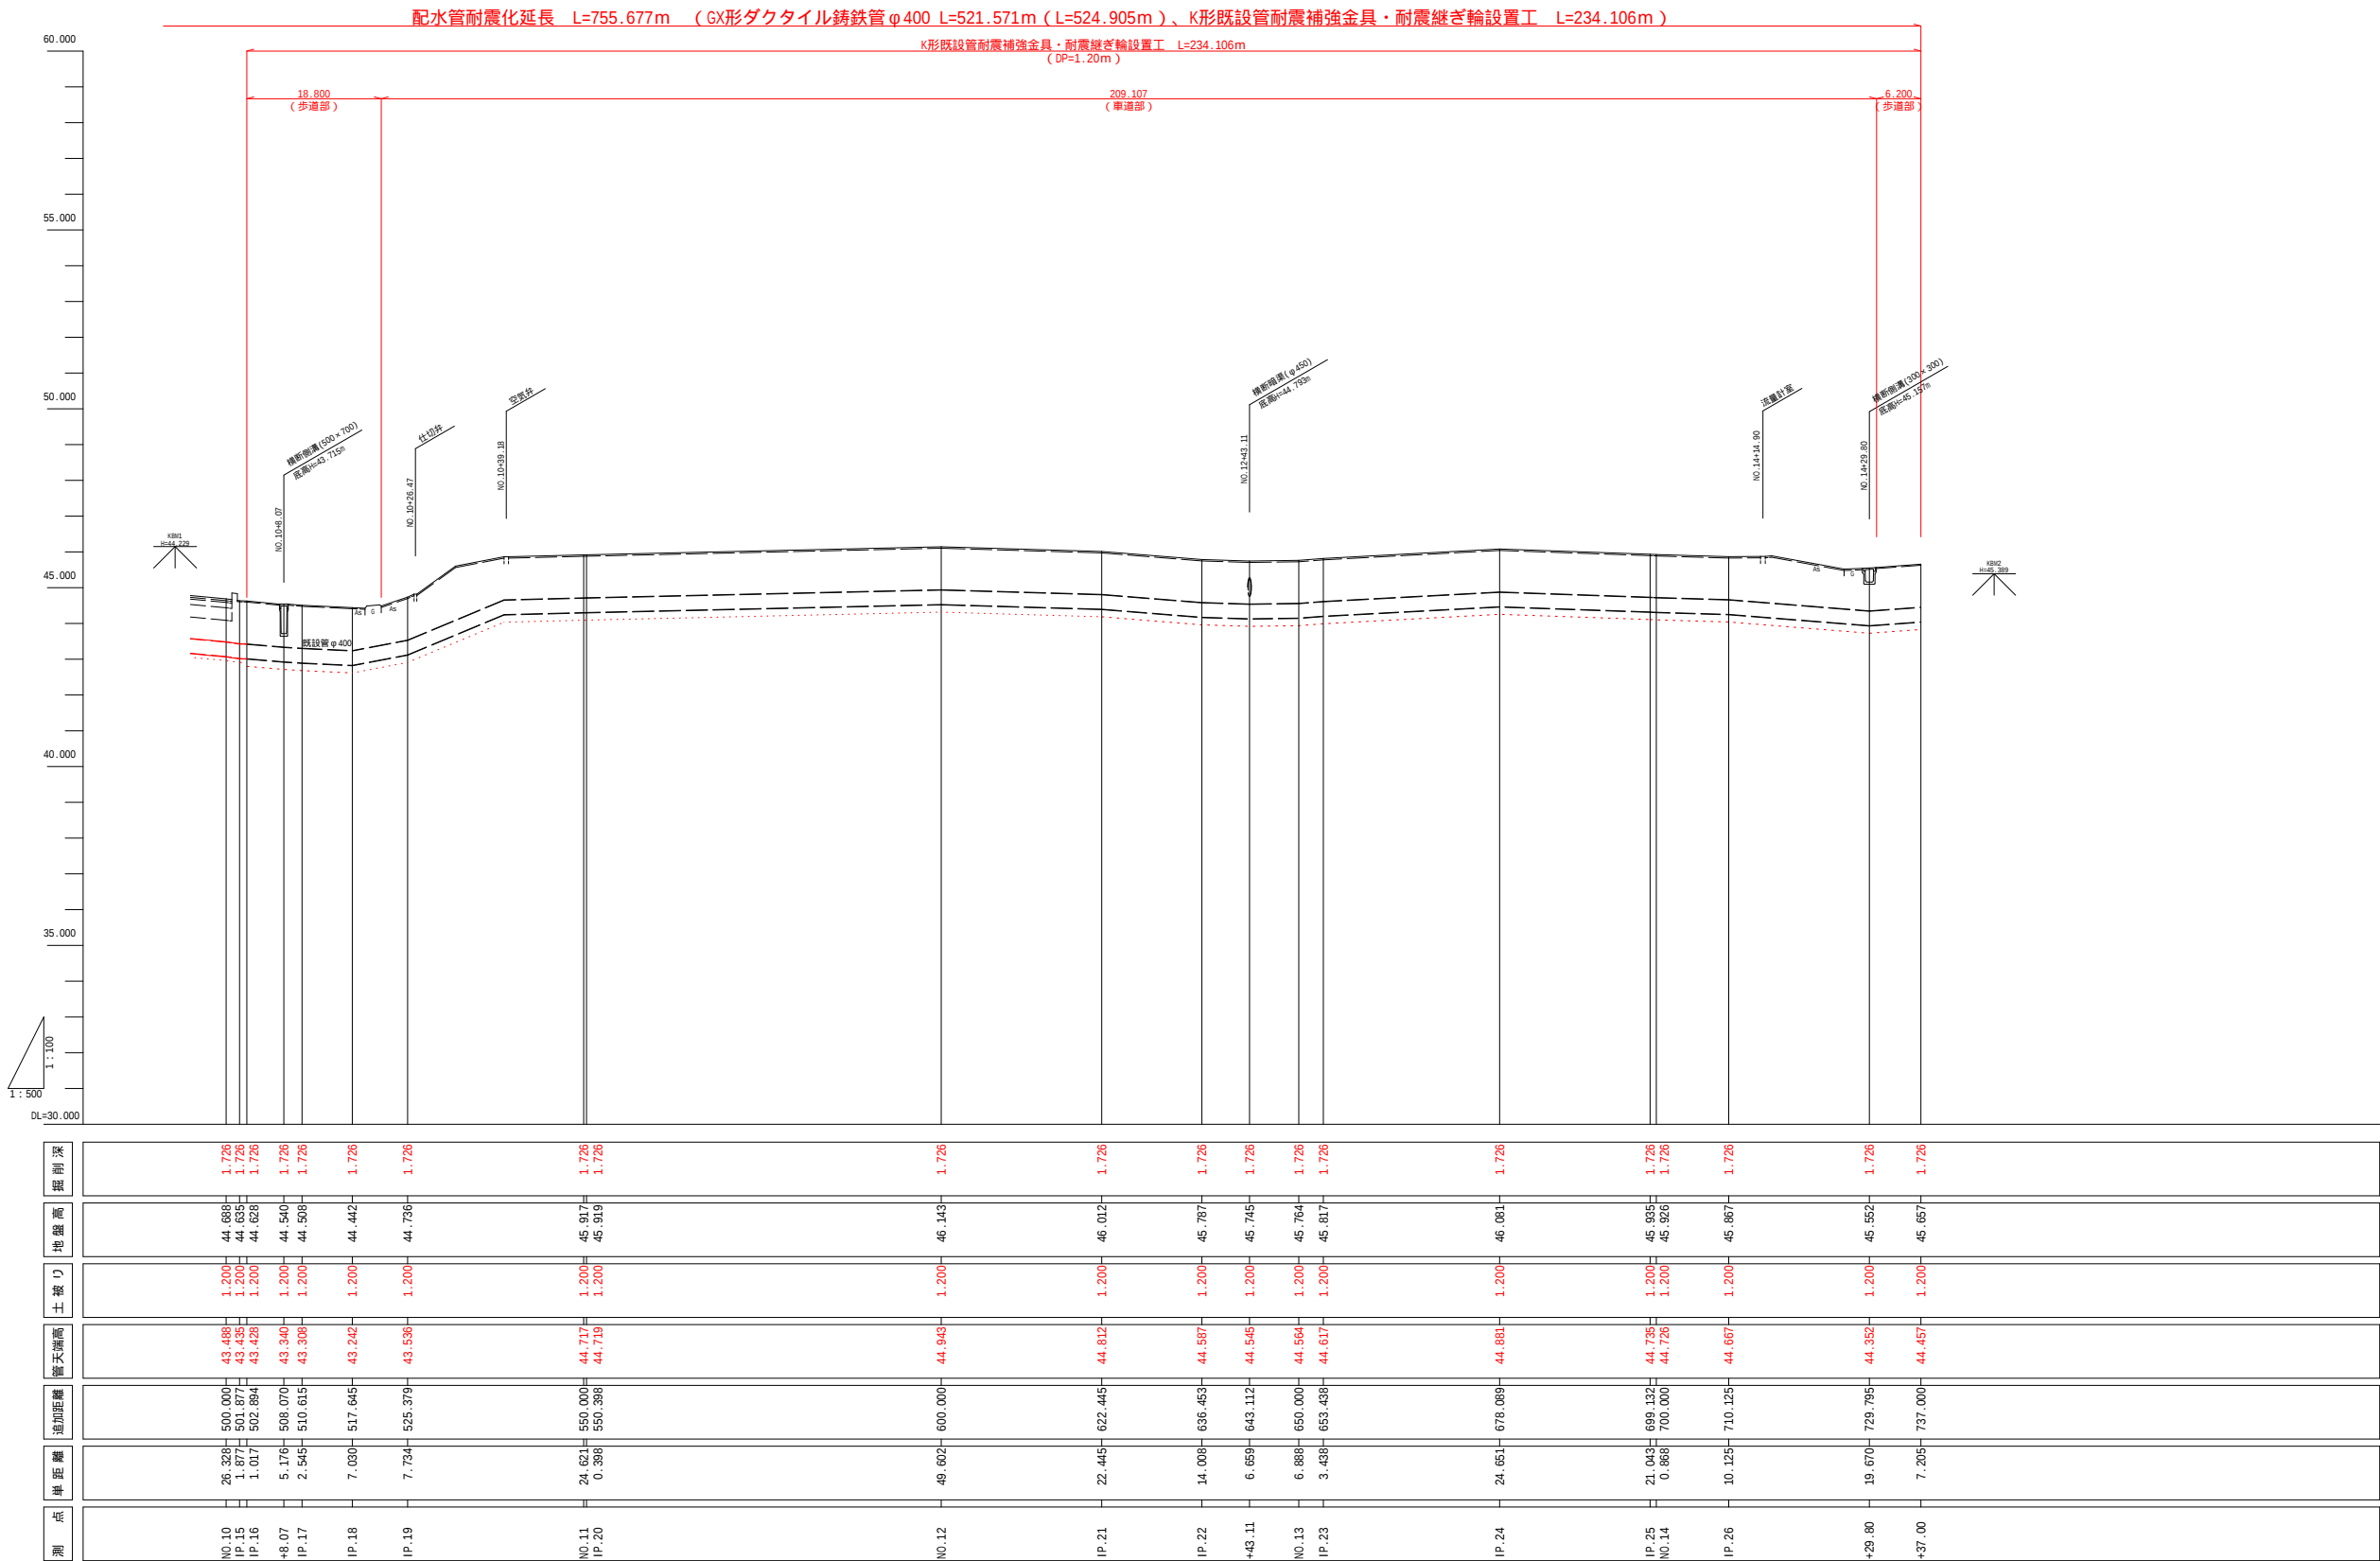

| 測点                      | 単距離                      | 追加距離                          | 管天端高                       | 土盛り                     | 地盤高                        | 掘削深                     |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| NO.10<br>IP.15<br>IP.16 | 28.398<br>3.877<br>1.017 | 500.000<br>501.877<br>502.894 | 43.488<br>43.438<br>43.428 | 1.200<br>1.200<br>1.200 | 44.688<br>44.635<br>44.628 | 1.726<br>1.726<br>1.726 |
| +8.07<br>IP.17          | 5.176<br>2.545           | 508.070<br>510.615            | 43.340<br>43.308           | 1.200<br>1.200          | 44.540<br>44.508           | 1.726<br>1.726          |
| IP.18                   | 7.030                    | 517.645                       | 43.242                     | 1.200                   | 44.442                     | 1.726                   |
| IP.19                   | 7.734                    | 525.379                       | 43.536                     | 1.200                   | 44.736                     | 1.726                   |
| NO.11<br>IP.20          | 24.621<br>0.396          | 550.000<br>550.396            | 44.717<br>44.719           | 1.200<br>1.200          | 45.917<br>45.919           | 1.726<br>1.726          |
| NO.12                   | 49.602                   | 600.000                       | 44.943                     | 1.200                   | 46.143                     | 1.726                   |
| IP.21                   | 22.445                   | 622.445                       | 44.812                     | 1.200                   | 46.012                     | 1.726                   |
| IP.22                   | 14.008                   | 636.453                       | 44.587                     | 1.200                   | 45.787                     | 1.726                   |
| +43.11                  | 6.659                    | 643.112                       | 44.545                     | 1.200                   | 45.745                     | 1.726                   |
| NO.13<br>IP.23          | 6.888<br>3.438           | 650.000<br>653.438            | 44.564<br>44.617           | 1.200<br>1.200          | 45.764<br>45.817           | 1.726<br>1.726          |
| IP.24                   | 24.651                   | 678.089                       | 44.881                     | 1.200                   | 46.081                     | 1.726                   |
| IP.25<br>NO.14          | 21.043<br>0.868          | 699.132<br>700.000            | 44.735<br>44.726           | 1.200<br>1.200          | 45.935<br>45.926           | 1.726<br>1.726          |
| IP.26                   | 10.125                   | 710.125                       | 44.667                     | 1.200                   | 45.867                     | 1.726                   |
| +29.80                  | 19.670                   | 729.795                       | 44.352                     | 1.200                   | 45.552                     | 1.726                   |
| +37.00                  | 7.205                    | 737.000                       | 44.457                     | 1.200                   | 45.657                     | 1.726                   |


| 令和 7年度 工事番号                 |                    |           |     |       |   |
|-----------------------------|--------------------|-----------|-----|-------|---|
| 線 部 町 大字 大谷字中柴沢地内外          |                    |           |     |       |   |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事 |                    |           |     |       |   |
| 縦断図 (3-3)                   |                    |           |     |       |   |
| 縮尺                          | V=1:100<br>H=1:500 | 図面全       | 23  | 葉の    | 6 |
| 測量                          | 株式会社 日建            | R6 年12月 日 | 主 任 | 技 術 者 |   |
| 設計                          | 株式会社 日建            | R7 年 2月 日 | 管 理 | 技 術 者 |   |
| 南 相 馬 市                     |                    |           |     |       |   |

配水管土工標準図

S=1:20


配水管土工（林道大谷中柴沢線）

GX形ダクティル鉄鉄管 φ400（DP=1.20m）

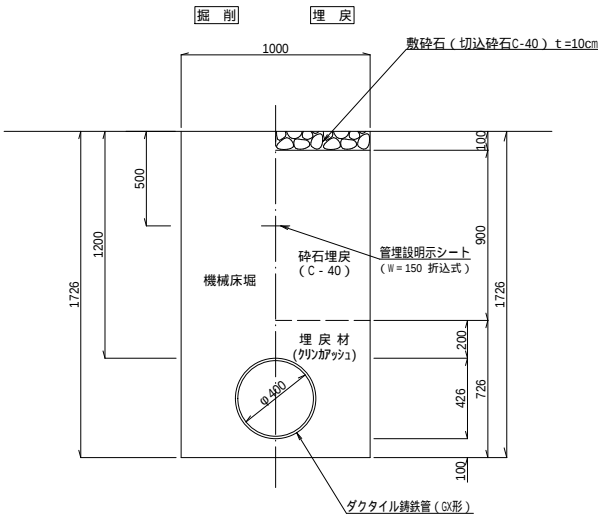

配水管土工（県道原町川俣線）


GX形ダクティル鉄鉄管 φ400（DP=1.20m）

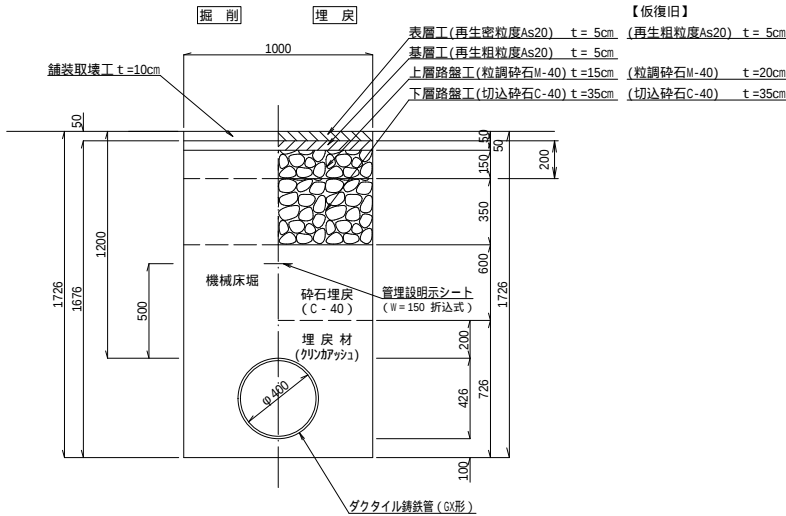


仮設土留工標準図

S=1:20


平面図

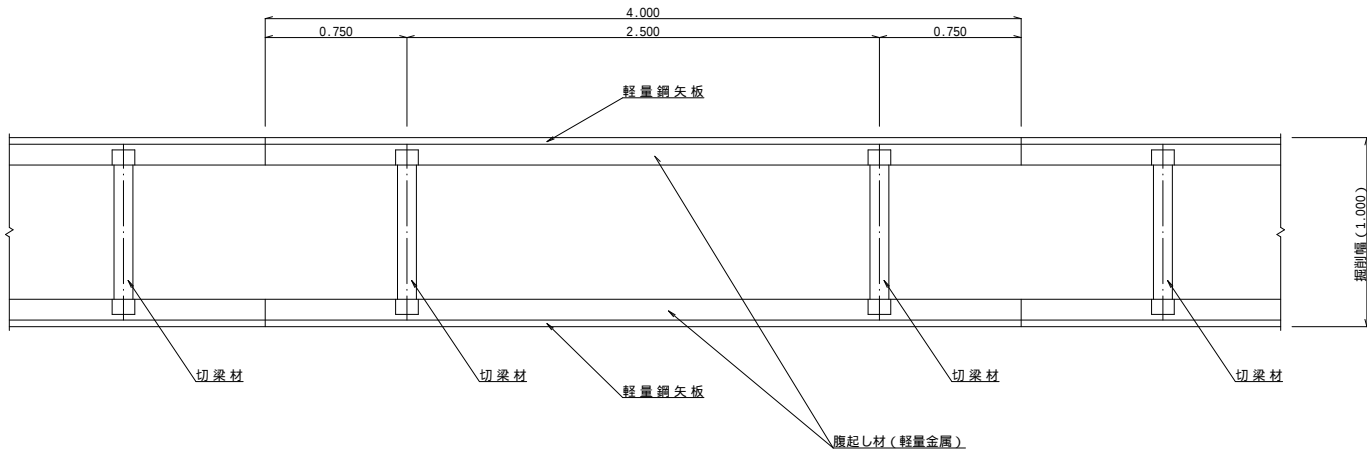

支保1段 断面図

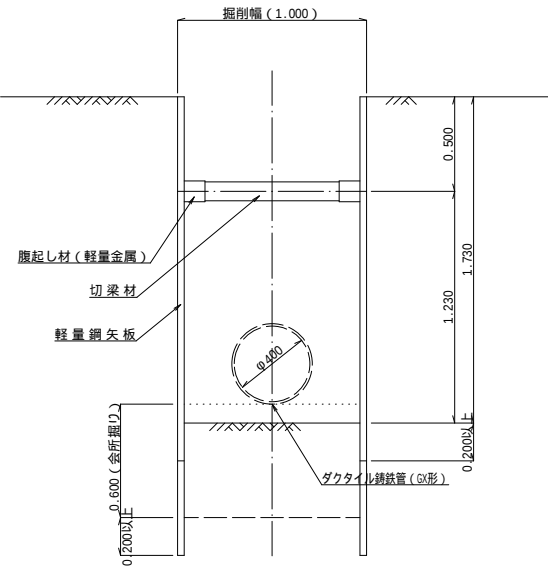


支保2段 断面図

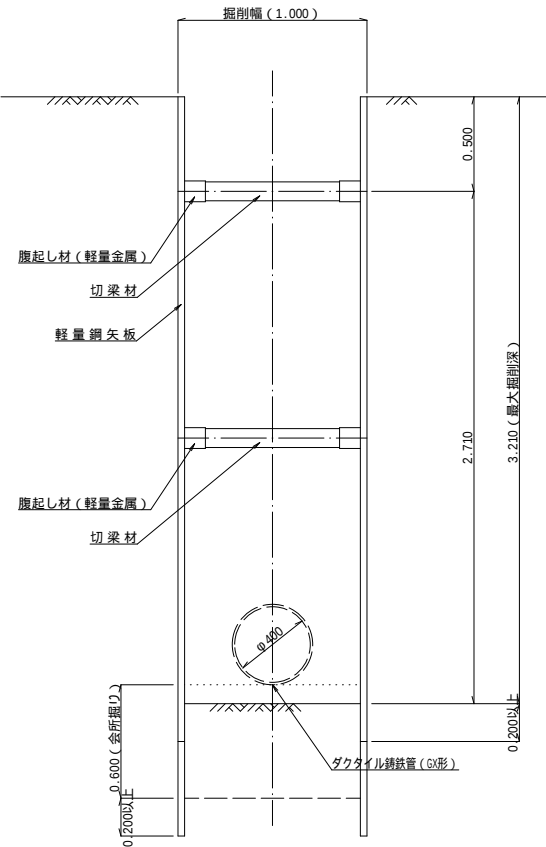

耐震継手土工（市道深野信田沢2号線）

K形ダクティル鉄鉄管 φ400（DP=1.20m）


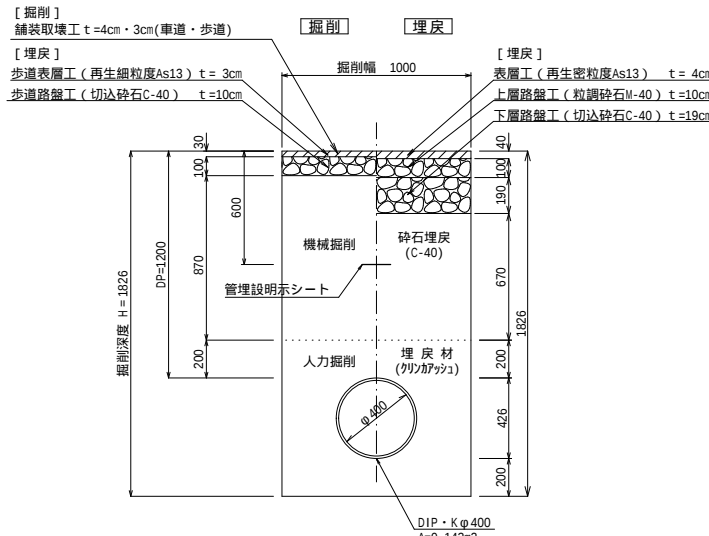


軽量鋼矢板建込土留工

| 掘削深         | 矢板長<br>(会所掘り箇所) | 支保工段数 |
|-------------|-----------------|-------|
| 1.30m以下     | 1.50m           | 1 段   |
| 1.50m～1.80m | 2.00m           | 1 段   |
| 1.81m～2.00m | 2.50m           | 1 段   |
| 2.01m～2.30m | 2.50m           | 2 段   |
| 2.31m～2.80m | 3.00m           | 2 段   |
| 2.81m～3.30m | 3.50m           | 2 段   |
| 3.31m～3.80m | 4.00m           | 3 段   |


|                             |         |                   |             |
|-----------------------------|---------|-------------------|-------------|
| 令和 7 年度 工事番号                |         |                   |             |
| 線 筋                         |         | 部 町               |             |
| 南 相馬市                       |         | 原 町区 大字 大谷字中柴沢地内外 |             |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事 |         |                   |             |
| 配水管土工標準図・仮設土留工標準図           |         |                   |             |
| 縮尺                          | 図 示     |                   | 図面全 23 葉の 7 |
| 測量                          |         |                   | 年 月 日 主任技術者 |
| 設計                          | 株式会社 日建 | 年 月 日             | 管理技術者       |
| 南 相 馬 市                     |         |                   |             |

横断図 S=1:100

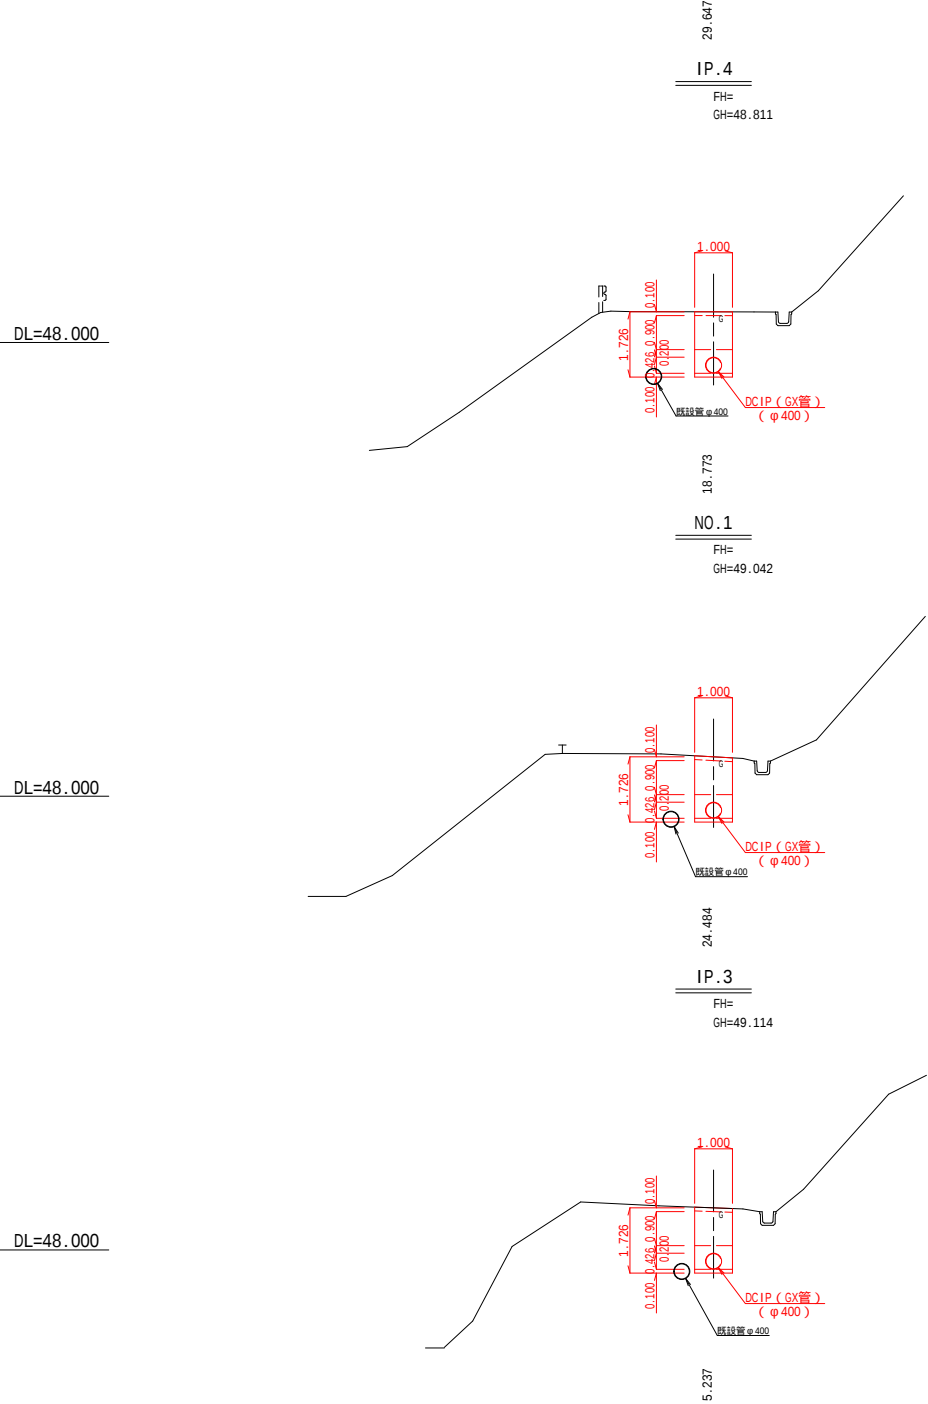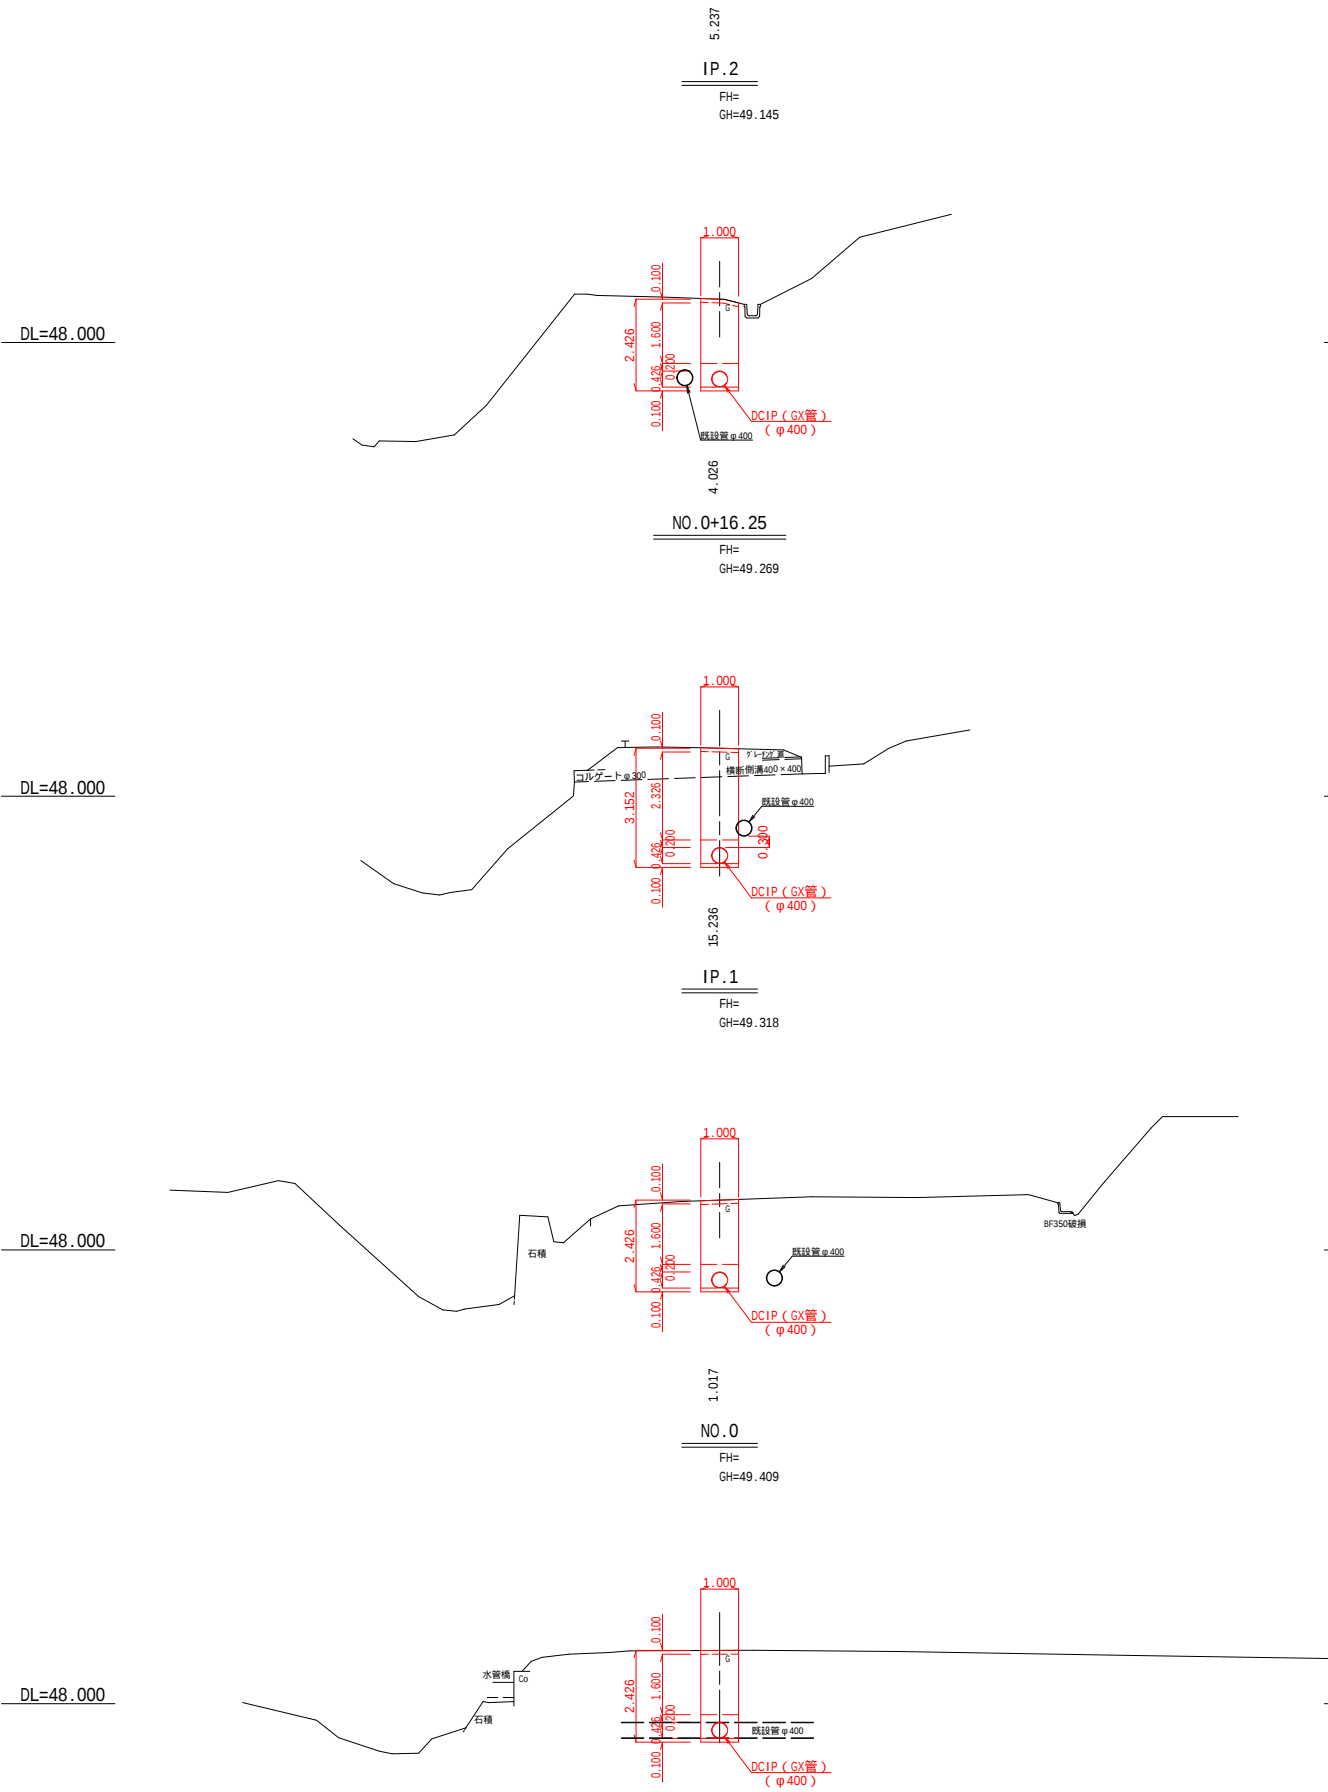

|                             |         |             |           |
|-----------------------------|---------|-------------|-----------|
| NO.0 ~ IP.4                 |         |             |           |
| 令和 7 年度 工事番号                |         |             |           |
| 線 南相馬市 原町区 大字 大谷字中柴沢地内外     |         |             |           |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事 |         |             |           |
| 横断図（7-1）                    |         |             |           |
| 縮尺                          | S=1:100 | 図面全         | 23 葉の 8   |
| 測量                          | 株式会社 日建 | R6 年 12 月 日 | 主 任 技 術 者 |
| 設計                          | 株式会社 日建 | R7 年 2 月 日  | 管 理 技 術 者 |
| 南 相 馬 市                     |         |             |           |

横断図 S=1:100

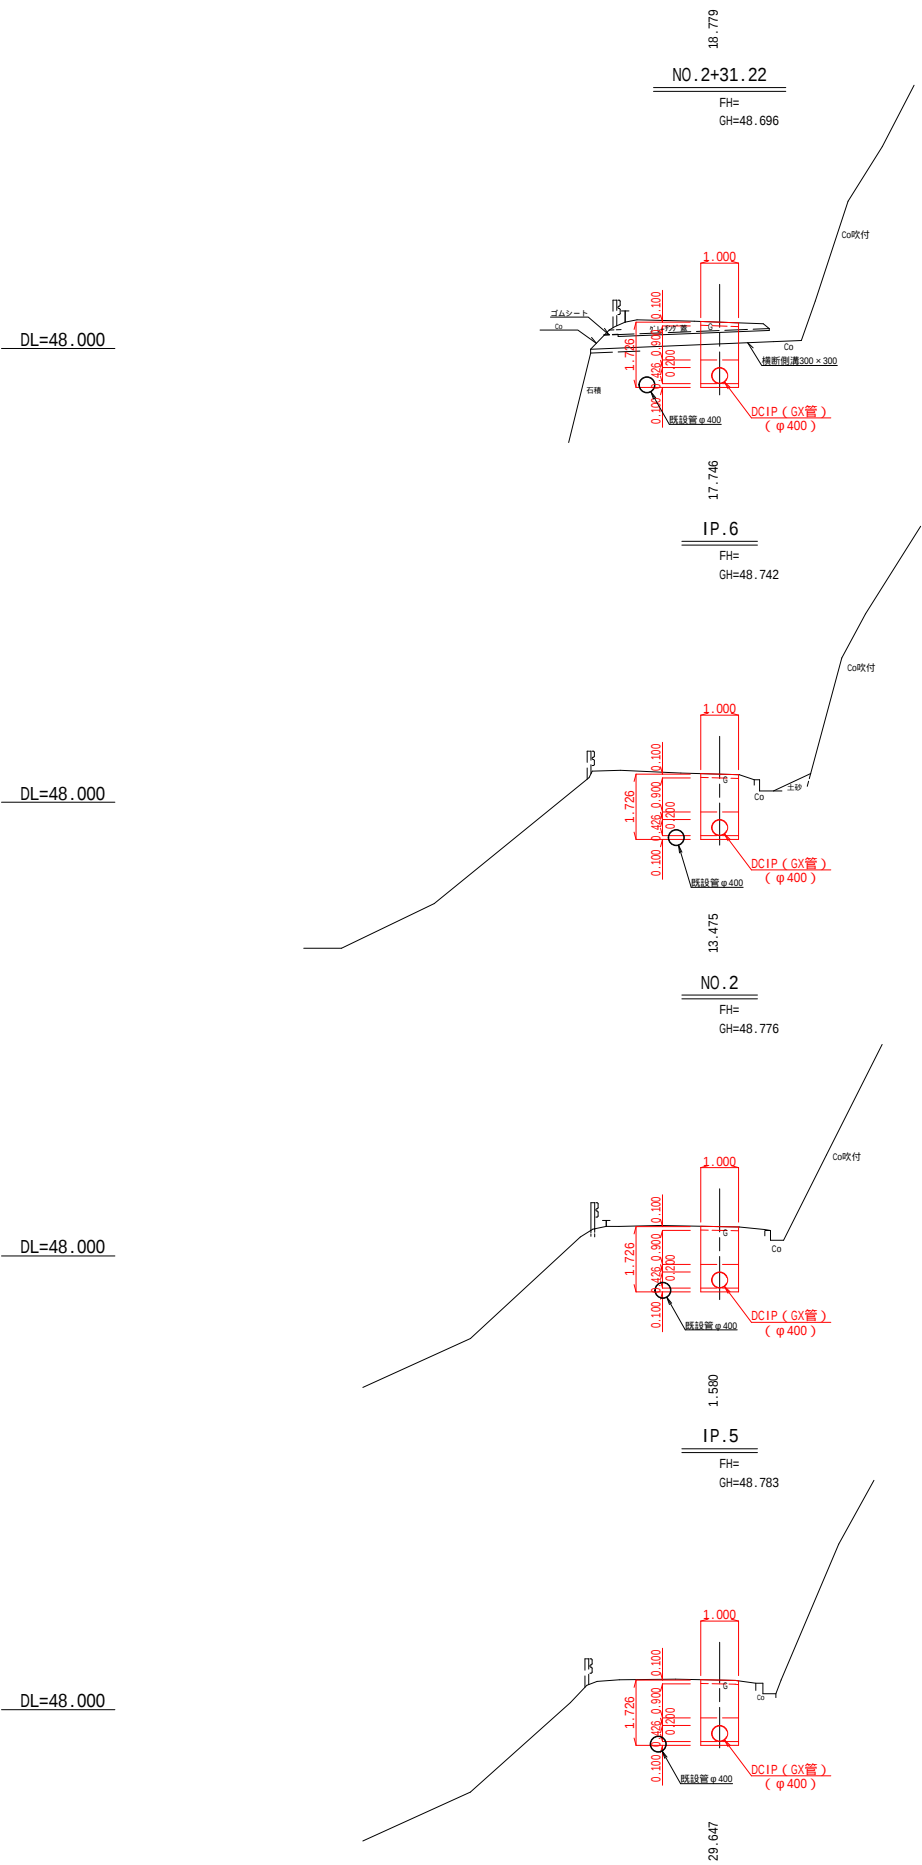


DL=48.000

DL=48.000



DL=48.000

DL=48.000

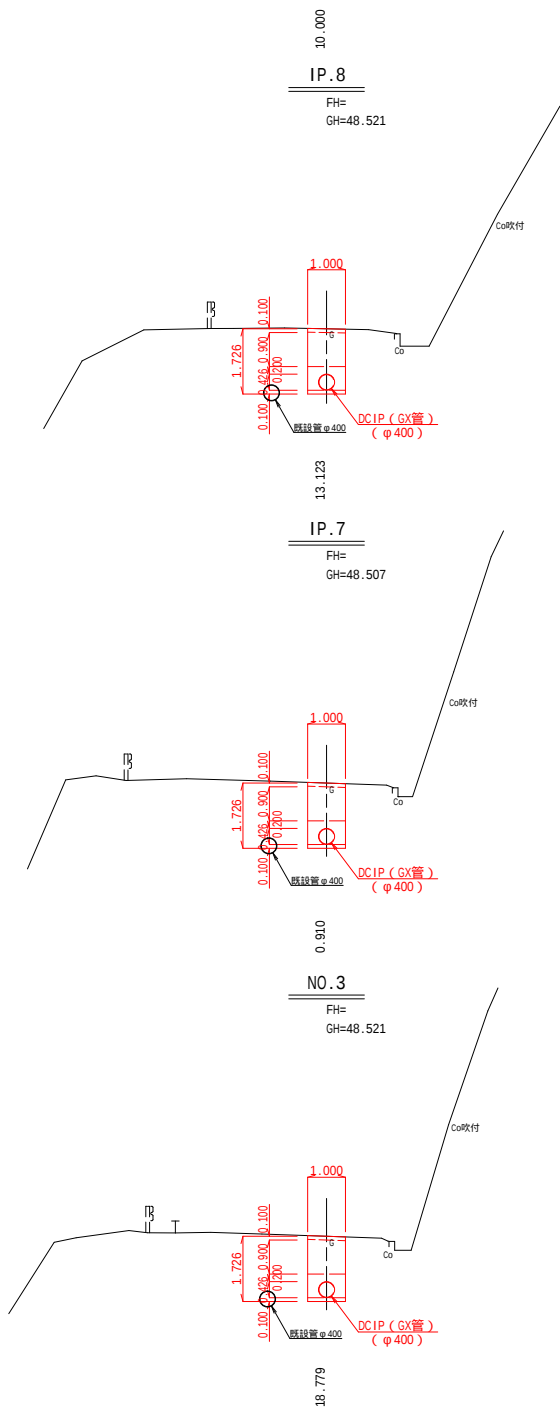




|                             |         |             |           |
|-----------------------------|---------|-------------|-----------|
| IP.5 ~ IP.8                 |         |             |           |
| 令和 7 年度 工事番号                |         |             |           |
| 線 南相馬市 原町区 大字 大谷字中柴沢地内外     |         |             |           |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事 |         |             |           |
| 横断図（7-2）                    |         |             |           |
| 縮尺                          | S=1:100 | 図面全         | 23 葉の 9   |
| 測量                          | 株式会社 日建 | R6 年 12 月 日 | 主 任 技 術 者 |
| 設計                          | 株式会社 日建 | R7 年 2 月 日  | 管 理 技 術 者 |
| 南 相 馬 市                     |         |             |           |

横断図 S=1:100

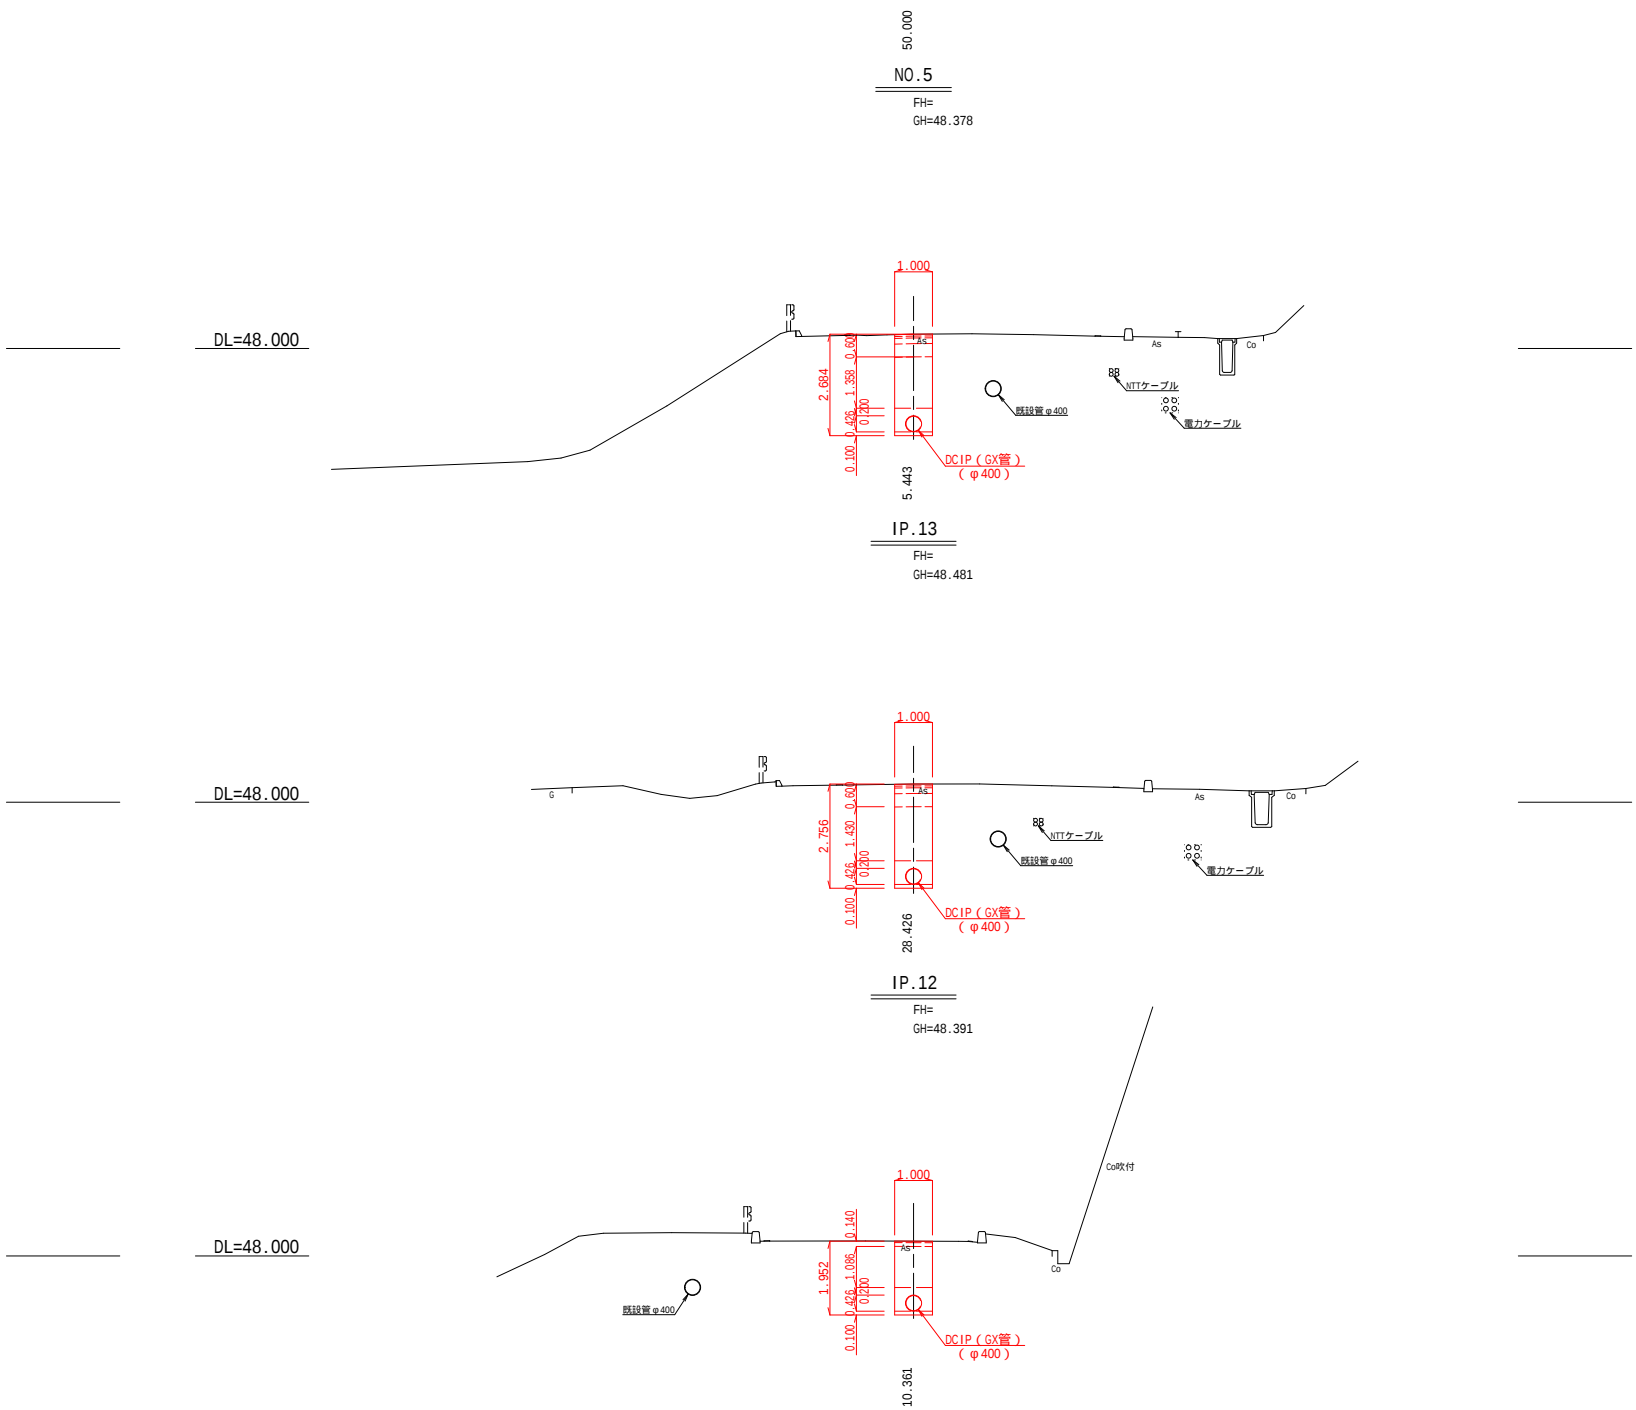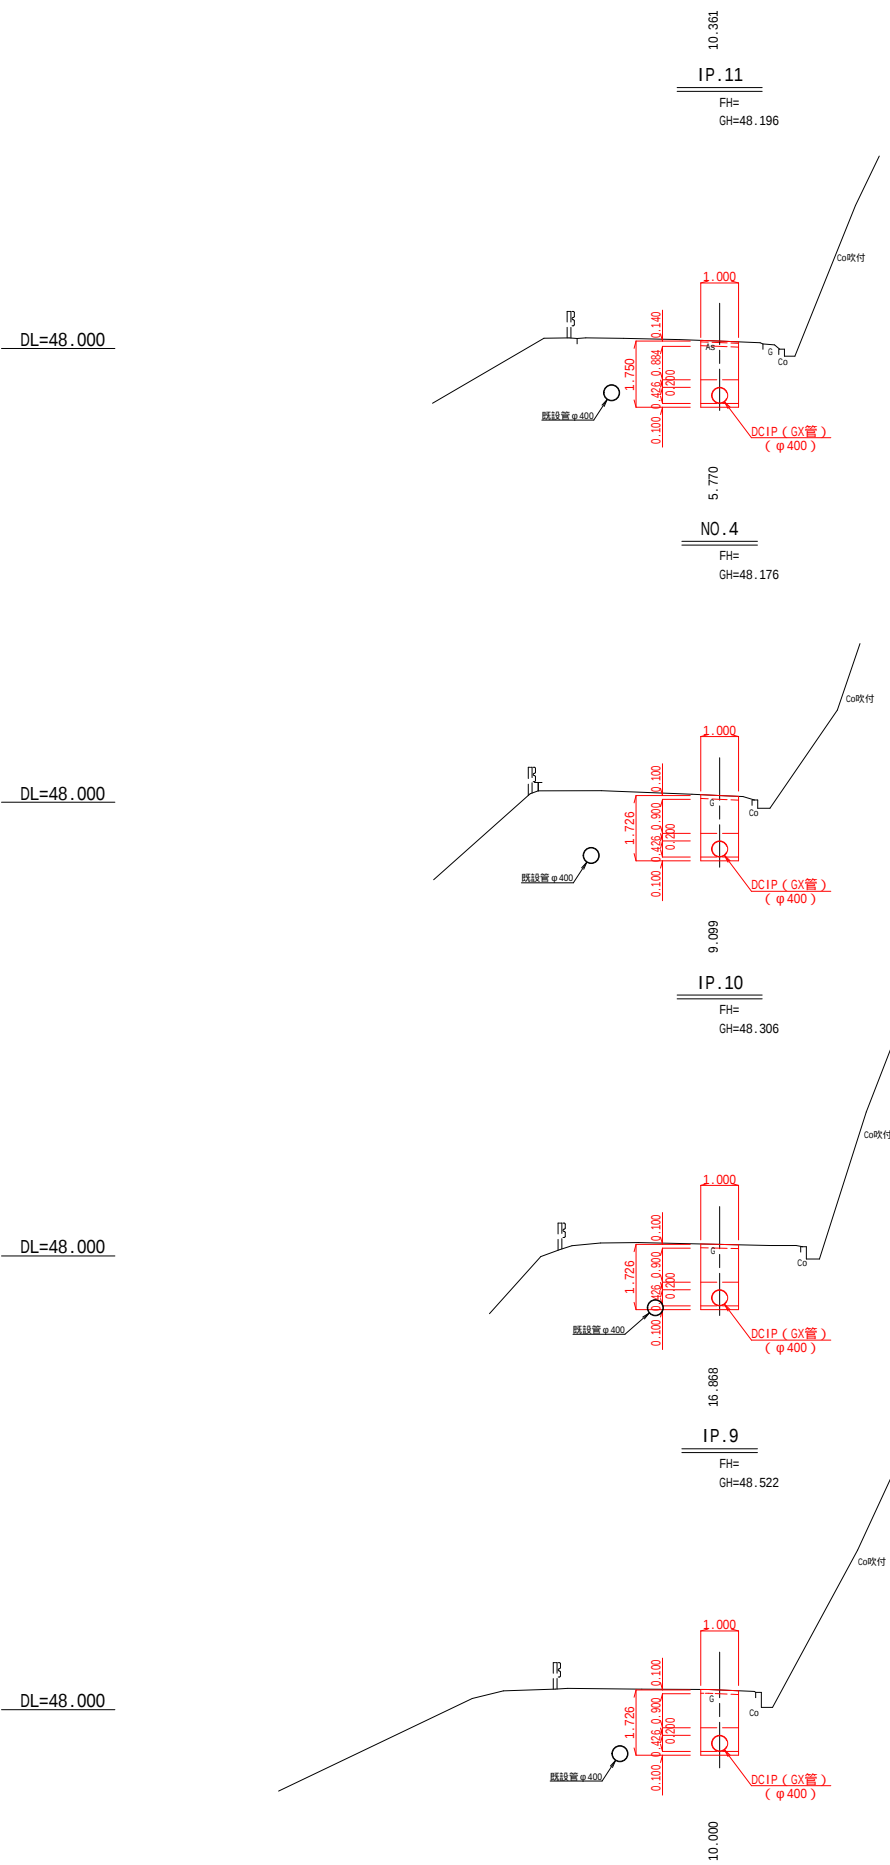



|                             |         |             |           |
|-----------------------------|---------|-------------|-----------|
| 令和 7年度 工事番号                 |         |             |           |
| 線 南相馬市 原町区 大字 大谷字中柴沢地内外     |         |             |           |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事 |         |             |           |
| 横断図（7-3）                    |         |             |           |
| 縮尺                          | S=1:100 | 図面全         | 23 葉の 10  |
| 測量                          | 株式会社 日建 | R6 年 12 月 日 | 主 任 技 術 者 |
| 設計                          | 株式会社 日建 | R7 年 2 月 日  | 管 理 技 術 者 |
| 南 相 馬 市                     |         |             |           |

横断図 S=1:100

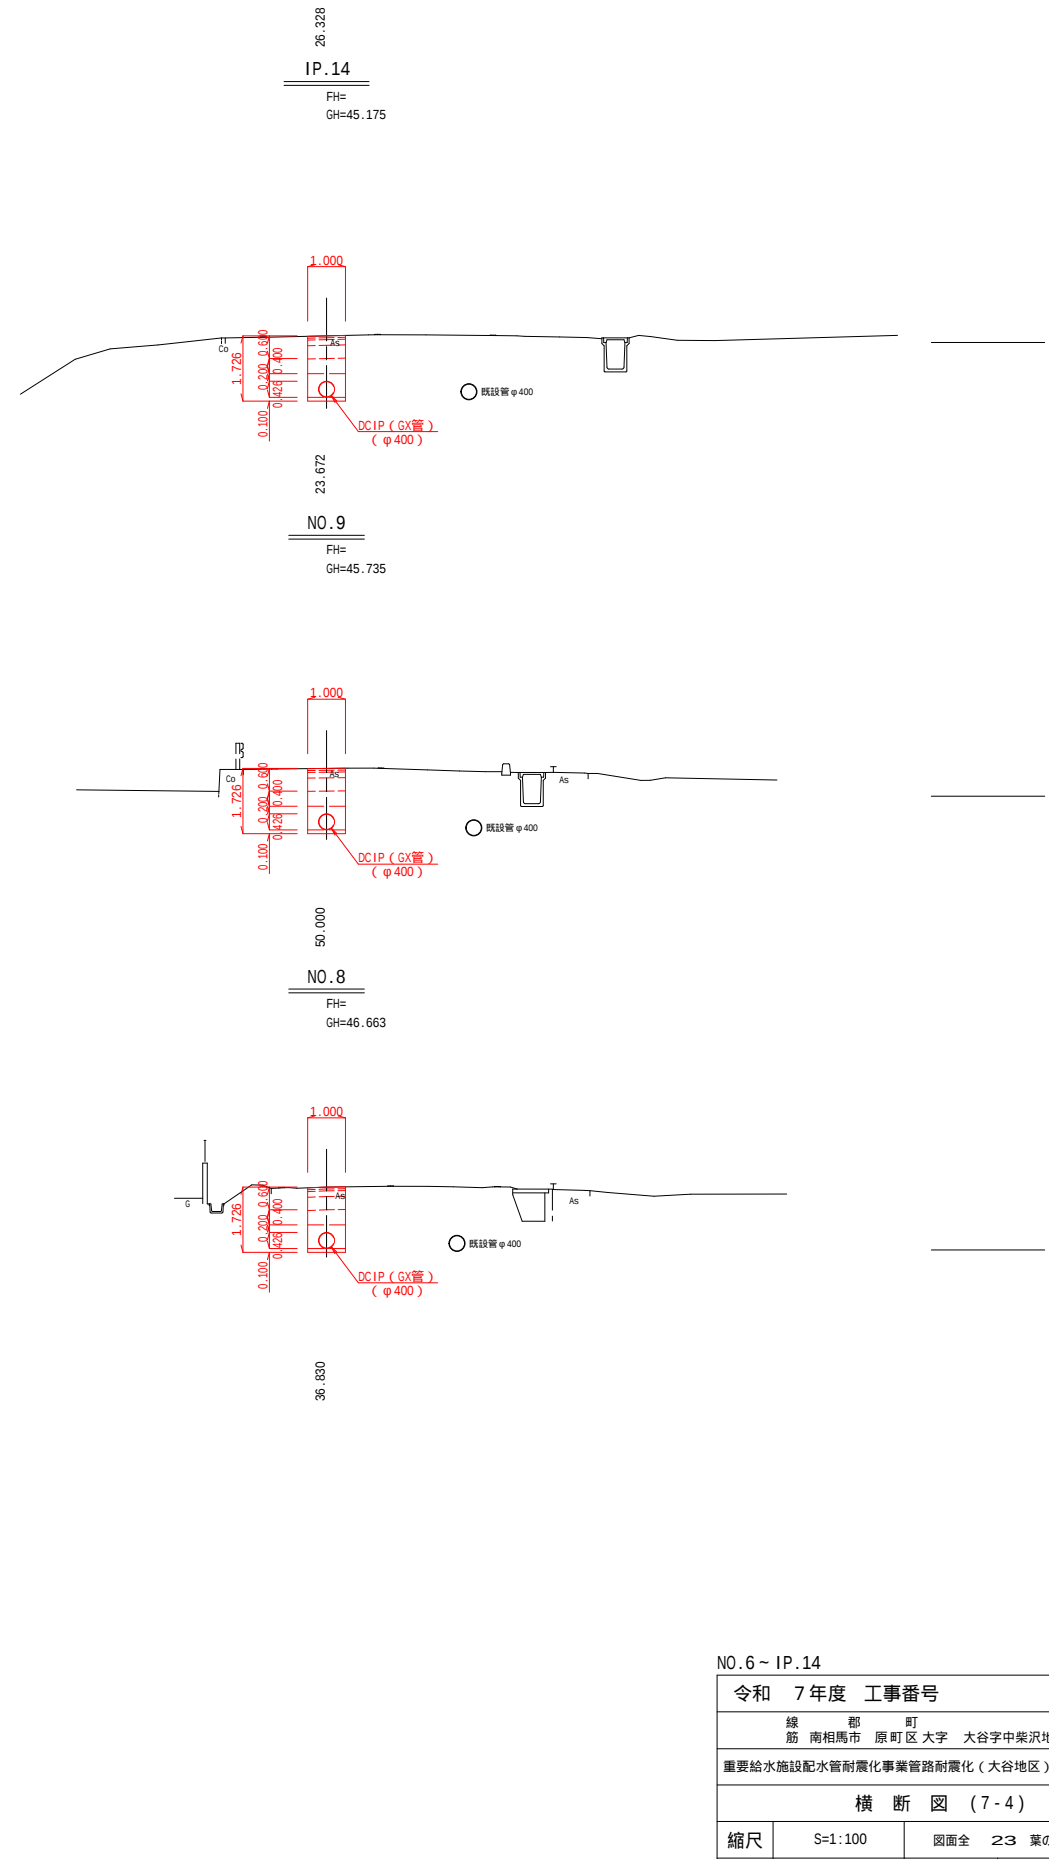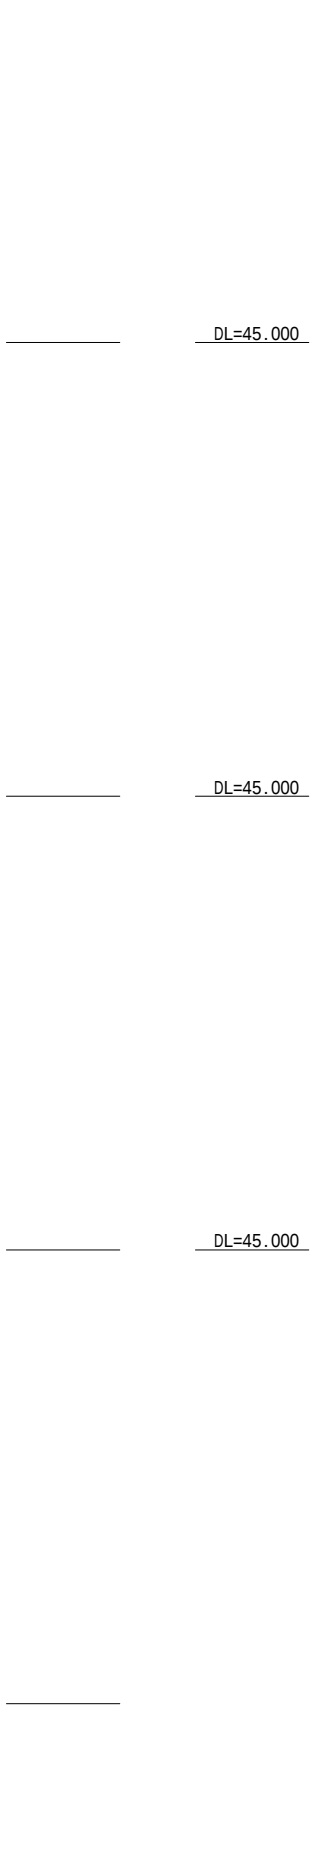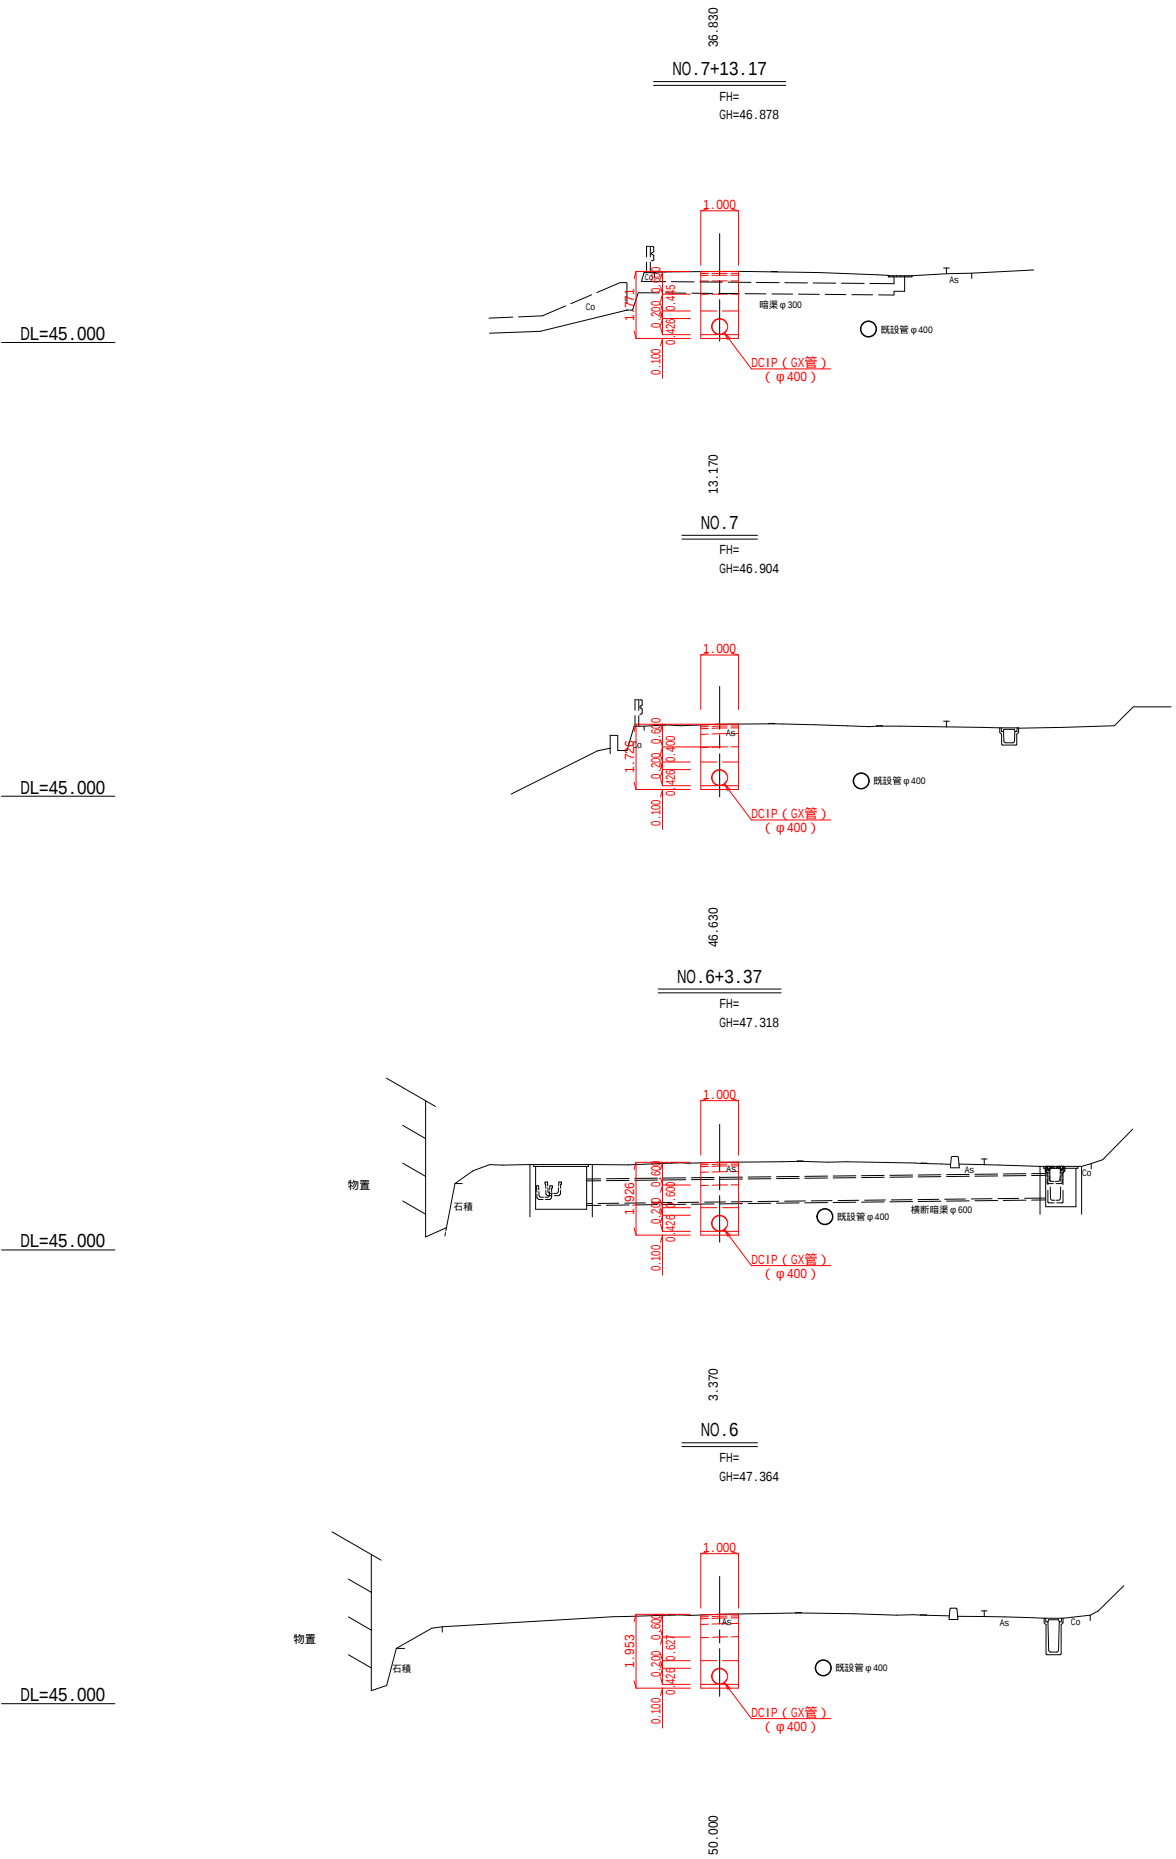

|                                  |         |             |              |
|----------------------------------|---------|-------------|--------------|
| NO. 6 ~ IP. 14                   |         |             |              |
| 令和 7 年度 工事番号                     |         |             |              |
| 線 部 町<br>筋 南相馬市 原町区 大字 大谷字中柴沢地内外 |         |             |              |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事      |         |             |              |
| 横断図（7-4）                         |         |             |              |
| 縮尺                               | S=1:100 | 図面全         | 23 葉の 1.1    |
| 測量                               | 株式会社 日建 | R6 年 12 月 日 | 主 任<br>技 術 者 |
| 設計                               | 株式会社 日建 | R5 年 2 月 日  | 管 理<br>技 術 者 |
| 南 相 馬 市                          |         |             |              |

横断図 S=1:100

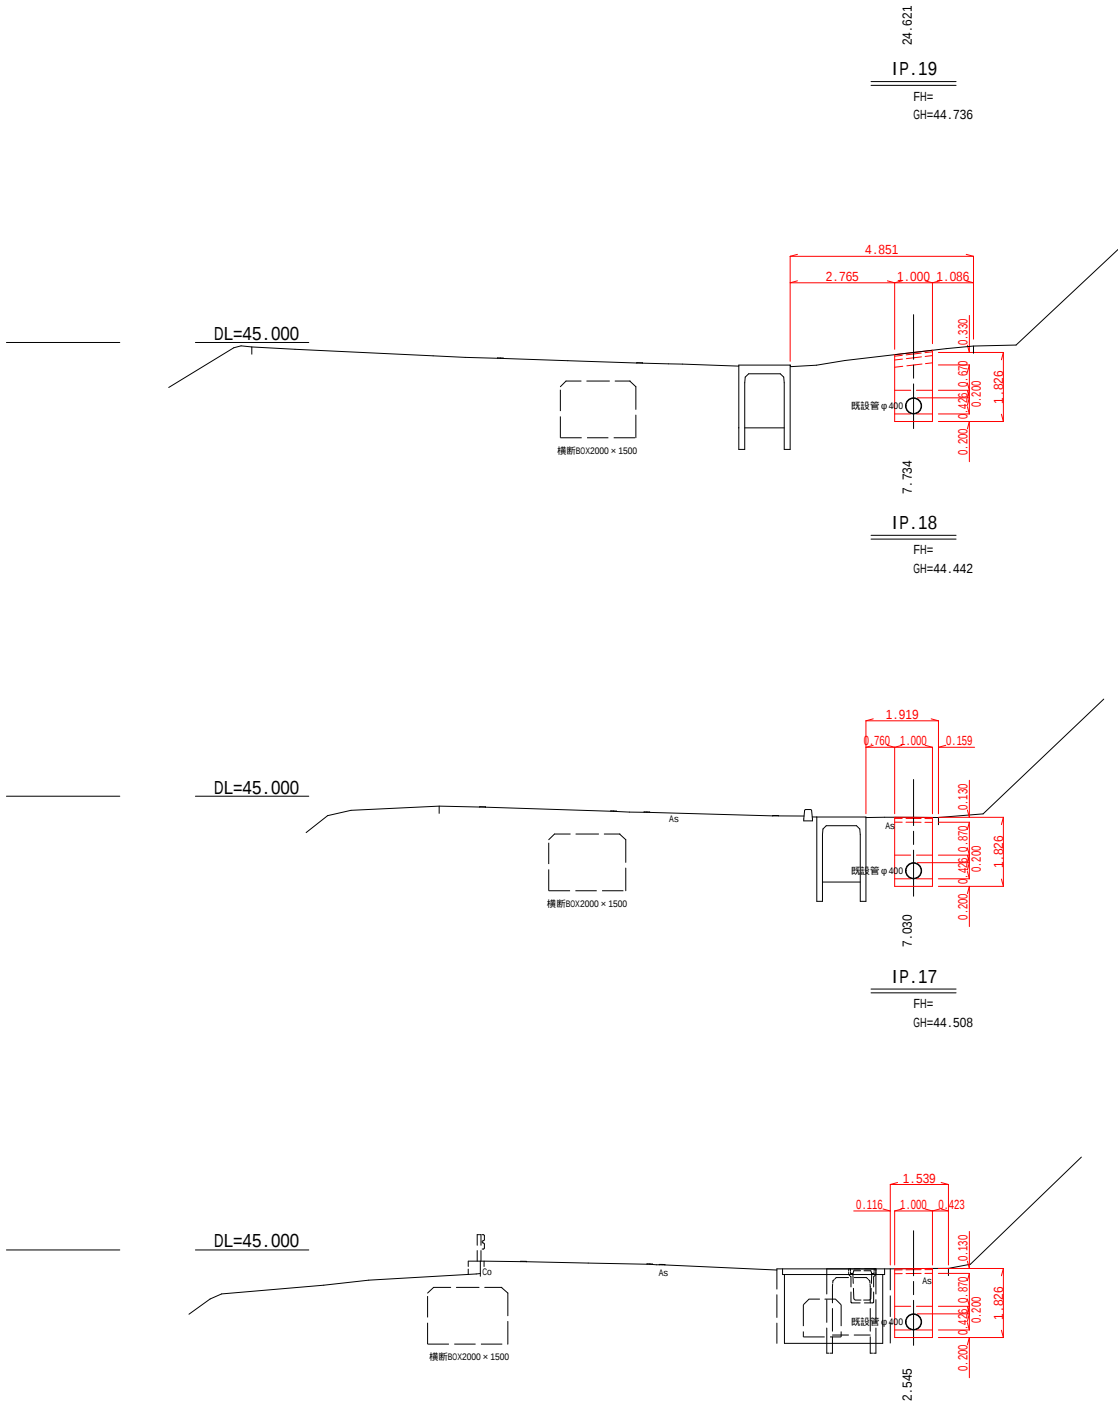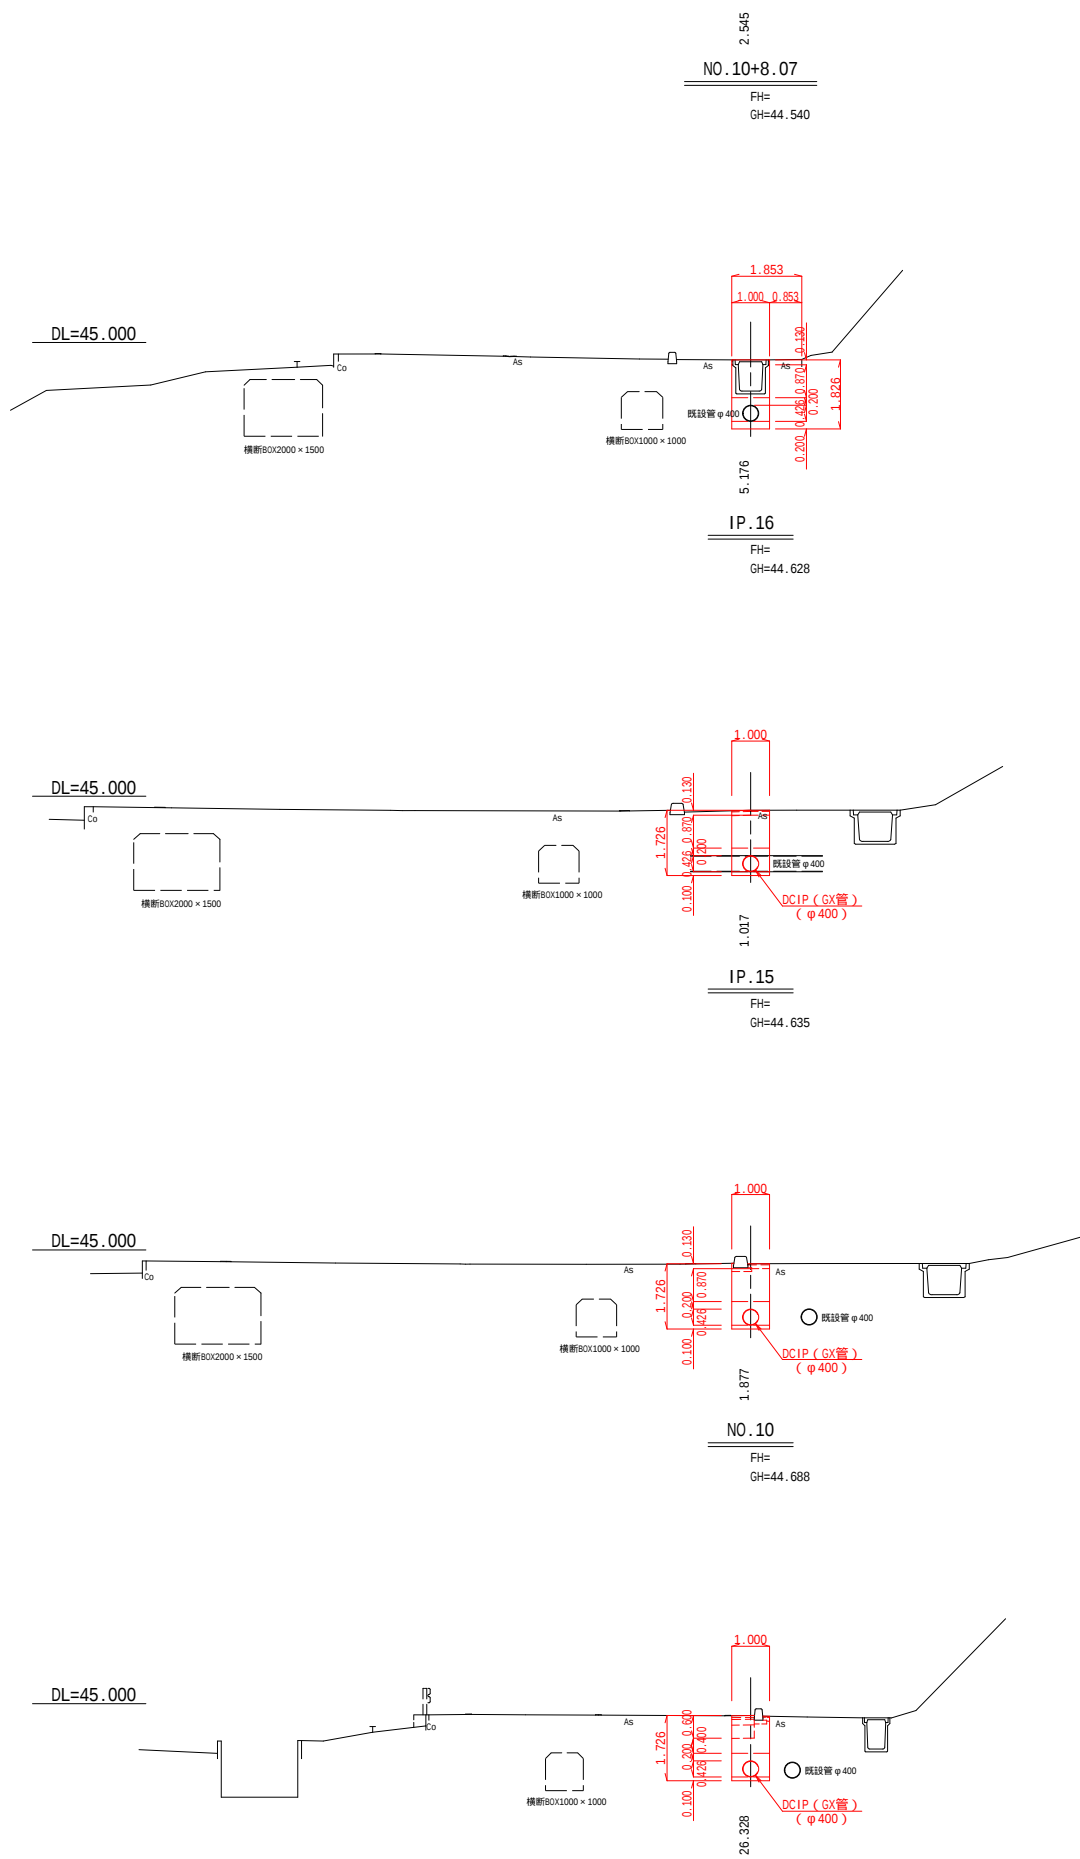


|                             |         |             |           |
|-----------------------------|---------|-------------|-----------|
| NO.10 ~ IP.19               |         |             |           |
| 令和 7 年度 工事番号                |         |             |           |
| 線 南相馬市 原町区 大字 大谷字中柴沢地内外     |         |             |           |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事 |         |             |           |
| 横断図（7-5）                    |         |             |           |
| 縮尺                          | S=1:100 | 図面全         | 23 葉の 12  |
| 測量                          | 株式会社 日建 | R6 年 12 月 日 | 主 任 技 術 者 |
| 設計                          | 株式会社 日建 | R7 年 2 月 日  | 管 理 技 術 者 |
| 南 相 馬 市                     |         |             |           |

$S = 1 : 100$



|                             |           |          |            |         |
|-----------------------------|-----------|----------|------------|---------|
| NO.11～NO.13                 |           |          |            |         |
| 令和 7年度 工事番号                 |           |          |            |         |
| 線 都 町                       |           |          |            |         |
| 筋 南相馬市 原 町区 大字              | 大谷字中柴沢地内外 |          |            |         |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事 |           |          |            |         |
| 横 断 図 （7-6）                 |           |          |            |         |
| 縮尺                          | S=1:100   |          | 図面全        | 23 葉の13 |
| 測量                          | 株式会社 日建   | R6年 1月 日 | 主 任<br>技術者 |         |
| 設計                          | 株式会社 日建   | R7年 3月 日 | 管 理<br>技術者 |         |
| 南 相 馬 市                     |           |          |            |         |

横断図 S=1:100

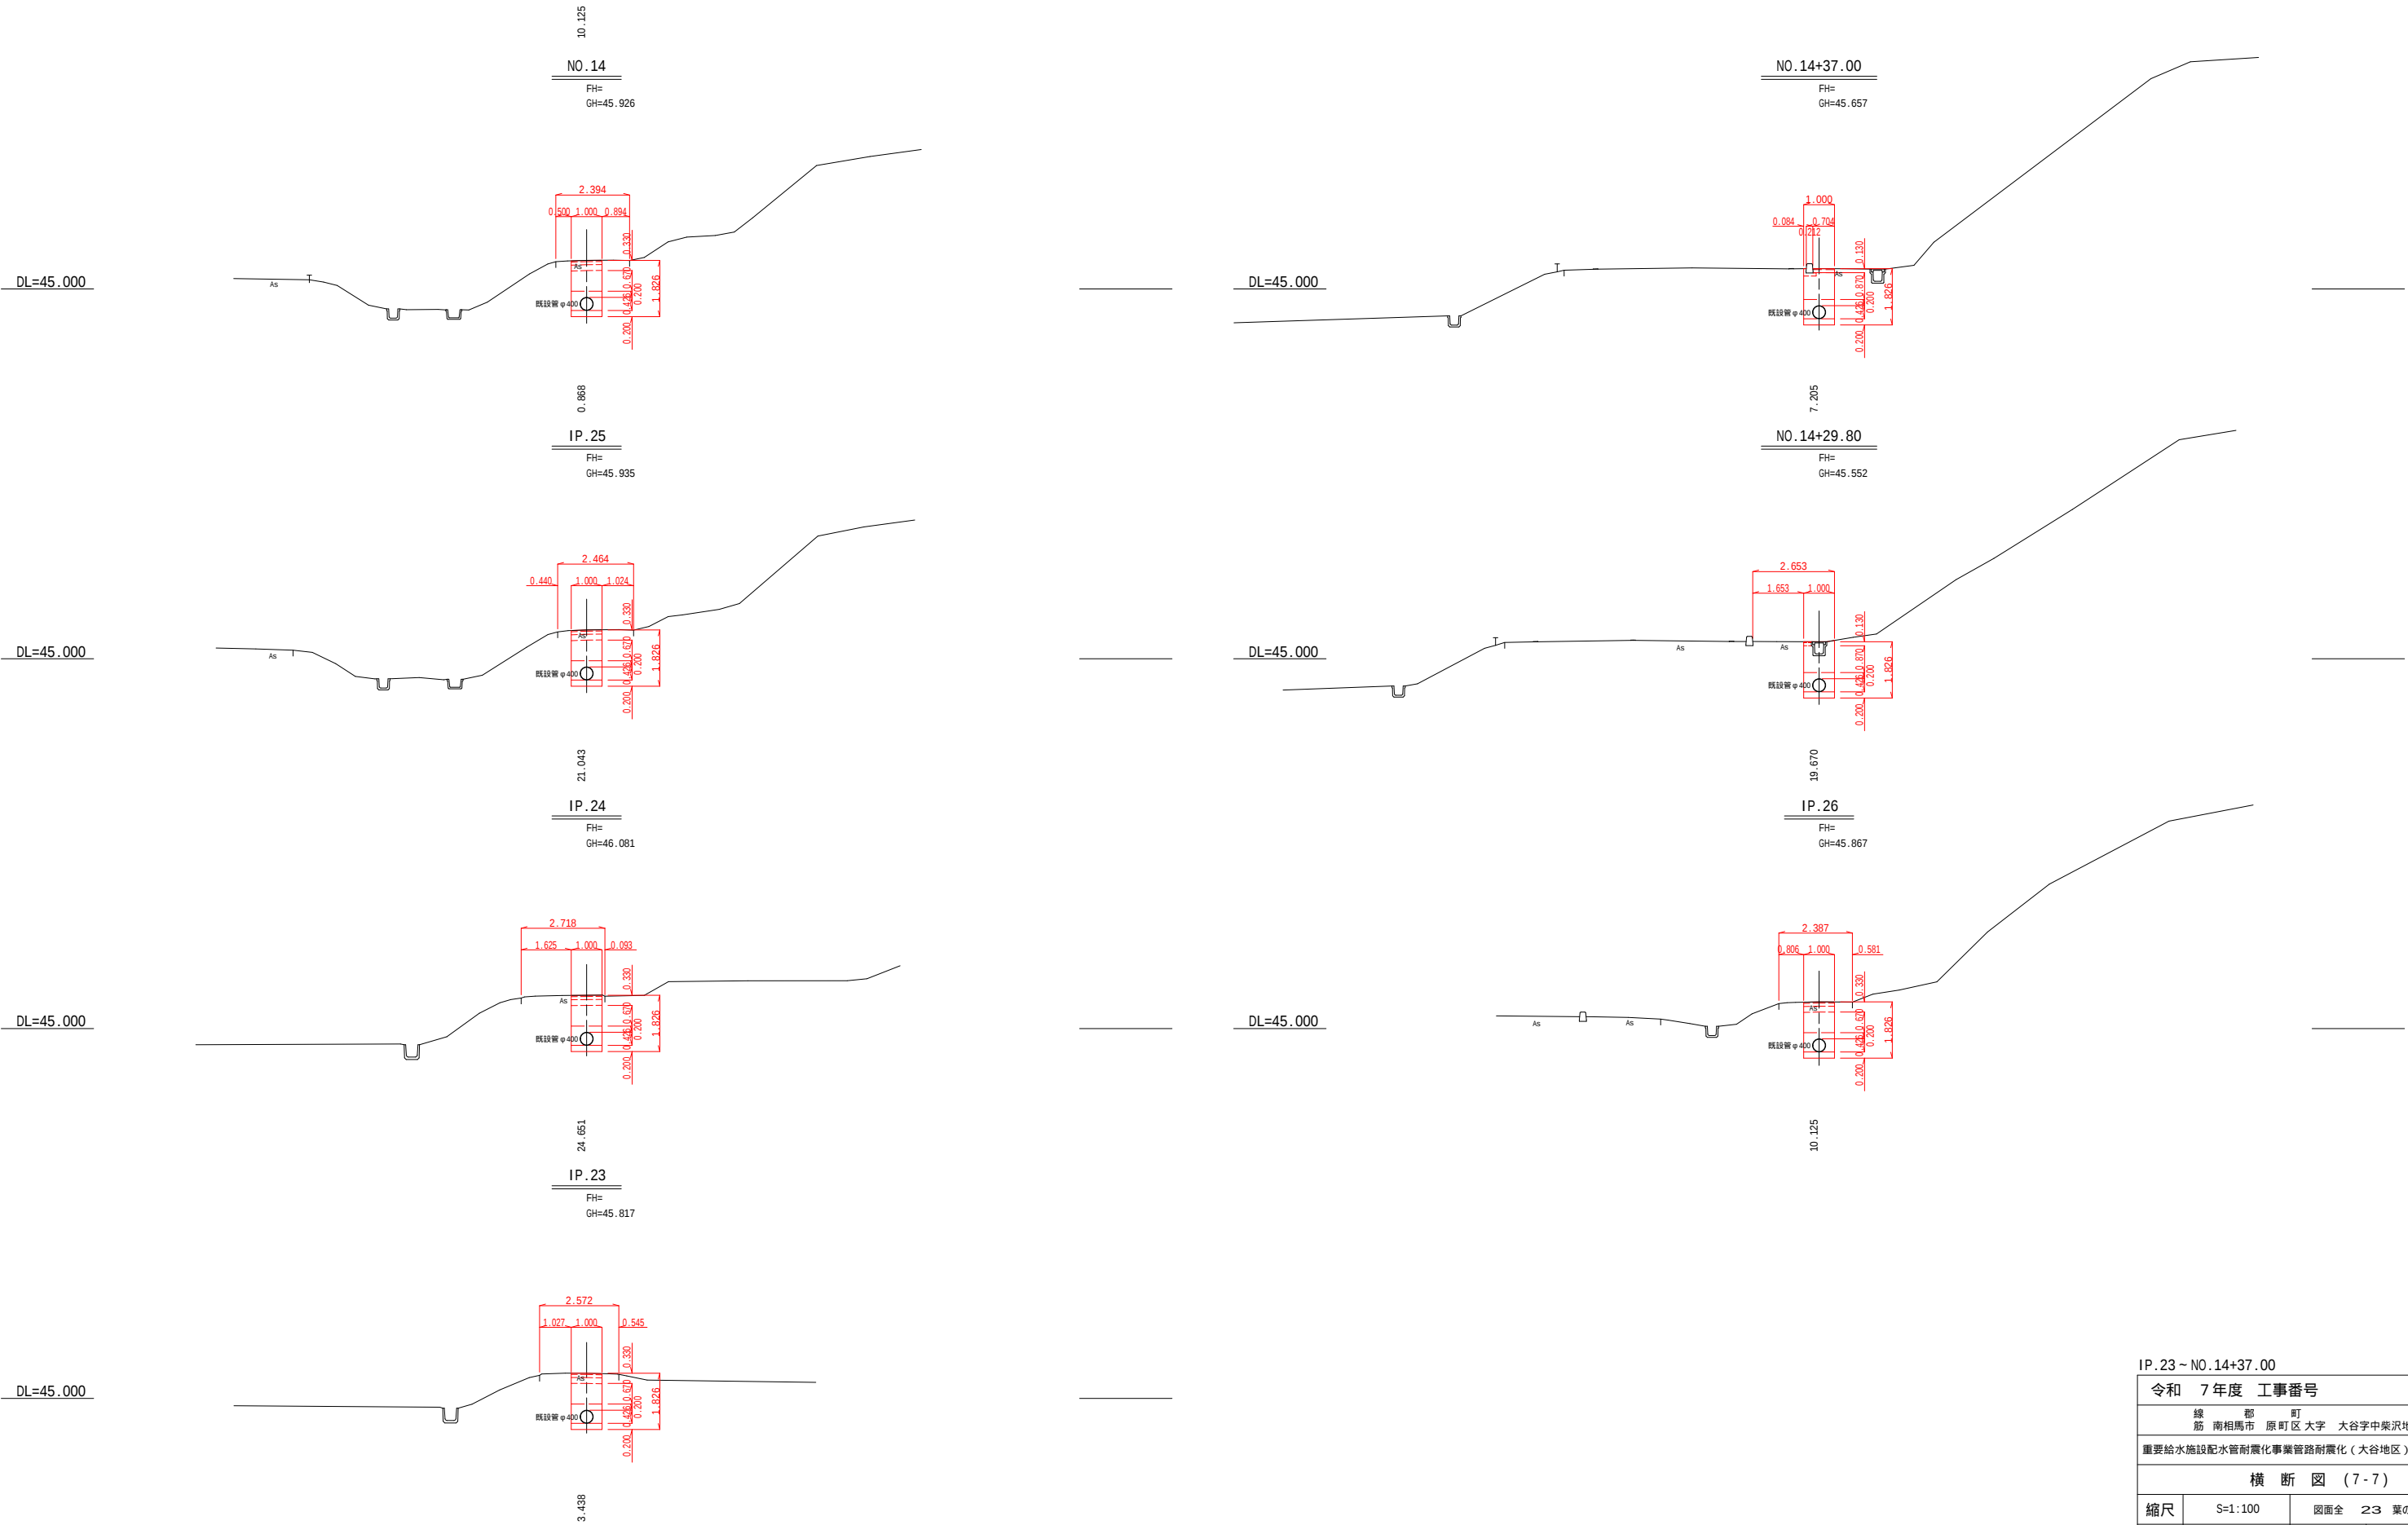

|                                  |         |             |              |
|----------------------------------|---------|-------------|--------------|
| IP. 23 ~ NO. 14+37.00            |         |             |              |
| 令和 7 年度 工事番号                     |         |             |              |
| 線 部 町<br>筋 南相馬市 原町区 大字 大谷字中柴沢地内外 |         |             |              |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事      |         |             |              |
| 横断図（7-7）                         |         |             |              |
| 縮尺                               | S=1:100 | 図面全         | 23 葉の 14     |
| 測量                               | 株式会社 日建 | R6 年 12 月 日 | 主 任<br>技 術 者 |
| 設計                               | 株式会社 日建 | R7 年 2 月 日  | 管 理<br>技 術 者 |
| 南 相 馬 市                          |         |             |              |


配管図

GX形ダクタイル鋳鉄管 φ400 L=502.894m

S=FREE




IP.2 ~ IP.3

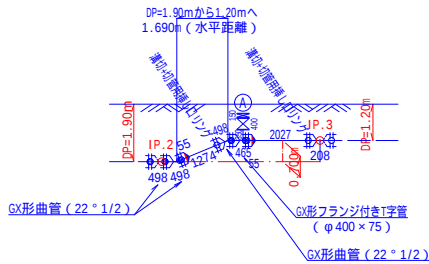

分岐工 (A-A断面)


S=1:50

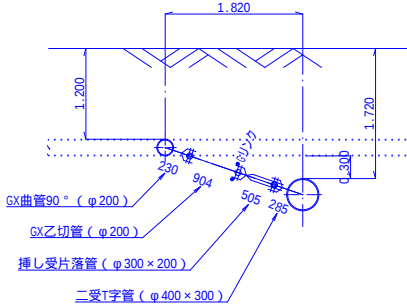


排泥工 (B-B断面)

(No. 9+46.40)


S=1:50

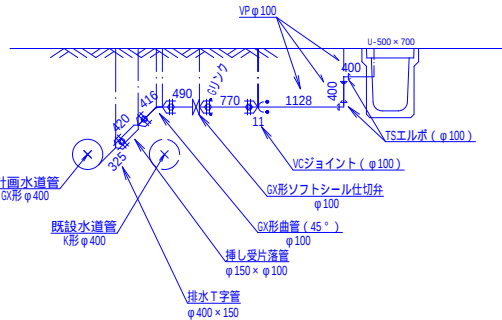


No.7 ~ No.8

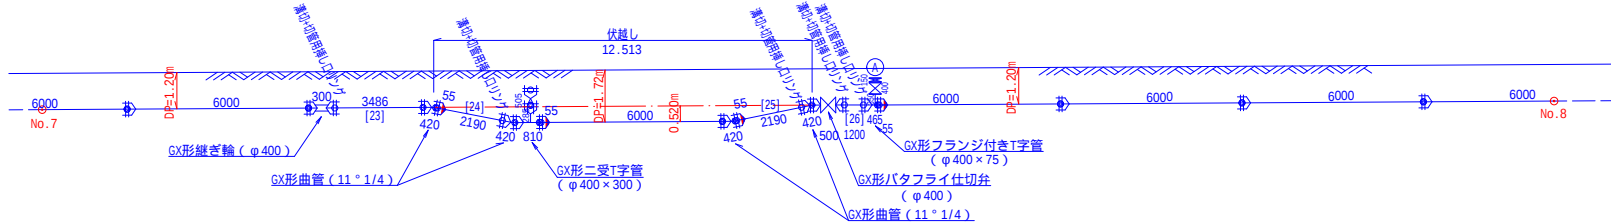

IP.12 ~ IP.13

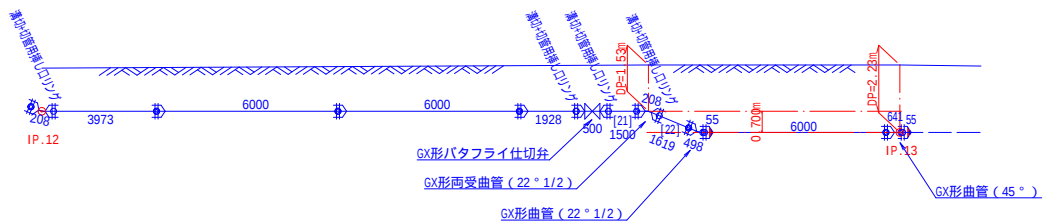

IP.1 ~ IP.2

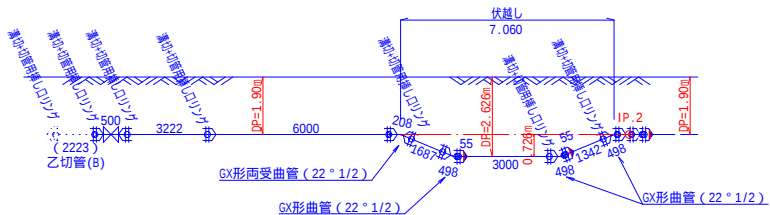

令和 7年度 工事番号

線 部 町 大字 大谷字中柴沢地内外  
筋 南相馬市 原町区

重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化(大谷地区)工事

配管図(GX形ダクタイル鋳鉄管)

縮尺 図 示 図面全 23 葉の 15



測量 年 月 日 主 任 技 術 者

設計 株式会社 日建 年 月 日 管 理 技 術 者

南 相 馬 市


配 管 図  
K形既設管耐震補強金具・耐震継ぎ輪設置工

S=FREE

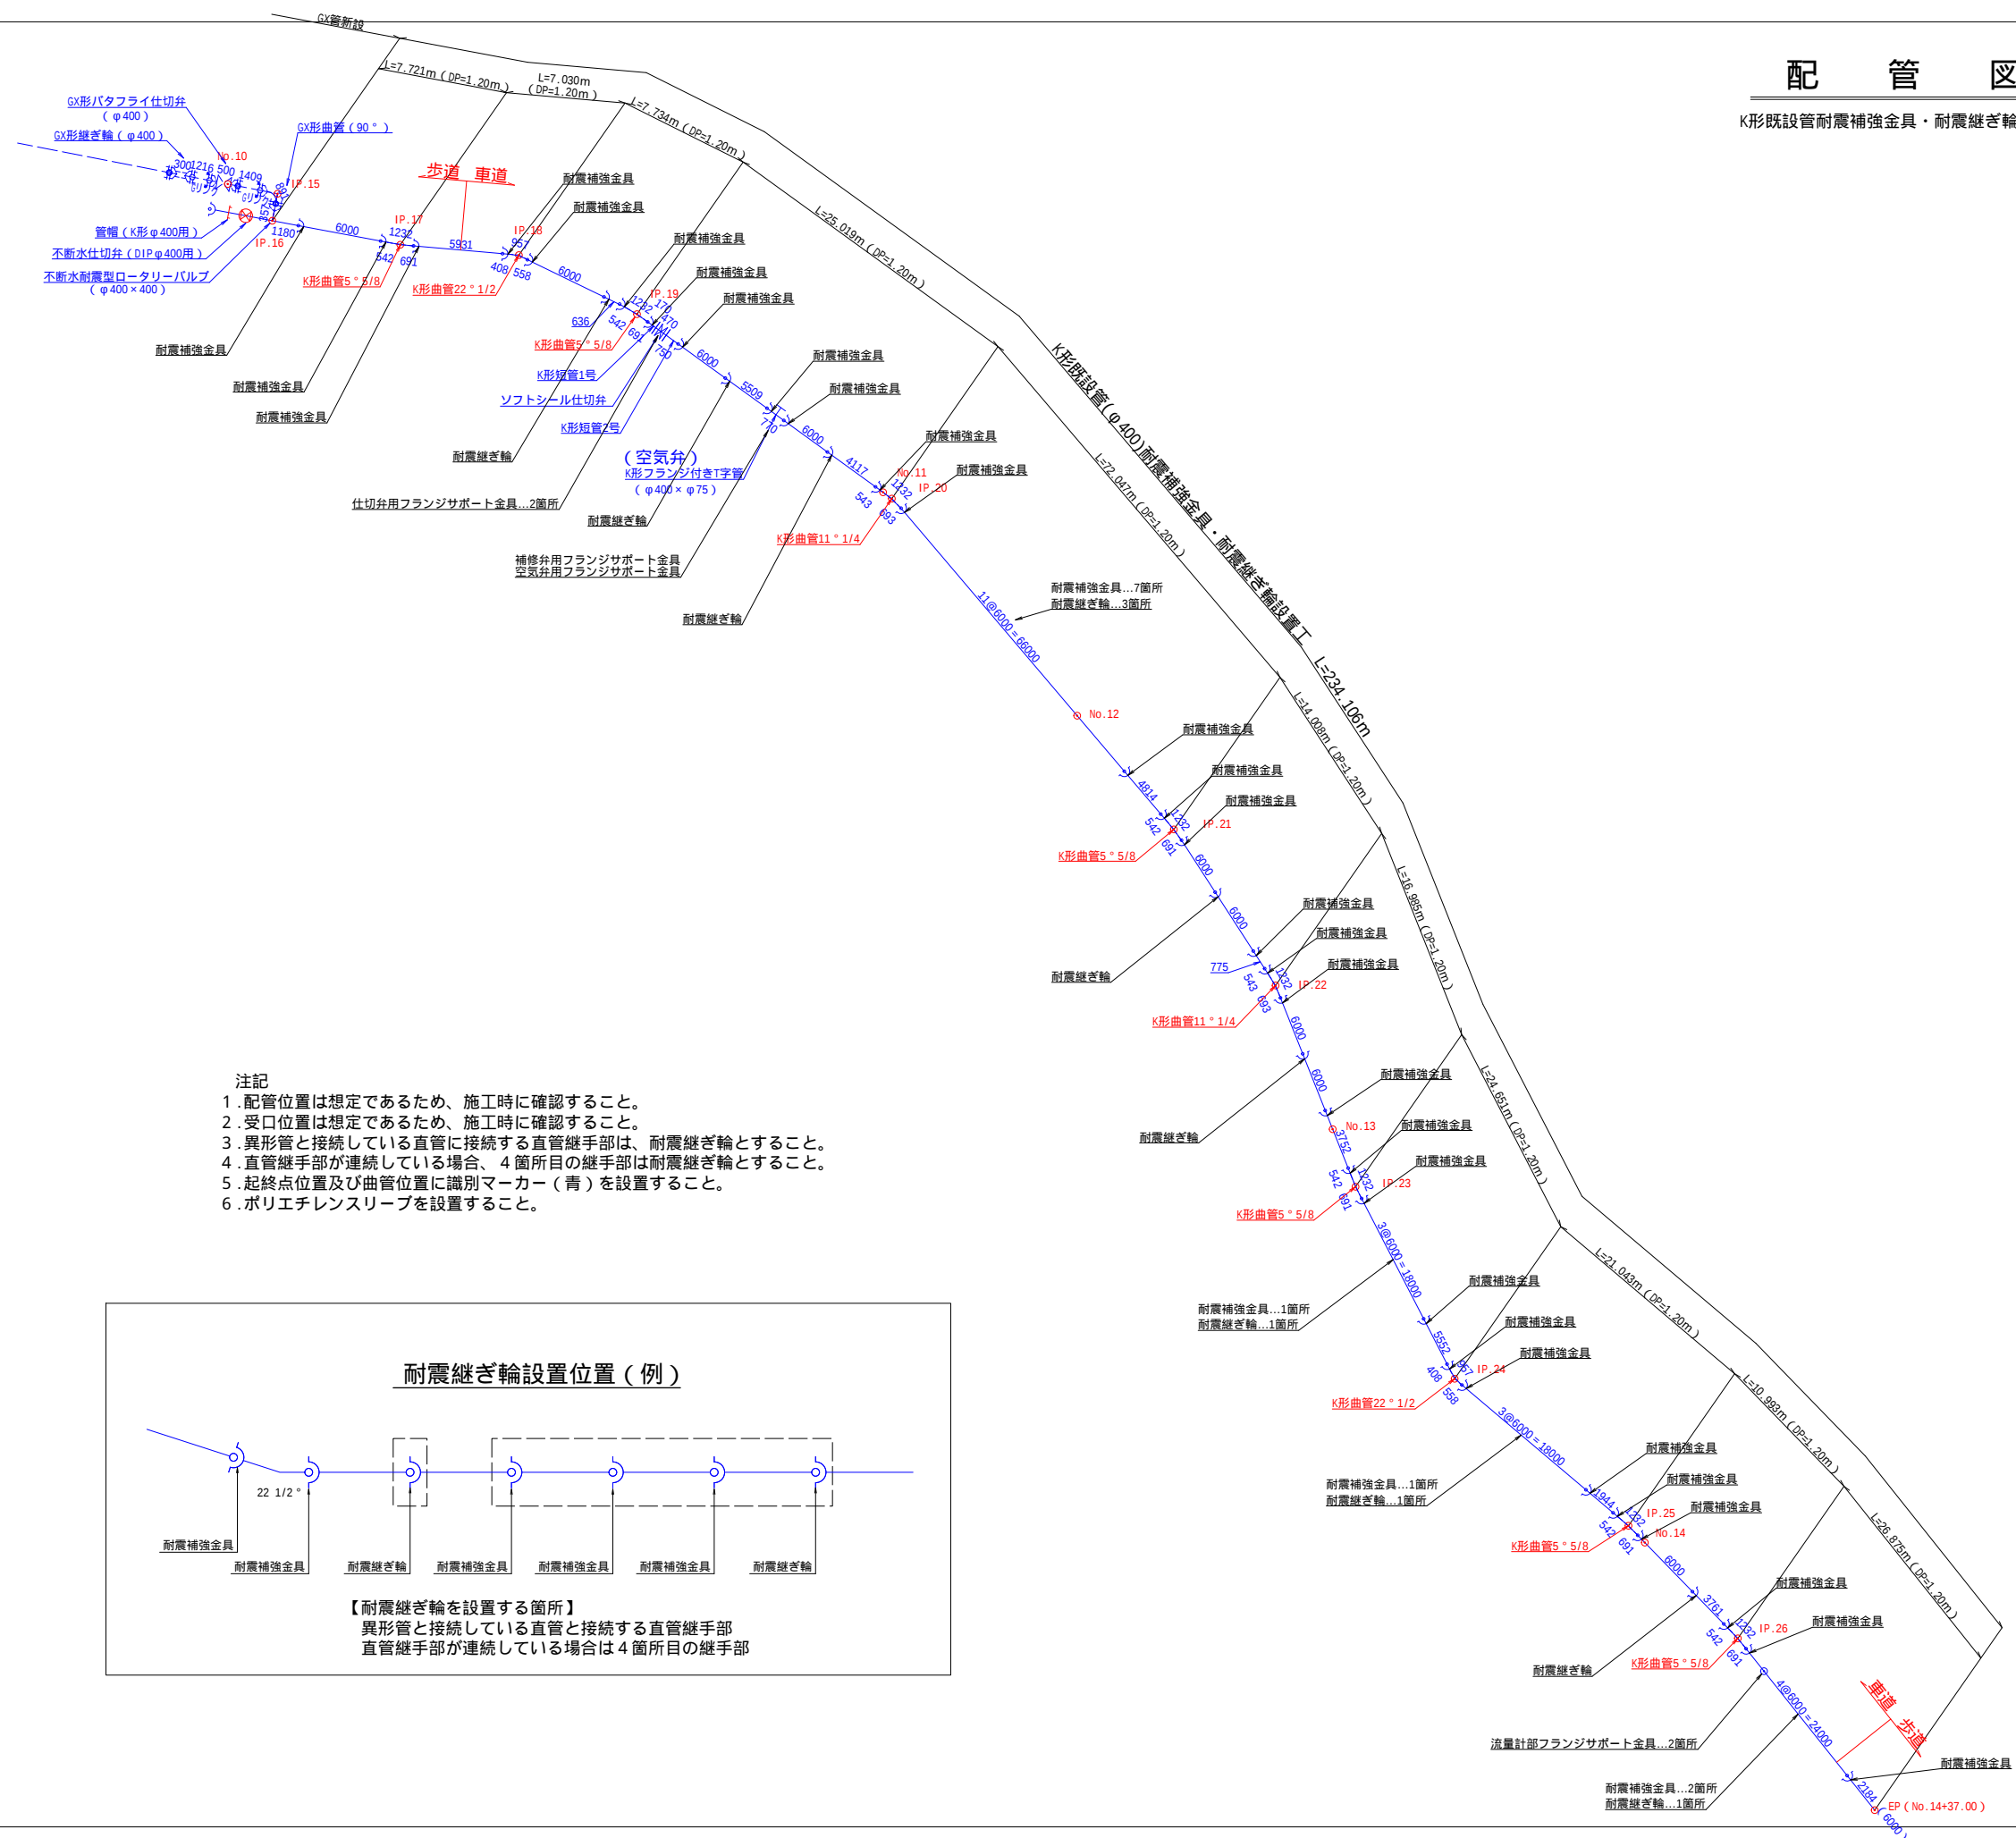

- 注記
- 1.配管位置は想定であるため、施工時に確認すること。
  - 2.受口位置は想定であるため、施工時に確認すること。
  - 3.異形管と接続している直管に接続する直管継手部は、耐震継ぎ輪とすること。
  - 4.直管継手部が連続している場合、4箇所目の継手部は耐震継ぎ輪とすること。
  - 5.起終点位置及び曲管位置に識別マーカー（青）を設置すること。
  - 6.ポリエチレンスリーブを設置すること。

耐震継ぎ輪設置位置（例）

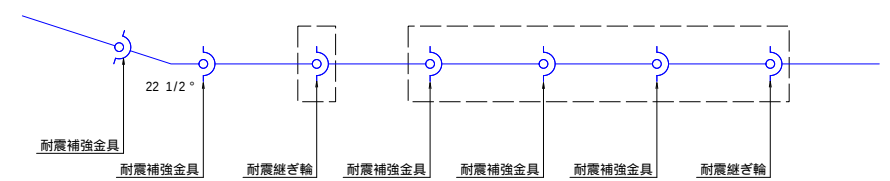

【耐震継ぎ輪を設置する箇所】  
異形管と接続している直管と接続する直管継手部  
直管継手部が連続している場合は4箇所目の継手部

耐震継手数量  
耐震補強金具・・・41箇所  
耐震継ぎ輪・・・12箇所  
仕切弁用フランジサポート金具・・・2箇所  
空気弁用フランジサポート金具・・・1箇所  
補修弁用フランジサポート金具・・・1箇所  
流量計部フランジサポート金具・・・2箇所


|                             |             |           |           |
|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 令和 7年度 工事番号                 |             |           |           |
| 線 筋                         | 南相馬市 原町区 大字 | 大谷字中柴沢地内外 |           |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事 |             |           |           |
| 配管図(K形既設管耐震補強金具・耐震継ぎ輪設置工)   |             |           |           |
| 縮尺                          | FREE        | 図面全       | 23 葉の16   |
| 測量                          |             | 年 月 日     | 主 任 技 術 者 |
| 設計                          | 株式会社 日建     | 年 月 日     | 管 理 技 術 者 |
| 南 相 馬 市                     |             |           |           |

耐震継手工詳細図


S=1:20

耐震補強金具

平面図

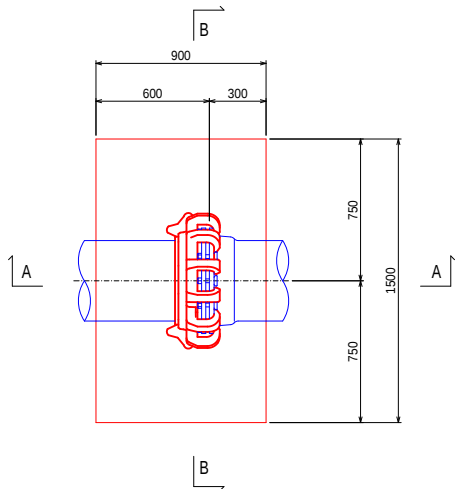


A-A断面

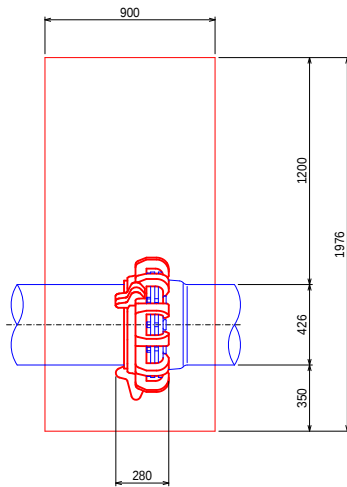

既設管控除分  
 $V=0.213 \times 0.213 \times 3.14 \times 0.90 = 0.128\text{m}^3$

B-B断面

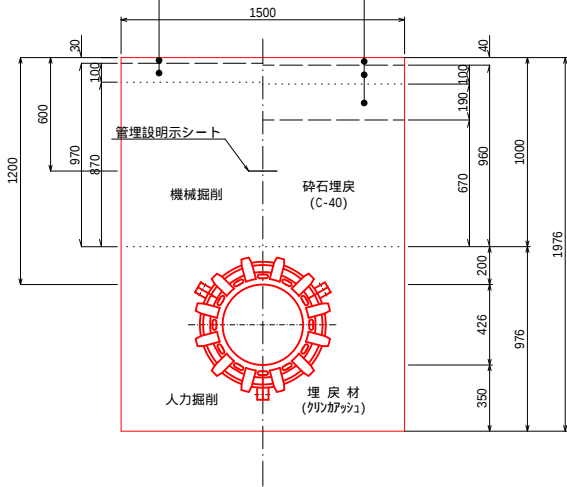


市道・舗装・継手部（耐震補強金具）・・・41箇所

| 車道及び歩道 | 管種    | 口径   | 土被り  | 機械掘削工    | 人力掘削工 | 埋戻材埋戻工 | 埋戻工切込砕石 | 掘削幅   | 掘削深度  | 管外径   | 管保護砂高 | 埋戻高   | 数量 |
|--------|-------|------|------|----------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|        |       |      | DP   | 0.20m3BH | m3    | m3     | m3      | m     | H     | d     | D     | E     |    |
| 車道部    | DIP・K | φ400 | 1.20 | 1.296    | 1.190 | 1.190  | 0.905   | 1.500 | 1.976 | 0.426 | 0.976 | 0.670 | 37 |
| 歩道部    | DIP・K | φ400 | 1.20 | 1.310    | 1.190 | 1.190  | 1.175   | 1.500 | 1.976 | 0.426 | 0.976 | 0.870 | 4  |


舗装取壊し及び路盤復旧は、本線数量にて計上

耐震継ぎ輪

平面図

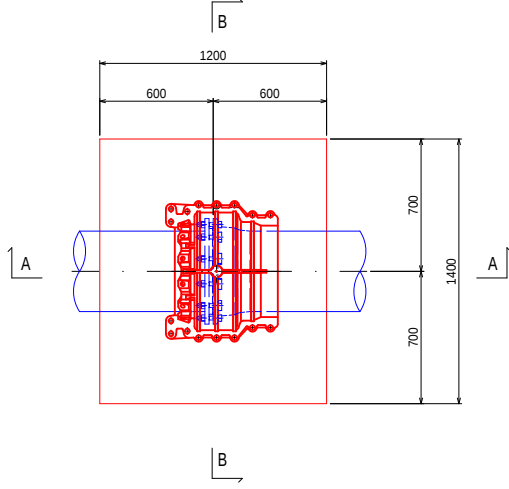


A-A断面

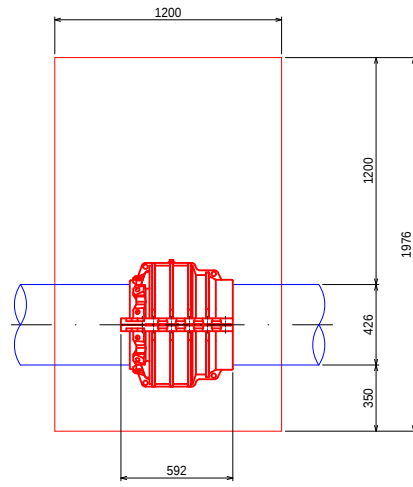

既設管控除分  
 $V=0.213 \times 0.213 \times 3.14 \times 1.20 = 0.171\text{m}^3$

B-B断面

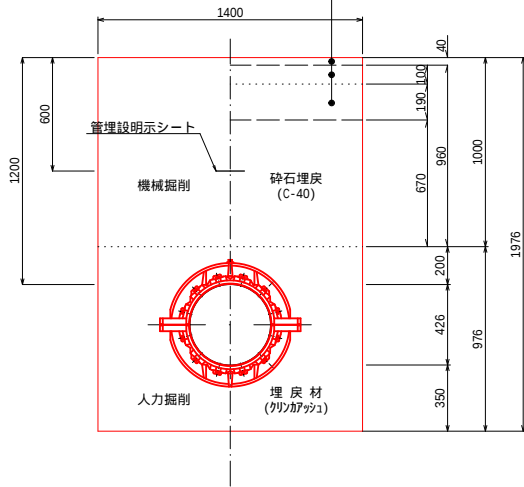


市道・舗装・継手部（耐震継ぎ輪）・・・12箇所

| 車道及び歩道 | 管種    | 口径   | 土被り  | 機械掘削工    | 人力掘削工 | 埋戻材埋戻工 | 埋戻工切込砕石 | 掘削幅   | 掘削深度  | 管外径   | 管保護砂高 | 埋戻高   | 数量 |
|--------|-------|------|------|----------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|        |       |      | DP   | 0.20m3BH | m3    | m3     | m3      | m     | H     | d     | D     | E     |    |
| 車道部    | DIP・K | φ400 | 1.20 | 1.613    | 1.469 | 1.469  | 1.126   | 1.400 | 1.976 | 0.426 | 0.976 | 0.670 | 12 |


舗装取壊し及び路盤復旧は、本線数量にて計上

|                                  |         |       |         |
|----------------------------------|---------|-------|---------|
| 令和 7年度 工事番号                      |         |       |         |
| 線 部 町 大字 大谷字中柴沢地内外<br>筋 南相馬市 原町区 |         |       |         |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事      |         |       |         |
| 耐震継手工詳細図                         |         |       |         |
| 縮尺                               | S=1:20  | 図面全   | 23 葉の17 |
| 測量                               |         | 年 月 日 | 主 任 技術者 |
| 設計                               | 株式会社 日建 | 年 月 日 | 管 理 技術者 |
| 南 相 馬 市                          |         |       |         |

## 水管橋（埋設配管）計画図

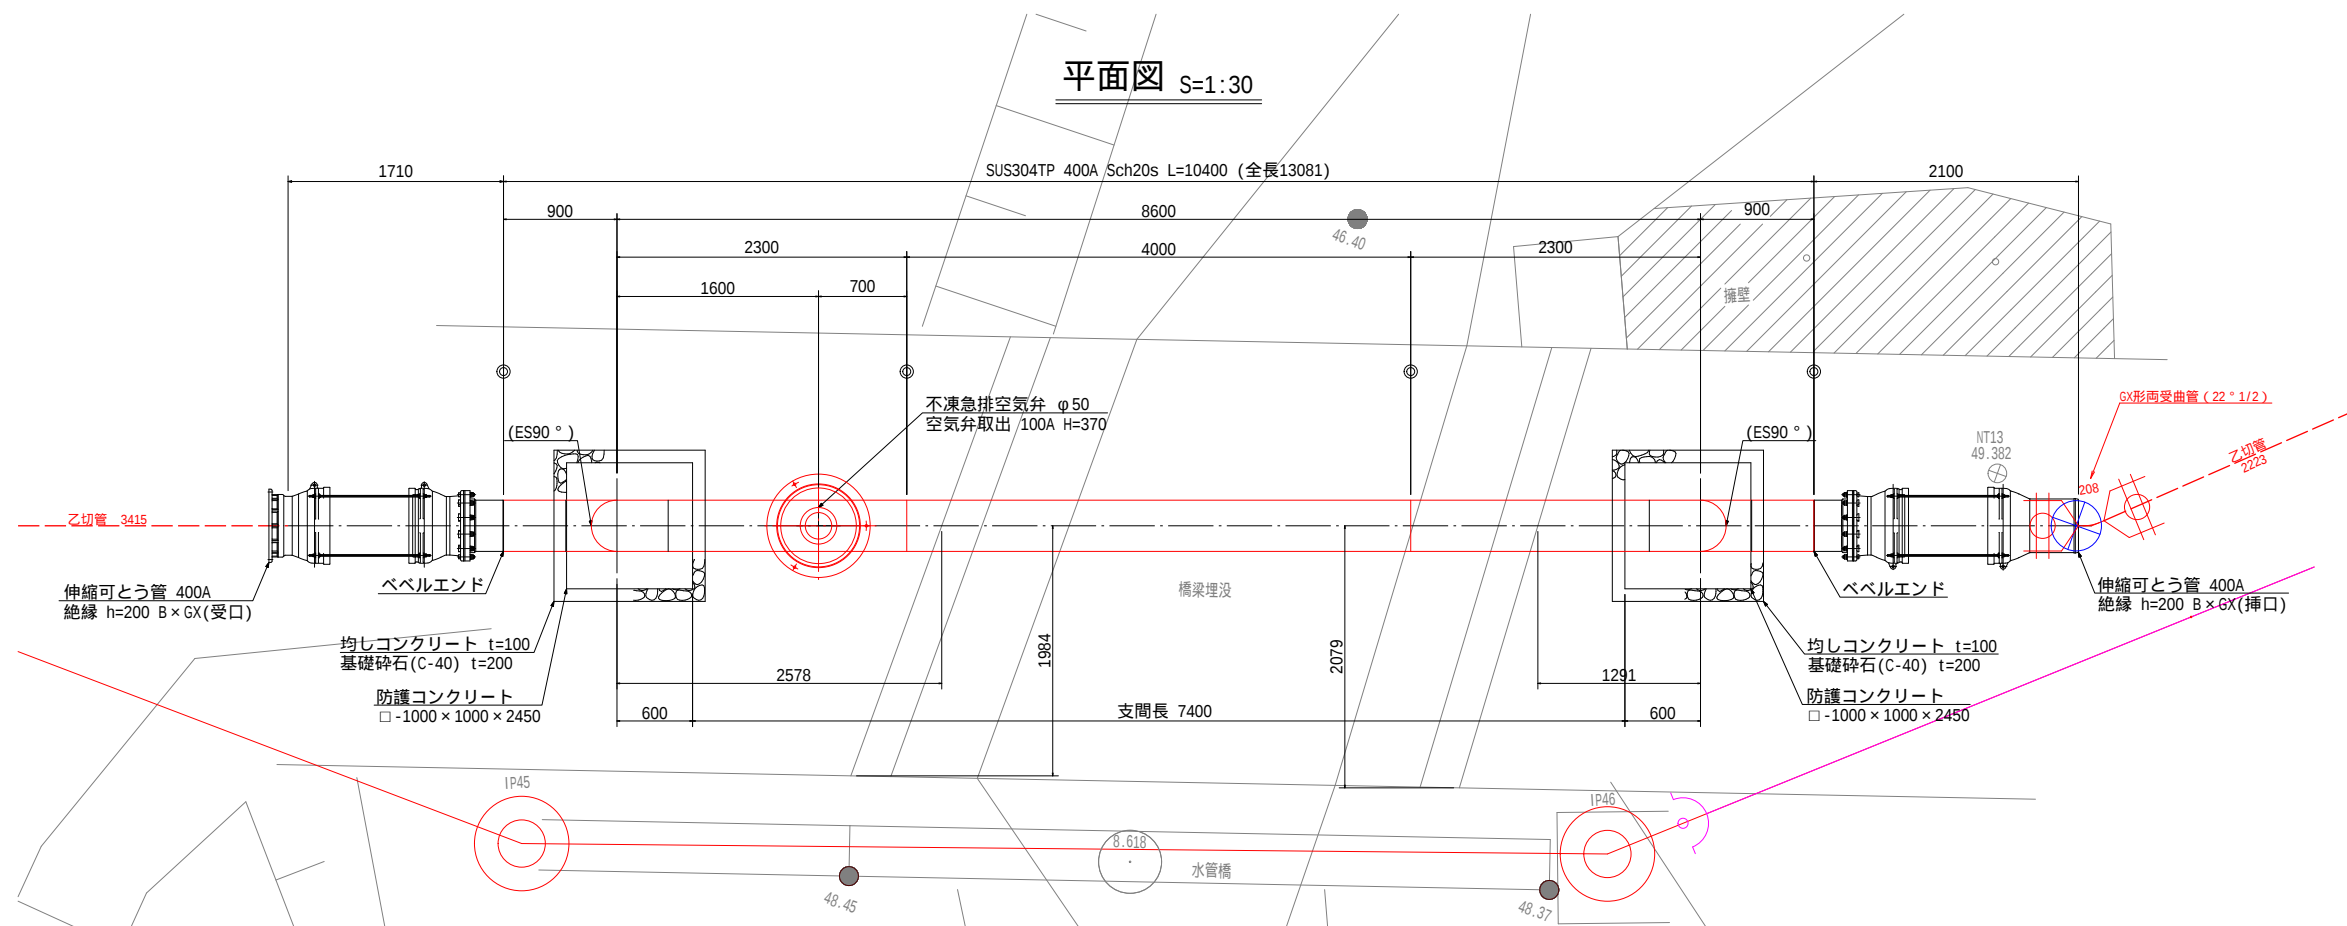


側面図 S=1:30

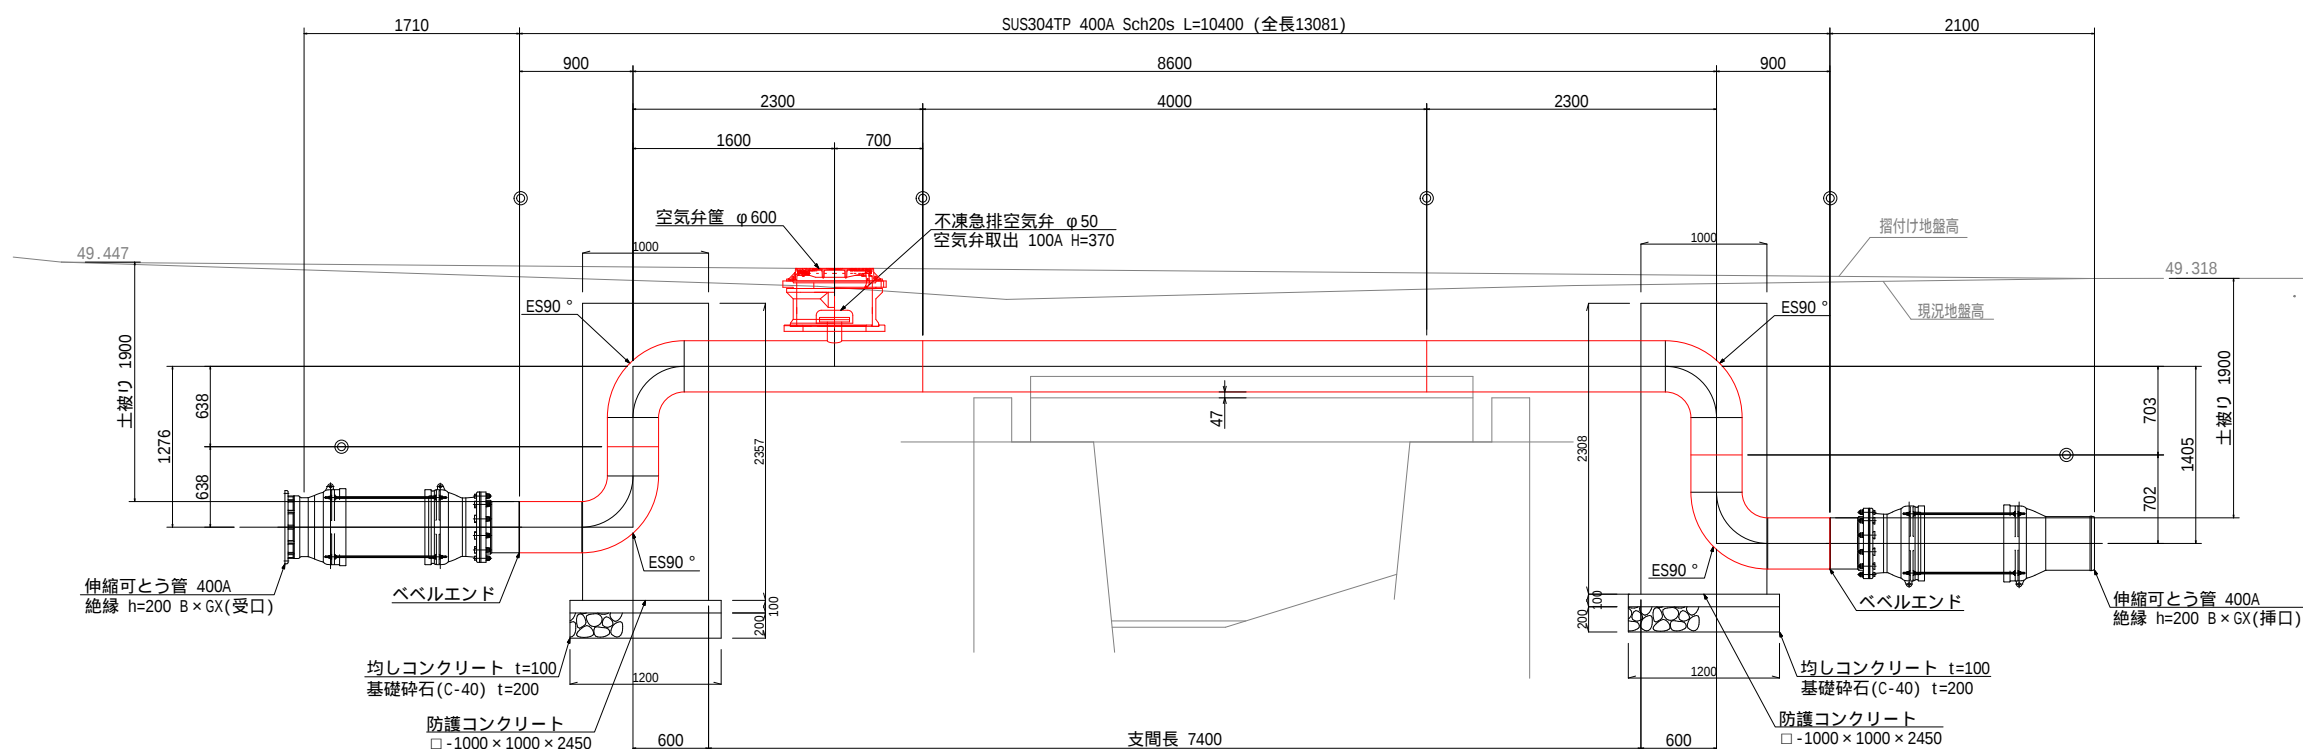

管梁詳細図 NO SCALE

通水管 SUS304TP 400A Sch20S (φ406.4×8.0t)  
内面 : 無塗装  
外面 : ポリウレタン被覆



### 凡例

◎：現場溶接箇所


注記

1. 製作は現地実測確認のうえ行うこととする。
2. 現場溶接箇所は溶接後にジョイントコートを施すこと。
3. 防護コンクリートは現場状況に合わせて施工する事。


|                             |           |          |       |              |
|-----------------------------|-----------|----------|-------|--------------|
| 令和 7年度 工事番号                 |           |          |       |              |
| 線<br>筋                      | 都<br>南相馬市 | 町<br>原町区 | 大字    | 大谷字中柴沢地内外    |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事 |           |          |       |              |
| 水管橋（埋設配管）計画図                |           |          |       |              |
| 縮尺                          | 図 示       |          | 図面全   | 23 葉の 13     |
| 測量                          |           |          | 年 月 日 | 主 任<br>技 術 者 |
| 設計                          | 株式会社 日建   |          | 年 月 日 | 管 理<br>技 術 者 |
| 南 相 馬 市                     |           |          |       |              |

空気弁筐用直壁 ( φ 600 )


S=1:10

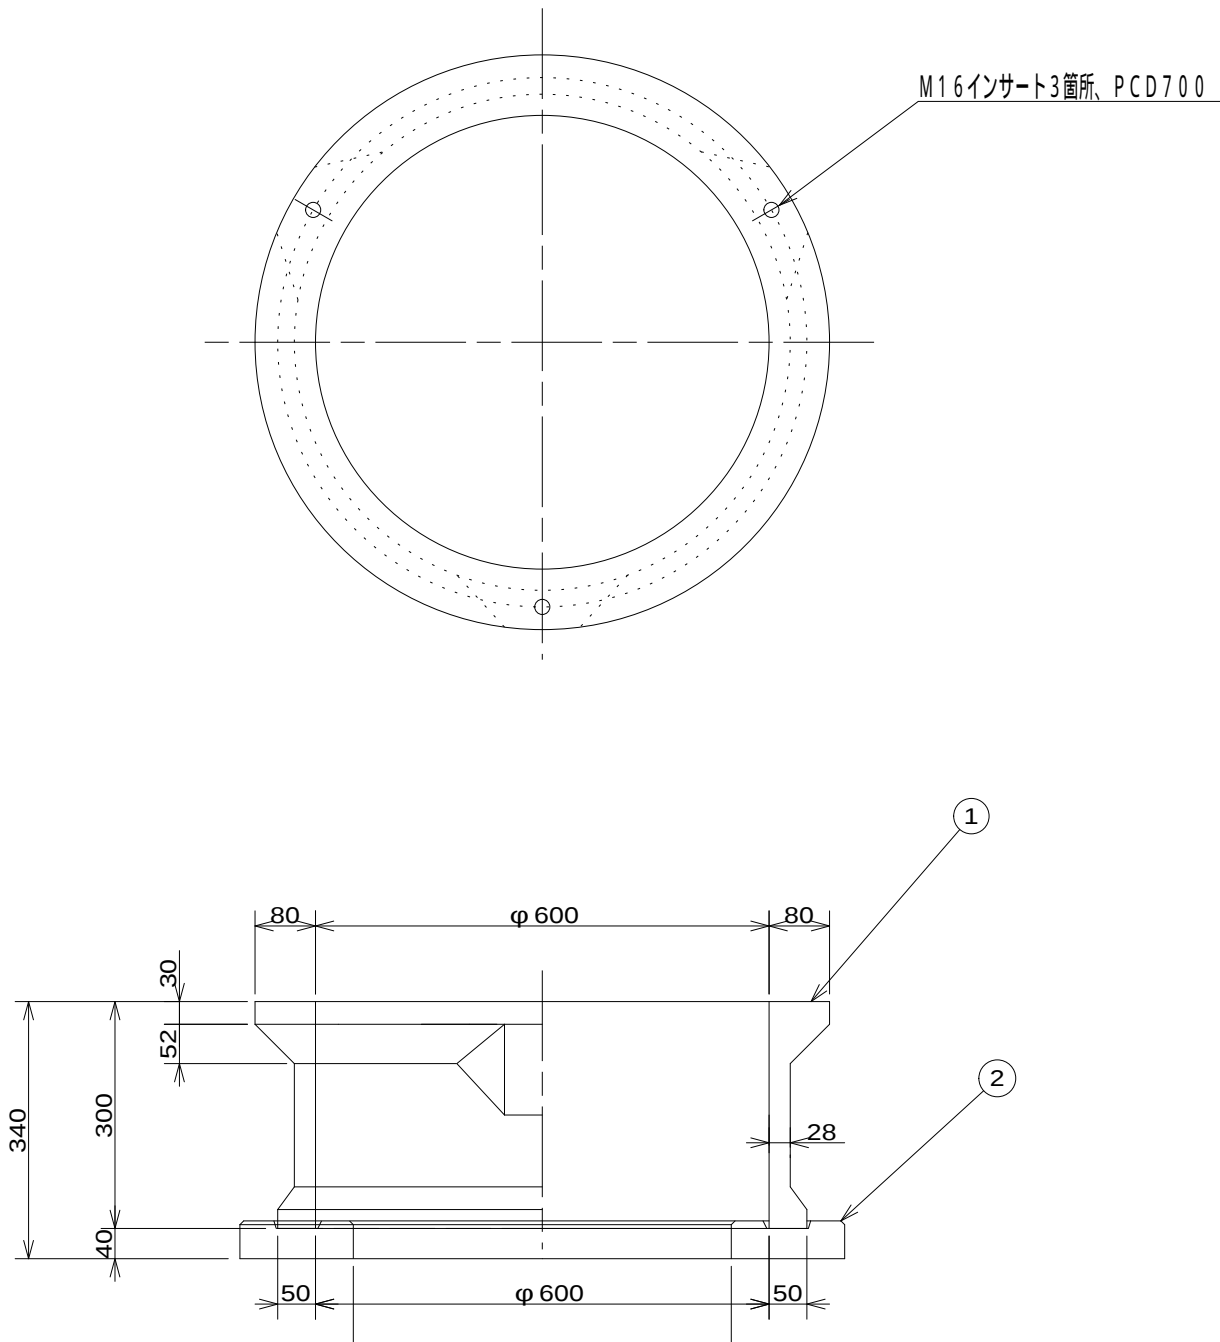

空気弁筐蓋 S=1:10

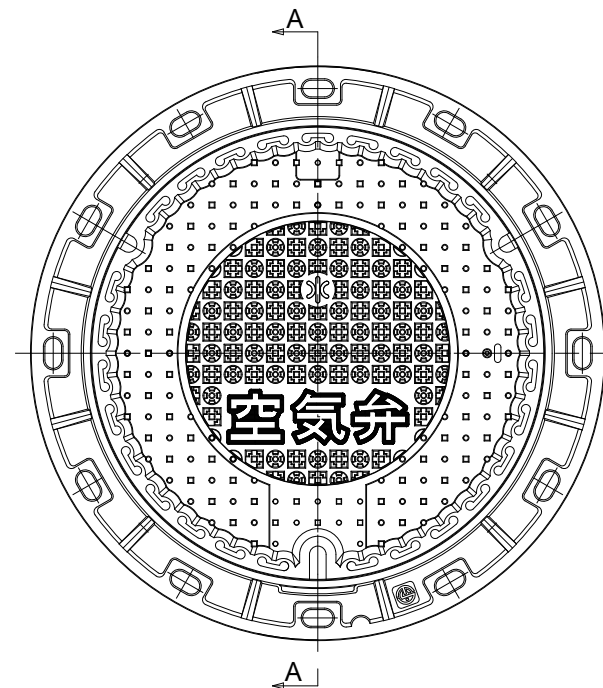

A - A 断面図

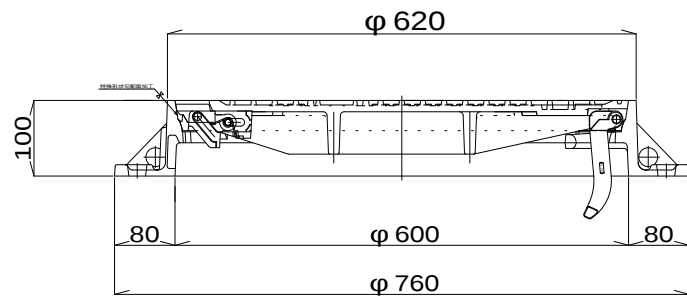


|                                  |         |            |              |
|----------------------------------|---------|------------|--------------|
| 令和 7 年度 工事番号                     |         |            |              |
| 緑 郡 町<br>筋 南相馬市 原町区 大字 大谷字中柴沢地内外 |         |            |              |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事      |         |            |              |
| 空気弁筐（水管橋）詳細図                     |         |            |              |
| 縮尺                               | 図 示     | 図面全        | 23 葉の 19     |
| 測量                               |         | 年 月 日      | 主 任<br>技 術 者 |
| 設計                               | 株式会社 日建 | R7 年 3 月 日 | 管 理<br>技 術 者 |
| 南 相 馬 市                          |         |            |              |

各種施設標準図


S = 1 : 10

空気弁設置図

平面図

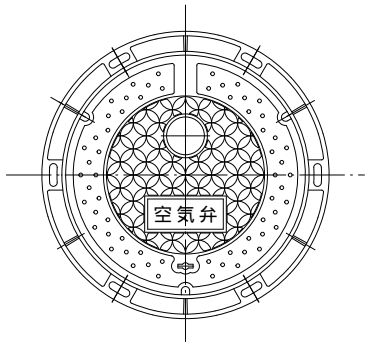


断面図

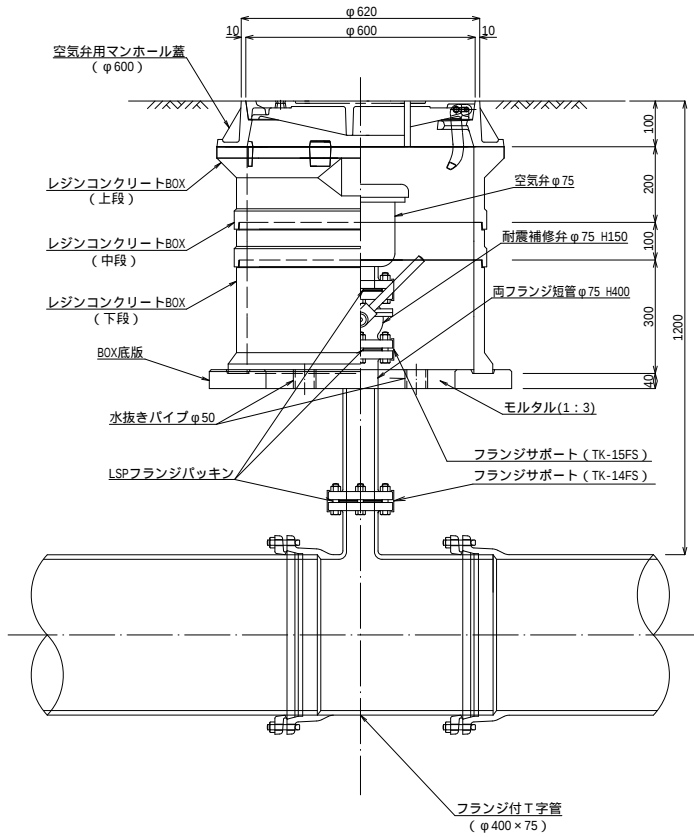


仕切弁設置図

平面図



断面図

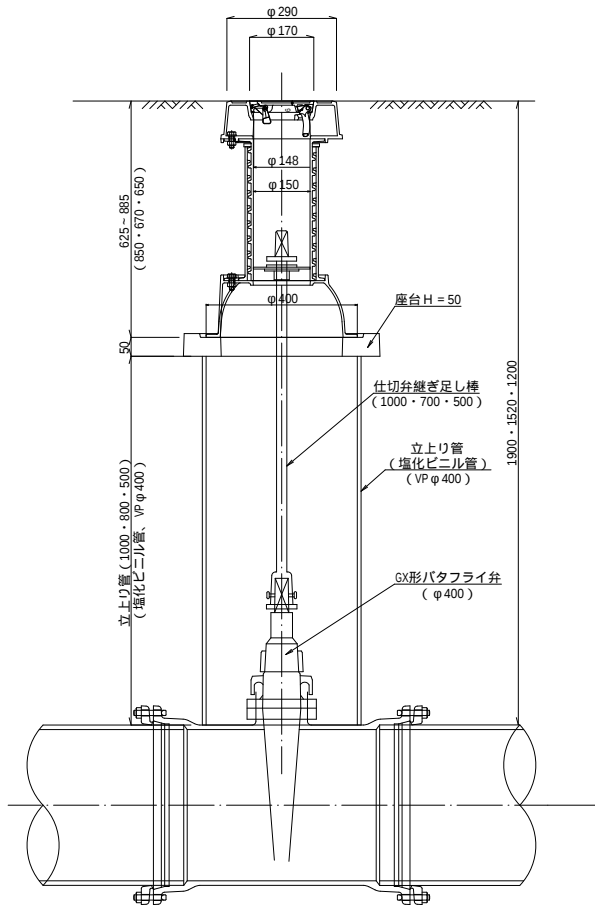


- 立上り管長さに応じ仕切弁継ぎ足し棒を設置する。
- ・立上り管長さ L=500は、仕切弁継ぎ足し棒 L=500を設置する。
  - ・立上り管長さ L=800は、仕切弁継ぎ足し棒 L=700を設置する。
  - ・立上り管長さ L=1000は、仕切弁継ぎ足し棒 L=1000を設置する。

|                                  |         |              |              |
|----------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 令和 7年度 工事番号                      |         |              |              |
| 緑 都 町<br>筋 南相馬市 原町区 大字 大谷字中柴沢地内外 |         |              |              |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事      |         |              |              |
| 各種施設標準図                          |         |              |              |
| 縮尺                               | 図 示     | 図面全 23 葉の 20 |              |
| 測量                               |         | 年 月 日        | 主 任<br>技 術 者 |
| 設計                               | 株式会社 日建 | 年 月 日        | 管 理<br>技 術 者 |
| 南 相 馬 市                          |         |              |              |


流量計室詳細図（1号マンホール）

S = 1 : 20


平面図

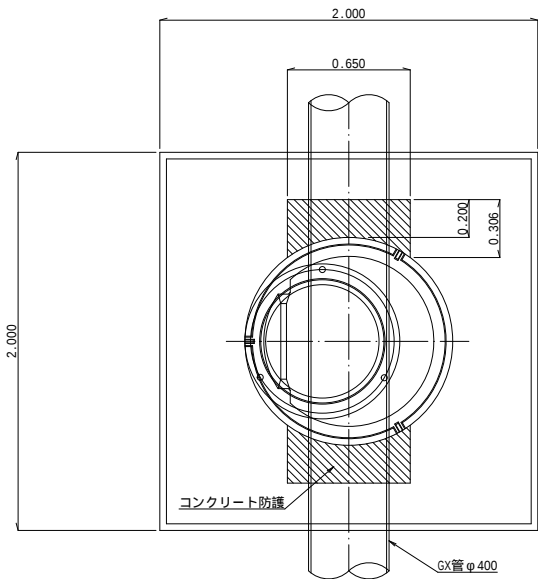


マンホール蓋



横断面図

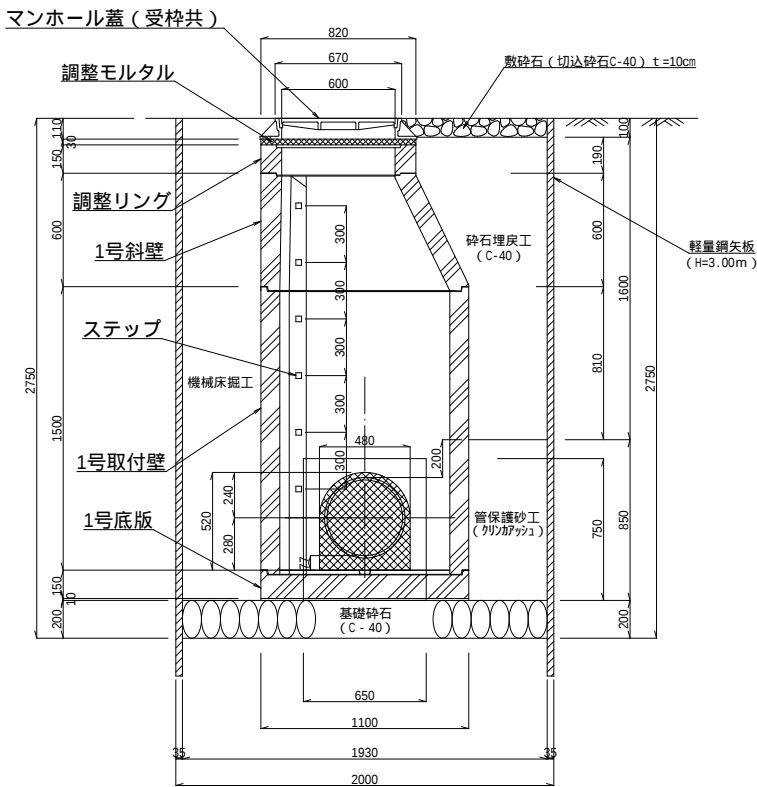

縦断面図

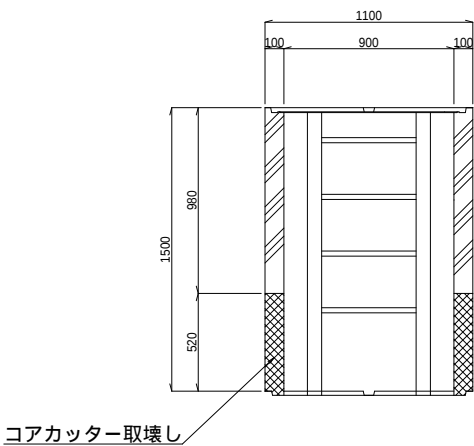

数量表

|           |                    |                                                                                             | (1ヶ所当たり)            |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 工種        | 形状                 | 算式                                                                                          | 数量                  |
| 基礎砕石      | C-40               | $2.00 \times 2.00 \times 0.20 = 0.80 \text{ m}^3$                                           | 0.80 m <sup>3</sup> |
| コンクリート防護工 | コンクリート (18-8-4088) | $0.65 \times 0.75 \times (0.20 + 0.306) \times 1/2 \times 2 = 0.25 \text{ m}^3$             | 0.25 m <sup>3</sup> |
| コンクリート防護工 | 型枠 (小型構造物)         | $(0.306 \times 2 + 0.65) \times 0.75 = 0.95 \text{ m}^2$                                    | 0.95 m <sup>2</sup> |
| コアカッター取壊し | t=10cm             | $(0.785 \times 0.48 \times 0.48 \times 1/2 + 0.48 \times 0.28) \times 2 = 0.45 \text{ m}^2$ | 0.45 m <sup>2</sup> |
| コンクリート運搬  | 鉄筋構造物              | $0.45 \text{ m}^2 \times 0.10 = 0.045 \text{ m}^3$                                          | 0.05 m <sup>3</sup> |
| コンクリート処分  | 鉄筋構造物              | $0.045 \text{ m}^3 \times 2.50 \text{ t/m}^3$                                               | 0.11 t              |

資材


|        |                     |      | (1ヶ所当たり) |
|--------|---------------------|------|----------|
| 種別     | 項目                  | 数量   |          |
| マンホール蓋 | 受枠共 φ600、t=110mm    | 1 個  |          |
| 調整リング  | φ600、H=150mm        | 1 個  |          |
| 1号斜壁   | φ600-900、H=600mm    | 1 個  |          |
| 1号取付壁  | φ900、H=1500mm       | 1 個  |          |
| 1号底板   | φ900、H=150mm        | 1 個  |          |
| 調整モルタル | 20mm～40mmまで、1.0袋/ヶ所 | 1 ヶ所 |          |

|                                  |         |       |           |
|----------------------------------|---------|-------|-----------|
| 令和 7年度 工事番号                      |         |       |           |
| 線 部 町<br>筋 南相馬市 原町区 大字 大谷字中柴沢地内外 |         |       |           |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事      |         |       |           |
| 流量計室詳細図                          |         |       |           |
| 縮尺                               | S=1:20  | 図面全   | 23 葉の21   |
| 測量                               |         | 年 月 日 | 主 任 技 術 者 |
| 設計                               | 株式会社 日建 | 年 月 日 | 管 理 技 術 者 |
| 南 相 馬 市                          |         |       |           |

平 面 図


S=1 : 200

所在：南相馬市原町区大谷字中柴沢 地内外  
（南相馬市原町区信田沢字関ノ内 地内）

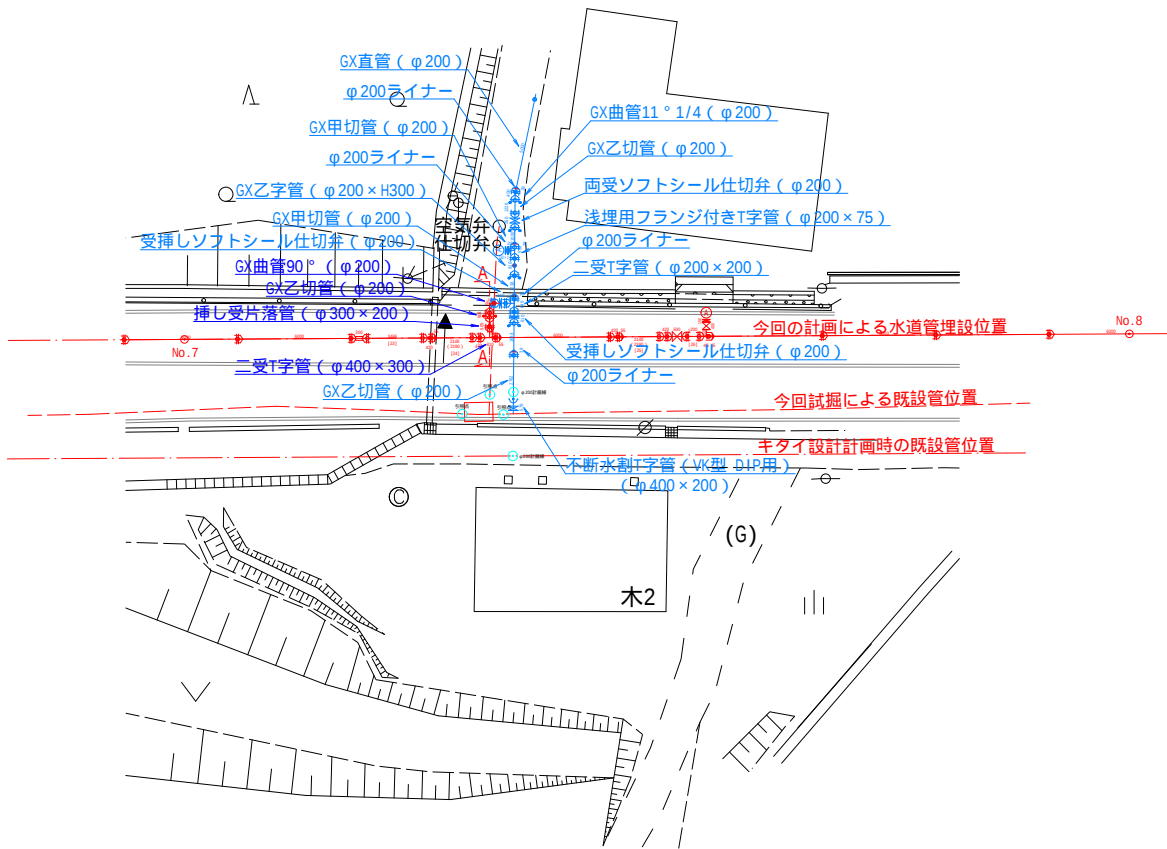


A - A 断面

S=1 : 50

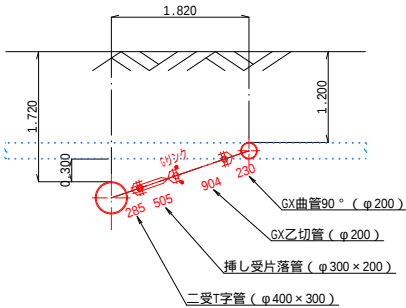

|                             |         |             |           |  |
|-----------------------------|---------|-------------|-----------|--|
| 令和 7年度 工事番号                 |         |             |           |  |
| 線 筋 南相馬市 原町区 大字 大谷字中柴沢地内外   |         |             |           |  |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事 |         |             |           |  |
| 分岐配水管詳細図                    |         |             |           |  |
| 縮尺                          | 図 示     | 図面全 23 葉の22 |           |  |
| 測量                          |         | 年 月 日       | 主 任 技 術 者 |  |
| 設計                          | 株式会社 日建 | 年 月 日       | 管 理 技 術 者 |  |
| 南 相 馬 市                     |         |             |           |  |

S=Free

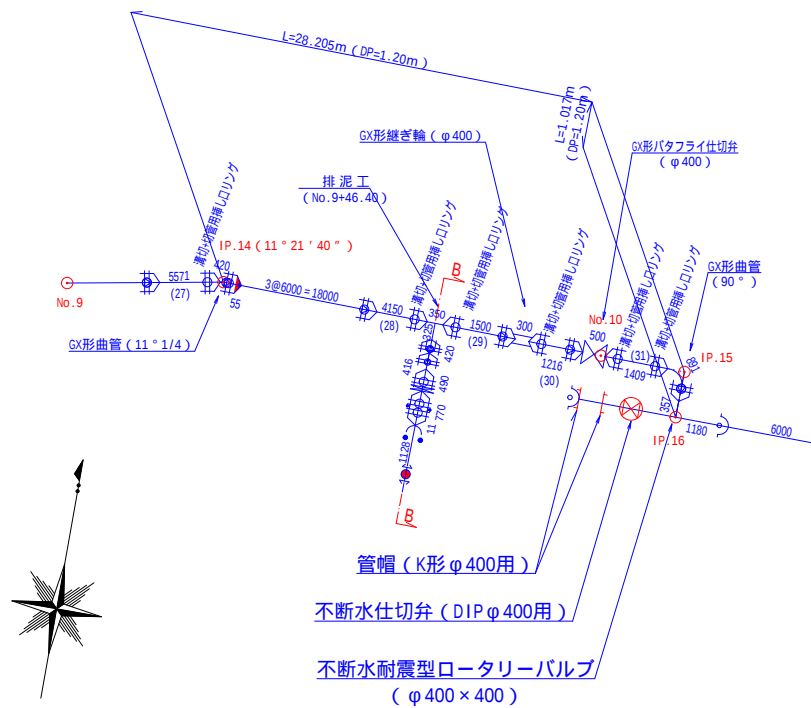

S=1:30


$A = (4.20 + 1.95) \times 0.20 \times 2 = 2.46\text{m}^2$

型枠工

$A = 1.40 \times 0.663 \times 2 + (1.00 \times 0.663 - 0.143/2) \times 2 = 3.04\text{m}^2$

型枠工

B - B 断面图

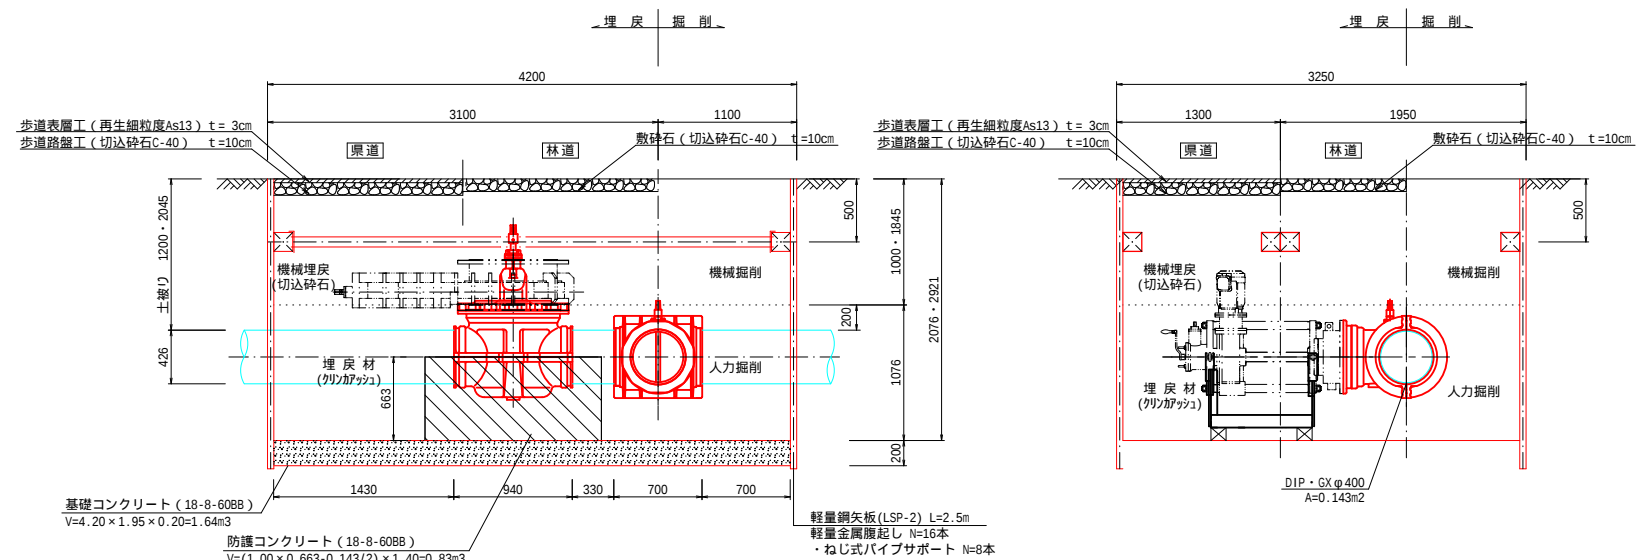

| 不 断 水 工 土 工 |        |      |          |        |                   |              |           |          |            |          | (1箇所当り) |             |
|-------------|--------|------|----------|--------|-------------------|--------------|-----------|----------|------------|----------|---------|-------------|
| 管 種         | 口 径    | 土被り  | 機械掘削工    | 人力掘削工  | 埋戻材埋戻工<br>(リリガツツ) | 埋戻工<br>(発生土) | 掘削深度<br>H | 管外径<br>d | 管保護砂高<br>D | 埋戻高<br>E | 備 考     |             |
|             |        | DP   | 0.20m3BH |        |                   |              |           |          |            |          |         |             |
| 林道          | D1P・GX | φ400 | 2.045    | 19.428 | 10.731            | 10.731       | 18.375    | 3.121    | 0.426      | 1.076    | 1.845   | ANO.0～AIP.2 |
| 県道歩道        | D1P・GX | φ400 | 1.200    | 10.530 | 10.731            | 10.731       | 9.161     | 2.276    | 0.426      | 1.076    | 1.000   | NO.10～IP.16 |

|                             |     |              |         |
|-----------------------------|-----|--------------|---------|
| 令和 7 年度                     |     | 工事番号         |         |
| 福島県 南相馬市 原町区大谷字中柴沢 地内外      |     |              |         |
| 重要給水施設配水管耐震化事業管路耐震化（大谷地区）工事 |     |              |         |
| 不断水工図                       |     |              |         |
| 縮 尺                         | 図 示 | 図 面 番 号      | 23 / 23 |
| 測 量                         |     | 主 任<br>技 術 者 |         |
| 設 計                         |     | 管 理<br>技 術 者 |         |
| 南 相 馬 市                     |     |              |         |

## 採用単価表(物価資料比較表)

建設物価: No. 1,324

6 月号

積算資料: No. 1,534

6 月号

| 番号 | 登録番号    | 名 称 ・ 規 格                                     | 単位 | 県単・特別<br>調査・見積  | 建設物価 | 積算資料 | 採 用 値     | 採用種別 | 掲載頁 | 規格・詳細記載項目 | 摘 要 |
|----|---------|-----------------------------------------------|----|-----------------|------|------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| 1  | F100001 | GX型ダクタイル鋳鉄管<br>φ400 S種 有効長6m 内面エポキシライニング      | 本  | 見積<br>282,880   |      |      | 282,880   |      |     |           |     |
| 2  | F100002 | GX型ダクタイル鋳鉄管(切管用)<br>φ400 1種 有効長6m 内面エポキシライニング | 本  | 見積<br>318,430   |      |      | 318,430   |      |     |           |     |
| 3  | F100003 | GX型片受曲管<br>φ400×5° 5/8                        | 個  | 見積<br>117,260   |      |      | 117,260   |      |     |           |     |
| 4  | F100004 | GX型片受曲管<br>φ400×11° 1/4                       | 個  | 見積<br>122,670   |      |      | 122,670   |      |     |           |     |
| 5  | F100005 | GX型片受曲管<br>φ400×22° 1/2                       | 個  | 見積<br>132,350   |      |      | 132,350   |      |     |           |     |
| 6  | F100006 | GX型両受曲管<br>φ400×22° 1/2                       | 個  | 見積<br>172,350   |      |      | 172,350   |      |     |           |     |
| 7  | F100007 | GX型片受曲管<br>φ400×45°                           | 個  | 見積<br>152,670   |      |      | 152,670   |      |     |           |     |
| 8  | F100009 | GX型片受曲管<br>φ400×90°                           | 個  | 見積<br>214,170   |      |      | 214,170   |      |     |           |     |
| 9  | F100010 | GX型両受バタフライ弁<br>φ400 10k                       | 個  | 見積<br>3,182,590 |      |      | 3,182,590 |      |     |           |     |
| 10 | F200001 | GX型F付T字管<br>φ400×75                           | 個  | 見積<br>163,410   |      |      | 163,410   |      |     |           |     |
| 11 | F100011 | GX型二受T字管<br>φ400×300                          | 個  | 見積<br>225,510   |      |      | 225,510   |      |     |           |     |
| 12 | F100013 | GX型排水T字管<br>φ400×150                          | 個  | 見積<br>258,540   |      |      | 258,540   |      |     |           |     |
| 13 | F100036 | GX継輪<br>φ400                                  | 個  | 見積<br>182,350   |      |      | 182,350   |      |     |           |     |
| 14 | F100037 | K型管帽<br>φ400 特殊押輪込み                           | 個  | 見積<br>270,970   |      |      | 270,970   |      |     |           |     |
| 15 | F100015 | GXライナー<br>φ400                                | 個  | 見積<br>40,750    |      |      | 40,750    |      |     |           |     |
| 16 | F100016 | 溝切+切管用挿しロリング<br>φ400                          | 組  | 見積<br>19,750    |      |      | 19,750    |      |     |           |     |
| 17 | F100017 | GX接合部品<br>φ400                                | 組  | 見積<br>25,320    |      |      | 25,320    |      |     |           |     |
| 18 | F000006 | 埋設マーカー<br>本管用(青)                              | 本  | 見積<br>2,100     |      |      | 2,100     |      |     |           |     |
| 19 | F900001 | 硬質塩化ビニール管<br>φ400 L=4.0m                      | 本  | 見積<br>39,350    |      |      | 39,350    |      |     |           |     |
| 20 | F100022 | GX型片落管<br>挿し受 φ300×φ200                       | 個  | 見積<br>88,840    |      |      | 88,840    |      |     |           |     |
| 21 | F100018 | GX接合部品<br>φ300                                | 組  | 見積<br>15,400    |      |      | 15,400    |      |     |           |     |
| 22 | F200002 | 急排式空気弁<br>φ75 7.5k 内外面粉体                      | 基  | 見積<br>151,300   |      |      | 151,300   |      |     |           |     |

## 採用単価表(物価資料比較表)

建設物価: No. 1,324

6 月号

積算資料: No. 1,534

6 月号

| 番号 | 登録番号     | 名 称 ・ 規 格                                   | 単位 | 県単・特別<br>調査・見積  | 建設物価 | 積算資料 | 採 用 値     | 採用種別 | 掲載頁 | 規格・詳細記載項目 | 摘 要 |
|----|----------|---------------------------------------------|----|-----------------|------|------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| 23 | F000007  | 耐震式ボール補修弁<br>φ75 7.5k RF                    | 個  | 見積<br>107,200   |      |      | 107,200   |      |     |           |     |
| 24 | F200004  | 両フランジ短管<br>φ75×400L                         | 個  | 見積<br>16,100    |      |      | 16,100    |      |     |           |     |
| 25 | F000008  | フランジ継手部補修金具<br>φ75                          | 組  | 見積<br>25,080    |      |      | 25,080    |      |     |           |     |
| 26 | F000009  | 補修弁用フランジ継手部補修金具<br>φ75                      | 組  | 見積<br>51,600    |      |      | 51,600    |      |     |           |     |
| 27 | F100031  | GX型片落管<br>挿し受 φ150×φ100                     | 個  | 見積<br>33,920    |      |      | 33,920    |      |     |           |     |
| 28 | F100032  | GX型ソフトシール仕切弁<br>受挿 7.5k                     | 個  | 見積<br>157,700   |      |      | 157,700   |      |     |           |     |
| 29 | F100034  | GX接合部品<br>φ100                              | 組  | 見積<br>4,815     |      |      | 4,815     |      |     |           |     |
| 30 | F100035  | GX接合部品<br>φ150                              | 組  | 見積<br>6,785     |      |      | 6,785     |      |     |           |     |
| 31 | F100030  | Gリンク<br>φ100                                | 組  | 見積<br>20,075    |      |      | 20,075    |      |     |           |     |
| 32 | F10001   | 耐震継ぎ輪<br>φ400 離脱防止性能:3DkN                   | 組  | 見積<br>1,350,000 |      |      | 1,350,000 |      |     |           |     |
| 33 | F10002   | 耐震補強金具<br>φ400 離脱防止性能:3DkN                  | 組  | 見積<br>335,000   |      |      | 335,000   |      |     |           |     |
| 34 | F10003   | フランジサポート<br>φ400 3DkN/cm3 SUSB/Nセット         | 個  | 見積<br>297,760   |      |      | 297,760   |      |     |           |     |
| 35 | F10004   | フランジサポート<br>φ75 3DkN/cm3 SUSB/Nセット          | 個  | 見積<br>25,180    |      |      | 25,180    |      |     |           |     |
| 36 | F10005   | 補修弁用フランジサポート<br>φ75 3DkN/cm3 SUSB/Nセット      | 個  | 見積<br>51,600    |      |      | 51,600    |      |     |           |     |
| 37 | F400001  | 鋳鉄管用ロータリーバルブ<br>φ400×400 NS受口付              | 基  | 見積<br>2,134,220 |      |      | 2,134,220 |      |     |           |     |
| 38 | F40001   | 不断水挿入型ソフトシール弁<br>φ400 DIP用                  | 基  | 見積<br>4,771,000 |      |      | 4,771,000 |      |     |           |     |
| 39 | F400002  | ロータリーバルブ設置工<br>φ400×400                     | 箇所 | 見積<br>549,600   |      |      | 549,600   |      |     | (労務)      |     |
| 40 | F40002   | 不断水ソフトシール弁施工費<br>φ400 DIP 昼間施工              | 箇所 | 見積<br>1,549,000 |      |      | 1,549,000 |      |     | (労務)      |     |
| 41 | F300001  | 両B曲管<br>400A×900L×90° ×638L                 | 基  | 見積<br>1,319,900 |      |      | 1,319,900 |      |     |           |     |
| 42 | F3000011 | 両B曲管(取出付)<br>400A×100A×638L×90° ×2300L×370H | 基  | 見積<br>2,029,400 |      |      | 2,029,400 |      |     |           |     |
| 43 | F300002  | 両B直管<br>400A×4000L                          | 基  | 見積<br>1,797,400 |      |      | 1,797,400 |      |     |           |     |
| 44 | F300003  | 両B曲管<br>400A×2300L×90° ×703L                | 基  | 見積<br>1,945,100 |      |      | 1,945,100 |      |     |           |     |

## 採用単価表(物価資料比較表)

建設物価: No. 1,324

6 月号

積算資料: No. 1,534

6 月号

| 番号 | 登録番号     | 名 称 ・ 規 格                                       | 単位  | 県単・特別<br>調査・見積  | 建設物価 | 積算資料 | 採 用 値     | 採用種別 | 掲載頁                | 規格・詳細記載項目 | 摘 要 |
|----|----------|-------------------------------------------------|-----|-----------------|------|------|-----------|------|--------------------|-----------|-----|
| 45 | F3000031 | 両B曲管<br>400A×703L×90° ×900L                     | 基   | 見積<br>1,349,800 |      |      | 1,349,800 |      |                    |           |     |
| 46 | F300004  | 不凍急排空気弁<br>φ50                                  | 基   | 見積<br>231,000   |      |      | 231,000   |      |                    |           |     |
| 47 | F300005  | 耐震絶縁継手付伸縮可とう管<br>φ400 h=200(GX受口×SUSベベル) タイロッド付 | 基   | 見積<br>3,735,000 |      |      | 3,735,000 |      |                    |           |     |
| 48 | F300006  | 耐震絶縁継手付伸縮可とう管<br>φ400 h=200(GX挿口×SUSベベル) タイロッド付 | 基   | 見積<br>3,546,000 |      |      | 3,546,000 |      |                    |           |     |
| 49 | F300007  | ジョイントコート<br>400A用                               | 基   | 見積<br>17,500    |      |      | 17,500    |      |                    |           |     |
| 50 | F300011  | 荷おろし工                                           | 式   | 見積<br>26,500    |      |      | 26,500    |      |                    | (労務)      |     |
| 51 | F300012  | 地組工<br>φ400                                     | 式   | 見積<br>376,000   |      |      | 376,000   |      |                    | (労務)      |     |
| 52 | F300013  | 架設工<br>φ400                                     | 式   | 見積<br>700,000   |      |      | 700,000   |      |                    | (労務)      |     |
| 53 | F300014  | ステンレス溶接工<br>φ400A (t=8.0mm)                     | 口   | 見積<br>274,500   |      |      | 274,500   |      |                    | (労務)      |     |
| 54 | F300015  | 空気弁設置工<br>φ50                                   | 口   | 見積<br>7,700     |      |      | 7,700     |      |                    | (労務)      |     |
| 55 | F100039  | フランジ継手工(7.5k)<br>A100用                          | 箇所  | 見積<br>3,100     |      |      | 3,100     |      |                    | (労務)      |     |
| 56 | F300016  | 伸縮可とう管設置工<br>φ400 h=2200                        | 箇所  | 見積<br>18,700    |      |      | 18,700    |      |                    | (労務)      |     |
| 57 | F300017  | ジョイントコート工(労務)<br>400A用                          | 箇所  | 見積<br>18,700    |      |      | 18,700    |      |                    | (労務)      |     |
| 58 | F300018  | X線検査工                                           | 日   | 見積<br>194,800   |      |      | 194,800   |      |                    | (労務)      |     |
| 59 | TG225    | マンホール 調整リング<br>H150 600×150                     | 個   | 県単<br>—         |      |      | —         |      |                    |           |     |
| 60 | TG148    | マンホール(ステップ垂直型)斜壁塊<br>900B 900×600               | 個   | 県単<br>—         |      |      | —         |      |                    |           |     |
| 61 | TG128    | マンホール(ステップ垂直型)直壁塊<br>900B 900×600               | 個   | 県単<br>—         |      |      | —         |      |                    |           |     |
| 62 | TG129    | マンホール(ステップ垂直型)直壁塊<br>900C 900×900               | 個   | 県単<br>—         |      |      | —         |      |                    |           |     |
| 63 | TG216    | マンホール 床版<br>φ1120×150                           | 個   | 県単<br>—         |      |      | —         |      |                    |           |     |
| 64 | F91001   | 軽量鋼矢板(賃料)<br>LSP1～3形 180日以内                     | t・日 |                 | —    | —    |           |      | 建P. 810<br>積P. 286 |           |     |
| 65 | F31101   | 軽量鋼矢板(整備費)                                      | t   |                 | —    | —    |           |      | 建P. 810<br>積P. 286 |           |     |
| 66 | F31002   | 軽量金属腹起し材(基本料)<br>W110～120×H120～130×L4000        | 本   |                 | —    | —    |           |      | 建P. 819<br>積P. 297 |           |     |

採用單價表(物價資料比較表)

建設物価: No. 1,324

6 月号

積算資料: No. 1,534

6 月号

[illegible]