


放射線量測定結果 S=1/1,000

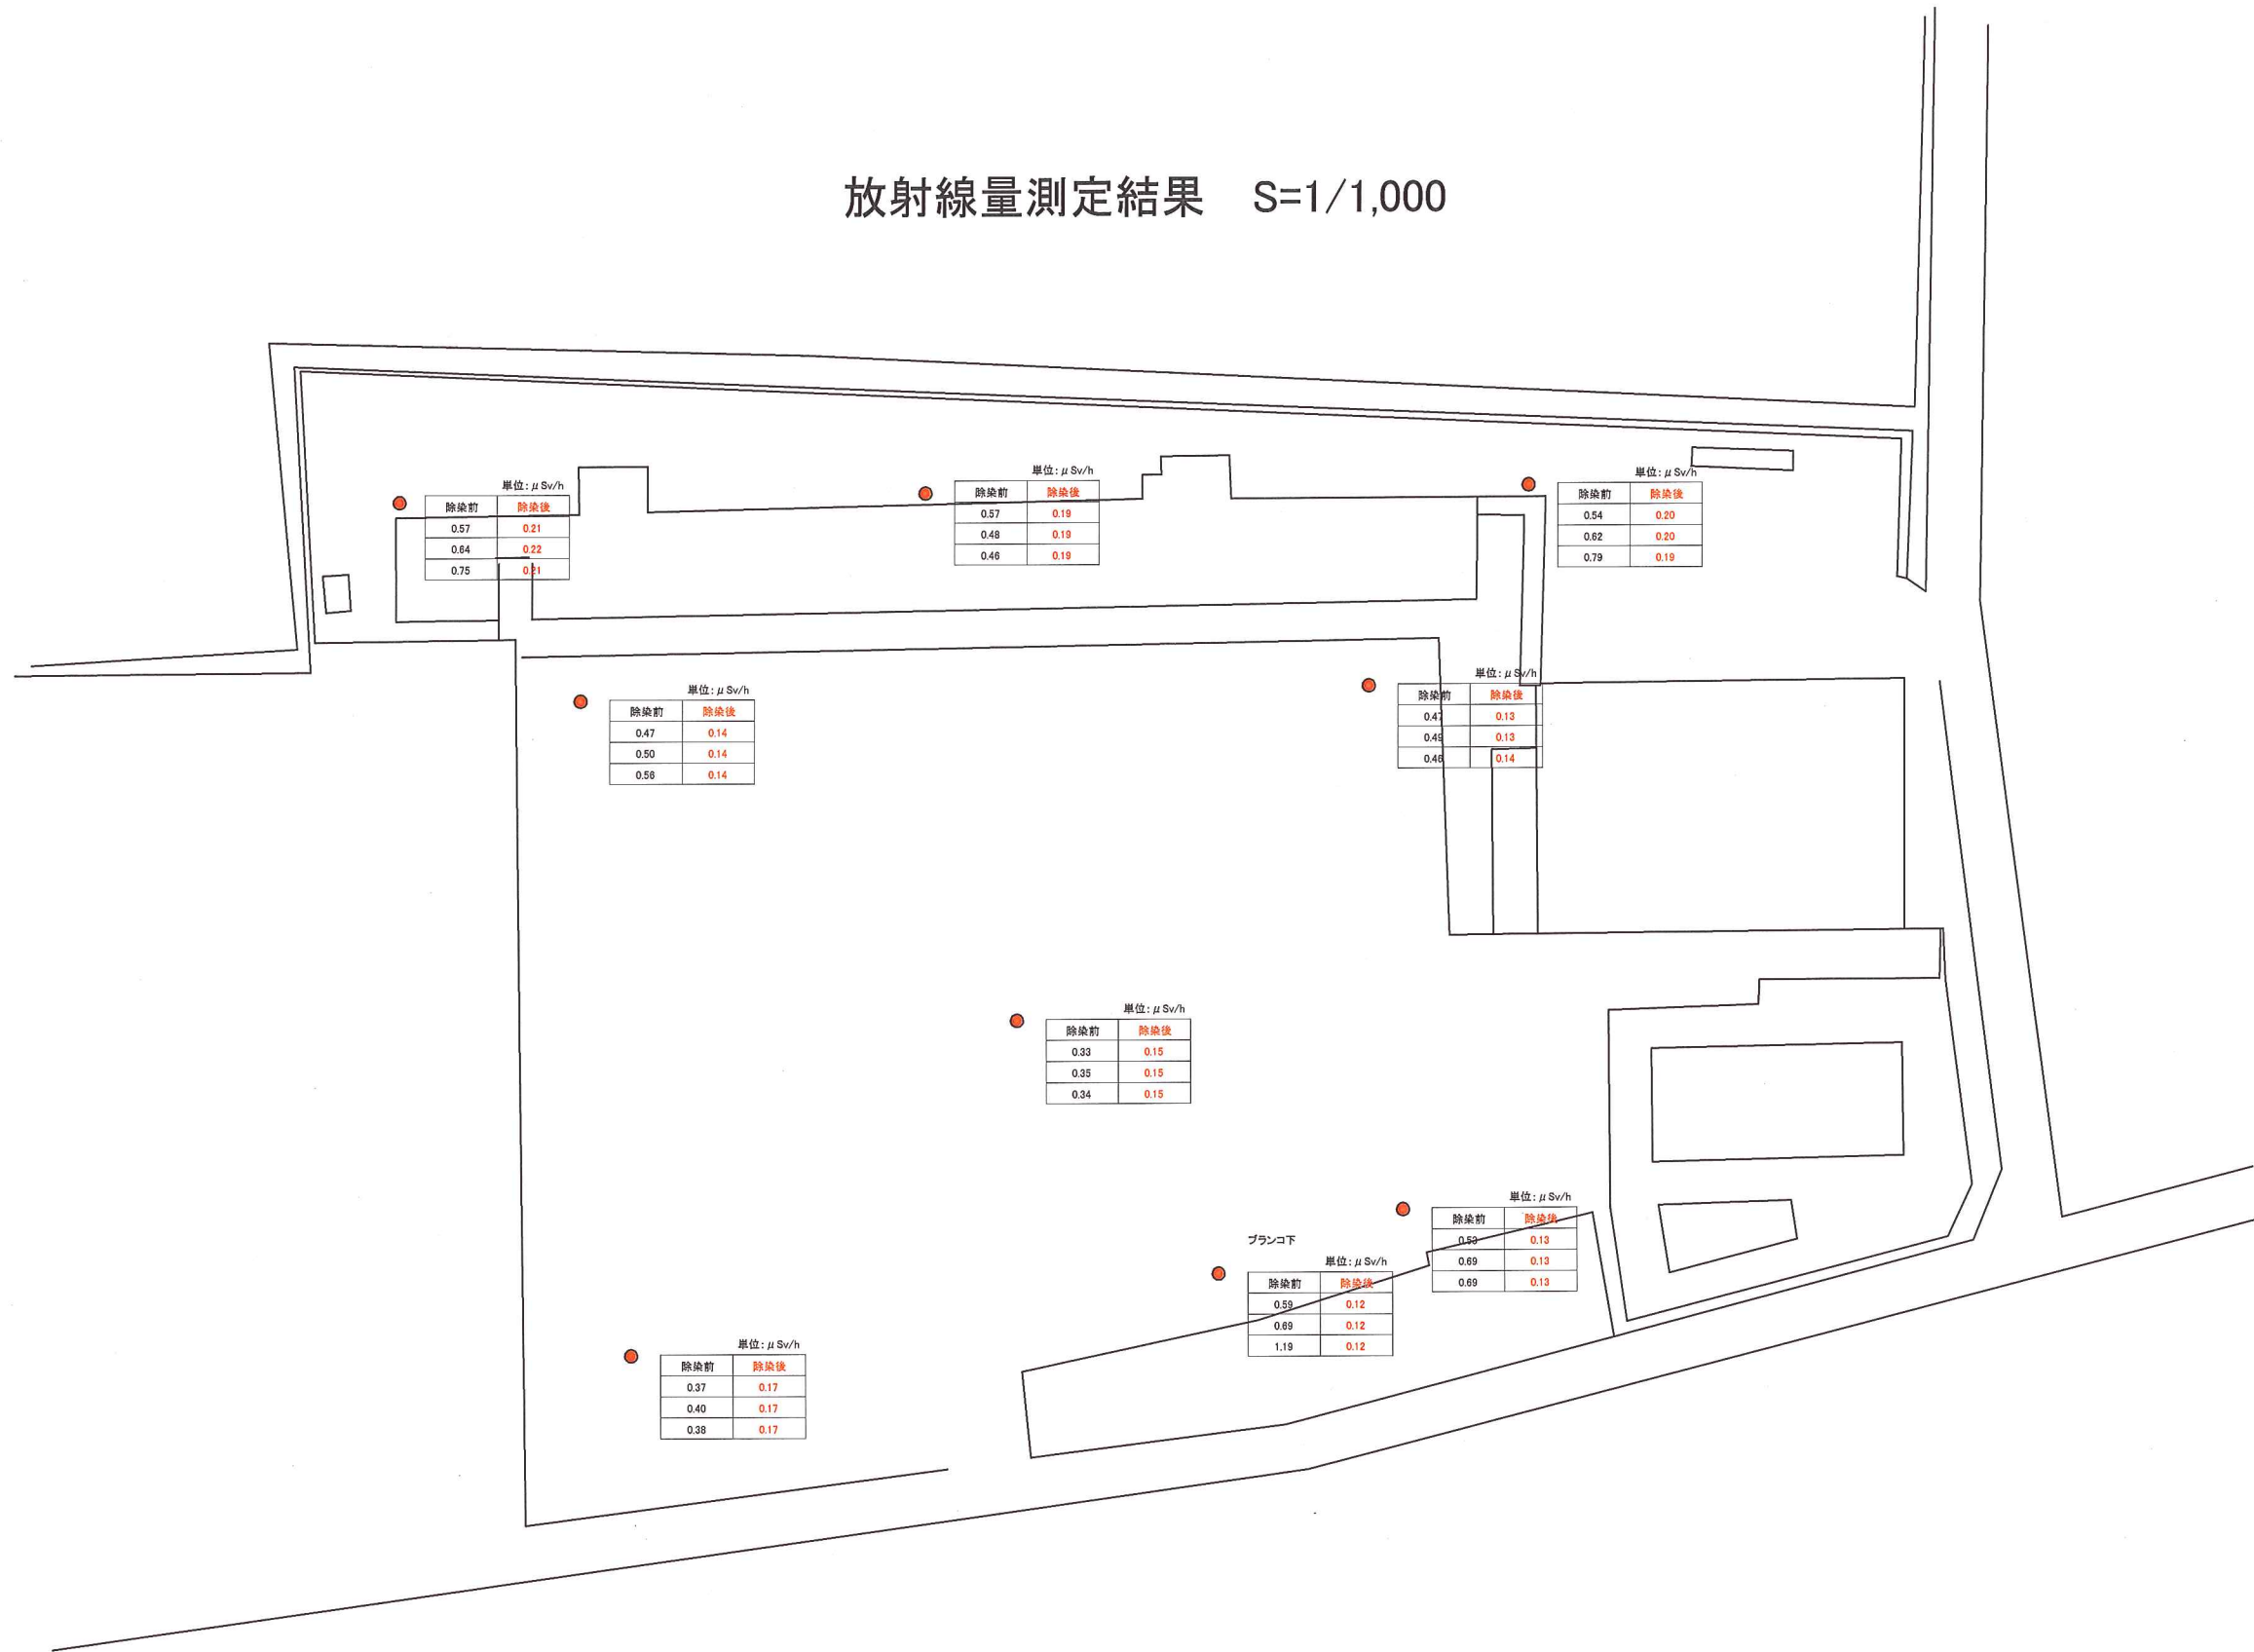

単位: μSv/h

除染前	除染後
0.57	0.21
0.64	0.22
0.75	0.11

単位: μSv/h

除染前	除染後
0.57	0.19
0.48	0.19
0.46	0.19

単位: μSv/h

除染前	除染後
0.54	0.20
0.62	0.20
0.79	0.19

単位: μSv/h

除染前	除染後
0.47	0.14
0.50	0.14
0.58	0.14

単位: μSv/h

除染前	除染後
0.41	0.13
0.45	0.13
0.46	0.14

単位: μSv/h

除染前	除染後
0.33	0.15
0.35	0.15
0.34	0.15

ブランコ下

単位: μSv/h

除染前	除染後
0.59	0.12
0.69	0.12
1.19	0.12

単位: μSv/h

除染前	除染後
0.69	0.13
0.69	0.13
0.69	0.13

単位: μSv/h

除染前	除染後
0.37	0.17
0.40	0.17
0.38	0.17

凡例

単位: μSv/h

除染前	除染後
地上100cm	地上100cm
地上50cm	地上50cm
地上1cm	地上1cm

高平小学校除染業務