

資料2

1 南相馬市及び周辺の環境放射線モニタリング情報

南相馬市及び周辺の環境放射線モニタリング情報
(2025年3月11日～2026年1月21日)

測定場所	測定器	地震後の最高値	3月11日(火)	5月7日(水)	6月25日(水)	8月17日(日)	10月1日(水)	12月1日(月)	1月21日(水)
			測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値
			測定時間	測定時間	測定時間	測定時間	測定時間	測定時間	測定時間
南相馬合同庁舎 駐車場 (北約24km)	固定型MP	20.0	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05
		(2011年3月12日 21:00)	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00
南相馬市 横川ダム (北北西約22km)	可搬型MP	2.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14
		(2011年5月7日 7:00)	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00
浪江町 津島活性化センター (西北西約28km)	可搬型MP	7.56	0.23	0.24	0.25	0.25	0.25	0.24	0.22
		(2011年8月2日 13:00)	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00
浪江町 幾世橋小学校 (北約8km)	MP	—	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07
		—	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00
飯舘村役場 (飯舘村) (北西約39km)	可搬型MP	44.7	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15
		(2011年3月15日 18:20)	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00

注意事項)
この資料は、福島県災害対策本部が発表しているデータを抜粋したもの。

南相馬市 環境放射線モニタリング結果

(2025年3月11日～2026年1月21日)

※測定時間は12時

測定場所	測定値:地上1m(μ Sv/h)						
	2025/3/11	2025/5/7	2025/6/25	2025/8/17	2025/10/1	2025/12/1	2026/1/21
【1】 鹿島保健センター	0.097	0.110	0.104	0.106	0.117	0.094	0.099
【2】 鹿島区役所	0.060	0.061	0.060	0.060	0.072	0.058	測定値なし
【3】 旧西町集会場	0.128	0.113	0.120	0.128	0.132	0.137	0.133
【4】 かしま保育園	0.067	0.065	0.063	0.064	0.096	0.069	0.072
【5】 沼ノ内児童公園	0.074	0.070	0.068	0.071	0.084	0.080	測定値なし
【6】 瀬戸畑児童公園	0.077	0.081	0.072	0.080	0.091	0.079	測定値なし
【7】 南相馬市立鹿島小学校	0.066	0.067	0.063	0.063	0.073	0.069	0.065
【8】 南相馬市立鹿島幼稚園	0.057	0.065	0.064	0.057	0.069	0.060	0.050
【9】 さやのまえ公園	測定値なし	測定値なし	0.061	0.074	0.079	0.066	0.060
【10】 JAそうま葬祭センター	0.075	0.076	0.081	0.084	0.100	0.070	0.078
【11】 鹿島区公民館上町分館	0.110	0.103	0.110	0.098	0.121	0.100	0.097
【12】 鹿島浄化センター	0.059	0.065	0.064	0.057	0.085	0.058	測定値なし
【13】 桜平山公園	0.104	0.095	0.092	0.096	0.102	0.101	0.096
【14】 桜平山公園グラウンド	0.111	0.116	0.108	0.112	0.124	0.113	0.106
【15】 鹿島生涯学習センター	0.117	0.113	0.120	0.127	0.134	0.121	0.100
【16】 南相馬市立鹿島中学校	0.081	0.090	0.088	0.085	0.109	0.092	0.082
【17】 上寺内公民館	0.071	0.088	0.090	0.086	0.095	0.080	0.079
【18】 寺内公民館	0.116	0.096	0.104	0.105	0.124	0.117	0.107
【19】 大谷地公民館	0.106	0.098	0.097	0.095	0.111	0.095	0.094
【20】 江垂研修センター	0.124	0.121	0.124	0.123	0.126	0.121	測定値なし
【21】 川子公会堂	0.056	0.055	0.058	0.060	0.078	0.060	0.060
【22】 大内公会堂	測定値なし	測定値なし	0.071	0.062	測定値なし	測定値なし	0.067
【23】 鳥崎公会堂	0.065	0.064	0.064	0.068	0.092	0.064	0.063
【24】 鹿島区小島田消防屯所	0.102	0.108	0.098	0.094	0.114	0.107	0.111
【25】 南相馬市立八沢幼稚園	0.060	0.060	0.059	0.053	0.064	0.060	0.055
【26】 南相馬市立八沢小学校	0.062	0.063	0.061	0.068	0.082	0.078	0.065
【27】 南屋形集会場	0.070	0.077	0.084	0.080	0.102	0.085	0.079
【28】 北海老農村公園	0.084	0.102	0.088	0.085	0.113	0.096	0.086
【29】 北屋形公民館	0.047	0.045	0.047	0.047	0.064	0.050	0.049
【30】 南柚木農村公園	0.097	0.090	0.098	0.094	0.111	0.103	0.090
【31】 永田公会堂	0.098	0.102	0.103	0.102	0.109	0.108	0.104
【32】 永渡公会堂	0.104	0.095	0.090	0.116	0.101	0.105	0.112
【33】 上栃窪農村公園	0.080	0.080	0.082	0.091	0.086	0.081	0.091
【34】 上栃窪字瀬ノ沢集落	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし
【35】 あーす	0.102	0.088	0.093	0.107	0.092	0.103	測定値なし
【36】 栃窪公会堂	0.087	0.088	0.086	0.092	0.094	0.101	0.097
【37】 御山公会堂	0.133	0.125	0.125	0.134	0.135	0.130	0.117
【38】 白坂公会堂	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし
【39】 前川体育館	測定値なし	測定値なし	0.101	0.110	0.099	0.104	0.101
【40】 横手消防屯所	0.103	0.099	0.086	0.096	0.105	0.106	0.104
【41】 山下行政区集会場	0.086	0.075	0.081	0.085	0.087	0.088	測定値なし
【42】 南相馬市立上真野幼稚園	0.075	0.065	0.073	0.070	0.080	0.072	0.069
【43】 かみまの保育園	0.066	0.071	0.074	0.080	0.079	測定値なし	0.077
【44】 南相馬市立上真野小学校	0.060	0.072	0.061	0.065	0.072	0.070	0.067
【45】 浮田多目的集会所	0.089	0.095	0.085	0.098	0.101	0.095	0.100
【46】 岡和田公会堂	0.108	0.094	0.100	0.109	0.106	0.111	0.093
【47】 小山田消防屯所	0.102	0.088	0.102	0.102	0.118	0.108	0.107
【48】 鹿島西部コミュニティセンター	0.109	0.110	0.123	0.104	0.132	0.128	0.119
【49】 鹿島公民館権原分館	0.109	0.103	0.108	0.107	0.113	0.106	0.115
【50】 株式会社三恵クレア「ボシェット」	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし
【51】 国見団地中央公園	0.089	0.091	0.095	0.100	0.112	0.096	0.099
【52】 原町みなみ幼稚園	0.071	0.060	0.064	0.070	0.079	0.072	0.073
【53】 南相馬市立原町第三小学校	0.084	0.091	0.085	0.089	0.106	0.087	0.096
【54】 上町児童センター	0.088	0.084	0.084	0.076	0.099	0.074	0.085
【55】 リハビリ型デイサービス リハブライド 南相馬	0.093	0.085	0.087	0.102	0.106	0.091	0.089
【56】 福島県立原町高等学校	0.054	0.059	0.066	0.058	0.074	0.050	0.051
【57】 よつば保育園	0.073	0.078	0.067	0.076	0.080	測定値なし	0.069
【58】 よつば保育園西町園	0.093	0.089	0.075	0.085	0.080	0.086	0.079
【59】 福島県立相馬農業高等学校	0.074	0.064	0.061	0.064	0.083	0.070	0.063
【60】 南分庁舎入口	0.098	0.102	0.092	0.084	0.104	0.088	0.079

南相馬市 環境放射線モニタリング結果

(2025年3月11日～2026年1月21日)

※測定時間は12時

測定場所	測定値:地上1m(μ Sv/h)						
	2025/3/11	2025/5/7	2025/6/25	2025/8/17	2025/10/1	2025/12/1	2026/1/21
【61】 弓道場	0.086	0.088	0.087	0.091	0.107	0.091	0.095
【62】 夜ノ森公園	0.071	測定値なし	測定値なし	測定値なし	0.106	0.069	0.078
【63】 原町なかまち保育園	0.067	0.073	0.066	0.078	0.091	0.085	0.071
【64】 仲町児童センター	0.082	0.081	0.084	0.082	0.105	0.084	0.079
【65】 北町保育所	0.071	0.067	0.086	0.080	0.092	0.081	0.083
【66】 北町公園	0.069	0.078	0.074	0.070	0.094	0.074	0.073
【67】 下川原公園	0.086	0.073	0.078	0.079	0.105	0.076	0.076
【68】 原町老人福祉センター	0.126	0.134	0.131	0.138	0.141	0.129	0.131
【69】 原町保健センター	0.078	0.084	0.081	0.089	0.100	0.086	0.086
【70】 小川公園	0.067	0.082	0.078	測定値なし	測定値なし	0.078	0.076
【71】 南相馬市役所	0.093	0.093	0.077	0.086	0.100	0.091	0.091
【72】 南相馬市立原町第一中学校	測定値なし	測定値なし	0.097	0.088	0.102	0.085	0.070
【73】 よつば保育園南町分園	0.071	0.076	0.080	0.073	0.088	0.062	0.070
【74】 ひばり生涯学習センター	0.114	0.128	0.118	0.118	0.132	0.117	0.116
【75】 福島ヤクルト販売 しらゆりセンターひばりこ保育室	0.156	0.173	0.154	0.169	0.177	0.151	0.162
【76】 南相馬市立原町第二小学校	0.086	0.081	0.089	0.079	0.097	0.079	0.085
【77】 さゆり幼稚園	0.081	0.092	0.081	0.090	0.104	0.082	0.087
【78】 橋本町児童センター	測定値なし	測定値なし	0.101	0.112	0.114	0.114	0.119
【79】 駅前北公園	0.098	0.078	0.089	0.092	0.090	0.081	0.086
【80】 しらゆり公園	0.082	0.085	0.089	0.083	0.100	0.086	0.087
【81】 原町あずま保育園	0.072	0.071	0.075	0.074	0.085	0.072	0.075
【82】 東町児童センター	0.080	0.072	0.082	0.087	0.082	0.085	0.080
【83】 南相馬市立原町第一小学校	0.075	0.076	0.073	0.072	0.085	0.076	0.074
【84】 南相馬市立中央図書館	0.124	0.133	0.124	0.129	0.124	0.126	0.120
【85】 はなぶさ託児所	0.089	0.100	0.095	0.093	0.105	0.096	0.096
【86】 旭町ちびっこ広場	0.080	0.069	0.079	0.079	0.099	0.075	0.079
【87】 青葉幼稚園	0.075	0.077	0.069	0.072	0.081	0.073	0.076
【88】 原町聖愛こども園	0.070	0.080	0.076	0.087	0.079	0.065	0.086
【89】 幼児の家	0.093	0.105	0.099	0.087	0.111	0.096	0.091
【90】 原町学園	0.102	0.101	0.111	0.110	0.134	0.114	0.110
【91】 西殿公園	0.095	0.083	0.094	0.096	0.105	0.105	0.088
【92】 錦公園	0.079	0.086	0.069	0.074	0.102	0.079	0.077
【93】 福島県 南相馬合同庁舎	0.051	0.053	0.053	0.055	0.068	0.054	0.053
【94】 原町第一下水処理場	0.104	0.102	0.098	0.096	0.106	0.099	0.093
【95】 南相馬市立原町第二中学校	0.075	0.080	0.078	0.075	0.084	0.069	0.065
【96】 原町さくらい保育園(R5撤去)	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし
【97】 託児所 ひまわり	0.105	0.096	0.102	0.105	0.102	0.101	測定値なし
【98】 原町運動公園	0.059	0.067	0.069	0.073	0.088	0.077	測定値なし
【99】 ひがし生涯学習センター	0.102	0.103	0.114	0.099	0.108	0.105	0.100
【100】 南相馬市テニスコート	0.081	0.078	0.087	0.089	0.102	0.086	0.081
【101】 市立総合病院(R6.9撤去)	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし
【102】 日の出公園	0.080	0.076	0.083	0.074	0.093	0.077	0.079
【103】 桜井古墳公園	0.100	0.110	0.103	0.113	0.121	0.122	0.109
【104】 上浪佐公会堂	0.069	0.079	0.080	0.083	0.083	0.081	0.076
【105】 北原集落センター	0.092	0.093	0.100	0.097	0.103	0.109	0.085
【106】 南相馬市立大壺小学校	0.064	0.056	0.065	0.066	0.065	0.065	0.069
【107】 南相馬市立大壺幼稚園	0.072	0.085	0.077	0.081	0.094	0.083	0.069
【108】 大壺生涯学習センター	0.068	0.069	0.074	0.068	0.067	0.065	0.080
【109】 南相馬市立原町第三中学校	0.071	0.085	0.076	0.081	0.087	0.067	0.075
【110】 雲浄化センター	0.045	0.044	0.045	0.047	0.057	0.047	0.047
【111】 雲集落センター	0.069	0.061	0.071	0.072	0.082	0.076	0.074
【112】 小浜公会堂	0.090	0.072	0.084	0.095	0.097	0.078	0.076
【113】 江井集落センター	0.093	0.077	0.090	0.093	0.097	0.088	0.094
【114】 下江井集落センター	0.086	0.093	0.095	0.085	0.101	0.076	0.097
【115】 堤谷消防屯所	0.072	0.083	0.081	0.081	0.083	0.085	0.080
【116】 小木迫生活改善センター	0.102	0.091	0.105	0.093	0.103	0.103	0.103
【117】 鶴谷生活改善センター	0.052	0.051	0.052	0.053	0.063	測定値なし	測定値なし
【118】 高構造改善センター	0.080	0.076	0.089	0.082	0.089	0.077	0.082
【119】 下太田多目的集会場	0.108	0.108	0.119	0.105	0.124	0.109	0.110
【120】 牛来公会堂	0.127	0.111	0.116	0.120	0.135	0.122	0.117

南相馬市 環境放射線モニタリング結果

(2025年3月11日～2026年1月21日)

※測定時間は12時

測定場所	測定値:地上1m(μ Sv/h)						
	2025/3/11	2025/5/7	2025/6/25	2025/8/17	2025/10/1	2025/12/1	2026/1/21
【121】 南相馬市博物館	0.151	0.149	0.152	0.152	0.162	測定値なし	測定値なし
【122】 雲雀ヶ原祭場地東	測定値なし	測定値なし	0.173	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし
【123】 雲雀ヶ原祭場地西	0.170	0.172	0.179	0.168	0.172	0.176	0.183
【124】 雲雀ヶ原陸上競技場	測定値なし	測定値なし	0.106	0.118	0.131	0.118	0.124
【125】 中太田公会堂	0.108	0.093	0.093	0.103	0.110	0.098	0.101
【126】 KID'S CLUB	0.089	0.089	0.093	0.108	0.104	0.095	0.092
【127】 南相馬市立太田小学校	0.081	0.080	0.076	0.076	0.097	0.078	0.078
【128】 南相馬市立太田幼稚園	0.091	0.091	0.091	0.098	0.105	0.092	0.102
【129】 太田生涯学習センター	0.121	0.113	0.111	0.121	0.133	0.108	0.116
【130】 南相馬市菅原町陣ヶ崎公園墓地	0.109	0.092	0.109	0.121	0.135	0.121	0.118
【131】 陣ヶ崎二公会堂	0.124	0.134	0.121	0.126	0.141	0.137	0.123
【132】 上太田公会堂	0.109	0.103	0.106	0.118	0.126	0.115	0.104
【133】 ひばりコミュニティーセンター	0.065	0.065	0.065	0.067	0.079	0.067	0.070
【134】 矢川原公会堂	測定値なし	測定値なし	0.122	0.119	0.139	0.129	0.123
【135】 片倉公会堂	0.173	0.184	0.193	0.185	0.185	0.188	0.173
【136】 南相馬市馬事公苑	0.069	0.068	0.071	0.070	0.075	0.069	0.066
【137】 馬場地切溜池	0.215	0.207	0.213	0.224	0.229	0.233	0.220
【138】 馬場公会堂	0.160	0.182	0.172	0.164	0.157	0.159	0.174
【139】 雲雀ヶ原公会堂	0.090	0.093	0.098	0.086	0.107	0.100	0.095
【140】 南大木戸公会堂	0.112	0.120	0.124	0.108	0.120	測定値なし	測定値なし
【141】 大木戸字大鹿集落	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし
【142】 牛越西公園	0.084	0.091	0.087	0.092	0.098	0.088	0.085
【143】 牛越生活改善センター	0.106	0.092	0.104	0.104	0.107	0.105	0.102
【144】 石神公園	0.247	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし
【145】 石神生涯学習センター	0.073	0.072	0.075	0.075	0.087	0.074	0.073
【146】 石神生活改善センター	0.113	0.108	0.106	0.111	測定値なし	0.116	0.112
【147】 南相馬市立石神中学校	0.090	0.095	0.083	0.094	0.105	0.091	0.083
【148】 南相馬市立石神第二小学校	0.083	0.070	0.083	0.087	0.110	0.094	0.085
【149】 南相馬市立石神第二幼稚園	0.082	0.082	0.078	0.079	0.095	0.088	0.079
【150】 押釜字越田集落	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし
【151】 押釜集落センター	測定値なし	測定値なし	0.128	0.125	0.131	0.125	0.120
【152】 高倉ダム(高倉ダム管理事務所)	0.255	0.247	0.263	0.263	0.262	測定値なし	0.281
【153】 高の倉ダム助常観測所	0.479	0.476	0.504	0.494	0.497	測定値なし	0.495
【154】 高倉公会堂	0.138	0.116	0.114	0.137	0.143	0.130	0.119
【155】 鉄山ダム	0.473	0.463	0.505	0.532	0.486	0.503	0.461
【156】 大谷字石田集落	0.234	0.223	0.229	0.236	0.259	0.249	0.228
【157】 大谷生活改善センター	測定値なし	測定値なし	0.178	0.181	0.199	0.195	0.164
【158】 大原公会堂近傍	測定値なし	測定値なし	0.188	0.177	0.202	0.181	0.182
【159】 信田沢消防屯所	測定値なし	測定値なし	0.148	0.162	0.165	0.161	0.138
【160】 信田沢字下信田集落	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし
【161】 新田川大原水辺公園	0.185	0.180	0.200	0.191	0.221	0.201	0.194
【162】 深野公会堂	0.096	0.101	0.099	0.119	0.122	0.102	0.106
【163】 深野字館集落	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし
【164】 市道長野3号線(埜正内地内)	0.117	0.101	0.115	0.104	0.132	0.115	0.101
【165】 長野ふれあいセンター	0.112	0.111	0.108	0.111	0.128	0.120	0.106
【166】 長野字南原集落	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし
【167】 北長野公会堂	0.101	0.096	0.103	0.099	0.104	0.094	0.093
【168】 南相馬市立石神第一小学校	0.077	0.071	0.072	0.081	0.089	0.079	0.078
【169】 南相馬市立石神第一幼稚園	0.088	0.099	0.097	0.095	0.113	0.106	0.099
【170】 北新田運動場	0.077	0.073	0.071	0.078	測定値なし	0.084	0.079
【171】 上北高平一行政区西高松集落	0.121	0.122	0.122	0.125	0.140	0.122	0.119
【172】 上北高平二行政区堂下集落	0.103	0.097	0.100	0.102	0.101	0.099	0.104
【173】 上北高平三行政区高松集落	0.130	0.135	0.137	0.135	0.158	0.142	0.139
【174】 クリーン原町センター	0.060	0.058	0.060	0.062	0.079	0.062	0.062
【175】 高平生涯学習センター	0.075	0.080	0.082	0.087	0.084	0.079	0.080
【176】 南相馬市立高平小学校	0.066	0.063	0.067	0.073	0.079	0.077	0.063
【177】 南相馬市立高平幼稚園	0.057	0.050	0.058	0.059	0.078	0.064	0.057
【178】 高平児童館	0.074	0.077	0.075	0.072	0.085	0.068	0.070
【179】 泉公会堂	0.093	0.083	0.091	0.078	0.092	0.094	0.092
【180】 金沢公会堂	0.067	0.066	0.066	0.067	0.083	0.065	0.073


南相馬市 環境放射線モニタリング結果

(2025年3月11日～2026年1月21日)

※測定時間は12時

測定場所	測定値:地上1m(μ Sv/h)						
	2025/3/11	2025/5/7	2025/6/25	2025/8/17	2025/10/1	2025/12/1	2026/1/21
【181】 小高小学校	0.104	0.109	0.094	0.111	0.114	0.107	0.104
【182】 小高区役所	0.049	0.049	0.049	0.051	0.059	0.050	0.051
【183】 小高保健福祉センター	測定値なし	測定値なし	0.113	0.103	0.135	0.120	0.107
【184】 小高集落センター(R5撤去)	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし
【185】 小高老人福祉センター	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし
【186】 片草運動場	0.058	0.056	0.060	0.061	0.070	0.062	0.059
【187】 片草集落センター	0.098	0.102	0.107	0.096	0.125	0.105	0.111
【188】 小高中学校	0.056	0.055	0.055	0.057	0.066	0.058	0.059
【189】 吉名公会堂	0.093	0.094	0.093	0.083	0.106	0.097	0.098
【190】 おだか保育園	0.119	0.115	0.126	0.128	0.137	0.126	0.125
【191】 岡田公会堂	0.092	0.096	0.097	0.087	0.105	0.101	0.098
【192】 小高浄化センター	測定値なし	測定値なし	0.083	0.082	0.092	0.089	0.083
【193】 大井会場	0.070	0.072	0.073	0.081	0.081	0.078	0.064
【194】 飯崎公会堂	0.143	0.137	0.145	0.140	0.144	0.149	0.127
【195】 金房幼稚園	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし
【196】 小高就業改善センター	0.117	0.126	0.129	0.131	0.128	0.120	0.123
【197】 角間沢集落センター	0.149	0.155	0.152	0.163	0.170	0.156	0.150
【198】 小谷集落センター	0.110	0.098	0.096	0.104	0.119	0.108	0.111
【199】 摩辰集落センター	0.159	0.152	0.154	0.164	0.153	0.163	0.163
【200】 南鳩原公会堂	0.133	0.143	0.135	0.138	0.148	0.133	0.151
【201】 北鳩原公会堂	0.101	0.111	0.108	0.114	測定値なし	0.115	0.113
【202】 鳩原小学校	0.078	0.078	0.080	0.083	0.087	0.082	0.078
【203】 羽倉公会堂	0.083	0.082	0.087	測定値なし	0.092	0.087	0.086
【204】 大富集落センター	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし
【205】 金谷公会堂	0.133	0.132	0.113	0.125	0.127	0.128	0.125
【206】 川房公会堂	0.207	0.199	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし
【207】 大田和公会堂	0.130	0.126	0.122	0.130	0.137	測定値なし	0.131
【208】 小屋木集落センター	0.082	0.081	0.083	0.086	0.091	0.084	0.083
【209】 女場公会堂	0.076	0.080	0.094	0.082	0.081	0.086	0.082
【210】 小高区団第3分団第10部屯所	0.084	0.082	0.081	0.083	0.086	0.086	0.086
【211】 上姥沢公会堂	測定値なし	測定値なし	0.097	0.087	0.097	0.092	0.095
【212】 下姥沢集落センター	0.112	0.086	0.095	0.099	0.108	0.105	0.110
【213】 福浦小学校	0.055	0.055	0.058	0.058	0.064	0.058	0.058
【214】 浦尻字大塚地内防火水槽	0.102	0.113	測定値なし	測定値なし	測定値なし	0.111	0.089
【215】 下浦公会堂	0.097	0.096	0.095	0.097	0.096	0.087	0.086
【216】 行津公会堂	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし
【217】 上浦公会堂	0.107	0.098	0.114	0.110	0.104	0.110	0.110
【218】 神山公会堂	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし	測定値なし
【219】 下耳谷公会堂	0.078	0.087	0.080	0.082	0.082	測定値なし	0.079
【220】 泉沢集落センター	0.098	0.091	測定値なし	0.109	測定値なし	0.112	0.104
【221】 福岡公会堂	0.094	0.092	0.092	0.100	0.099	0.113	0.095
【222】 泉沢局	0.081	0.079	0.079	0.083	0.086	0.086	0.082
【223】 横川ダム局	0.140	0.137	0.145	0.147	0.145	0.148	0.147

平成十九年三月



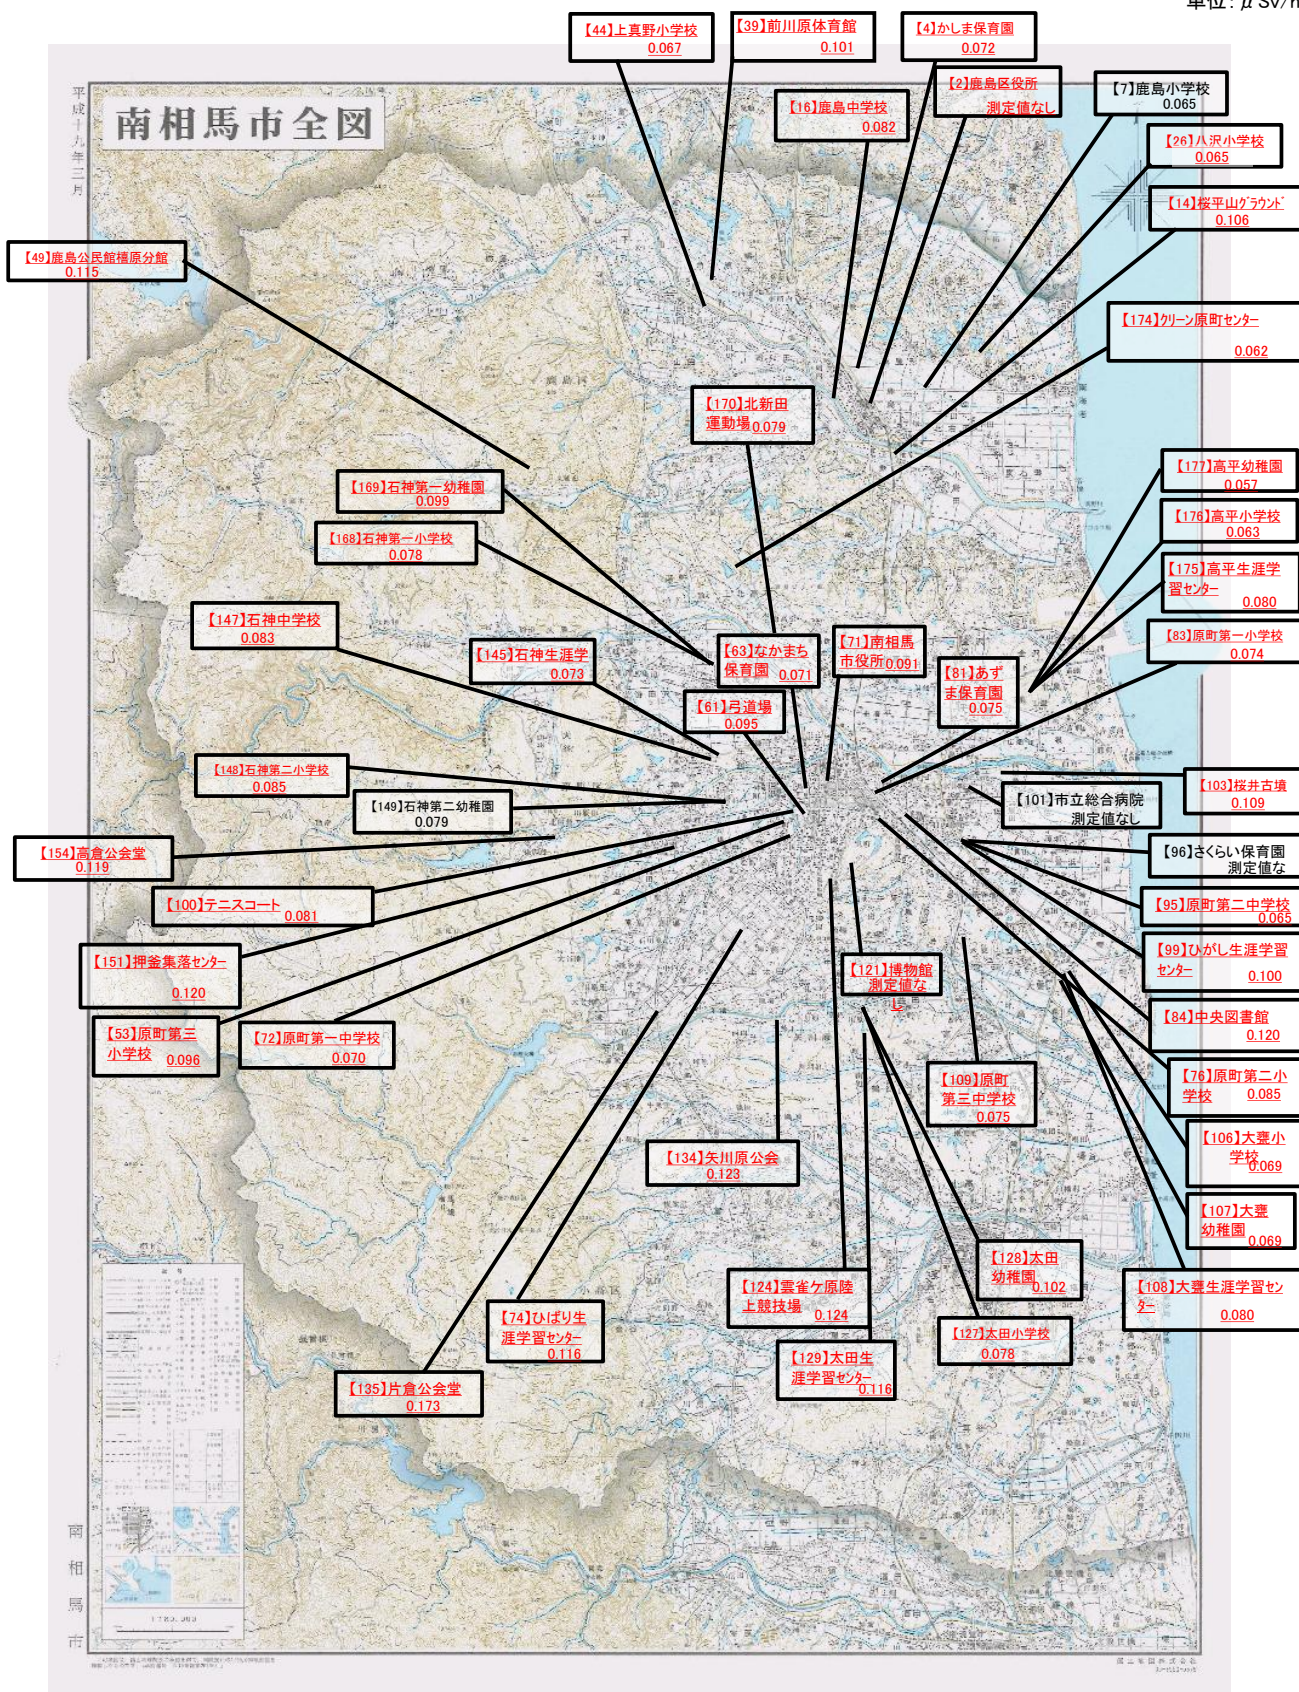


2 水道事業モニタリング結果

番号	水道事業者名	取水施設名称	検体採取場所	原水の種類	採取年月日	単位	核 種 濃 度															
							⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	^{110m} Ag	¹³⁴ Cs	¹³⁶ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴³ Ce	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	¹³² I
1	南相馬市原町水道事業	第1水源、第1-2水源、第2水源、第4水源、3-1水源、第3-2水源、第5-1水源、第5-2水源	大町しらゆり公園	深井戸、浅井戸	2026/1/14	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2	南相馬市原町水道事業	第6-1水源、第6-2水源、第6-3水源、第6-4水源	ひばり生涯学習センター	浅井戸	2026/1/14	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3	南相馬市原町水道事業	矢川原水源	矢川原浄水場	浅井戸	2026/1/14	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4	南相馬市小高簡易水道事業	第3水源	南相馬市小高区吉名地内消火栓	深井戸	2026/1/14	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5	南相馬市小高簡易水道事業	北部地区水源	南相馬市小高区小高字金谷前地内消火栓	深井戸	2026/1/14	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	南相馬市小高簡易水道事業	西部地区水源	南相馬市小高区金谷字若林地内消火栓	深井戸	2026/1/14	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7	相馬地方広域水道事業	真野ダム	大野台浄水場	表流水	2026/1/14	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	相馬地方広域水道事業	相馬第1・5水源	相馬市坪田字平林地内	浅井戸	2026/1/14	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	相馬地方広域水道事業	鹿島第2水源	鹿島第2水源	浅井戸	2026/1/14	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	相馬地方広域水道事業	相馬第2・3水源	相馬市中村字砂子田地内	浅井戸	2026/1/14	Bq/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

3 自家消費の食品等放射能簡易分析結果

自家消費の食品等放射能簡易分析結果グラフ(令和7年1月から令和7年12月)

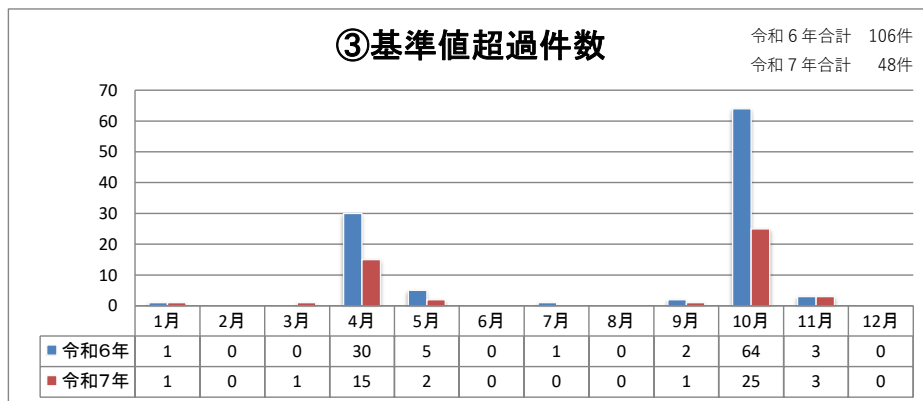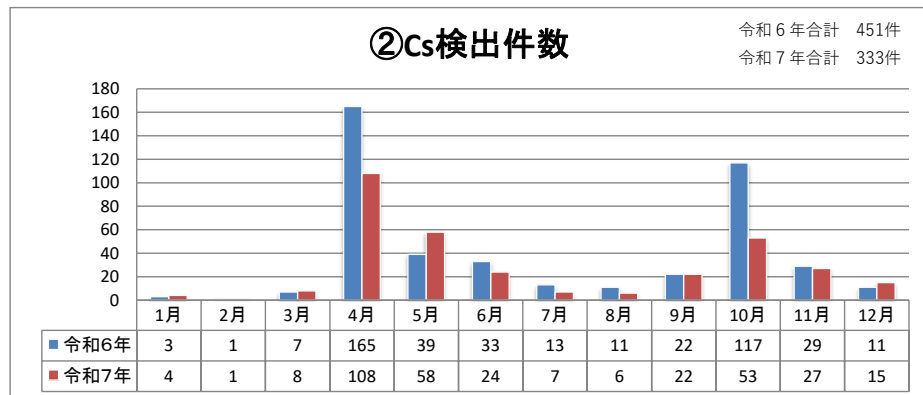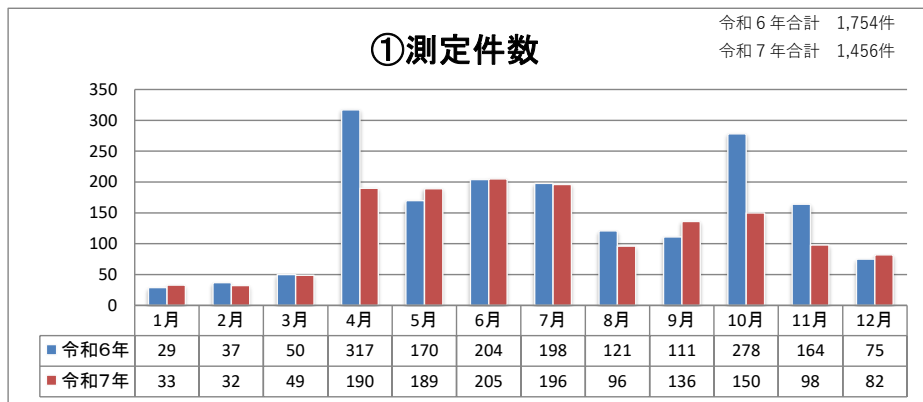

①測定件数・・・市内各生涯学習センター等で測定した各月の合計件数

②セシウム検出件数・・・検出限界値を超過しセシウムが検出された件数

③基準値超過件数・・・基準値100ベクレル/kgを超過した件数

◎基準値を超過した主なもの(2月・6月・7月・8月・12月は基準値超過なし)

(単位:ベクレル/kg)

R7-1月	R7-3月	R7-4月	R7-5月
イノシシ(肉)(1,042)	フキノトウ(294)	シイタケ(原木)(4,271)	タケノコ(677)
		コシアブラ(2,527)	ナマズ(焼物)(112)
		ワラビ(2,112)	タケノコ(皮付き)(100)
		ゼンマイ(1,263)	
		コシアブラ(塩漬け)(923)	
		タラノメ(226)	
		タケノコ(159)	

R7-9月	R7-10月	R7-11月
クリ(246)	コウタケ(6,753)	シロハツタケ(1,462)
	サクラシメジ(3,607)	コウタケ(702)
	アカハツタケ(1,679)	コウタケ(飯)(118)
	アミタケ(1,110)	
	コウタケ(茹で)(1,049)	
	マイタケ(686)	
	サクラシメジ(茹で)(470)	
	アカハツタケ(茹で)(238)	

4 大気浮遊じんモニタリング結果

「大気浮遊じんモニタリング事業」
南相馬市内の調査地点




大気浮遊じんモニタリング（国測定：1地点）

小高区役所（小高区本町）

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
半期ごとの最高値		
2013 (H25) 上半期	5.150	9.960
2013 (H25) 下半期	0.300	0.687
2014 (H26) 上半期	0.340	1.050
2014 (H26) 下半期	不検出	0.416
2015 (H27) 上半期	不検出	0.390
2015 (H27) 下半期	不検出	0.331
2016 (H28) 上半期	0.028	0.097
2016 (H28) 下半期	0.031	0.170
2017 (H29) 上半期	不検出	0.290
2017 (H29) 下半期	0.039	0.260
2018 (H30) 上半期	不検出	0.120
2018 (H30) 下半期	不検出	0.110
2019 (R1) 上半期	不検出	0.160
2019 (R1) 下半期	不検出	0.310
2020 (R2) 上半期	不検出	0.180
2020 (R2) 下半期	不検出	0.100
2021 (R3) 上半期	不検出	0.059
2021 (R3) 下半期	不検出	0.048
2022 (R4) 上半期	不検出	0.091
2022 (R4) 下半期	不検出	0.046
2023 (R5) 上半期	不検出	0.120
2023 (R5) 下半期	不検出	0.120
2024 (R6) 上半期	不検出	0.110
2024 (R6) 下半期	不検出	0.065
2025 (R7) 上半期	不検出	0.600

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
直近の状況		
2024 (R6) 11月	不検出	不検出
2024 (R6) 12月	不検出	不検出
2025 (R7) 1月	不検出	不検出
2025 (R7) 2月	不検出	0.065
2025 (R7) 3月	不検出	0.032
2025 (R7) 4月	不検出	0.027
2025 (R7) 5月	不検出	0.600
2025 (R7) 6月	不検出	0.052
2025 (R7) 7月	不検出	不検出
2025 (R7) 8月	不検出	0.104
2025 (R7) 9月	不検出	不検出
2025 (R7) 10月	不検出	不検出

セシウム137検出値の推移

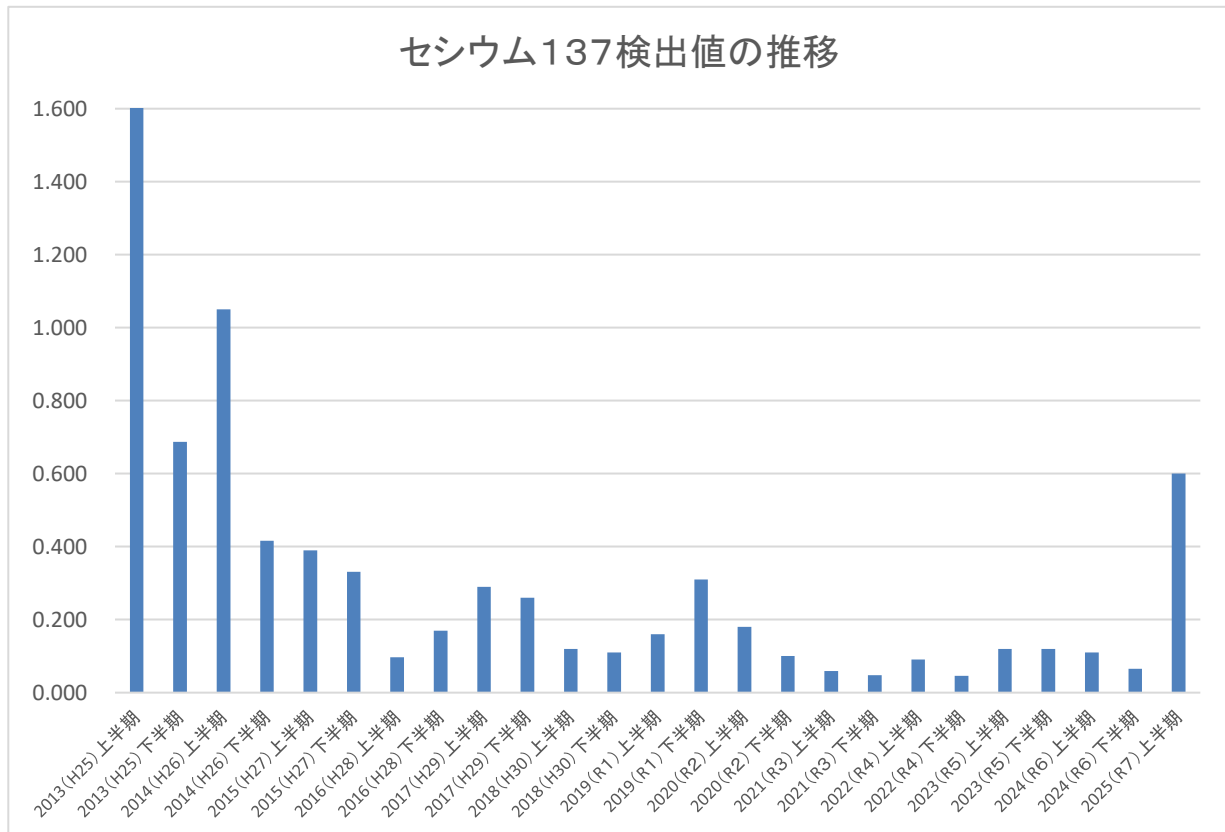


大気浮遊じんモニタリング（県測定：6箇所）

馬場公会堂（原町区馬場）

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
半期ごとの最高値		
2013 (H25) 上半期	0.026	0.470
2013 (H25) 下半期	0.450	1.200
2014 (H26) 上半期	0.140	0.960
2014 (H26) 下半期	0.052	0.140
2015 (H27) 上半期	0.097	0.430
2015 (H27) 下半期	0.029	0.170
2016 (H28) 上半期	0.038	0.210
2016 (H28) 下半期	0.029	0.170
2017 (H29) 上半期	0.031	0.200
2017 (H29) 下半期	不検出	0.086
2018 (H30) 上半期	不検出	0.140
2018 (H30) 下半期	不検出	0.077
2019 (R1) 上半期	不検出	0.097
2019 (R1) 下半期	不検出	0.087
2020 (R2) 上半期	0.005	0.086
2020 (R2) 下半期	不検出	0.067
2021 (R3) 上半期	0.007	0.230
2021 (R3) 下半期	不検出	0.051
2022 (R4) 上半期	不検出	0.096
2022 (R4) 下半期	不検出	0.031
2023 (R5) 上半期	不検出	0.140
2023 (R5) 下半期	不検出	0.044
2024 (R6) 上半期	不検出	0.110
2024 (R6) 下半期	不検出	0.051
2025 (R7) 上半期	不検出	0.057


採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
直近の状況		
2024 (R6) 10月	不検出	0.051
2024 (R6) 11月	不検出	0.012
2024 (R6) 12月	不検出	0.006
2025 (R7) 1月	不検出	0.012
2025 (R7) 2月	不検出	0.014
2025 (R7) 3月	不検出	0.011
2025 (R7) 4月	不検出	0.012
2025 (R7) 5月	不検出	0.057
2025 (R7) 6月	不検出	0.054
2025 (R7) 7月	不検出	0.047
2025 (R7) 8月	不検出	0.057
2025 (R7) 9月	不検出	0.042

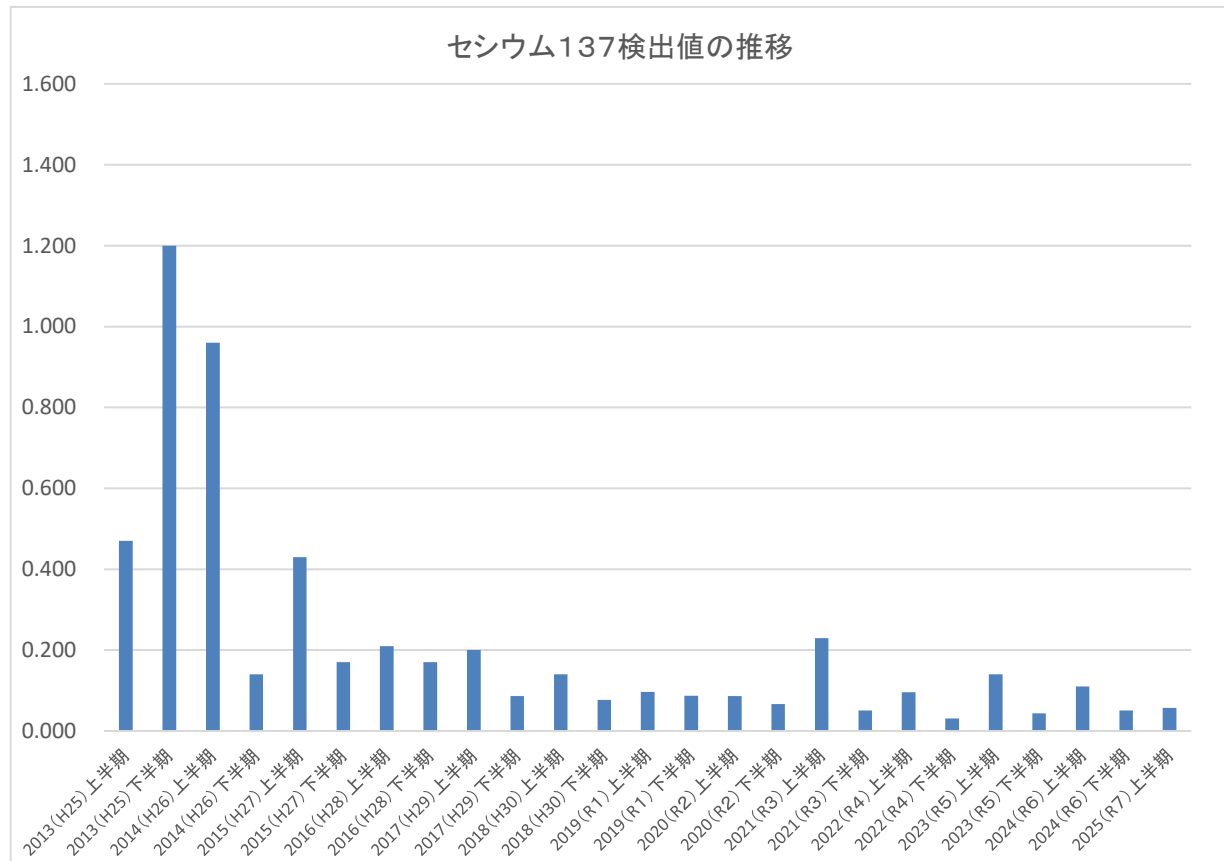

石神第二小学校（原町区大木戸）

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
半期ごとの最高値		
2013 (H25) 上半期	14.000	28.000
2013 (H25) 下半期	不検出	0.250
2014 (H26) 上半期	不検出	0.650
2014 (H26) 下半期	不検出	不検出
2015 (H27) 上半期	不検出	0.340
2015 (H27) 下半期	不検出	0.110
2016 (H28) 上半期	0.046	0.260
2016 (H28) 下半期	不検出	0.110
2017 (H29) 上半期	0.025	0.150
2017 (H29) 下半期	不検出	0.063
2018 (H30) 上半期	不検出	0.079
2018 (H30) 下半期	不検出	0.033
2019 (R1) 上半期	不検出	0.092
2019 (R1) 下半期	不検出	0.050
2020 (R2) 上半期	不検出	0.081
2020 (R2) 下半期	不検出	0.049
2021 (R3) 上半期	不検出	0.059
2021 (R3) 下半期	不検出	0.031
2022 (R4) 上半期	不検出	0.059
2022 (R4) 下半期	不検出	0.029
2023 (R5) 上半期	不検出	0.080
2023 (R5) 下半期	不検出	0.026
2024 (R6) 上半期	不検出	0.063
2024 (R6) 下半期	不検出	0.054
2025 (R7) 上半期	不検出	0.048


採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
直近の状況		
2024 (R6) 10月	不検出	0.030
2024 (R6) 11月	不検出	0.007
2024 (R6) 12月	不検出	0.006
2025 (R7) 1月	不検出	0.011
2025 (R7) 2月	不検出	0.014
2025 (R7) 3月	不検出	0.054
2025 (R7) 4月	不検出	0.012
2025 (R7) 5月	不検出	0.048
2025 (R7) 6月	不検出	0.034
2025 (R7) 7月	不検出	0.027
2025 (R7) 8月	不検出	0.042
2025 (R7) 9月	不検出	0.026

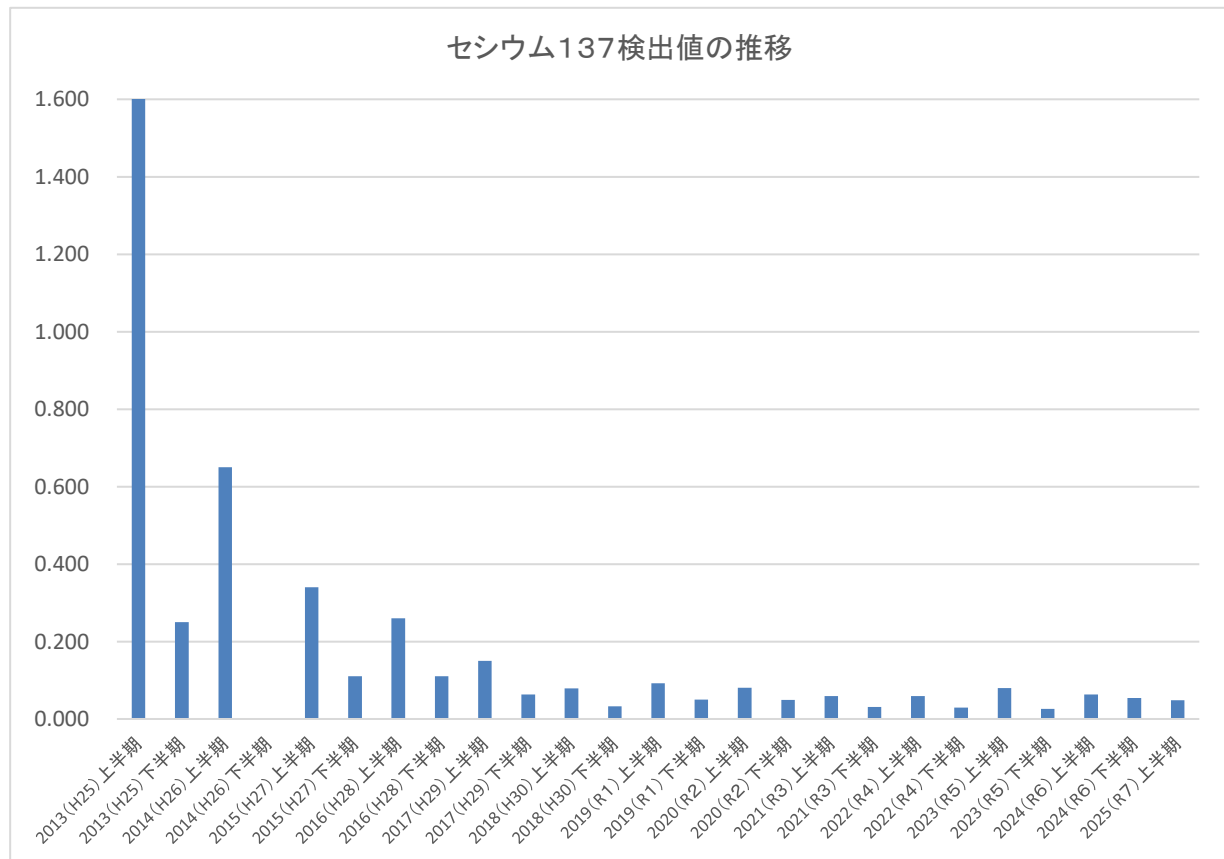

鹿島公民館檣原分館（鹿島区檣原）

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
半期ごとの最高値		
2013 (H25) 上半期	不検出	0.270
2013 (H25) 下半期	3.600	8.900
2014 (H26) 上半期	不検出	不検出
2014 (H26) 下半期	0.071	0.270
2015 (H27) 上半期	0.064	0.230
2015 (H27) 下半期	0.095	0.320
2016 (H28) 上半期	不検出	0.096
2016 (H28) 下半期	不検出	0.120
2017 (H29) 上半期	不検出	0.088
2017 (H29) 下半期	不検出	0.051
2018 (H30) 上半期	不検出	0.100
2018 (H30) 下半期	不検出	0.038
2019 (R1) 上半期	不検出	0.037
2019 (R1) 下半期	不検出	0.026
2020 (R2) 上半期	不検出	0.044
2020 (R2) 下半期	不検出	0.029
2021 (R3) 上半期	不検出	0.037
2021 (R3) 下半期	不検出	0.027
2022 (R4) 上半期	不検出	0.037
2022 (R4) 下半期	不検出	0.018
2023 (R5) 上半期	不検出	0.040
2023 (R5) 下半期	不検出	0.014
2024 (R6) 上半期	不検出	0.040
2024 (R6) 下半期	不検出	0.018
2025 (R7) 上半期	不検出	0.026


採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
直近の状況		
2024 (R6) 10月	不検出	0.018
2024 (R6) 11月	不検出	0.007
2024 (R6) 12月	不検出	0.003
2025 (R7) 1月	不検出	0.006
2025 (R7) 2月	不検出	0.010
2025 (R7) 3月	不検出	0.016
2025 (R7) 4月	不検出	0.008
2025 (R7) 5月	不検出	0.026
2025 (R7) 6月	不検出	0.022
2025 (R7) 7月	不検出	0.020
2025 (R7) 8月	不検出	0.023
2025 (R7) 9月	不検出	0.018

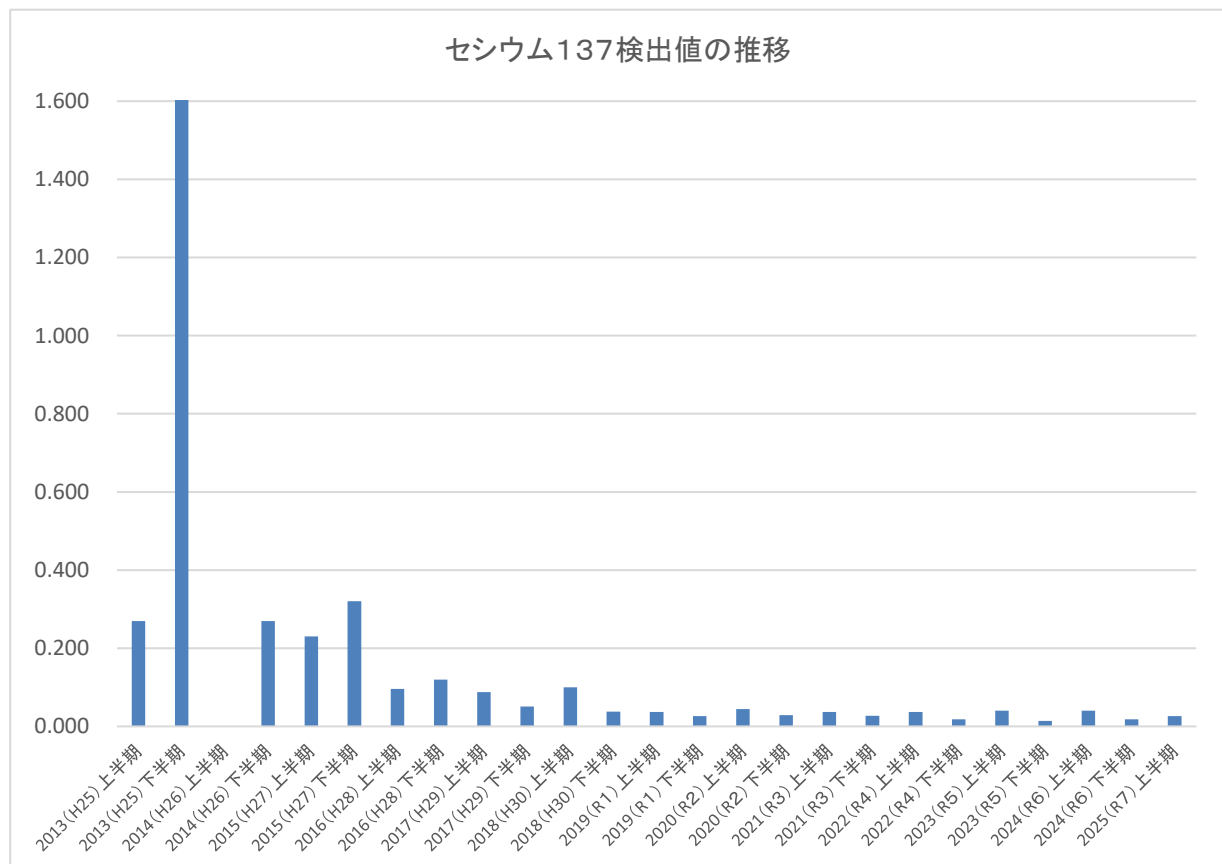

大悲山大蛇物語公園（小高区泉沢）

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
半期ごとの最高値		
2013 (H25) 上半期	—	—
2013 (H25) 下半期	—	—
2014 (H26) 上半期	不検出	0.052
2014 (H26) 下半期	不検出	不検出
2015 (H27) 上半期	不検出	0.072
2015 (H27) 下半期	不検出	0.046
2016 (H28) 上半期	0.013	0.050
2016 (H28) 下半期	不検出	0.021
2017 (H29) 上半期	0.004	0.023
2017 (H29) 下半期	0.006	0.039
2018 (H30) 上半期	0.005	0.039
2018 (H30) 下半期	不検出	0.014
2019 (R1) 上半期	不検出	0.022
2019 (R1) 下半期	不検出	0.019
2020 (R2) 上半期	不検出	0.025
2020 (R2) 下半期	不検出	0.051
2021 (R3) 上半期	不検出	0.041
2021 (R3) 下半期	不検出	0.022
2022 (R4) 上半期	不検出	0.014
2022 (R4) 下半期	不検出	0.028
2023 (R5) 上半期	不検出	0.017
2023 (R5) 下半期	不検出	0.018
2024 (R6) 上半期	不検出	0.010
2024 (R6) 下半期	不検出	0.017
2025 (R7) 上半期	不検出	0.010


採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
直近の状況		
2024 (R6) 10月	不検出	0.009
2024 (R6) 11月	不検出	不検出
2024 (R6) 12月	不検出	不検出
2025 (R7) 1月	不検出	0.017
2025 (R7) 2月	不検出	不検出
2025 (R7) 3月	不検出	0.011
2025 (R7) 4月	不検出	不検出
2025 (R7) 5月	不検出	0.010
2025 (R7) 6月	不検出	不検出
2025 (R7) 7月	不検出	不検出
2025 (R7) 8月	不検出	0.006
2025 (R7) 9月	不検出	不検出

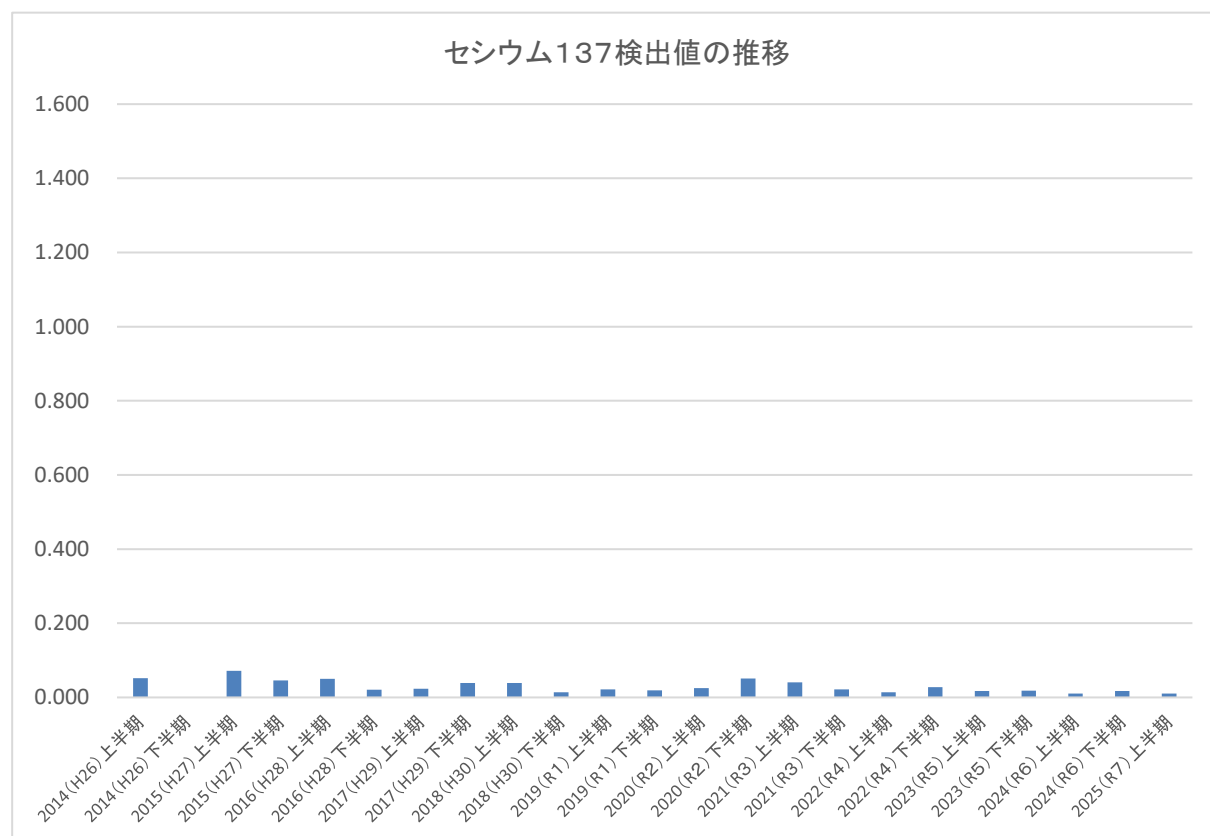

横川ダム（原町区馬場）

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
半期ごとの最高値		
2013 (H25) 上半期	—	—
2013 (H25) 下半期	—	—
2014 (H26) 上半期	—	—
2014 (H26) 下半期	—	—
2015 (H27) 上半期	—	—
2015 (H27) 下半期	—	—
2016 (H28) 上半期	不検出	0.160
2016 (H28) 下半期	不検出	0.048
2017 (H29) 上半期	0.039	0.098
2017 (H29) 下半期	0.032	0.130
2018 (H30) 上半期	不検出	0.120
2018 (H30) 下半期	不検出	0.097
2019 (R1) 上半期	不検出	0.097
2019 (R1) 下半期	不検出	0.110
2020 (R2) 上半期	不検出	0.150
2020 (R2) 下半期	不検出	0.087
2021 (R3) 上半期	不検出	0.140
2021 (R3) 下半期	不検出	0.085
2022 (R4) 上半期	不検出	0.170
2022 (R4) 下半期	不検出	0.047
2023 (R5) 上半期	不検出	0.170
2023 (R5) 下半期	不検出	0.120
2024 (R6) 上半期	不検出	0.150
2024 (R6) 下半期	不検出	0.079
2025 (R7) 上半期	不検出	0.100

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
直近の状況		
2024 (R6) 10月	不検出	0.079
2024 (R6) 11月	不検出	不検出
2024 (R6) 12月	不検出	0.033
2025 (R7) 1月	不検出	0.025
2025 (R7) 2月	不検出	0.039
2025 (R7) 3月	不検出	0.044
2025 (R7) 4月	不検出	不検出
2025 (R7) 5月	不検出	0.070
2025 (R7) 6月	不検出	0.066
2025 (R7) 7月	不検出	0.091
2025 (R7) 8月	不検出	0.084
2025 (R7) 9月	不検出	0.100

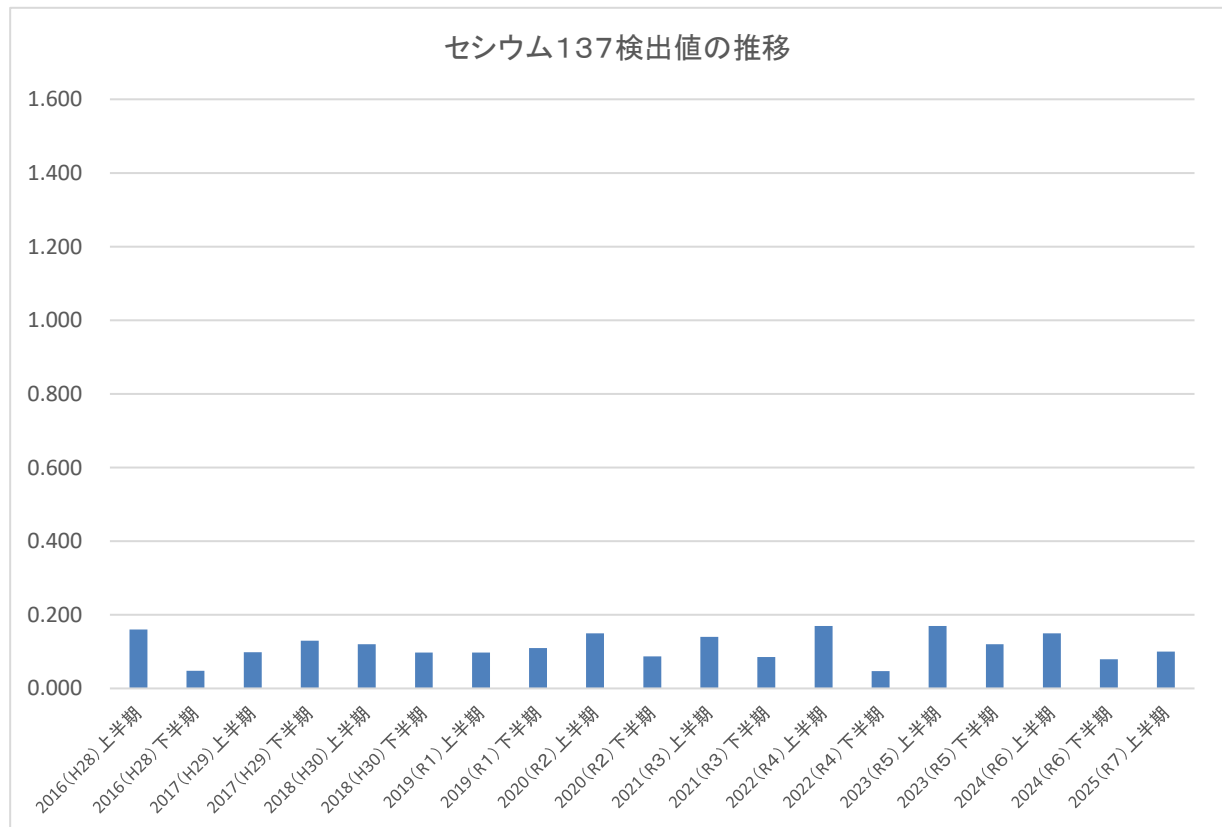


環境放射線センター（原町区萱浜）

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
半期ごとの最高値		
2013 (H25) 上半期	—	—
2013 (H25) 下半期	—	—
2014 (H26) 上半期	—	—
2014 (H26) 下半期	—	—
2015 (H27) 上半期	—	—
2015 (H27) 下半期	—	—
2016 (H28) 上半期	—	—
2016 (H28) 下半期	—	—
2017 (H29) 上半期	0.008	0.038
2017 (H29) 下半期	不検出	0.027
2018 (H30) 上半期	不検出	0.024
2018 (H30) 下半期	不検出	0.023
2019 (R1) 上半期	不検出	0.028
2019 (R1) 下半期	不検出	0.037
2020 (R2) 上半期	不検出	0.037
2020 (R2) 下半期	不検出	0.022
2021 (R3) 上半期	不検出	0.021
2021 (R3) 下半期	不検出	0.011
2022 (R4) 上半期	不検出	0.010
2022 (R4) 下半期	不検出	0.019
2023 (R5) 上半期	不検出	0.014
2023 (R5) 下半期	不検出	0.014
2024 (R6) 上半期	不検出	0.018
2024 (R6) 下半期	不検出	0.011
2025 (R7) 上半期	不検出	0.013

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
直近の状況		
2024 (R6) 10月	不検出	0.009
2024 (R6) 11月	不検出	不検出
2024 (R6) 12月	不検出	0.008
2025 (R7) 1月	不検出	不検出
2025 (R7) 2月	不検出	0.011
2025 (R7) 3月	不検出	0.011
2025 (R7) 4月	不検出	0.006
2025 (R7) 5月	不検出	0.013
2025 (R7) 6月	不検出	不検出
2025 (R7) 7月	不検出	不検出
2025 (R7) 8月	不検出	不検出
2025 (R7) 9月	不検出	不検出


セシウム137検出値の推移

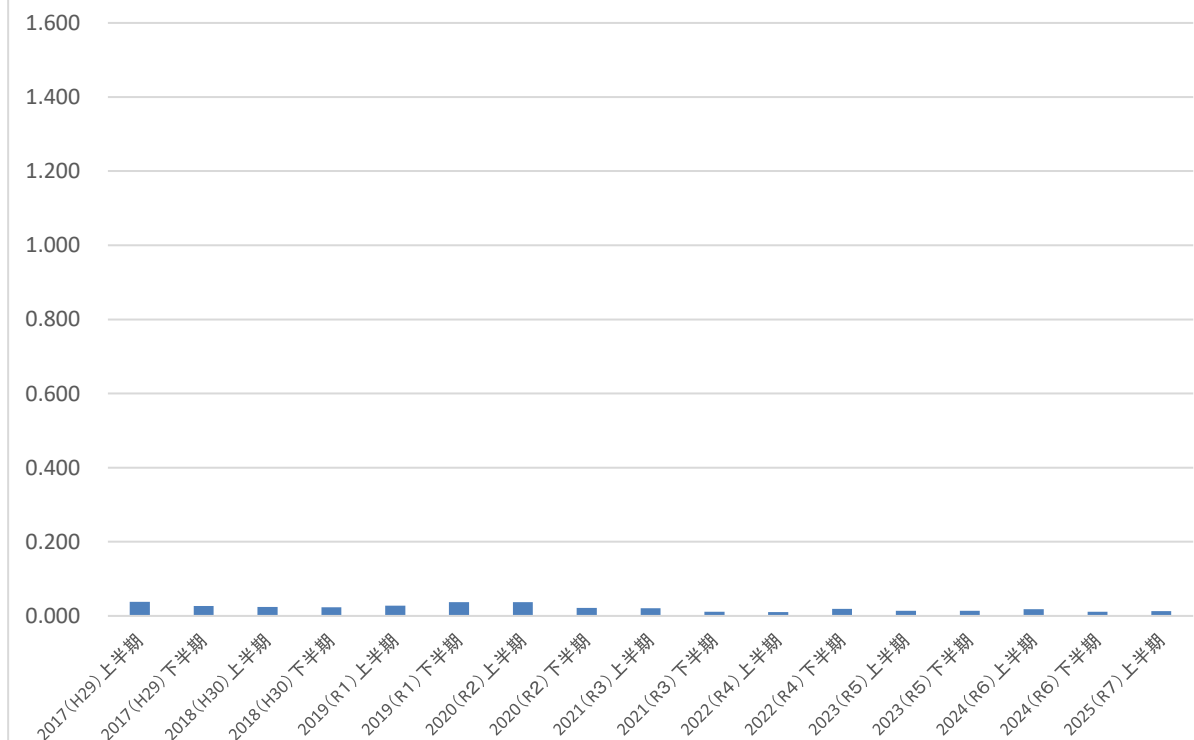

大気浮遊じんモニタリング（市測定：１０地点）
川房公会堂（小高区川房）

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
半期ごとの最高値（測定：平成26年11月から）		
2014 (H26) 下半期	0.790	3.200
2015 (H27) 上半期	0.300	1.100
2015 (H27) 下半期	不検出	0.600
2016 (H28) 上半期	0.140	0.730
2016 (H28) 下半期	0.160	0.920
2017 (H29) 上半期	0.047	0.320
2017 (H29) 下半期	0.024	0.210
2018 (H30) 上半期	0.032	0.330
2018 (H30) 下半期	0.016	0.230
2019 (R1) 上半期	0.110	1.600
2019 (R1) 下半期	0.038	0.600
2020 (R2) 上半期	0.013	0.220
2020 (R2) 下半期	不検出	0.170
2021 (R3) 上半期	不検出	0.270
2021 (R3) 下半期	不検出	0.140
2022 (R4) 上半期	不検出	0.350
2022 (R4) 下半期	不検出	0.180
2023 (R5) 上半期	不検出	0.490
2023 (R5) 下半期	不検出	0.200
2024 (R6) 上半期	不検出	0.330
2024 (R6) 下半期	不検出	0.200
2025 (R7) 上半期	不検出	0.260


採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
直近の状況（月ごとの最高値）		
2025 (R7) 1 月	不検出	0.018
2025 (R7) 2 月	不検出	0.036
2025 (R7) 3 月	不検出	0.200
2025 (R7) 4 月	不検出	0.067
2025 (R7) 5 月	不検出	0.260
2025 (R7) 6 月	不検出	0.150
2025 (R7) 7 月	不検出	0.160
2025 (R7) 8 月	不検出	0.170
2025 (R7) 9 月	不検出	0.120
2025 (R7) 10 月	不検出	0.086
2025 (R7) 11 月	不検出	0.035
2025 (R7) 12 月	不検出	0.018

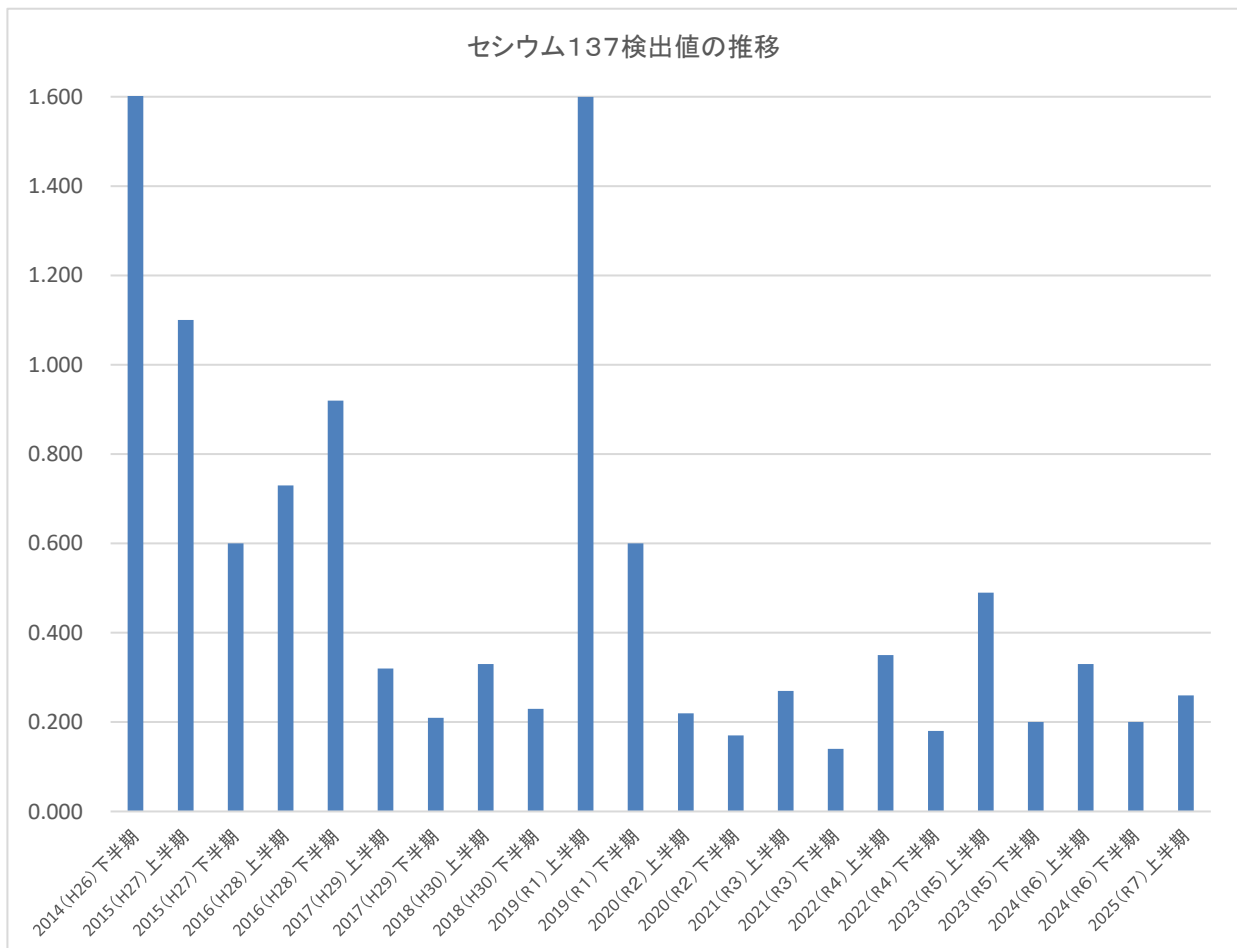

金房小学校・就業改善センター（小高区飯崎）
※小学校の解体に伴い、R5. 4から就業改善センターへ移転

採取期間	核種濃度(mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
半期ごとの最高値（測定：平成27年6月から）		
2014（H26）下半期	—	—
2015（H27）上半期	0.580	2.300
2015（H27）下半期	0.430	1.900
2016（H28）上半期	0.140	0.840
2016（H28）下半期	0.350	0.210
2017（H29）上半期	0.083	0.550
2017（H29）下半期	0.014	0.097
2018（H30）上半期	0.017	0.160
2018（H30）下半期	不検出	0.100
2019（R1）上半期	不検出	0.120
2019（R1）下半期	不検出	0.110
2020（R2）上半期	不検出	0.330
2020（R2）下半期	不検出	0.095
2021（R3）上半期	不検出	0.250
2021（R3）下半期	不検出	0.068
2022（R4）上半期	不検出	0.160
2022（R4）下半期	不検出	0.062
2023（R5）上半期	不検出	0.180
2023（R5）下半期	不検出	0.110
2024（R6）上半期	不検出	0.140
2024（R6）下半期	不検出	0.110
2025（R7）上半期	不検出	0.180


採取期間	核種濃度(mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
直近の状況（月ごとの最高値）		
2025（R7）1月	不検出	0.031
2025（R7）2月	不検出	0.026
2025（R7）3月	不検出	0.110
2025（R7）4月	不検出	0.049
2025（R7）5月	不検出	0.180
2025（R7）6月	不検出	0.052
2025（R7）7月	不検出	0.064
2025（R7）8月	不検出	0.079
2025（R7）9月	不検出	0.055
2025（R7）10月	不検出	0.055
2025（R7）11月	不検出	0.040
2025（R7）12月	不検出	0.028

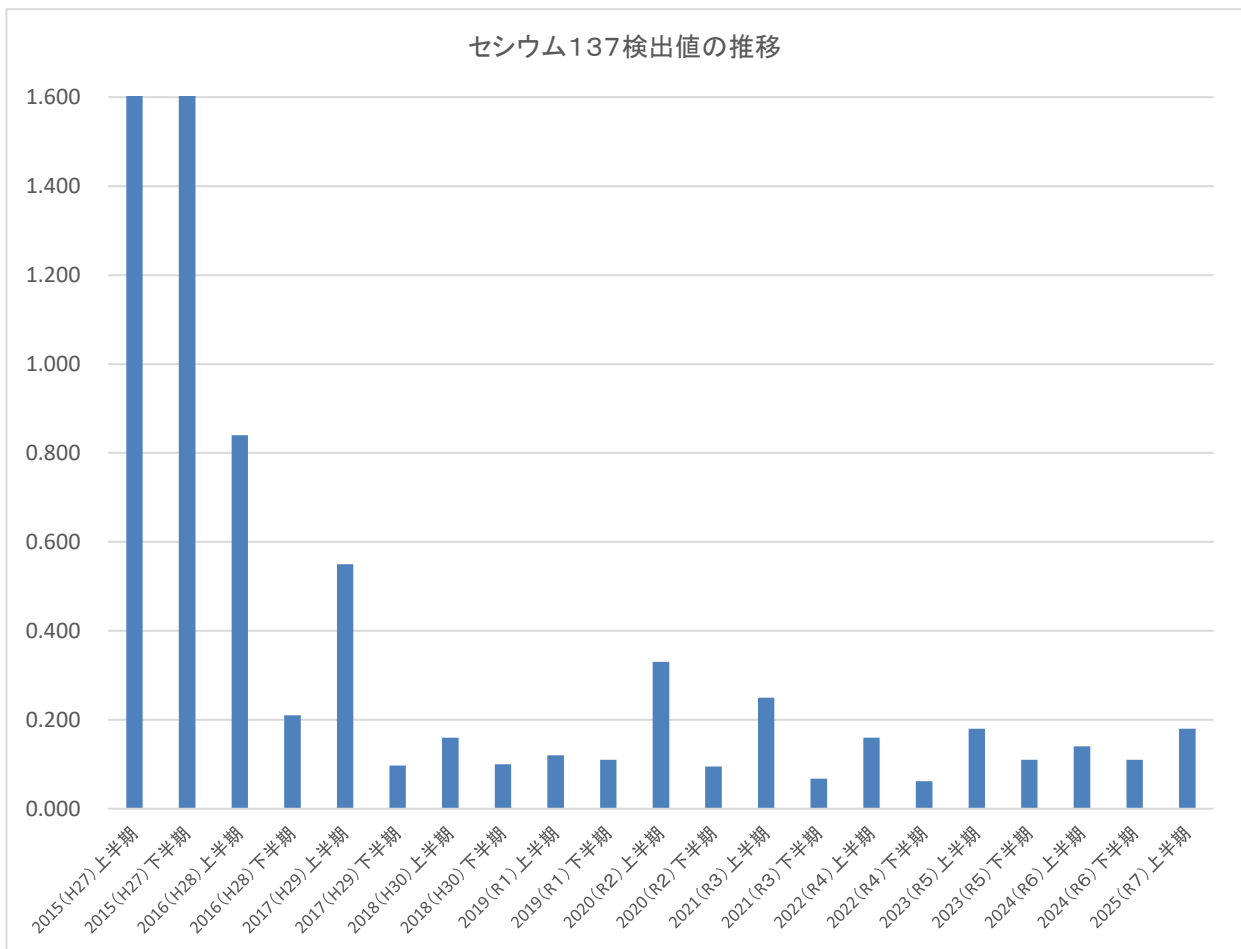

塚原公会堂（小高区塚原）

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
半期ごとの最高値（測定：平成27年6月から）		
2014 (H26) 下半期	—	—
2015 (H27) 上半期	不検出	0.350
2015 (H27) 下半期	0.420	2.100
2016 (H28) 上半期	0.120	0.600
2016 (H28) 下半期	不検出	0.074
2017 (H29) 上半期	0.140	1.000
2017 (H29) 下半期	不検出	0.120
2018 (H30) 上半期	0.170	0.140
2018 (H30) 下半期	不検出	0.057
2019 (R1) 上半期	不検出	0.130
2019 (R1) 下半期	不検出	0.140
2020 (R2) 上半期	不検出	0.070
2020 (R2) 下半期	不検出	0.090
2021 (R3) 上半期	不検出	0.084
2021 (R3) 下半期	不検出	0.055
2022 (R4) 上半期	不検出	0.130
2022 (R4) 下半期	不検出	0.053
2023 (R5) 上半期	不検出	0.100
2023 (R5) 下半期	不検出	0.056
2024 (R6) 上半期	不検出	0.130
2024 (R6) 下半期	不検出	0.041
2025 (R7) 上半期	不検出	0.080


採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
直近の状況（月ごとの最高値）		
2025 (R7) 1月	不検出	0.020
2025 (R7) 2月	不検出	0.034
2025 (R7) 3月	不検出	0.041
2025 (R7) 4月	不検出	0.015
2025 (R7) 5月	不検出	0.080
2025 (R7) 6月	不検出	0.078
2025 (R7) 7月	不検出	0.035
2025 (R7) 8月	不検出	0.042
2025 (R7) 9月	不検出	0.028
2025 (R7) 10月	不検出	0.035
2025 (R7) 11月	不検出	0.018
2025 (R7) 12月	不検出	0.053

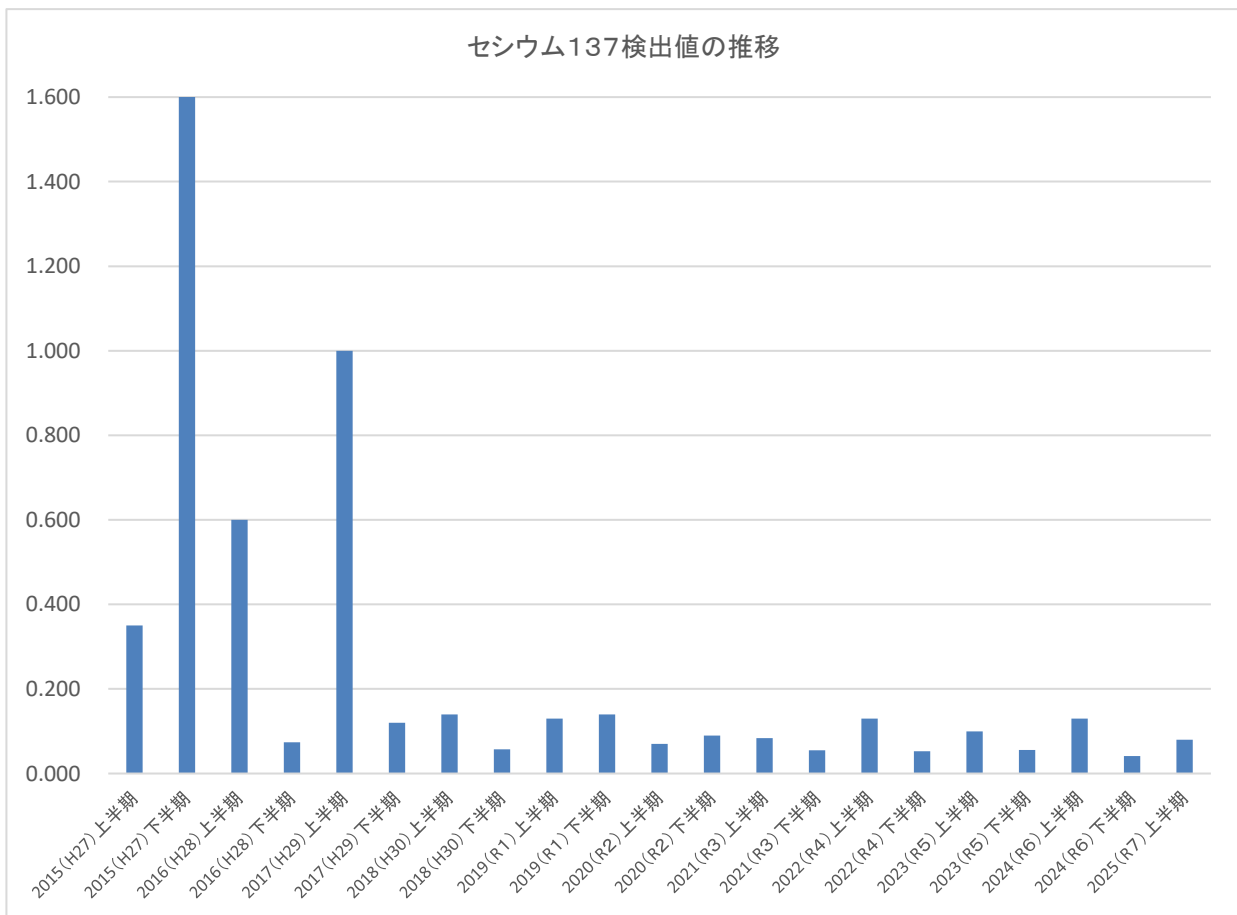

横川ダム（原町区馬場）

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
半期ごとの最高値（測定：平成26年11月から）		
2014 (H26) 下半期	0.220	0.550
2015 (H27) 上半期	0.260	0.970
2015 (H27) 下半期	0.220	0.980
2016 (H28) 上半期	0.073	0.420
2016 (H28) 下半期	0.062	0.380
2017 (H29) 上半期	0.036	0.280
2017 (H29) 下半期	0.033	0.200
2018 (H30) 上半期	0.033	0.380
2018 (H30) 下半期	0.240	0.290
2019 (R1) 上半期	0.033	0.440
2019 (R1) 下半期	不検出	0.200
2020 (R2) 上半期	0.018	0.330
2020 (R2) 下半期	不検出	0.230
2021 (R3) 上半期	0.022	0.490
2021 (R3) 下半期	不検出	0.140
2022 (R4) 上半期	不検出	0.360
2022 (R4) 下半期	不検出	0.240
2023 (R5) 上半期	不検出	0.640
2023 (R5) 下半期	不検出	0.260
2024 (R6) 上半期	不検出	0.460
2024 (R6) 下半期	不検出	0.170
2025 (R7) 上半期	不検出	0.210


採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
直近の状況（月ごとの最高値）		
2025 (R7) 1月	不検出	0.038
2025 (R7) 2月	不検出	0.035
2025 (R7) 3月	不検出	0.047
2025 (R7) 4月	不検出	0.036
2025 (R7) 5月	不検出	0.210
2025 (R7) 6月	不検出	0.130
2025 (R7) 7月	不検出	0.130
2025 (R7) 8月	不検出	0.170
2025 (R7) 9月	不検出	0.130
2025 (R7) 10月	不検出	0.100
2025 (R7) 11月	不検出	0.029
2025 (R7) 12月	不検出	0.009

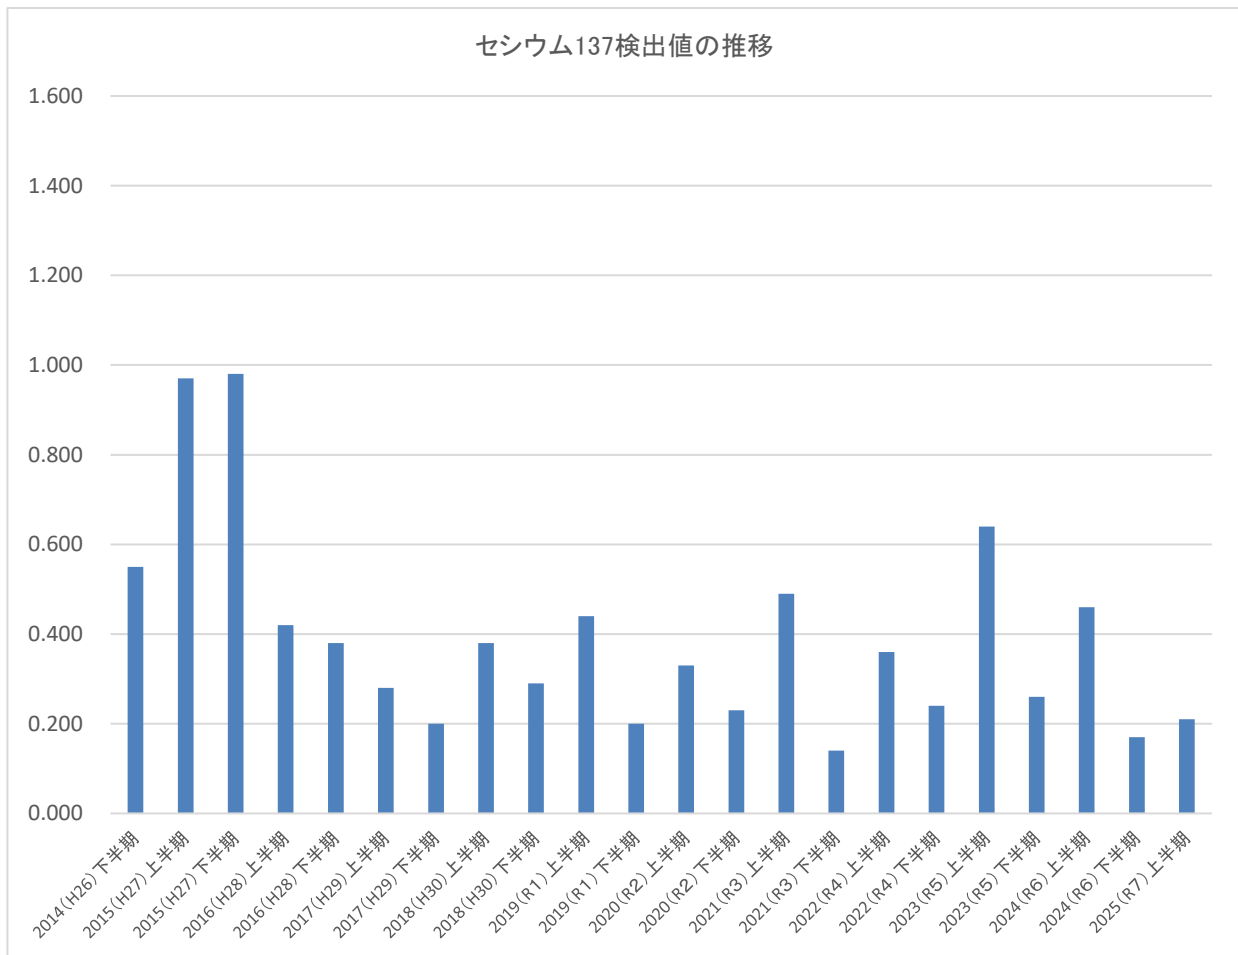

原町保健センター（原町区小川町）

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
半期ごとの最高値（測定：平成26年11月から）		
2014 (H26) 下半期	0.190	0.480
2015 (H27) 上半期	不検出	0.400
2015 (H27) 下半期	不検出	0.400
2016 (H28) 上半期	0.021	0.150
2016 (H28) 下半期	0.033	0.190
2017 (H29) 上半期	0.032	0.260
2017 (H29) 下半期	不検出	0.100
2018 (H30) 上半期	不検出	0.091
2018 (H30) 下半期	不検出	0.054
2019 (R1) 上半期	0.016	0.085
2019 (R1) 下半期	不検出	0.150
2020 (R2) 上半期	不検出	0.110
2020 (R2) 下半期	不検出	0.200
2021 (R3) 上半期	不検出	0.150
2021 (R3) 下半期	不検出	0.036
2022 (R4) 上半期	不検出	0.120
2022 (R4) 下半期	不検出	0.092
2023 (R5) 上半期	不検出	0.088
2023 (R5) 下半期	不検出	0.039
2024 (R6) 上半期	不検出	0.120
2024 (R6) 下半期	不検出	0.076
2025 (R7) 上半期	不検出	0.120


採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
直近の状況（月ごとの最高値）		
2025 (R7) 1月	不検出	0.029
2025 (R7) 2月	不検出	0.020
2025 (R7) 3月	不検出	0.034
2025 (R7) 4月	不検出	0.017
2025 (R7) 5月	不検出	0.120
2025 (R7) 6月	不検出	0.032
2025 (R7) 7月	不検出	0.045
2025 (R7) 8月	不検出	0.058
2025 (R7) 9月	不検出	0.024
2025 (R7) 10月	不検出	0.023
2025 (R7) 11月	不検出	0.022
2025 (R7) 12月	不検出	0.017

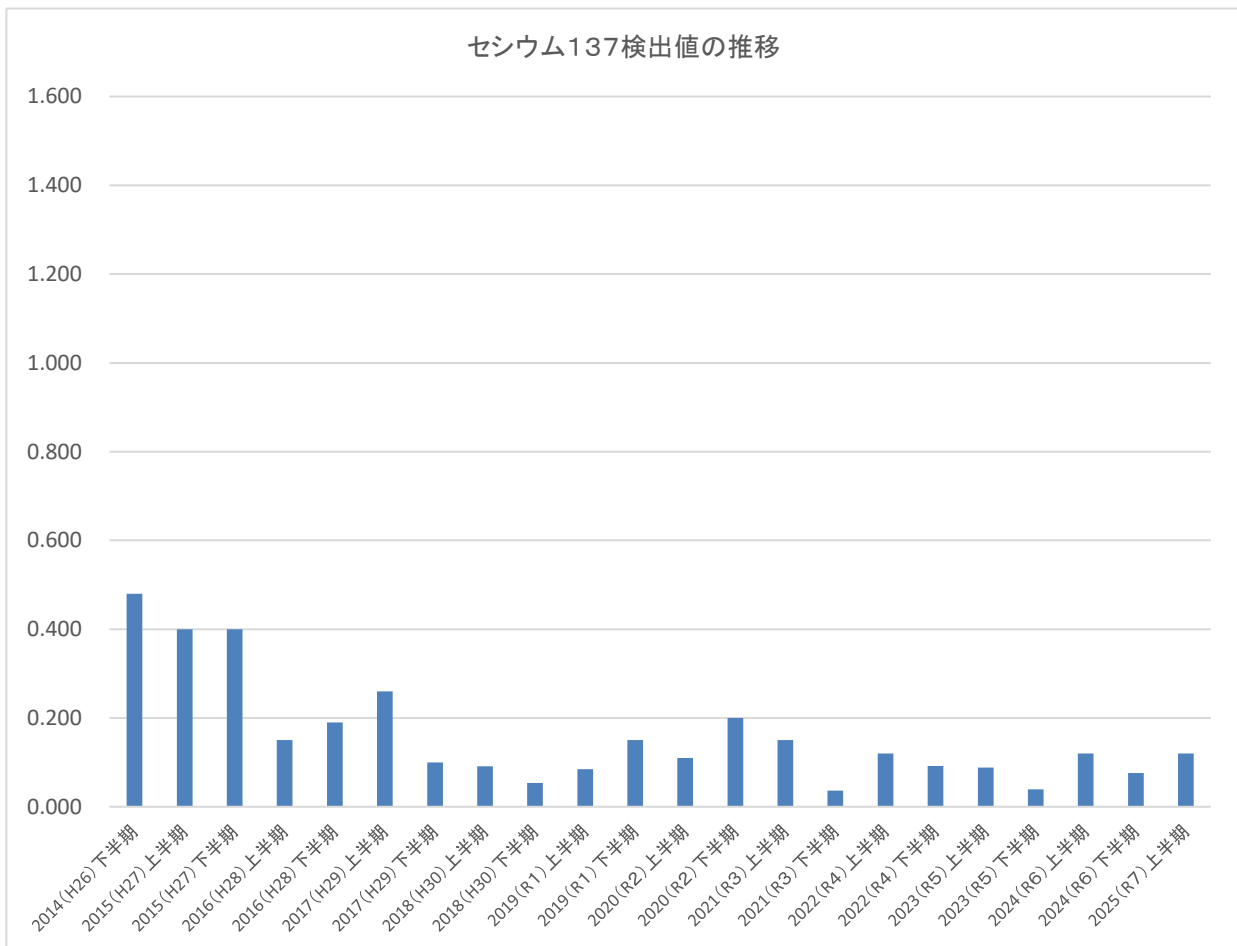

高平生涯学習センター（原町区下高平）

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
半期ごとの最高値（測定：平成26年11月から）		
2014 (H26) 下半期	0.260	0.820
2015 (H27) 上半期	不検出	0.370
2015 (H27) 下半期	不検出	0.390
2016 (H28) 上半期	0.089	0.470
2016 (H28) 下半期	0.018	0.140
2017 (H29) 上半期	0.020	0.170
2017 (H29) 下半期	不検出	0.069
2018 (H30) 上半期	不検出	0.077
2018 (H30) 下半期	不検出	0.130
2019 (R1) 上半期	不検出	0.120
2019 (R1) 下半期	不検出	0.250
2020 (R2) 上半期	不検出	0.250
2020 (R2) 下半期	不検出	0.050
2021 (R3) 上半期	不検出	0.100
2021 (R3) 下半期	不検出	0.046
2022 (R4) 上半期	不検出	0.110
2022 (R4) 下半期	不検出	0.052
2023 (R5) 上半期	不検出	0.100
2023 (R5) 下半期	不検出	0.051
2024 (R6) 上半期	不検出	0.990
2024 (R6) 下半期	不検出	0.052
2025 (R7) 上半期	不検出	0.066


採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
直近の状況（月ごとの最高値）		
2025 (R7) 1月	不検出	0.030
2025 (R7) 2月	不検出	0.052
2025 (R7) 3月	不検出	0.033
2025 (R7) 4月	不検出	0.013
2025 (R7) 5月	不検出	0.066
2025 (R7) 6月	不検出	0.057
2025 (R7) 7月	不検出	0.032
2025 (R7) 8月	不検出	0.039
2025 (R7) 9月	不検出	0.018
2025 (R7) 10月	不検出	0.017
2025 (R7) 11月	不検出	0.015
2025 (R7) 12月	不検出	0.029

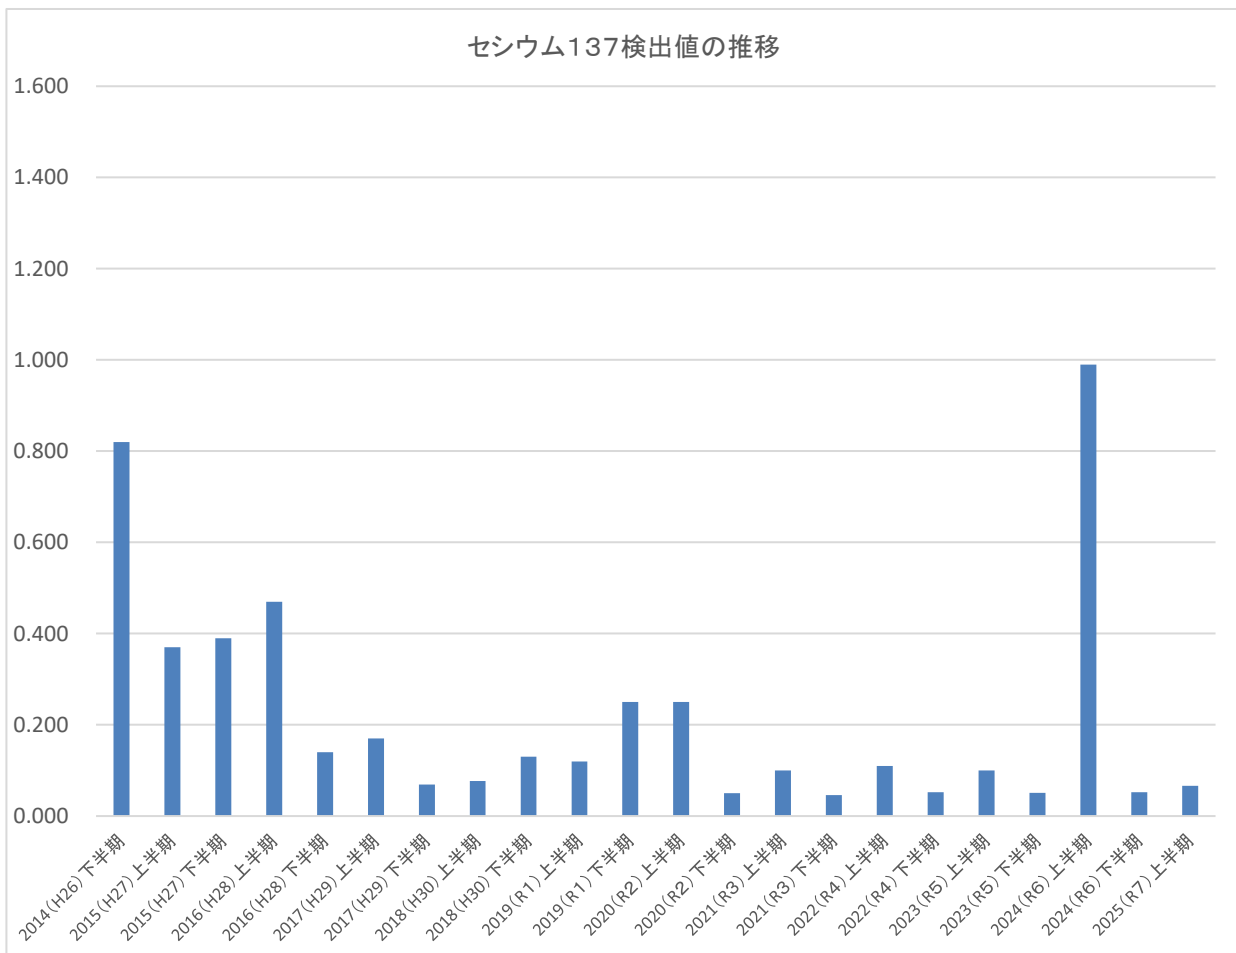

市立総合病院（原町区高見町）

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
半期ごとの最高値（測定：平成27年6月から）		
2014 (H26) 下半期	—	—
2015 (H27) 上半期	不検出	0.600
2015 (H27) 下半期	0.190	0.870
2016 (H28) 上半期	0.080	0.460
2016 (H28) 下半期	0.040	0.280
2017 (H29) 上半期	0.088	0.660
2017 (H29) 下半期	不検出	0.091
2018 (H30) 上半期	不検出	0.091
2018 (H30) 下半期	不検出	0.083
2019 (R1) 上半期	不検出	0.110
2019 (R1) 下半期	0.021	0.260
2020 (R2) 上半期	不検出	0.092
2020 (R2) 下半期	不検出	0.086
2021 (R3) 上半期	不検出	0.110
2021 (R3) 下半期	不検出	0.052
2022 (R4) 上半期	不検出	0.130
2022 (R4) 下半期	不検出	0.045
2023 (R5) 上半期	不検出	0.150
2023 (R5) 下半期	不検出	0.064
2024 (R6) 上半期	不検出	0.089
2024 (R6) 下半期	不検出	0.058
2025 (R7) 上半期	不検出	0.095


採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
直近の状況（月ごとの最高値）		
2025 (R7) 1月	不検出	0.035
2025 (R7) 2月	不検出	0.058
2025 (R7) 3月	不検出	0.050
2025 (R7) 4月	不検出	0.035
2025 (R7) 5月	不検出	0.018
2025 (R7) 6月	不検出	0.083
2025 (R7) 7月	不検出	0.095
2025 (R7) 8月	不検出	0.038
2025 (R7) 9月	不検出	0.029
2025 (R7) 10月	不検出	0.018
2025 (R7) 11月	不検出	0.045
2025 (R7) 12月	不検出	0.030

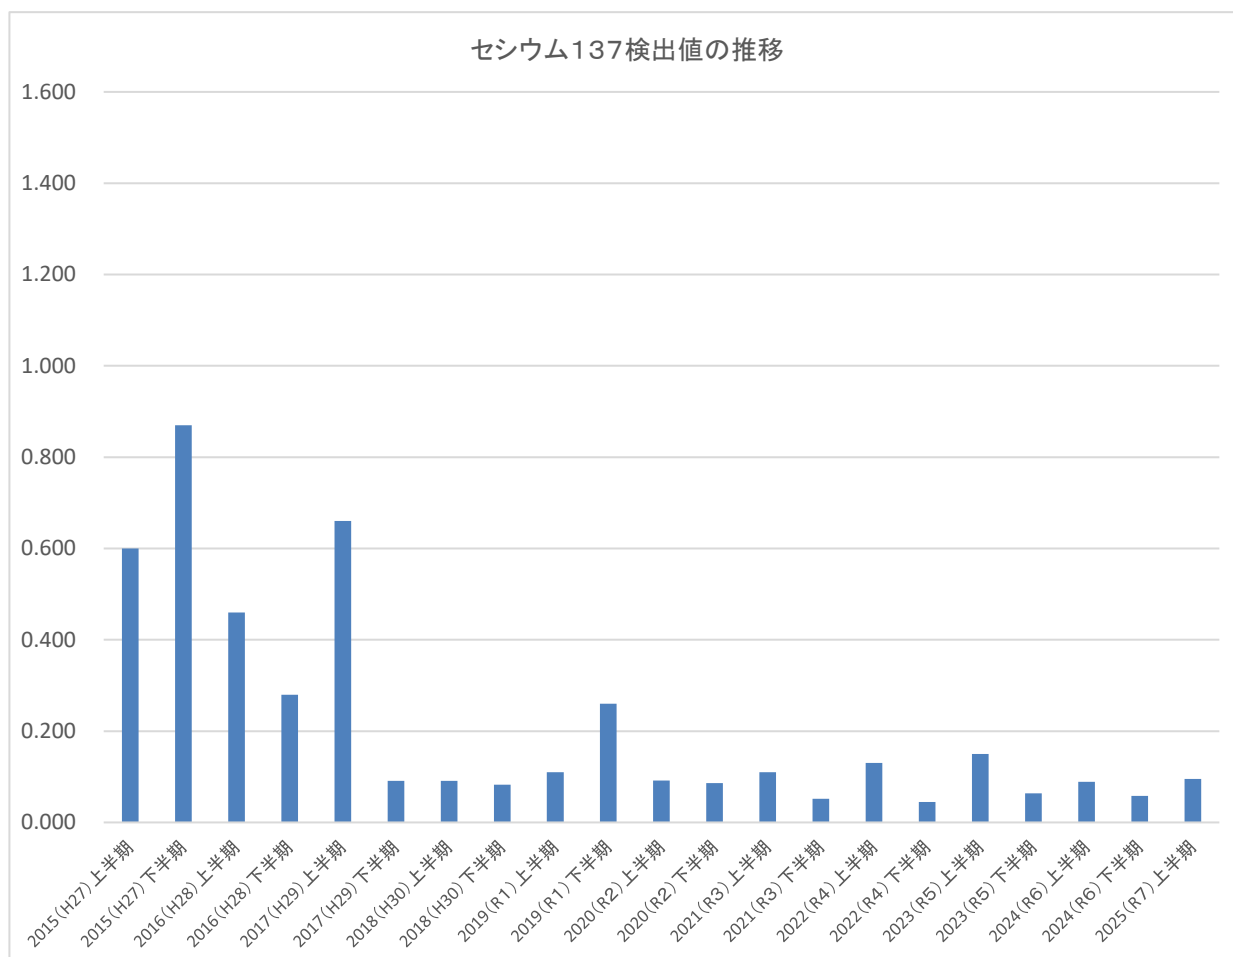

大原公会堂（原町区大原）

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
半期ごとの最高値（測定：平成27年6月から）		
2014 (H26) 下半期	—	—
2015 (H27) 上半期	不検出	0.480
2015 (H27) 下半期	不検出	0.590
2016 (H28) 上半期	0.044	0.250
2016 (H28) 下半期	0.044	0.320
2017 (H29) 上半期	0.063	0.460
2017 (H29) 下半期	0.013	0.081
2018 (H30) 上半期	不検出	0.110
2018 (H30) 下半期	0.013	0.110
2019 (R1) 上半期	不検出	0.130
2019 (R1) 下半期	0.016	0.240
2020 (R2) 上半期	0.023	0.450
2020 (R2) 下半期	不検出	0.085
2021 (R3) 上半期	不検出	0.120
2021 (R3) 下半期	不検出	0.052
2022 (R4) 上半期	不検出	0.130
2022 (R4) 下半期	不検出	0.056
2023 (R5) 上半期	不検出	0.120
2023 (R5) 下半期	不検出	0.061
2024 (R6) 上半期	不検出	0.120
2024 (R6) 下半期	不検出	0.067
2025 (R7) 上半期	不検出	0.110


採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
直近の状況（月ごとの最高値）		
2025 (R7) 1 月	不検出	0.016
2025 (R7) 2 月	不検出	0.026
2025 (R7) 3 月	不検出	0.067
2025 (R7) 4 月	不検出	0.023
2025 (R7) 5 月	不検出	0.110
2025 (R7) 6 月	不検出	0.041
2025 (R7) 7 月	不検出	0.051
2025 (R7) 8 月	不検出	0.061
2025 (R7) 9 月	不検出	0.045
2025 (R7) 10 月	不検出	0.025
2025 (R7) 11 月	不検出	0.022
2025 (R7) 12 月	不検出	不検出

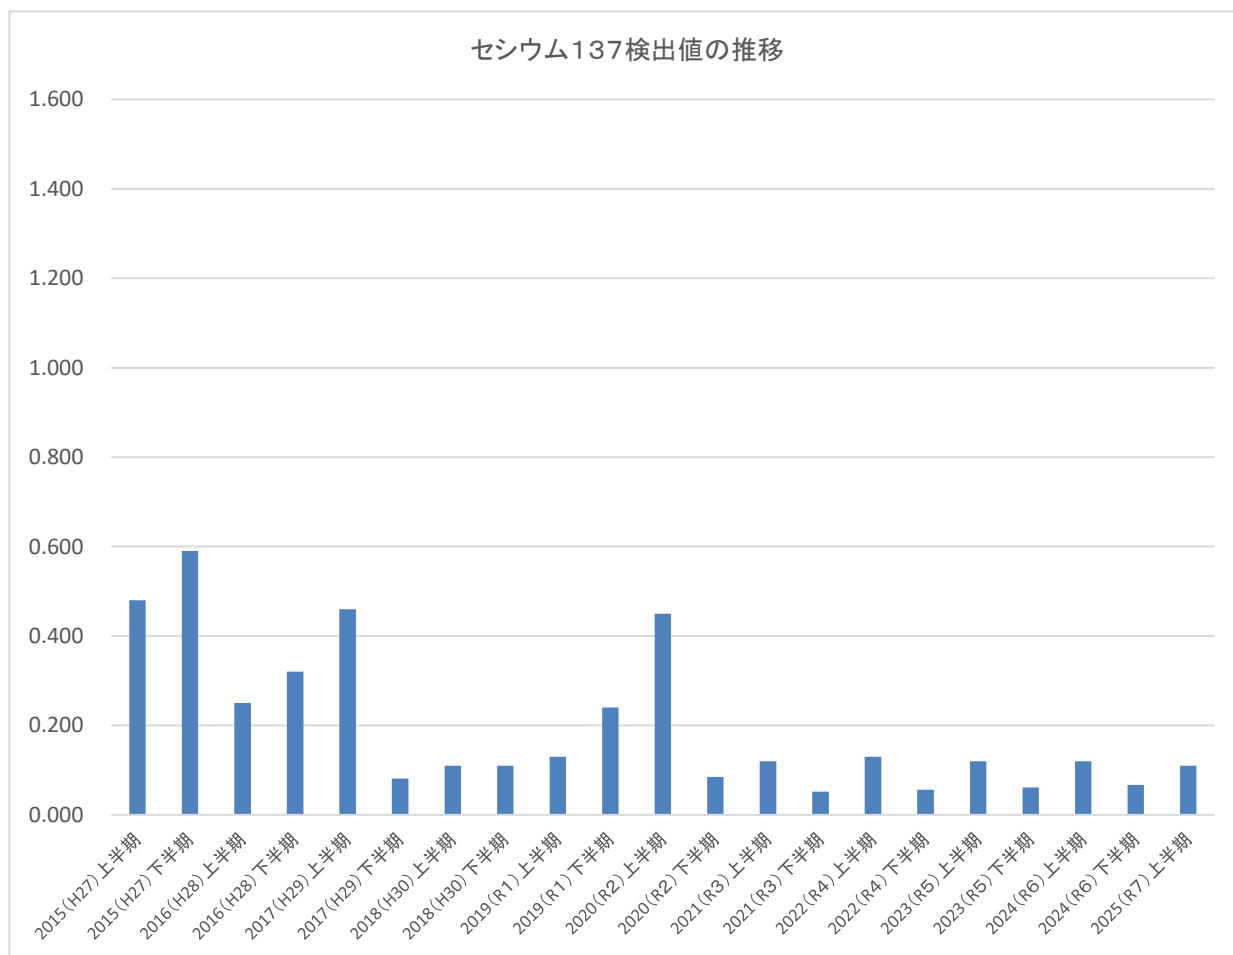

鹿島区役所（鹿島区西町）

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
半期ごとの最高値（測定：平成26年11月から）		
2014 (H26) 下半期	0.290	1.200
2015 (H27) 上半期	不検出	0.410
2015 (H27) 下半期	不検出	0.740
2016 (H28) 上半期	0.084	0.470
2016 (H28) 下半期	0.024	0.180
2017 (H29) 上半期	0.018	0.120
2017 (H29) 下半期	不検出	0.110
2018 (H30) 上半期	不検出	0.110
2018 (H30) 下半期	0.038	0.440
2019 (R1) 上半期	不検出	0.068
2019 (R1) 下半期	不検出	0.200
2020 (R2) 上半期	不検出	0.360
2020 (R2) 下半期	不検出	0.390
2021 (R3) 上半期	不検出	0.100
2021 (R3) 下半期	不検出	0.038
2022 (R4) 上半期	不検出	0.078
2022 (R4) 下半期	不検出	0.094
2023 (R5) 上半期	不検出	0.170
2023 (R5) 下半期	不検出	0.043
2024 (R6) 上半期	不検出	0.048
2024 (R6) 下半期	不検出	0.092
2025 (R7) 上半期	不検出	0.074


採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
直近の状況（月ごとの最高値）		
2025 (R7) 1月	不検出	0.023
2025 (R7) 2月	不検出	0.025
2025 (R7) 3月	不検出	0.024
2025 (R7) 4月	不検出	0.020
2025 (R7) 5月	不検出	0.074
2025 (R7) 6月	不検出	0.023
2025 (R7) 7月	不検出	0.024
2025 (R7) 8月	不検出	0.022
2025 (R7) 9月	不検出	0.026
2025 (R7) 10月	不検出	0.022
2025 (R7) 11月	不検出	0.019
2025 (R7) 12月	不検出	0.018

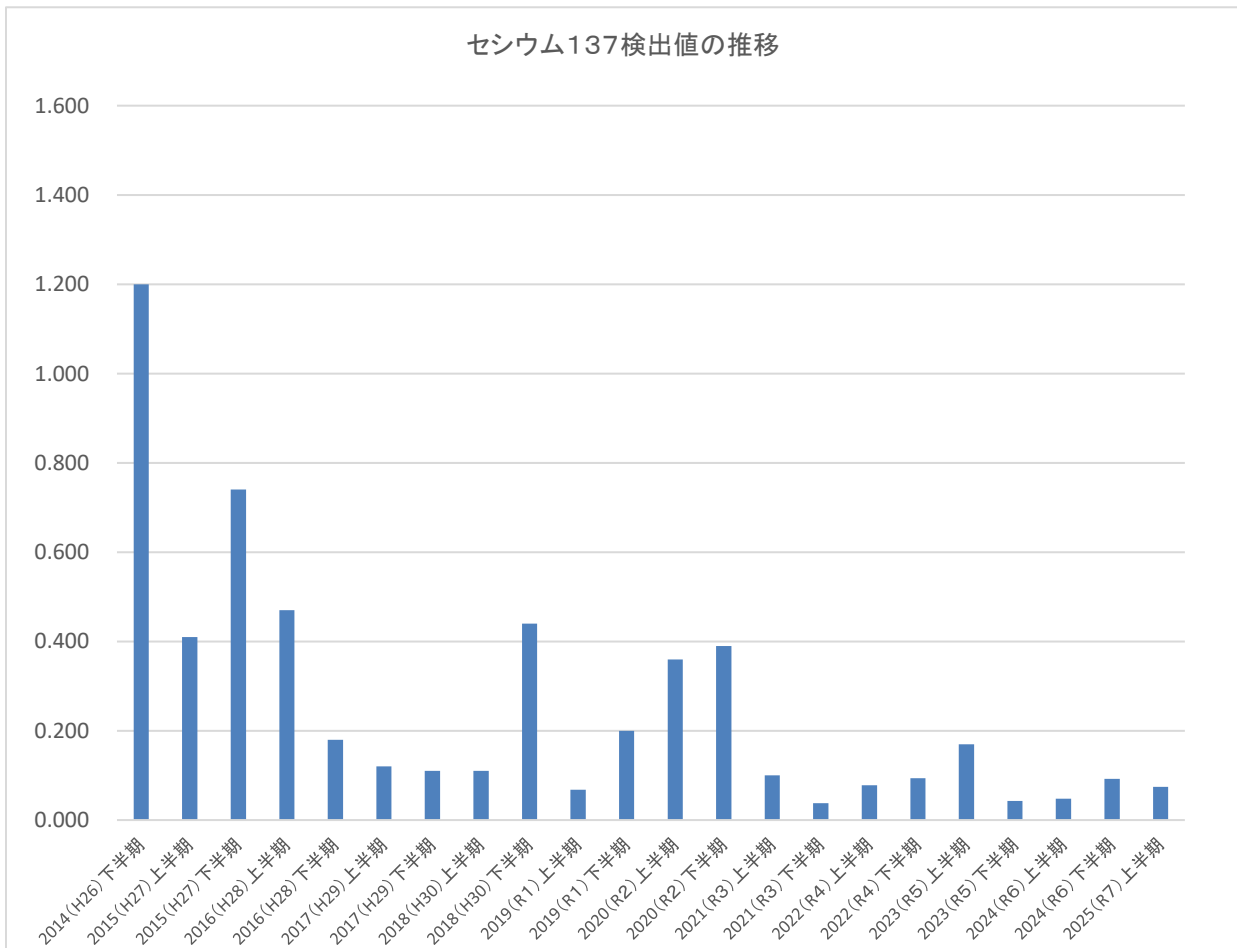

鹿島3-3消防屯所（鹿島区南海老）

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
半期ごとの最高値（測定：平成27年6月から）		
2014 (H26) 下半期	—	—
2015 (H27) 上半期	不検出	0.230
2015 (H27) 下半期	不検出	0.200
2016 (H28) 上半期	0.460	2.400
2016 (H28) 下半期	不検出	0.057
2017 (H29) 上半期	不検出	0.054
2017 (H29) 下半期	不検出	0.061
2018 (H30) 上半期	0.027	0.290
2018 (H30) 下半期	不検出	0.030
2019 (R1) 上半期	不検出	0.037
2019 (R1) 下半期	不検出	0.036
2020 (R2) 上半期	不検出	0.074
2020 (R2) 下半期	不検出	0.033
2021 (R3) 上半期	不検出	0.056
2021 (R3) 下半期	不検出	0.031
2022 (R4) 上半期	不検出	0.084
2022 (R4) 下半期	不検出	0.026
2023 (R5) 上半期	不検出	0.048
2023 (R5) 下半期	不検出	0.031
2024 (R6) 上半期	不検出	0.031
2024 (R6) 下半期	不検出	0.019
2025 (R7) 上半期	不検出	0.049

採取期間	核種濃度 (mBq/m ³)	
	セシウム134	セシウム137
直近の状況（月ごとの最高値）		
2025 (R7) 1月	不検出	0.012
2025 (R7) 2月	不検出	0.019
2025 (R7) 3月	不検出	不検出
2025 (R7) 4月	不検出	不検出
2025 (R7) 5月	不検出	0.049
2025 (R7) 6月	不検出	0.020
2025 (R7) 7月	不検出	0.019
2025 (R7) 8月	不検出	不検出
2025 (R7) 9月	不検出	0.021
2025 (R7) 10月	不検出	不検出
2025 (R7) 11月	不検出	不検出
2025 (R7) 12月	不検出	0.021

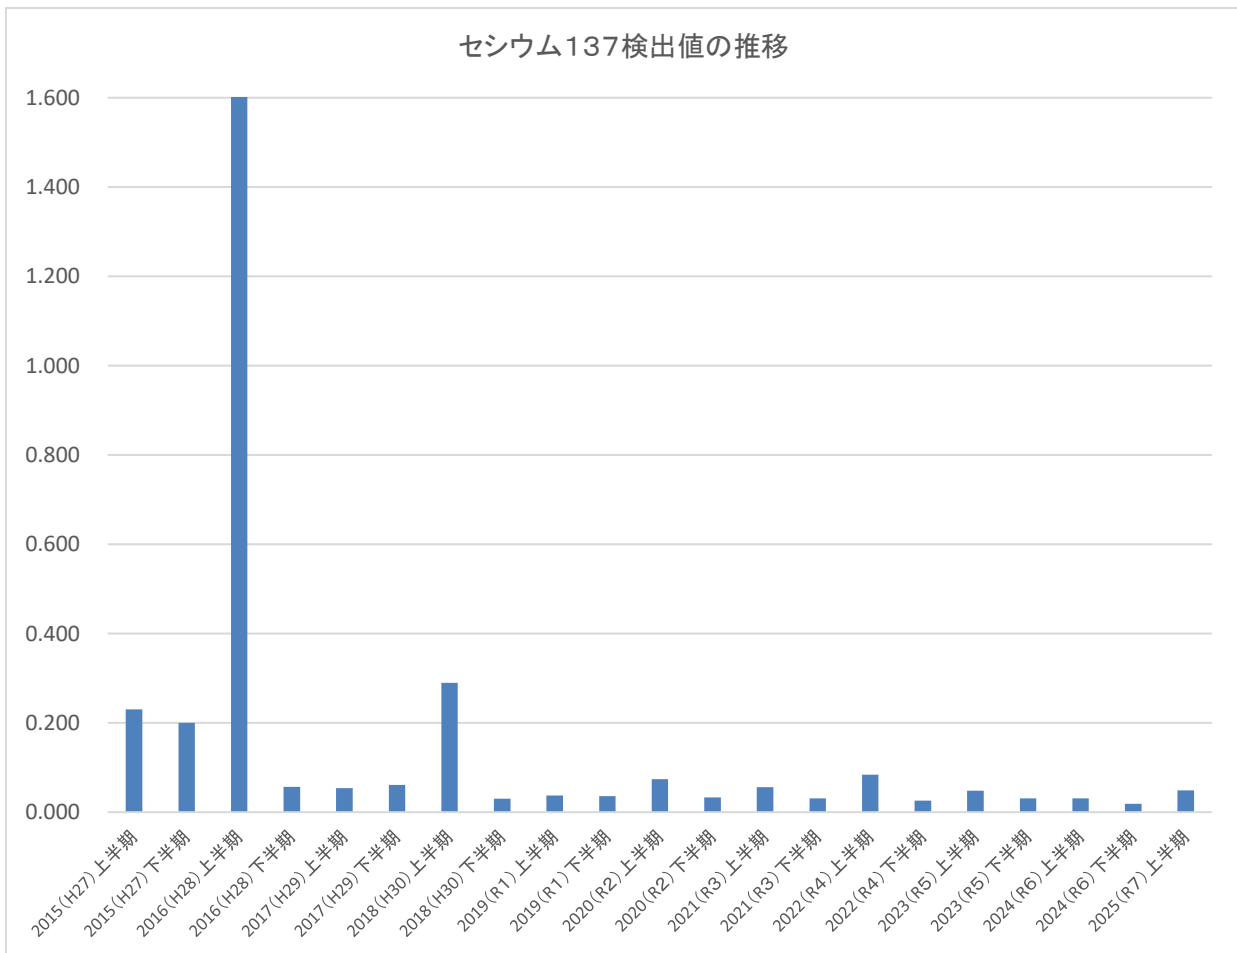

渡邊正己京都大学名誉教授（市放射線健康対策委員会委員長）による

大気浮遊じん放射能測定結果の解説

（市広報：令和7年10月　市ホームページ：令和7年10月、令和7年12月掲載）

第248回目（広報 令和7年2月1日号）（2024年8月7日～2024年12月4日）

南相馬市は、大気中に漂う浮遊じんとその降下物に含まれる放射エネルギーについて年間を通じて測定し、市民の健康への影響を評価しています。2024年は、一年を通してセシウム137以外の放射性核種の存在はほとんど確認されず、セシウム137についても、その量は極めて微量で健康に影響を及ぼす恐れはありませんのでご安心ください。

第262回目（市ホームページ 令和7年10月）（2024年12月4日～2025年8月20日）

厳しい暑さが続きますが、稲が実り、アキアカネが飛び、ススキの穂が秋を感じさせます。自然の移ろいと同様、原発事故で飛散した物質の放射能濃度は着実に減り続けています。空中に浮遊する放射能濃度では多少の変動がありますが、健康に影響を及ぼす濃度には遠く及ばない、わずかな濃度の変動でのレベルです。着実に事故現場の復旧作業が進み、季節の移ろいをめでる日が迎えられるよう、心から願っています。

第266回目（市ホームページ 令和7年12月）（2025年8月20日～2025年10月15日）

8月20日から10月15日の間の大気浮遊じんに含まれる放射エネルギーの測定結果が出ました。測定値は、 0.1mBq/m^3 以下を推移しており、その放射エネルギーを吸い込んでも平時の南相馬市における年間推定被ばく線量（年 0.82mSv ）の千分の1以下にしかならず、健康に及ぼす影響を心配することはありません。測定結果から、原発事故現場からの放射エネルギーの異常放出を疑う数値も得られませんでしたのでご安心ください。

5 除去土壌等の処理状況

除去土壌等の保管状況総括表（令和7年12月31日現在）

保管の状況	最大箇所数	現箇所数	発生量(①)			輸送量(②)			保管量(①-②)		
			合計	不燃	可燃	合計	不燃	可燃	合計	不燃	可燃
市内全域の保管総量（下記1+2）	344	1	1,815,849 m ³	991,580 m ³	824,269 m ³	1,815,849 m ³	991,580 m ³	824,269 m ³	0 m ³	0 m ³	0 m ³
1. 仮置場の箇所数及び量 （下記①+②）	50	1	1,701,186 m ³	882,934 m ³	818,252 m ³	1,701,186 m ³	882,934 m ³	818,252 m ³	0 m ³	0 m ³	0 m ³
①環境省管轄仮置場 （20km圏内）	13	0	1,023,984 m ³	443,026 m ³	580,958 m ³	1,023,984 m ³	443,026 m ³	580,958 m ³	0 m ³	0 m ³	0 m ³
②南相馬市管轄仮置場 （20km圏外）	37	1	677,202 m ³	439,908 m ³	237,294 m ³	677,202 m ³	439,908 m ³	237,294 m ³	0 m ³	0 m ³	0 m ³
2. 現場保管の箇所数及び量 （下記③+④+⑤）	294	0	114,663 m ³	108,646 m ³	6,017 m ³	114,663 m ³	108,646 m ³	6,017 m ³	0 m ³	0 m ³	0 m ³
③学校等	31	0	30,508 m ³	30,242 m ³	266 m ³	30,508 m ³	30,242 m ³	266 m ³	0 m ³	0 m ³	0 m ³
④その他（公園等）	74	0	44,934 m ³	40,676 m ³	4,258 m ³	44,934 m ³	40,676 m ³	4,258 m ³	0 m ³	0 m ³	0 m ³
⑤ため池※	189	0	39,221 m ³	37,728 m ³	1,493 m ³	39,221 m ³	37,728 m ³	1,493 m ³	0 m ³	0 m ³	0 m ³
市内全域の発生量に対する割合						100.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %

■前回からの変更内容 市内保管2,505（不燃2,491、可燃14 NEXCO東日本 南相馬IC保管分）は、R7.10.17 輸送完了。

備考：1袋=1m³として換算